



別紙1 アクシデントマネジメント策の例（平成14年5月に報告した内容と同様）

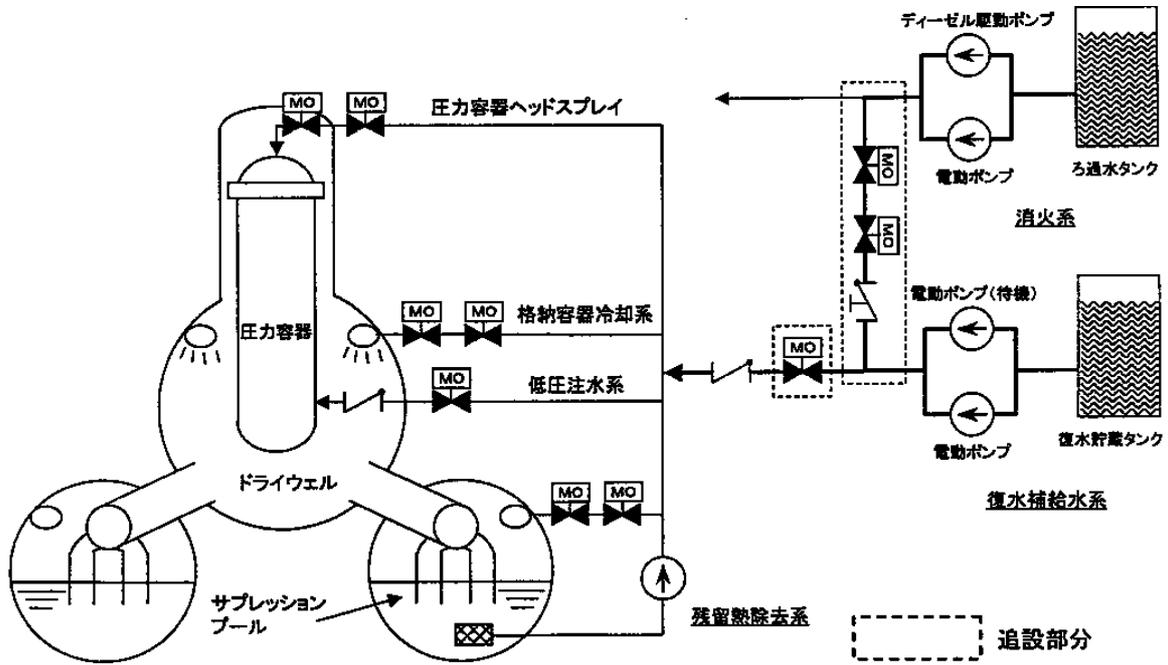

代替注水設備（BWR 4）

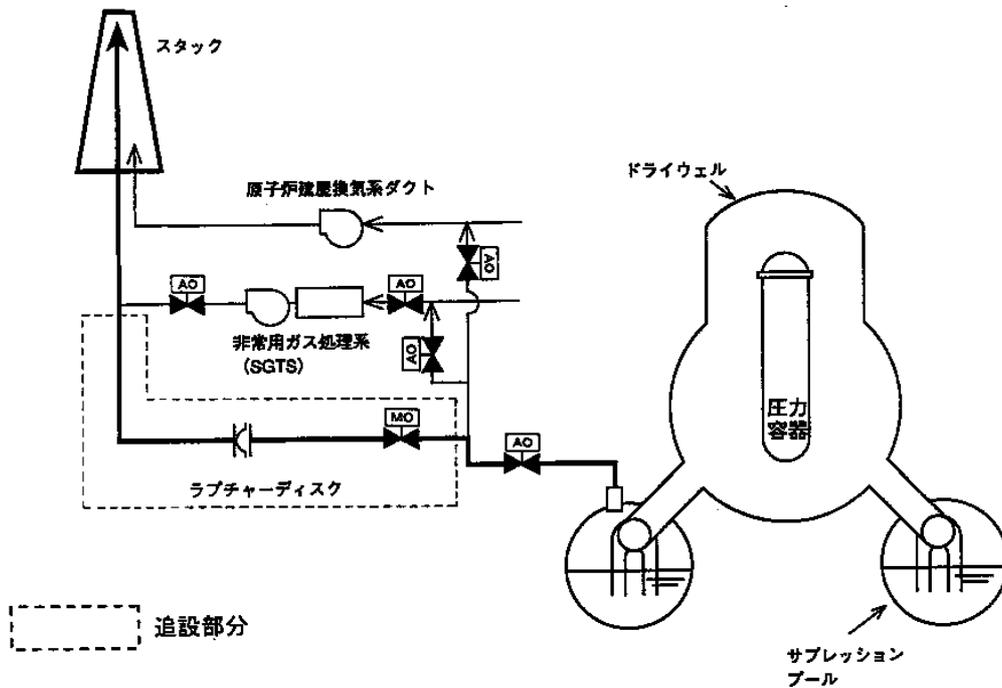

耐圧ベント設備（格納容器からの除熱手段）(BWR 4)