



別紙2 確率論的安全評価 (P S A) 結果の例 (今回の報告対象)

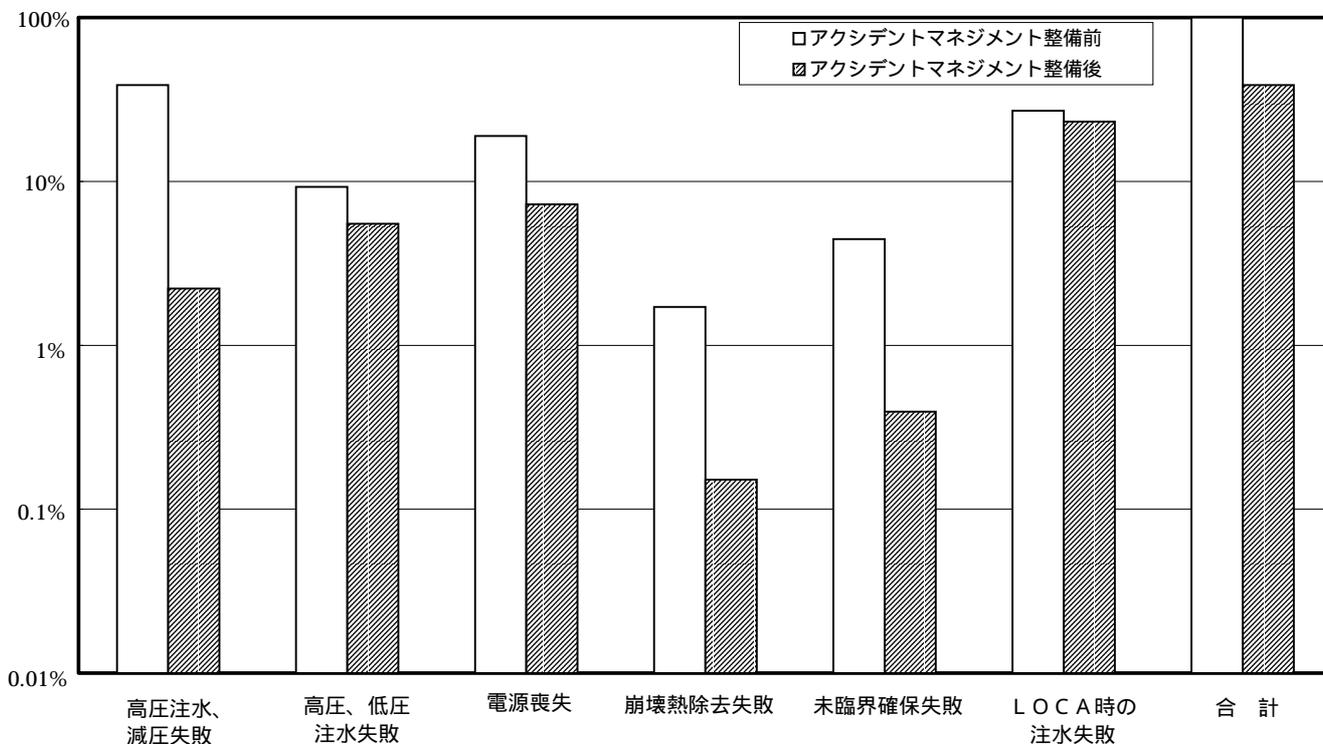

炉心の健全性に関する確率論的安全評価(レベル1 P S A)結果 (福島第一3号炉 BWR4)

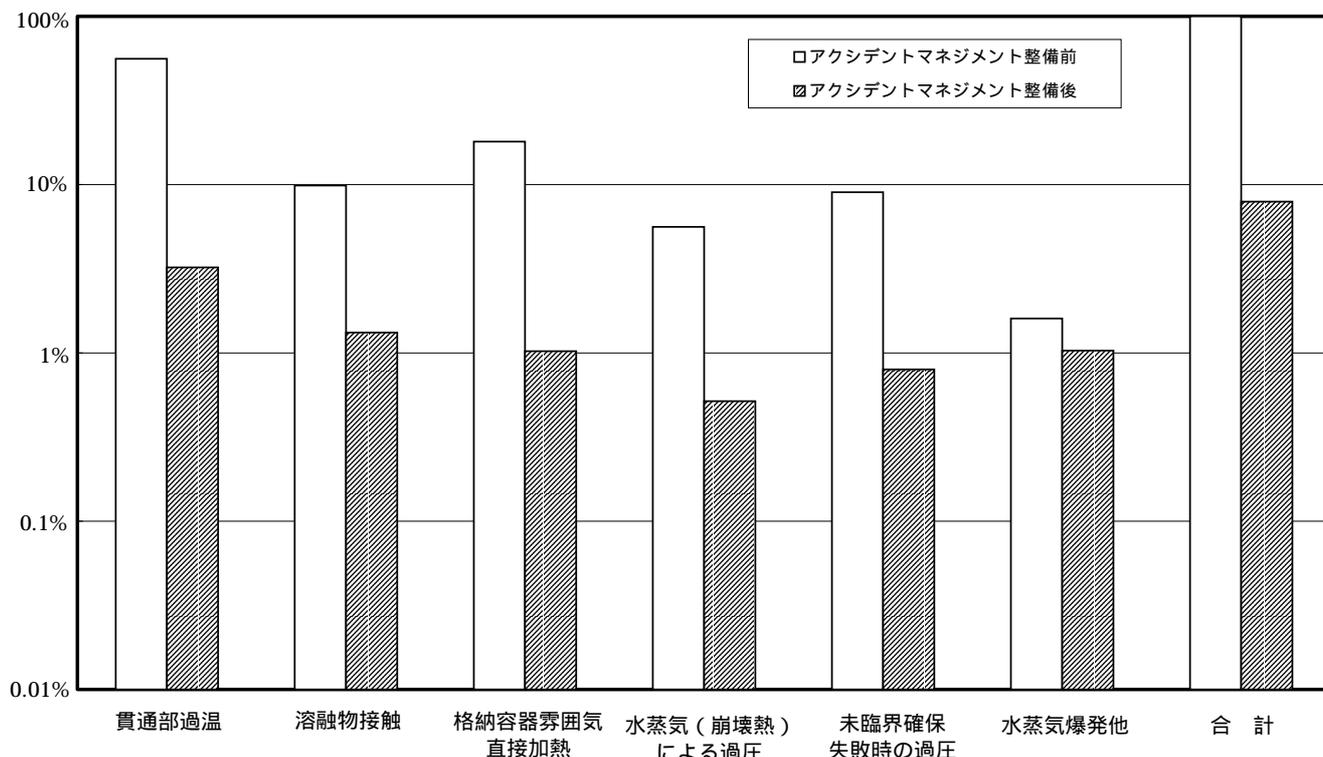

格納容器の健全性に関する確率論的安全評価(レベル2 P S A)結果 (福島第一3号炉 BWR4)