



配管減肉管理フロー

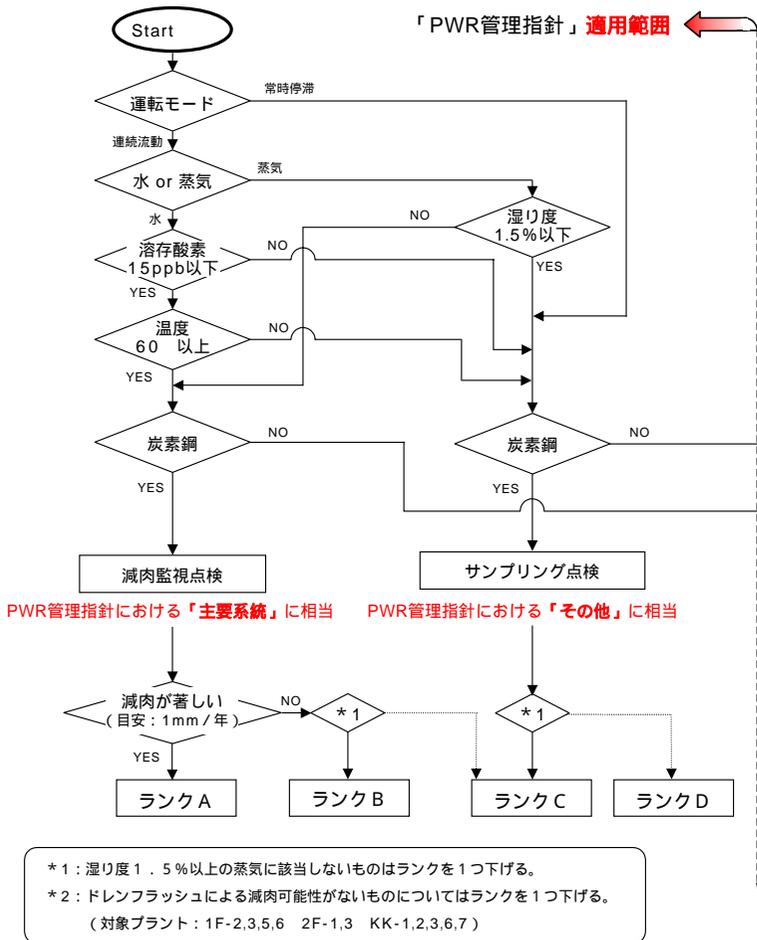


測定対象部位
曲り部, 分岐部, 絞り部等
偏流が発生する箇所

管理フロー上ランクC・Dであつても、過去の不具合実績等を勘案し、社内管理としてA・Bランク相当の点検を実施することがある。

系統概略図

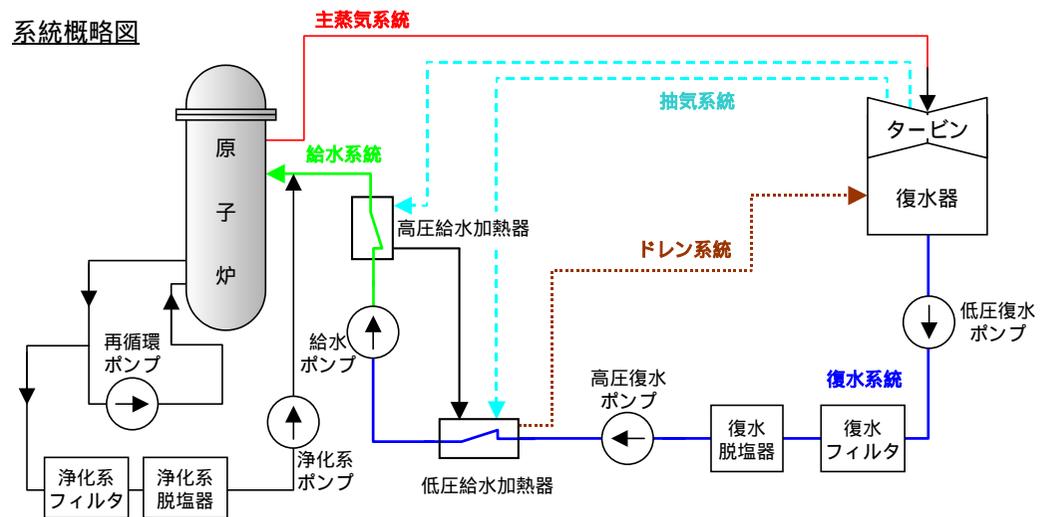

当社沸騰水型軽水炉の系統概略図(代表例)

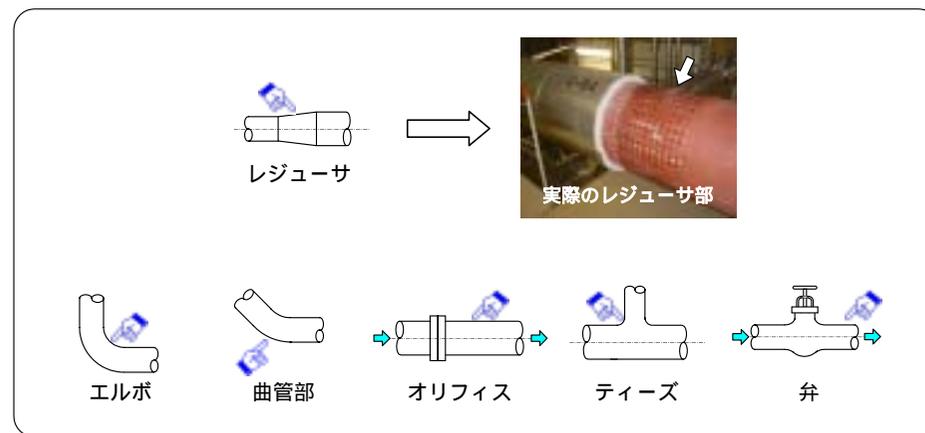

「PWR管理指針」適用範囲外