



原子炉建屋

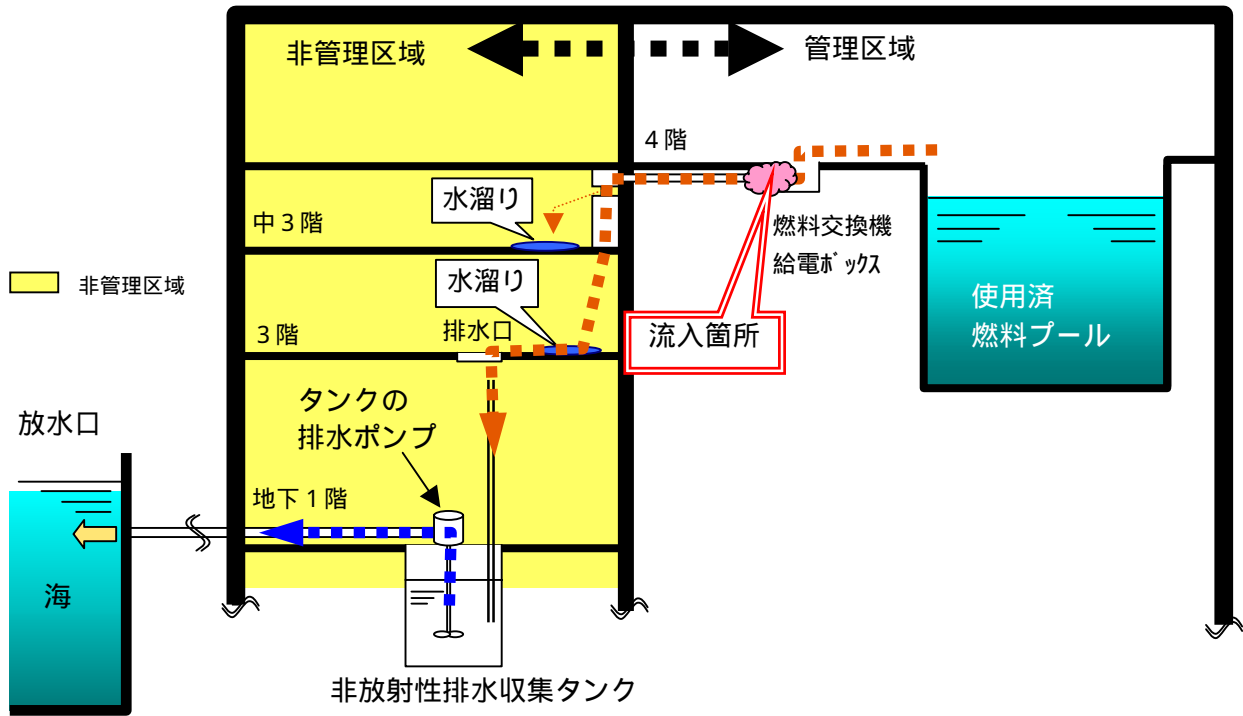


非管理区域への放射性物質を含む水の漏えい，海への放出概略図

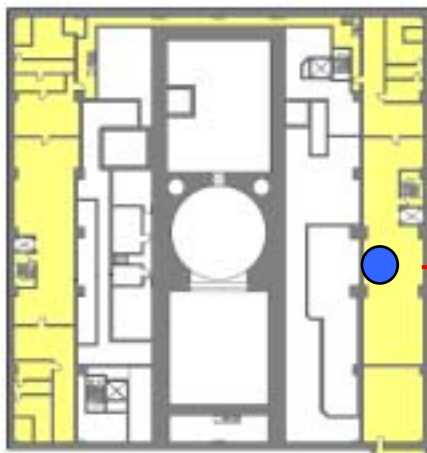

原子炉建屋中3階 漏えい箇所（非管理区域）



漏えい量：約 0.9ℓ  
放射能量：約  $1.6 \times 10^4$  ベクレル

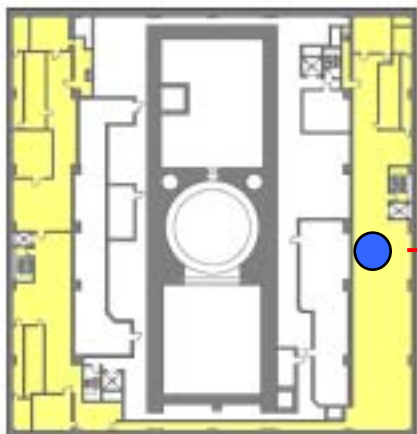

原子炉建屋3階 漏えい箇所（非管理区域）



漏えい量：約 0.6ℓ  
放射能量：約  $2.8 \times 10^4$  ベクレル

非管理区域への放射性物質を含む水の漏えい状況