平成19年12月13日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

固体廃棄物貯蔵庫ドラム缶確認本数(平成19年11月30日現在)

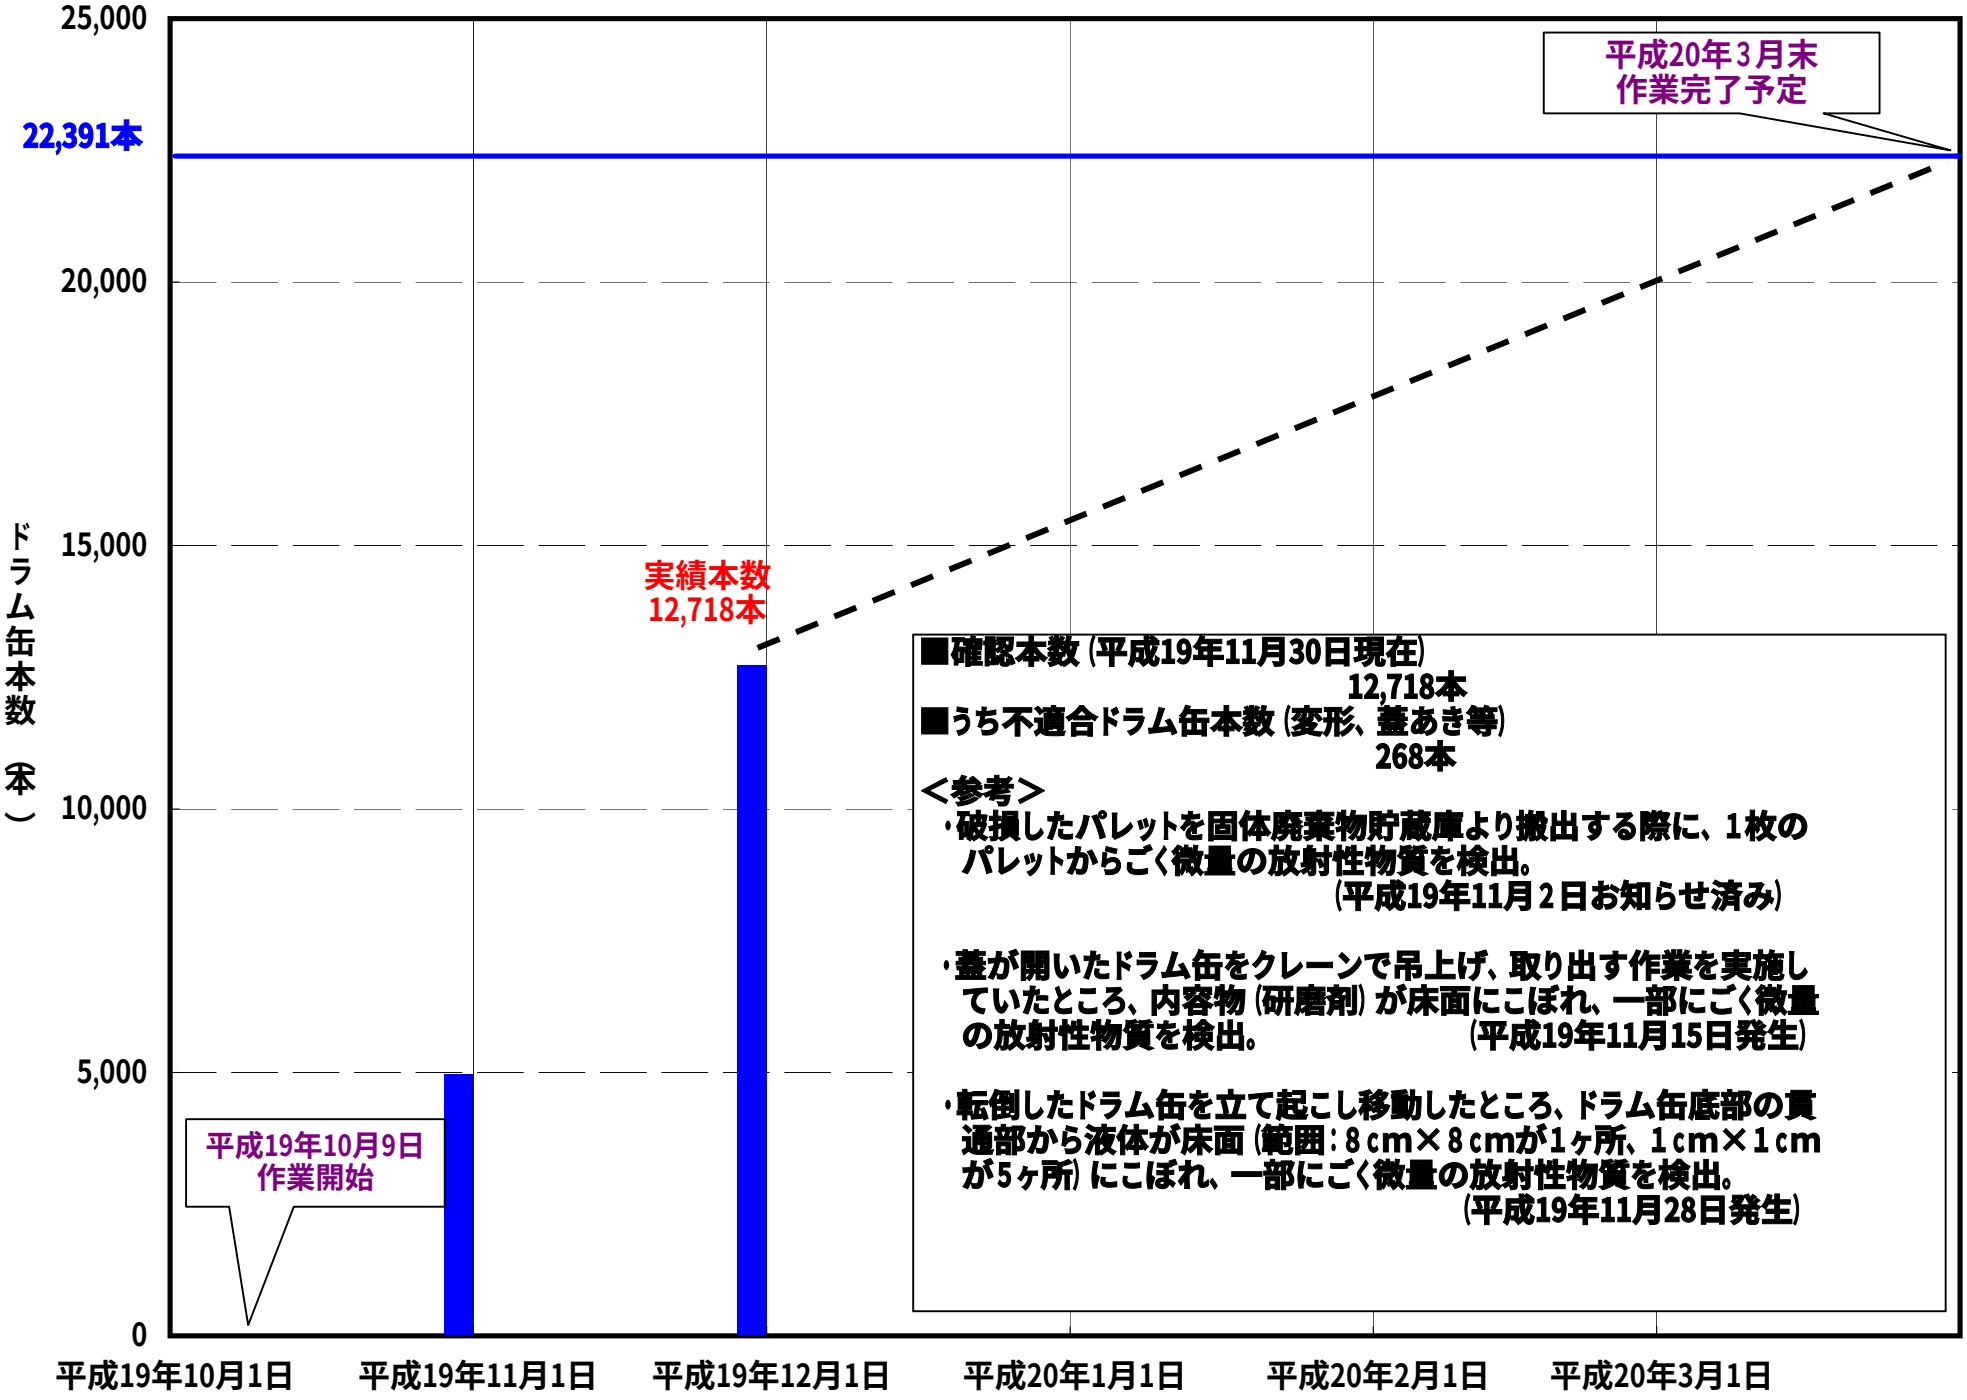

■確認本数（平成19年11月30日現在）
12,718本

■うち不適合ドラム缶本数（変形、蓋あき等）
268本

＜参考＞

・破損したパレットを固体廃棄物貯蔵庫より搬出する際に、1枚のパレットからごく微量の放射性物質を検出。
（平成19年11月2日お知らせ済み）

・蓋が開いたドラム缶をクレーンで吊上げ、取り出す作業を実施していたところ、内容物（研磨剤）が床面にこぼれ、一部にごく微量の放射性物質を検出。（平成19年11月15日発生）

・転倒したドラム缶を立て起こし移動したところ、ドラム缶底部の貫通部から液体が床面（範囲：8cm×8cmが1ヶ所、1cm×1cmが5ヶ所）にこぼれ、一部にごく微量の放射性物質を検出。
（平成19年11月28日発生）