


# 福島第一原子力発電所 敷地内土壌サンプリング(定例3箇所)

・1,2号機スタックを中心に、500m程度距離の地点を選定。  
・土壌が広くサンプリングできる場所

● : 定例3箇所  
3/25 ~

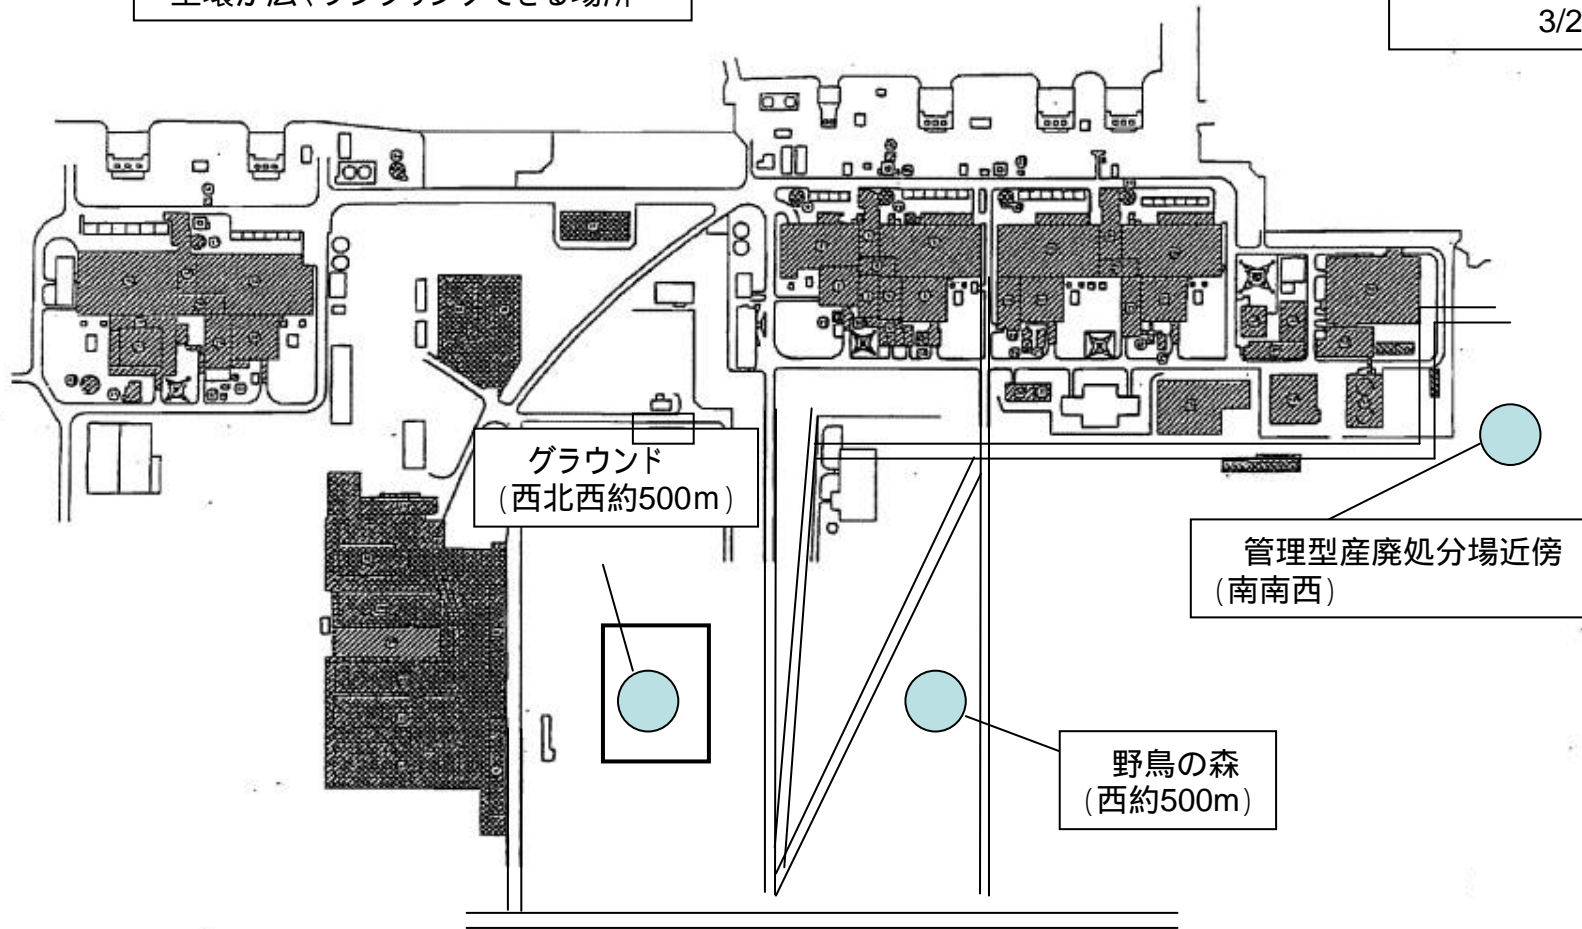

図面名称  
福島第一原子力発電所 管理区域全体図