


Bq/cm³

福島第一 ダスト核種分析結果

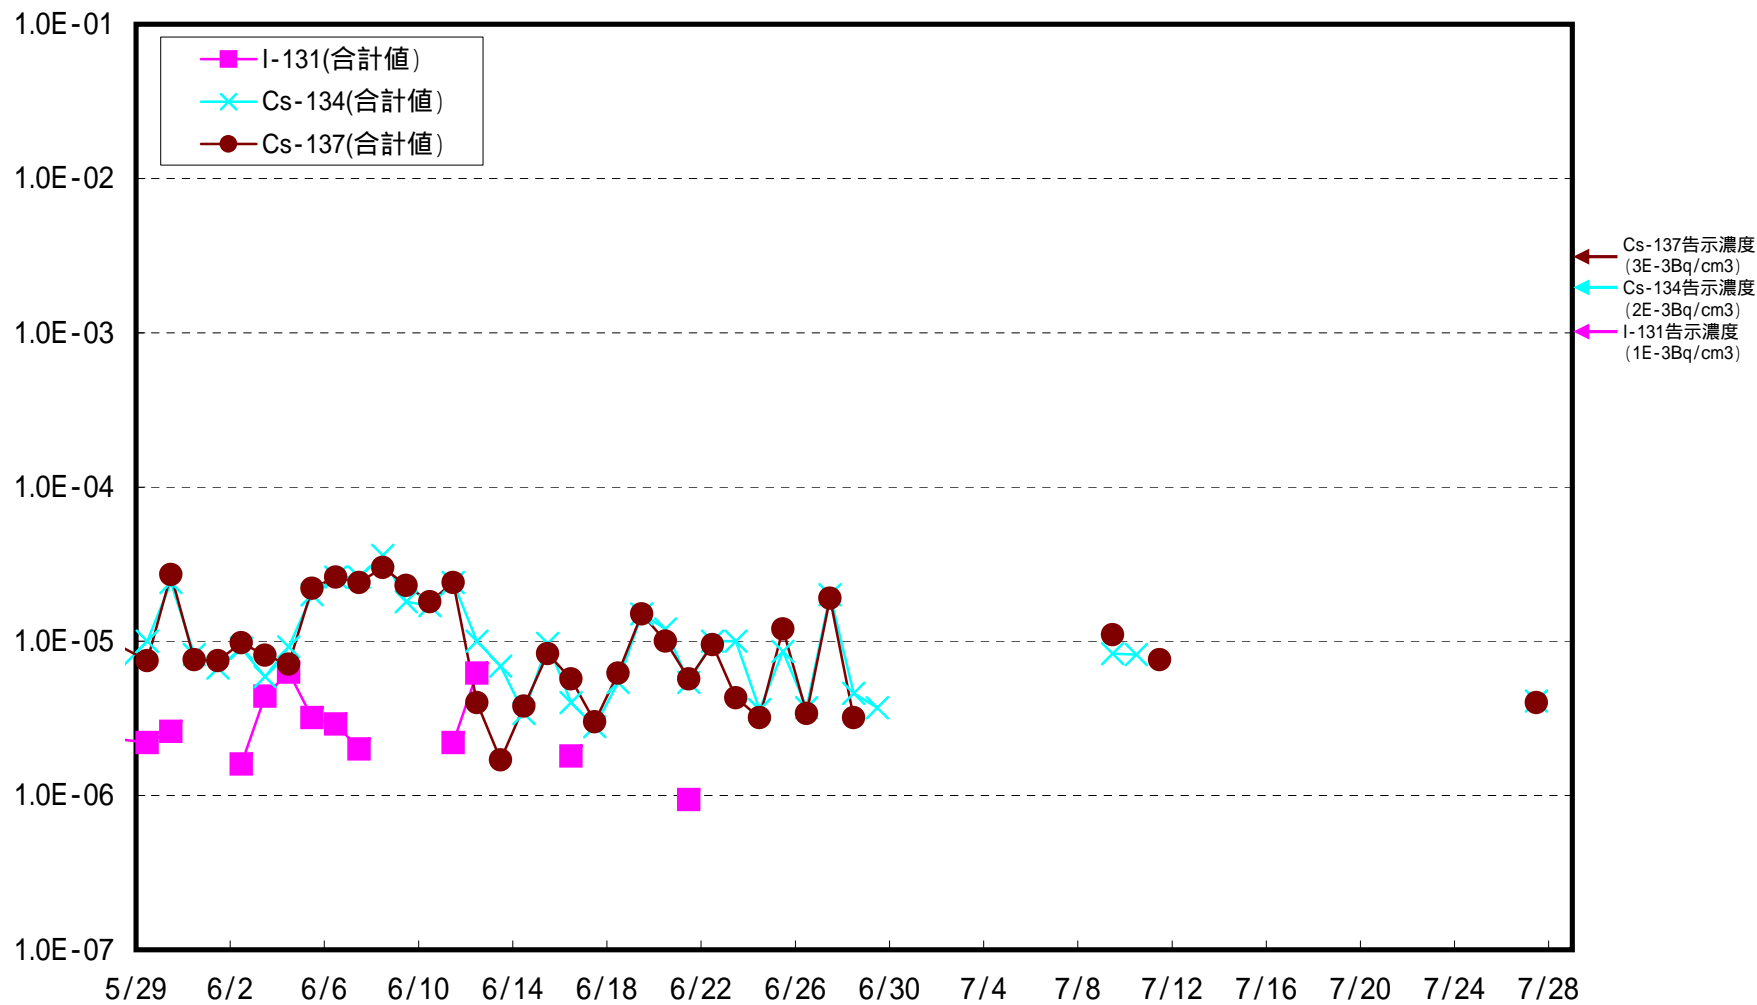

原子炉格納容器への窒素封入による影響を評価するための追加ダスト核種分析結果

Bq/cm³

1.0E-01

1.0E-02


1.0E-03

1.0E-04

1.0E-05

1.0E-06

1.0E-07

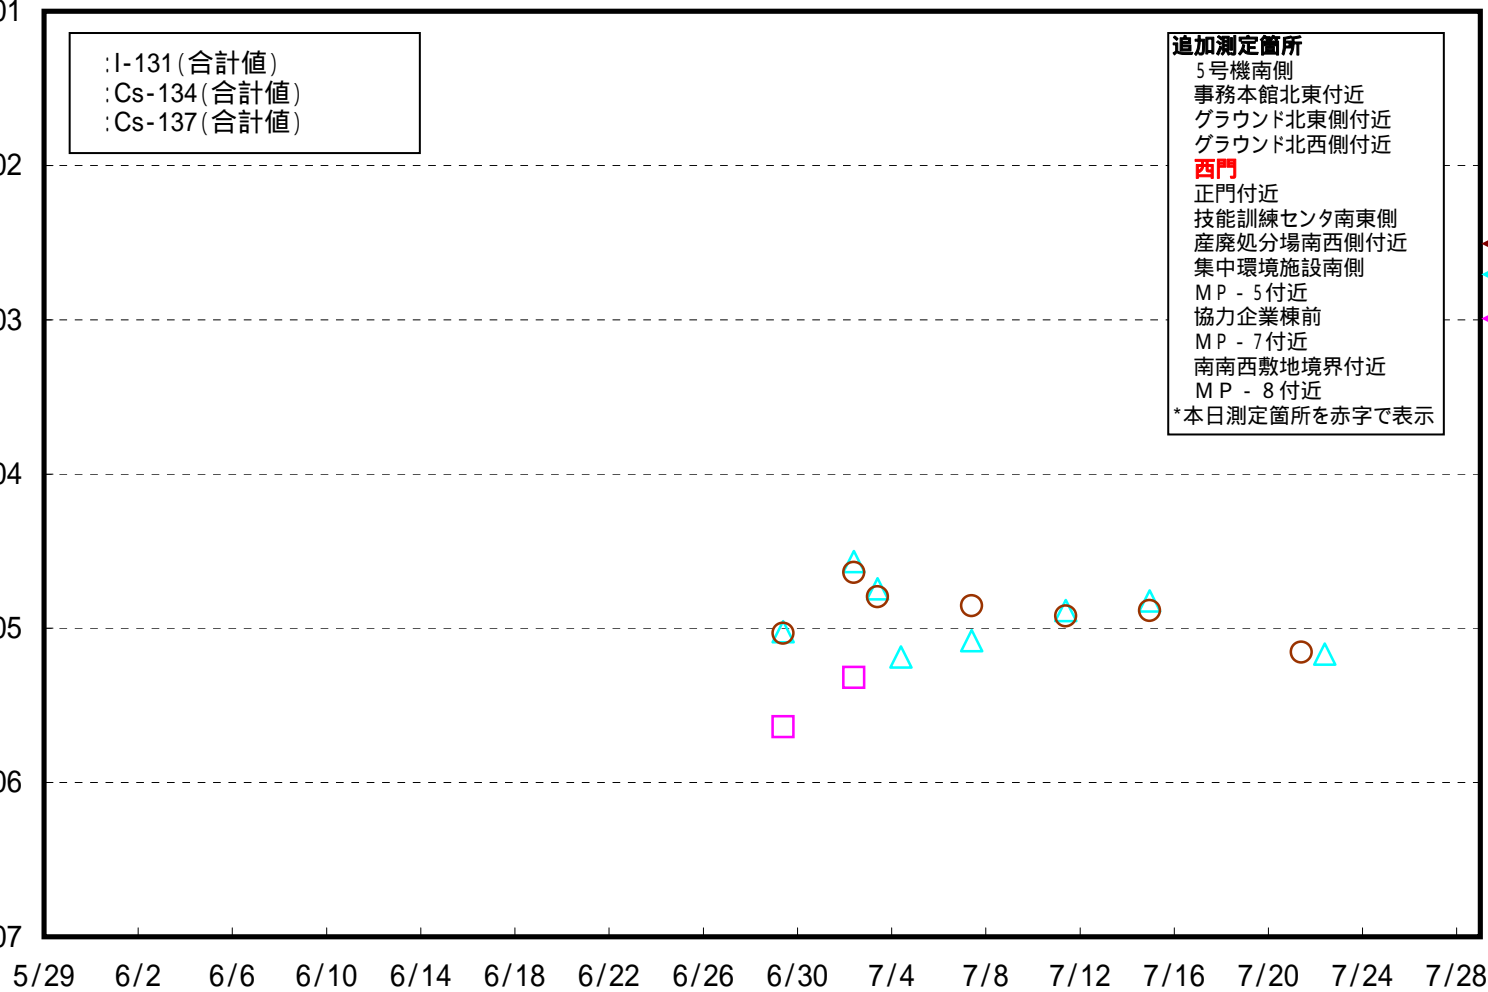

← Cs-137告示濃度
(3E-3Bq/cm³)

← Cs-134告示濃度
(2E-3Bq/cm³)

← I-131告示濃度
(1E-3Bq/cm³)