


<散水までのイメージ>

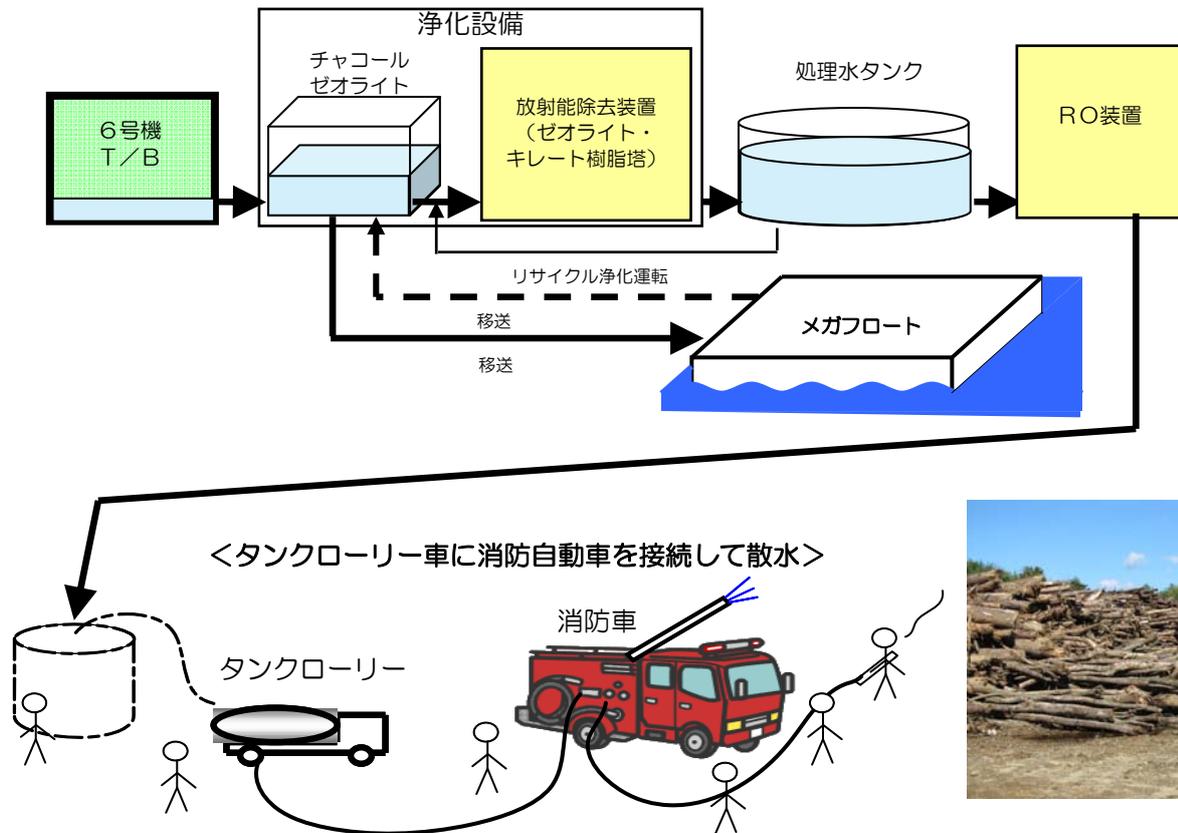


<RO処理後の核種分析結果>

(単位: Bq/cm³)

核種	RO処理水分析結果	水浴場の放射性物質に関する指針について (環境省)
ヨウ素 131	ND (< 4.7 E-03)	3.0 E-02
セシウム 134	ND (< 9.7 E-03)	5.0 E-02 (セシウム 134・137 合計)
セシウム 137	ND (< 1.2 E-02)	

<計画散水エリア>

構内の森林・伐採木置場約120万㎡に散水する計画

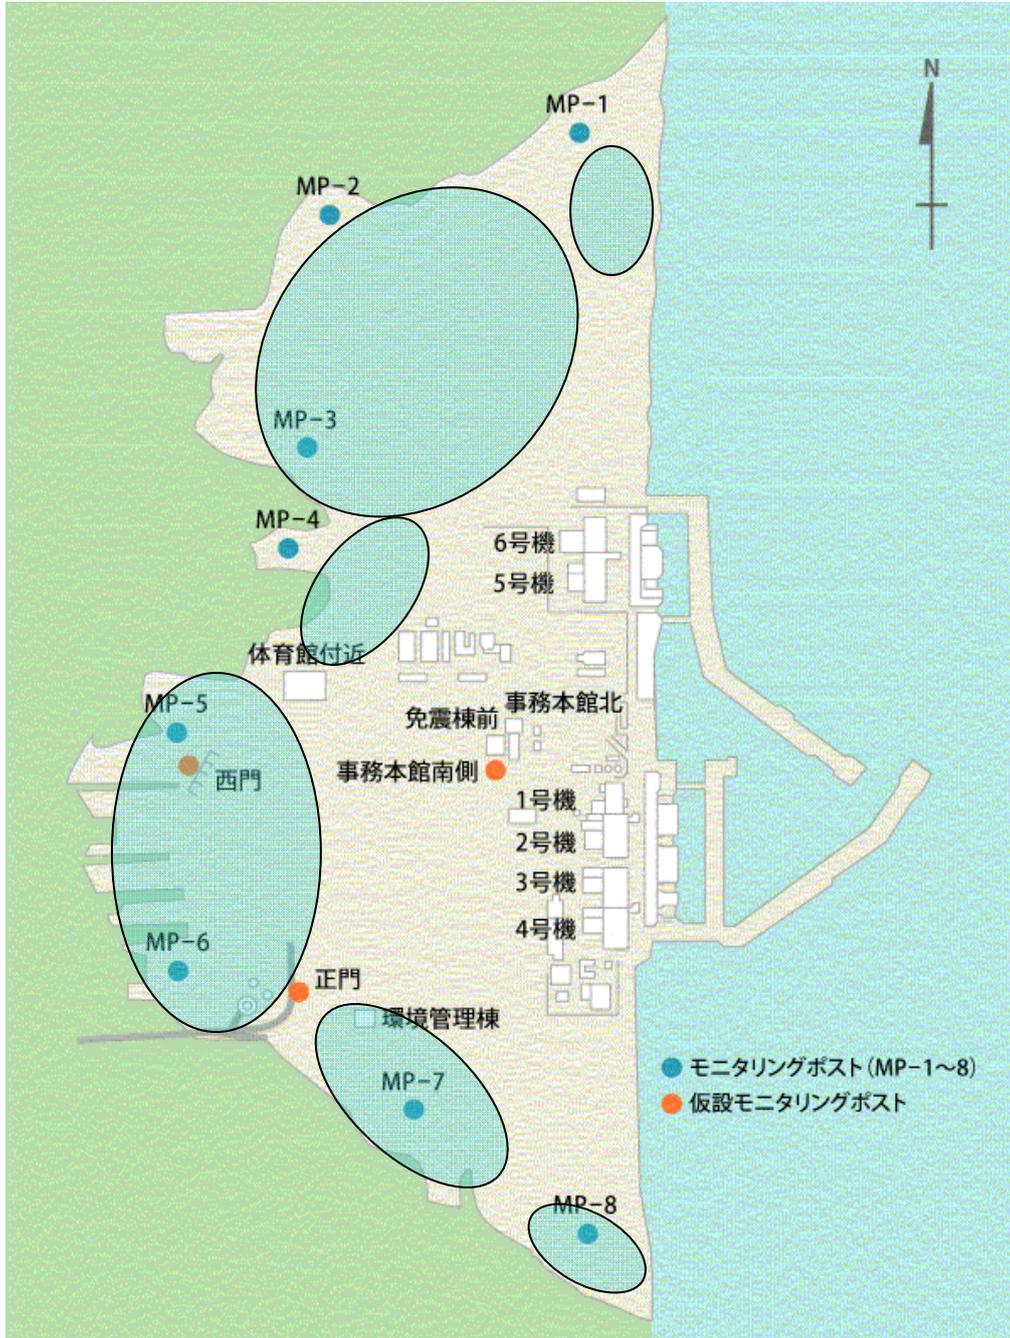

○ 散水予定範囲 (発電所敷地内)