


入札募集の概要フロー

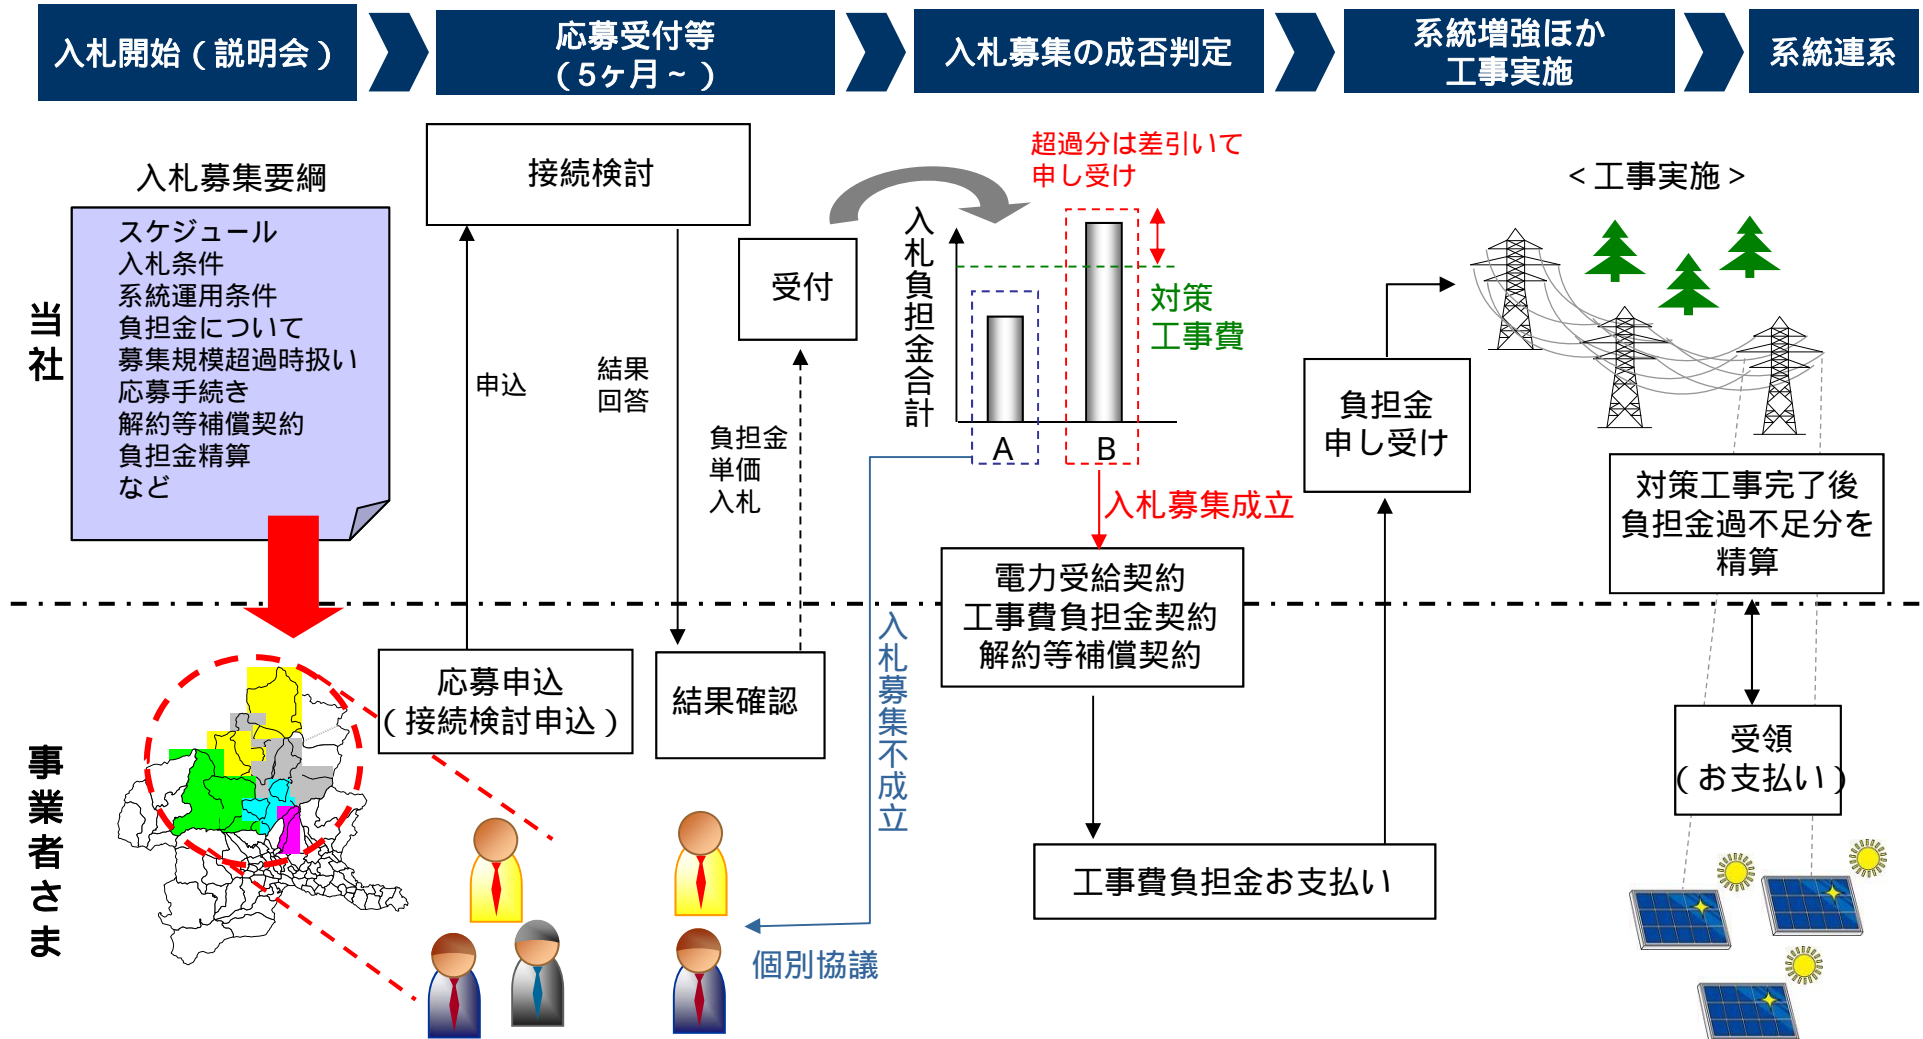

15万4千ボルト「上越幹線」送電容量対策工事（上越幹線増強工事または6万6千ボルト開閉器設置工事）について、最大受電電力1kWあたりの負担金単価を入札