




2015年11月30日
東京電力株式会社









建屋内の空間線量率について



データ採取期間

・5号機:2015年4月1日～2015年9月30日

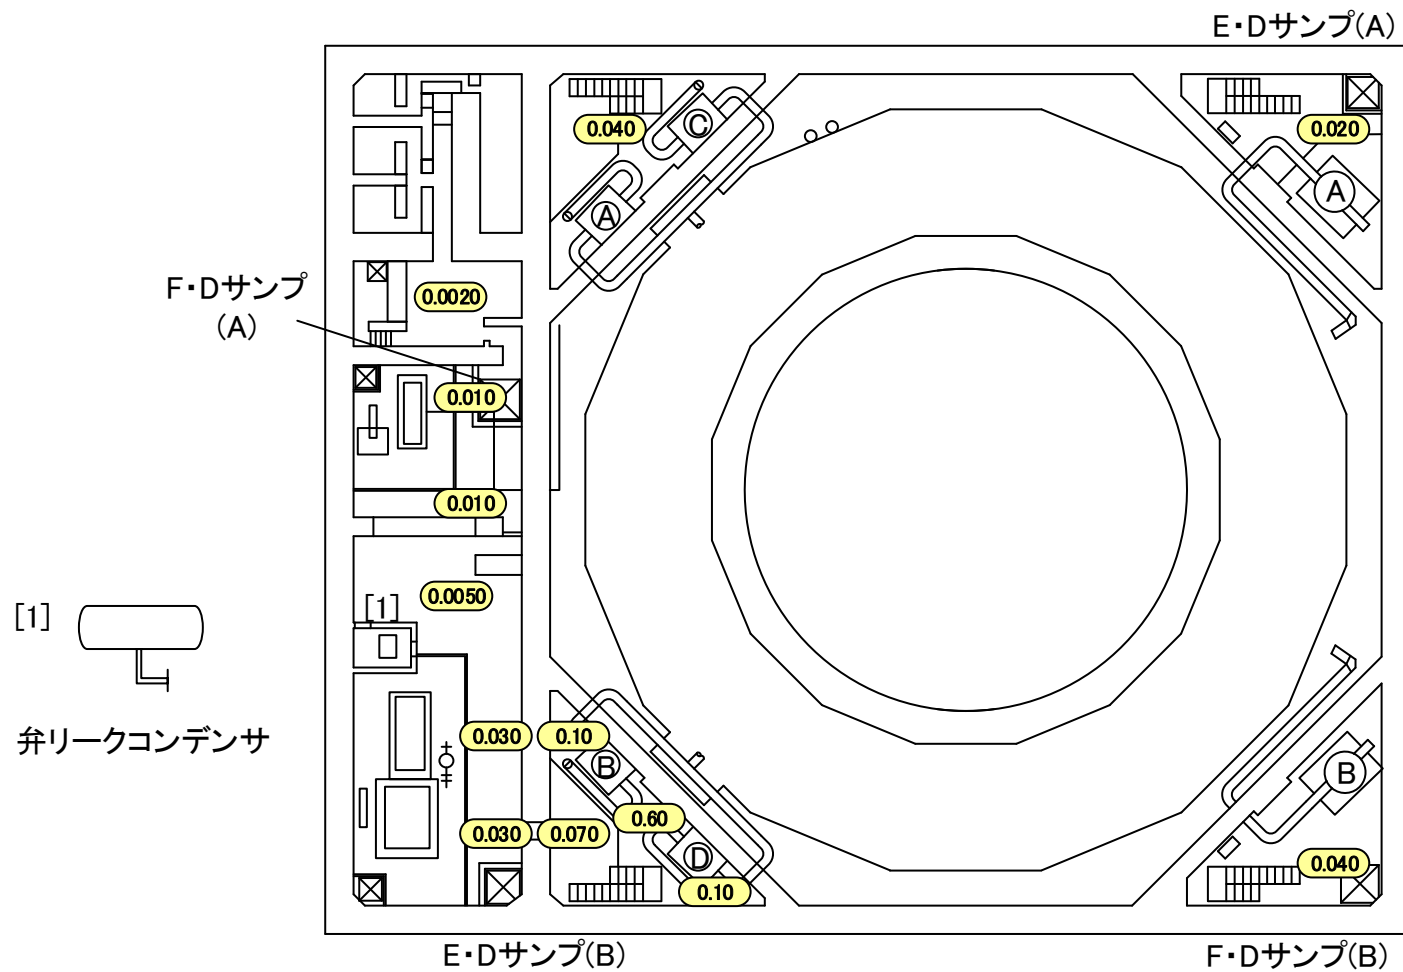


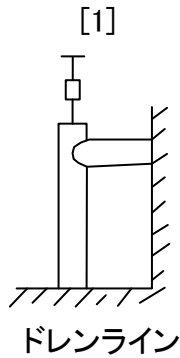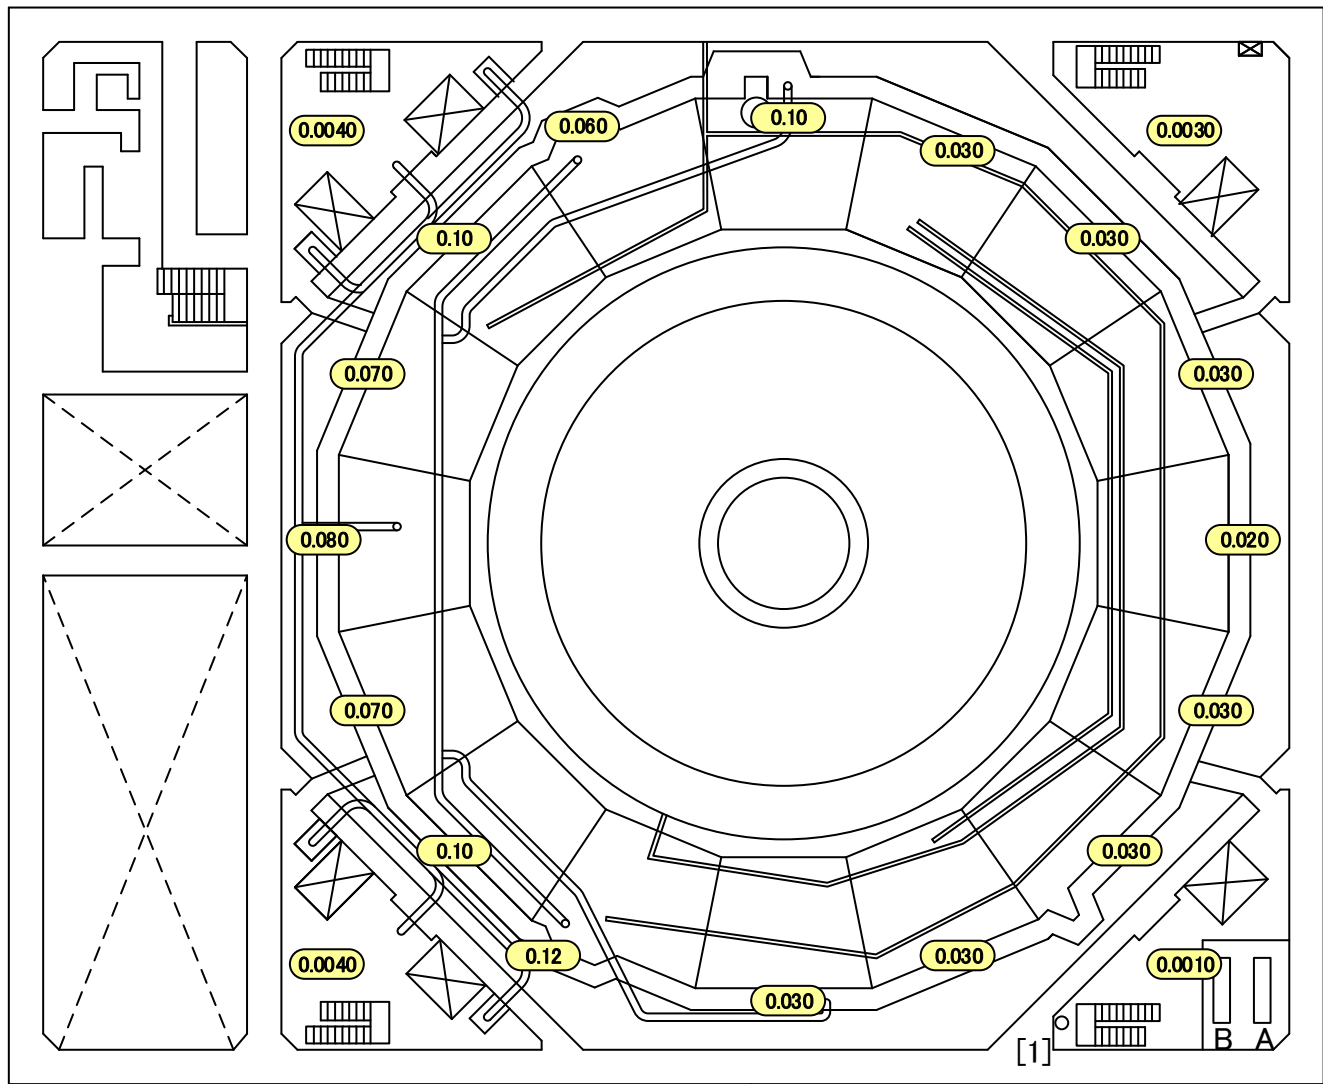

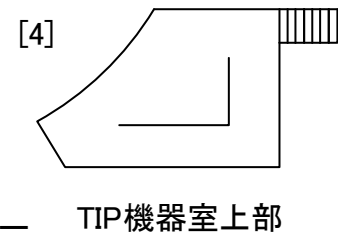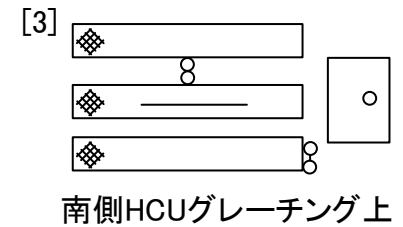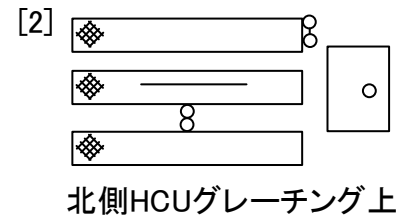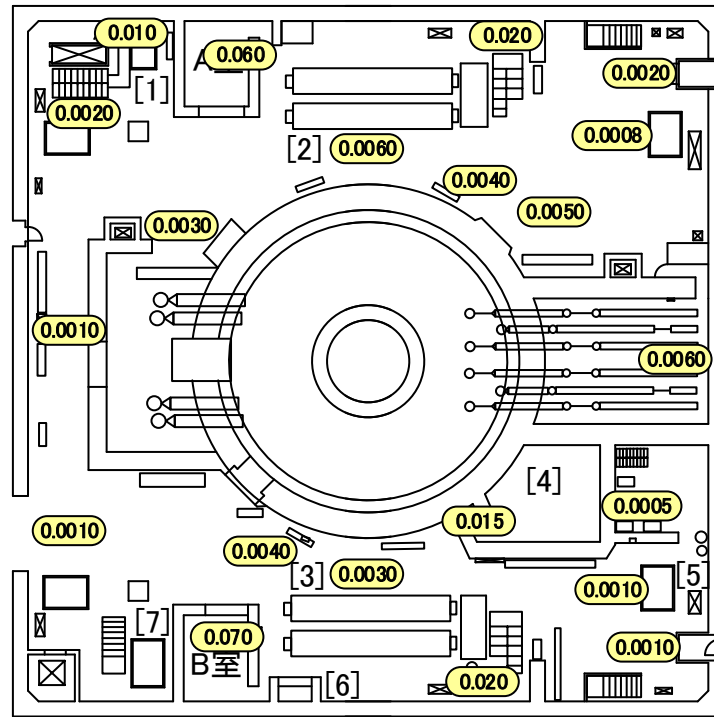


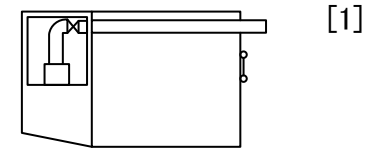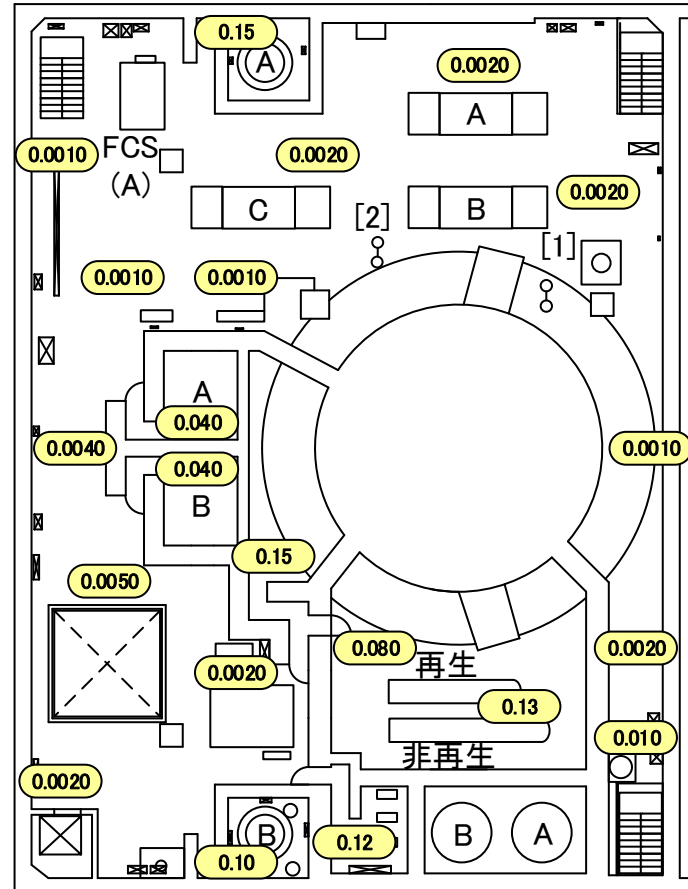


北東側グレーチング上

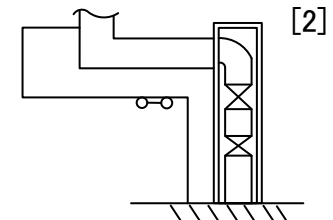



北側グレーチング上




計装ラック下部

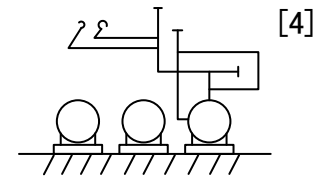


スラッジ放出混合ポンプ

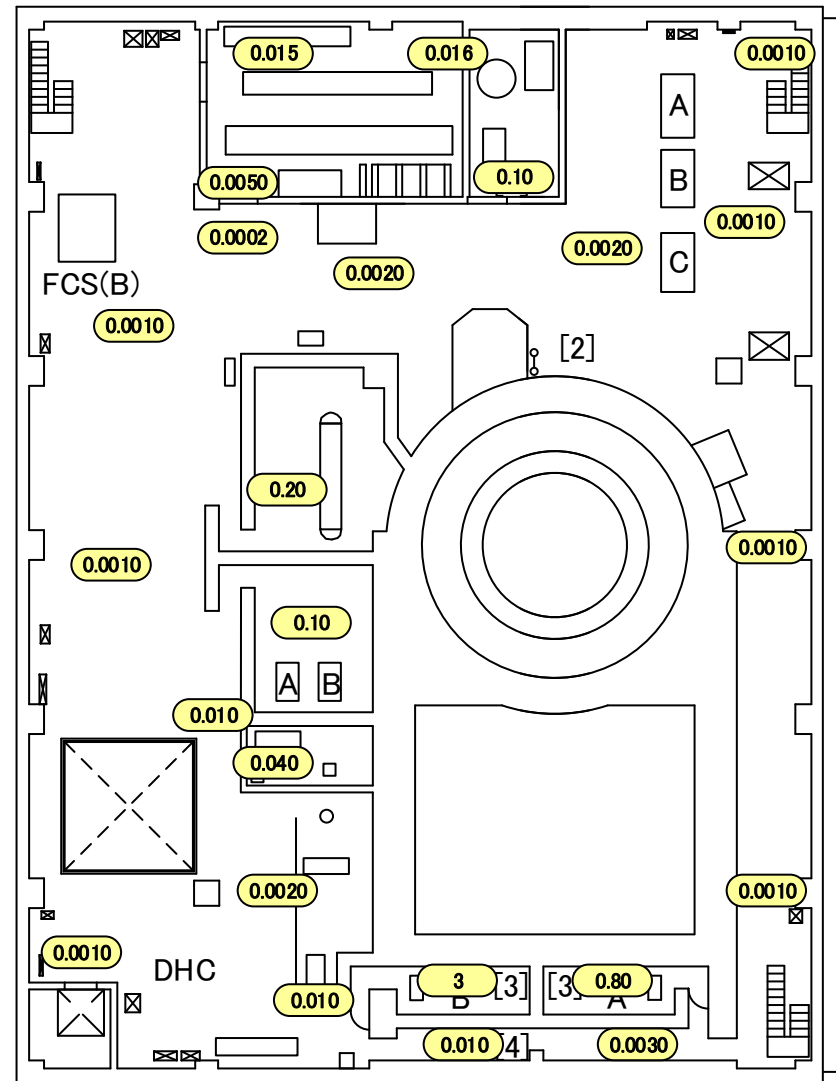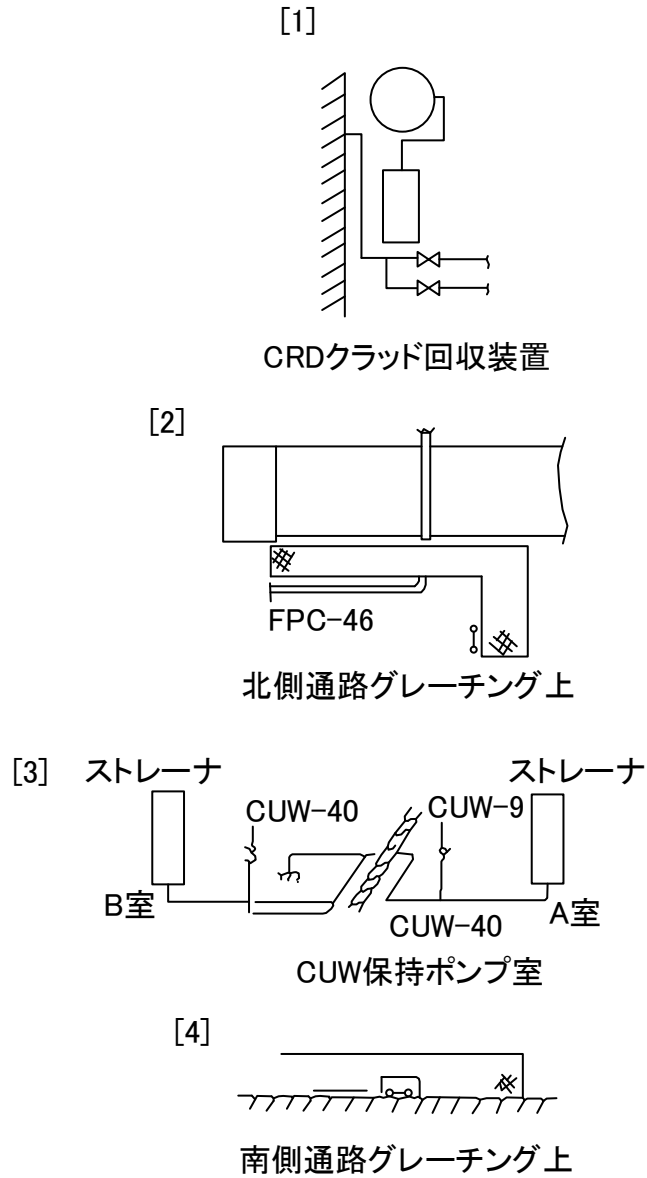

1F05RB004-00-01




ウェル換気(東側)




ウェル換気(西側)

[3]

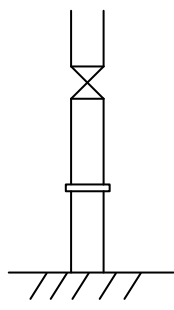



FPC-46


[4]




FPC-8

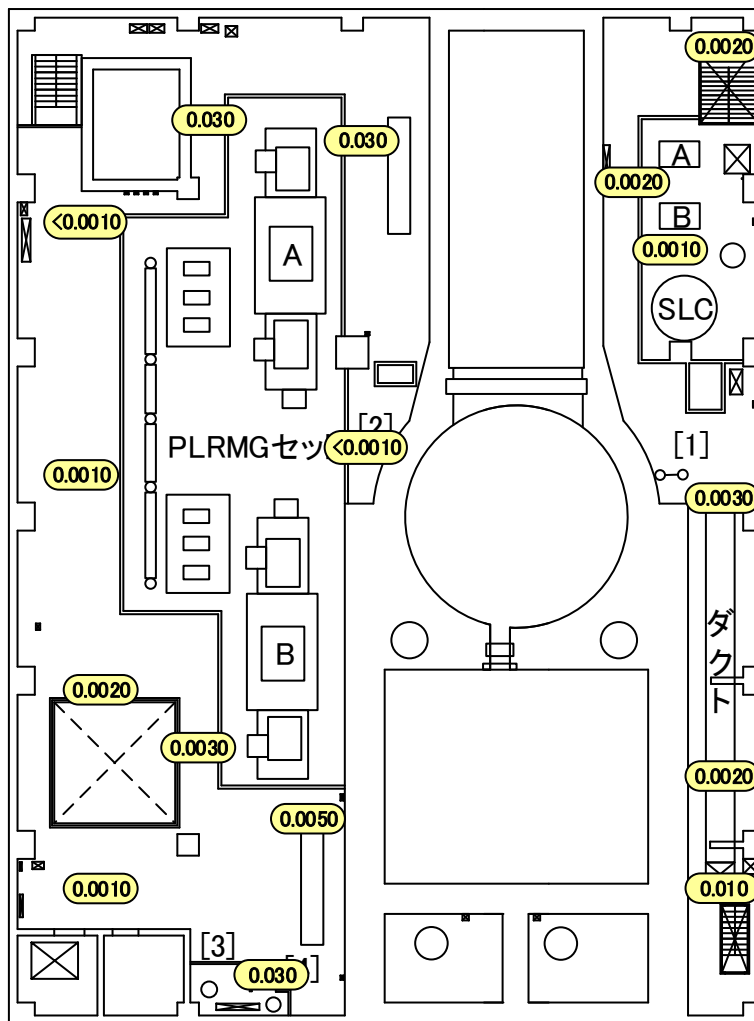



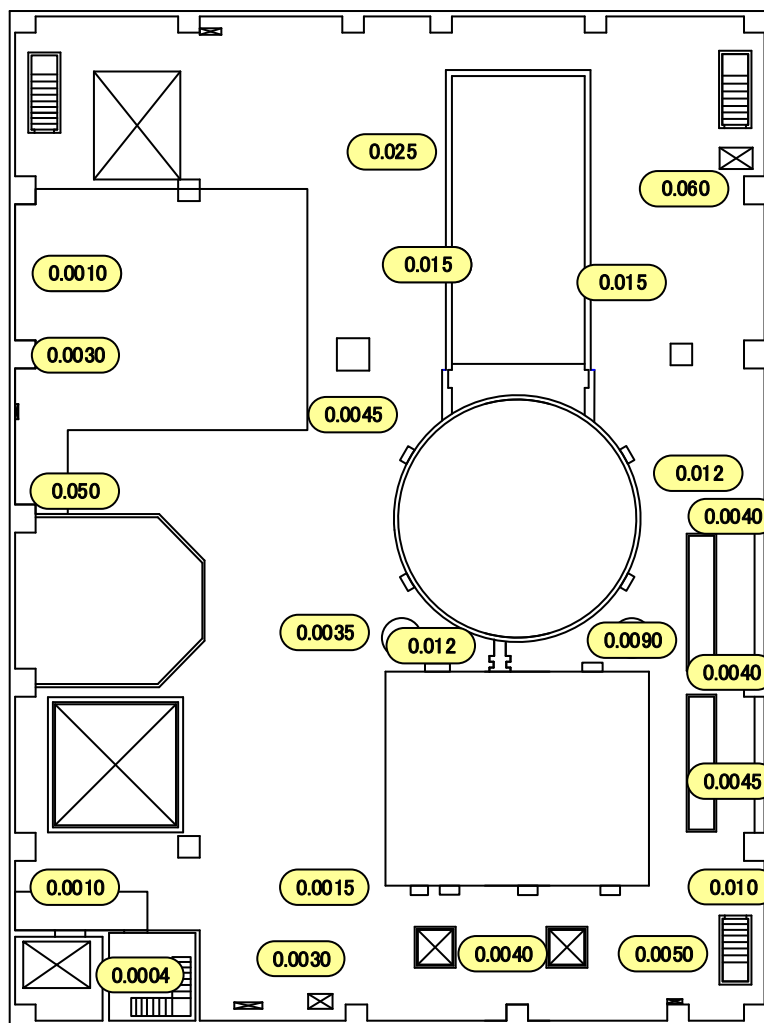




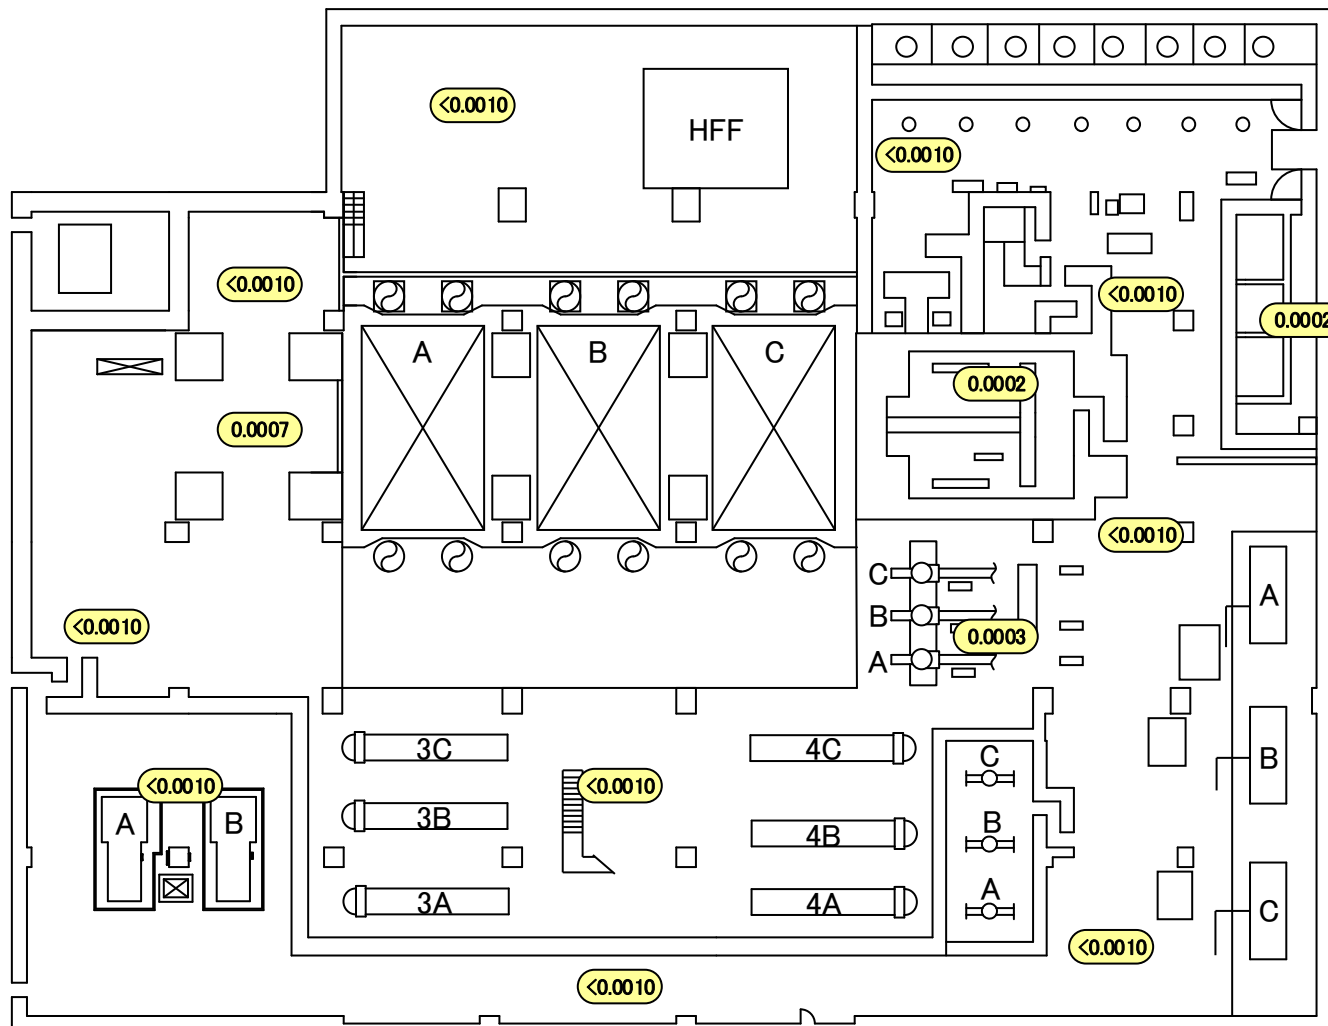


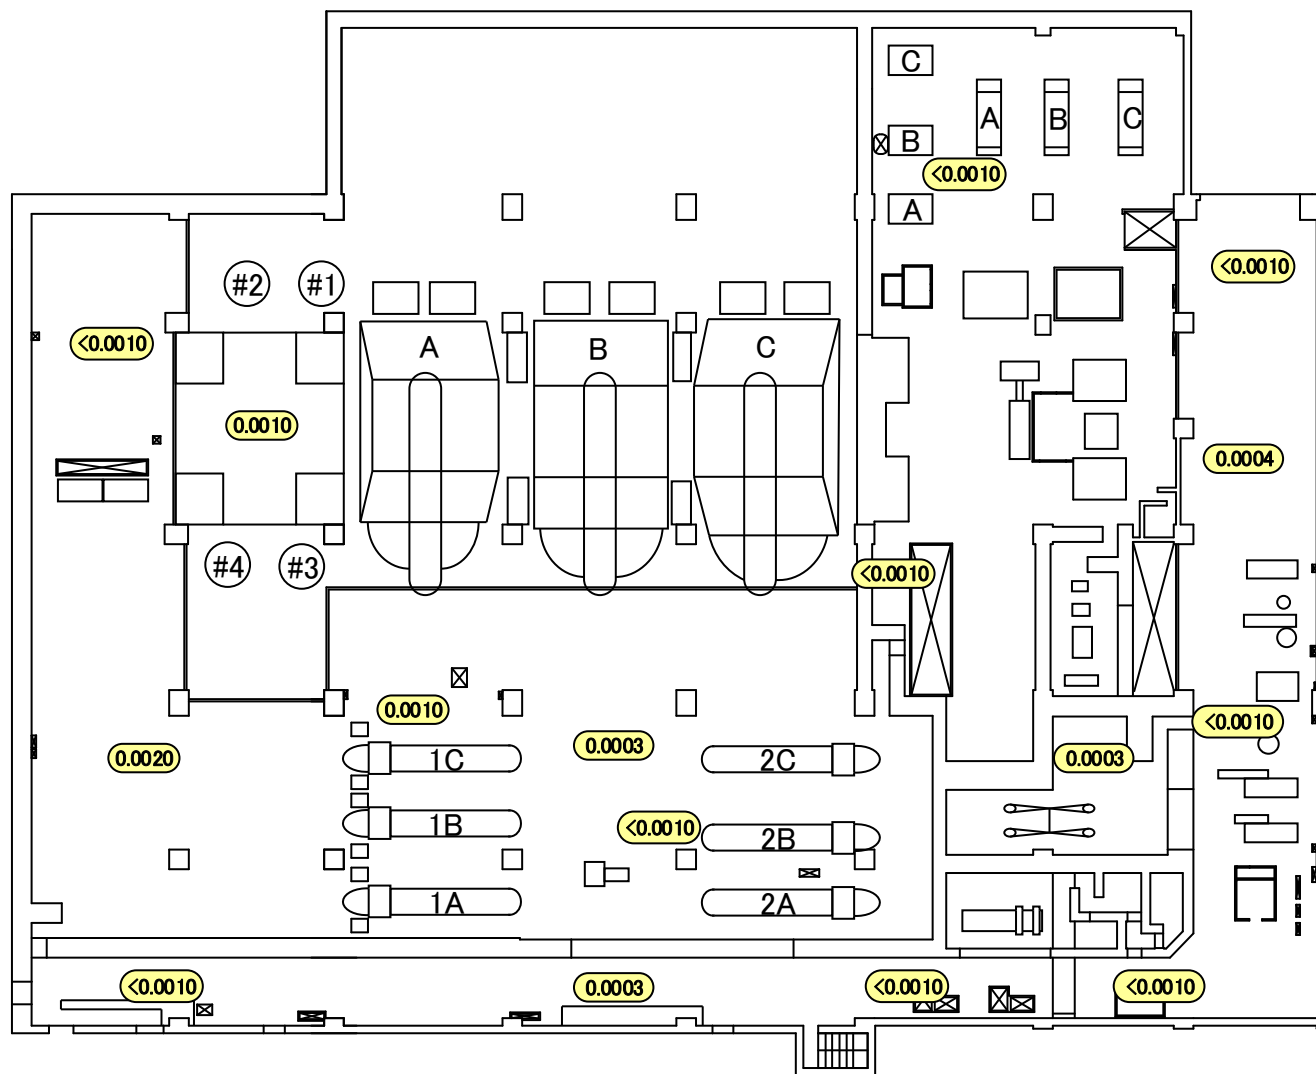



[1]
AS-23

[2]
エバポレータ

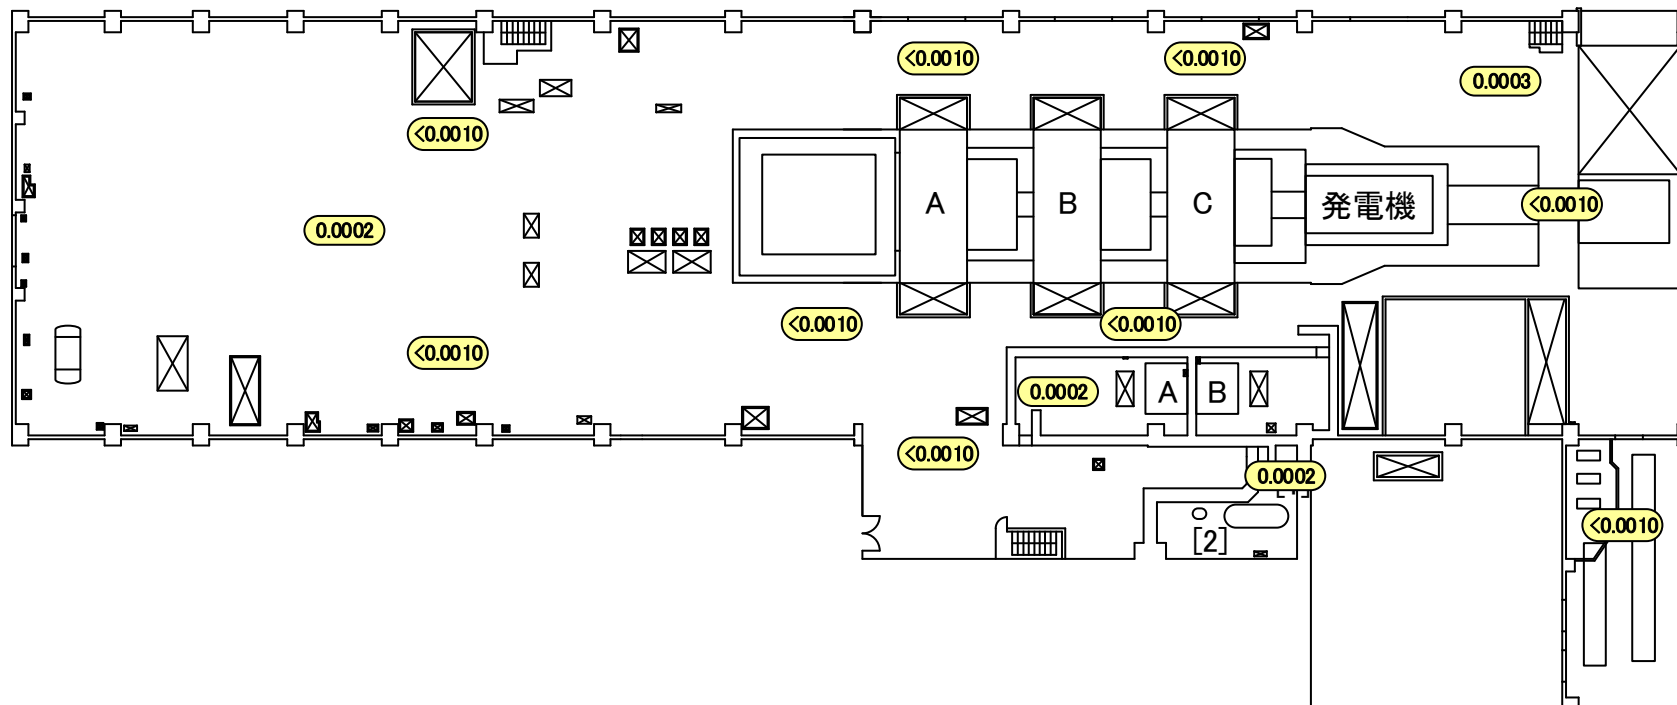

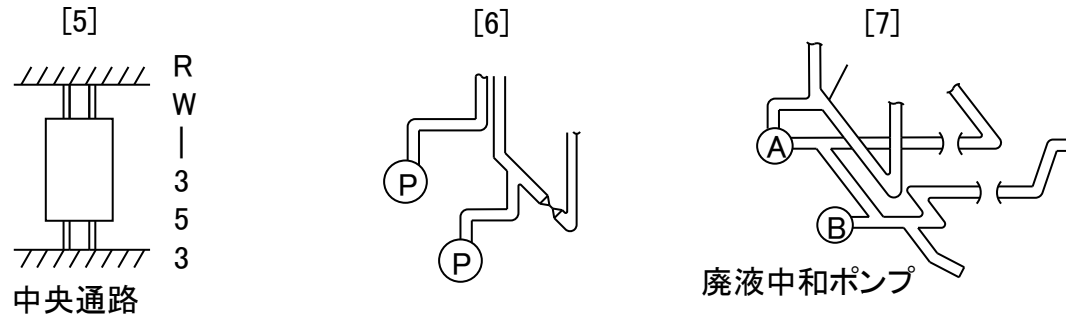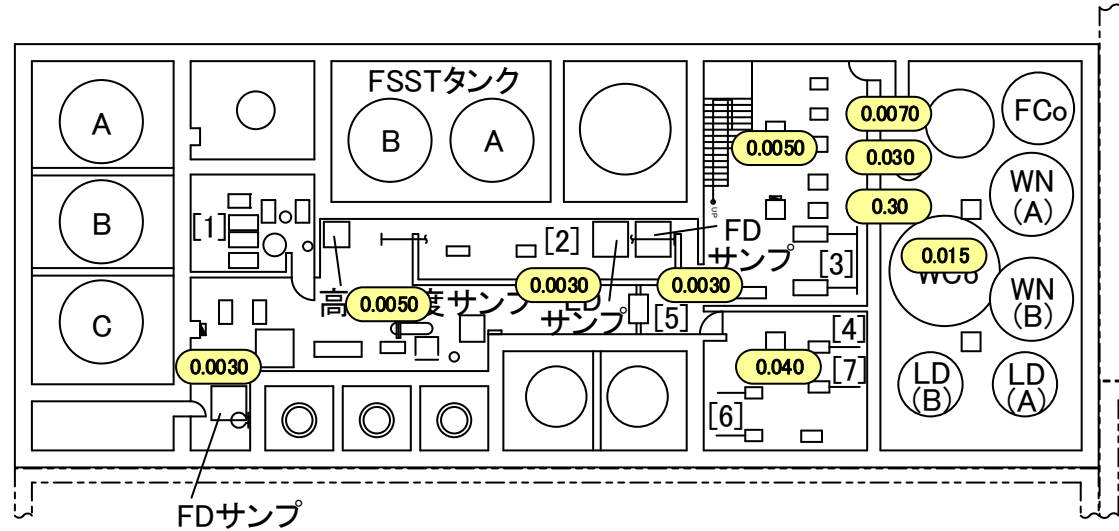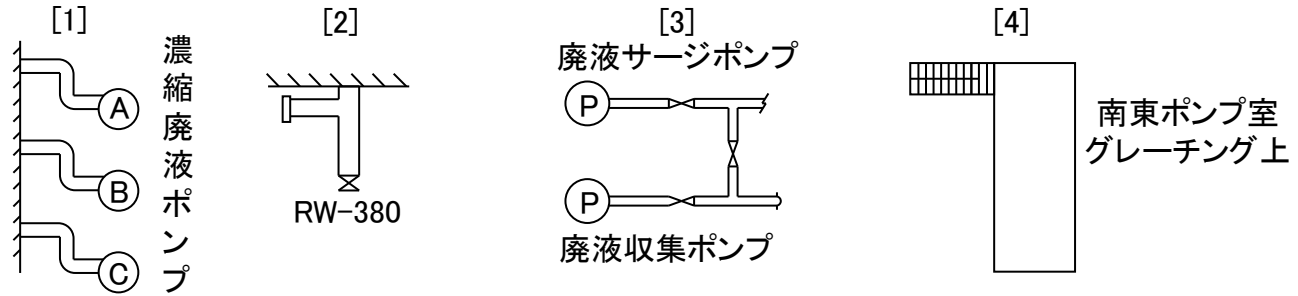

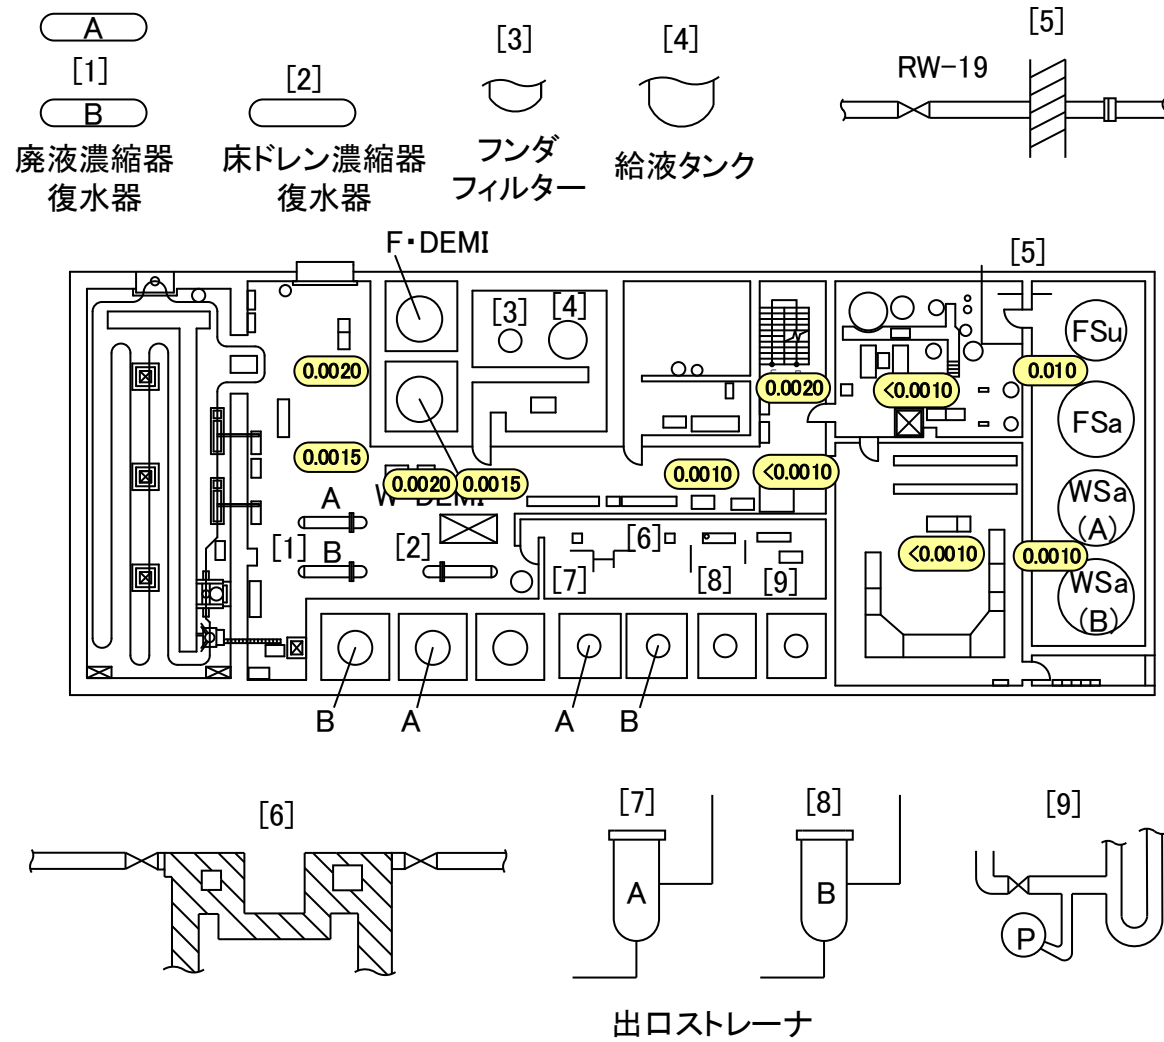

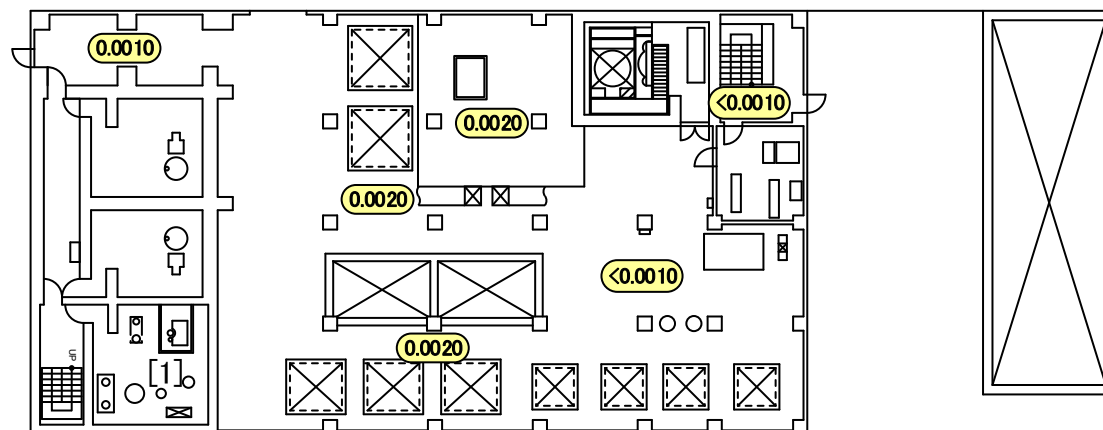

[1]



濃縮廃液計量タンク