


サブドレン等 分析結果 (γ)


採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2021/10/20 08:10	< 7.3E+00	8.0E+00	1.9E+02
2号機サブドレン	2021/10/20 07:50	< 8.2E+00	1.5E+01	4.8E+02
3号機サブドレン	採取中止	—	—	—
4号機サブドレン	2021/10/20 07:40	< 4.5E+00	< 4.5E+00	< 4.6E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：I-131(約8日), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・採取中止理由:サブドレン中継タンク清掃のため。


福島第一 1号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)

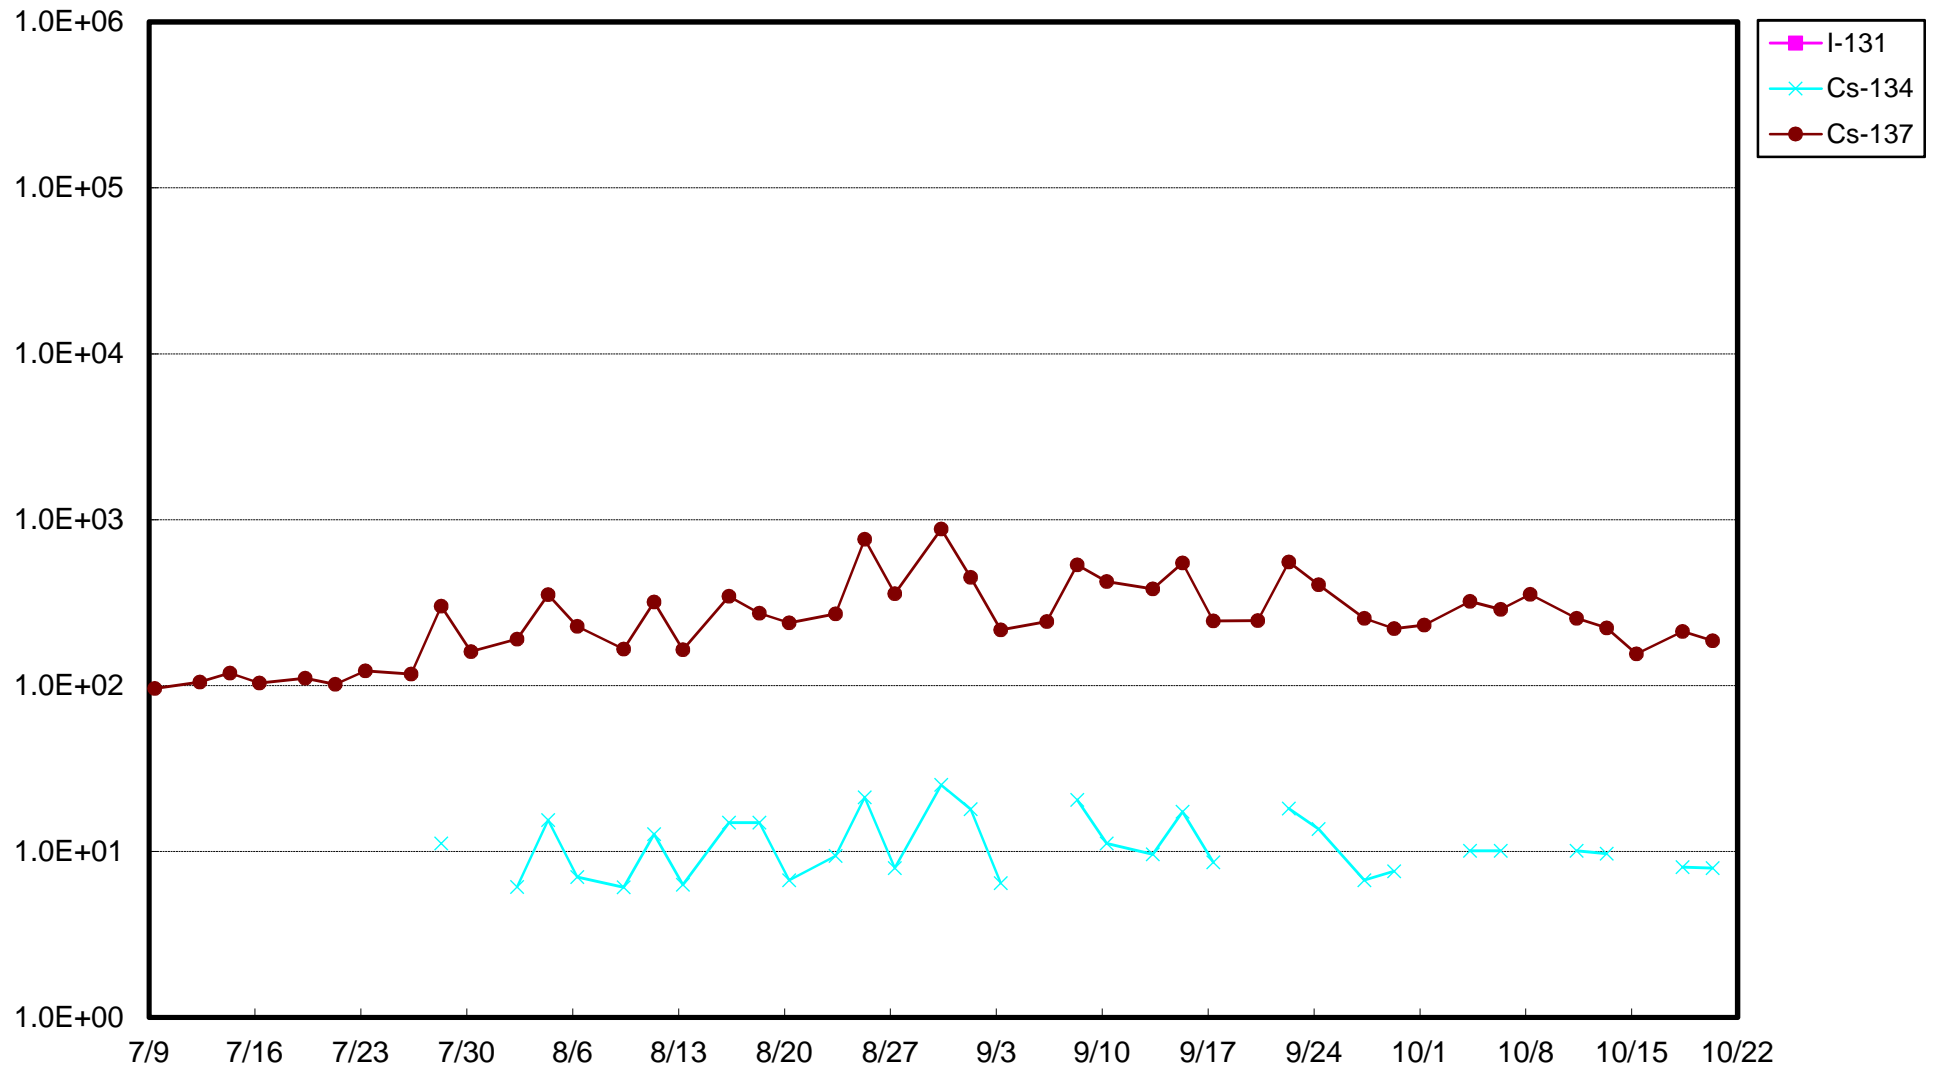

福島第一 2号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)

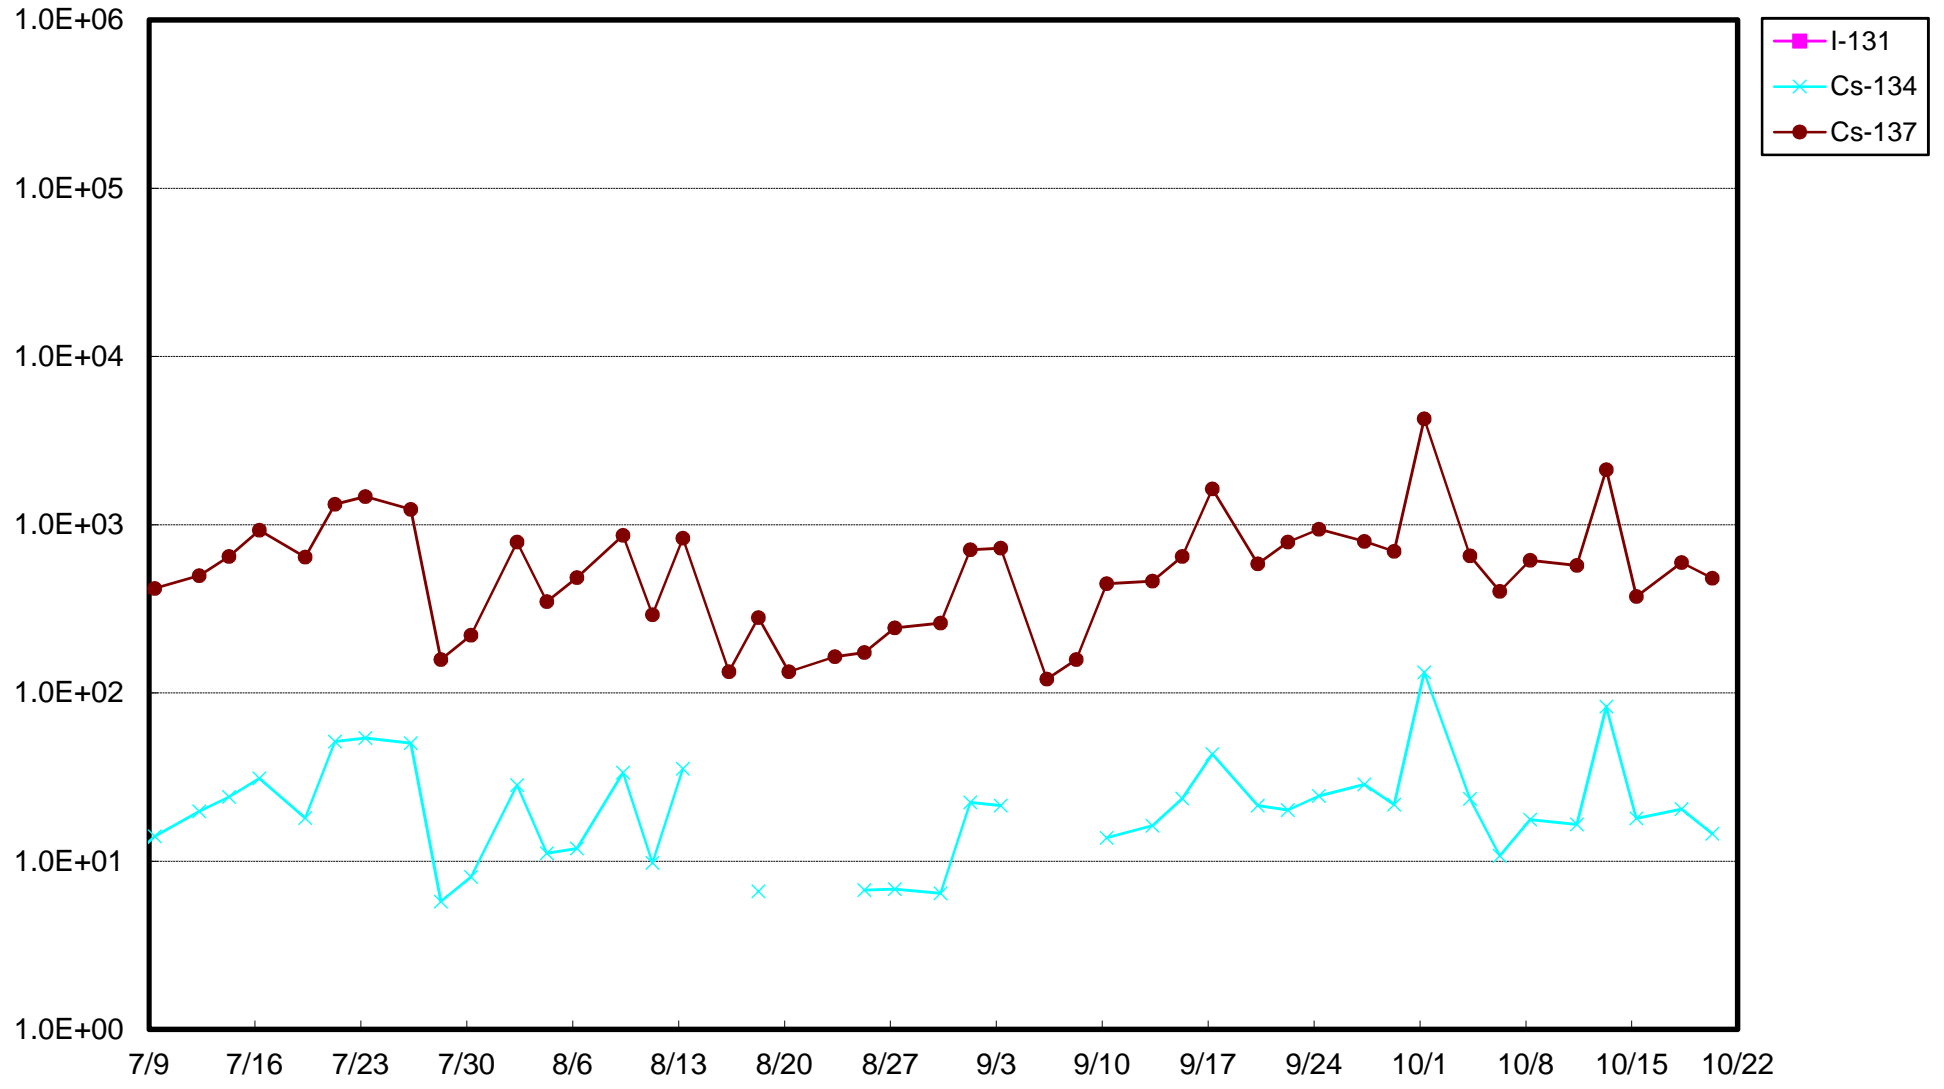

福島第一 3号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)

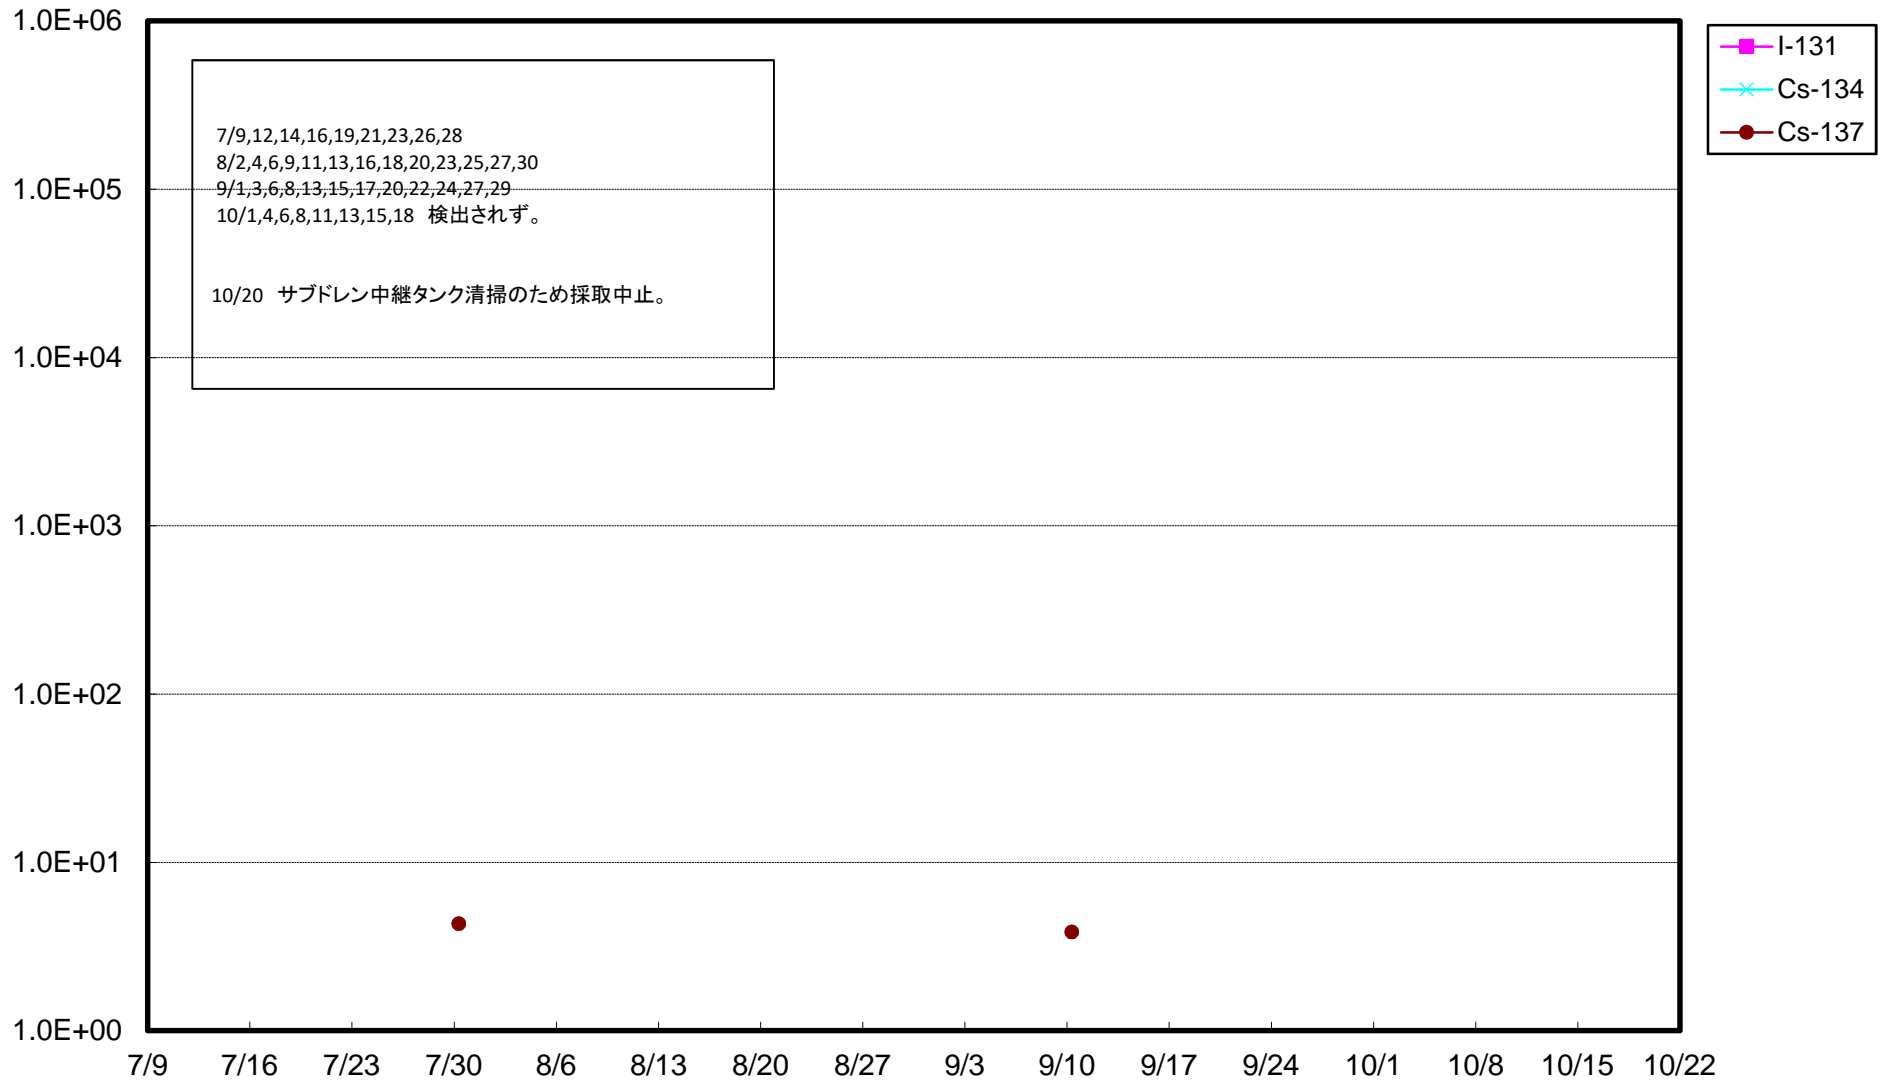

福島第一 4号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)

