


サブドレン等 分析結果 (γ)


採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2023/03/03 06:48	< 4.5E+00	< 5.2E+00	7.9E+01
2号機サブドレン	2023/03/03 06:53	< 2.4E+01	1.3E+02	5.8E+03
3号機サブドレン	2023/03/03 06:58	< 4.9E+00	< 6.0E+00	< 4.4E+00
4号機サブドレン	2023/03/03 07:05	< 4.2E+00	< 3.6E+00	< 4.1E+00
5号機サブドレン	2023/03/03 08:22	< 4.6E+00	< 4.1E+00	< 3.3E+00
6号機サブドレン	2023/03/03 08:32	< 4.3E+00	< 3.0E+00	< 4.4E+00
構内深井戸	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：I-131(約8日)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは， $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。


福島第一 1号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)

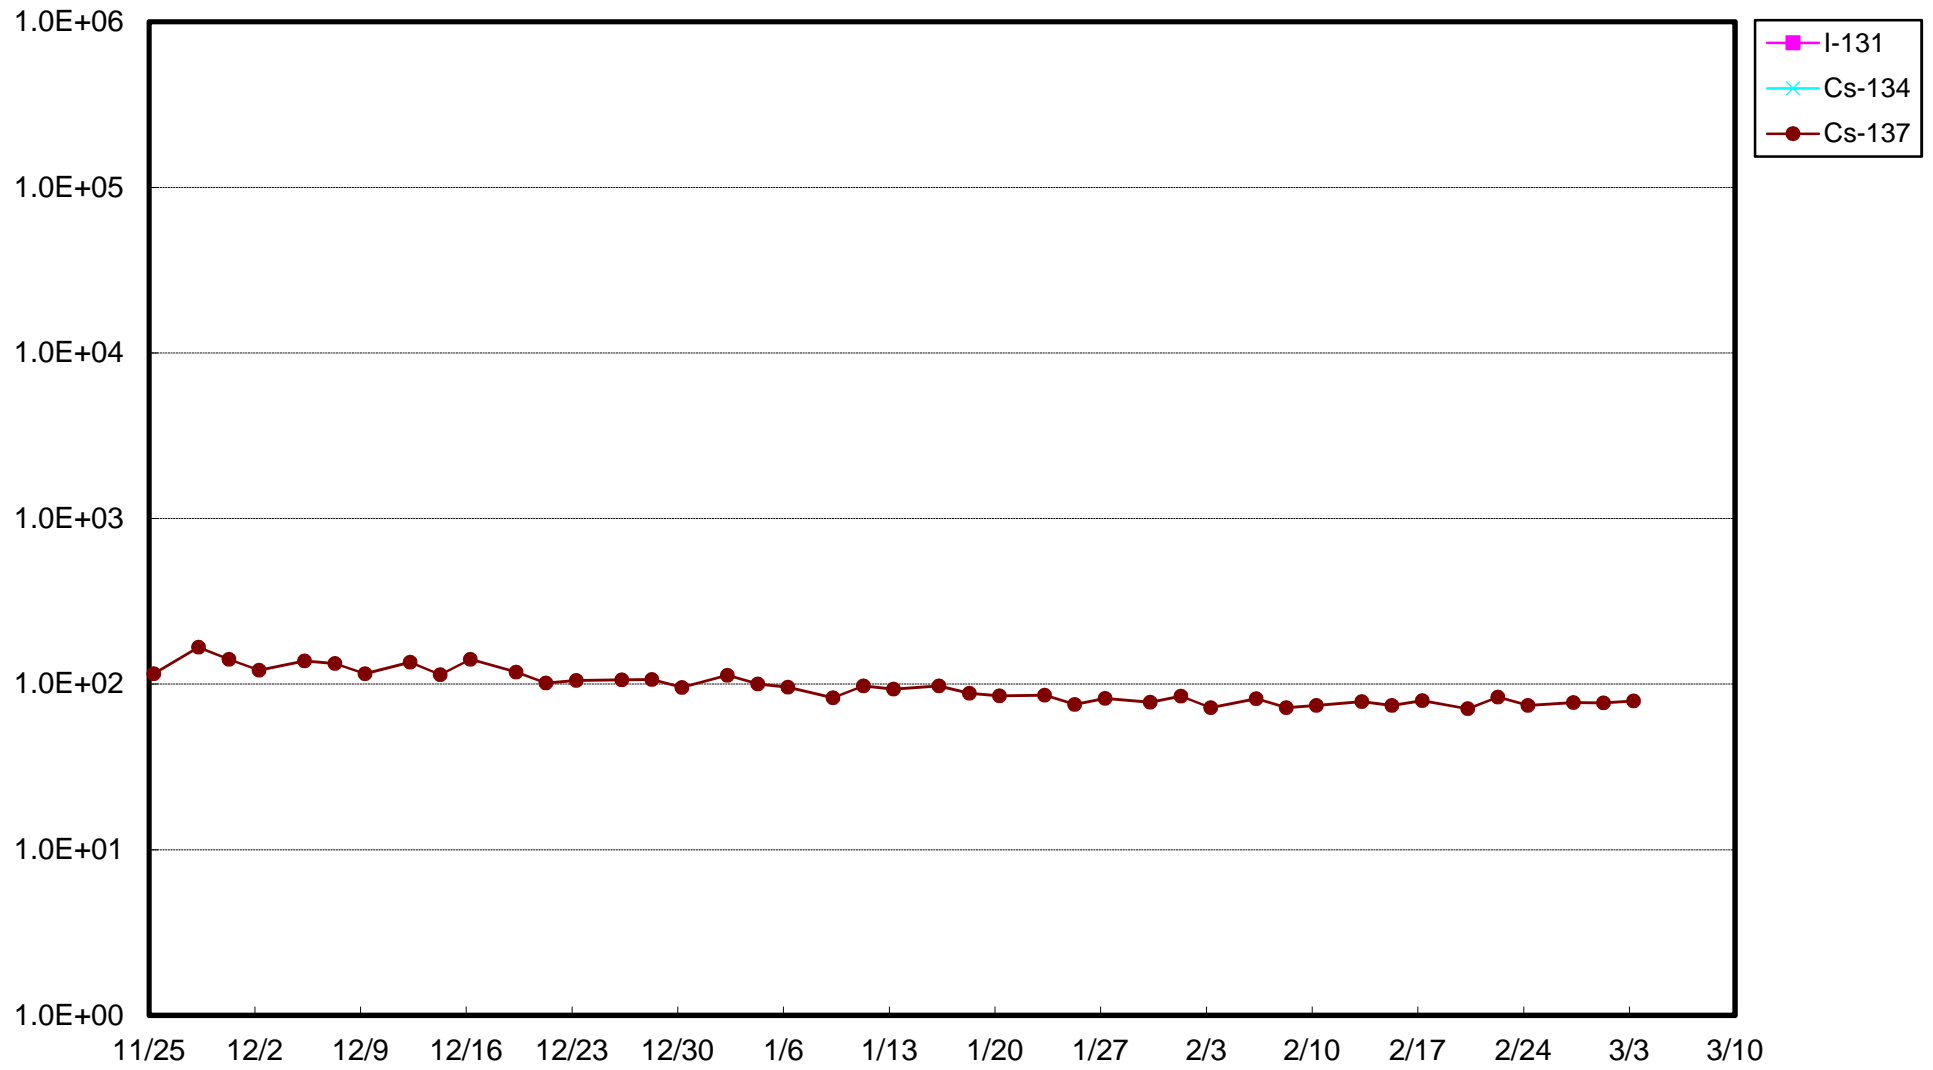


福島第一 2号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)

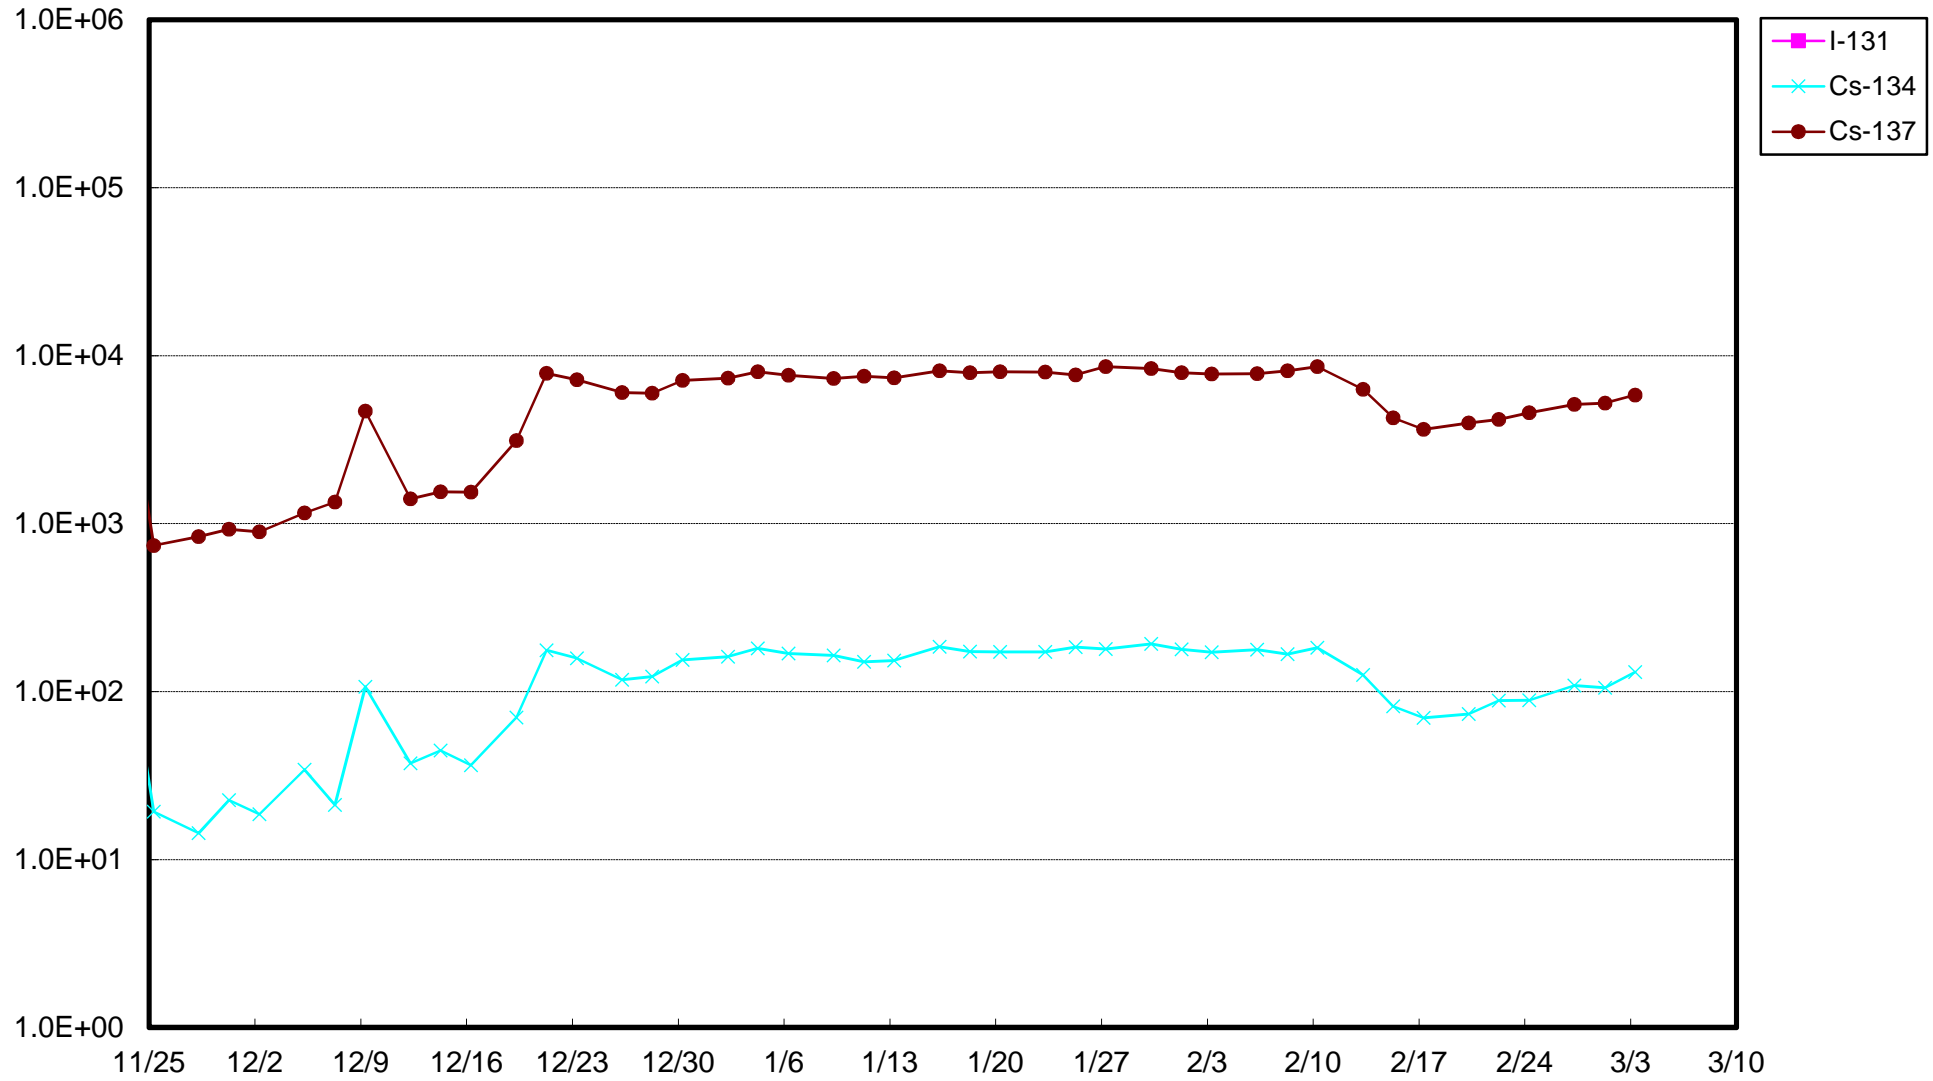


福島第一 3号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)

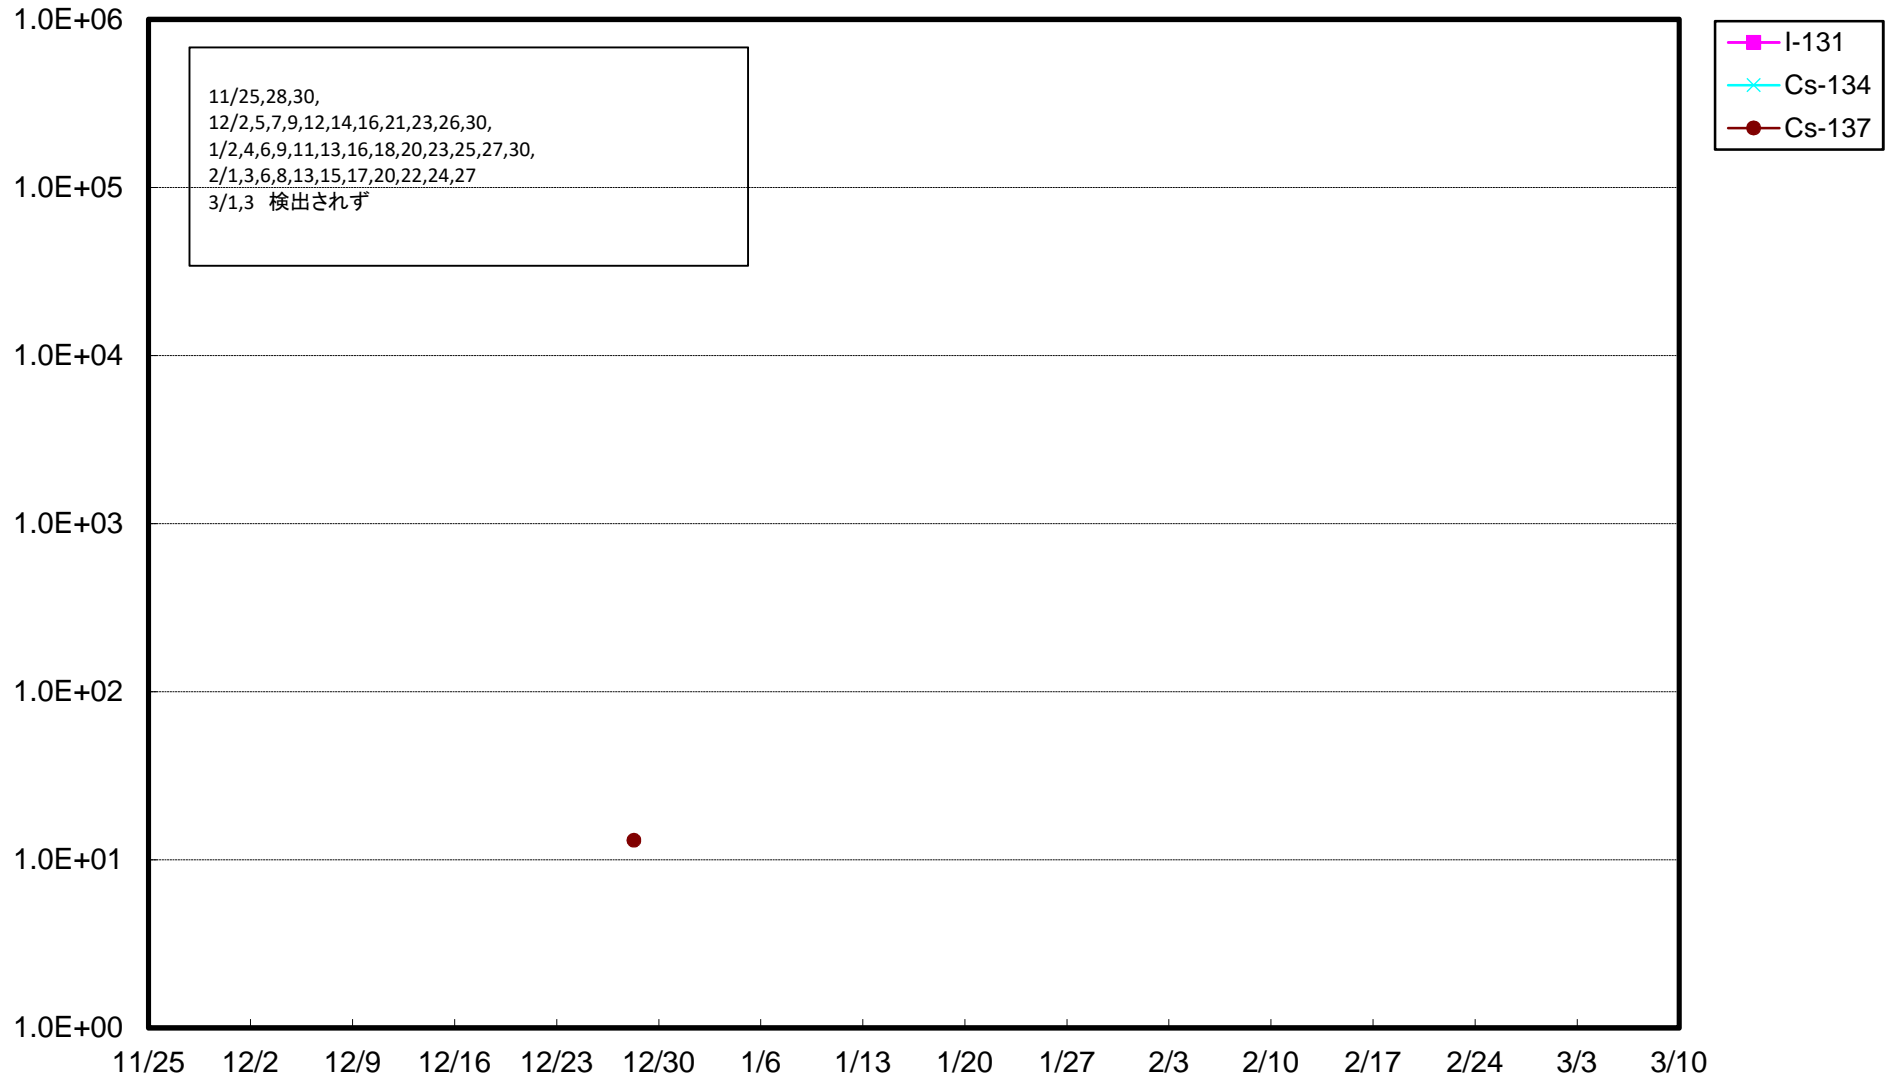

福島第一 4号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)

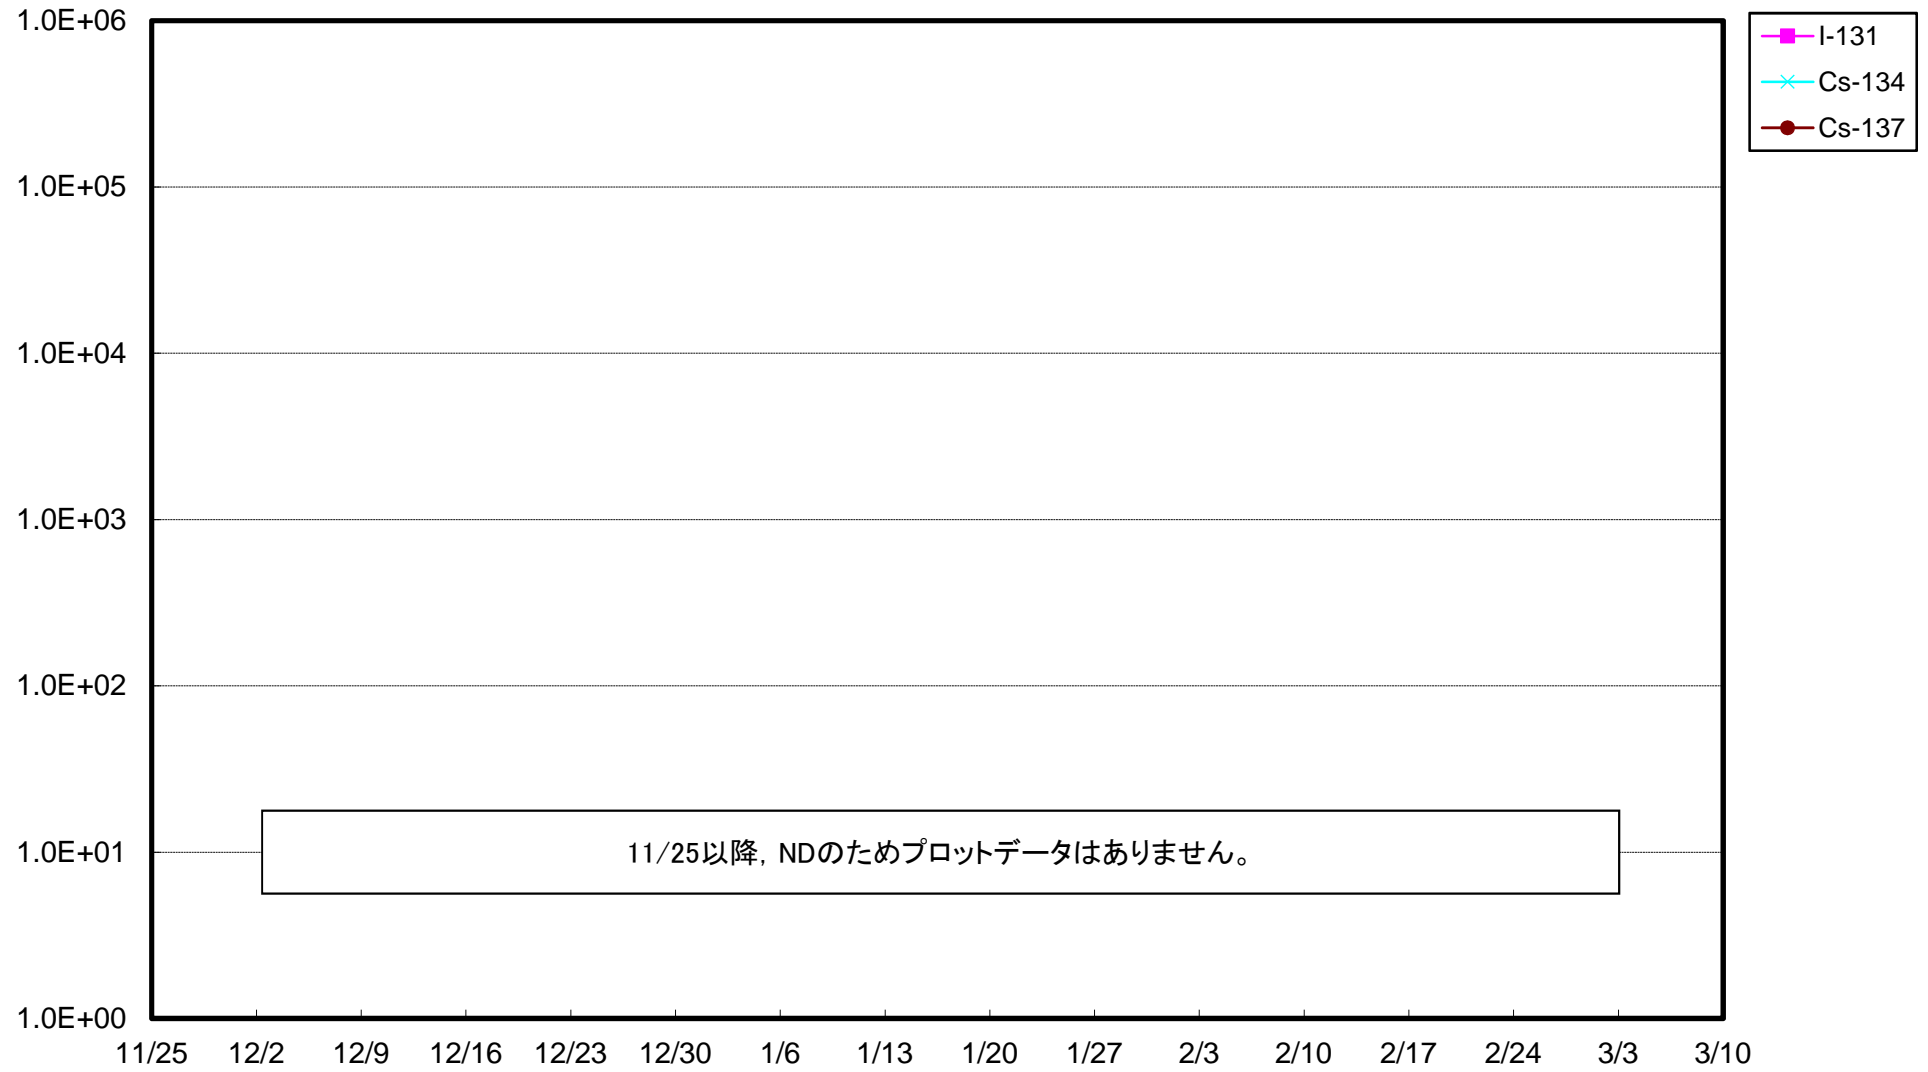

福島第一 5号機サブドレン放射能濃度(Bq/L)

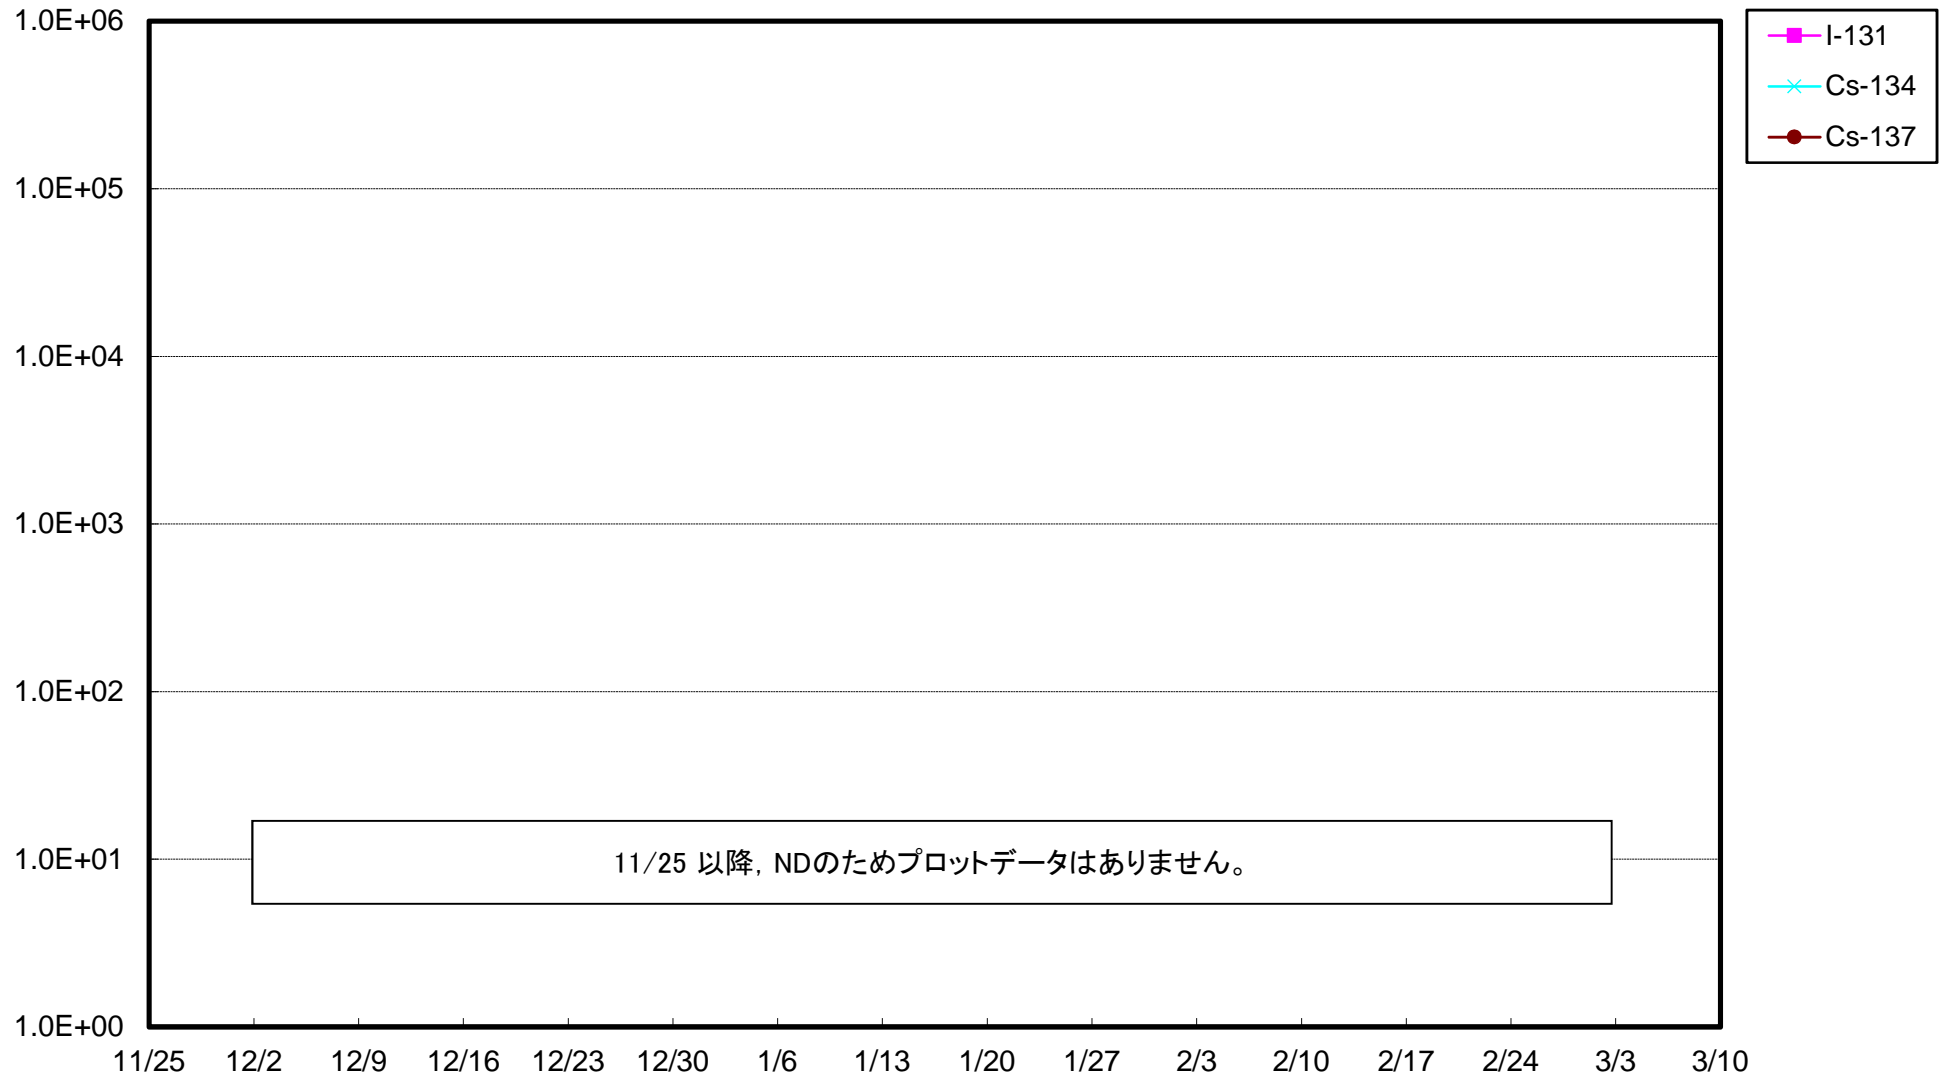

福島第一 6号機サブドレン放射能濃度 (Bq/L)

