


## サブドレン等 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2024/07/22 07:03	< 5.2E+00	< 4.5E+00	7.8E+01
2号機サブドレン	2024/07/22 07:10	< 8.2E+00	1.3E+01	8.1E+02
3号機サブドレン	2024/07/22 07:15	< 2.5E+00	< 4.0E+00	< 4.1E+00
4号機サブドレン	2024/07/22 07:20	< 2.9E+00	< 4.8E+00	< 4.1E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・  $0.0E\pm 0$  とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$  であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$  は  $3.1 \times 10^1$  で31,  $3.1E+00$  は  $3.1 \times 10^0$  で3.1,  $3.1E-01$  は  $3.1 \times 10^{-1}$  で0.31と読む。

福島第一 1号機サブドレン放射能濃度

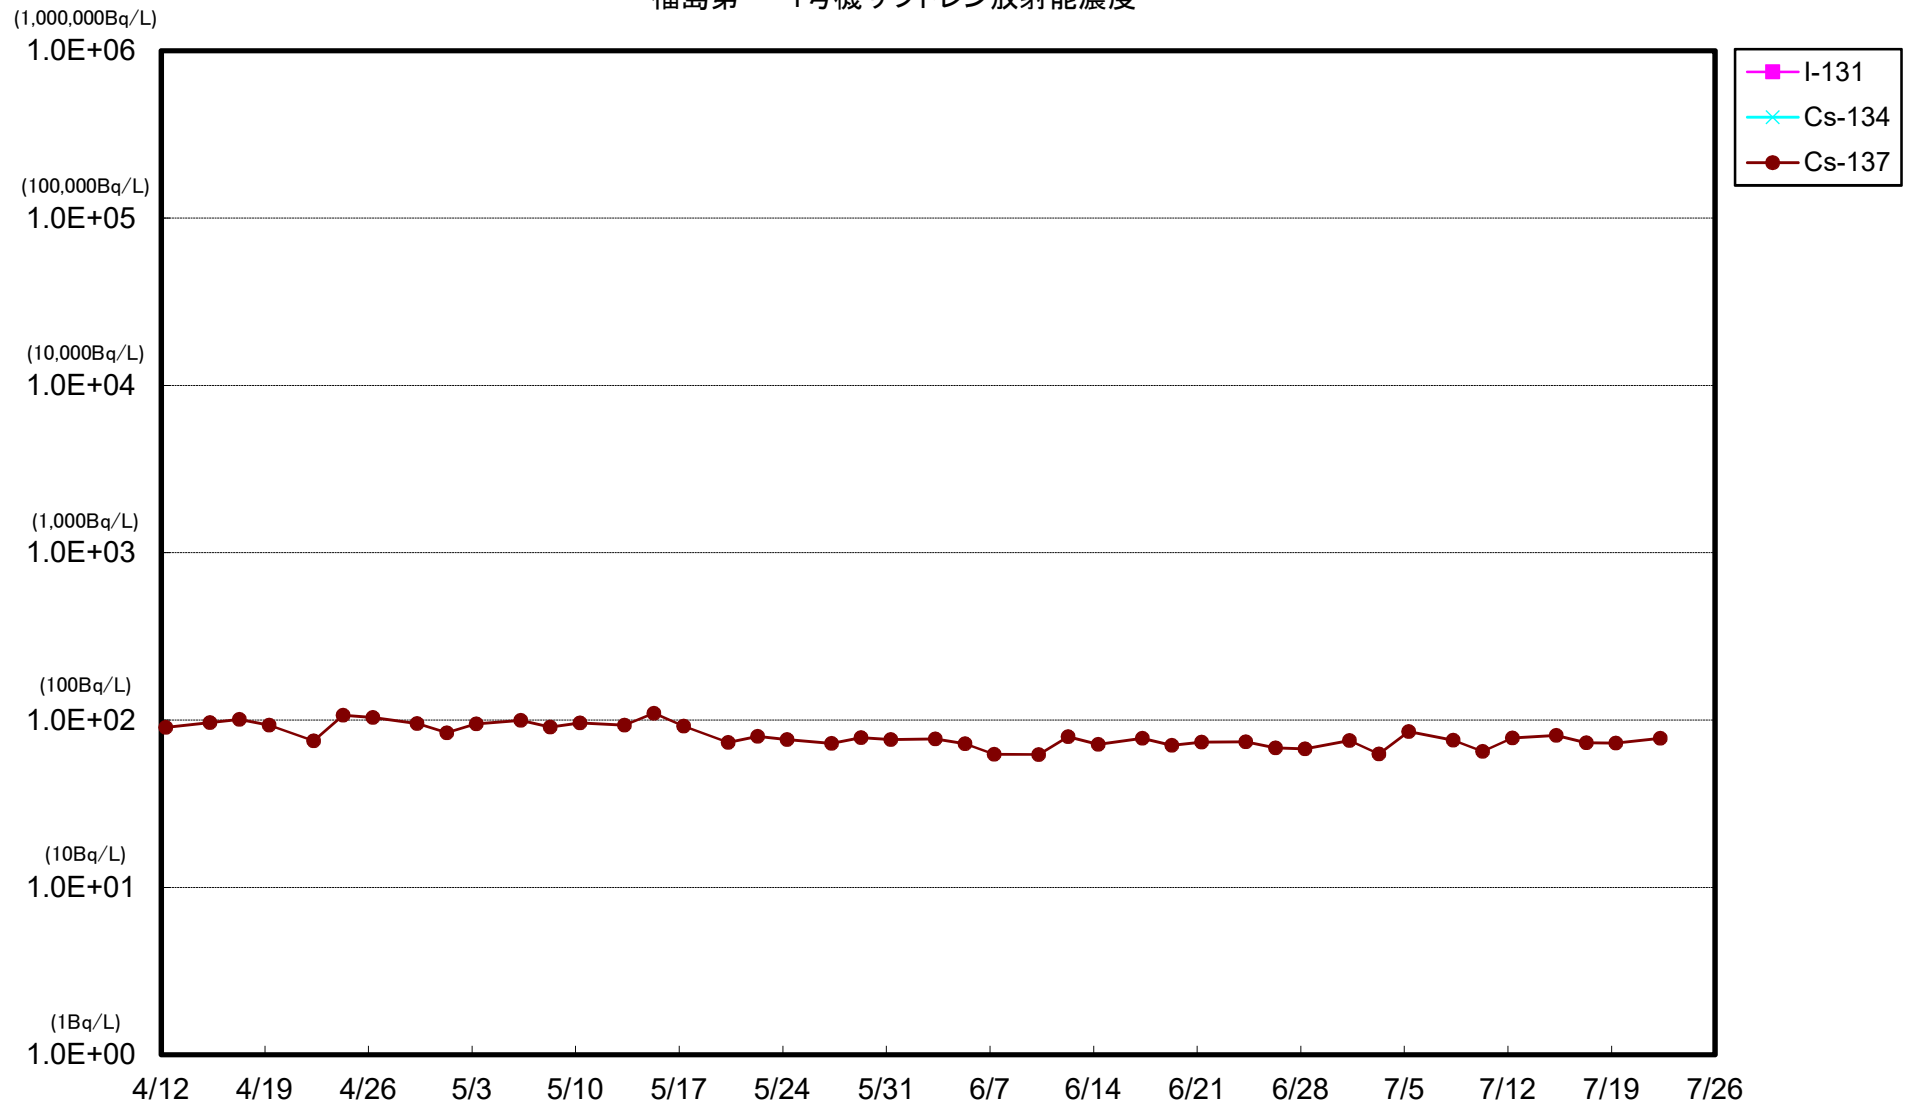

福島第一 2号機サブドレン放射能濃度

