


サブドレン等 分析結果 (γ)


採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2025/05/02 07:07	< 5.9E+00	< 6.4E+00	8.4E+01
2号機サブドレン	2025/05/02 07:15	< 1.1E+01	1.2E+01	1.3E+03
3号機サブドレン	2025/05/02 07:27	< 1.9E+00	< 4.2E+00	< 4.3E+00
4号機サブドレン	2025/05/02 08:09	< 2.8E+00	< 3.6E+00	< 3.6E+00
5号機サブドレン	2025/05/02 08:00	< 3.4E+00	< 4.1E+00	< 3.6E+00
6号機サブドレン	2025/05/02 07:55	< 3.5E+00	< 4.9E+00	< 3.7E+00
構内深井戸	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは, $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
(例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。


福島第一 1号機サブドレン放射能濃度

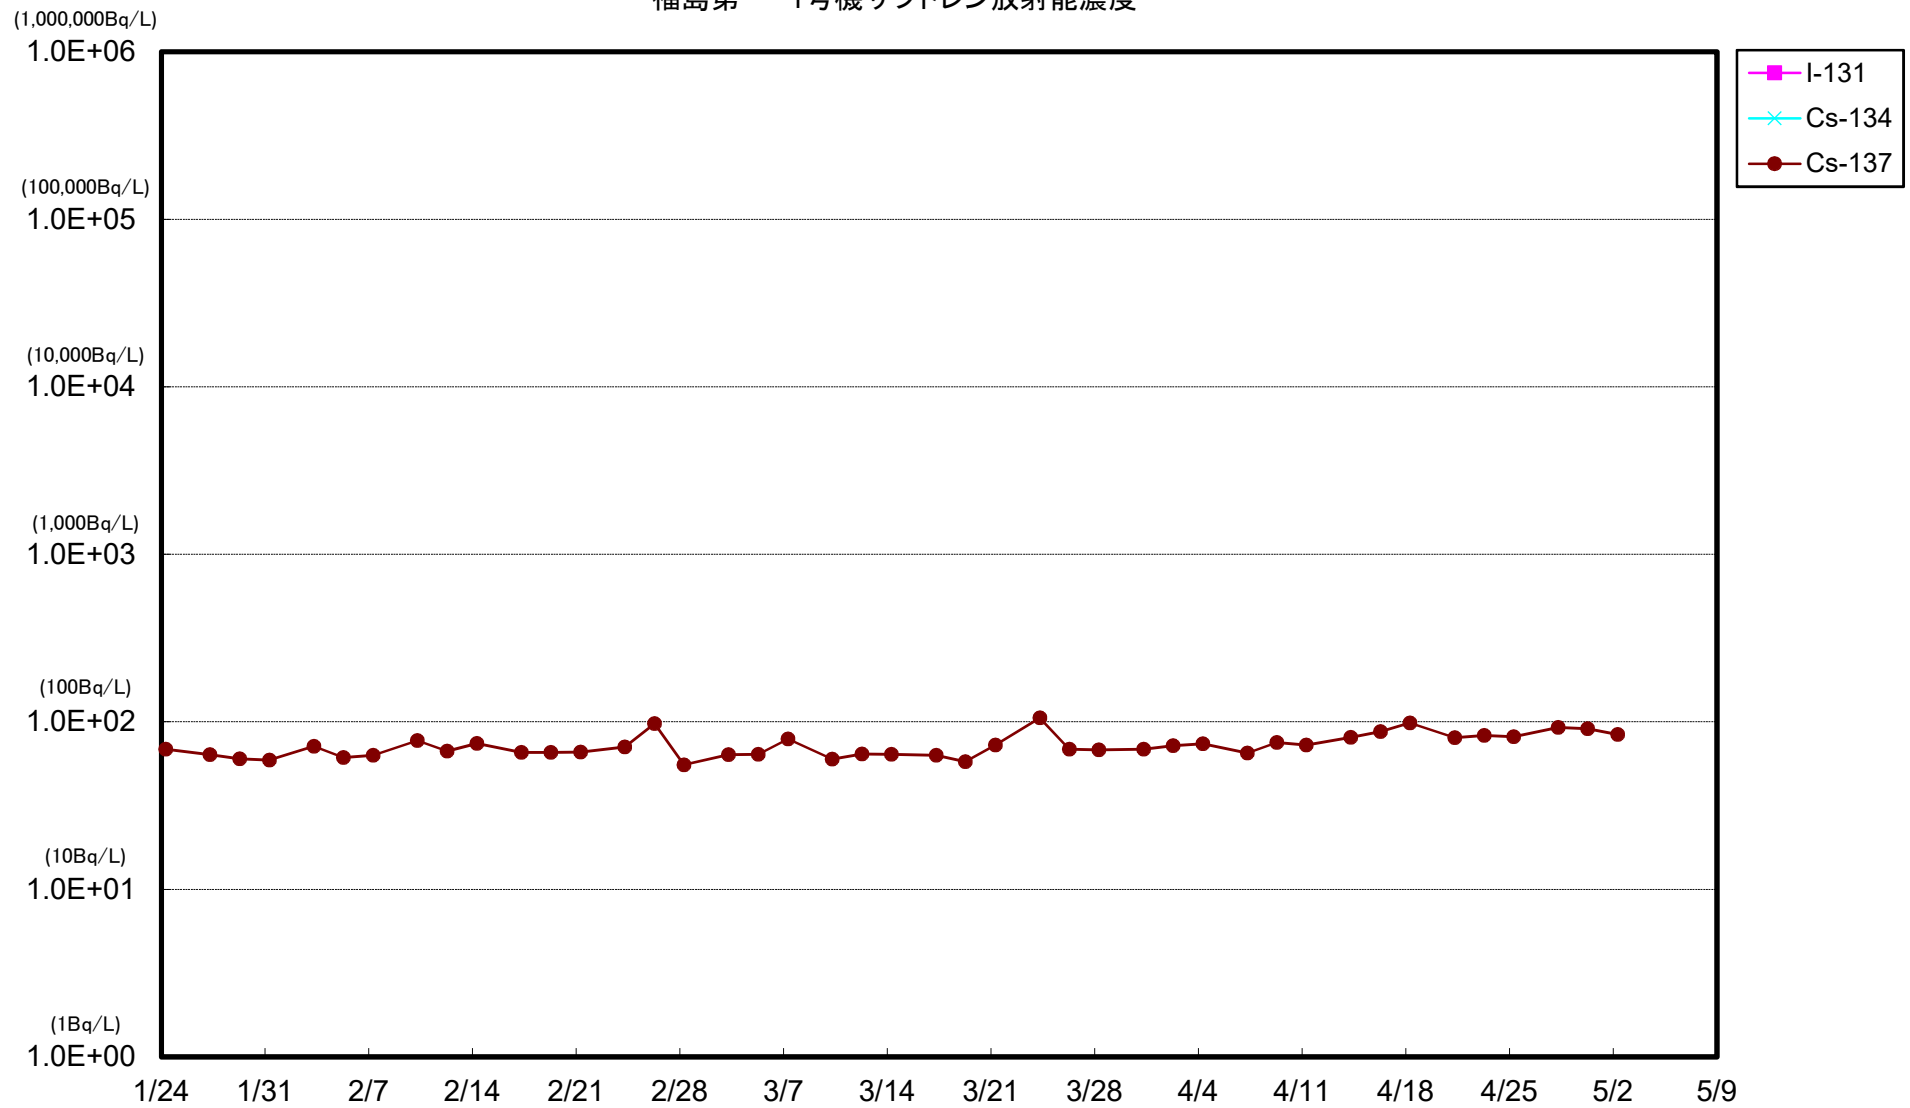


福島第一 2号機サブドレン放射能濃度

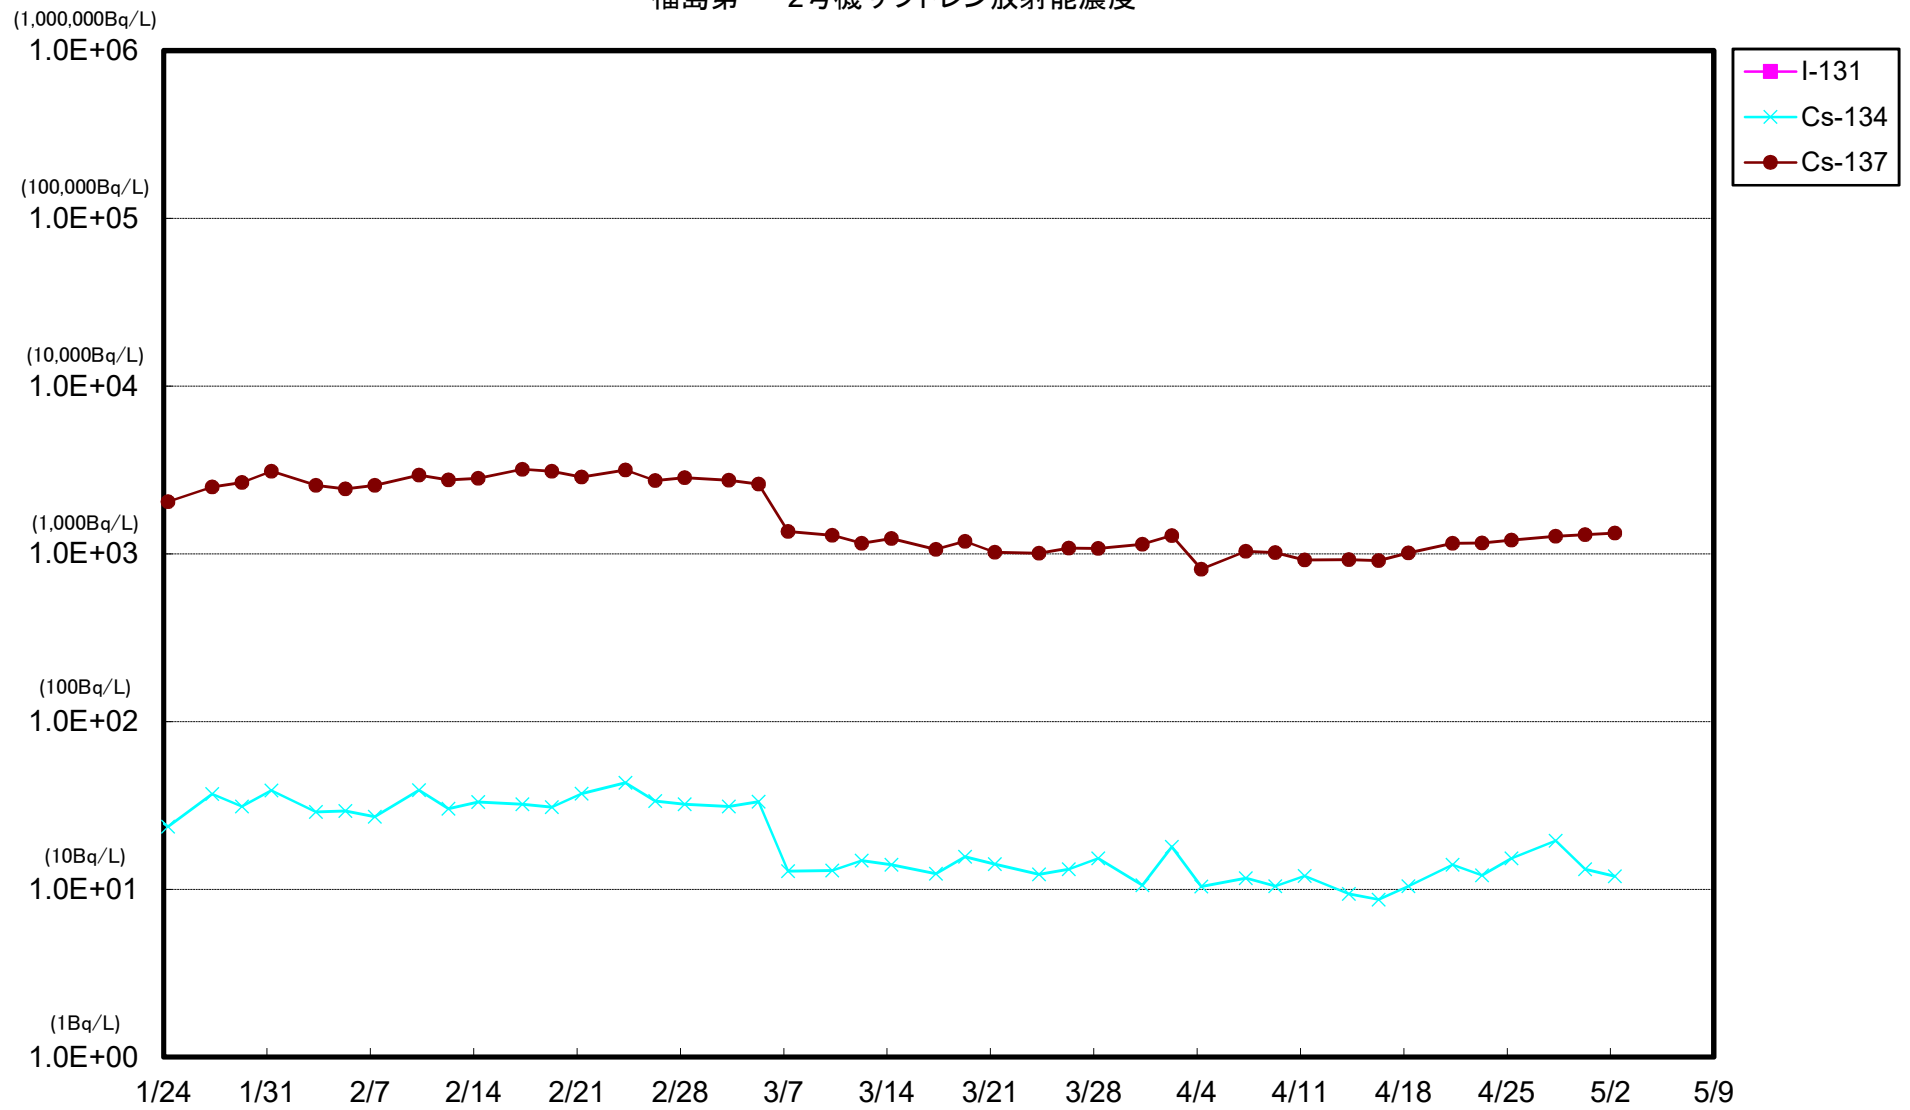

福島第一 3号機サブドレン放射能濃度

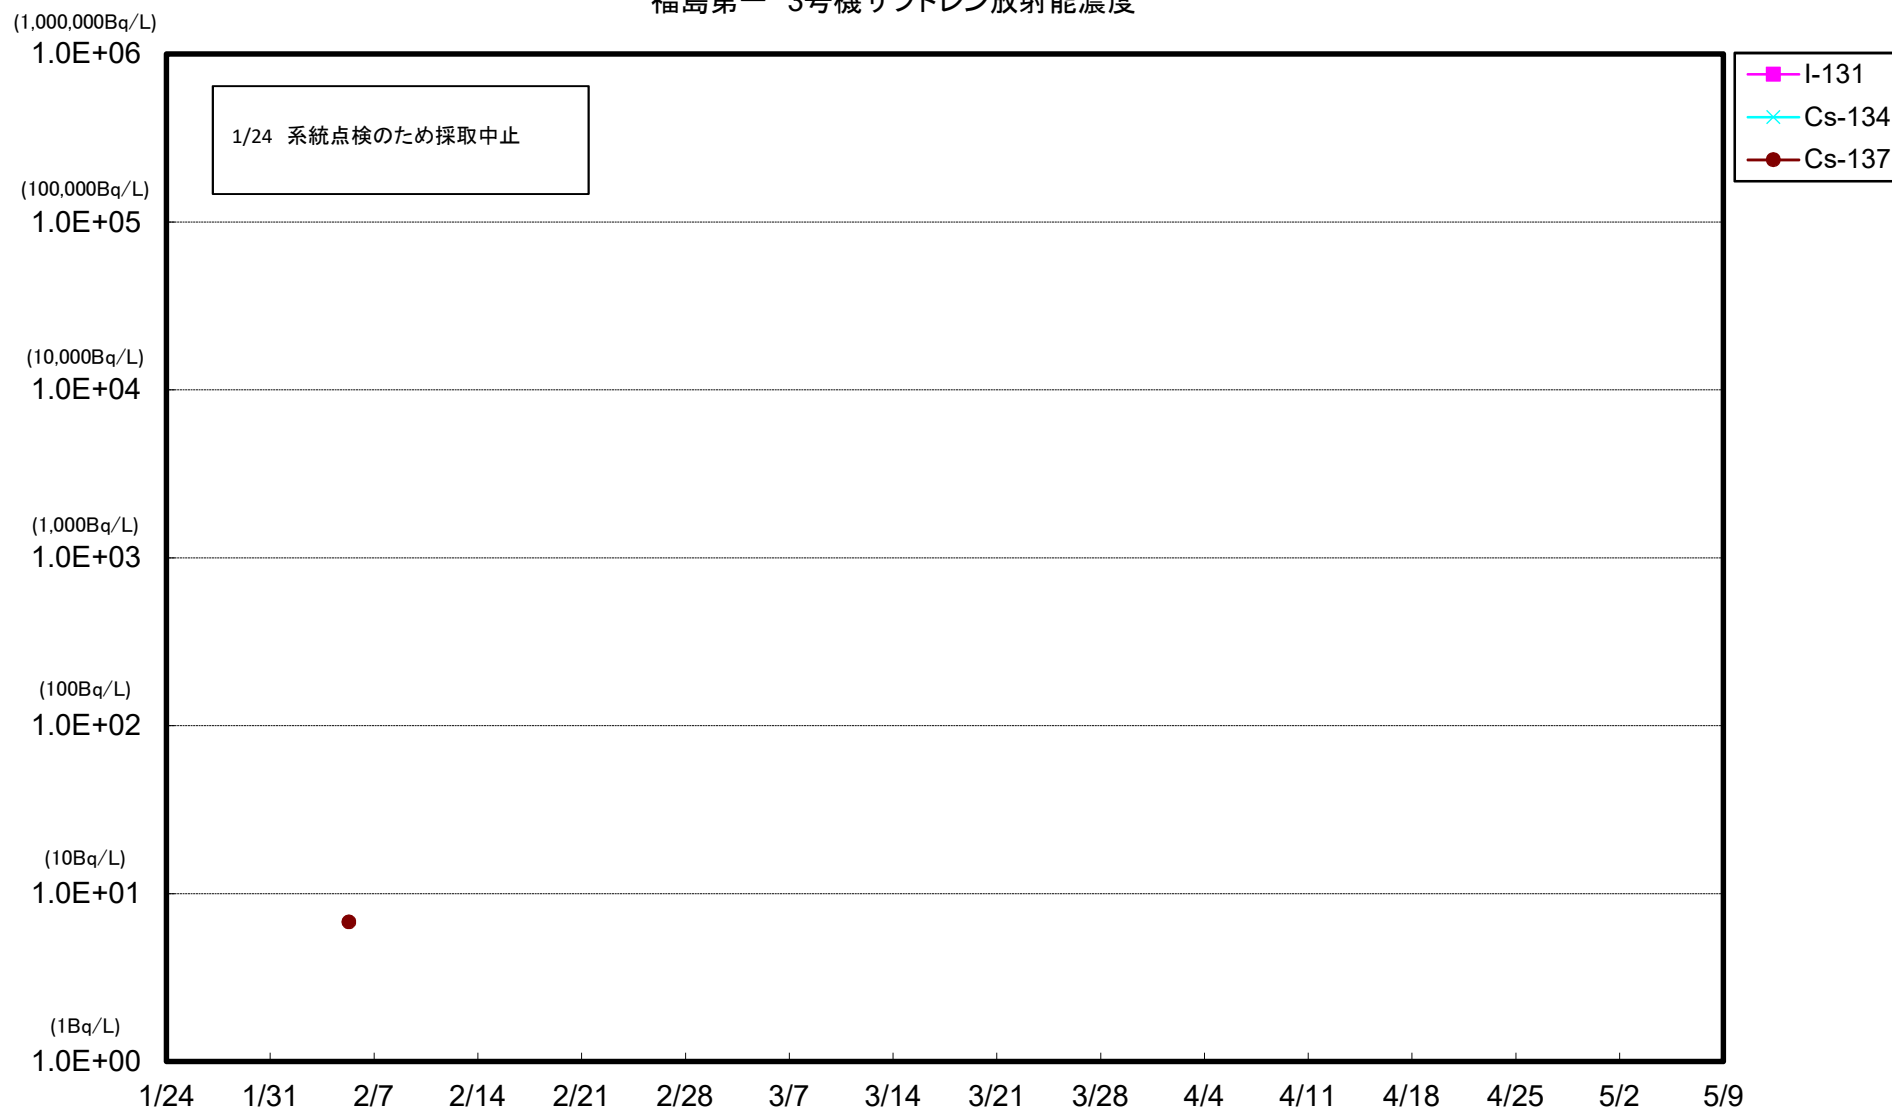

福島第一 4号機サブドレン放射能濃度

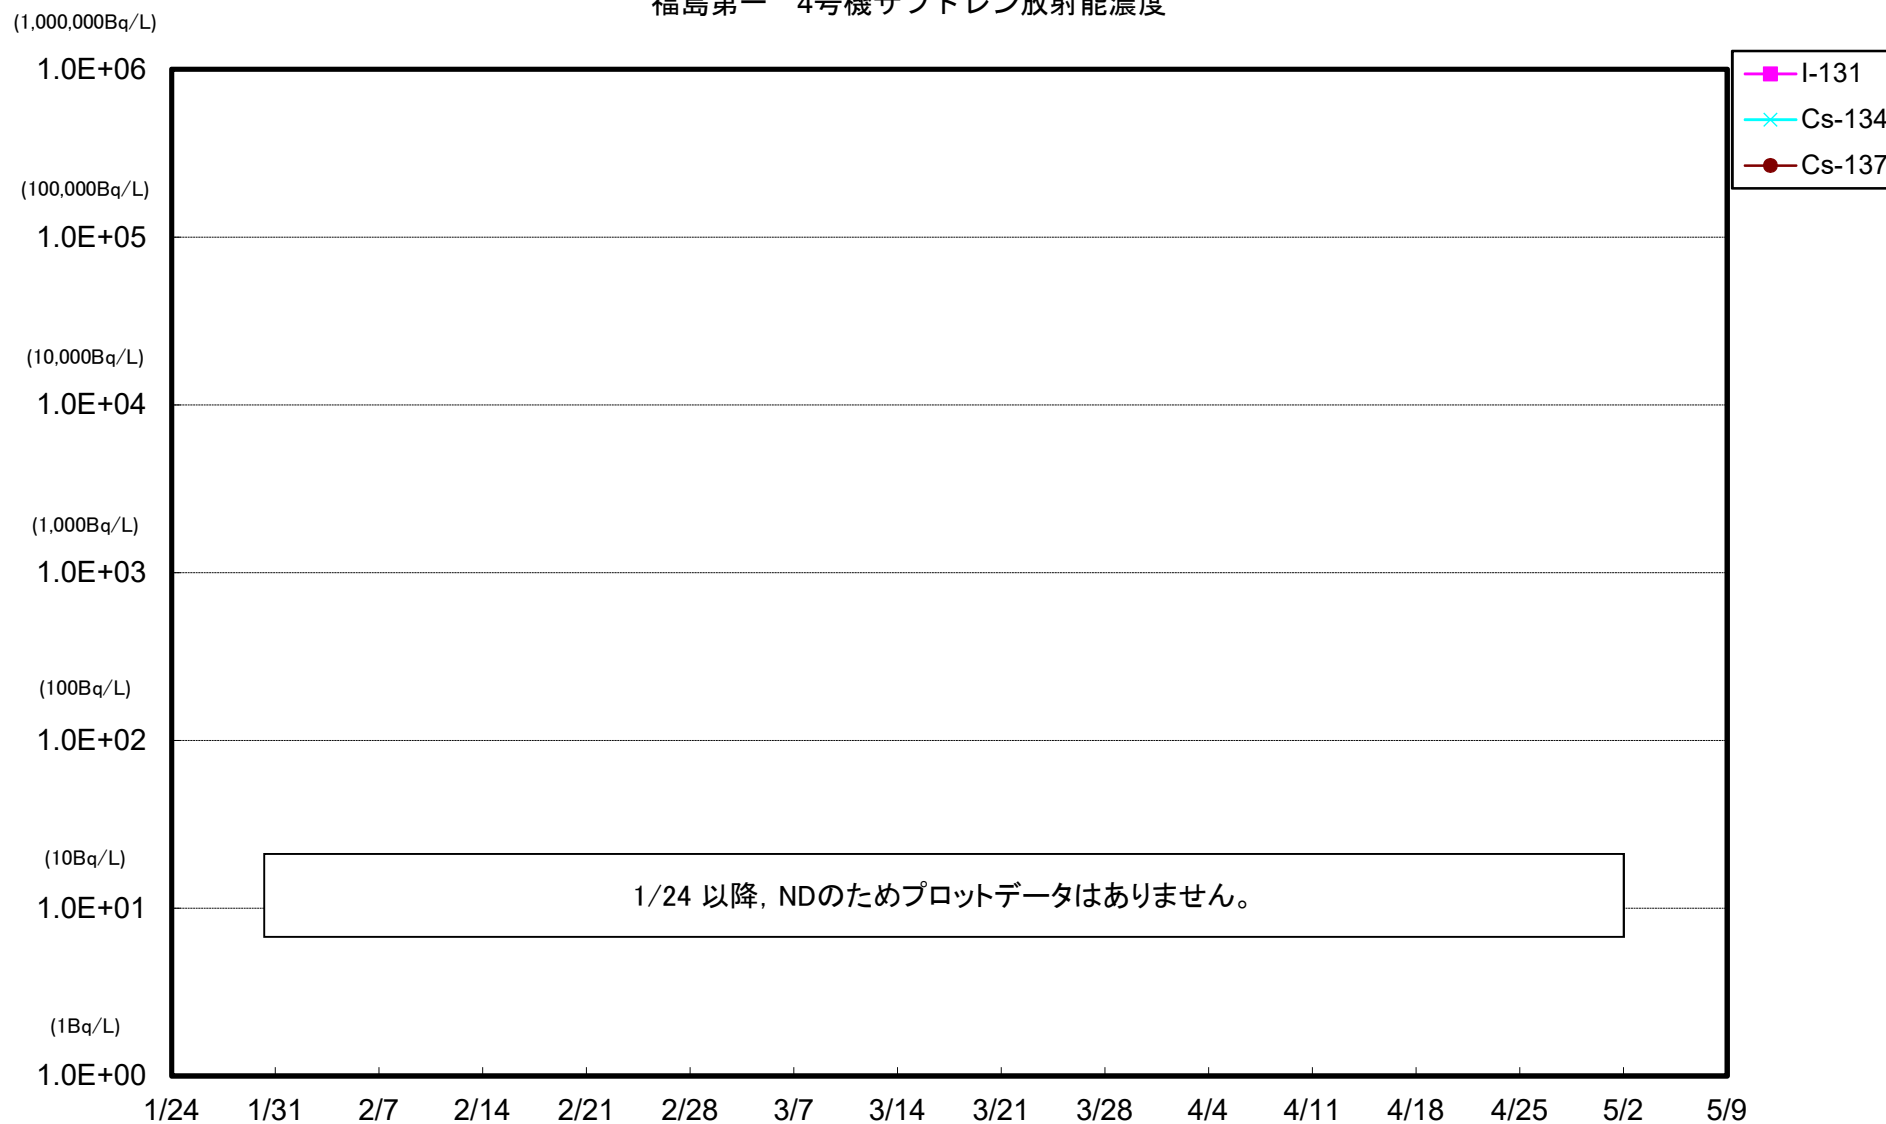

(L)

5

(L)

4

(L)

3

(L)

2


(L)

1

0

1/24 1/31 2/7 2/14 2/21 2/28 3/7 3/14 3/21 3/28 4/4 4/11 4/18 4/25 5/2 5/9

1/24 以降, NDのためプロットデータはありません。

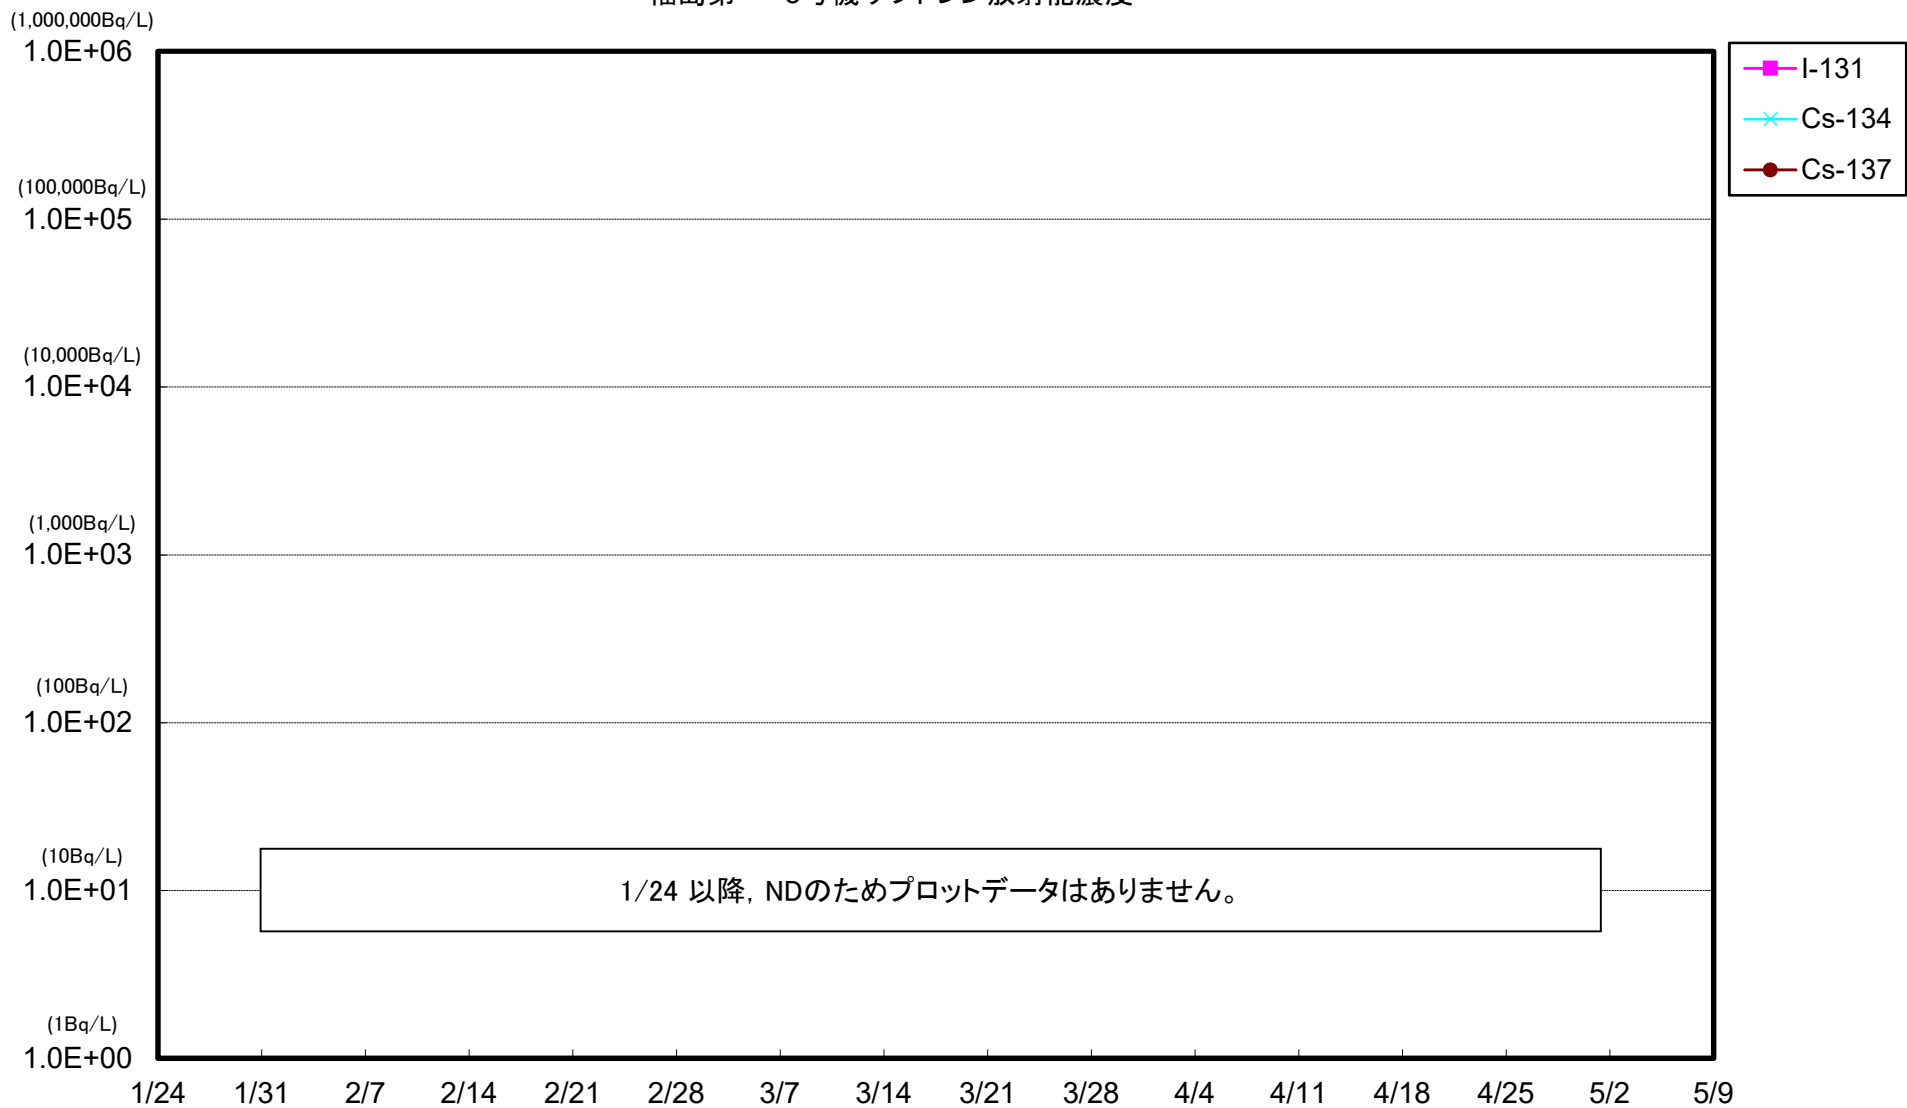

(1,000,000Bq/L)

