


サブドレン等 分析結果 (γ)


採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2025/08/15 06:22	< 4.3E+00	< 4.7E+00	7.9E+01
2号機サブドレン	2025/08/15 06:35	< 1.0E+01	9.4E+00	1.1E+03
3号機サブドレン	2025/08/15 06:42	< 3.8E+00	< 4.2E+00	< 4.7E+00
4号機サブドレン	2025/08/15 07:01	< 3.9E+00	< 4.2E+00	< 4.3E+00
5号機サブドレン	2025/08/15 07:35	< 3.7E+00	< 4.6E+00	< 4.8E+00
6号機サブドレン	2025/08/15 07:30	< 4.7E+00	< 3.6E+00	< 3.6E+00
構内深井戸	2025/08/15 09:14	< 2.7E+00	< 2.8E+00	< 2.3E+00

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは, $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
(例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。


福島第一 1号機サブドレン放射能濃度

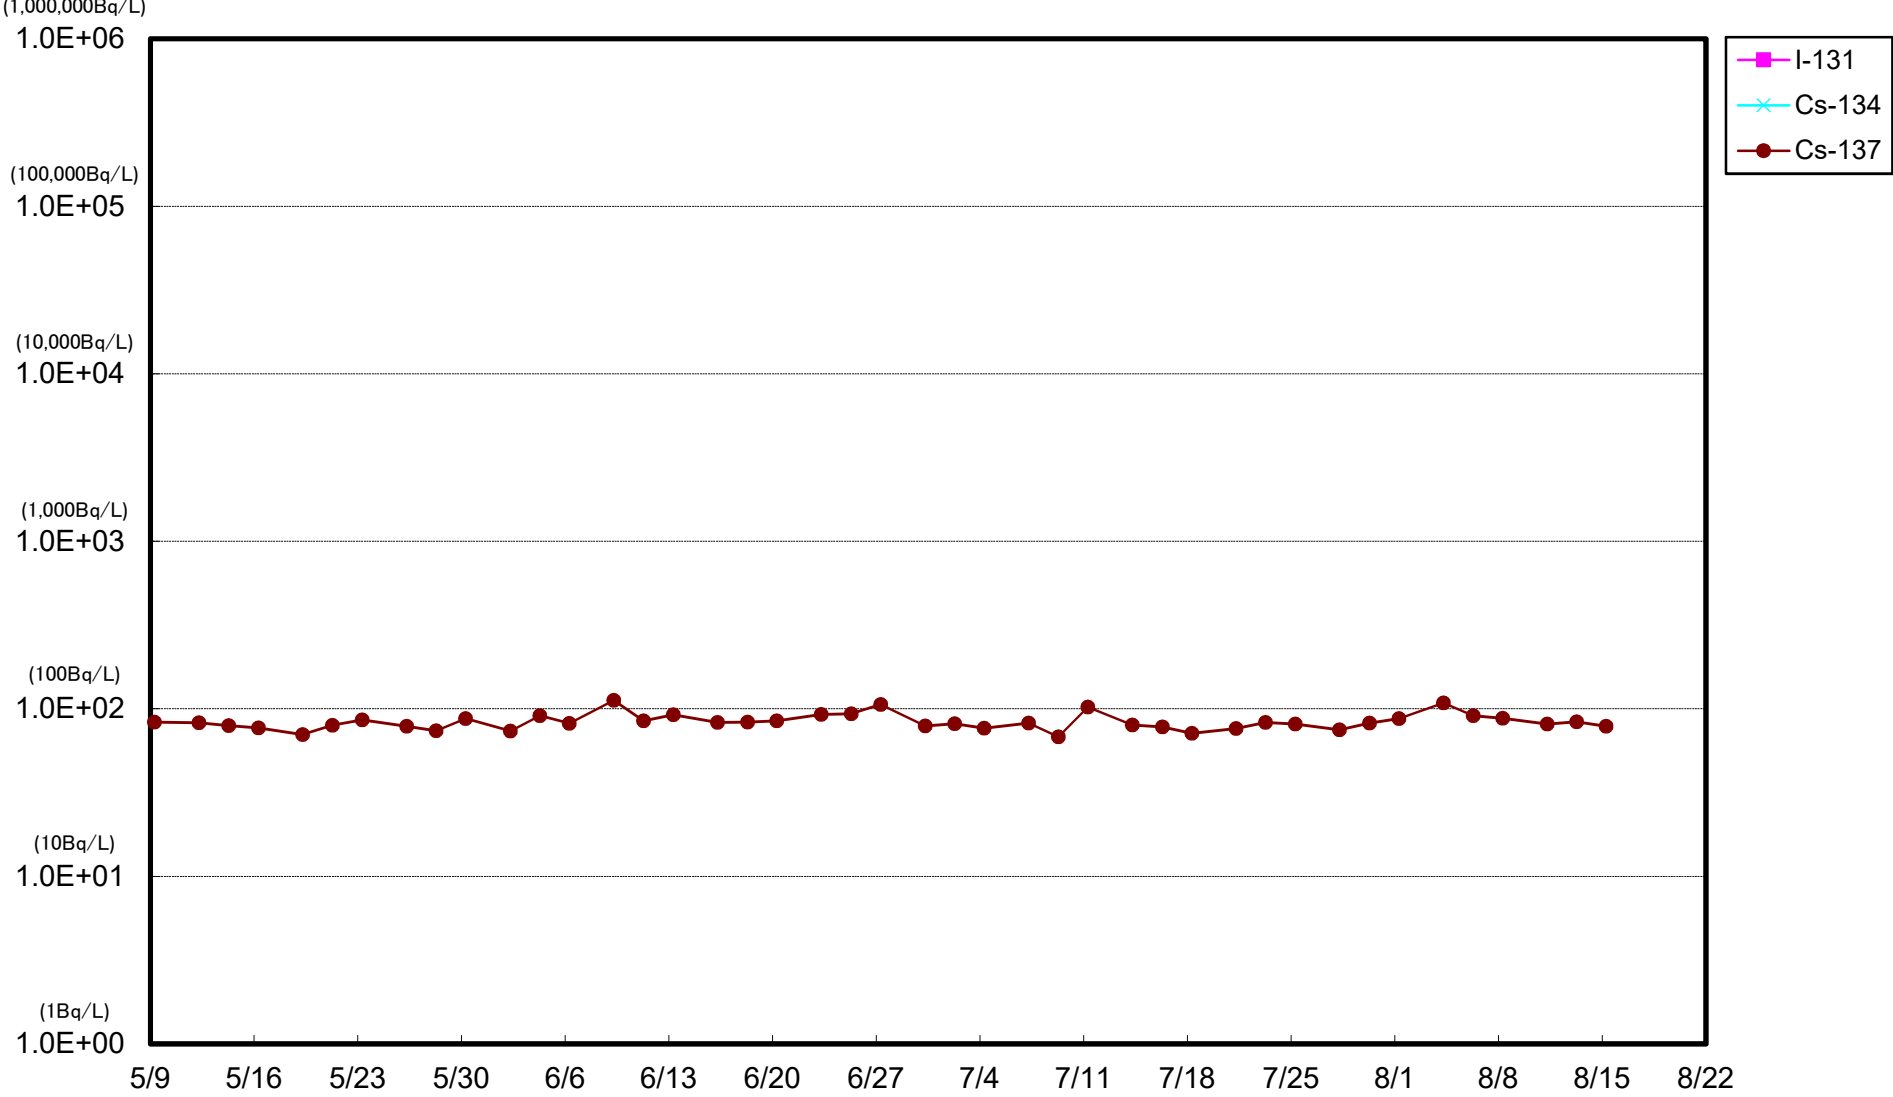


福島第一 2号機サブドレン放射能濃度

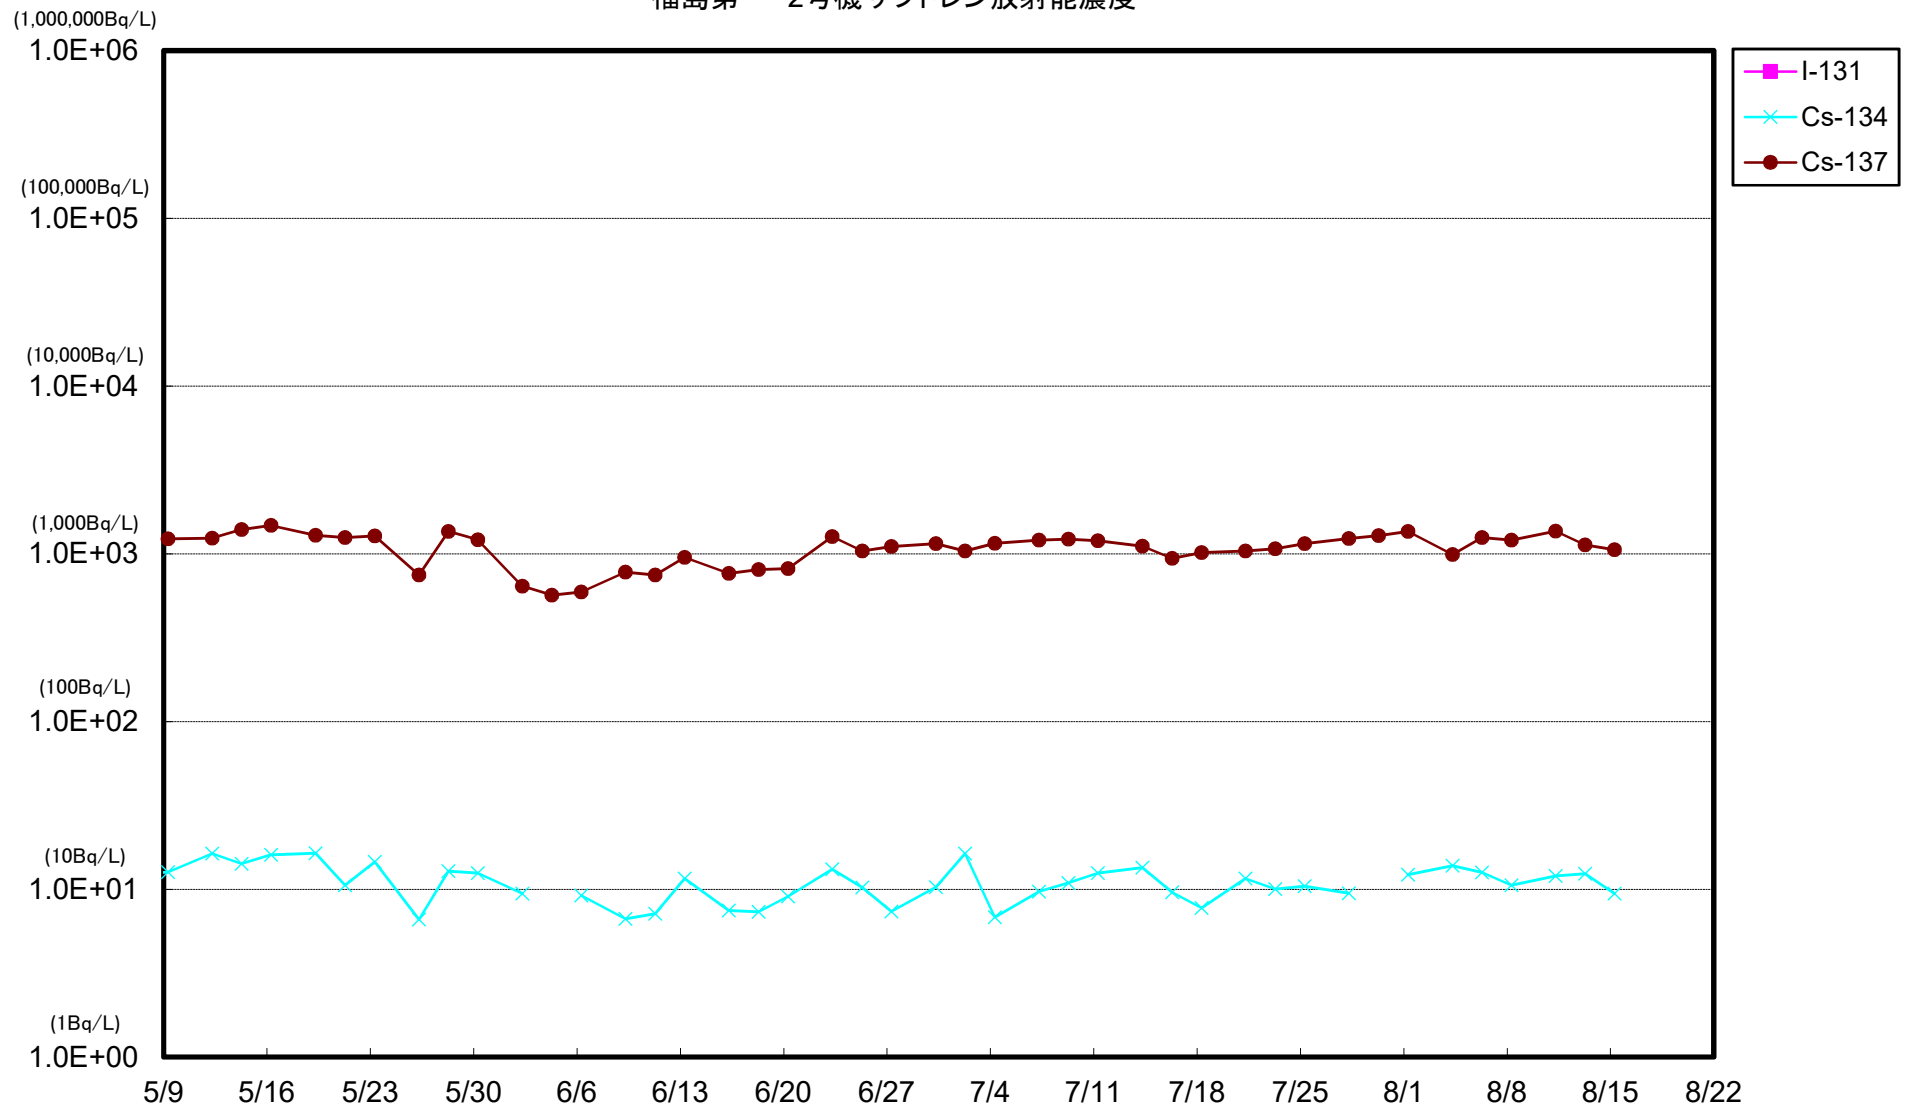


福島第一 3号機サブドレン放射能濃度

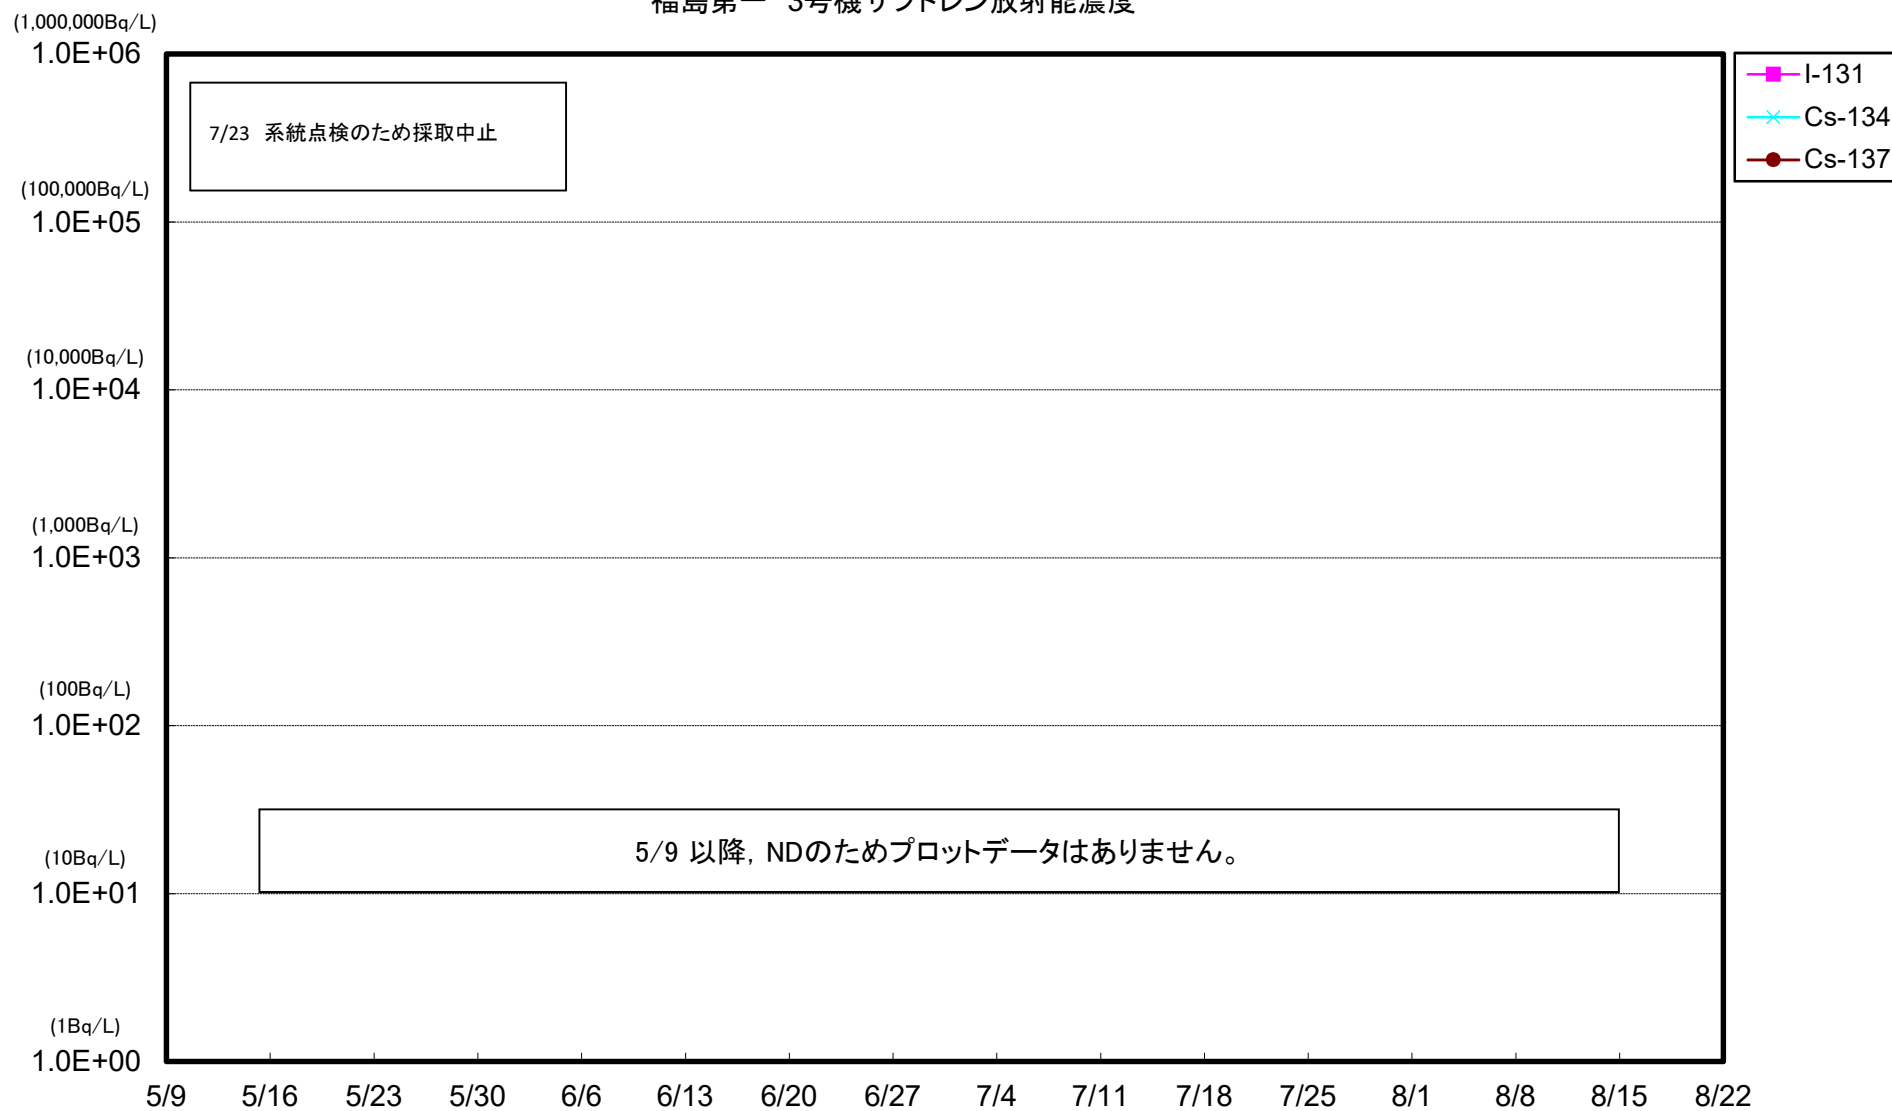

福島第一 4号機サブドレン放射能濃度

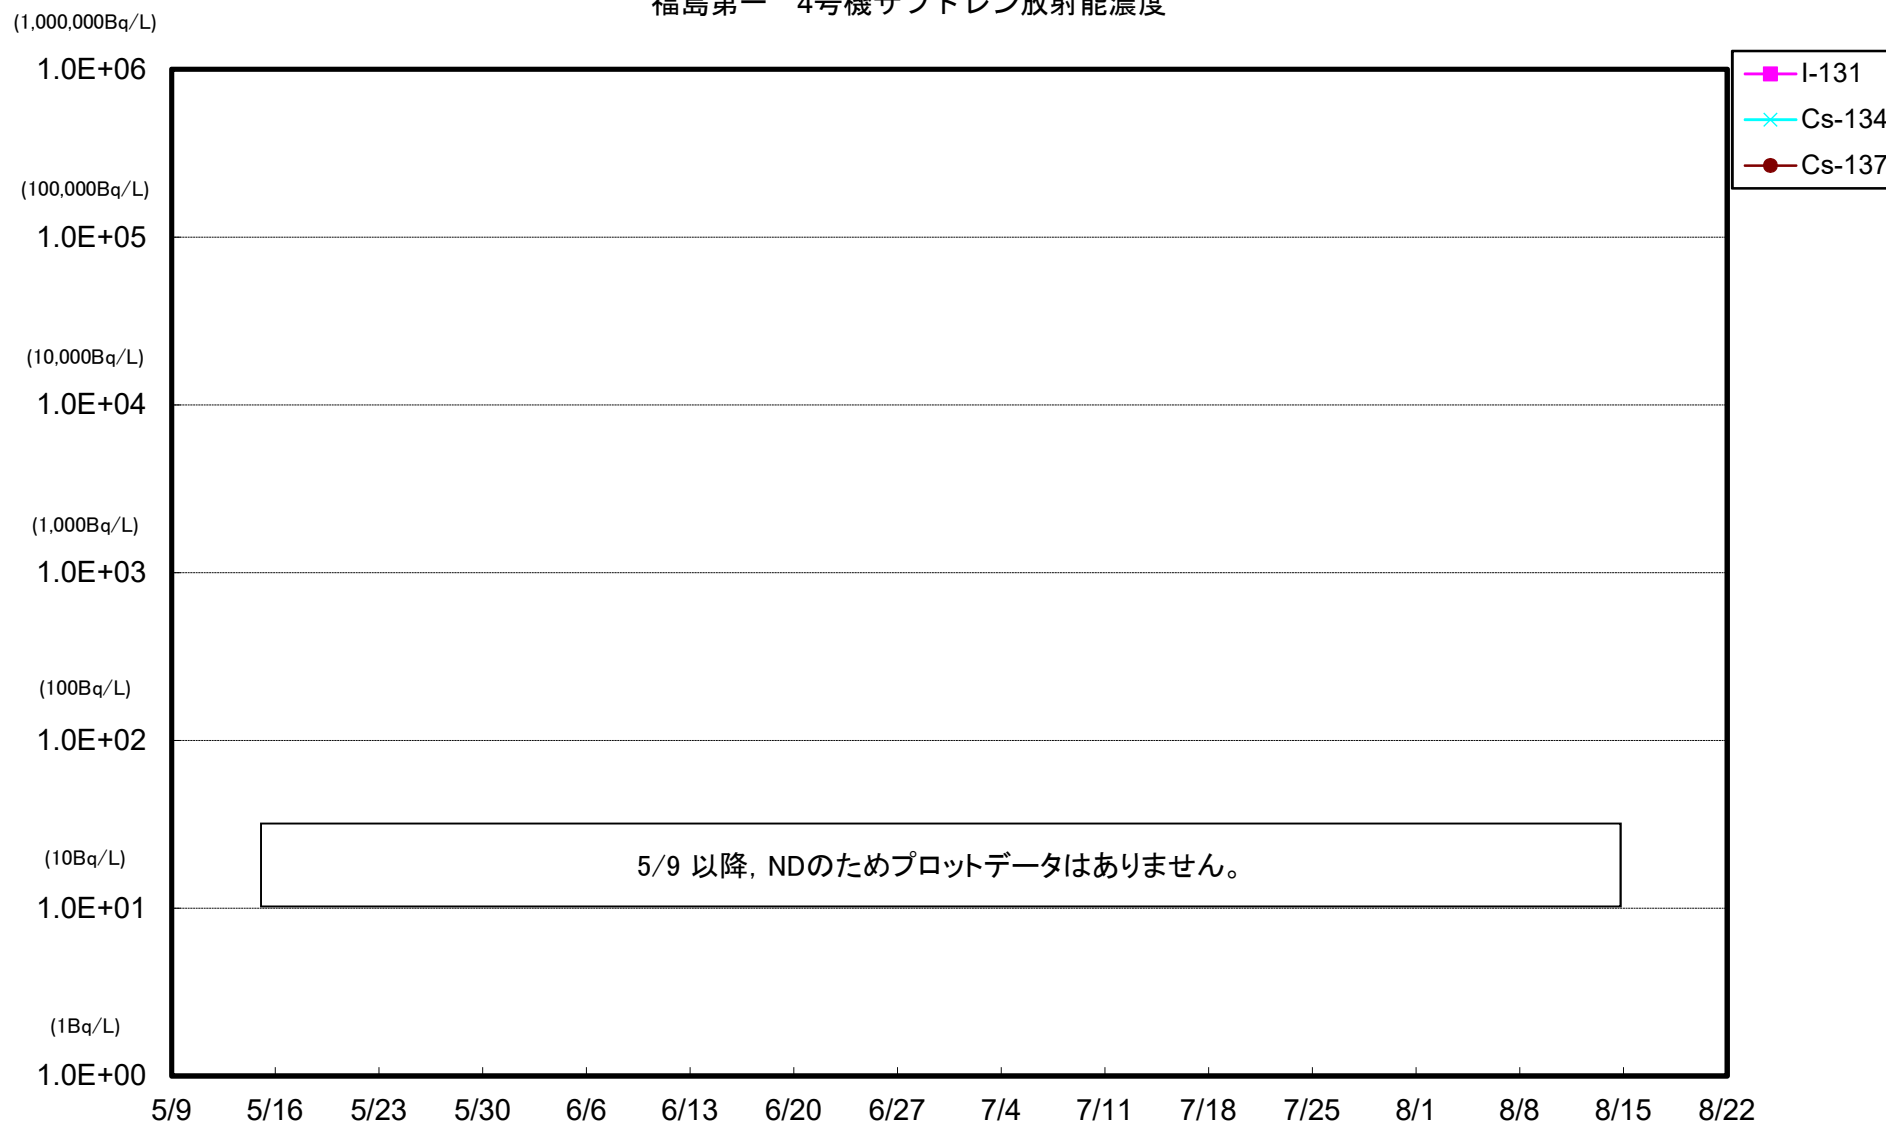


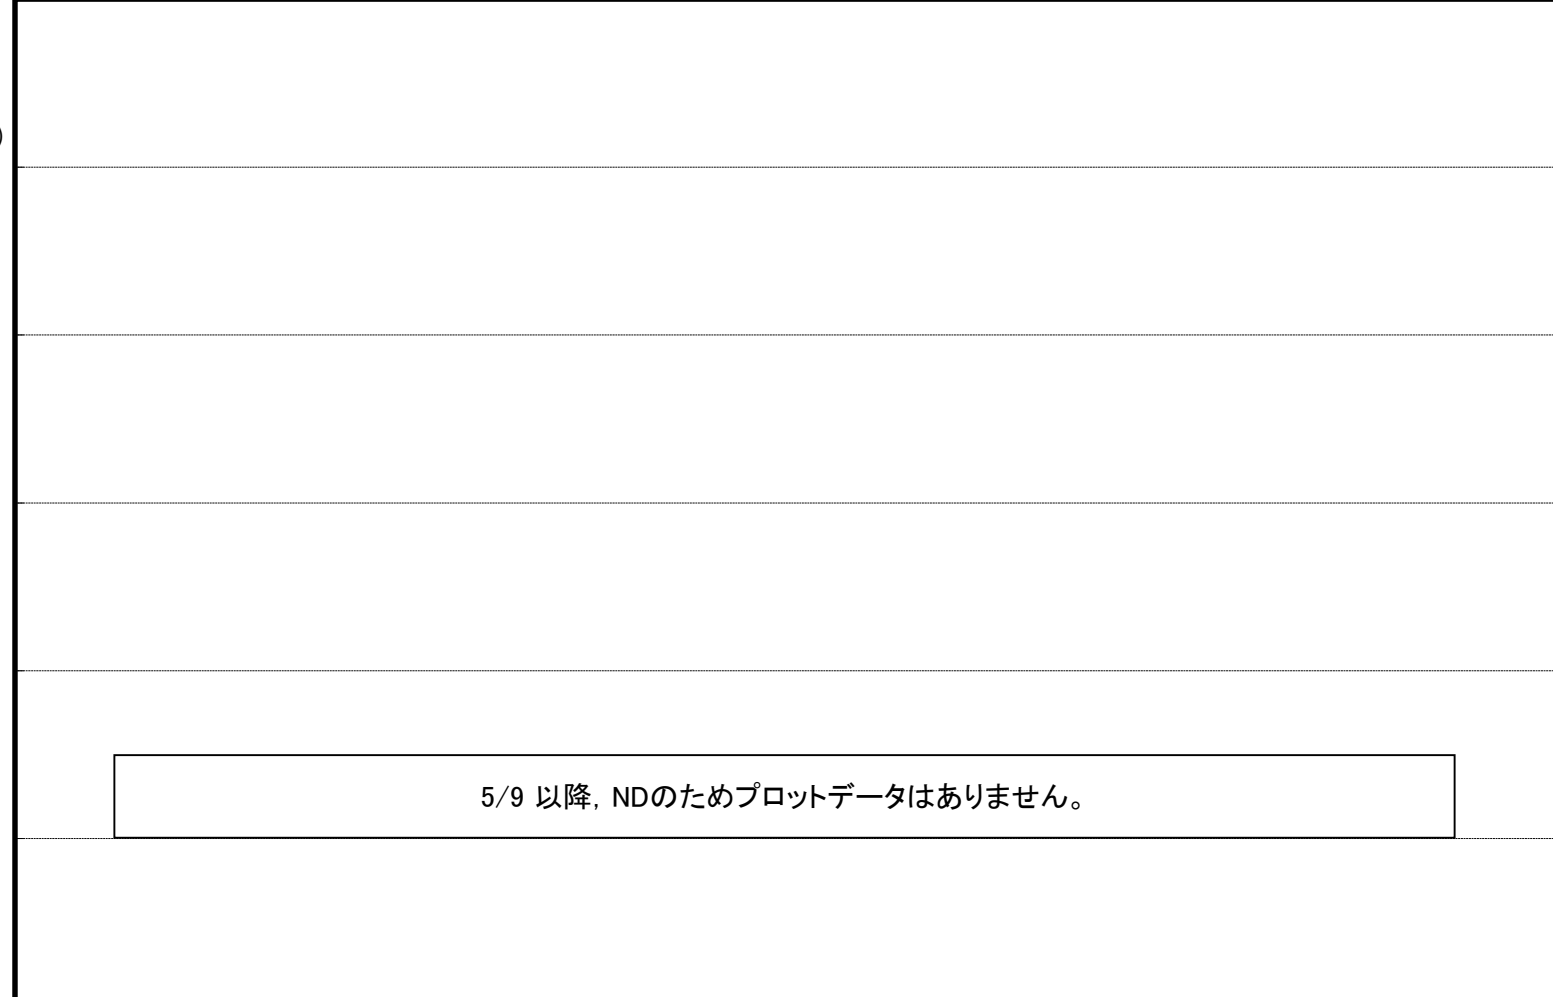


L)
)
)

5/9 以降, NDのためプロットデータはありません。

5/9 以降, NDのためプロットデータはありません。



福島第一 6号機サブドレン放射能濃度

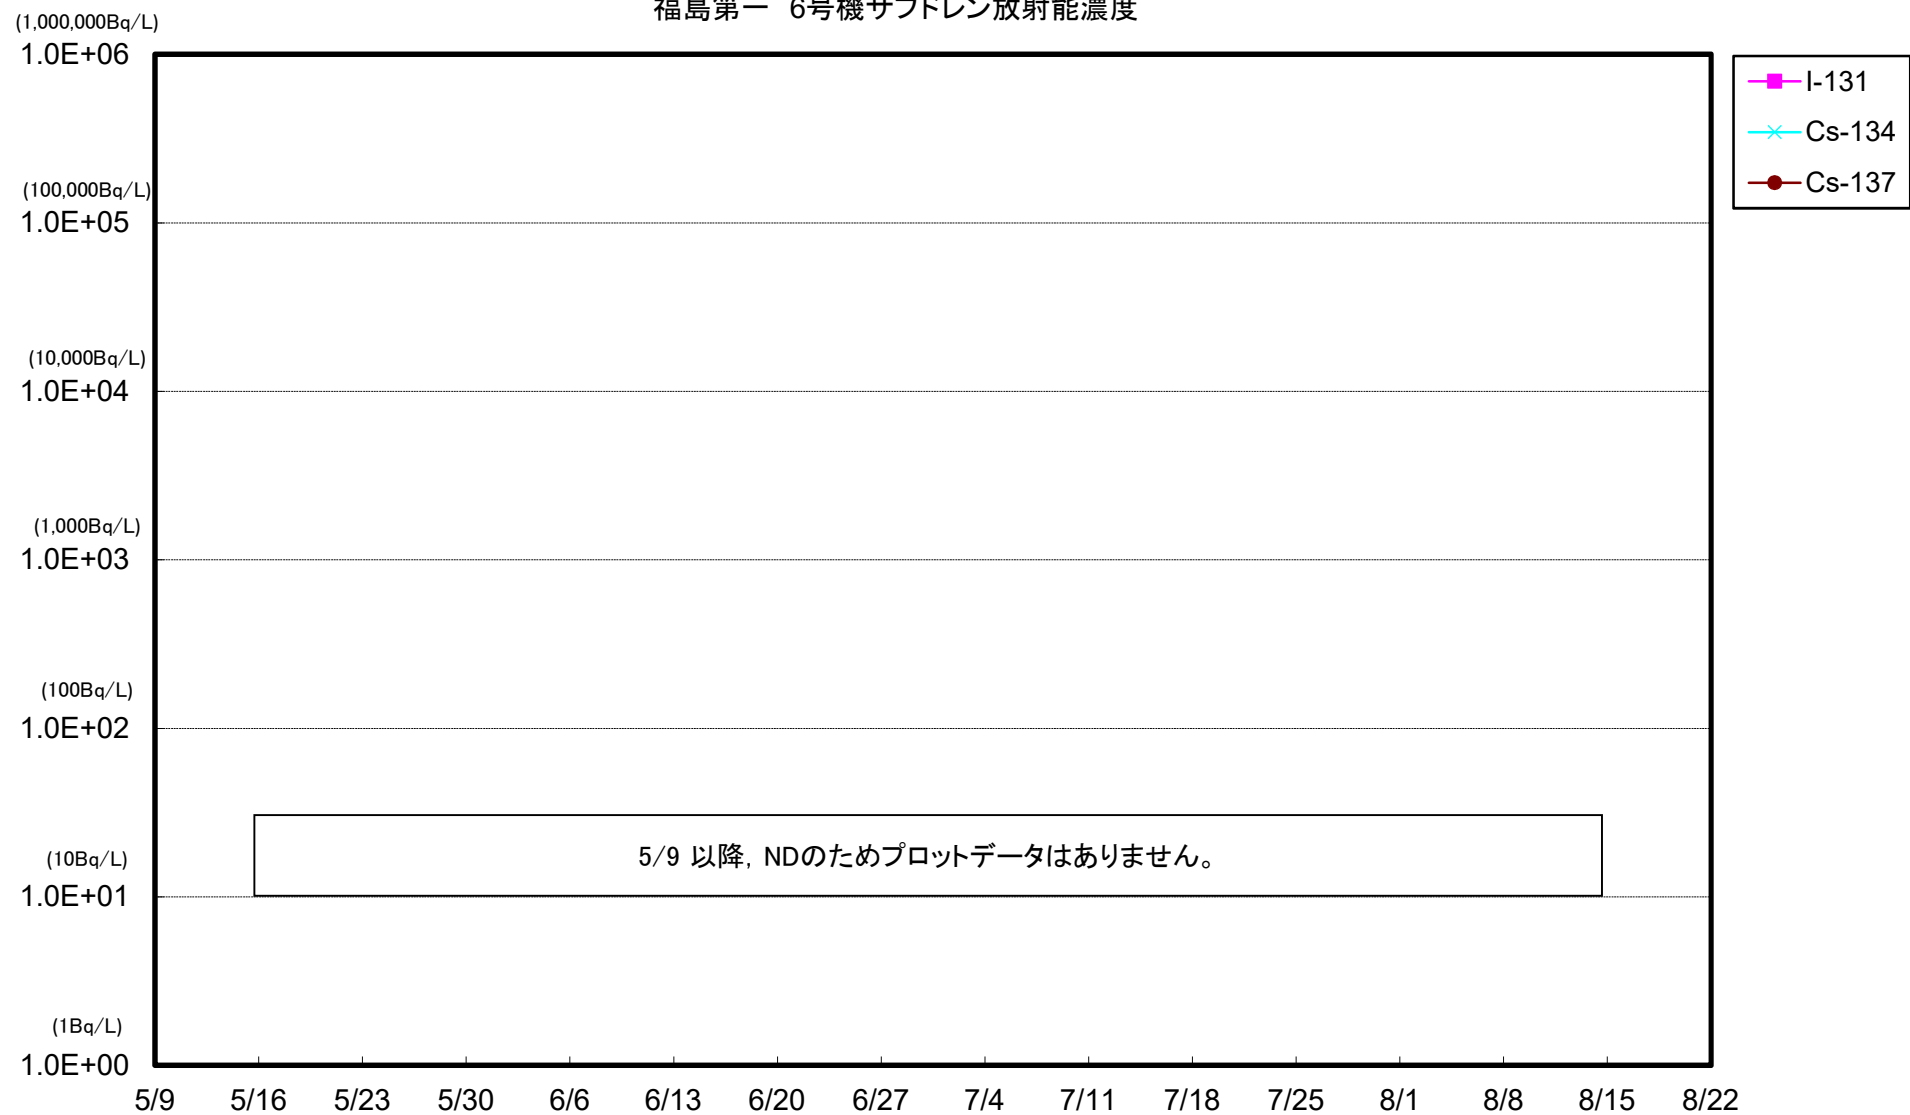

福島第一 構内深井戸放射能濃度

