


サブドレン等 分析結果 (γ)


採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2025/10/03 06:51	< 5.4E+00	< 5.8E+00	8.3E+01
2号機サブドレン	2025/10/03 06:57	< 1.2E+01	1.6E+01	1.4E+03
3号機サブドレン	2025/10/03 07:14	< 3.4E+00	< 4.2E+00	< 3.1E+00
4号機サブドレン	2025/10/03 07:27	< 4.1E+00	< 5.4E+00	< 4.3E+00
5号機サブドレン	2025/10/03 08:00	< 3.0E+00	< 4.6E+00	< 4.1E+00
6号機サブドレン	2025/10/03 07:55	< 2.7E+00	< 4.4E+00	< 4.2E+00
構内深井戸	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは, $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
(例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。


福島第一 1号機サブドレン放射能濃度

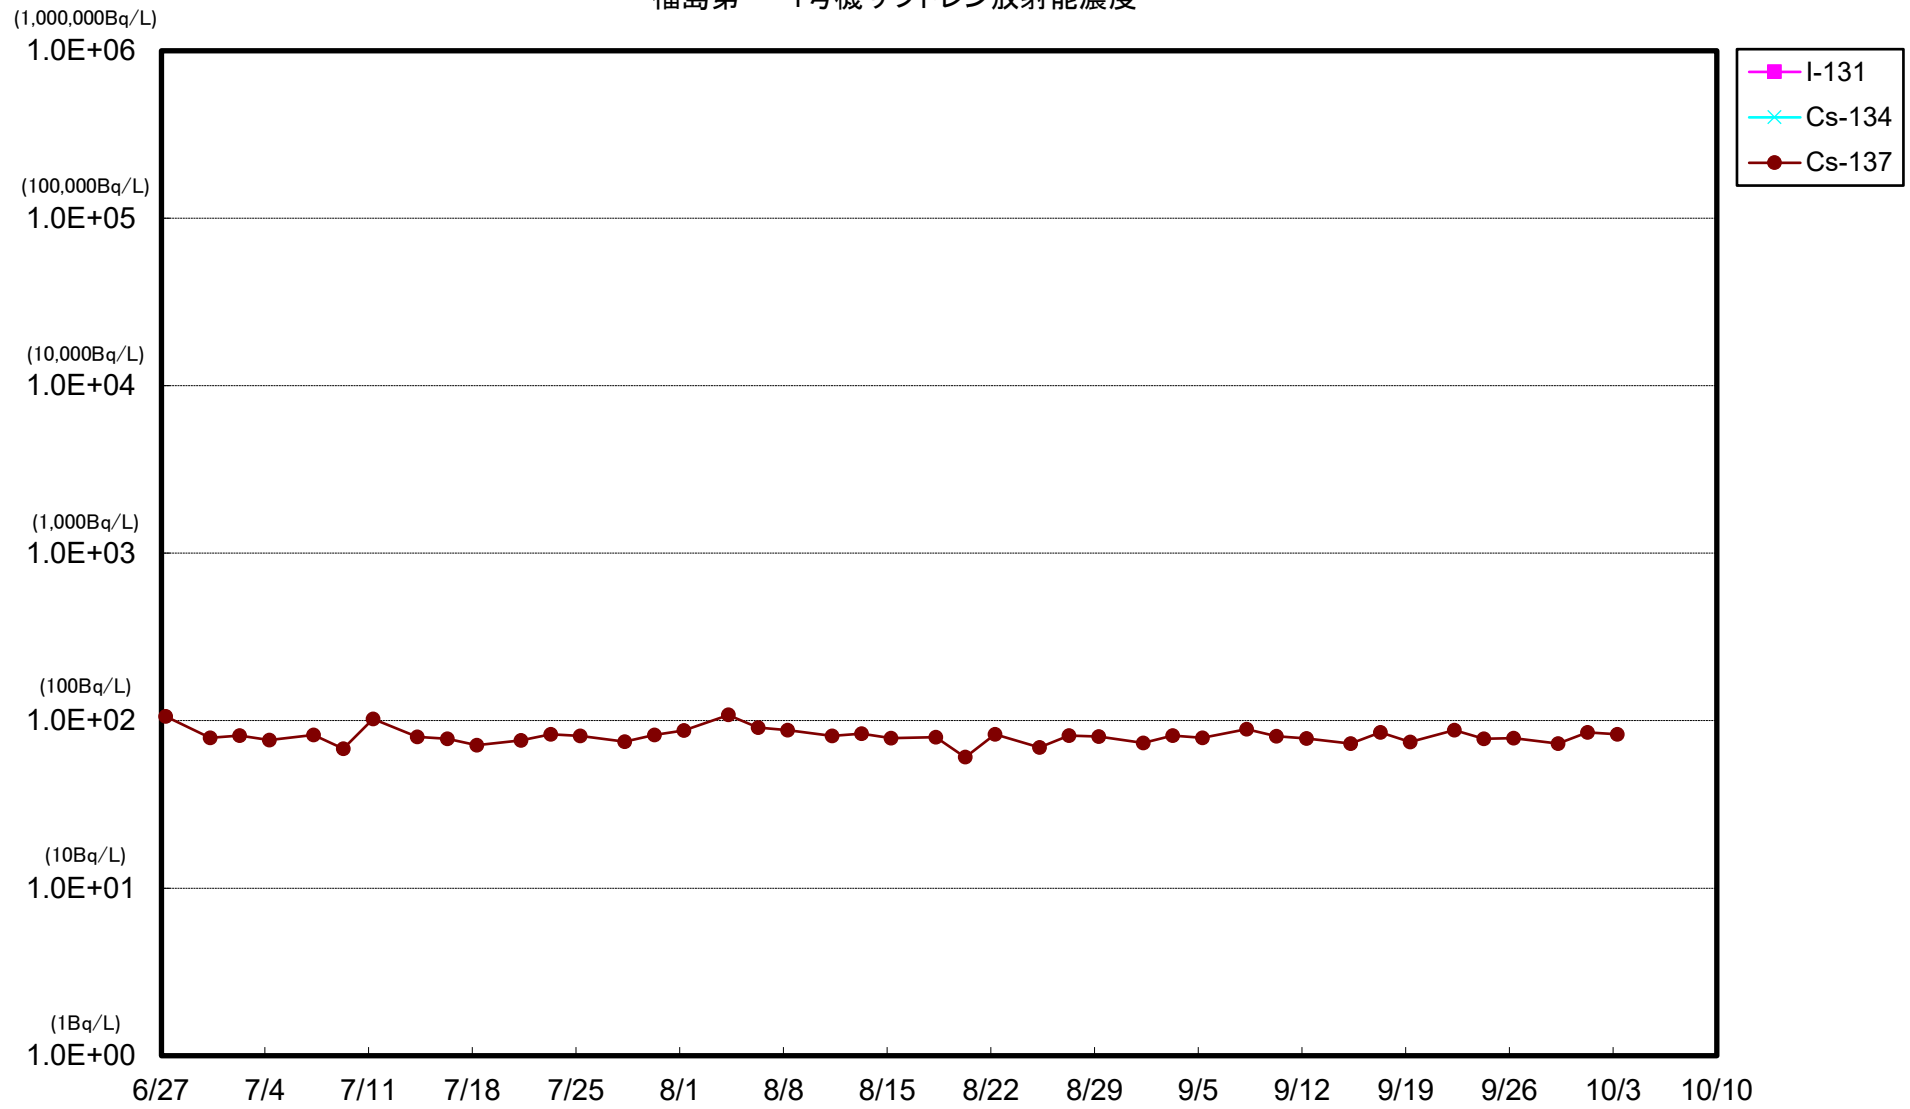


福島第一 2号機サブドレン放射能濃度

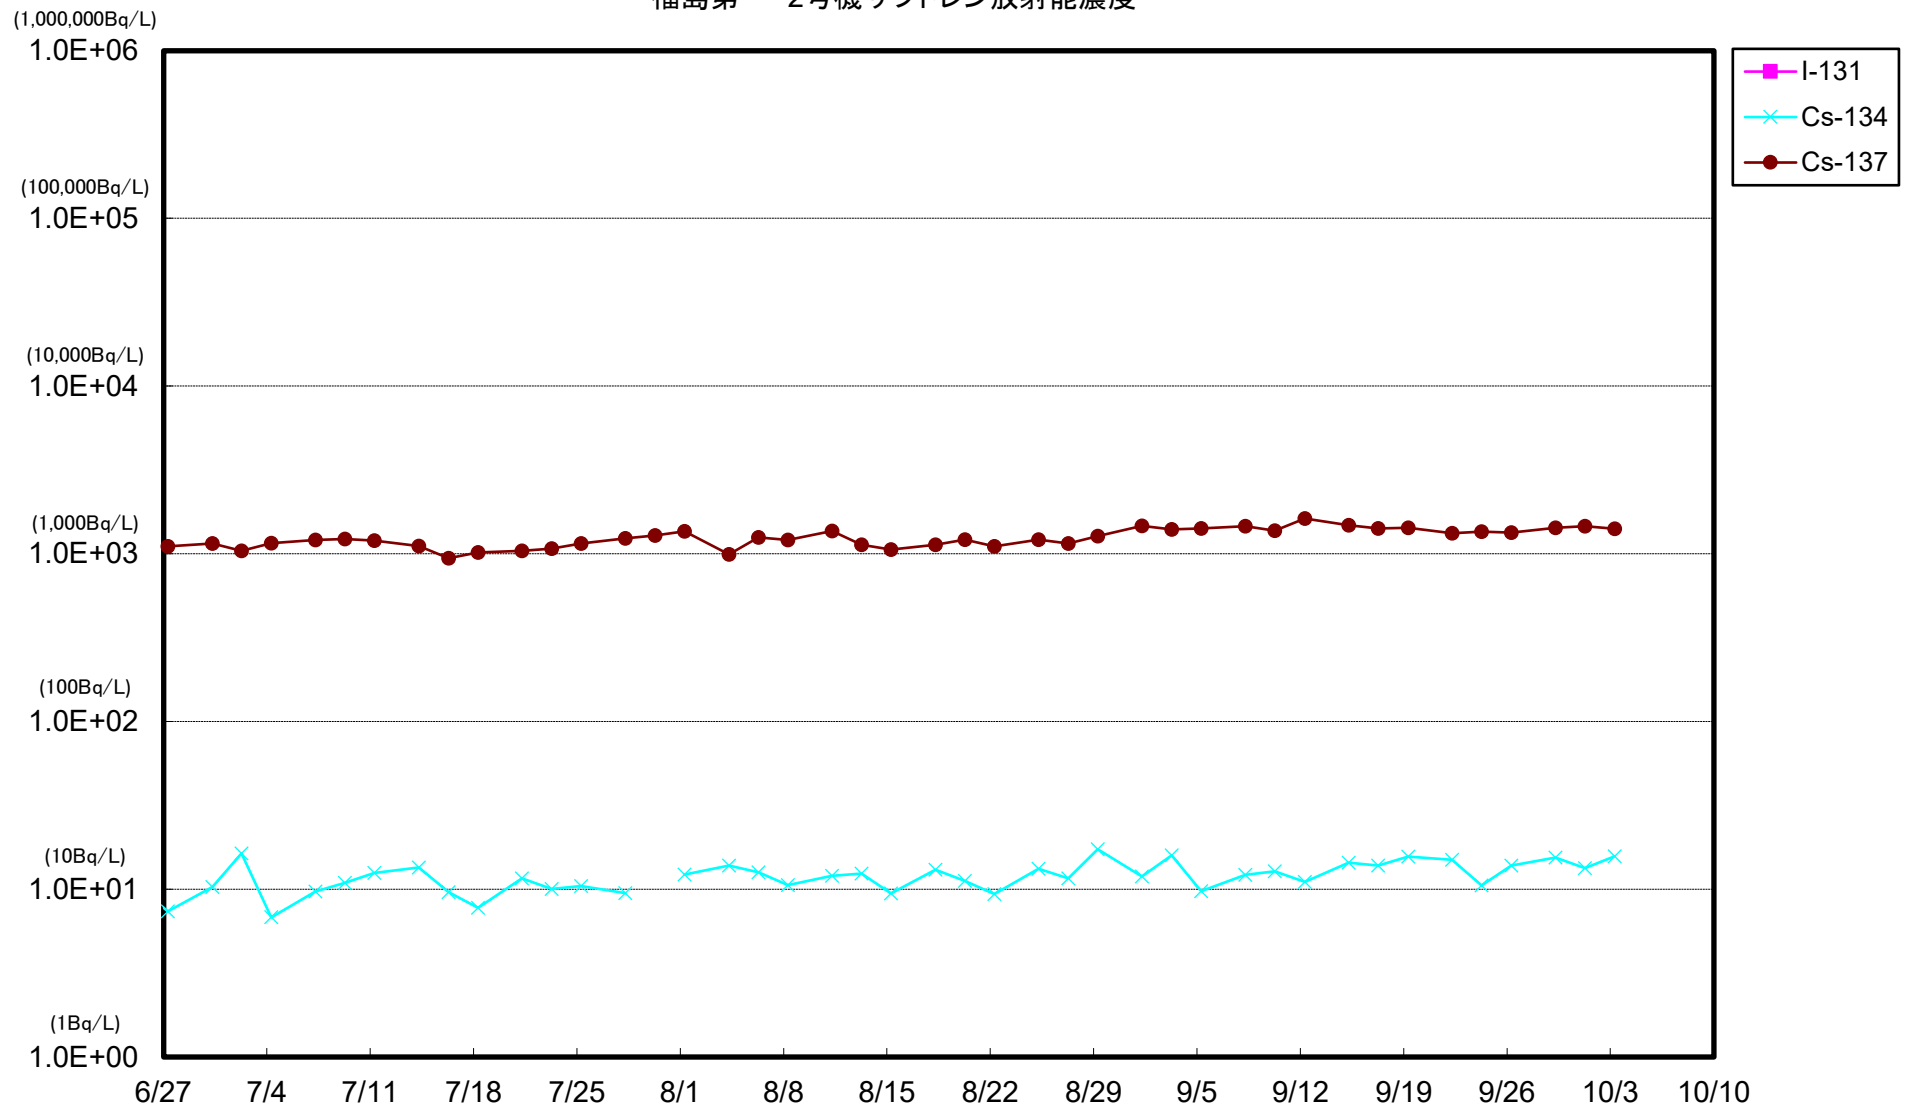

福島第一 3号機サブドレン放射能濃度

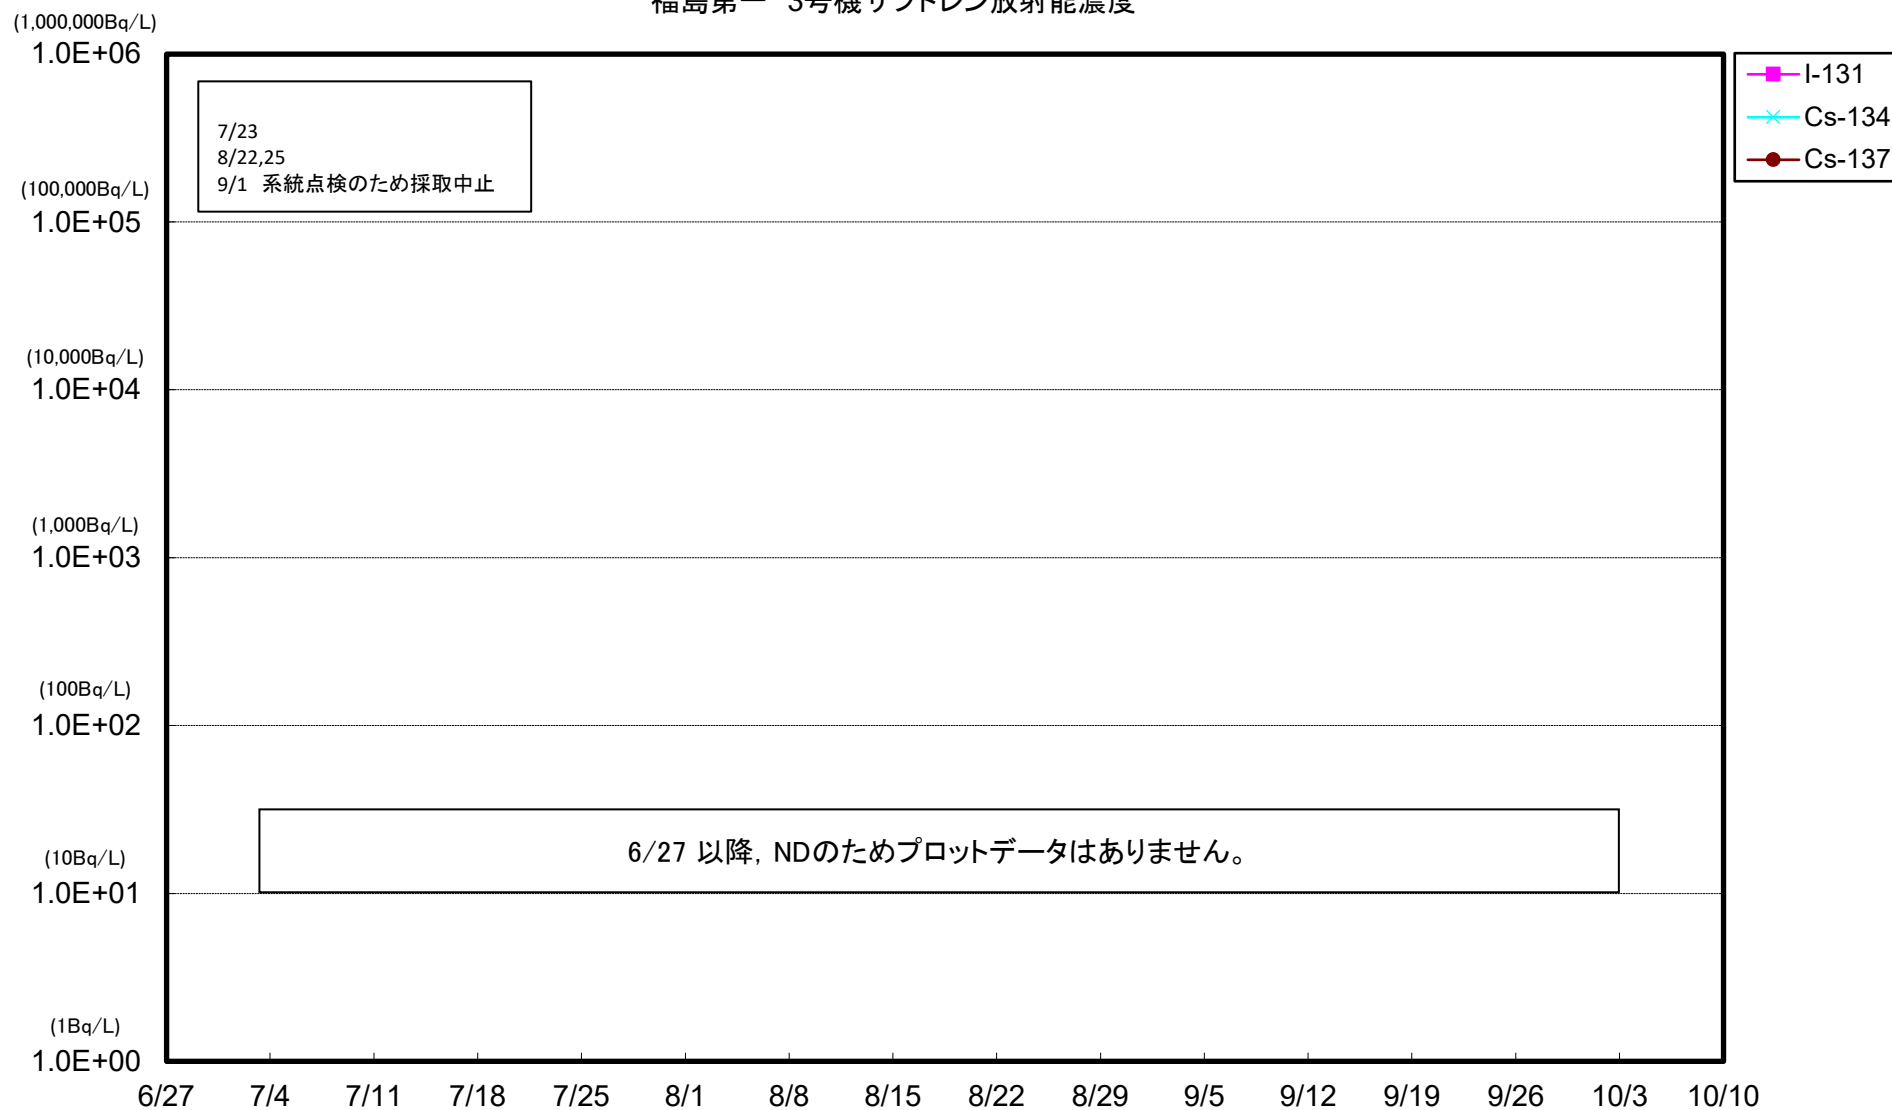

6/27 以降, NDのためプロットデータはありません。

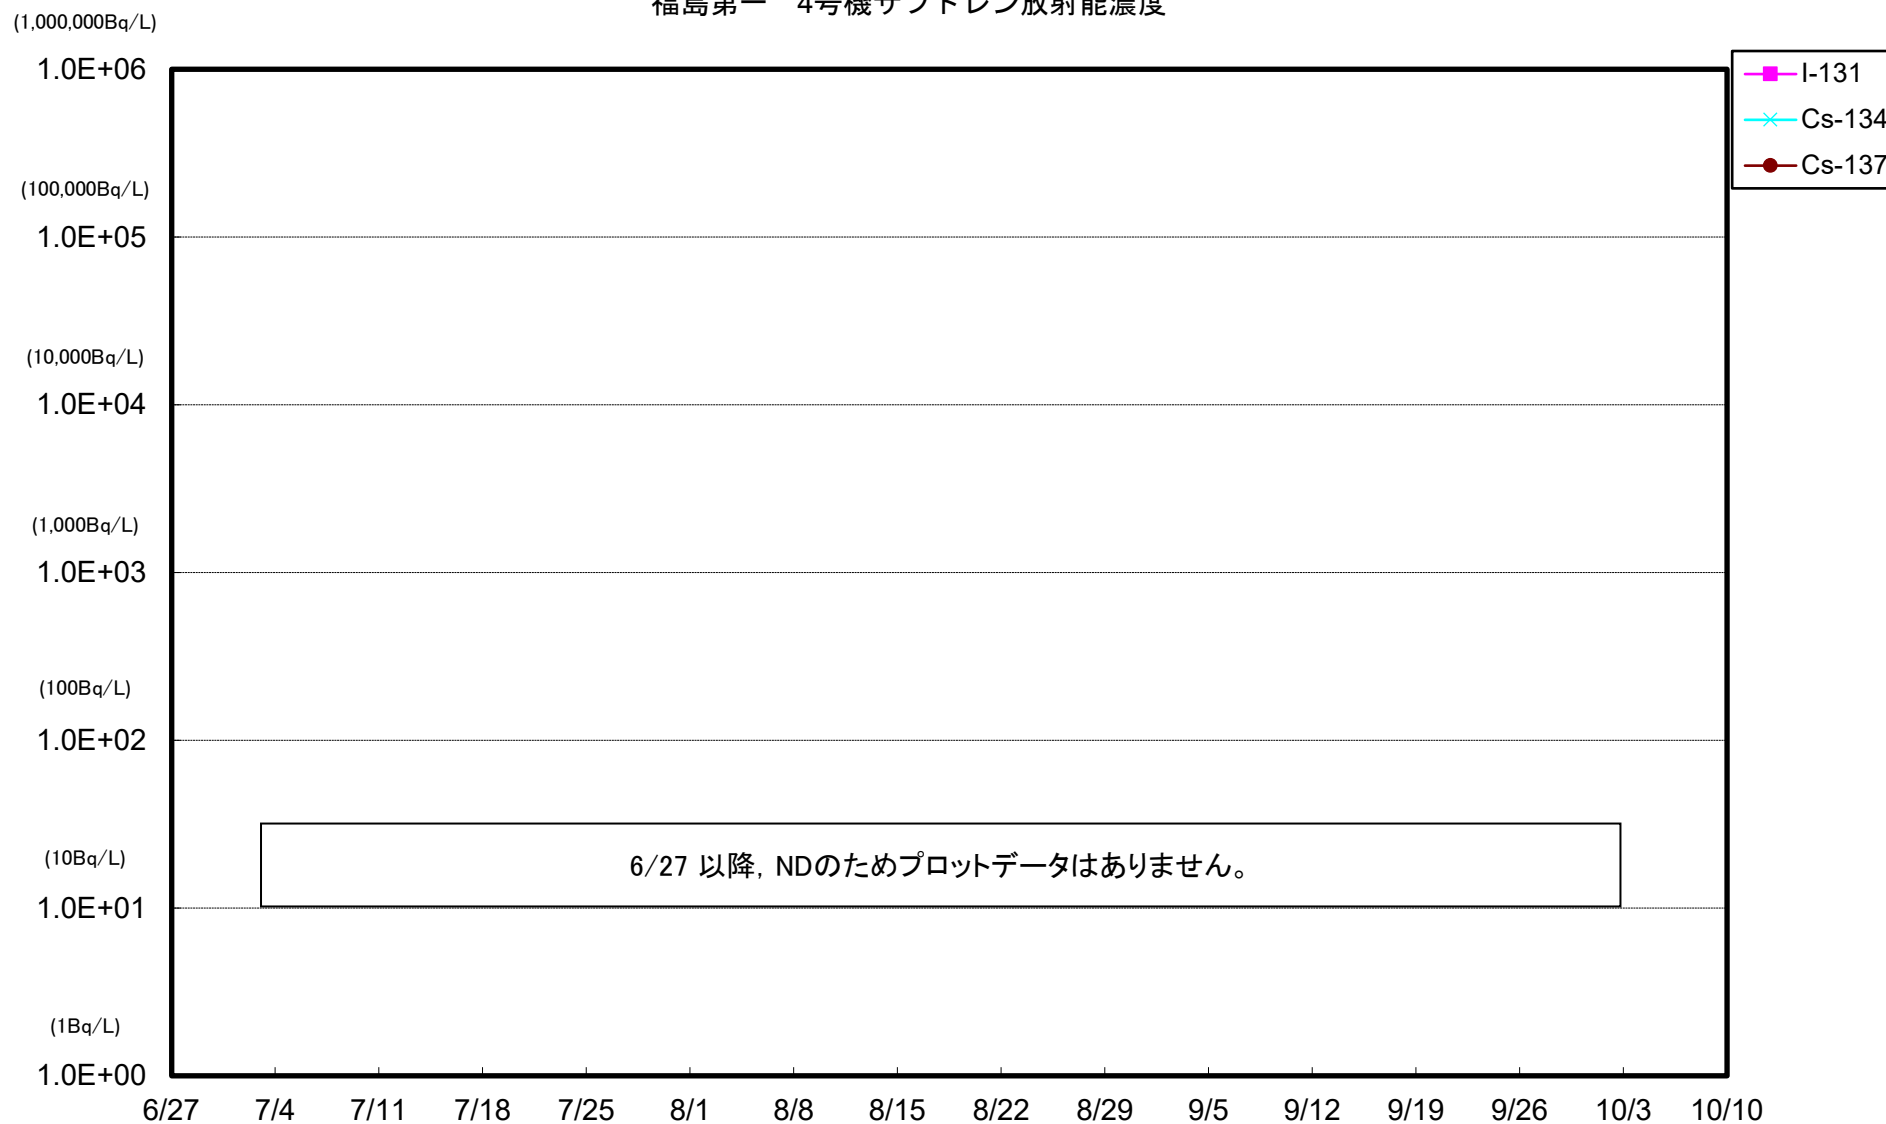

6/27 以降, NDのためプロットデータはありません。

7/4	7/11	7/18	7/25	8/1	8/8	8/15	8/22	8/29	9/5	9/12	9/19	9/26	10/3
-----	------	------	------	-----	-----	------	------	------	-----	------	------	------	------



(1,000,000Bq/L)

