


サブドレン等 分析結果 (γ)


採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2025/10/17 07:07	< 5.7E+00	< 6.0E+00	8.0E+01
2号機サブドレン	2025/10/17 07:21	< 1.2E+01	1.1E+01	1.2E+03
3号機サブドレン	2025/10/17 07:42	< 3.7E+00	< 4.2E+00	< 3.1E+00
4号機サブドレン	2025/10/17 07:58	< 3.4E+00	< 5.0E+00	< 5.3E+00
5号機サブドレン	2025/10/17 07:05	< 4.5E+00	< 4.2E+00	< 4.6E+00
6号機サブドレン	2025/10/17 07:00	< 4.6E+00	< 3.9E+00	< 3.9E+00
構内深井戸	2025/10/17 09:50	< 2.1E+00	< 3.2E+00	< 2.5E+00

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは、 $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
- (例) $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。


福島第一 1号機サブドレン放射能濃度

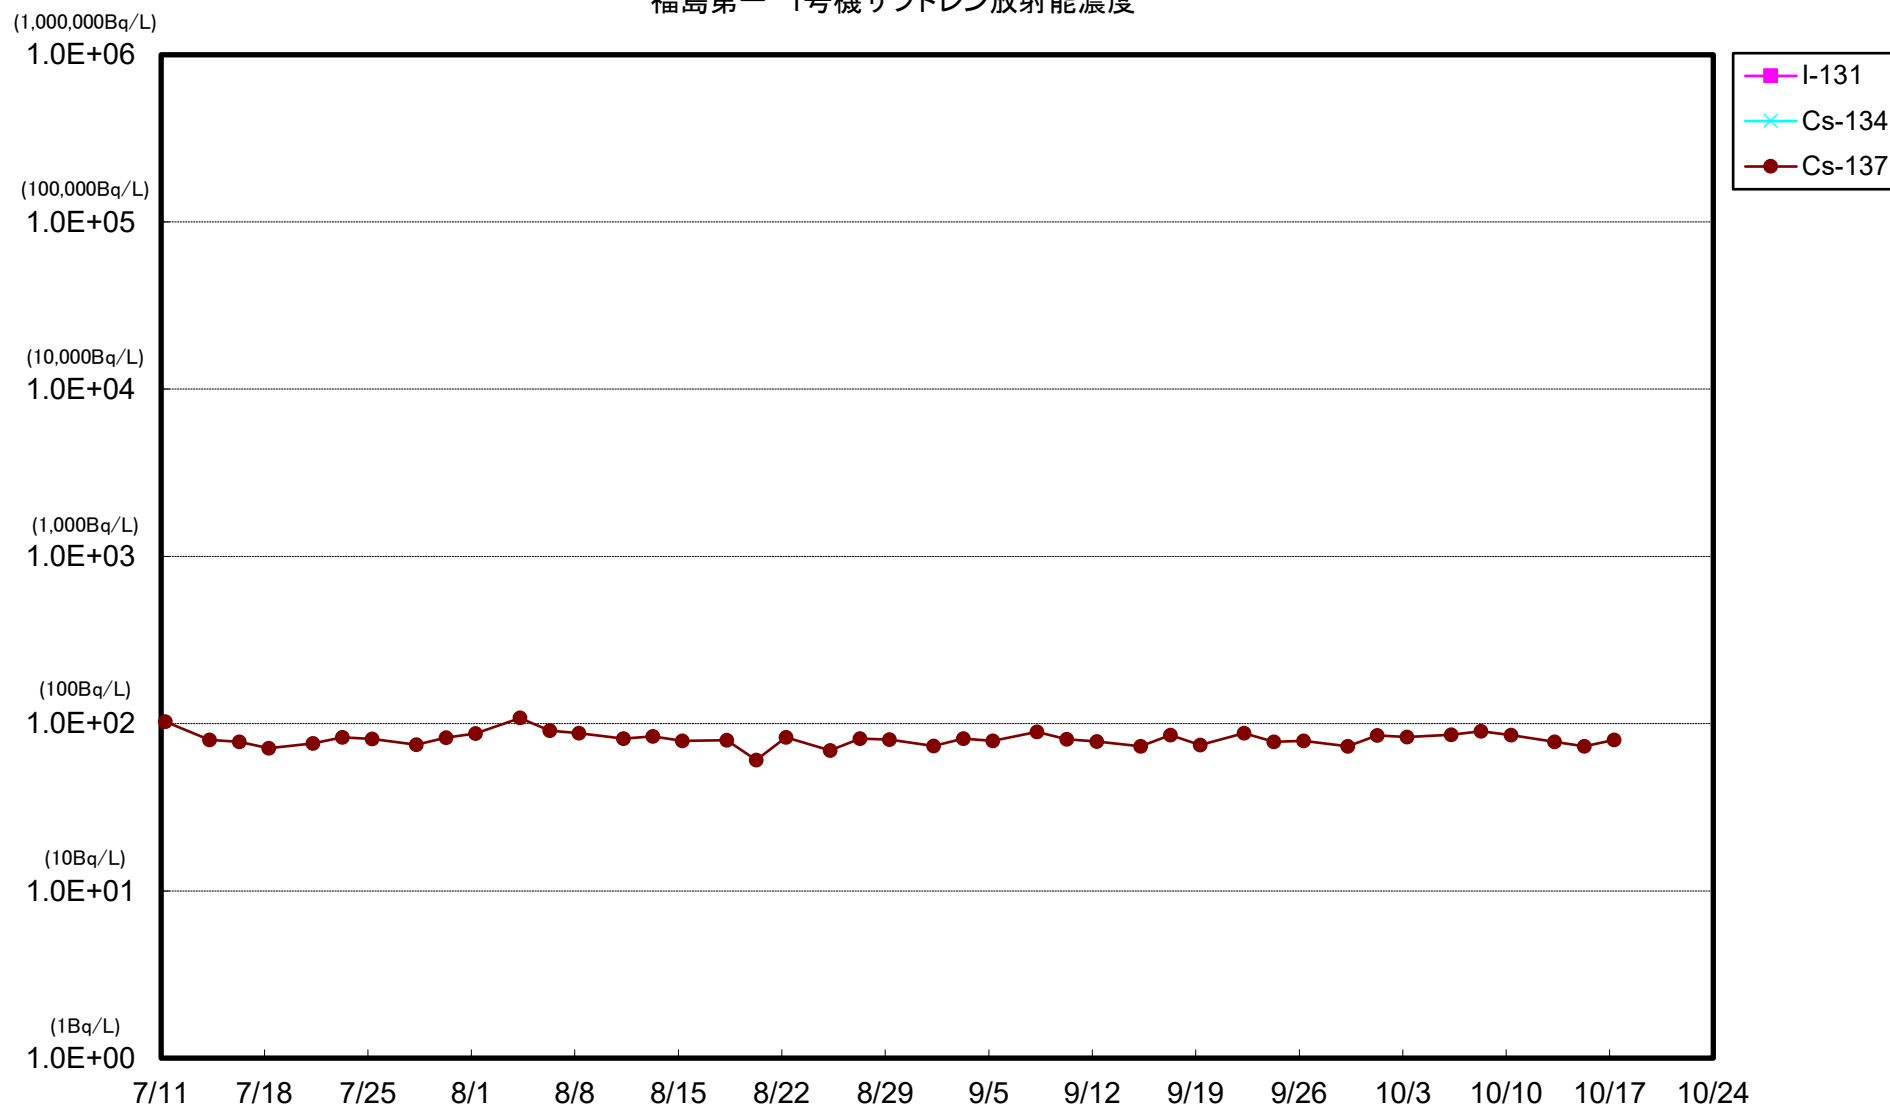


福島第一 2号機サブドレン放射能濃度

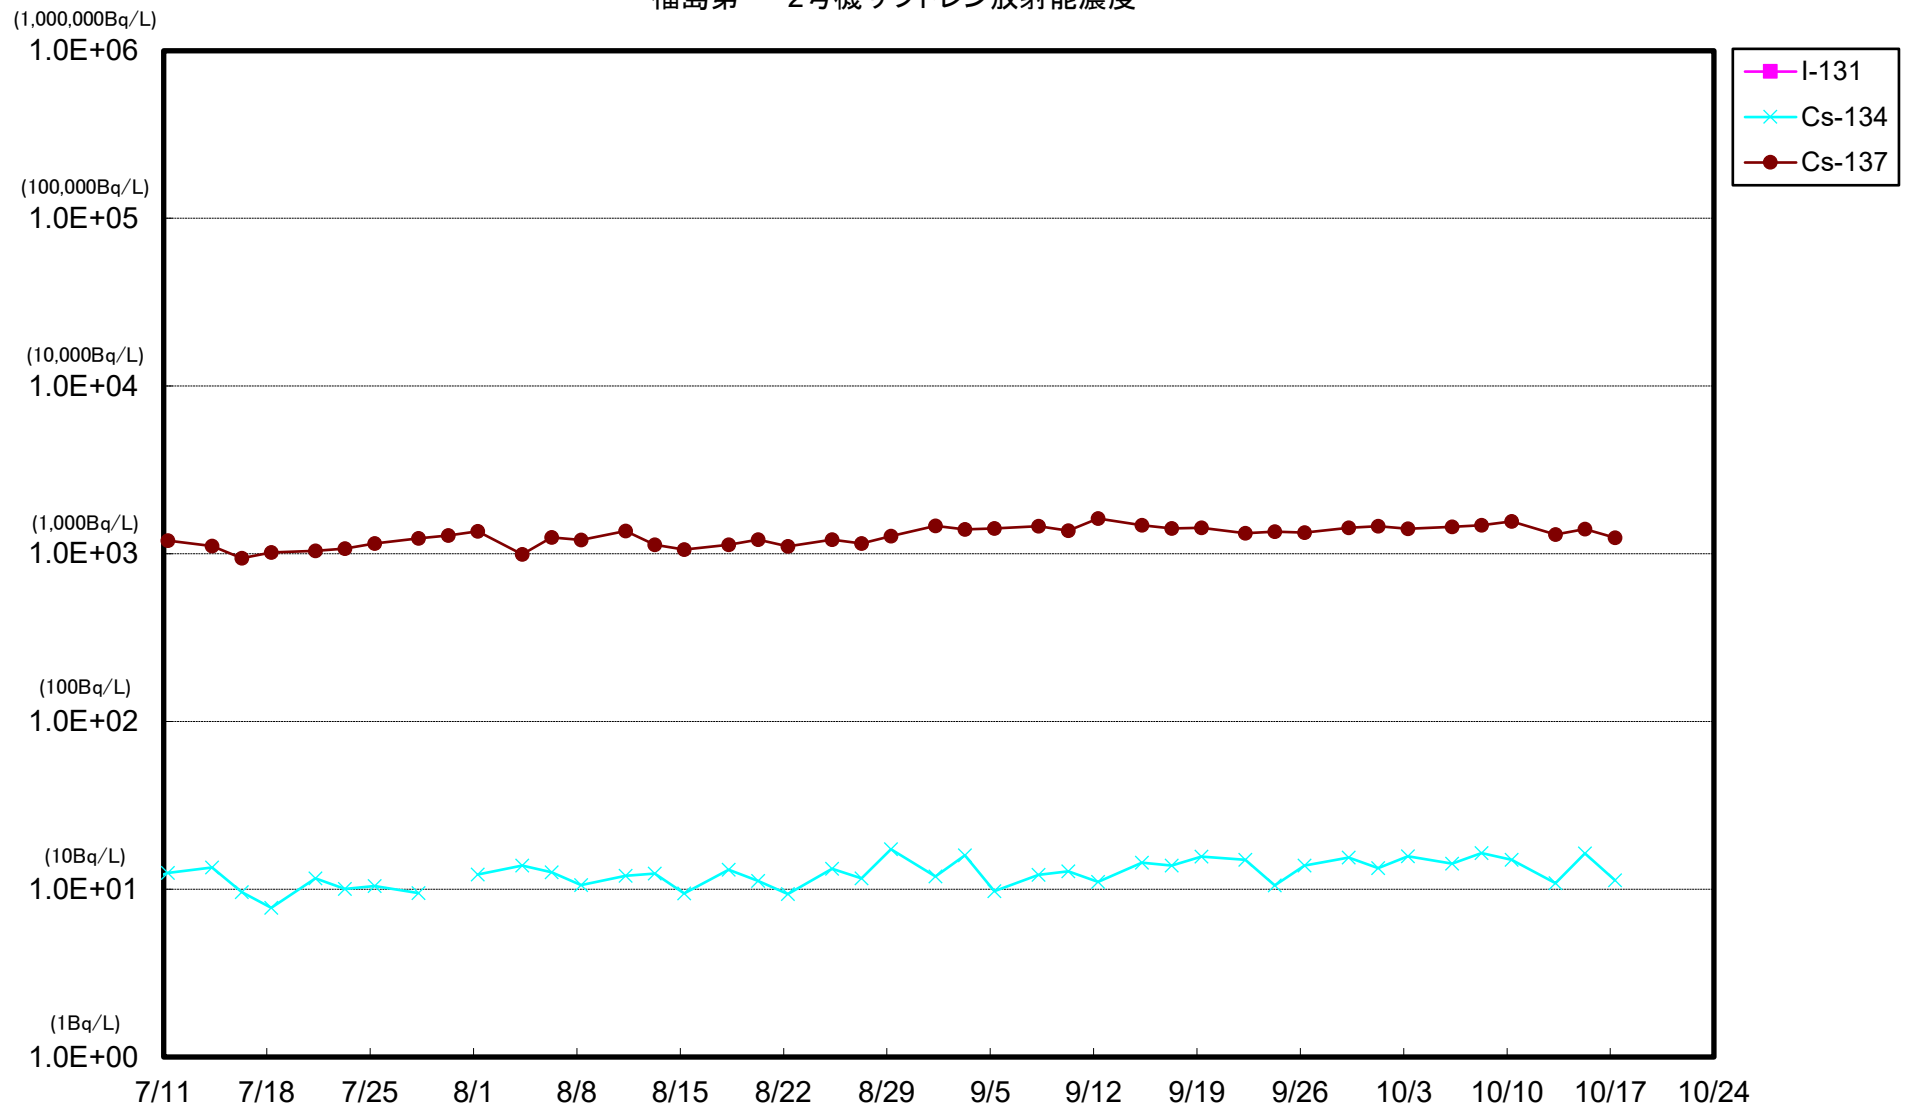

福島第一 3号機サブドレン放射能濃度

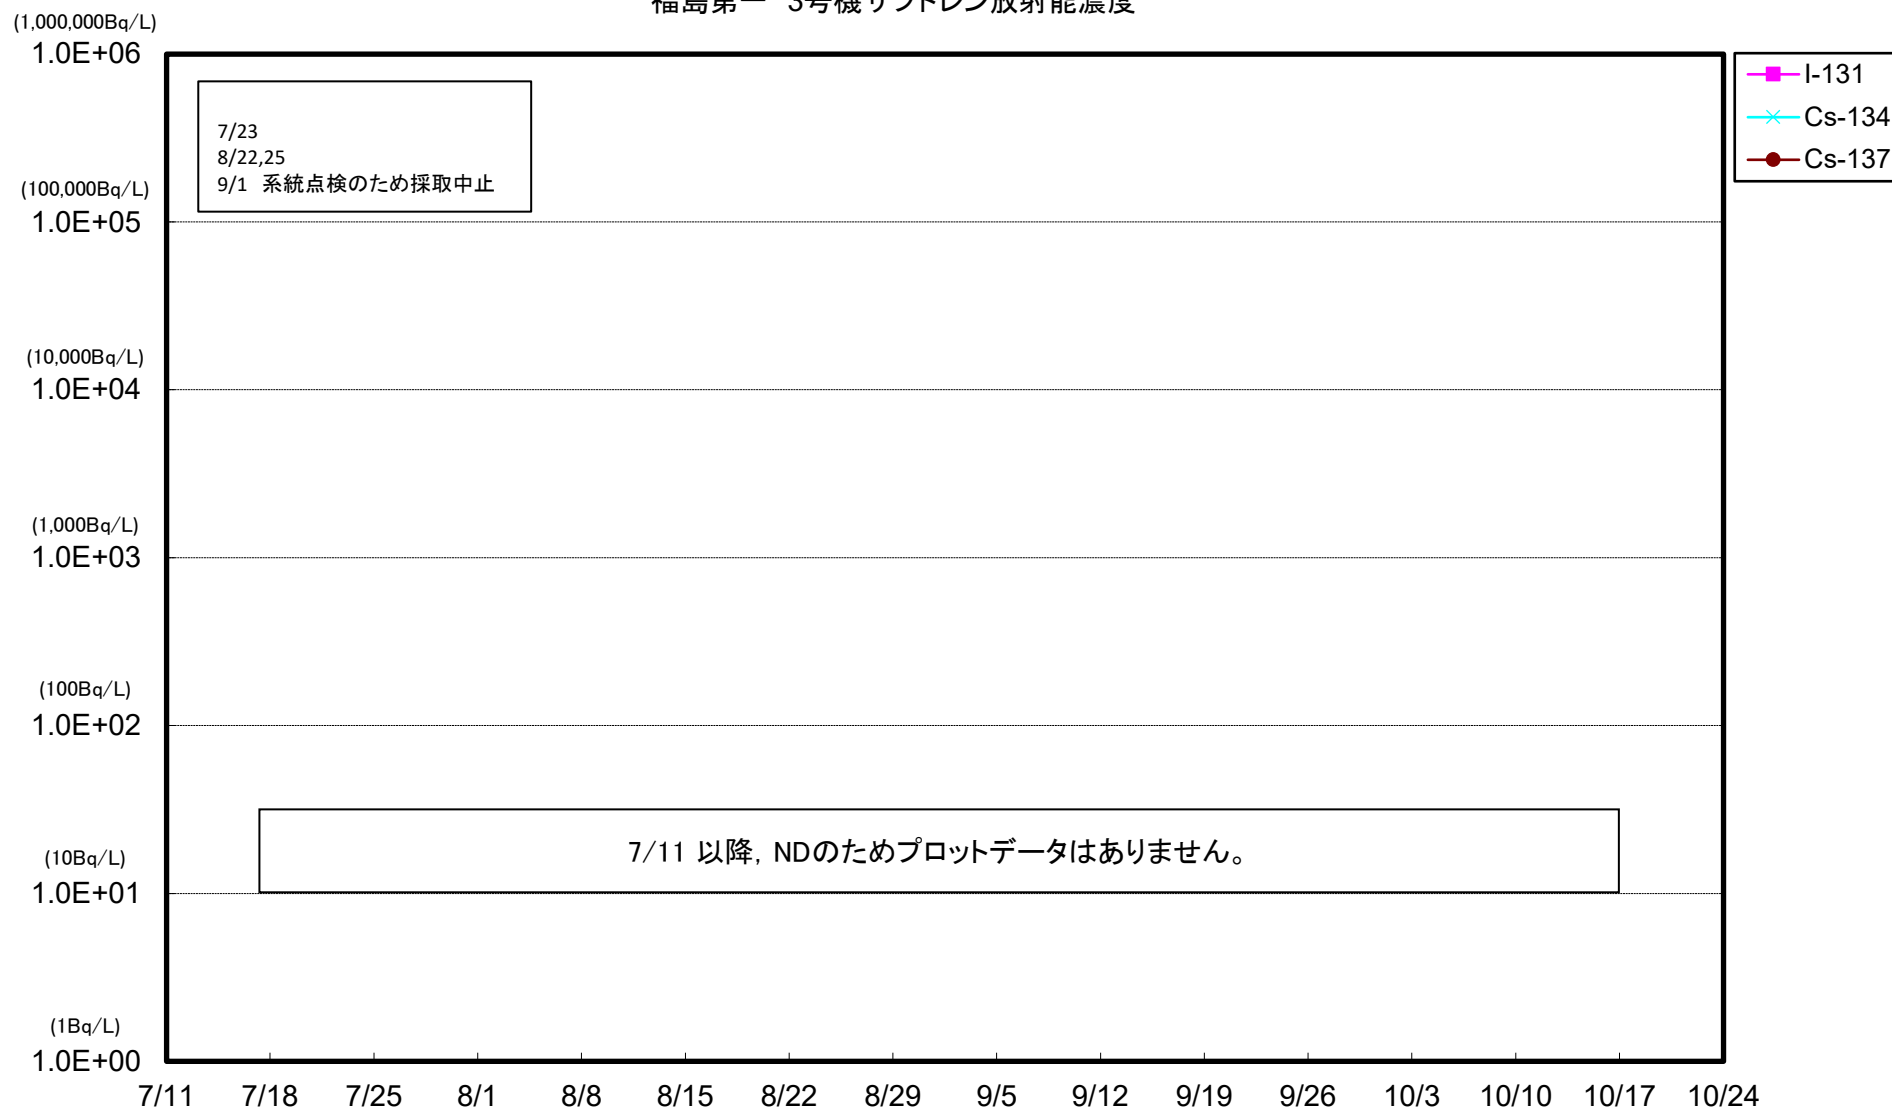


(1,000,000Bq/L)

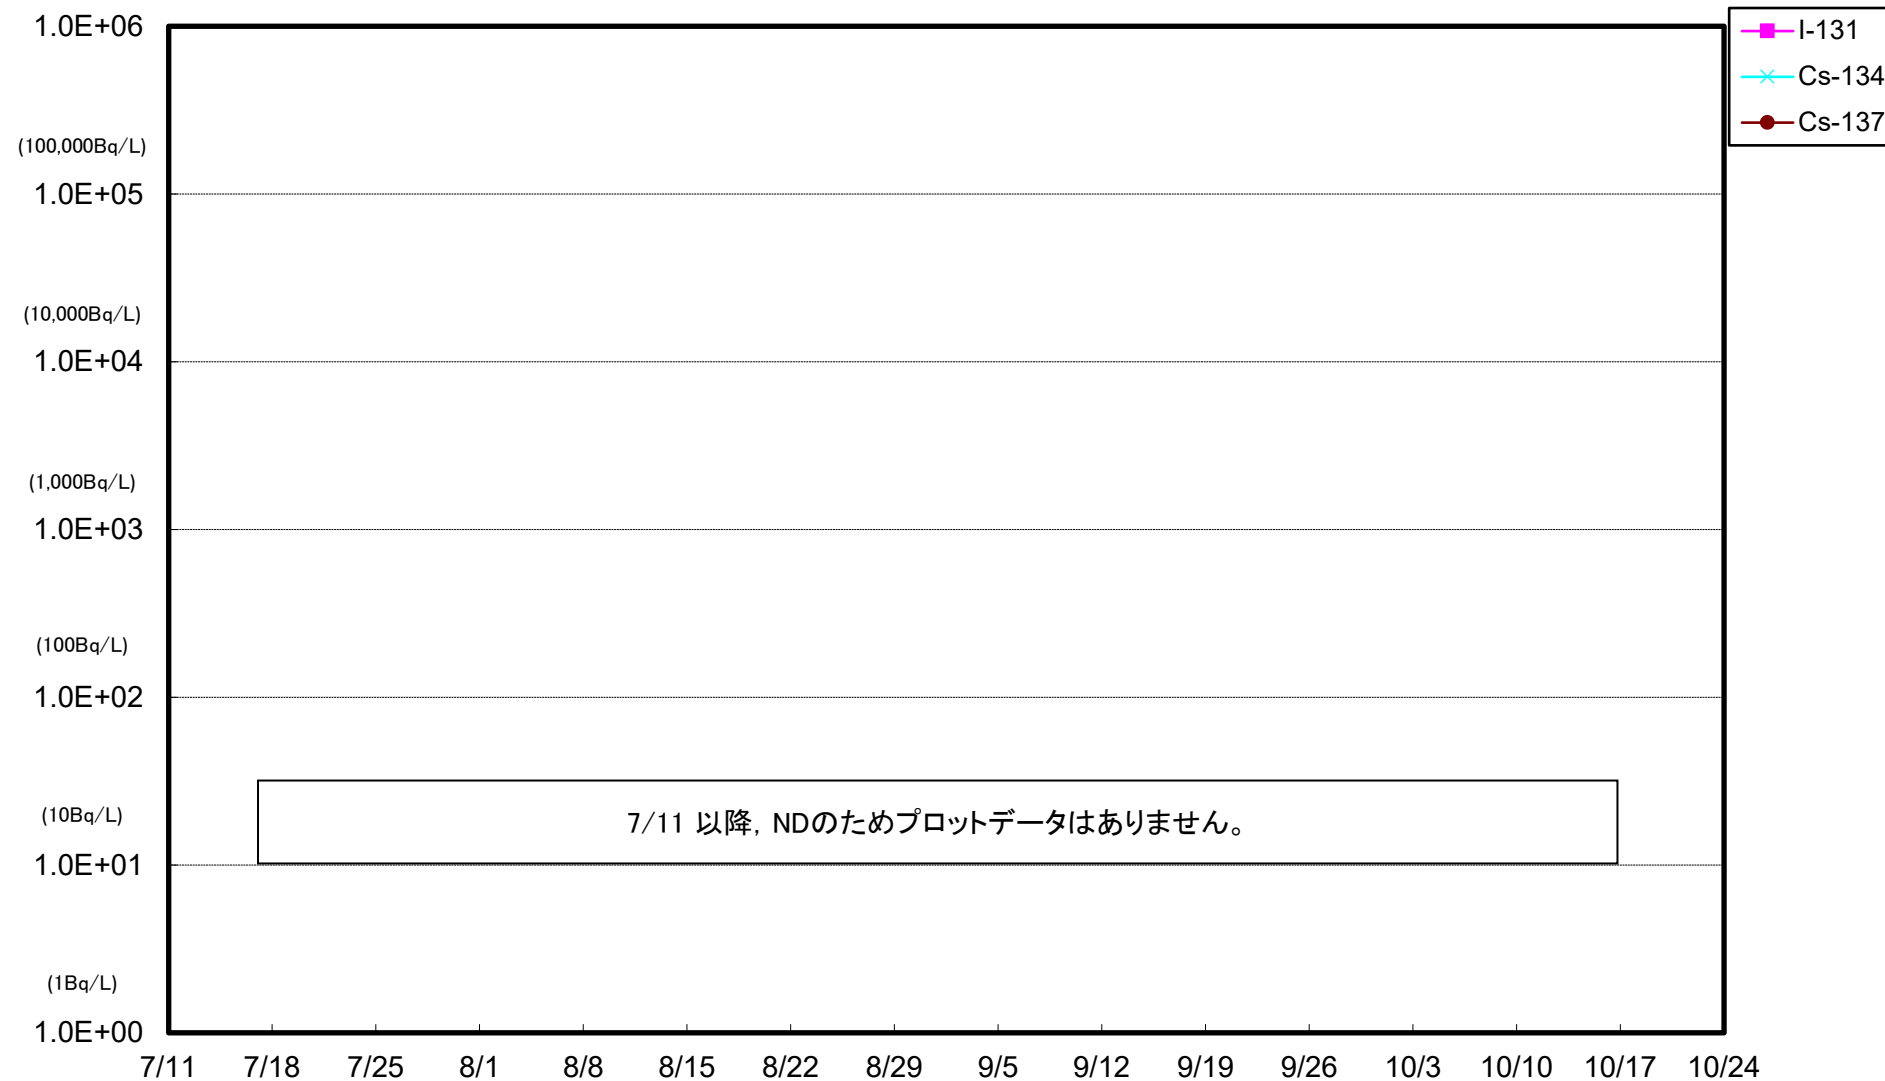


7/11 以降, NDのためプロットデータはありません。

7/11 以降, NDのためプロットデータはありません。



(1,000,000Bq/L)

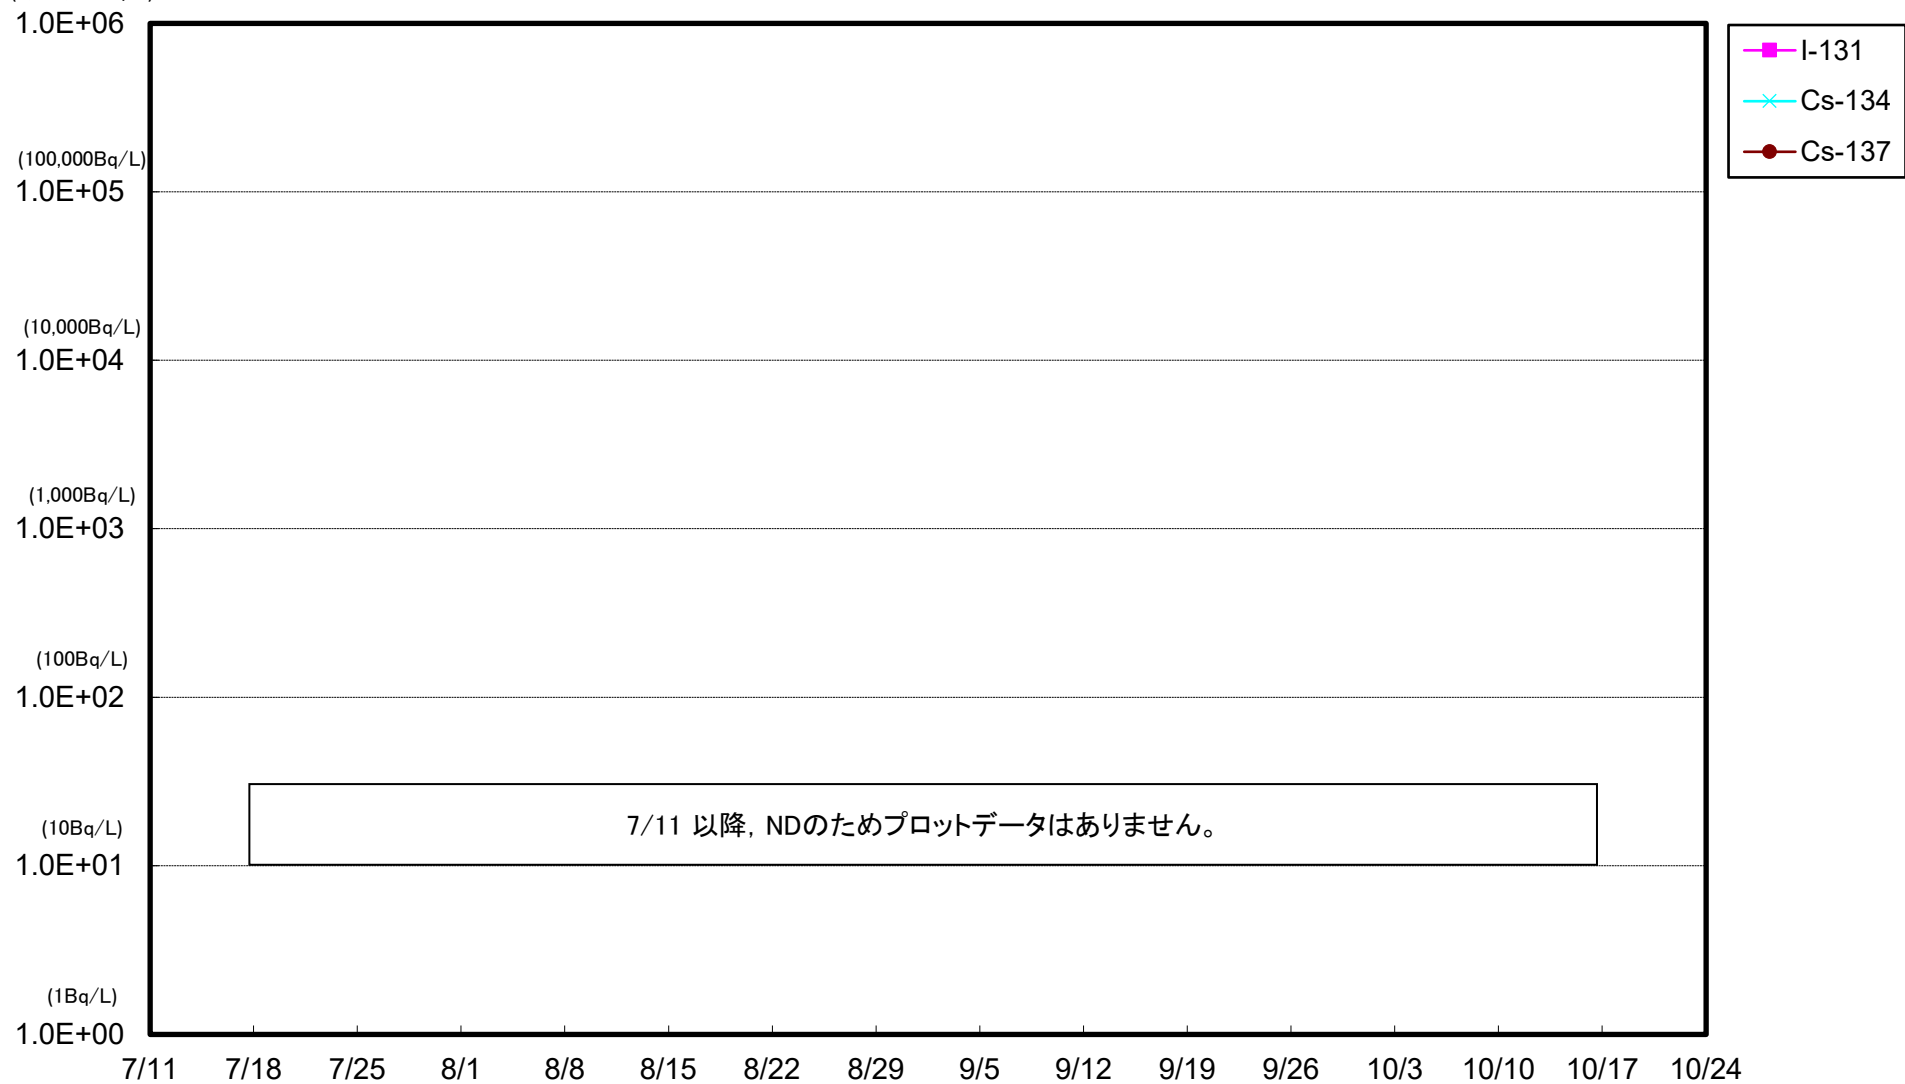

福島第一 構内深井戸放射能濃度

