


2026年1月3日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー


サブドレン等 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2026/01/02 06:25	< 4.1E+00	< 3.6E+00	6.7E+01
2号機サブドレン	2026/01/02 06:30	< 1.9E+01	3.4E+01	3.4E+03
3号機サブドレン	2026/01/02 06:35	< 5.5E+00	< 4.9E+00	< 3.7E+00
4号機サブドレン	2026/01/02 06:40	< 3.8E+00	< 5.4E+00	< 5.3E+00
5号機サブドレン	2026/01/02 08:20	< 4.3E+00	< 3.9E+00	< 4.0E+00
6号機サブドレン	2026/01/02 08:06	< 4.6E+00	< 4.2E+00	< 4.2E+00
構内深井戸	—	—	—	—


- 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- .○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

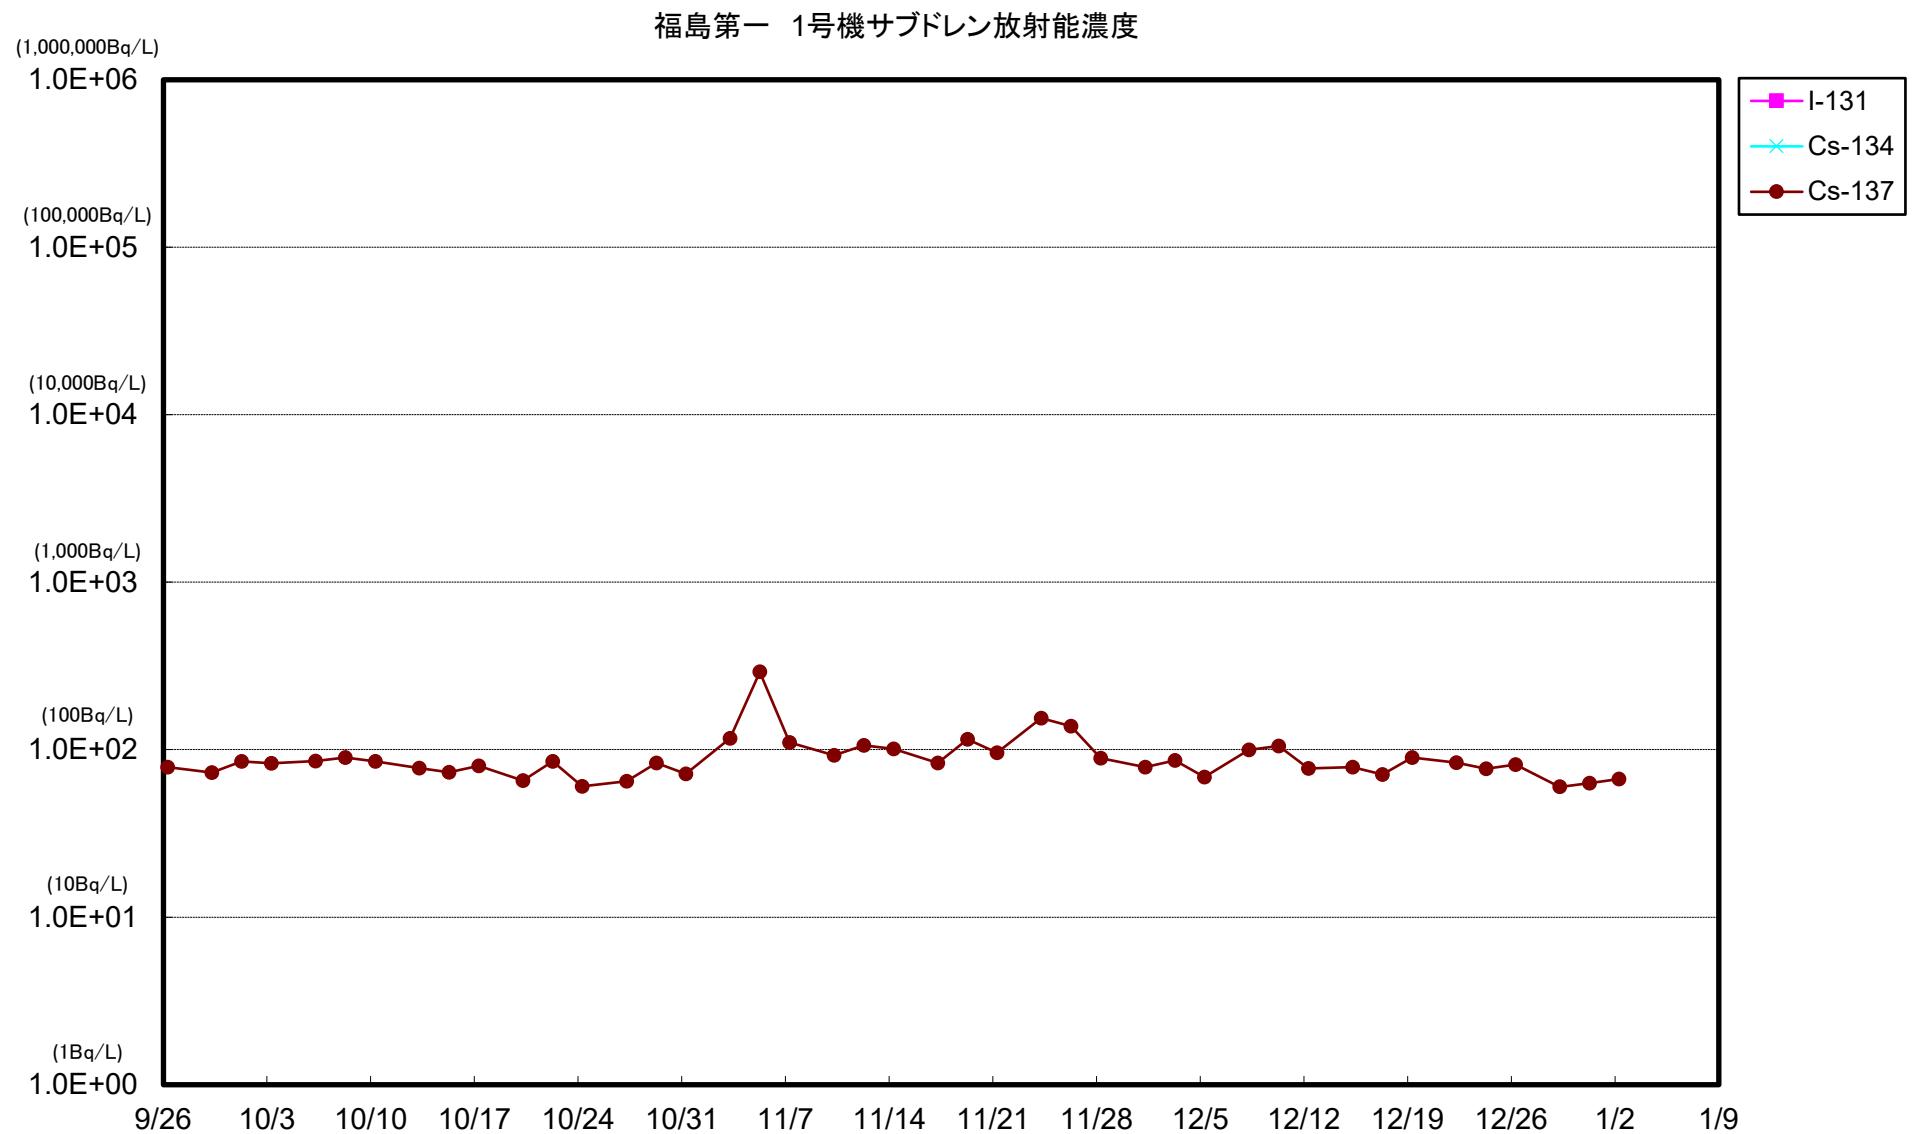


福島第一 2号機サブドレン放射能濃度

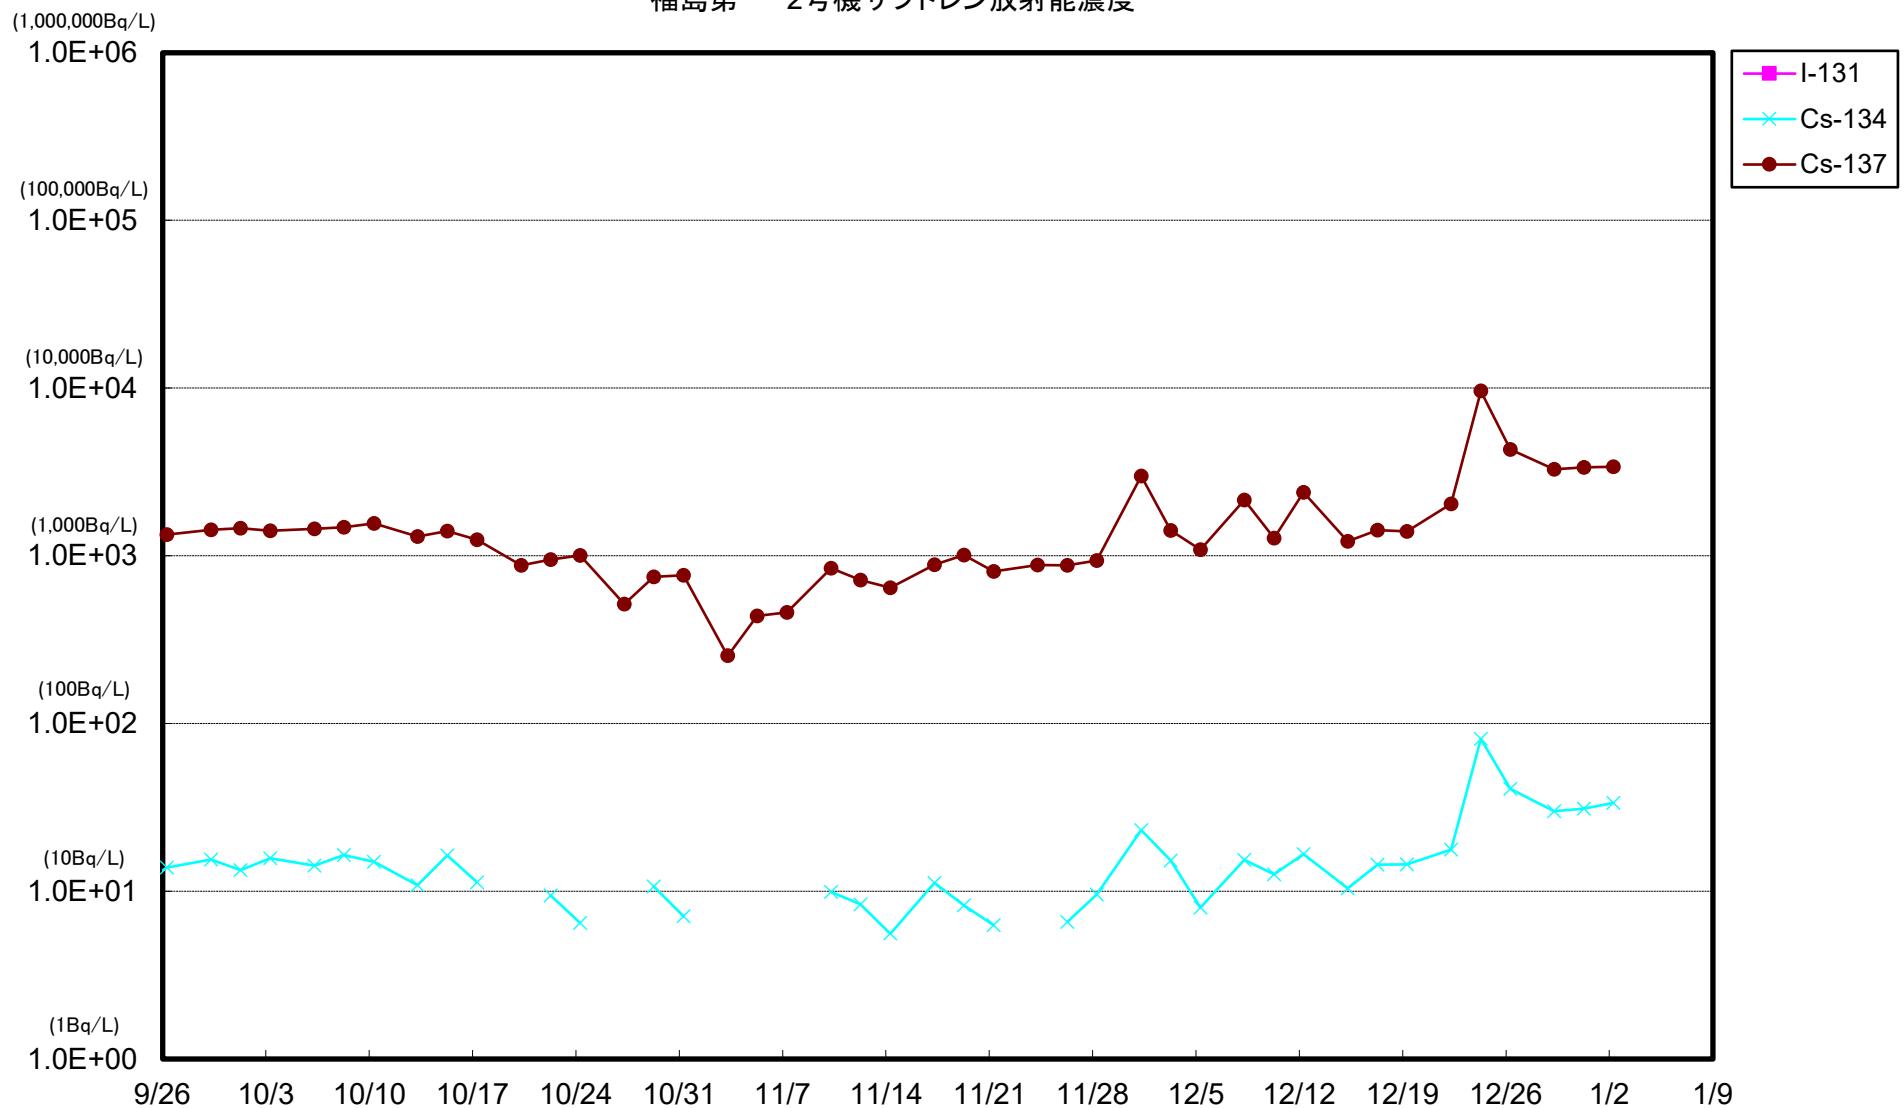

福島第一 3号機サブドレン放射能濃度

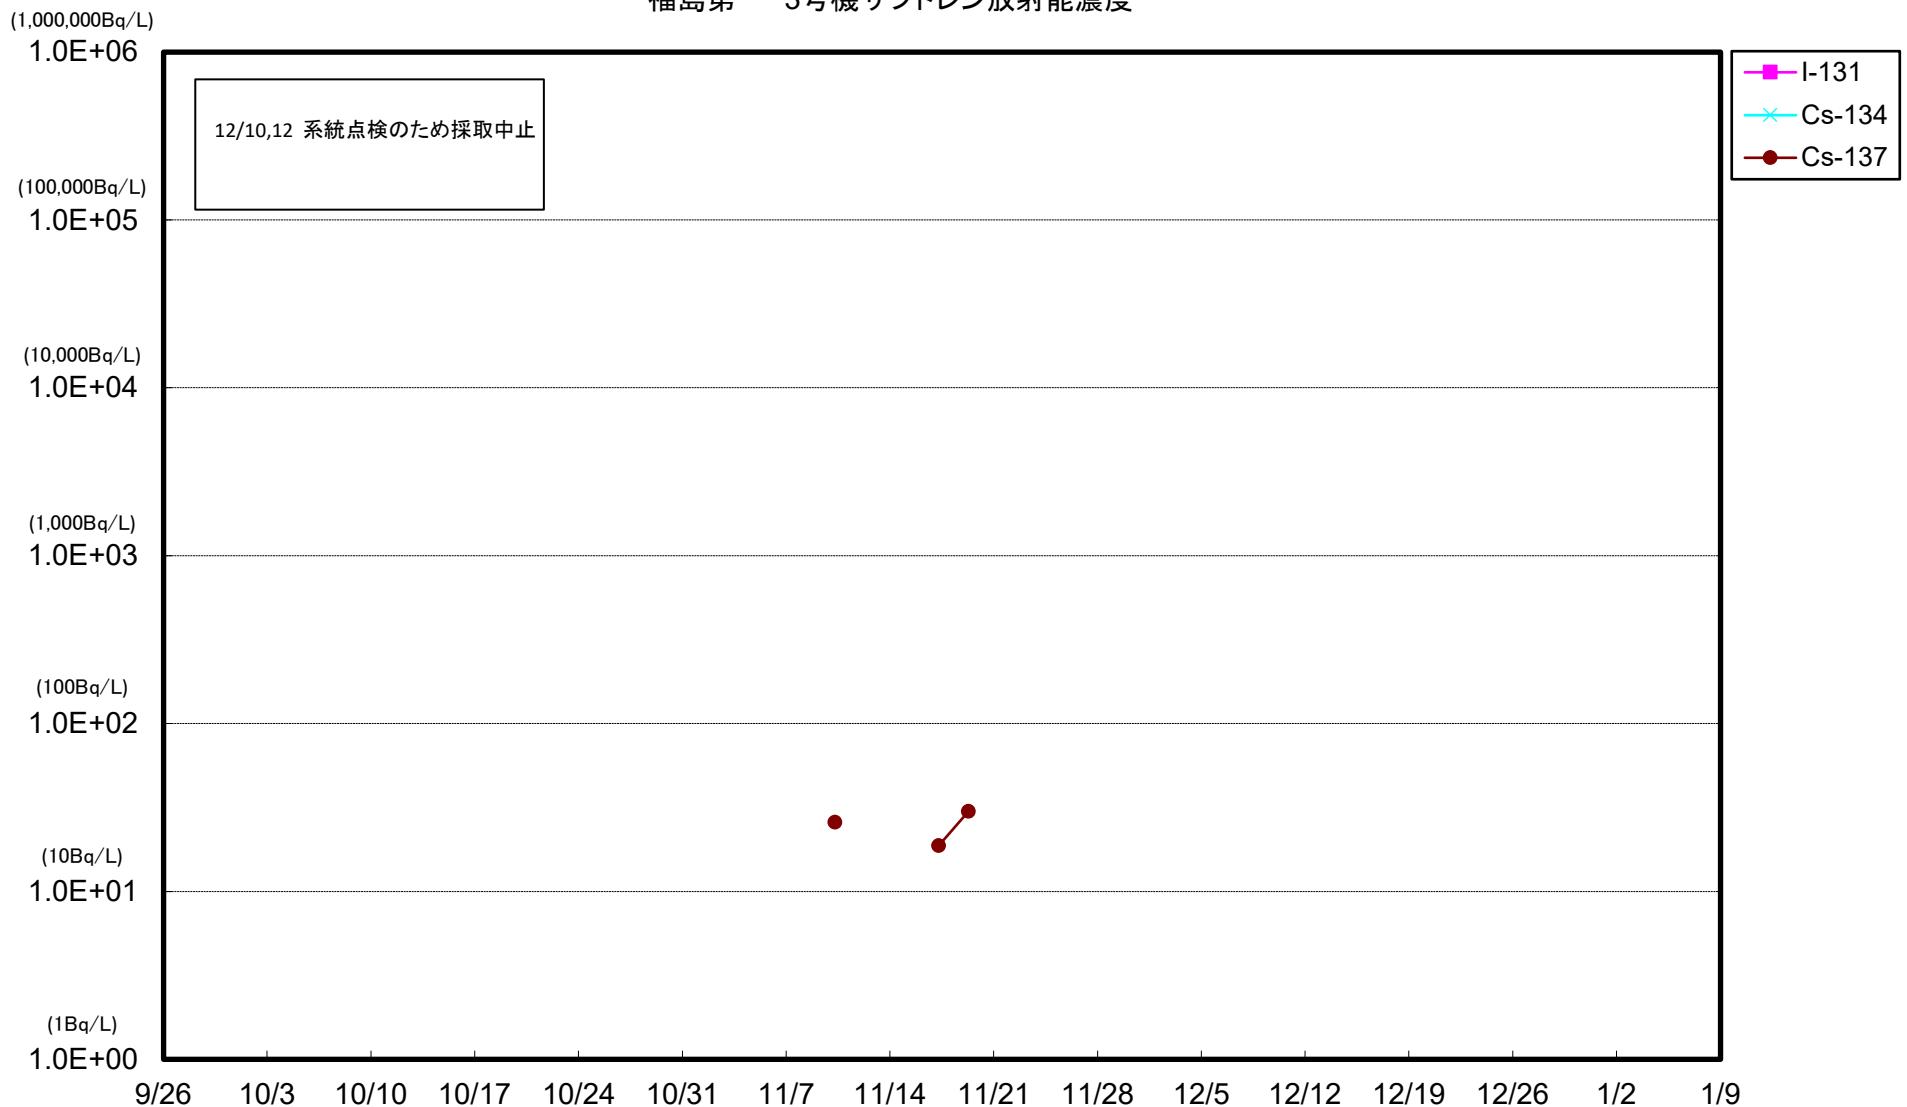

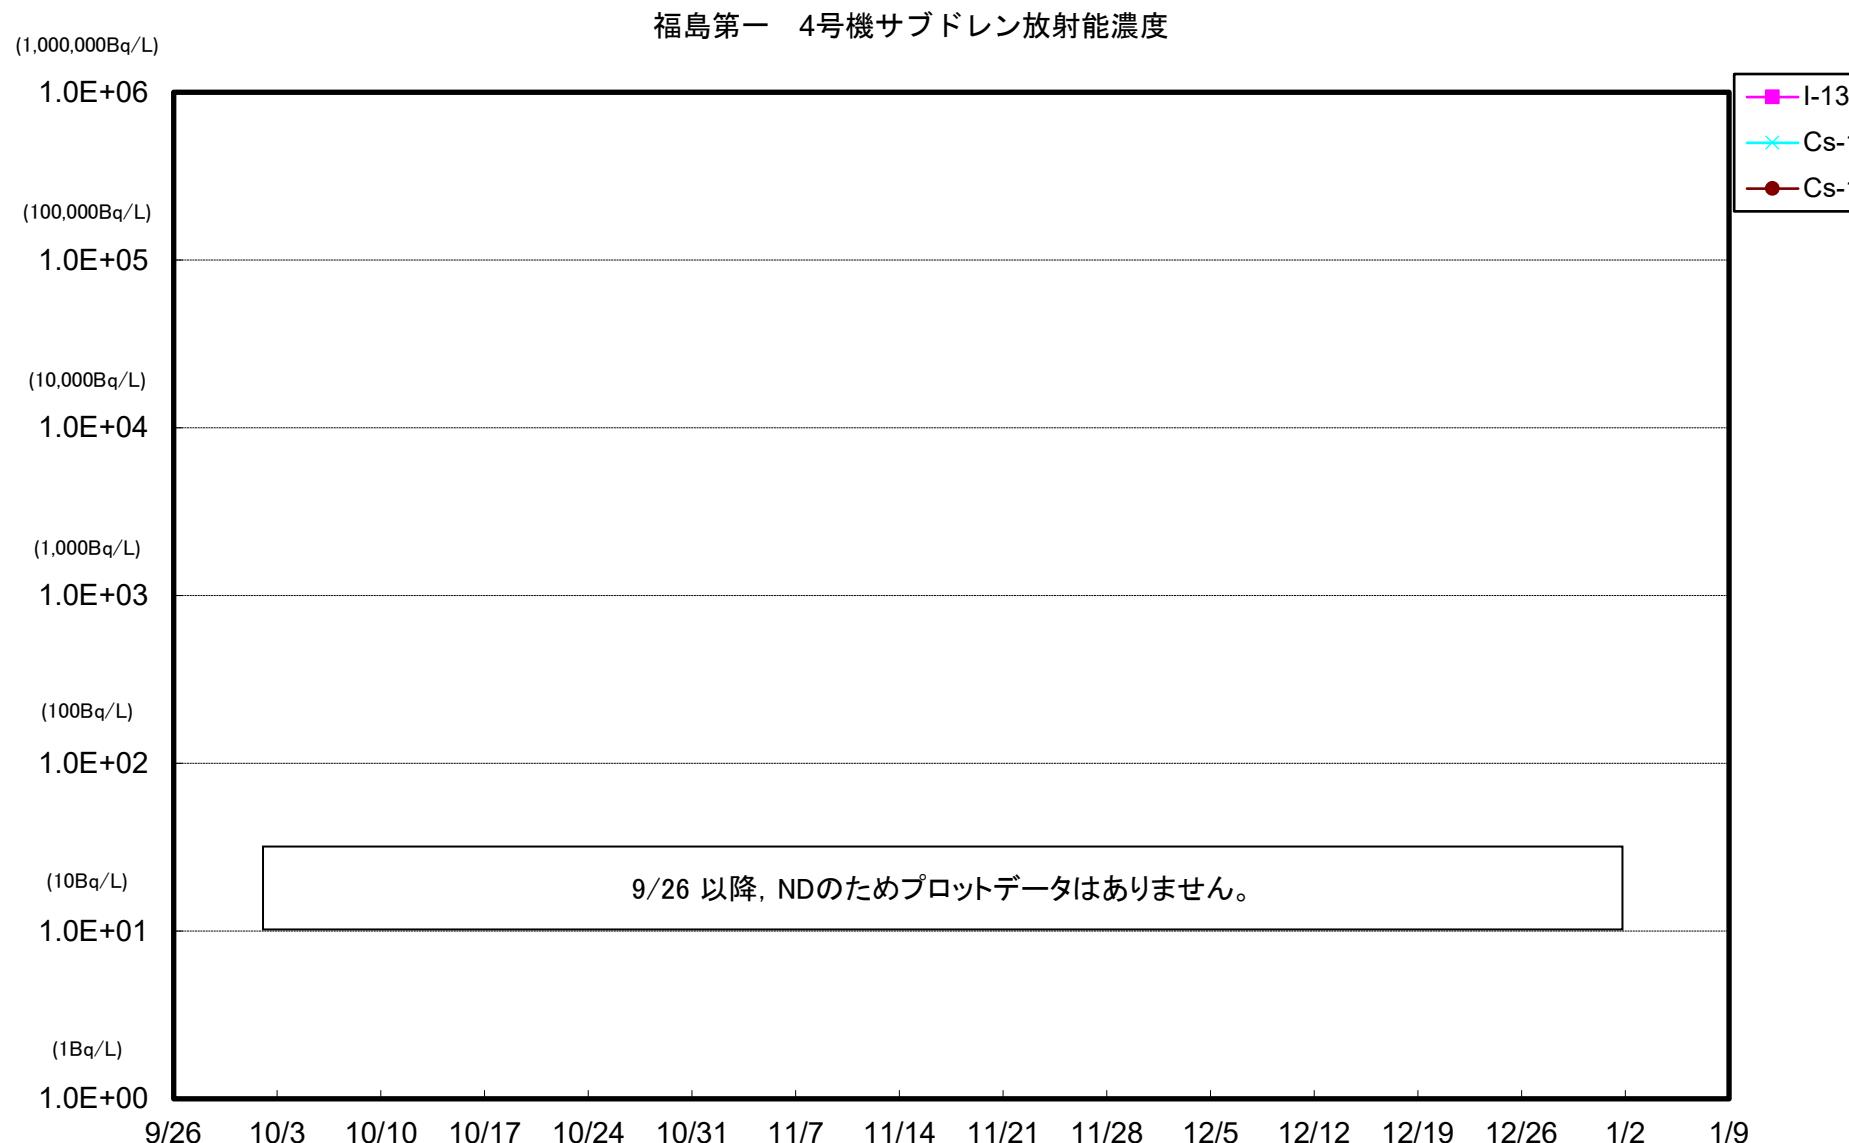

福島第一 5号機サブドレン放射能濃度

