2026年4月11日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン等　分析結果（γ）

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2026/04/10 06:33	＜ 3.6E+00	＜ 5.1E+00	4.7E+01
2号機サブドレン	2026/04/10 06:38	＜ 1.8E+01	2.4E+01	3.9E+03
3号機サブドレン	2026/04/10 06:43	＜ 4.6E+00	＜ 4.2E+00	＜ 4.8E+00
4号機サブドレン	2026/04/10 06:57	＜ 2.3E+00	＜ 3.6E+00	＜ 3.7E+00
5号機サブドレン	2026/04/10 07:48	＜ 4.0E+00	＜ 3.9E+00	＜ 3.9E+00
6号機サブドレン	2026/04/10 07:40	＜ 4.1E+00	＜ 4.2E+00	＜ 4.2E+00
構内深井戸	—	—	—	—

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。

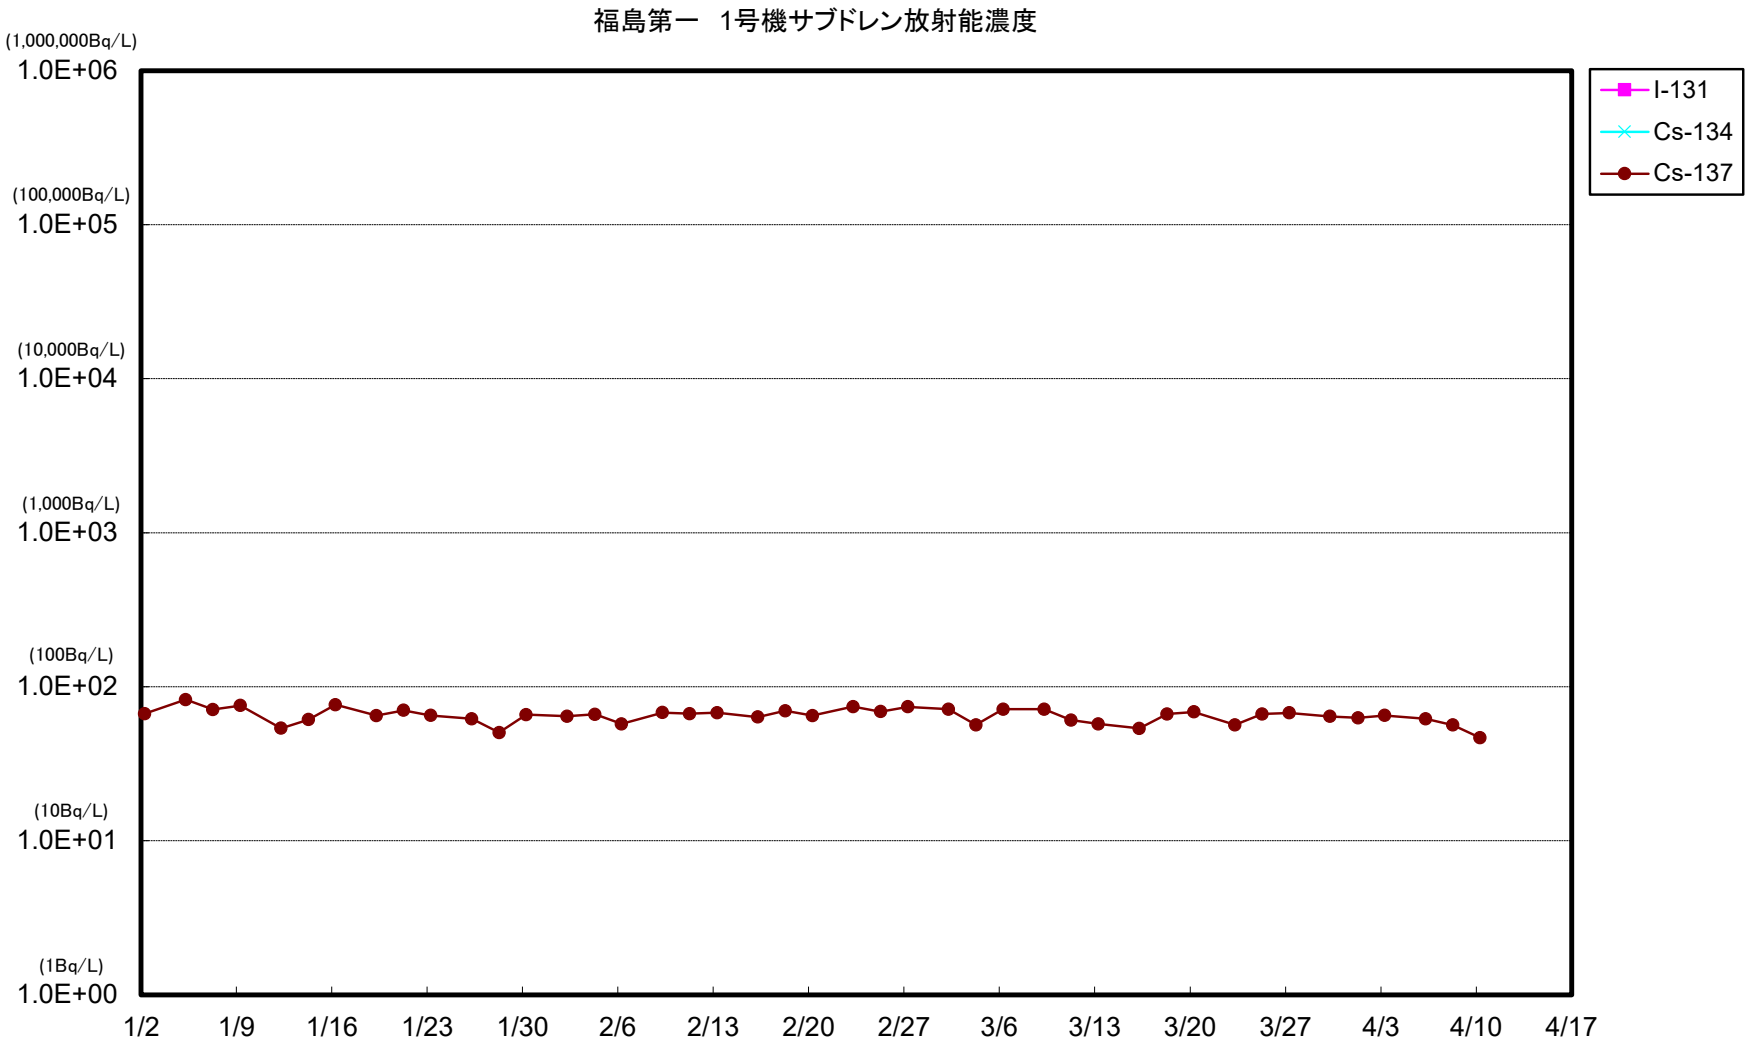
福島第一　1号機サブドレン放射能濃度
(1,000,000Bq/L)
1.0E+06
(100,000Bq/L)
1.0E+05
(10,000Bq/L)
1.0E+04
(1,000Bq/L)
1.0E+03
(100Bq/L)
1.0E+02
(10Bq/L)
1.0E+01
(1Bq/L)
1.0E+00
1/2
1/9
1/16
1/23
1/30
2/6
2/13
2/20
2/27
3/6
3/13
3/20
3/27
4/3
4/10
4/17
I-131
Cs-134
Cs-137

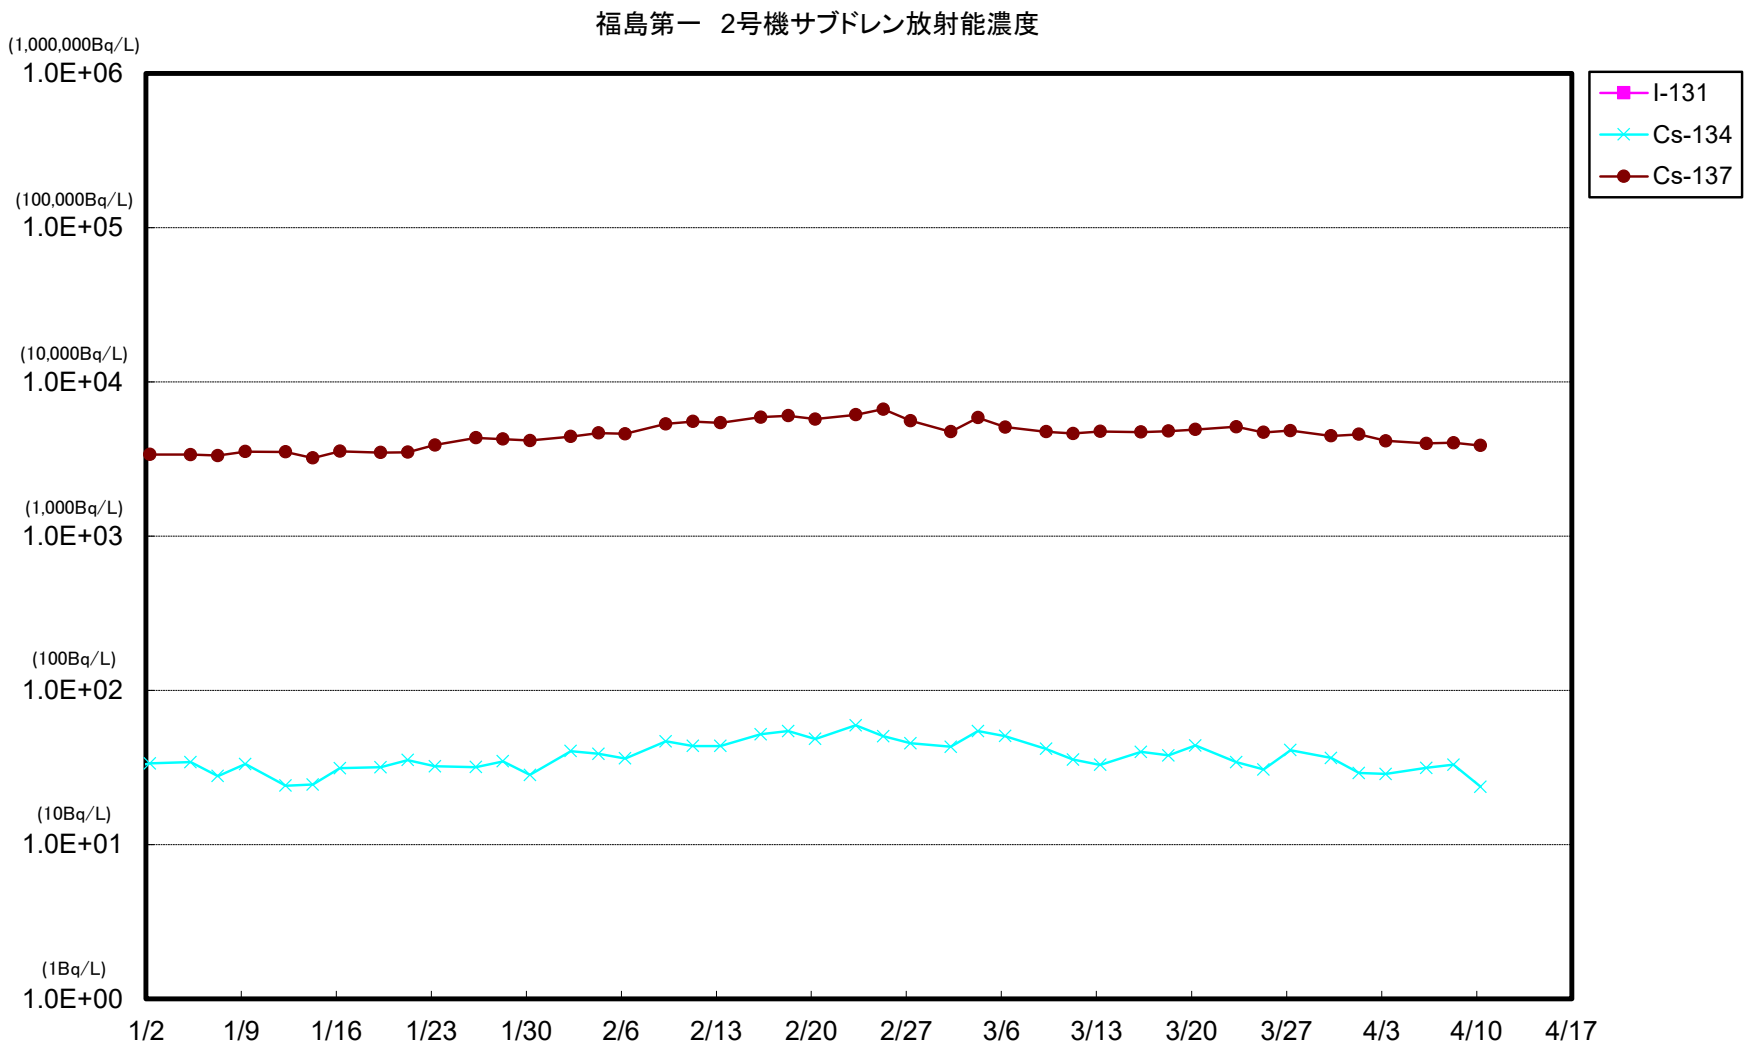
福島第一　2号機サブドレン放射能濃度
(1,000,000Bq/L)
1.0E+06
(100,000Bq/L)
1.0E+05
(10,000Bq/L)
1.0E+04
(1,000Bq/L)
1.0E+03
(100Bq/L)
1.0E+02
(10Bq/L)
1.0E+01
(1Bq/L)
1.0E+00
1/2
1/9
1/16
1/23
1/30
2/6
2/13
2/20
2/27
3/6
3/13
3/20
3/27
4/3
4/10
4/17
I-131
Cs-134
Cs-137

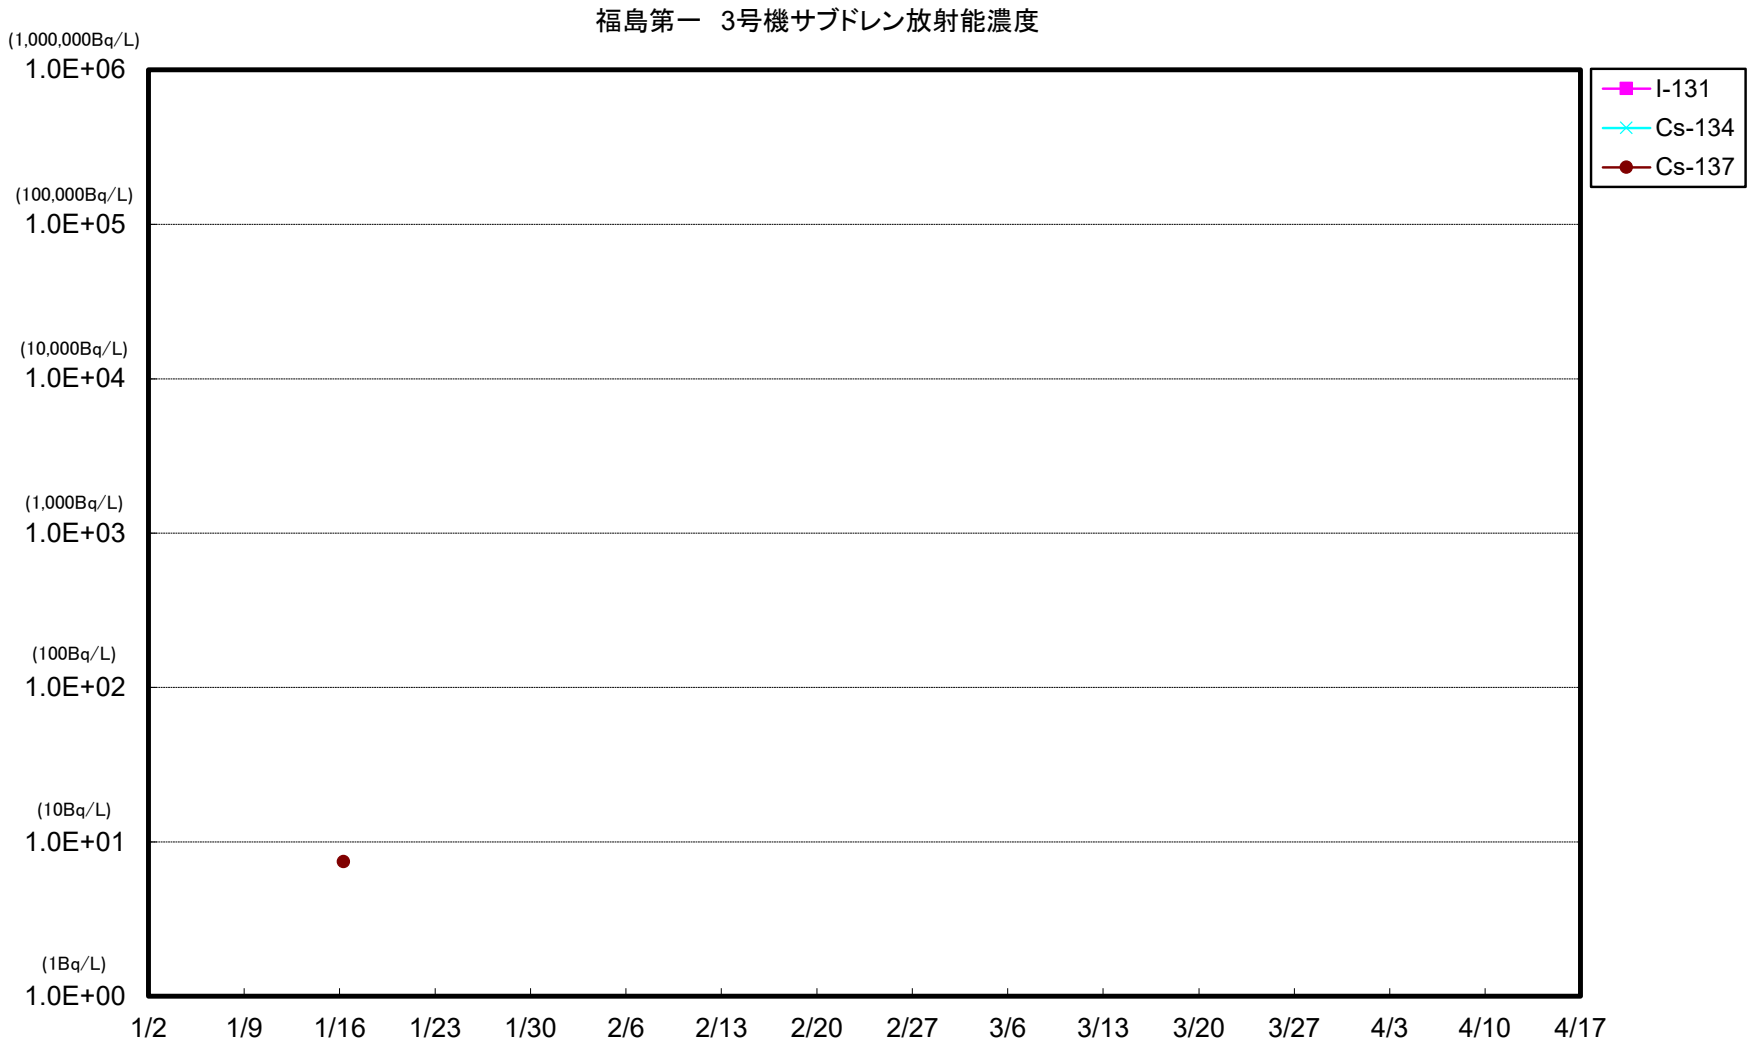
福島第一　3号機サブドレン放射能濃度
(1,000,000Bq/L)
1.0E+06
(100,000Bq/L)
1.0E+05
(10,000Bq/L)
1.0E+04
(1,000Bq/L)
1.0E+03
(100Bq/L)
1.0E+02
(10Bq/L)
1.0E+01
(1Bq/L)
1.0E+00
1/2
1/9
1/16
1/23
1/30
2/6
2/13
2/20
2/27
3/6
3/13
3/20
3/27
4/3
4/10
4/17
I-131
Cs-134
Cs-137

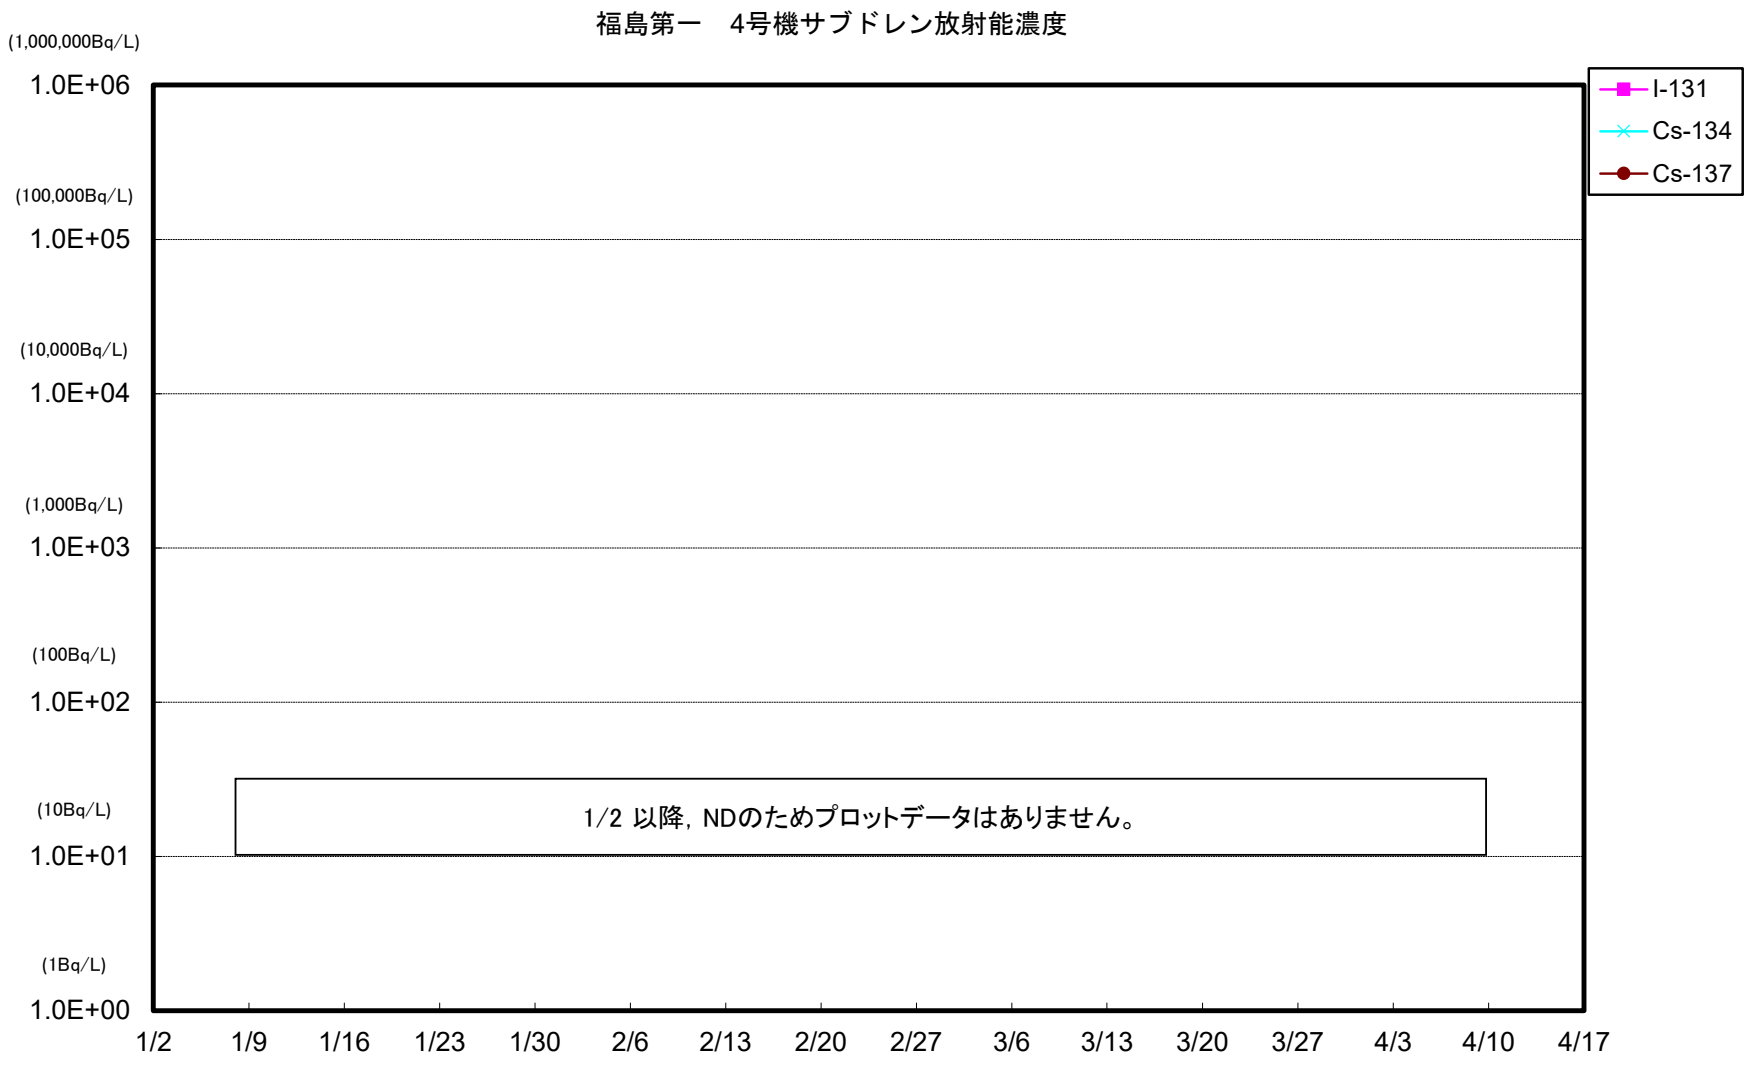
福島第一　4号機サブドレン放射能濃度
(1,000,000Bq/L)
1.0E+06
(100,000Bq/L)
1.0E+05
(10,000Bq/L)
1.0E+04
(1,000Bq/L)
1.0E+03
(100Bq/L)
1.0E+02
(10Bq/L)
1.0E+01
(1Bq/L)
1.0E+00
1/2
1/9
1/16
1/23
1/30
2/6
2/13
2/20
2/27
3/6
3/13
3/20
3/27
4/3
4/10
4/17
I-131
Cs-134
Cs-137
1/2 以降，NDのためプロットデータはありません。

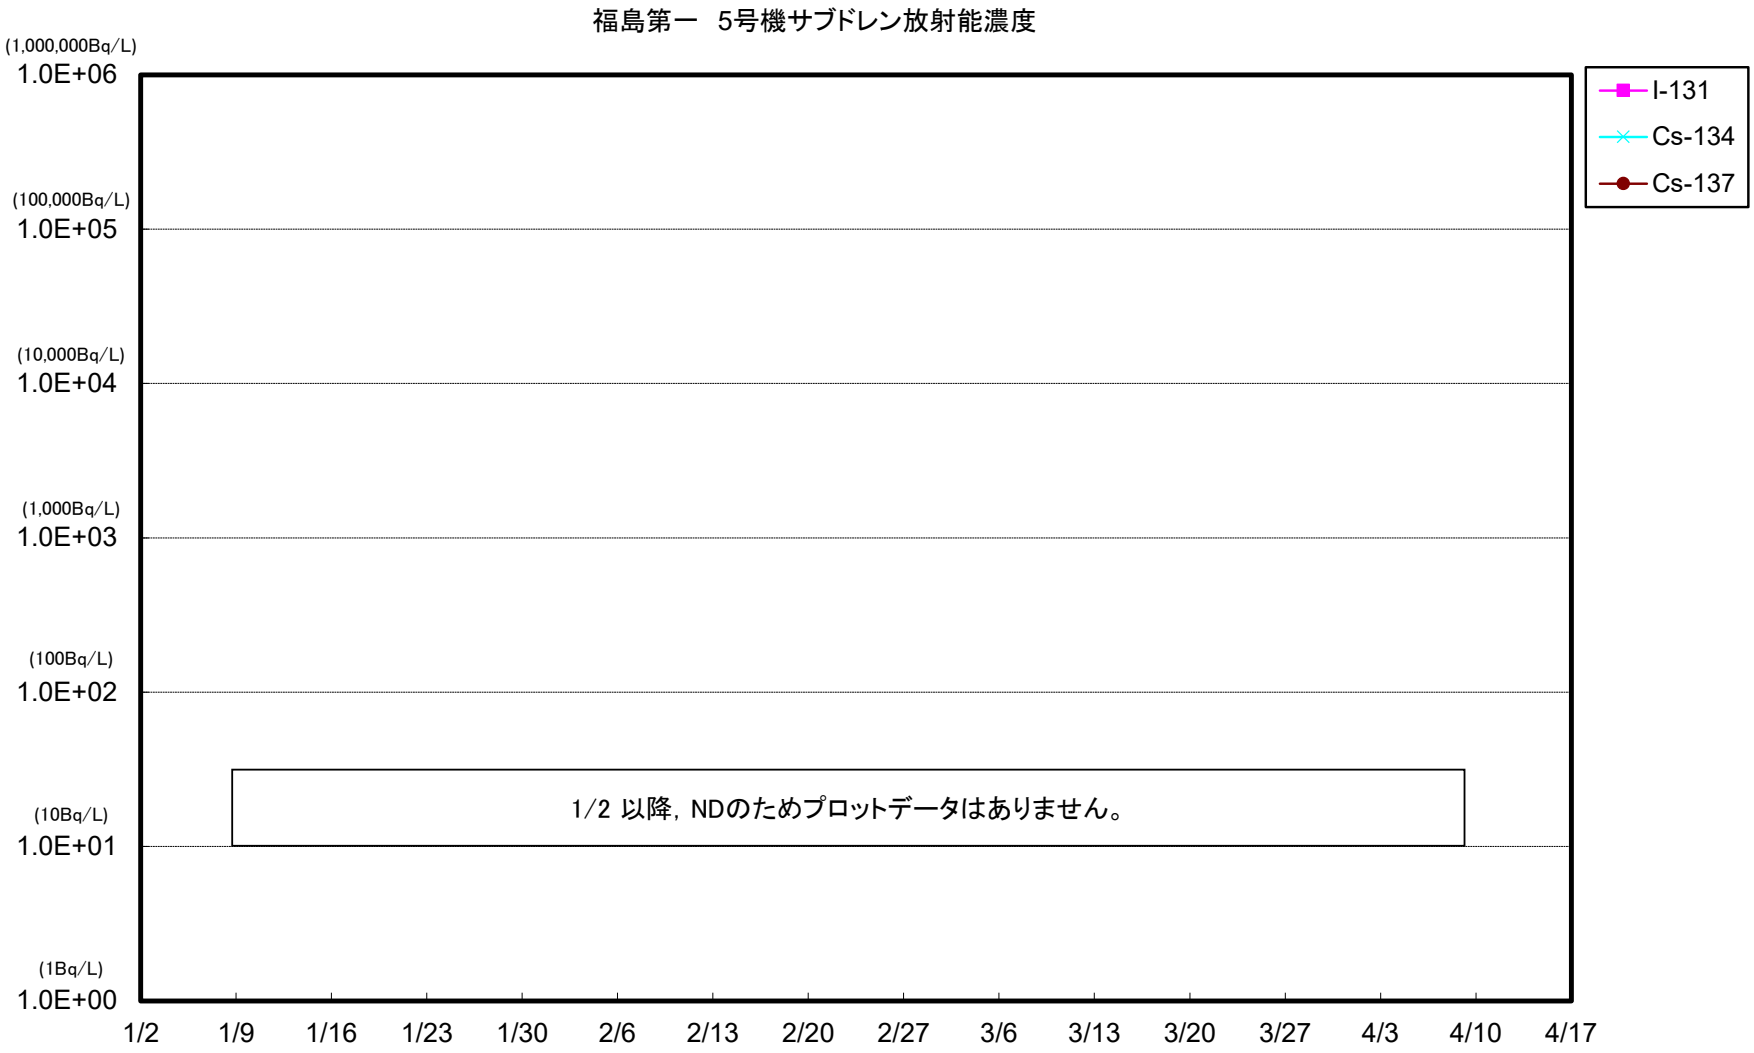
福島第一　5号機サブドレン放射能濃度
(1,000,000Bq/L)
1.0E+06
(100,000Bq/L)
1.0E+05
(10,000Bq/L)
1.0E+04
(1,000Bq/L)
1.0E+03
(100Bq/L)
1.0E+02
(10Bq/L)
1.0E+01
(1Bq/L)
1.0E+00
1/2
1/9
1/16
1/23
1/30
2/6
2/13
2/20
2/27
3/6
3/13
3/20
3/27
4/3
4/10
4/17
I-131
Cs-134
Cs-137
1/2 以降，NDのためプロットデータはありません。

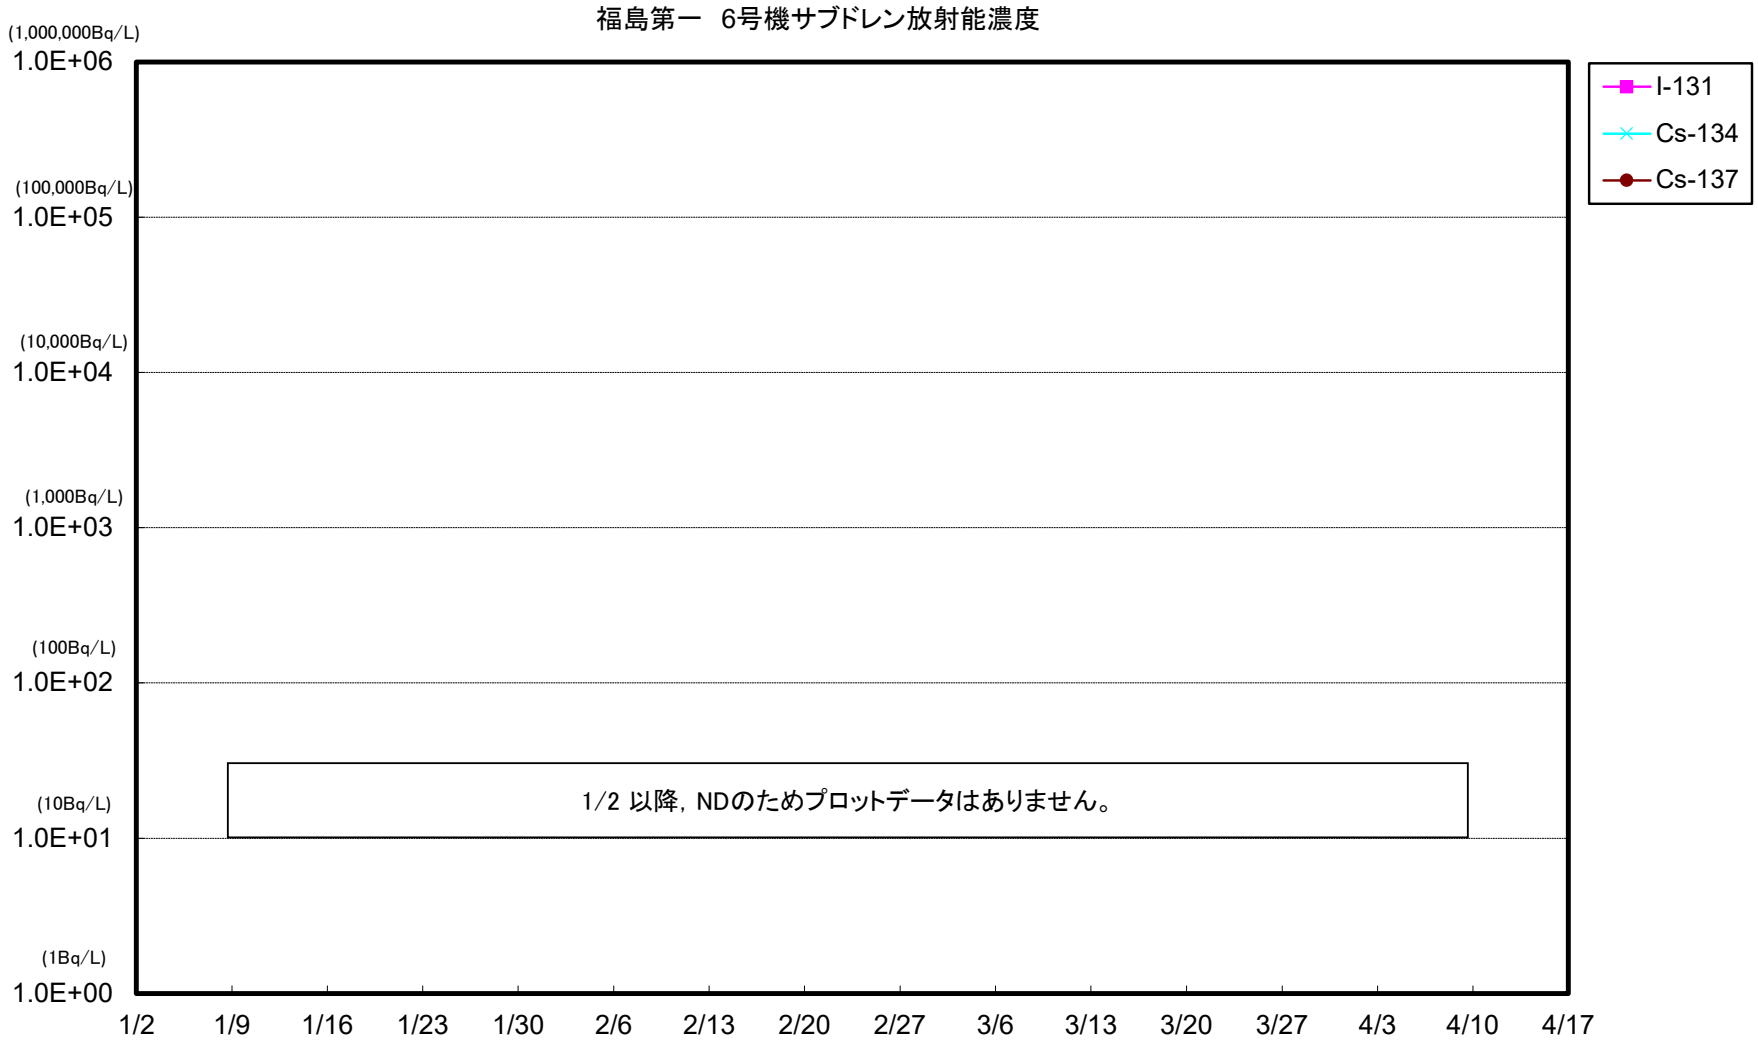
福島第一　6号機サブドレン放射能濃度
(1,000,000Bq/L)
1.0E+06
(100,000Bq/L)
1.0E+05
(10,000Bq/L)
1.0E+04
(1,000Bq/L)
1.0E+03
(100Bq/L)
1.0E+02
(10Bq/L)
1.0E+01
(1Bq/L)
1.0E+00
1/2
1/9
1/16
1/23
1/30
2/6
2/13
2/20
2/27
3/6
3/13
3/20
3/27
4/3
4/10
4/17
I-131
Cs-134
Cs-137
1/2 以降，NDのためプロットデータはありません。