2026年4月14日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

# サブドレン等　分析結果（γ）

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | I-131 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| 1号機サブドレン | 2026/04/13 07:12 | ＜ 5.1E+00 | ＜ 4.9E+00 | 6.4E+01 |
| 2号機サブドレン | 2026/04/13 07:07 | ＜ 2.0E+01 | 3.6E+01 | 4.3E+03 |
| 3号機サブドレン | 2026/04/13 07:00 | ＜ 4.3E+00 | ＜ 4.3E+00 | ＜ 3.8E+00 |
| 4号機サブドレン | 2026/04/13 06:58 | ＜ 4.4E+00 | ＜ 3.9E+00 | ＜ 3.4E+00 |
| 5号機サブドレン | — | — | — | — |
| 6号機サブドレン | — | — | — | — |
| 構内深井戸 | — | — | — | — |

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×$10^{1}$で31，3.1E+00は3.1×$10^{0}$で3.1，3.1E－01は3.1×$10^{-1}$で0.31と読む。

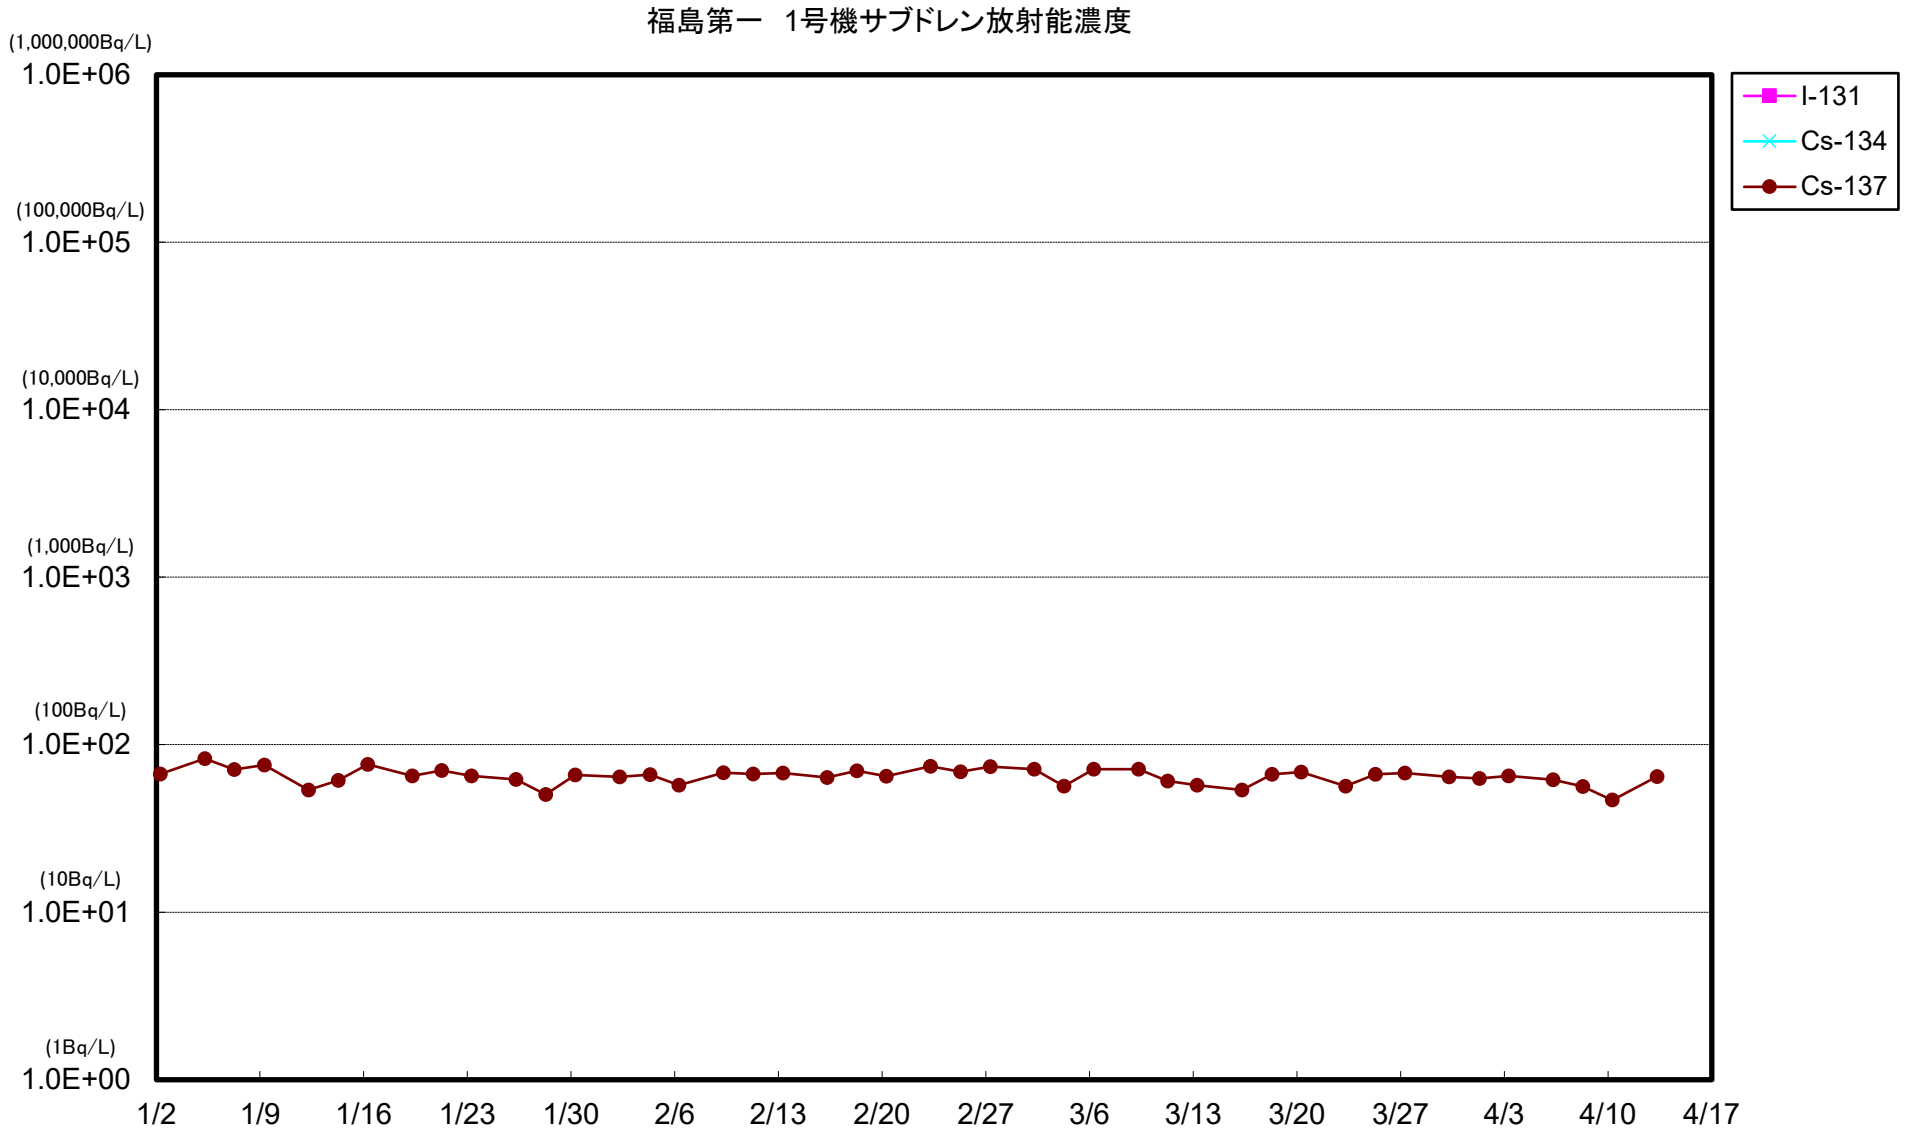
福島第一　1号機サブドレン放射能濃度
(1,000,000Bq/L)
1.0E+06
(100,000Bq/L)
1.0E+05
(10,000Bq/L)
1.0E+04
(1,000Bq/L)
1.0E+03
(100Bq/L)
1.0E+02
(10Bq/L)
1.0E+01
(1Bq/L)
1.0E+00
1/2
1/9
1/16
1/23
1/30
2/6
2/13
2/20
2/27
3/6
3/13
3/20
3/27
4/3
4/10
4/17
I-131
Cs-134
Cs-137

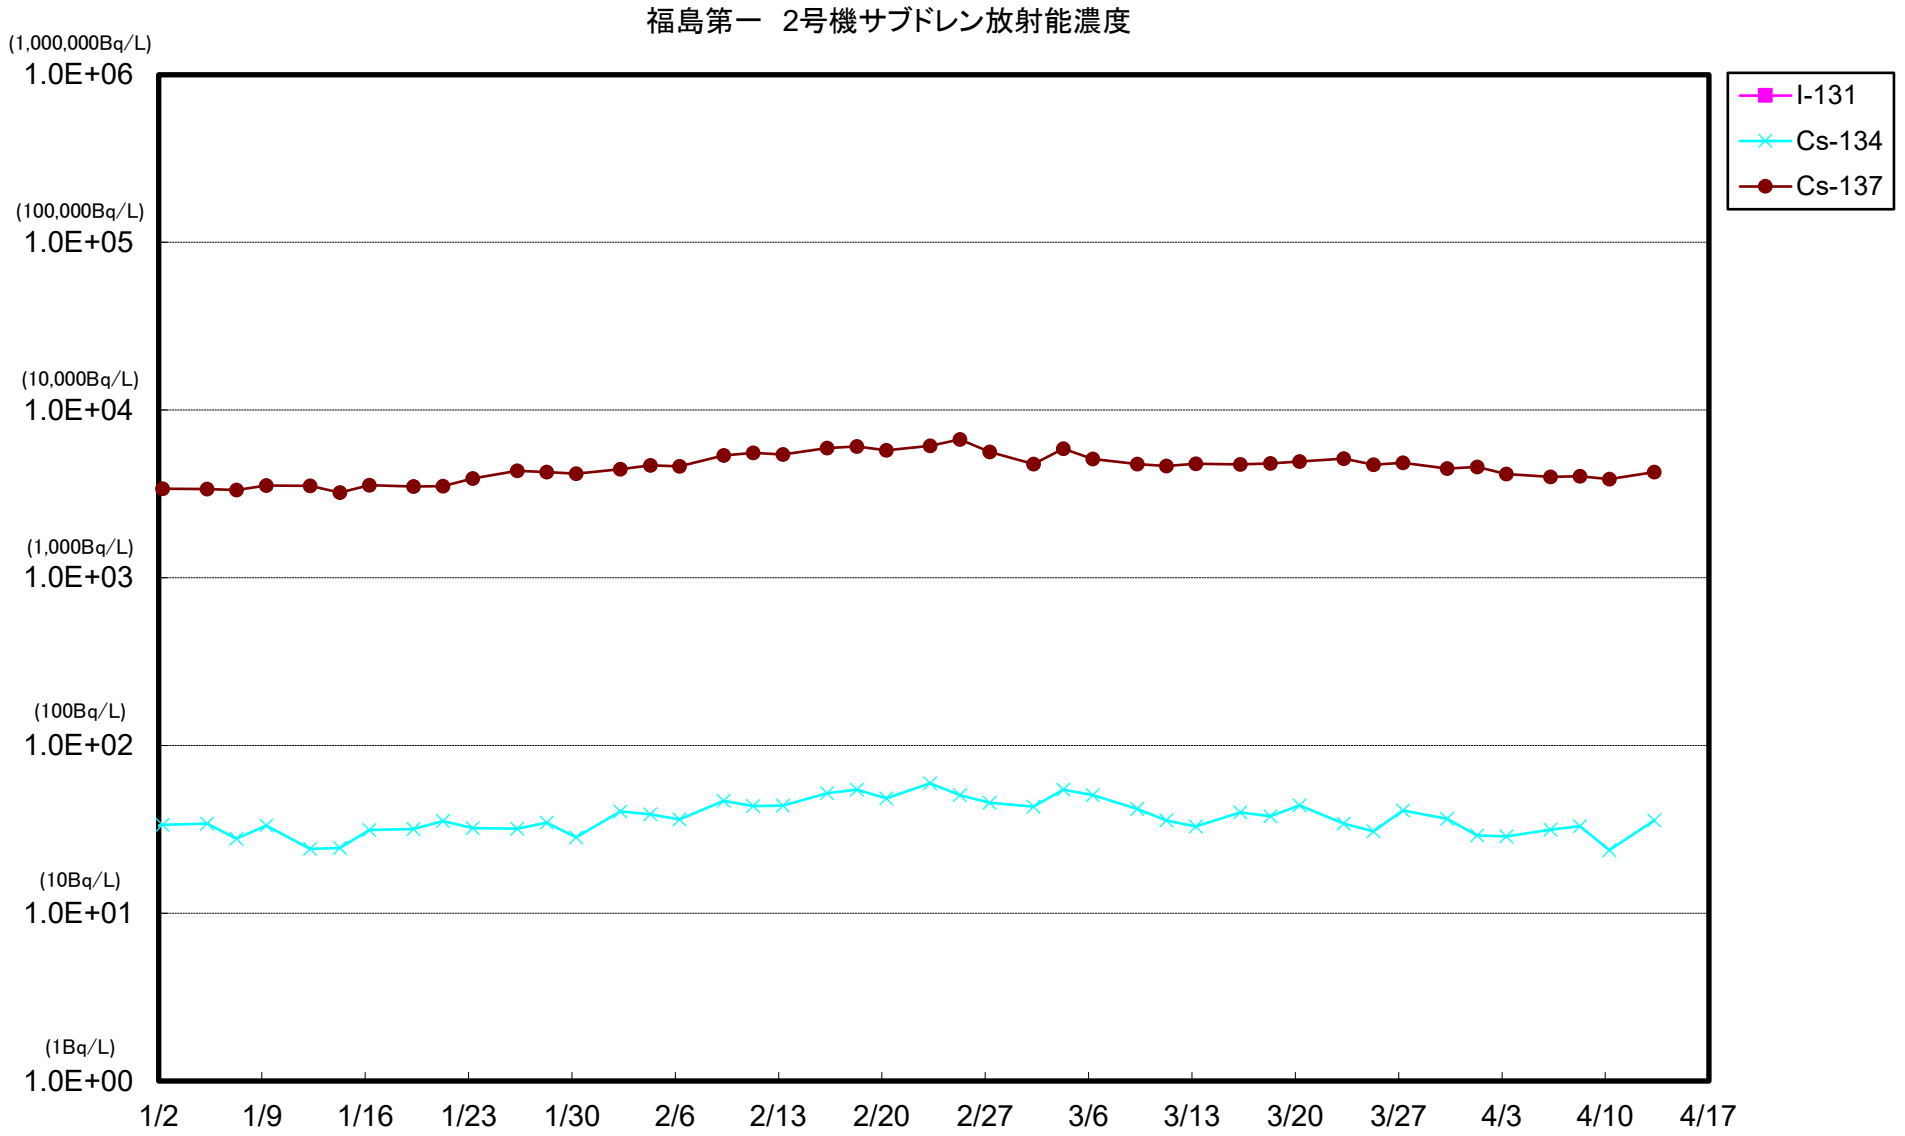
福島第一　2号機サブドレン放射能濃度
(1,000,000Bq/L)
1.0E+06
(100,000Bq/L)
1.0E+05
(10,000Bq/L)
1.0E+04
(1,000Bq/L)
1.0E+03
(100Bq/L)
1.0E+02
(10Bq/L)
1.0E+01
(1Bq/L)
1.0E+00
1/2
1/9
1/16
1/23
1/30
2/6
2/13
2/20
2/27
3/6
3/13
3/20
3/27
4/3
4/10
4/17
I-131
Cs-134
Cs-137

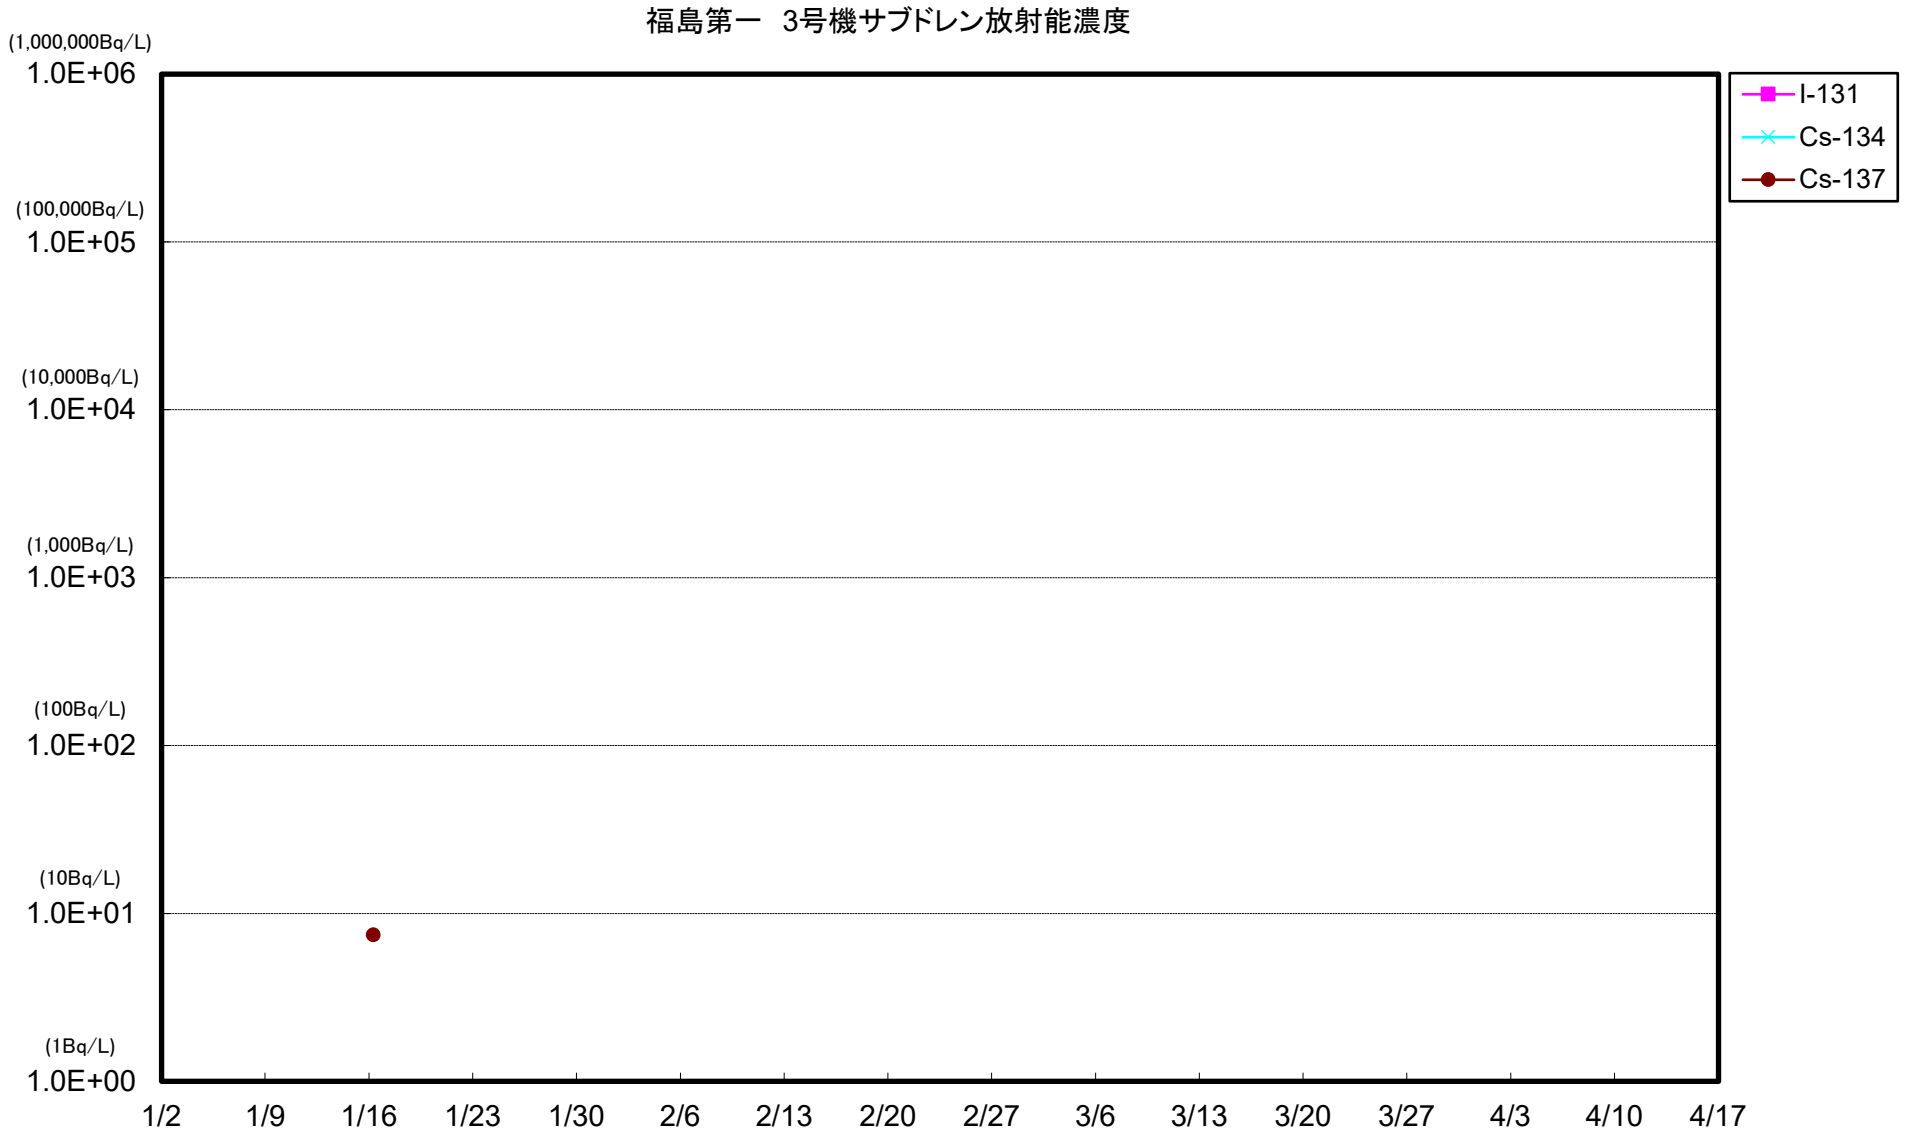
福島第一　3号機サブドレン放射能濃度
(1,000,000Bq/L)
1.0E+06
(100,000Bq/L)
1.0E+05
(10,000Bq/L)
1.0E+04
(1,000Bq/L)
1.0E+03
(100Bq/L)
1.0E+02
(10Bq/L)
1.0E+01
(1Bq/L)
1.0E+00
1/2
1/9
1/16
1/23
1/30
2/6
2/13
2/20
2/27
3/6
3/13
3/20
3/27
4/3
4/10
4/17
I-131
Cs-134
Cs-137

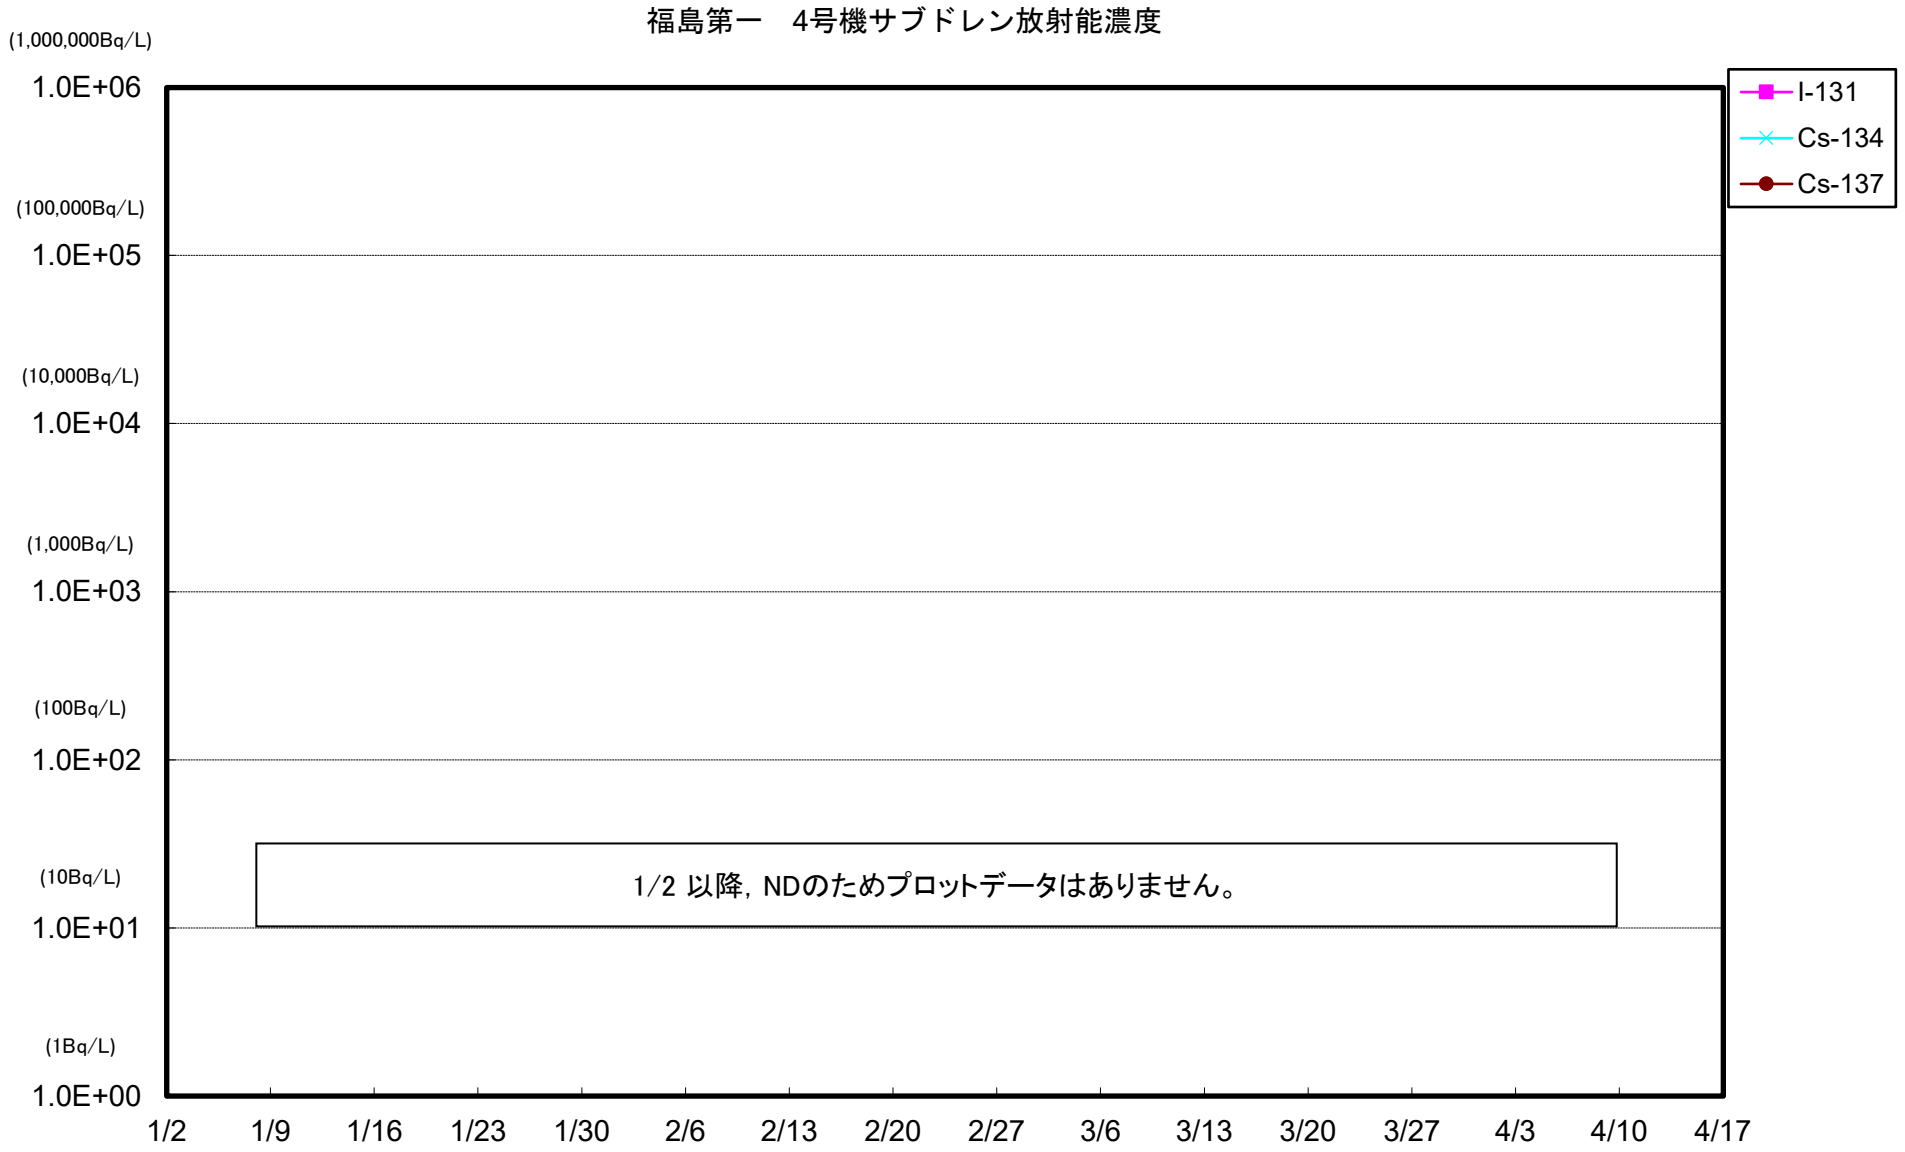
福島第一　4号機サブドレン放射能濃度
(1,000,000Bq/L)
1.0E+06
(100,000Bq/L)
1.0E+05
(10,000Bq/L)
1.0E+04
(1,000Bq/L)
1.0E+03
(100Bq/L)
1.0E+02
(10Bq/L)
1.0E+01
(1Bq/L)
1.0E+00
1/2 以降，NDのためプロットデータはありません。
I-131
Cs-134
Cs-137
1/2
1/9
1/16
1/23
1/30
2/6
2/13
2/20
2/27
3/6
3/13
3/20
3/27
4/3
4/10
4/17