2026年11月1日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果＜沿岸＞（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3※1 (Bq/L)	Cs-134※2 (Bq/L)	Cs-137※2 (Bq/L)
2F 北放水口付近 ※3 (T-3)	2026/09/16 09:13	—	2.1E-01	＜ 1.2E-03	1.1E-02
請戸港南側 ※4 (T-6)	2026/09/16 07:10	—	1.1E-01	＜ 1.4E-03	8.9E-03
WHOの飲料水水質ガイドライン※5			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

・海水の採取深度は表層
・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・H-3以外は既にお知らせ済み。
※1　分析機関：化研（株）
※2　分析機関：東京パワーテクノロジー（株）
※3　福島第二　3,4号機放水口付近（福島第一から約10km地点）
※4　福島第一　5,6号機放水口から北側に約5.5km地点
※5　WHOの飲料水水質ガイドラインにおける，H-3，Cs-134，Cs-137の指標
・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について（日報）」を参照　https://www.tepco.co.jp/press/report/
・H-3については，月1回の頻度で検出限界値を0.4Bq/Lから0.1Bq/Lに変更して分析を実施。

2026年11月1日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果＜沖合＞（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3※1 (Bq/L)	Cs-134※2 (Bq/L)	Cs-137※2 (Bq/L)
1 F 敷地沖合15km (T-5)	—	—	—	—	—
請戸川沖合3km (T-D1)	—	—	—	—	—
1 F 敷地沖合3km (T-D5)	2026/09/14 06:59	—	1.6E-01	＜ 1.3E-03	6.6E-03
2 F 敷地沖合3km (T-D9)	—	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン※3			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

・海水の採取深度は表層
・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・H-3以外は既にお知らせ済み。
※1　分析機関：（株）化研
※2　分析機関：東京パワーテクノロジー（株）
※3　WHOの飲料水水質ガイドラインにおける，H-3，Cs-134，Cs-137の指標
・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について（日報）」を参照　https://www.tepco.co.jp/press/report/
・H-3については，月1回の頻度で検出限界値を0.4Bq/Lから0.1Bq/Lに変更して分析を実施。

2026年11月1日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果＜発電所から3km以内＞（全β・γ）

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F　5,6号機放水口北側 (T-1)	2026/10/31 07:04	—	＜ 7.9E-01	＜ 5.4E-01
1F　南放水口付近 (T-2) ※	2026/10/31 09:13	1.3E+01	＜ 9.9E-01	＜ 5.5E-01
1F　北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F　港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F　港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F　港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F　南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)	—	—	—	—
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)	—	—	—	—
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+01	1.0E+01

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
※1　WHOの飲料水水質ガイドラインにおける，Cs-134，Cs-137の指標
・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について（日報）」を参照　https://www.tepco.co.jp/press/report/
※試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を１～４号機放水口から南側に約1300mの地点(T-2-1)に一時的に変更。

2026年11月1日


東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果＜発電所から3km以内＞（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 ※2 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F　5,6号機放水口北側 (T-1)	2026/09/14 07:02	1.1E+01	分析中	＜ 5.3E-01	＜ 6.1E-01
1F　南放水口付近 (T-2) ※	2026/09/14 07:55	9.1E+00	分析中	＜ 7.2E-01	＜ 7.5E-01
1F　北防波堤北側 (T-0-1)	2026/09/14 06:15	＜ 1.2E+01	分析中	＜ 2.8E-01	＜ 2.9E-01
1F　港湾口北東側 (T-0-1A)	2026/09/14 06:37	＜ 1.2E+01	9.2E-01	＜ 3.6E-01	＜ 3.3E-01
1F　港湾口東側 (T-0-2)	2026/09/14 07:43	1.7E+01	分析中	＜ 2.8E-01	＜ 3.1E-01
1F　港湾口南東側 (T-0-3A)	2026/09/14 07:35	＜ 1.2E+01	2.7E-01	＜ 2.8E-01	＜ 3.7E-01
1F　南防波堤南側 (T-0-3)	2026/09/14 07:28	1.3E+01	2.0E-01	＜ 3.5E-01	＜ 2.8E-01
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)	2026/09/14 06:27	—	1.8E+00	＜ 3.9E-01	＜ 2.9E-01
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)	2026/09/14 06:46	—	5.4E-01	＜ 3.1E-01	＜ 2.9E-01
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)	2026/09/14 07:19	—	3.8E-01	＜ 2.3E-01	＜ 3.0E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

・不等号（＜：小なり）は，検出限界値未満（ND)を表す。
・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・○.○E±○とは，○.○×$10^{\pm○}$であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10^{1}で31，3.1E+00は3.1×10^{0}で3.1，3.1E－01は3.1×10^{-1}で0.31と読む。
・H-3以外は既にお知らせ済み。
※１　WHOの飲料水水質ガイドラインにおける，H-3，Cs-134，Cs-137の指標
※２　検出限界値0.1Bq/Lまたは0.4Bq/Lで分析を実施。
　　月1回の頻度(原則，毎月第2月曜日に試料採取)で実施する検出限界値0.1Bq/Lでの分析では，検出限界値未満（ND）が0.1Bq/L未満となる。検出限界値0.4Bq/Lでの分析では，検出限界値未満（ND）が0.1Bq/L以上0.4Bq/L未満となる。
・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について（日報）」を参照　　https://www.tepco.co.jp/press/report/
※試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を１～４号機放水口から南側に約1300mの地点(T-2-1)に一時的に変更。


福島第一　5,6号機放水口北側（T-1） 海水放射能濃度

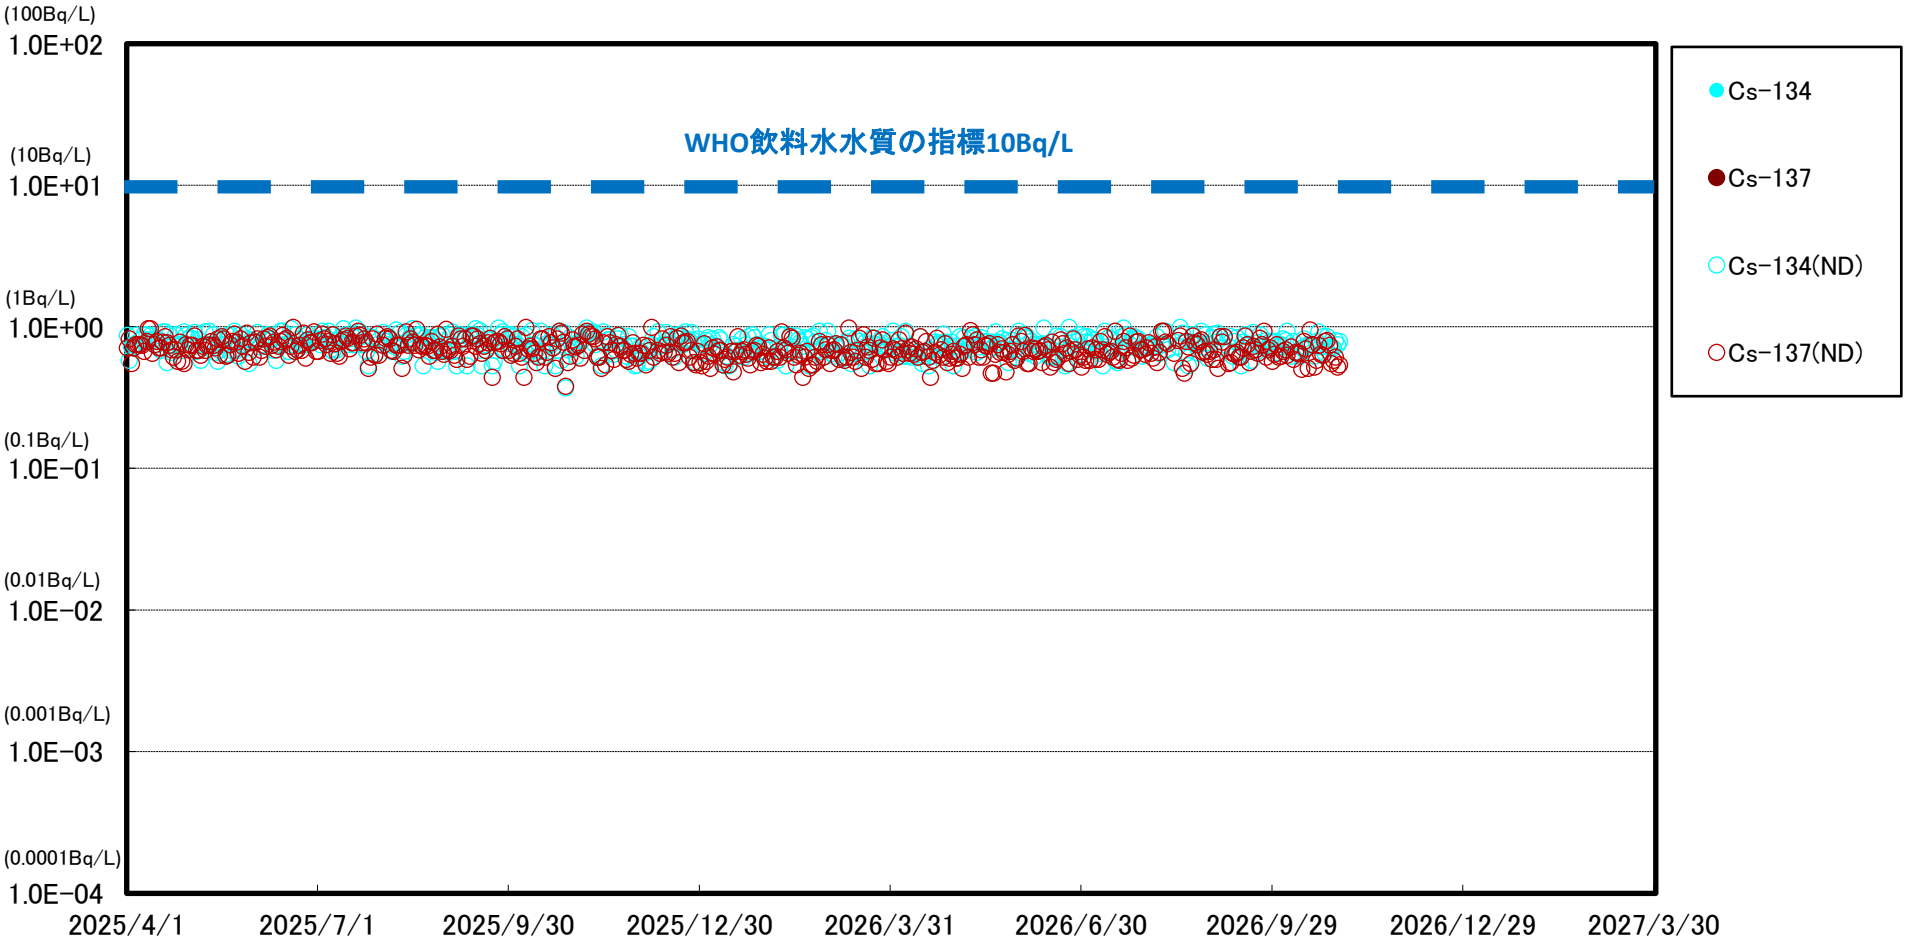

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


福島第一　南放水口付近(T-2)　海水放射能濃度

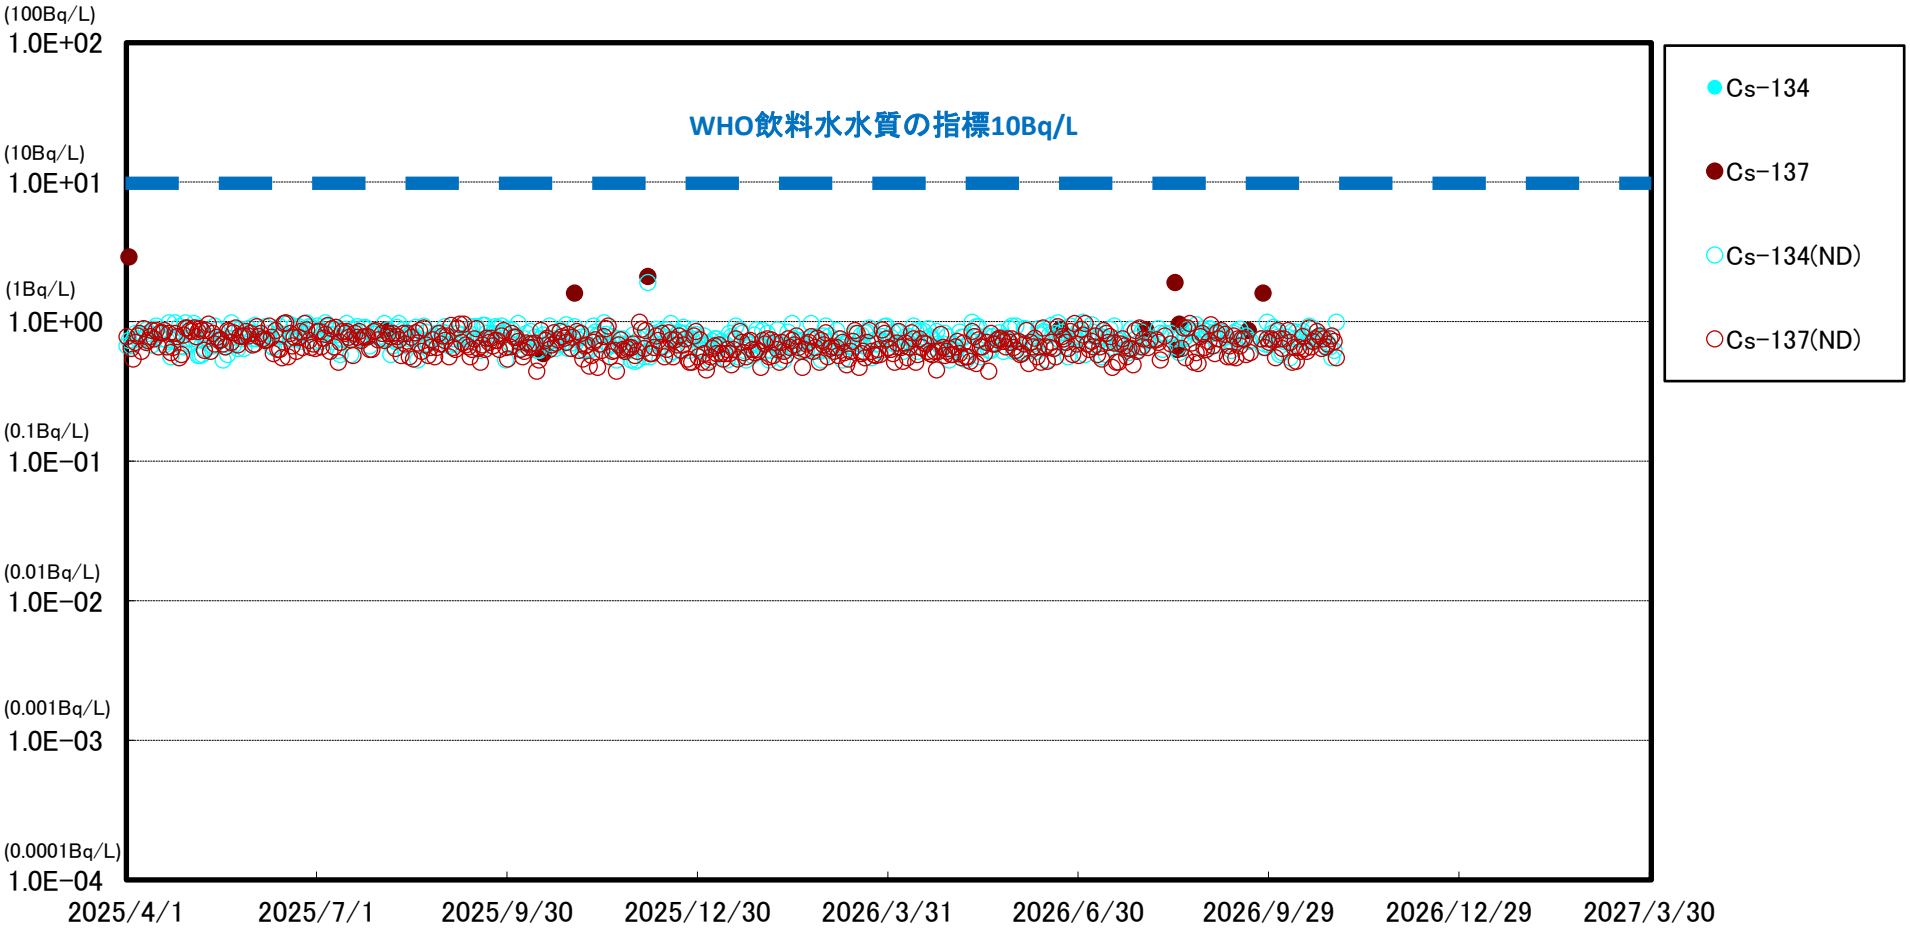

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。

福島第二　北放水口付近（T-3）海水放射能濃度

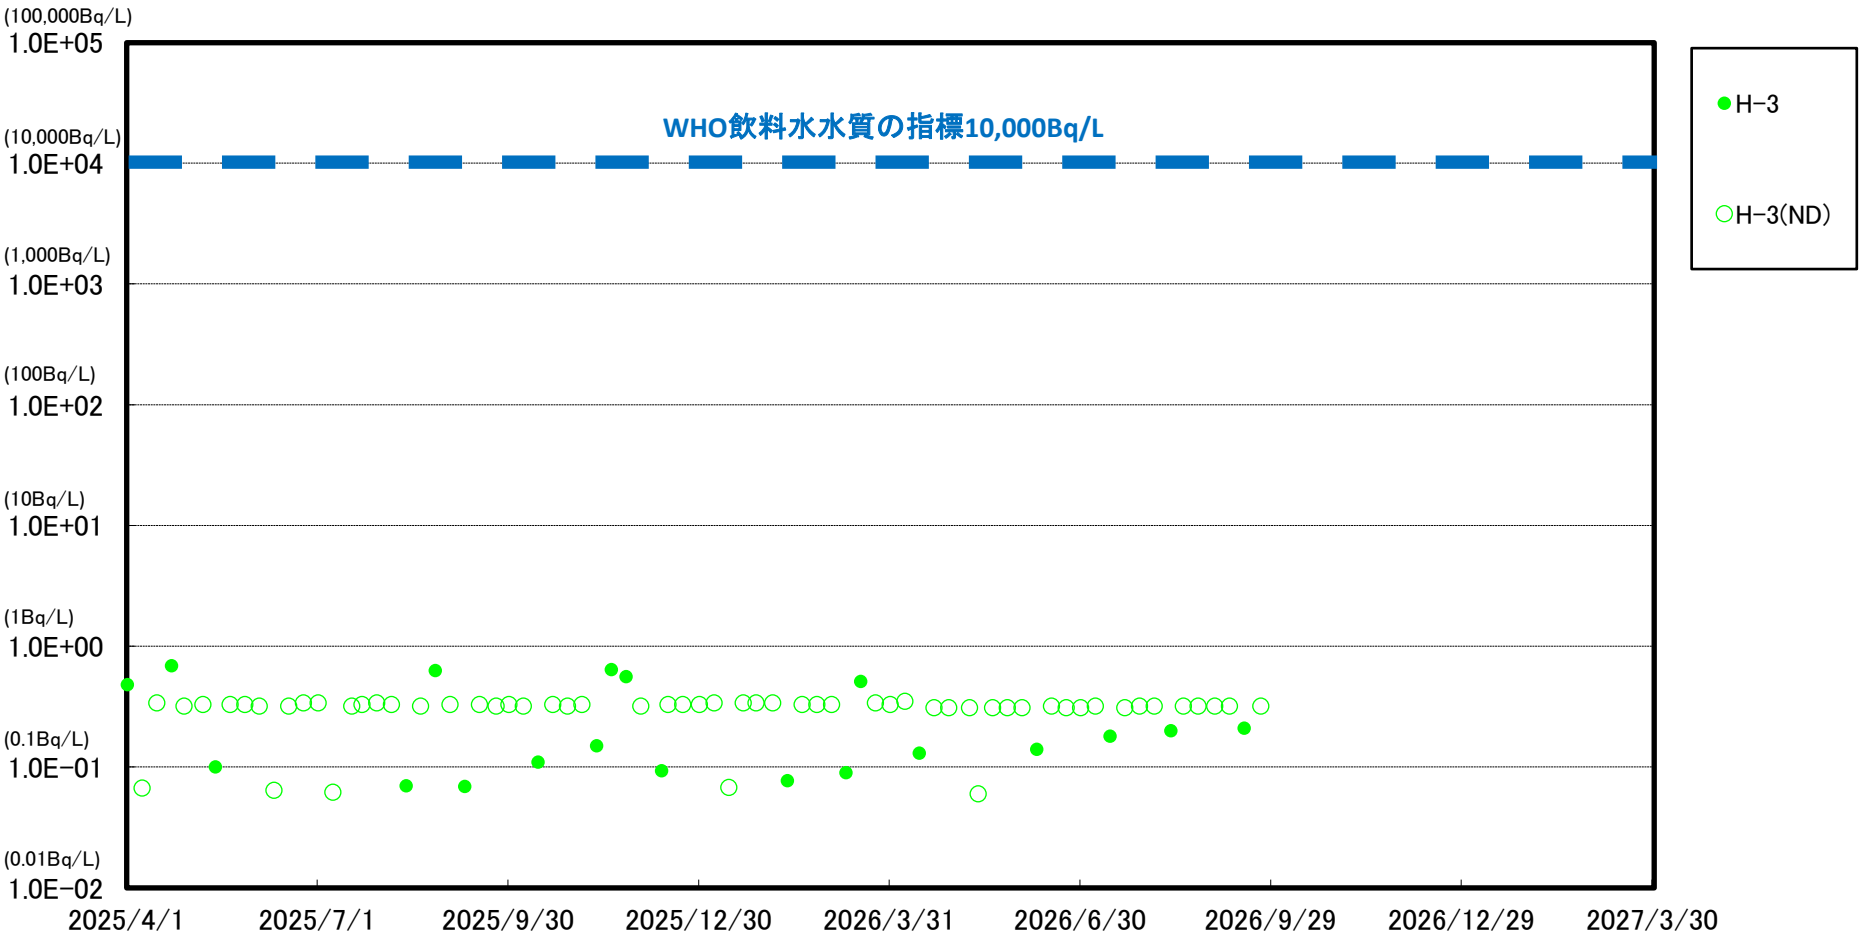


※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。

※※※　2023年6月 以降のモニタリングにおいて，H-3の検出限界値を0.4Bq/L⇒0.1Bq/Lに変更（1ヶ月に1回）


請戸港南側(T-6) 海水放射能濃度

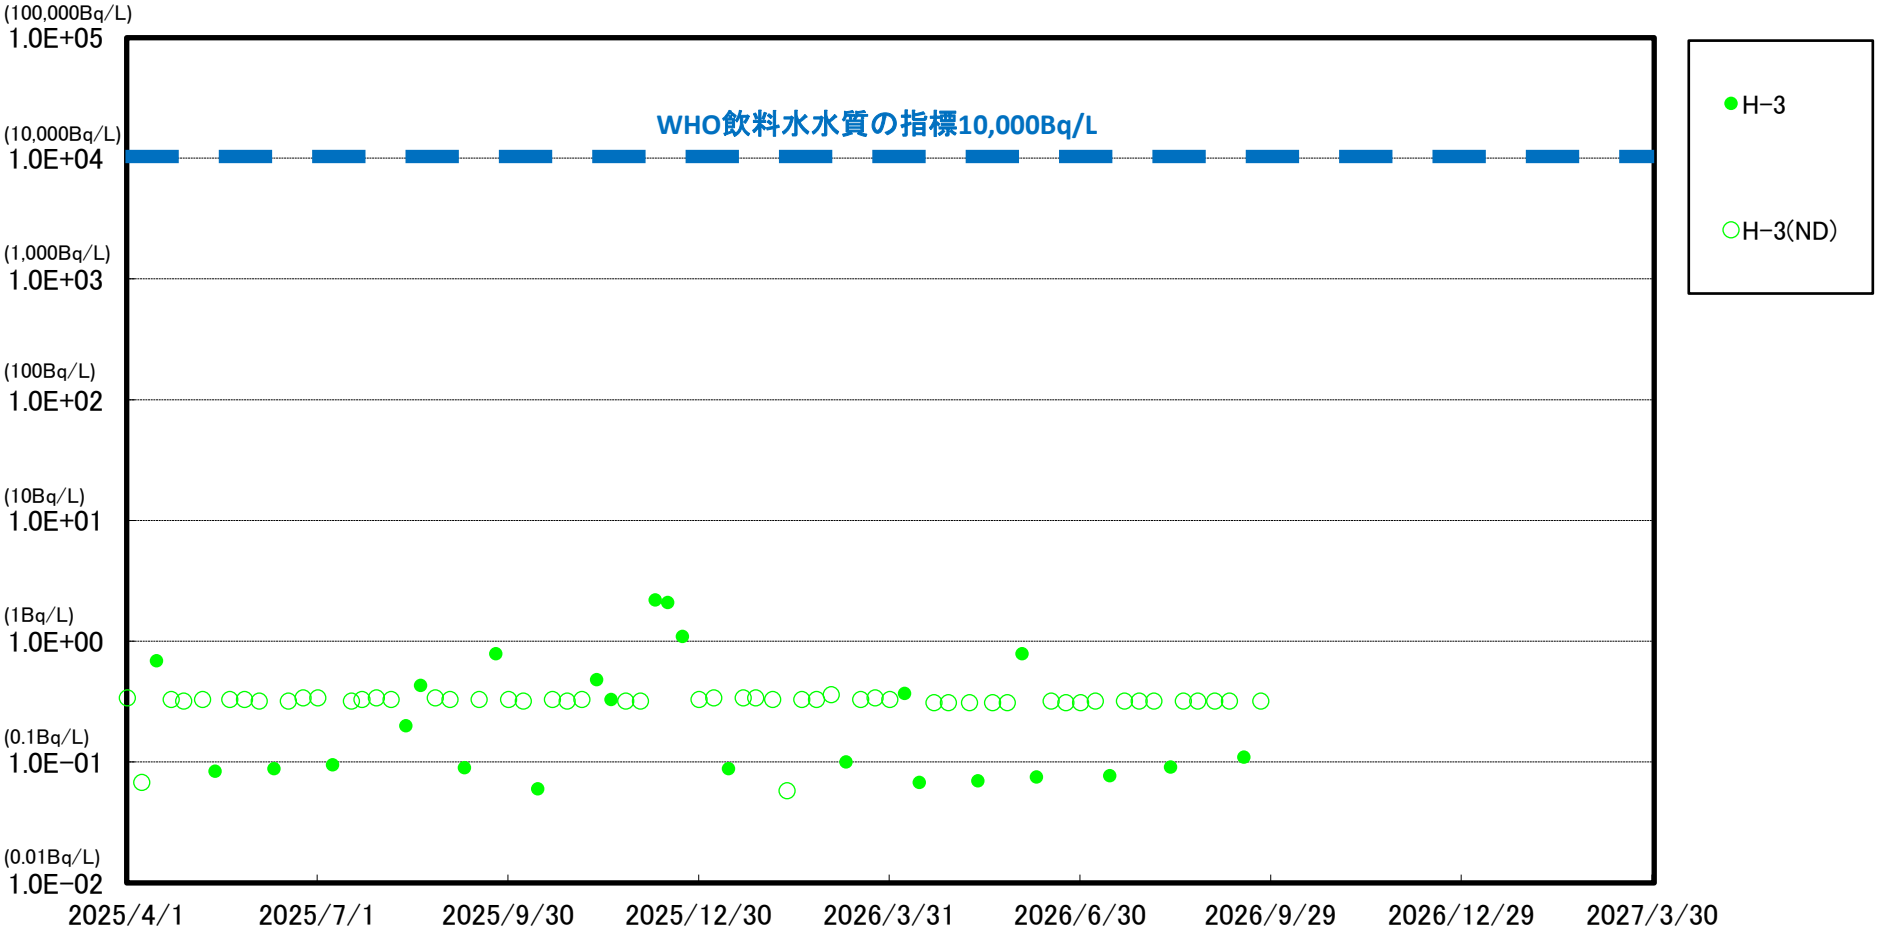

※ 世界保健機関(WHO)の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム(H-3)の指標：1.0E＋04Bq/L(1万Bq/L)

※※ (ND)は測定値が検出限界値(検出下限値)未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。

※※※ 2023年6月 以降のモニタリングにおいて，H-3の検出限界値を0.4Bq/L⇒0.1Bq/Lに変更(1ヶ月に1回)

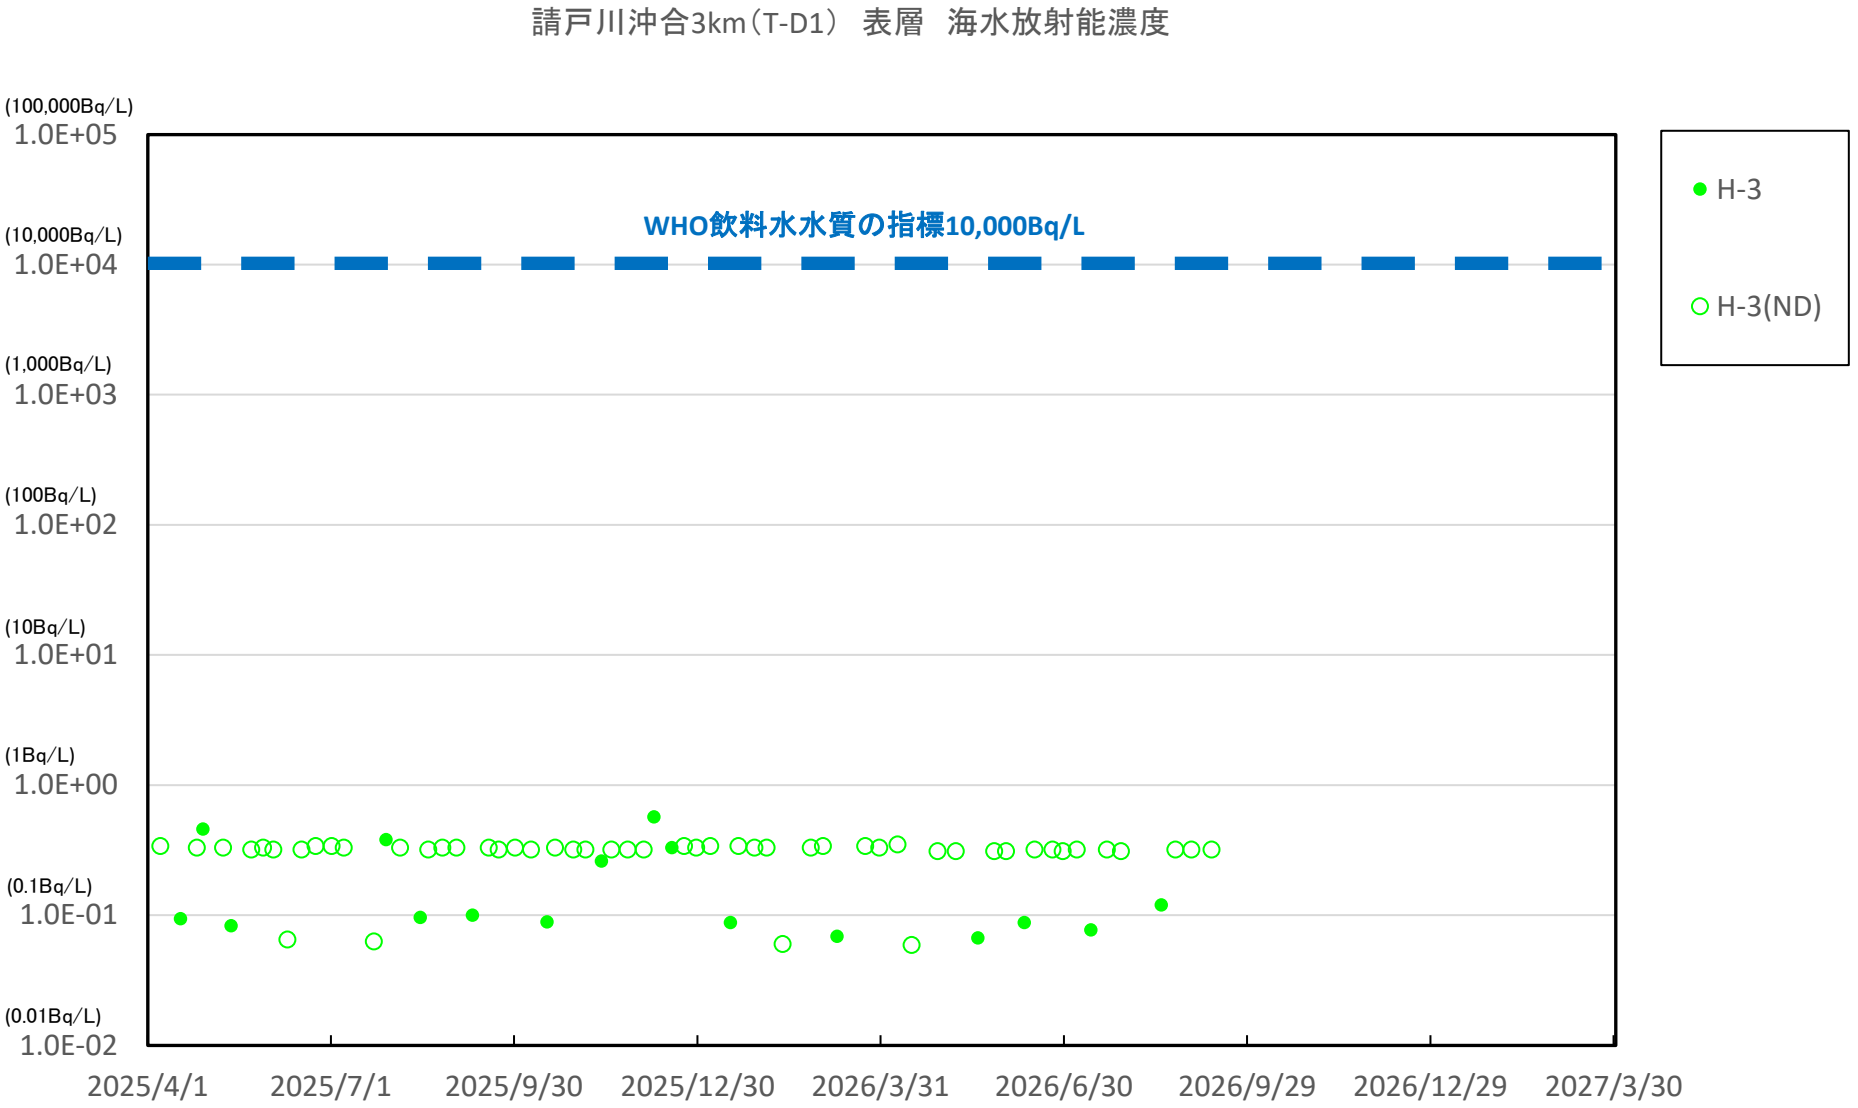


※ 世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）

※※ (ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


※※※ 2023年6月 以降のモニタリングにおいて，H-3の検出限界値を0.4Bq/L⇒0.1Bq/Lに変更（1ヶ月に1回）

福島第一　敷地沖合3km（T-D5）　表層　海水放射能濃度

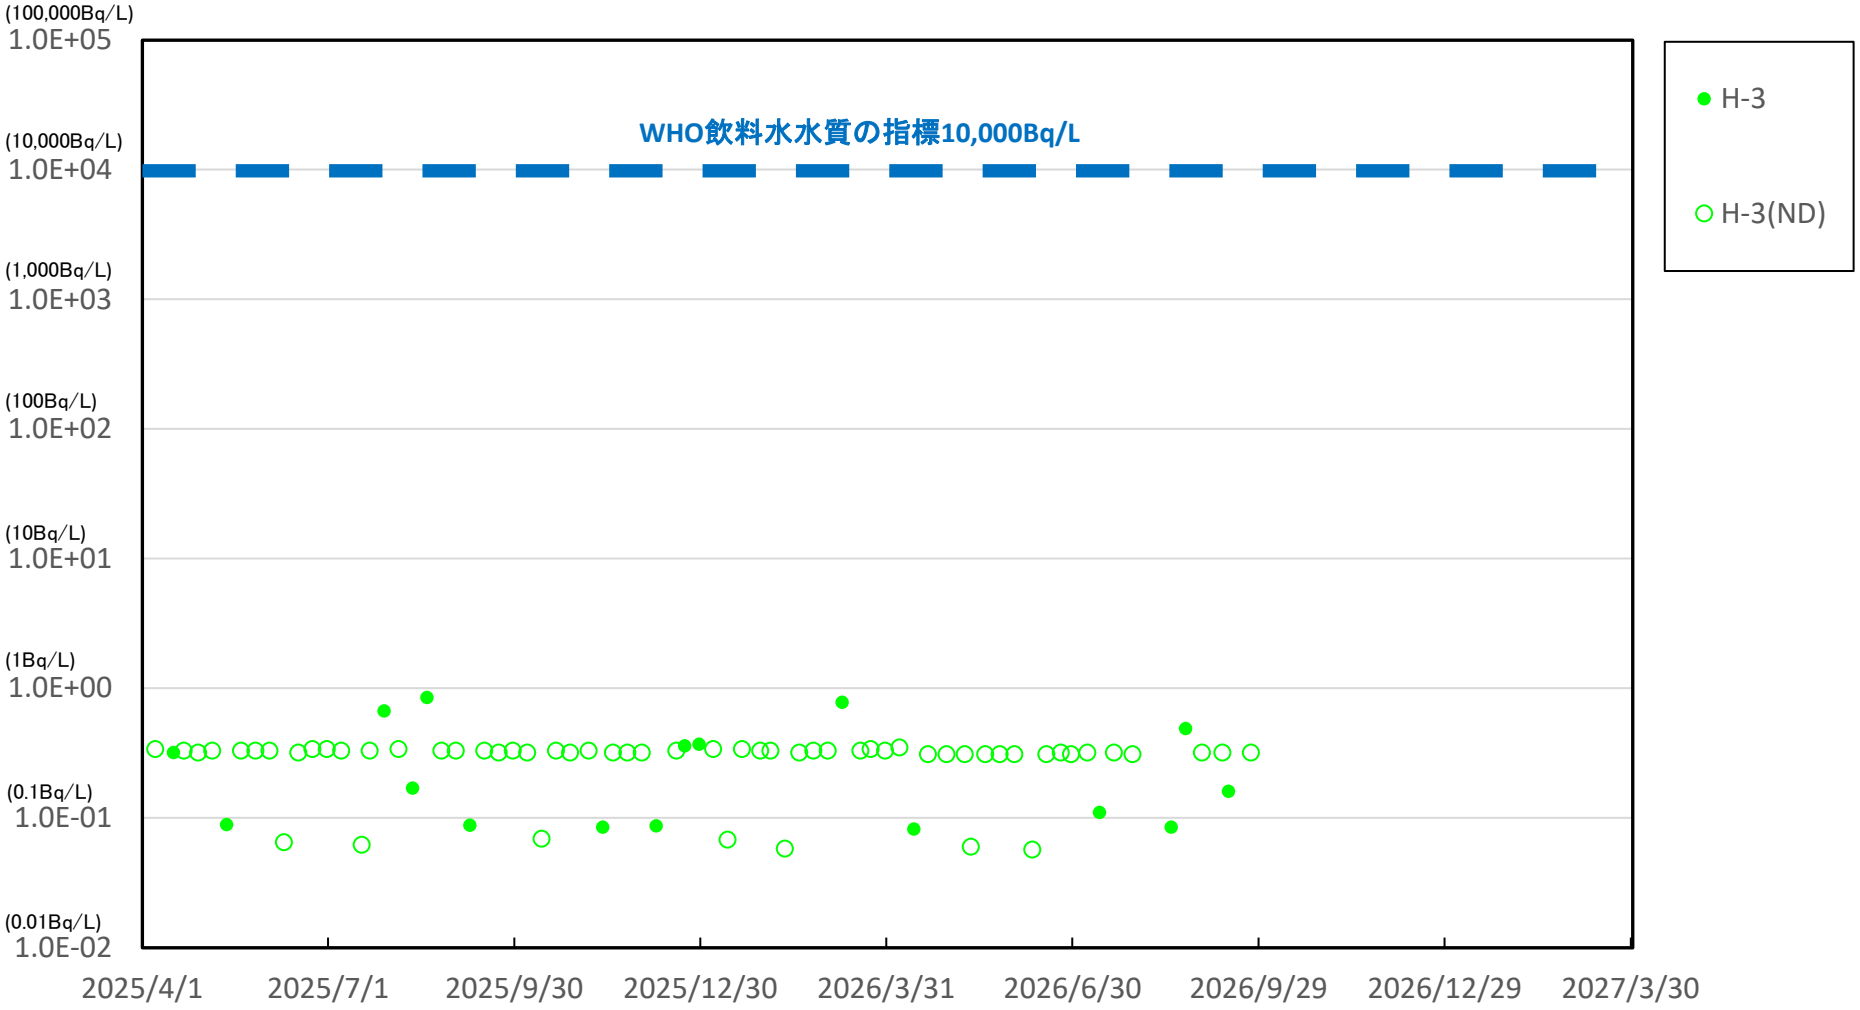


※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）
※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。
※※※　2023年6月 以降のモニタリングにおいて，H-3の検出限界値を0.4Bq/L⇒0.1Bq/Lに変更（1ヶ月に1回）

福島第二　敷地沖合3km（T-D9）　表層　海水放射能濃度

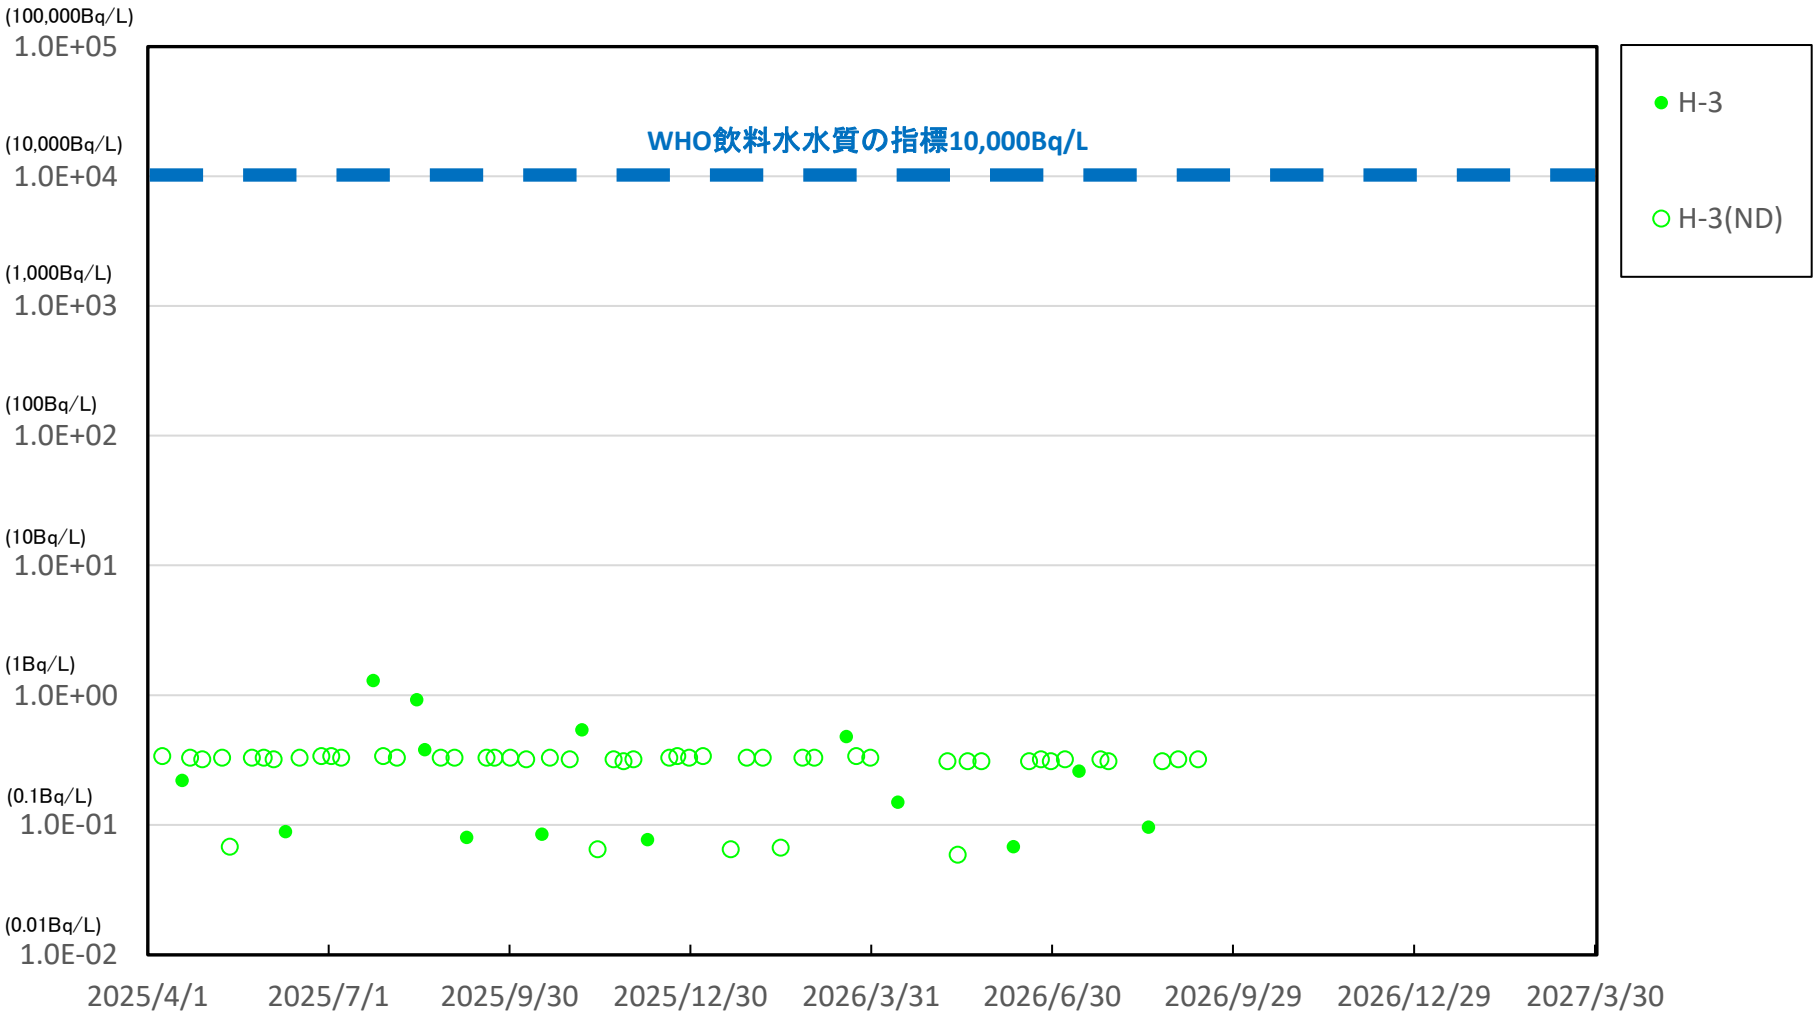


※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）
※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。
※※※　2023年6月 以降のモニタリングにおいて，H-3の検出限界値を0.4Bq/L⇒0.1Bq/Lに変更（1ヶ月に1回）

福島第一　敷地沖合15km（T-5）　表層　海水放射能濃度

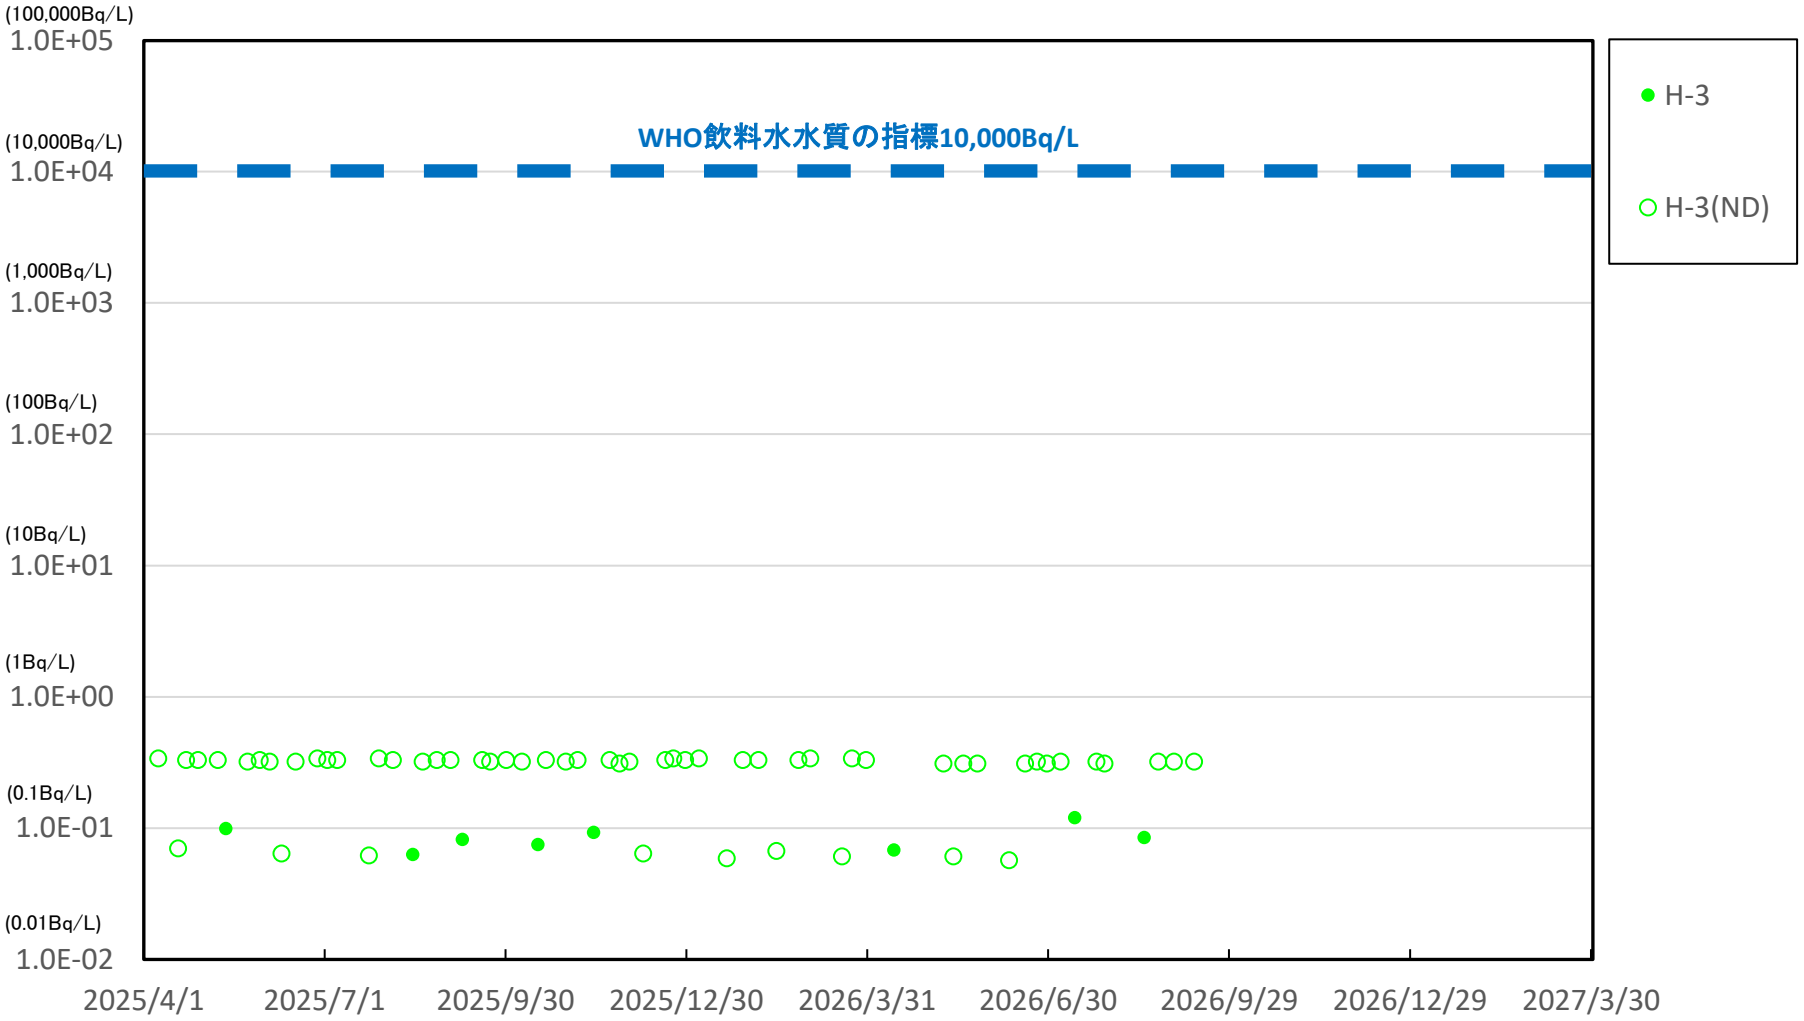


※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）
※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。
※※※　2023年6月 以降のモニタリングにおいて，H-3の検出限界値を0.4Bq/L⇒0.1Bq/Lに変更（1ヶ月に1回）

1F敷地北側沖合1.5km（T-A1） 海水放射能濃度

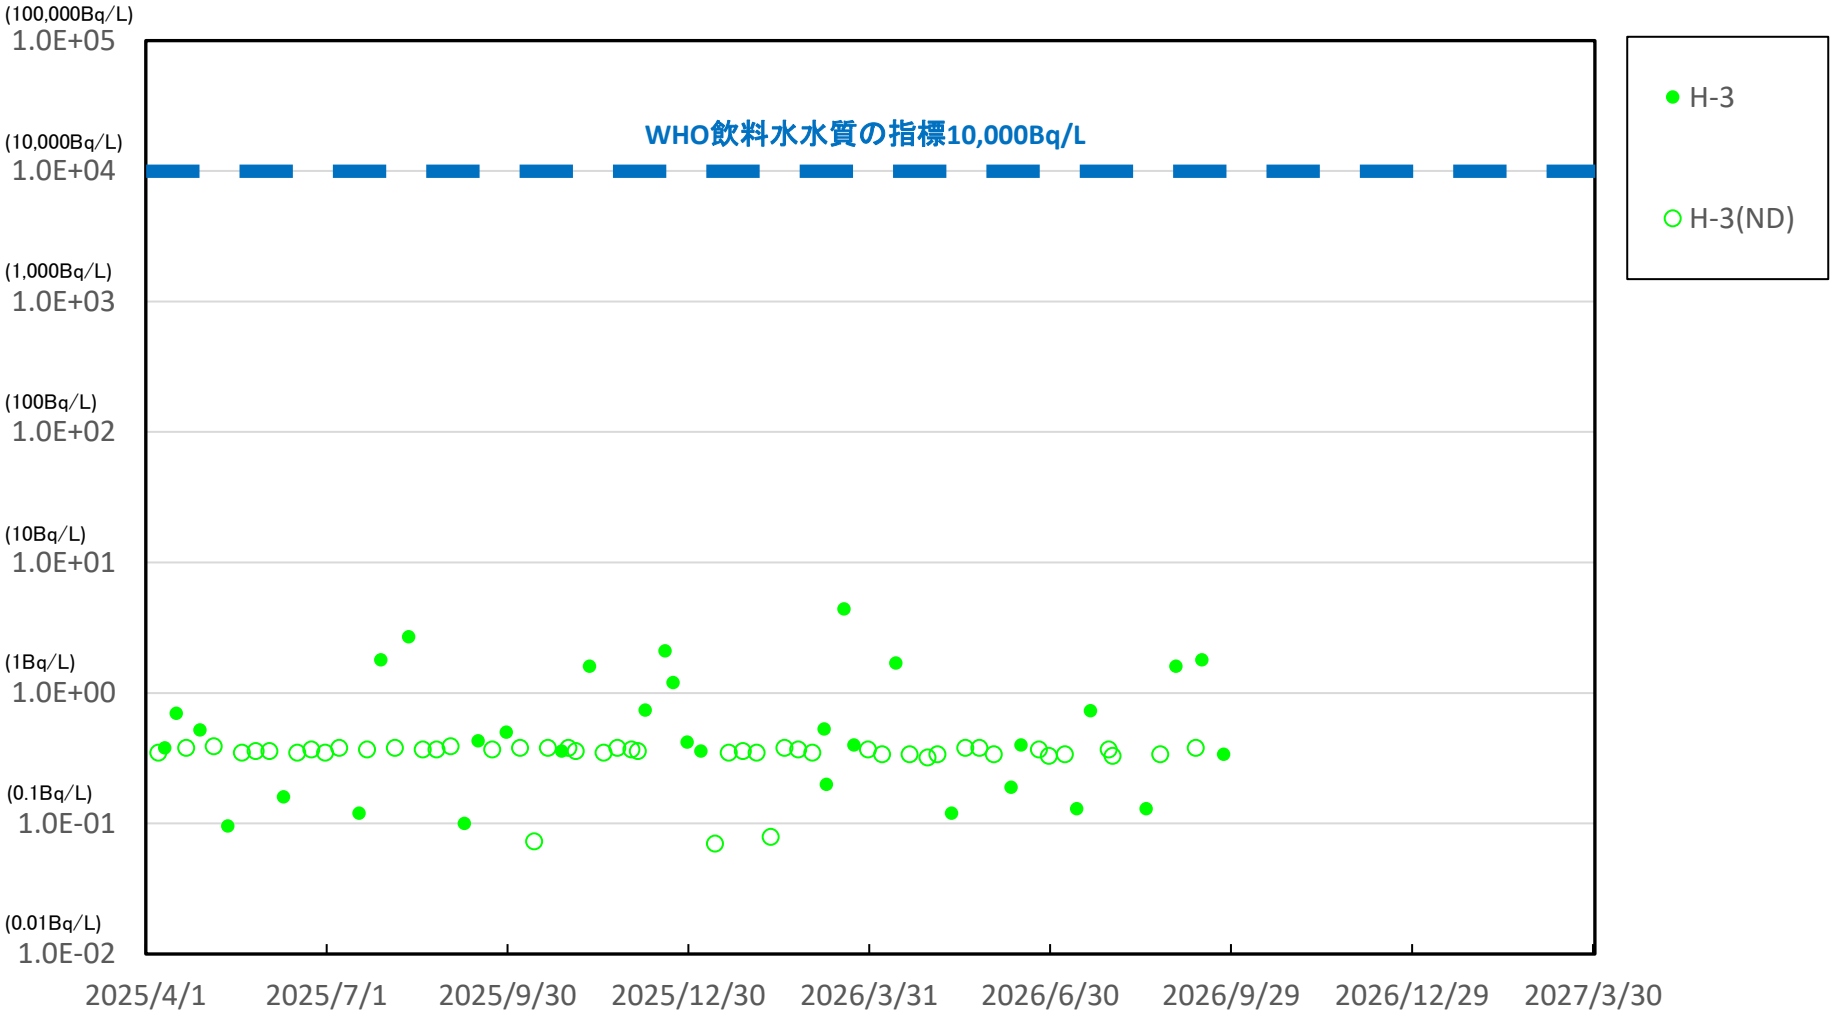


※ 世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）
※※ (ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。
※※※ 2023年6月 以降のモニタリングにおいて，H-3の検出限界値を0.4Bq/L⇒0.1Bq/Lに変更（1ヶ月に1回）

1F敷地沖合1.5km（T-A2） 海水放射能濃度

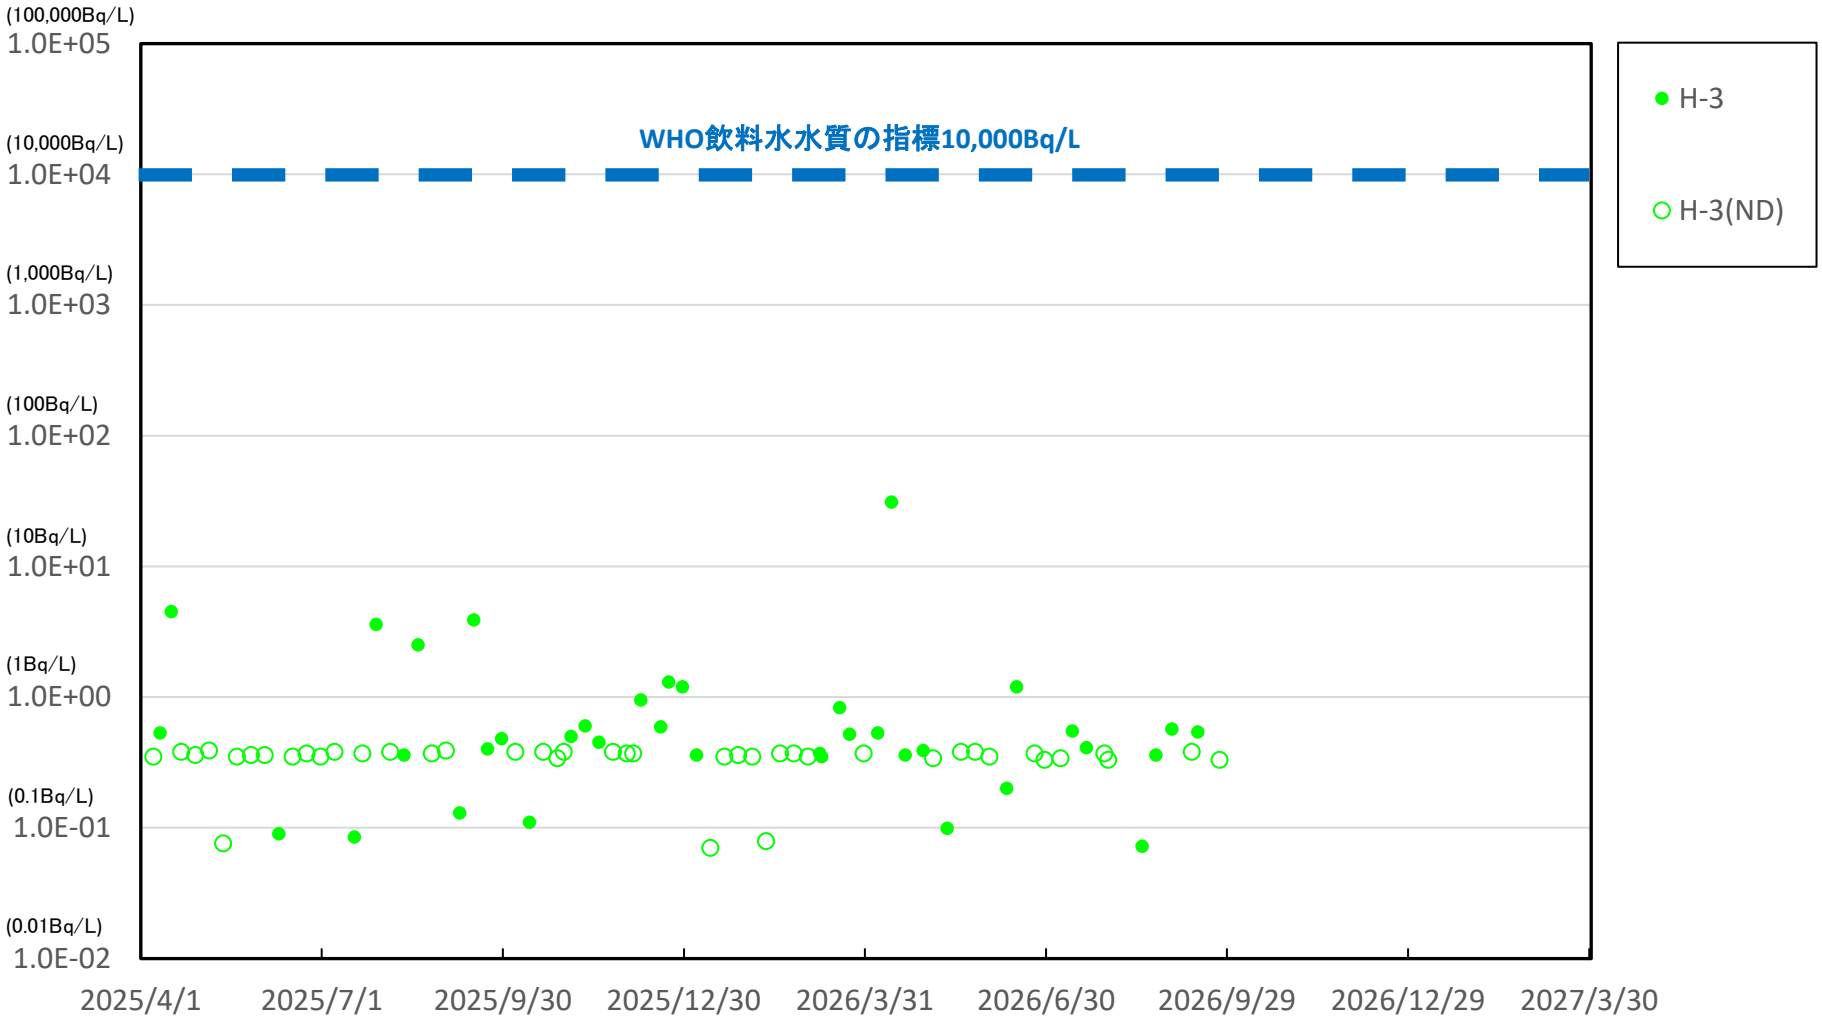


※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）
※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。
※※※　2023年6月 以降のモニタリングにおいて，H-3の検出限界値を0.4Bq/L⇒0.1Bq/Lに変更（1ヶ月に1回）

1F敷地南側沖合1.5km（T-A3） 海水放射能濃度

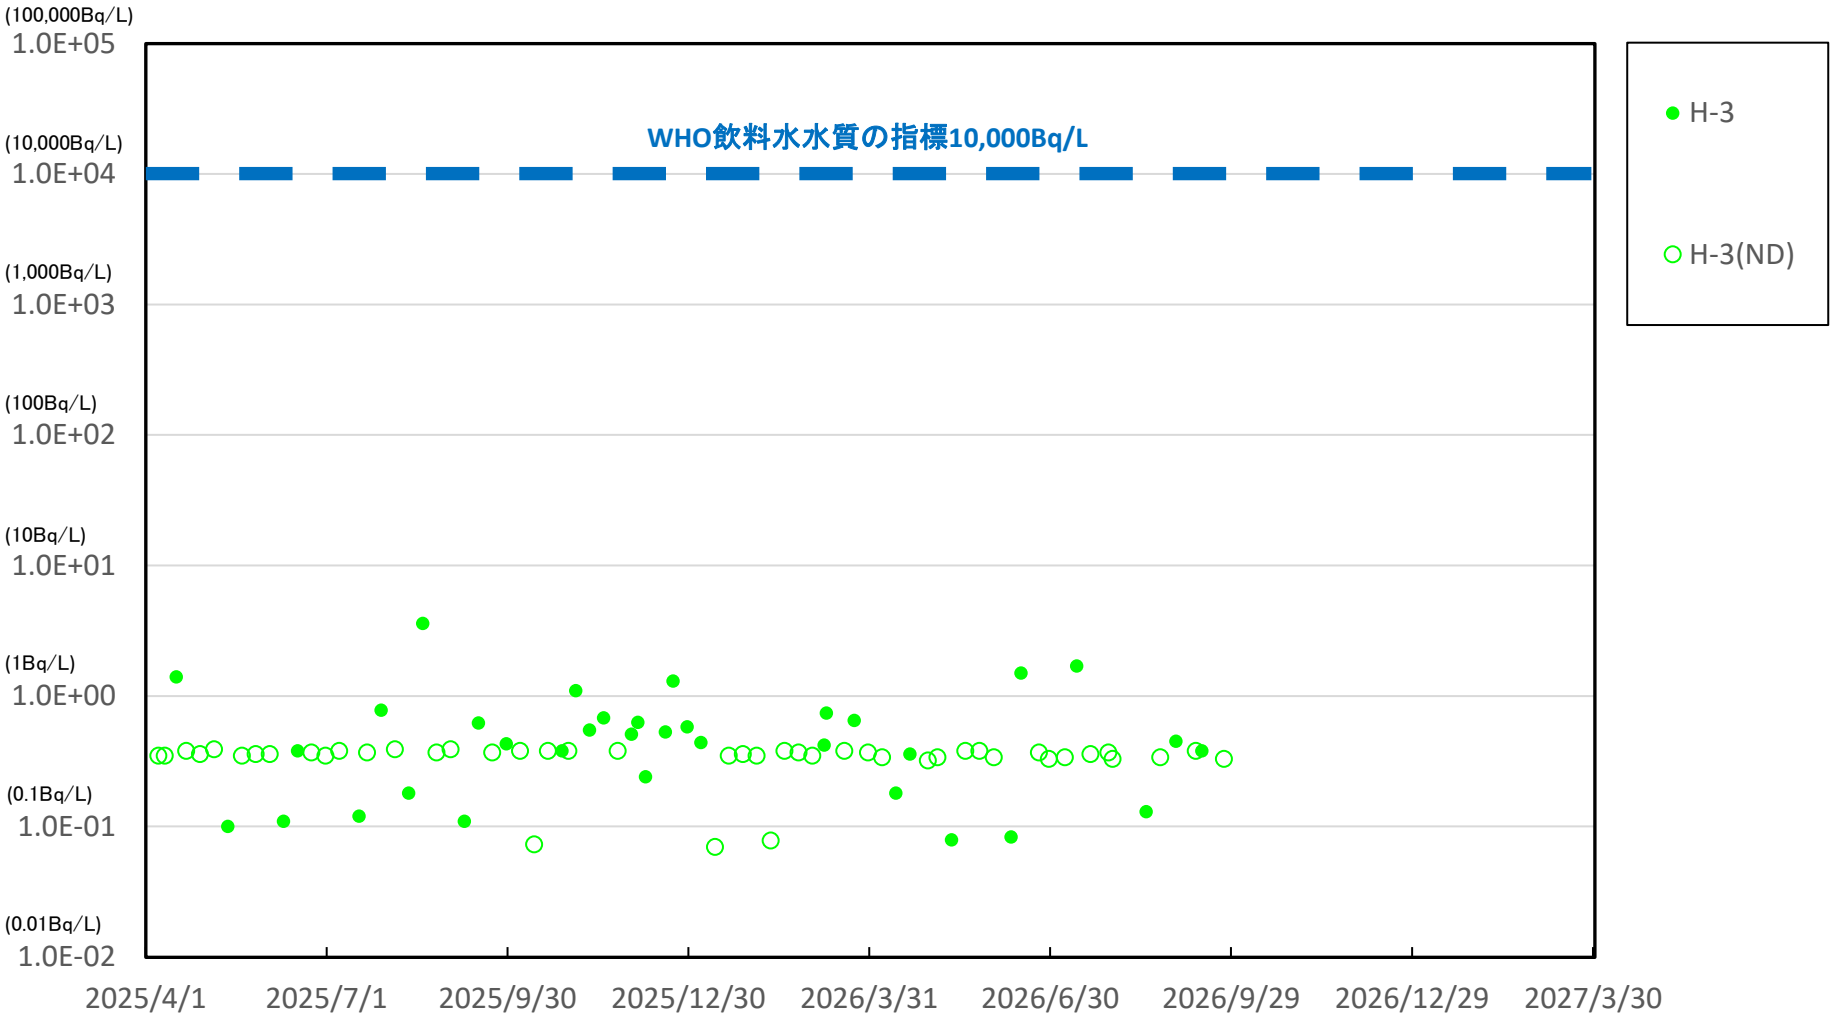

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）
※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。
※※※　2023年6月 以降のモニタリングにおいて，H-3の検出限界値を0.4Bq/L⇒0.1Bq/Lに変更（1ヶ月に1回）


福島第一　物揚場前海水放射能濃度

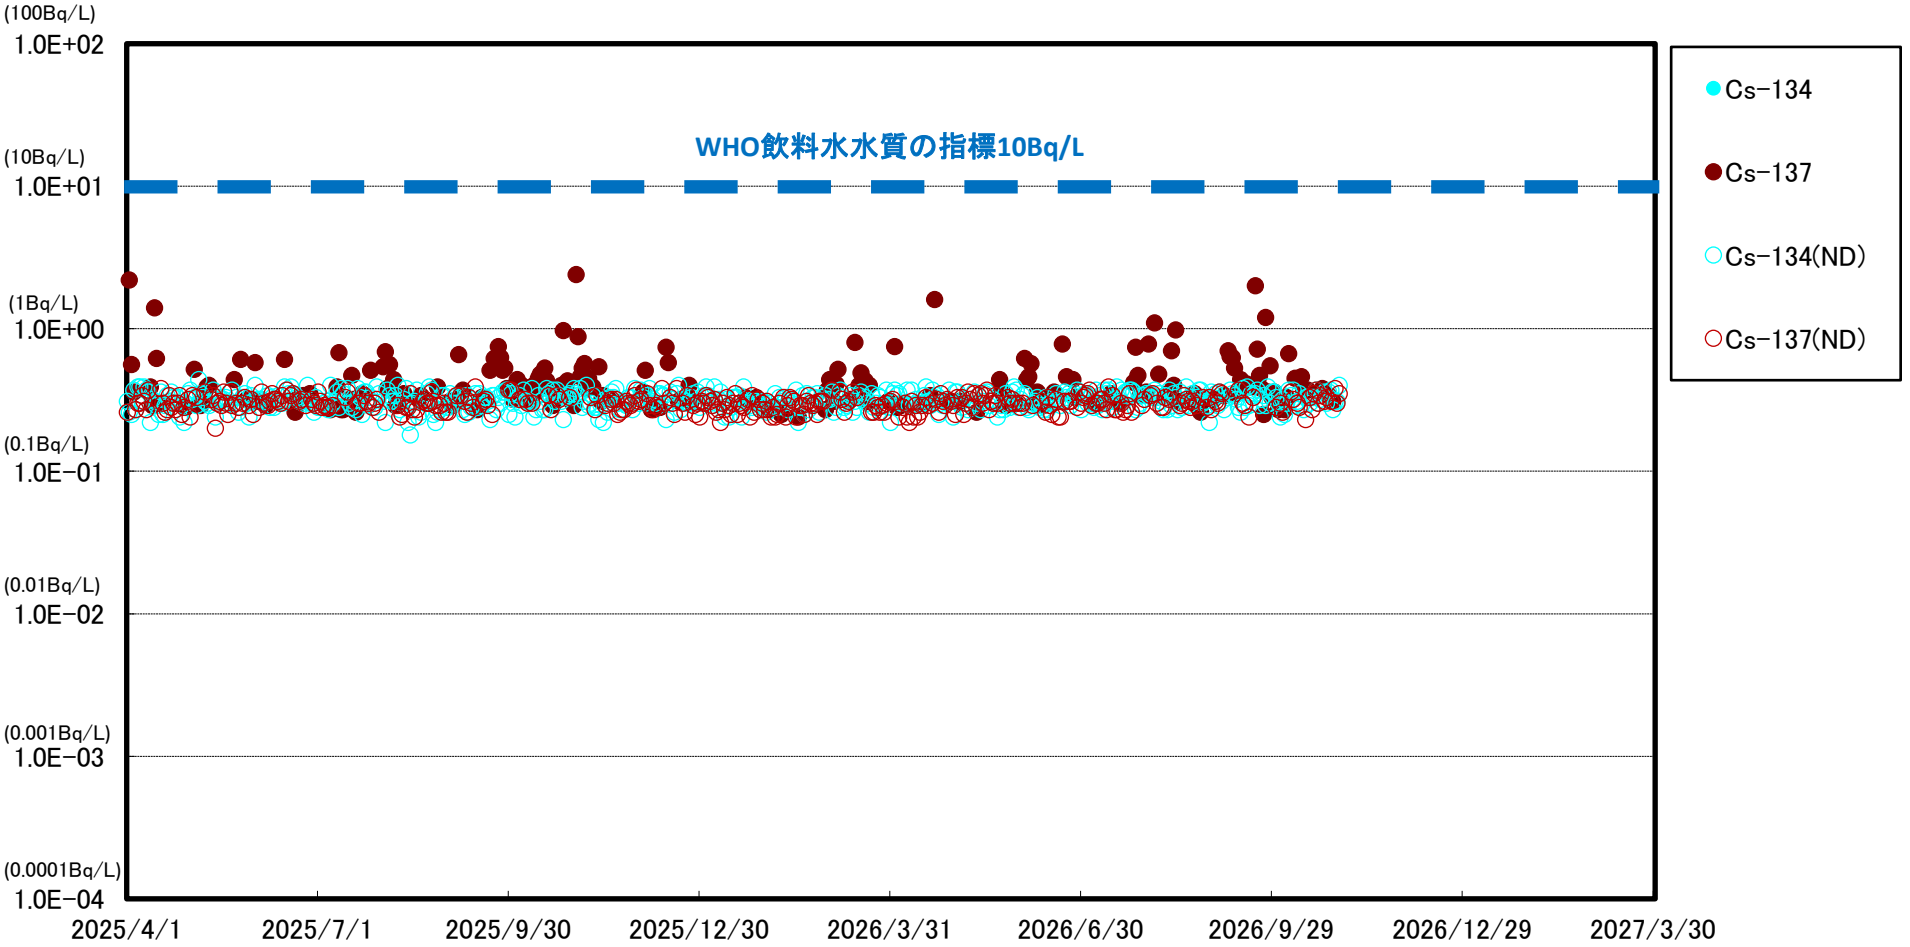

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)


※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。

福島第一　1～4号機取水口内北側（東波除堤北側）海水放射能濃度

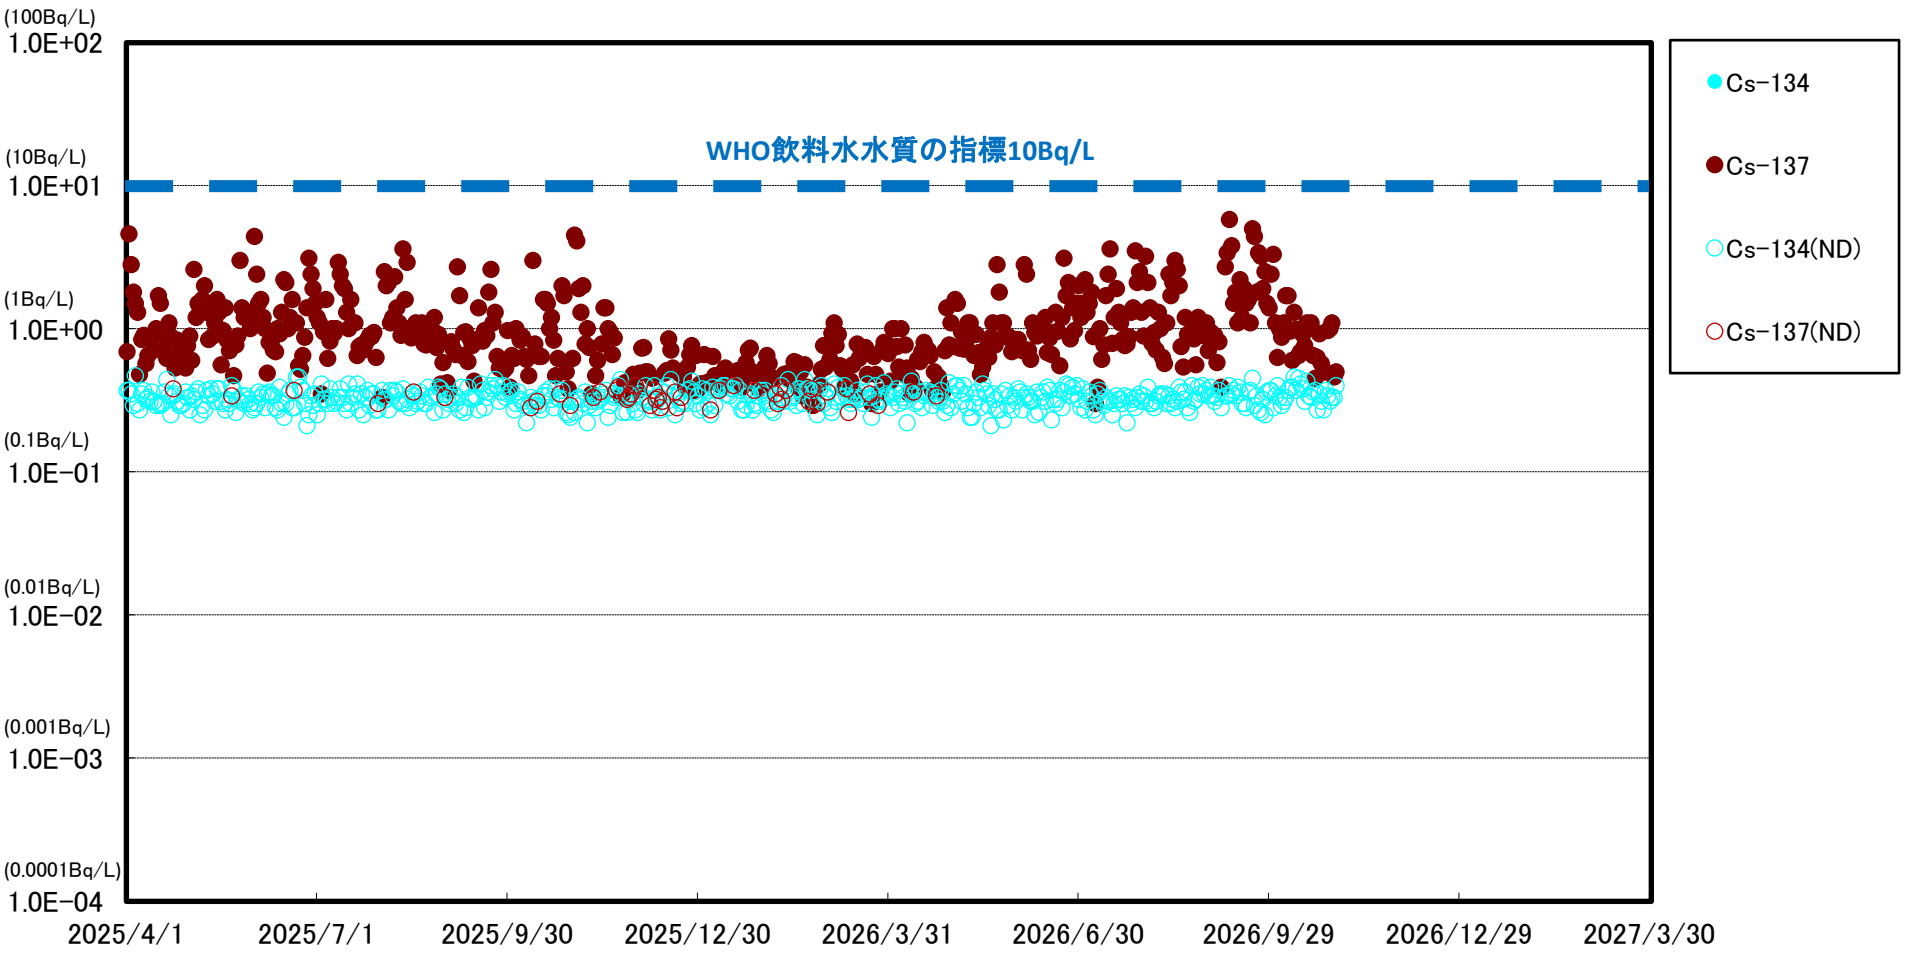

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)


※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。

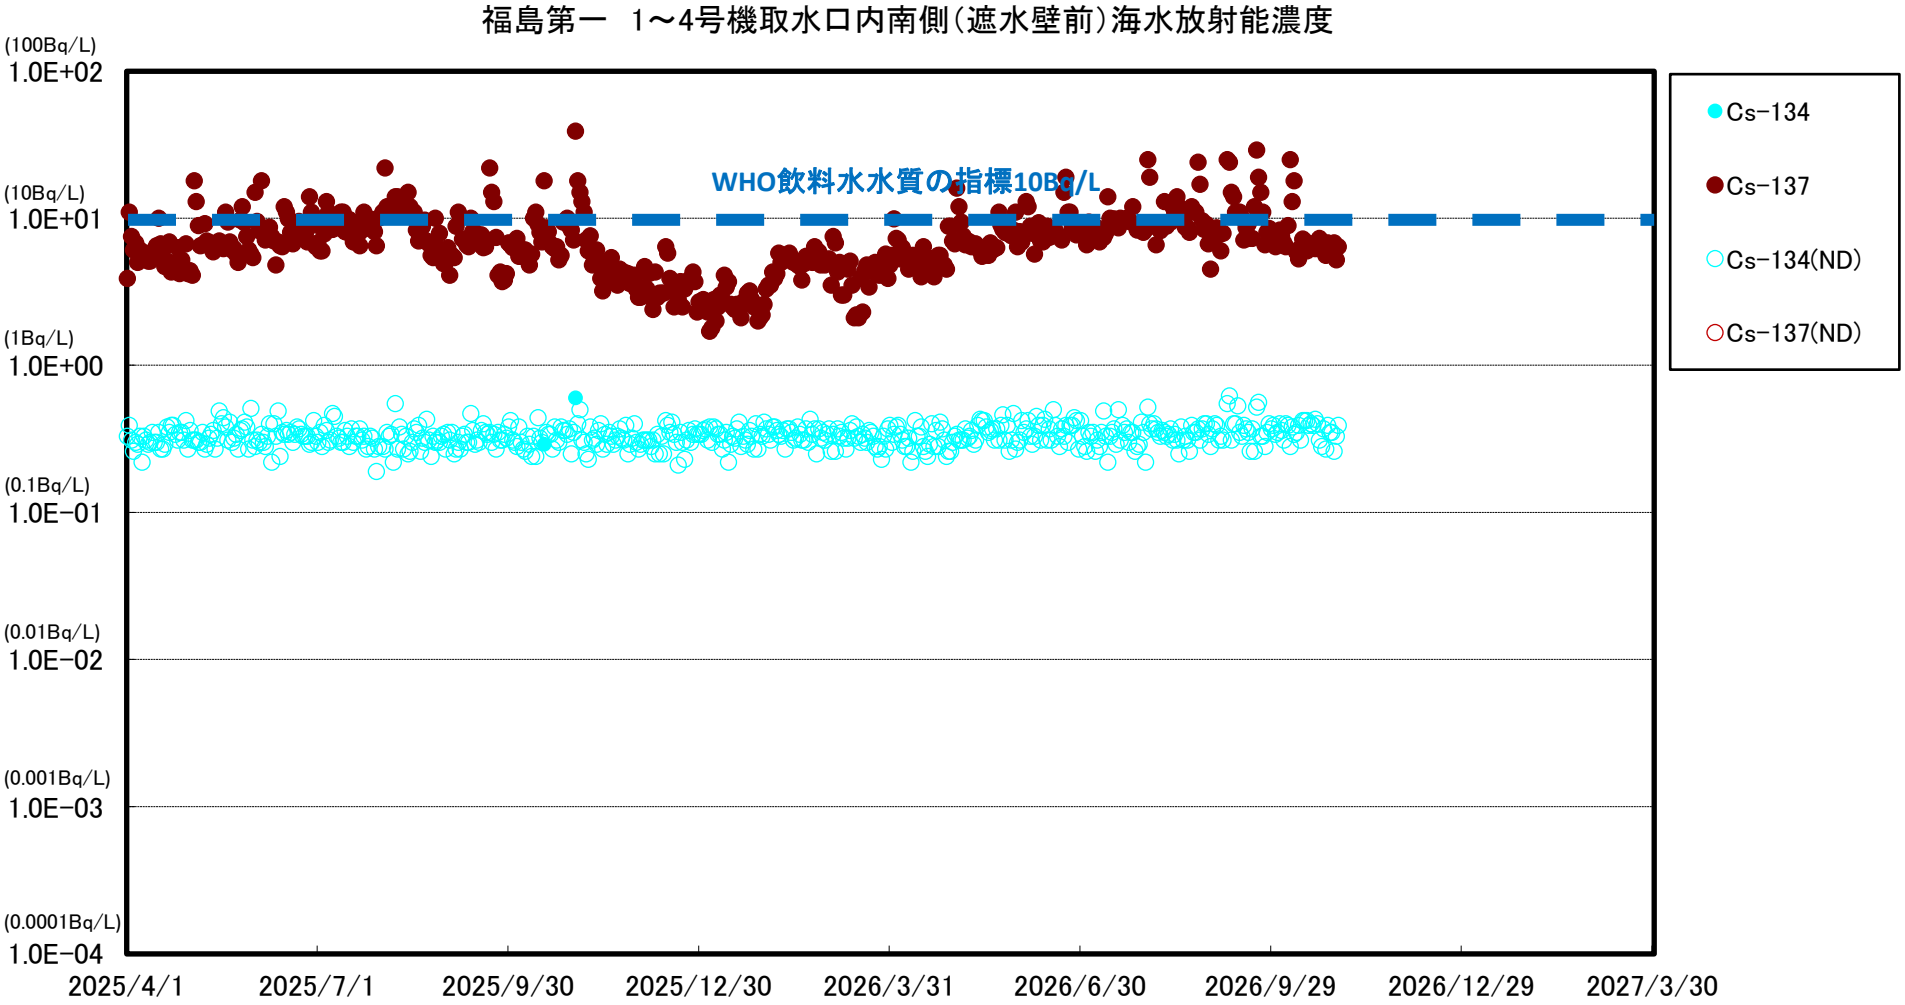

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。

福島第一　5号機取水口前海水放射能濃度

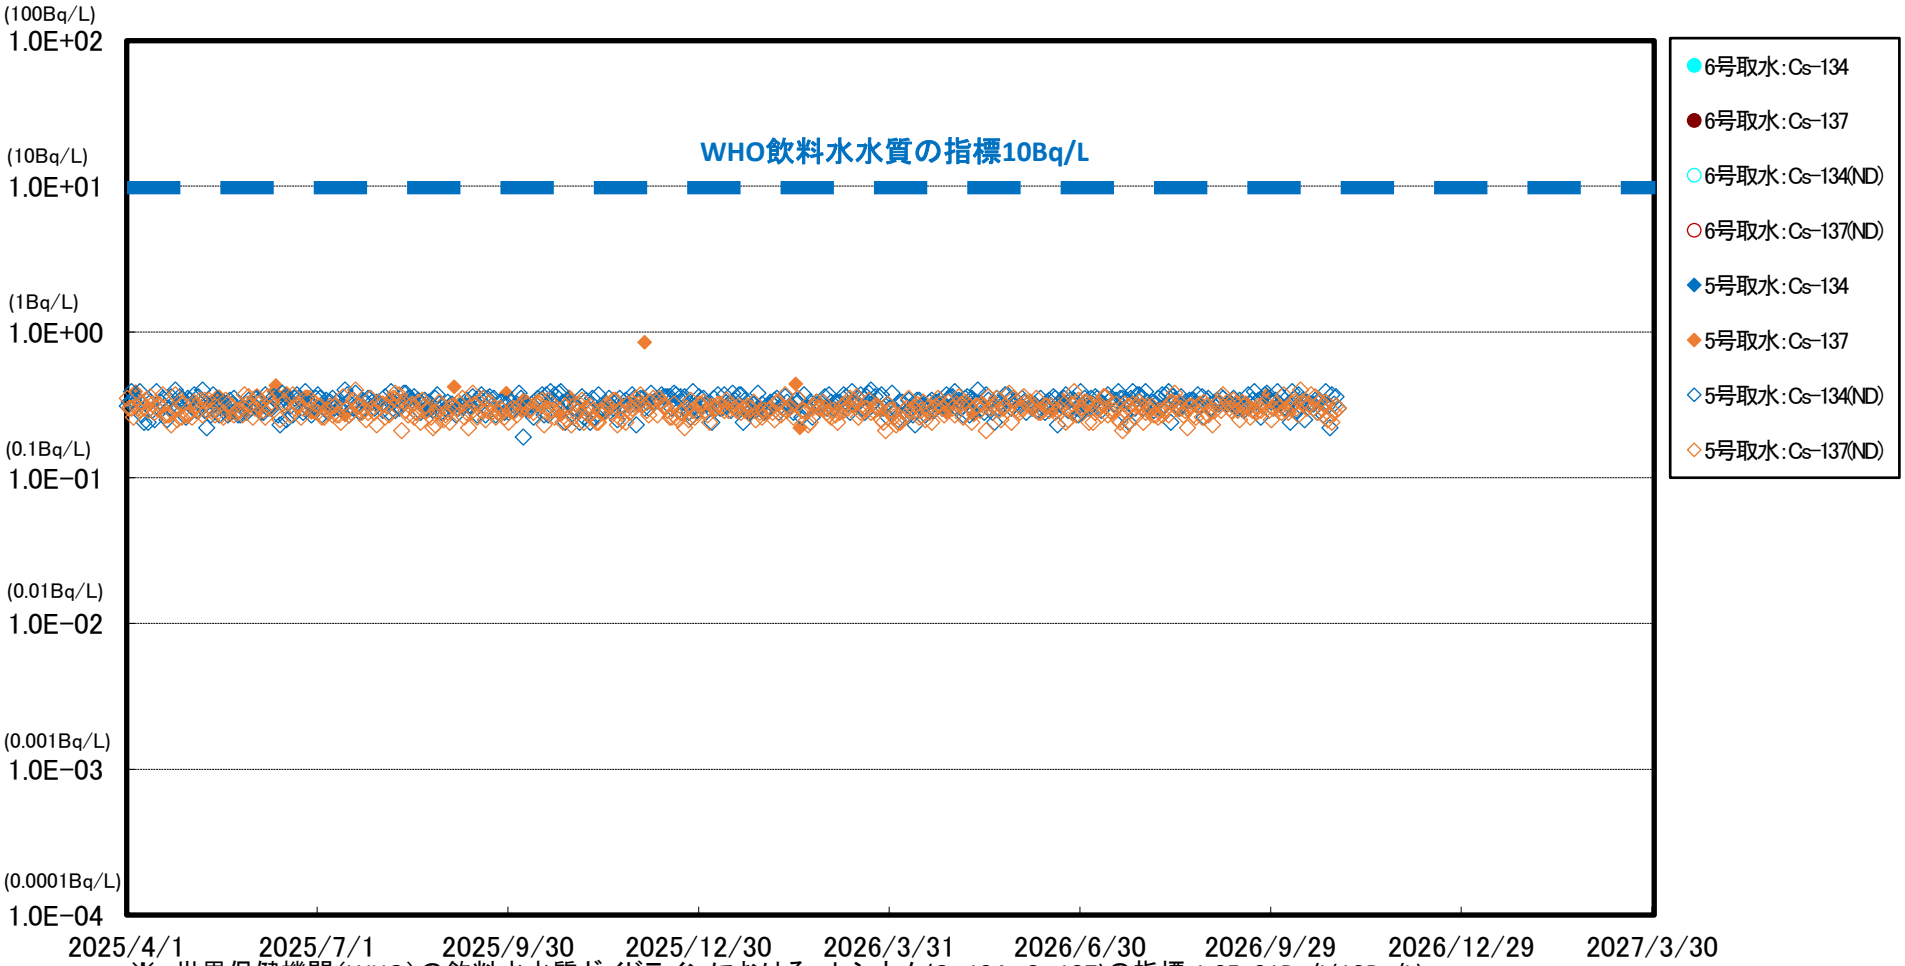


※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。

＊2023/7/3　採取地点変更（6号機取水口前⇒5号機取水口前）


福島第一　港湾口海水放射能濃度

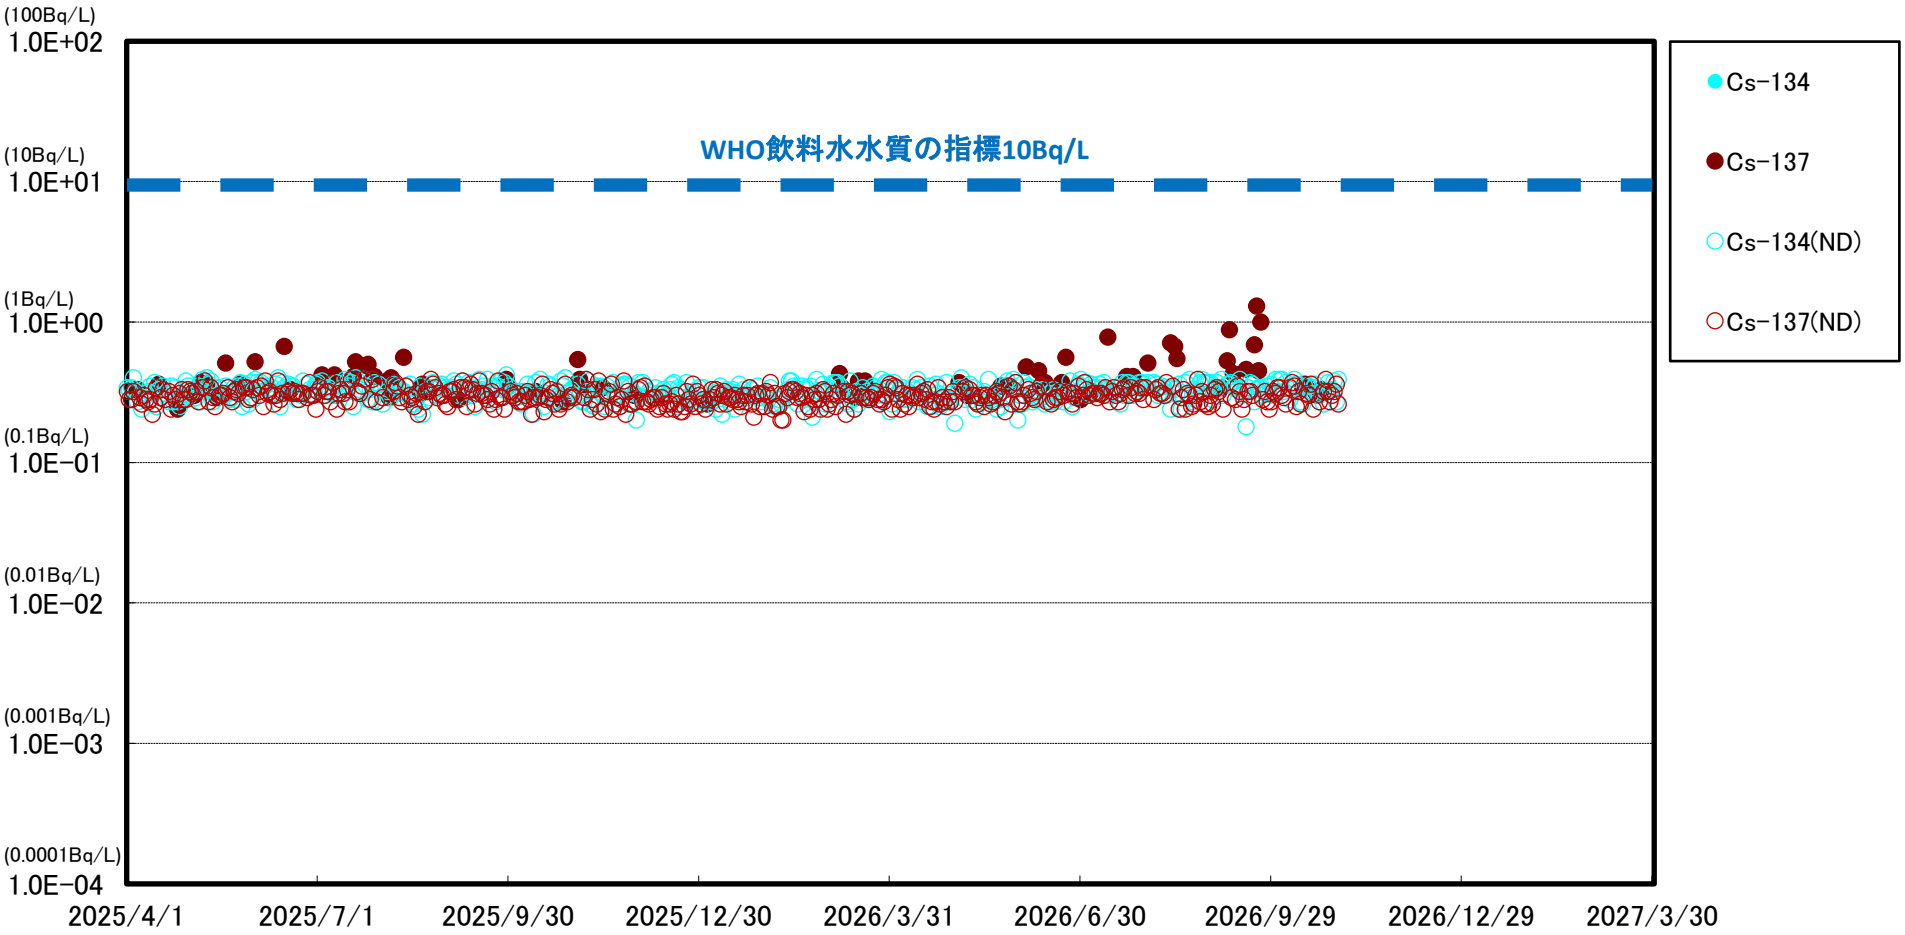

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


福島第一　港湾中央海水放射能濃度

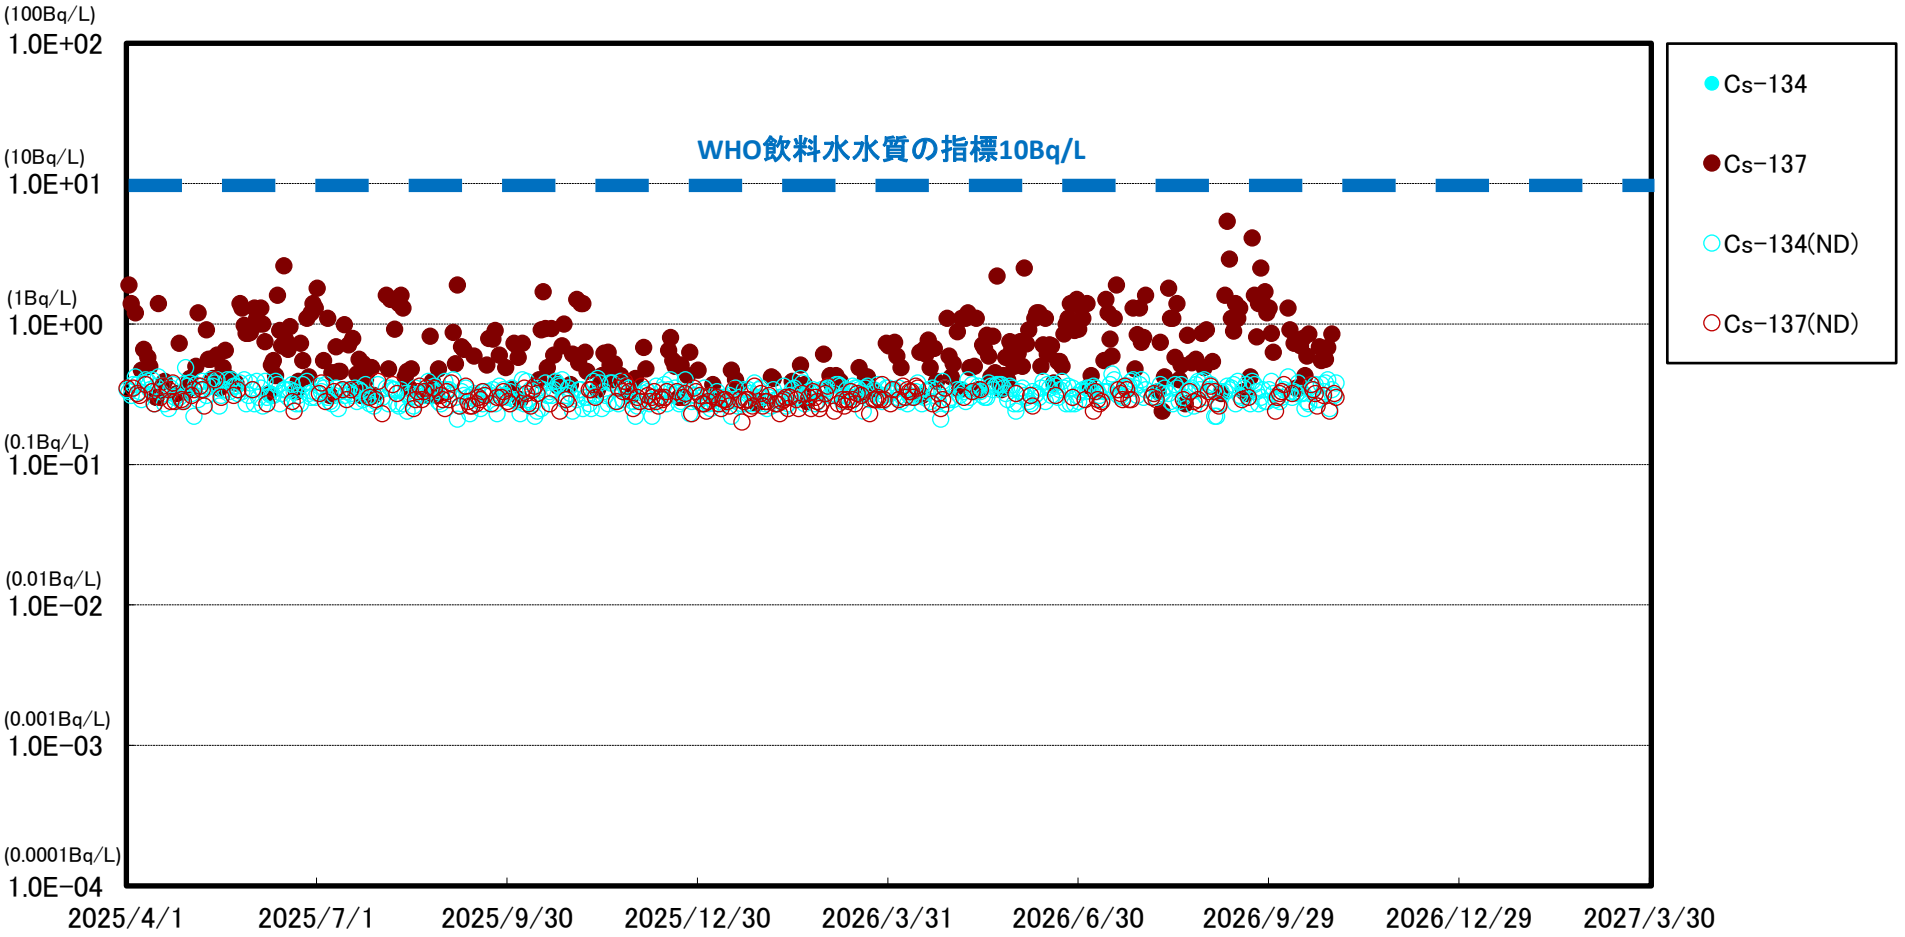

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


福島第一　港湾内東側海水放射能濃度

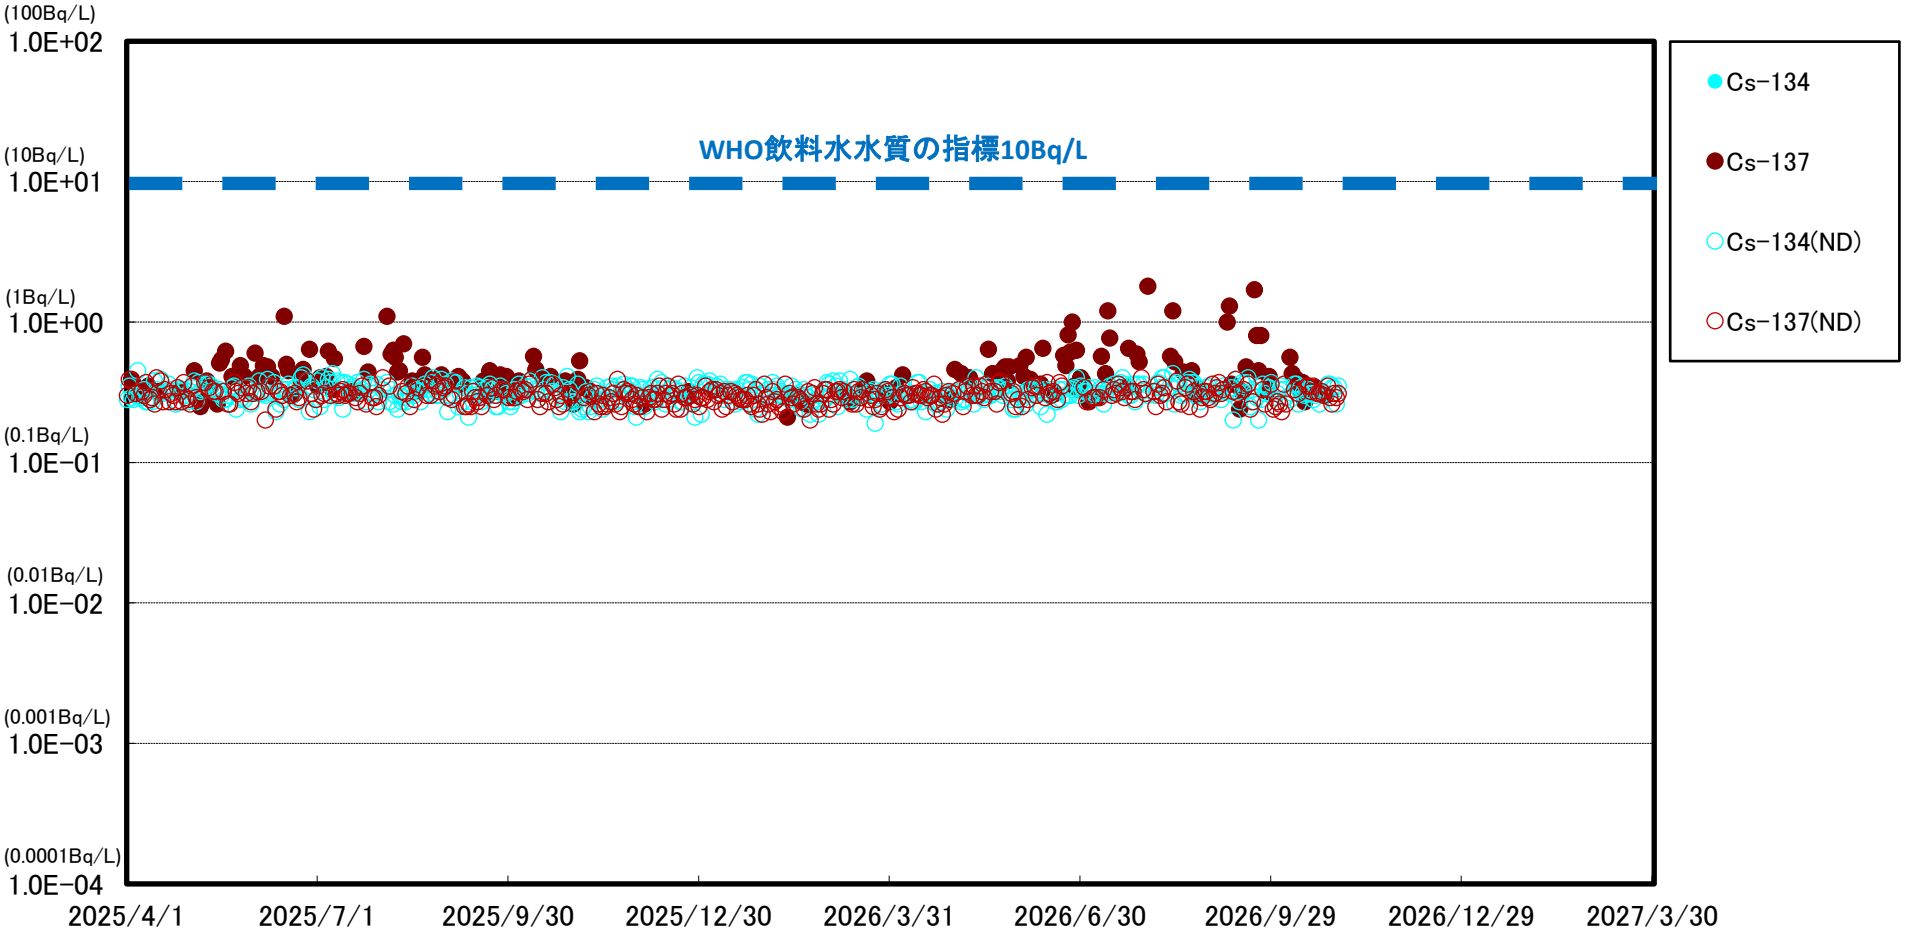

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


福島第一　港湾内西側海水放射能濃度

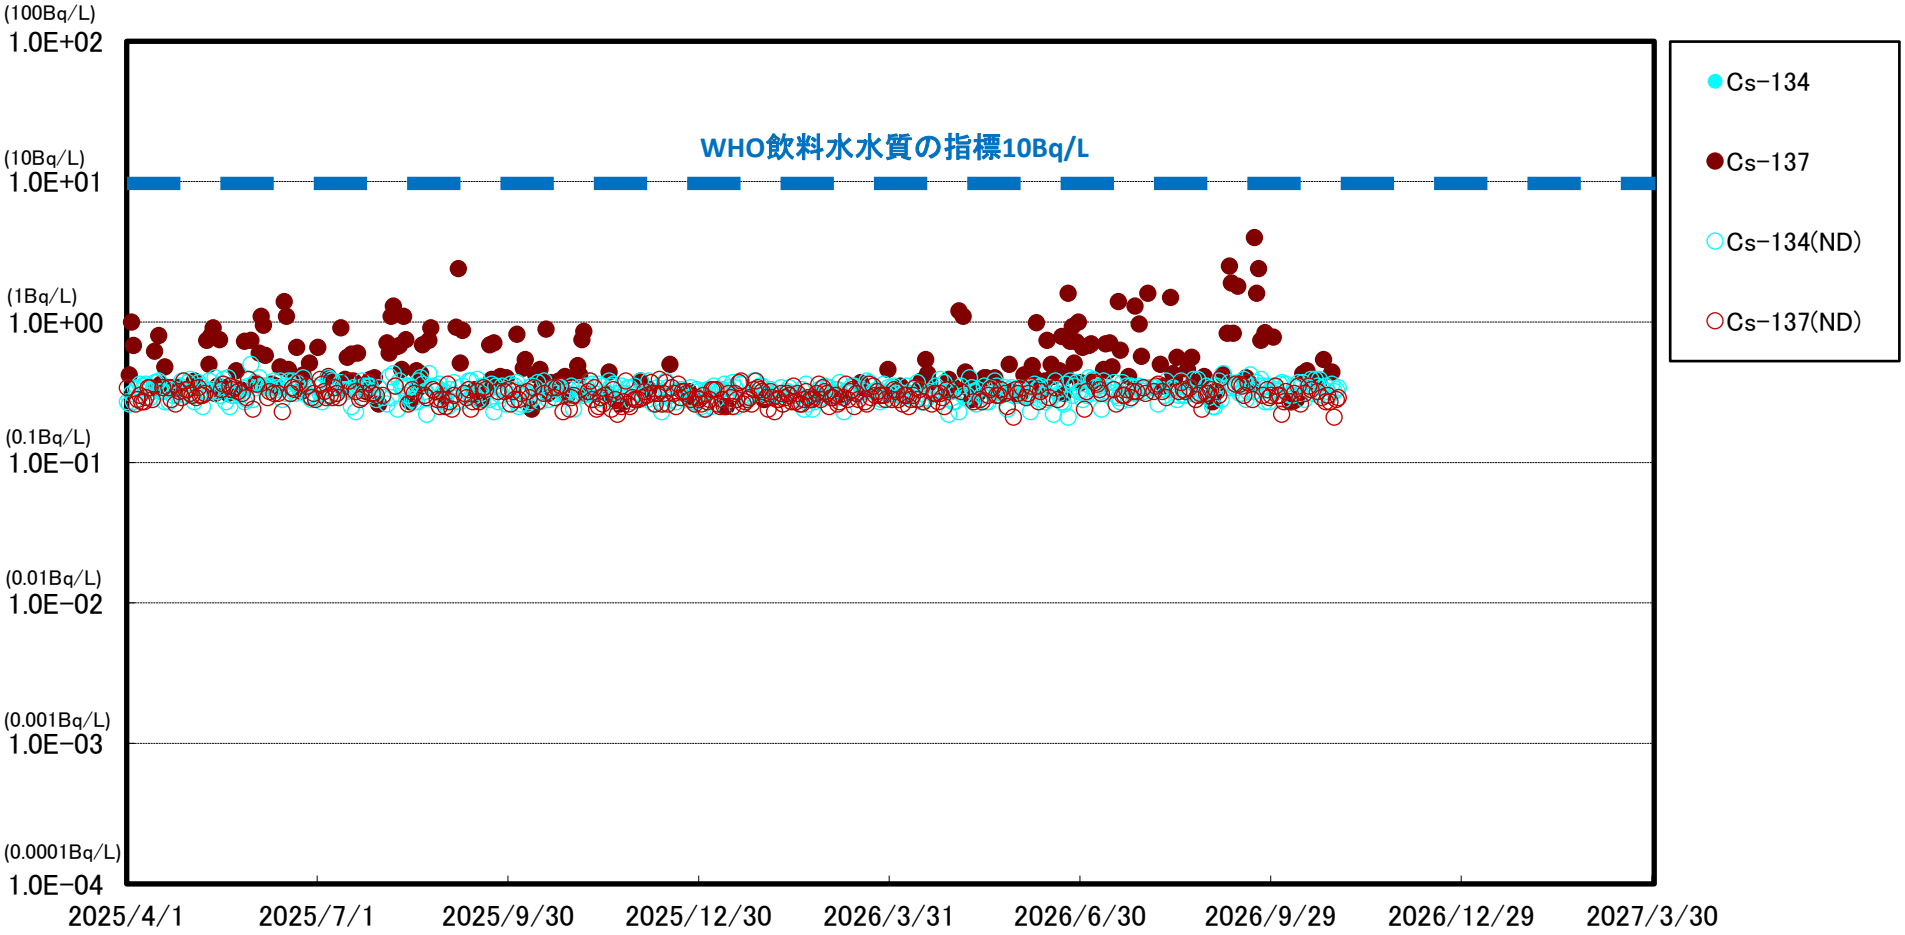

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


福島第一　港湾内北側海水放射能濃度

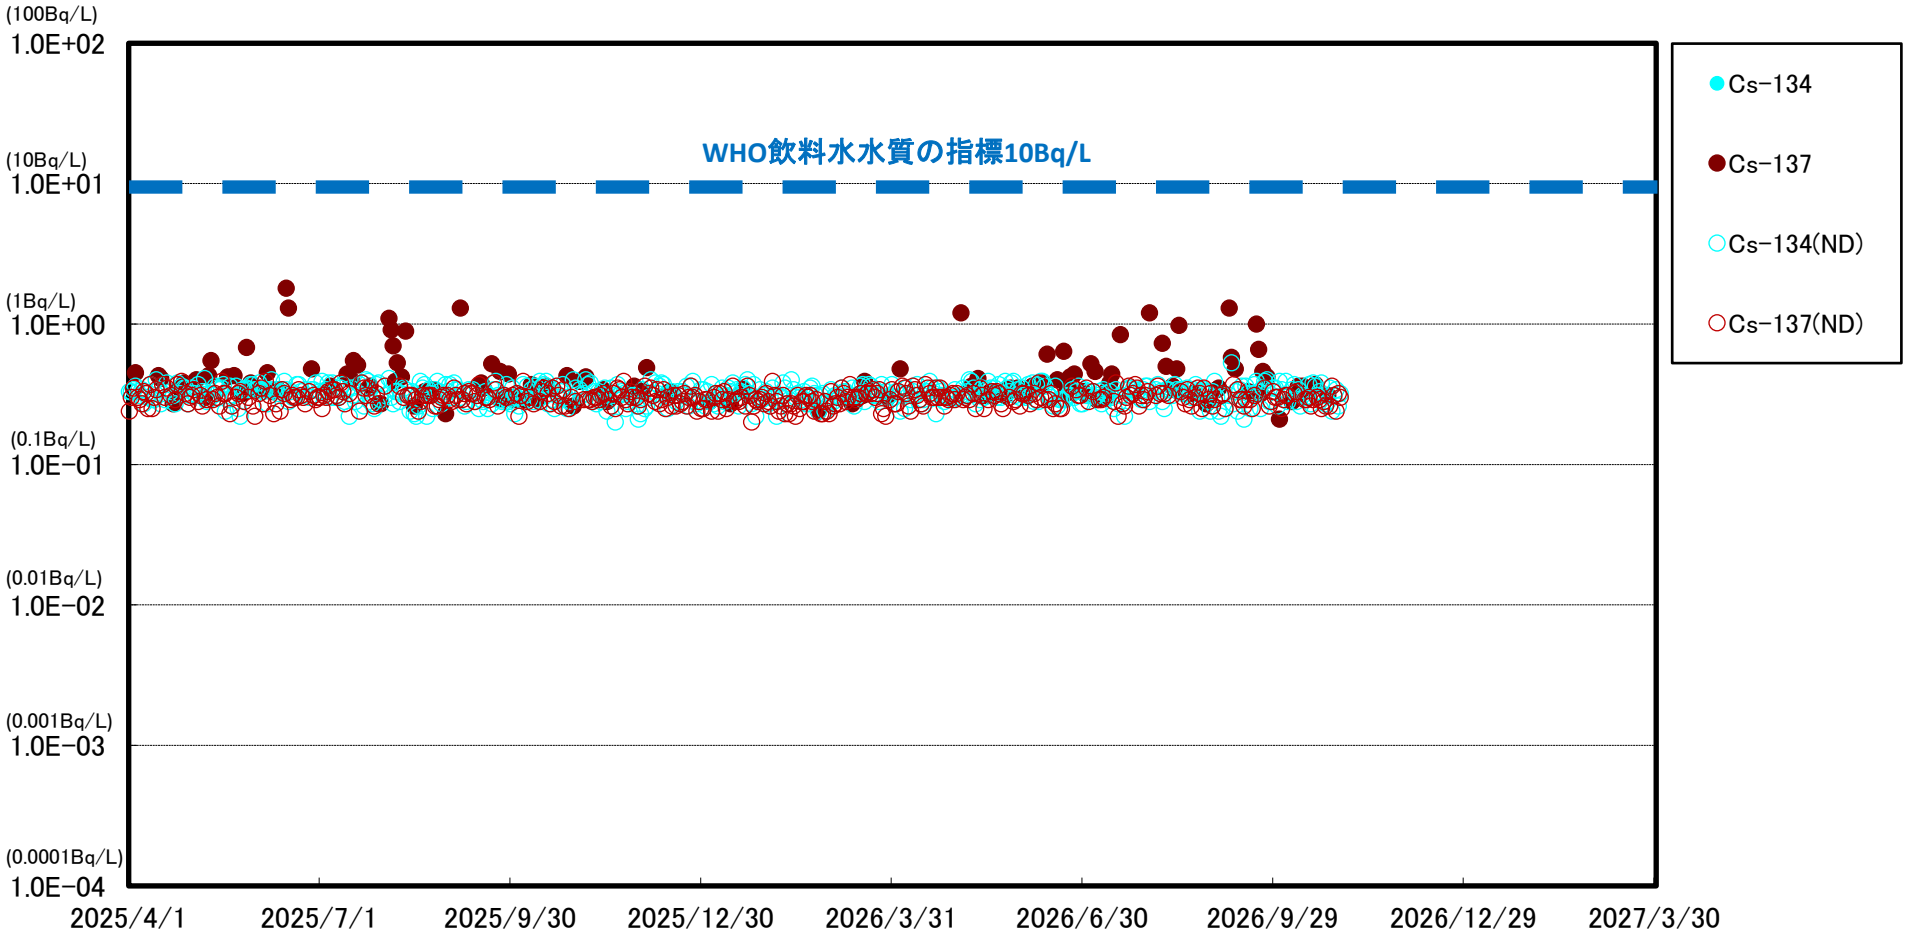

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


福島第一　港湾内南側海水放射能濃度

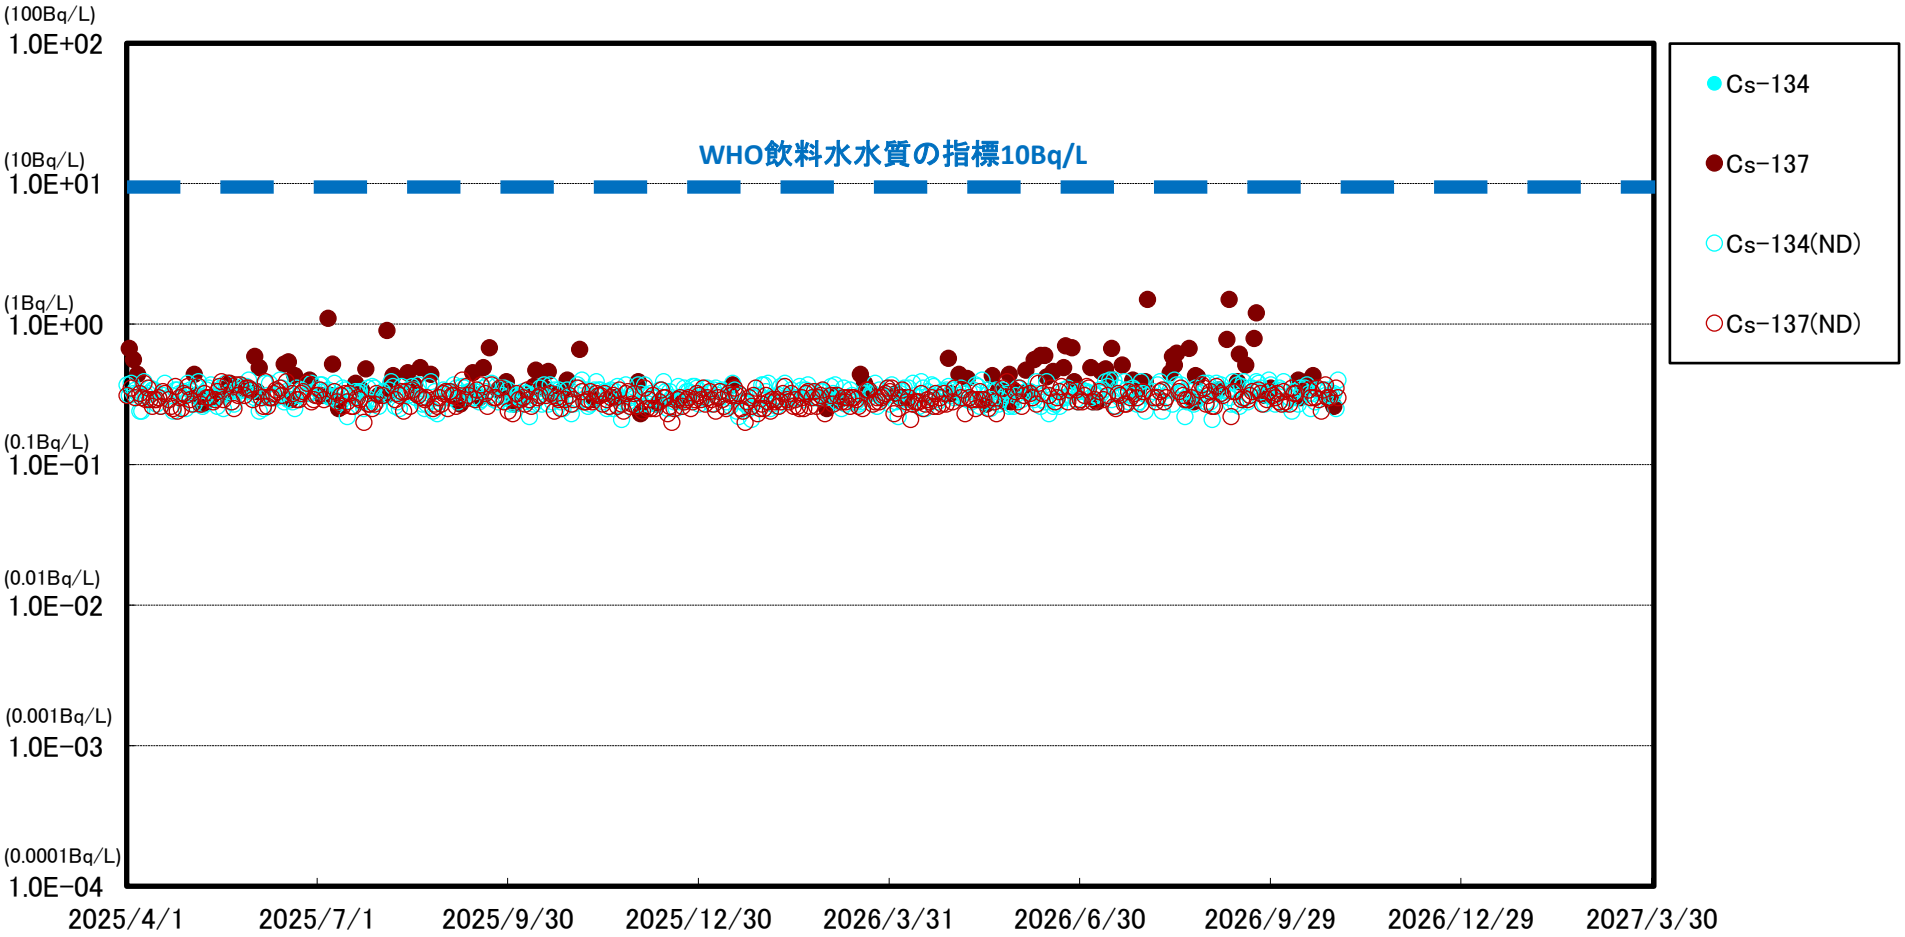

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，セシウム(Cs-134，Cs-137)の指標:1.0E+01Bq/L(10Bq/L)

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


福島第一　物揚場前海水放射能濃度

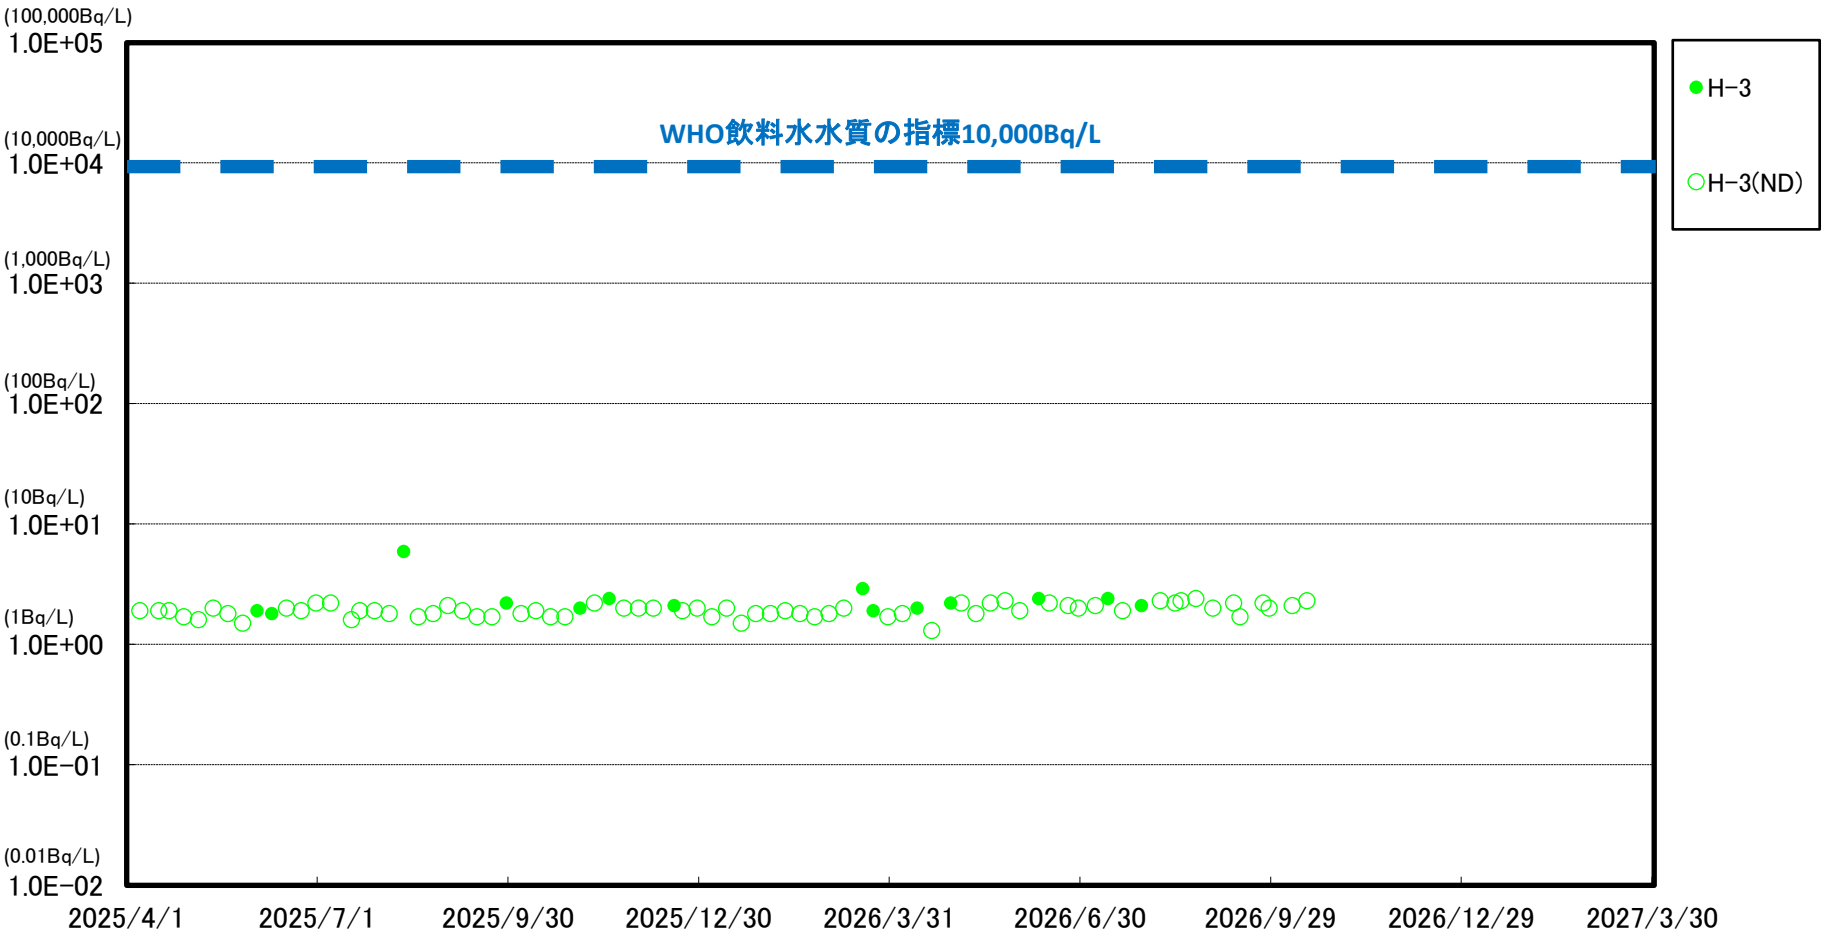

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


福島第一　1～4号機取水口内北側（東波除堤北側）海水放射能濃度

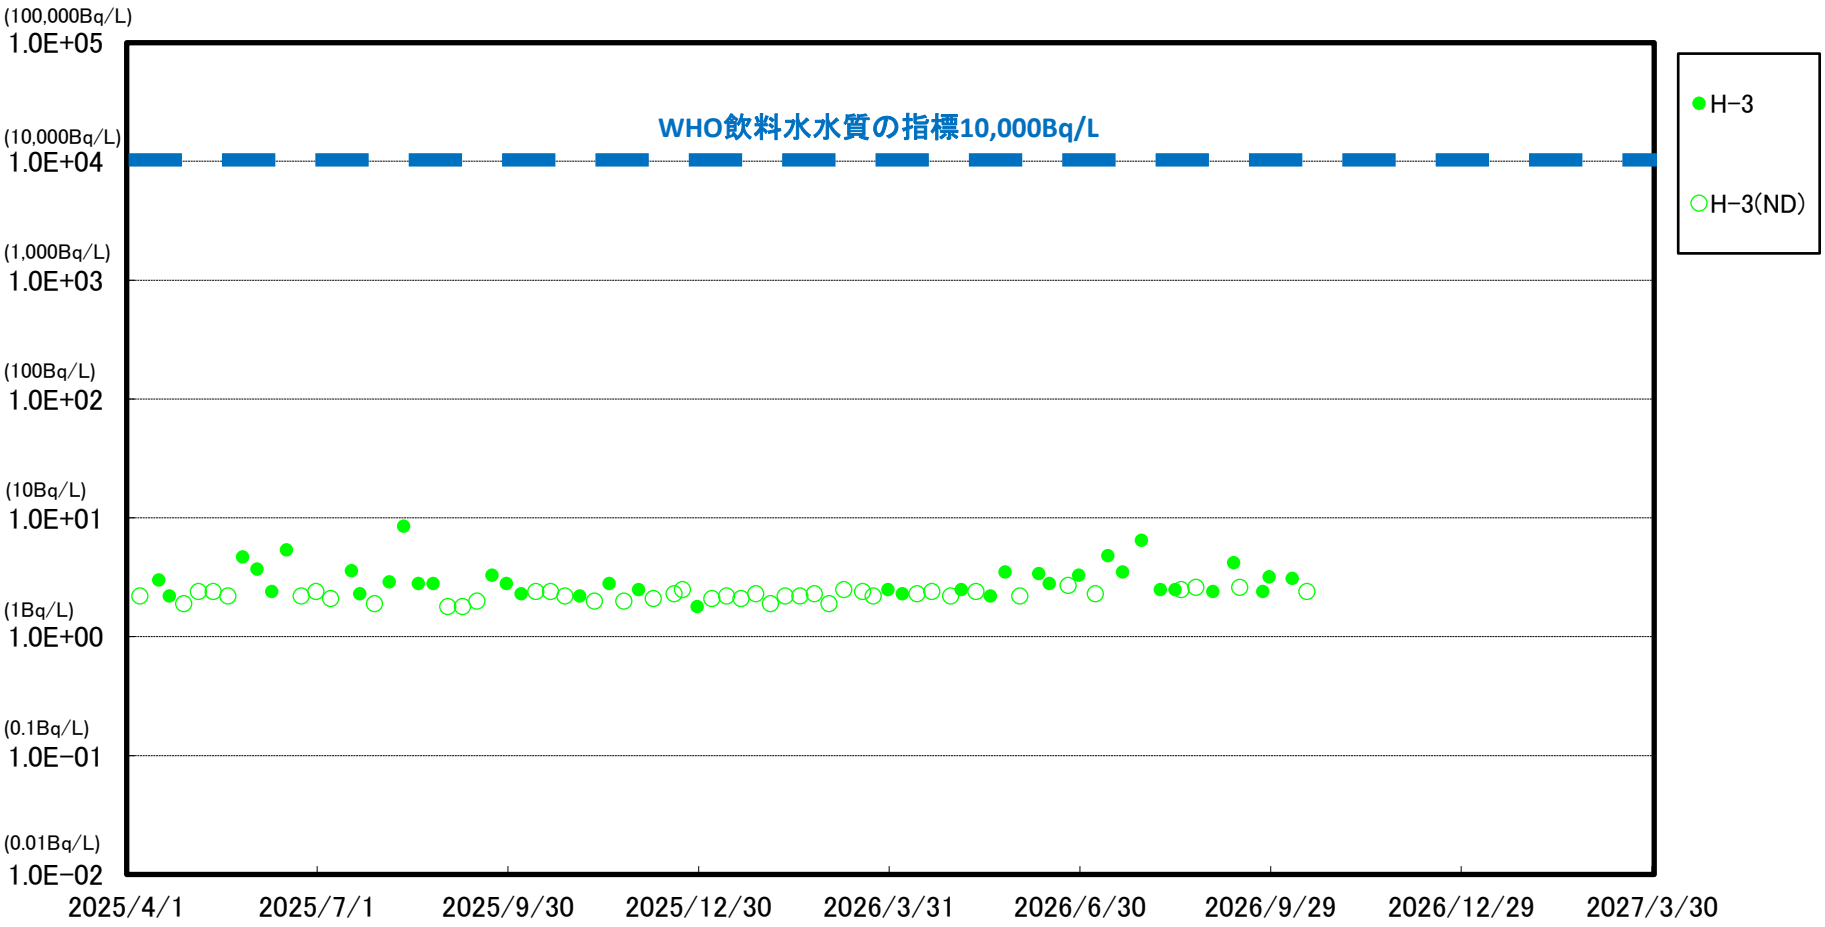

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


福島第一　1～4号機取水口内南側（遮水壁前）海水放射能濃度

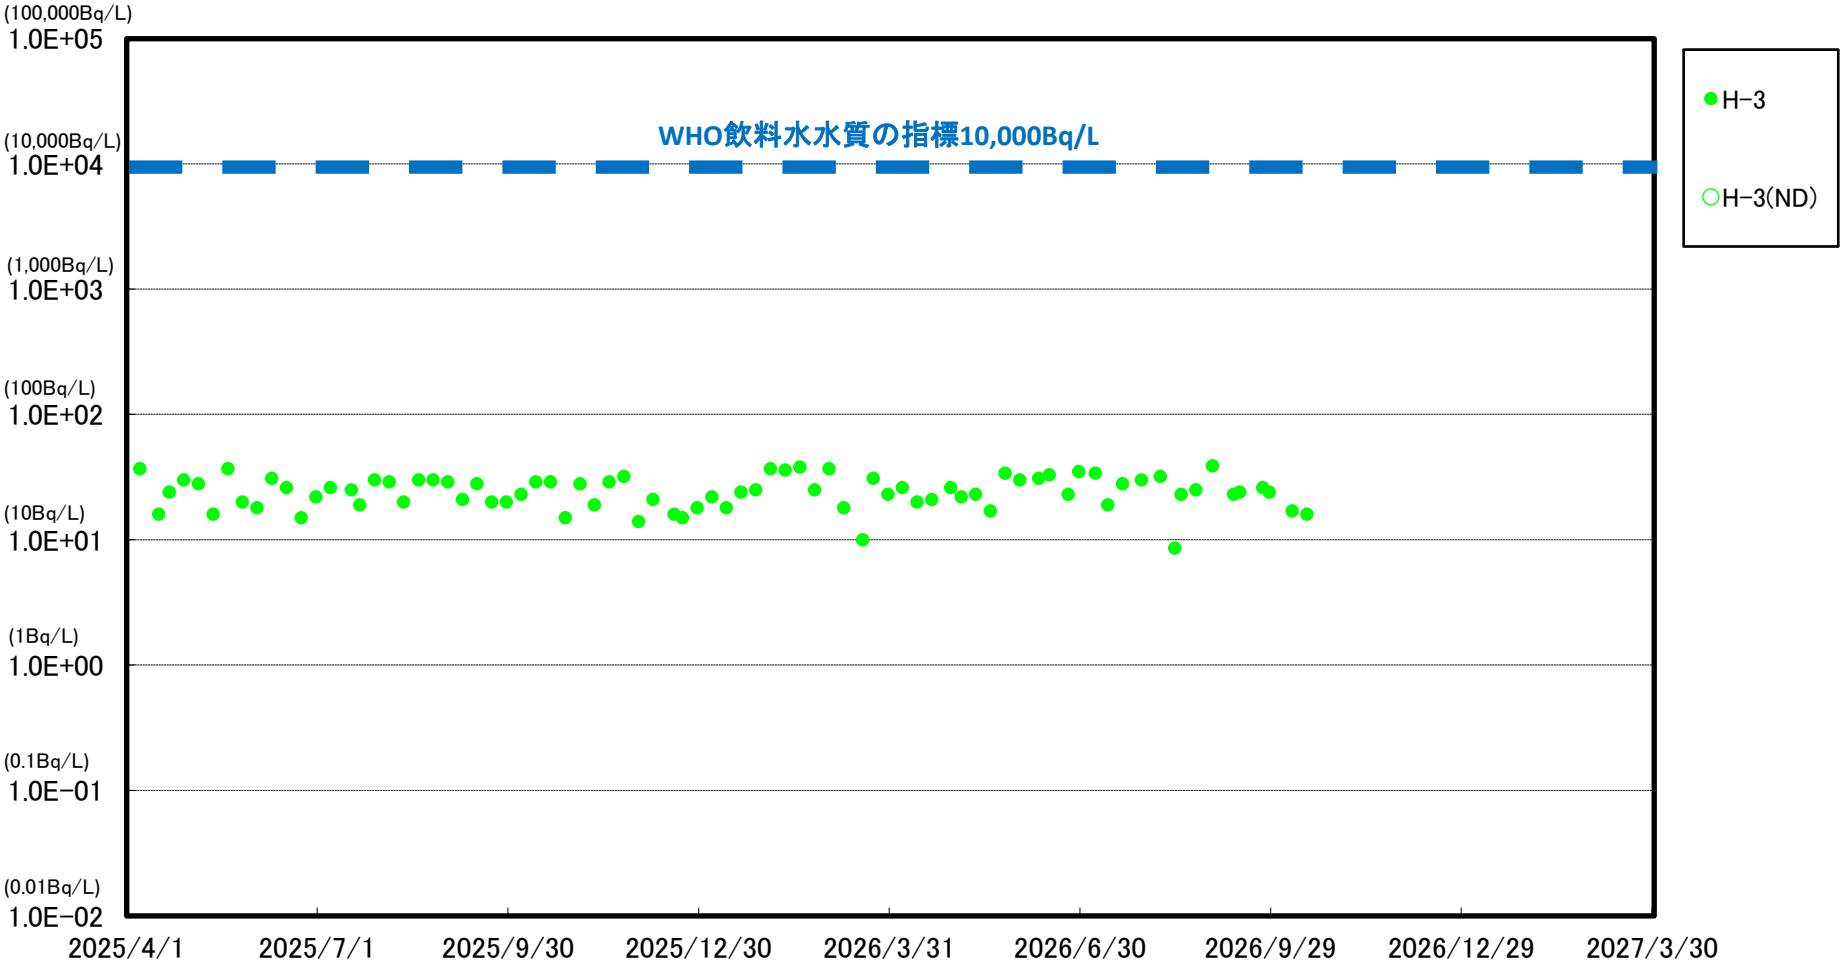

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。

福島第一　5号機取水口前海水放射能濃度

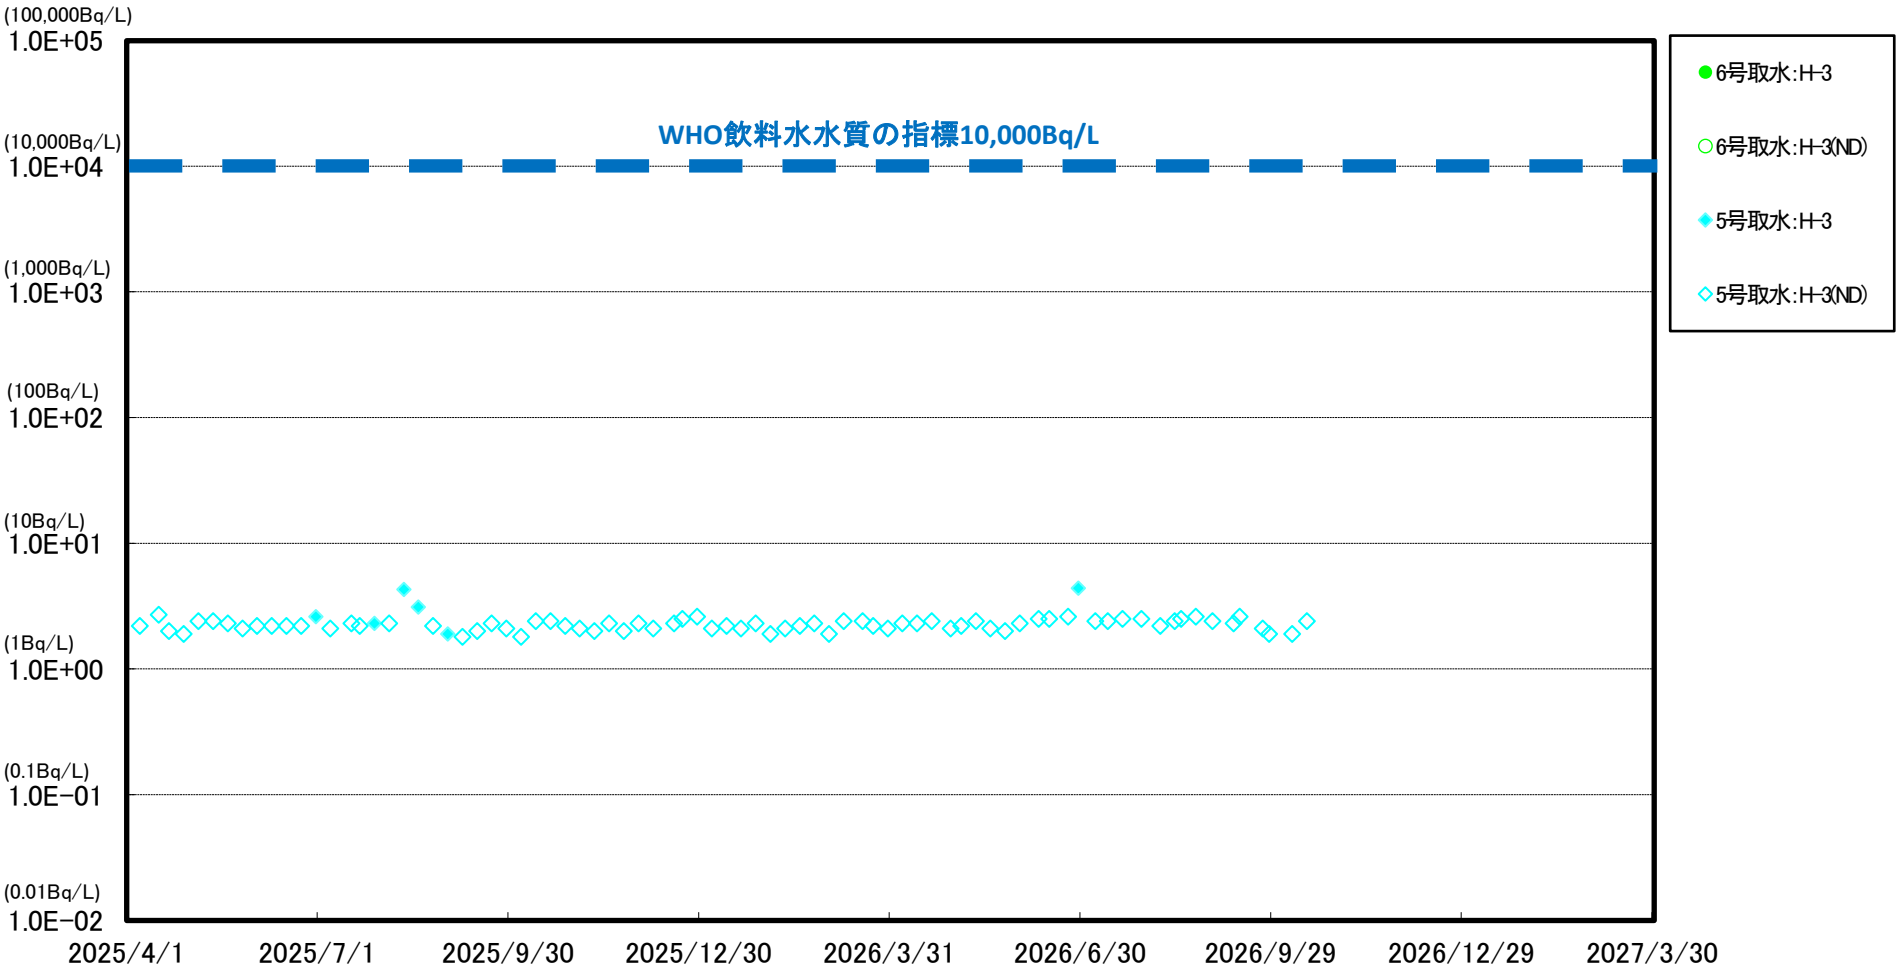


※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。

＊2023/7/3　採取地点変更（6号機取水口前⇒5号機取水口前）


福島第一　港湾口海水放射能濃度

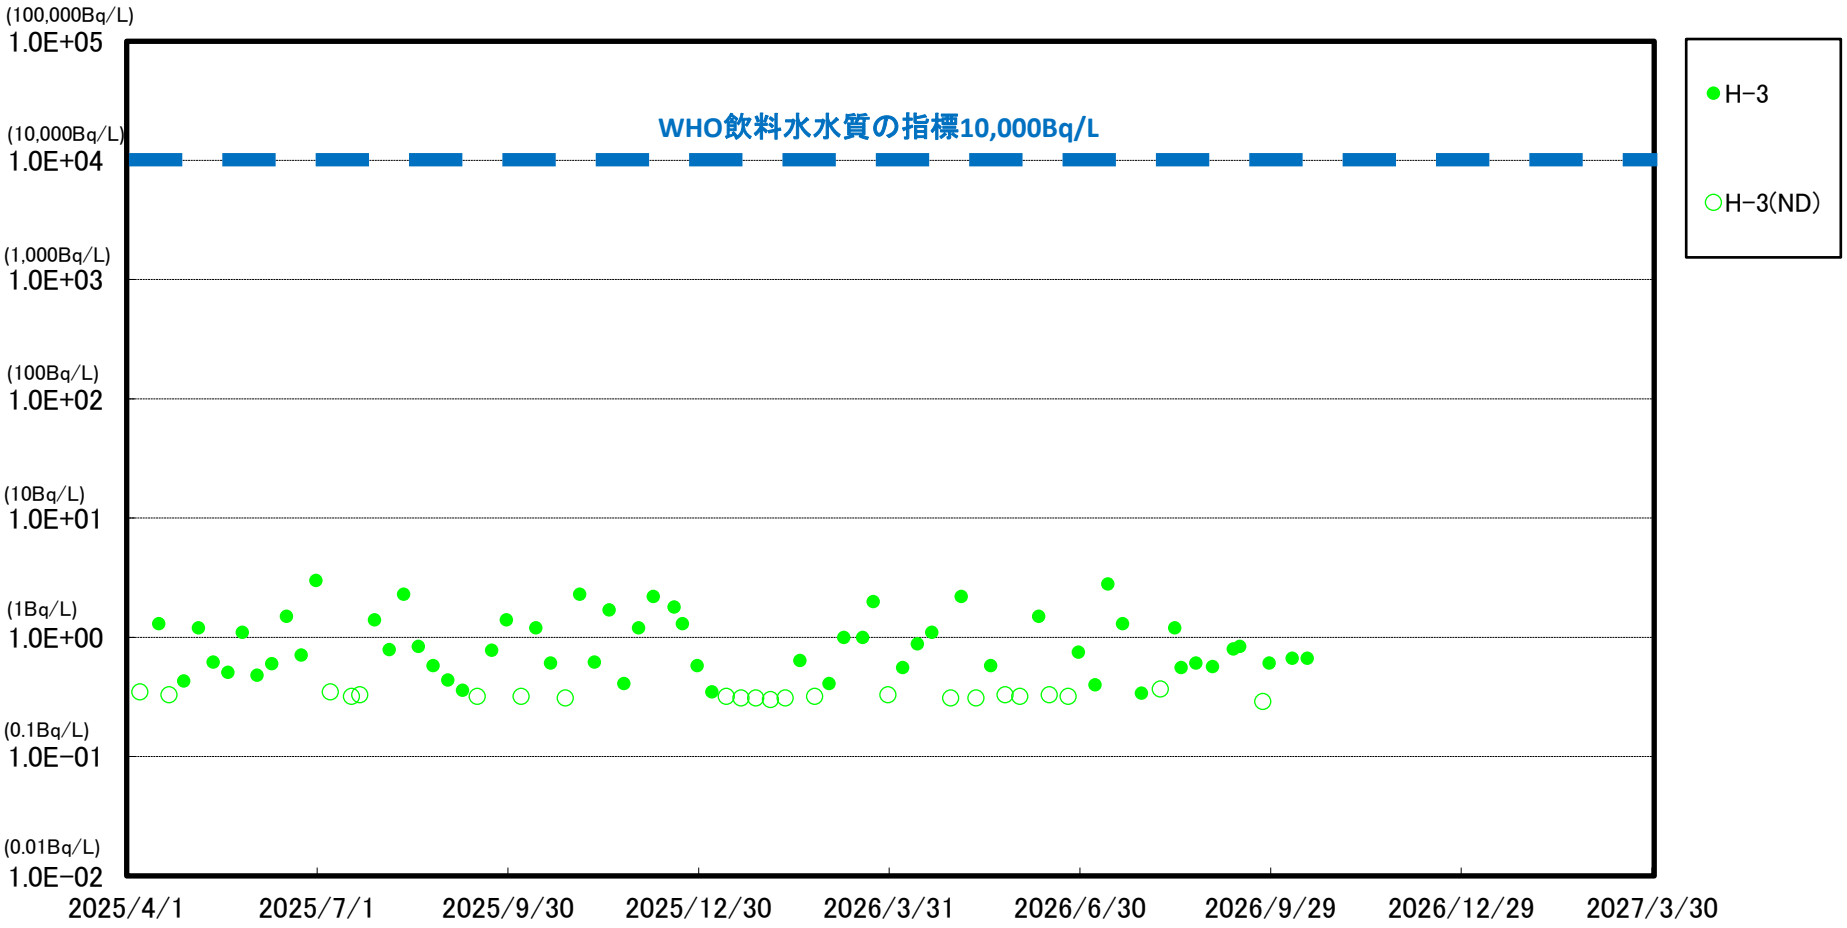

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


福島第一　港湾中央海水放射能濃度

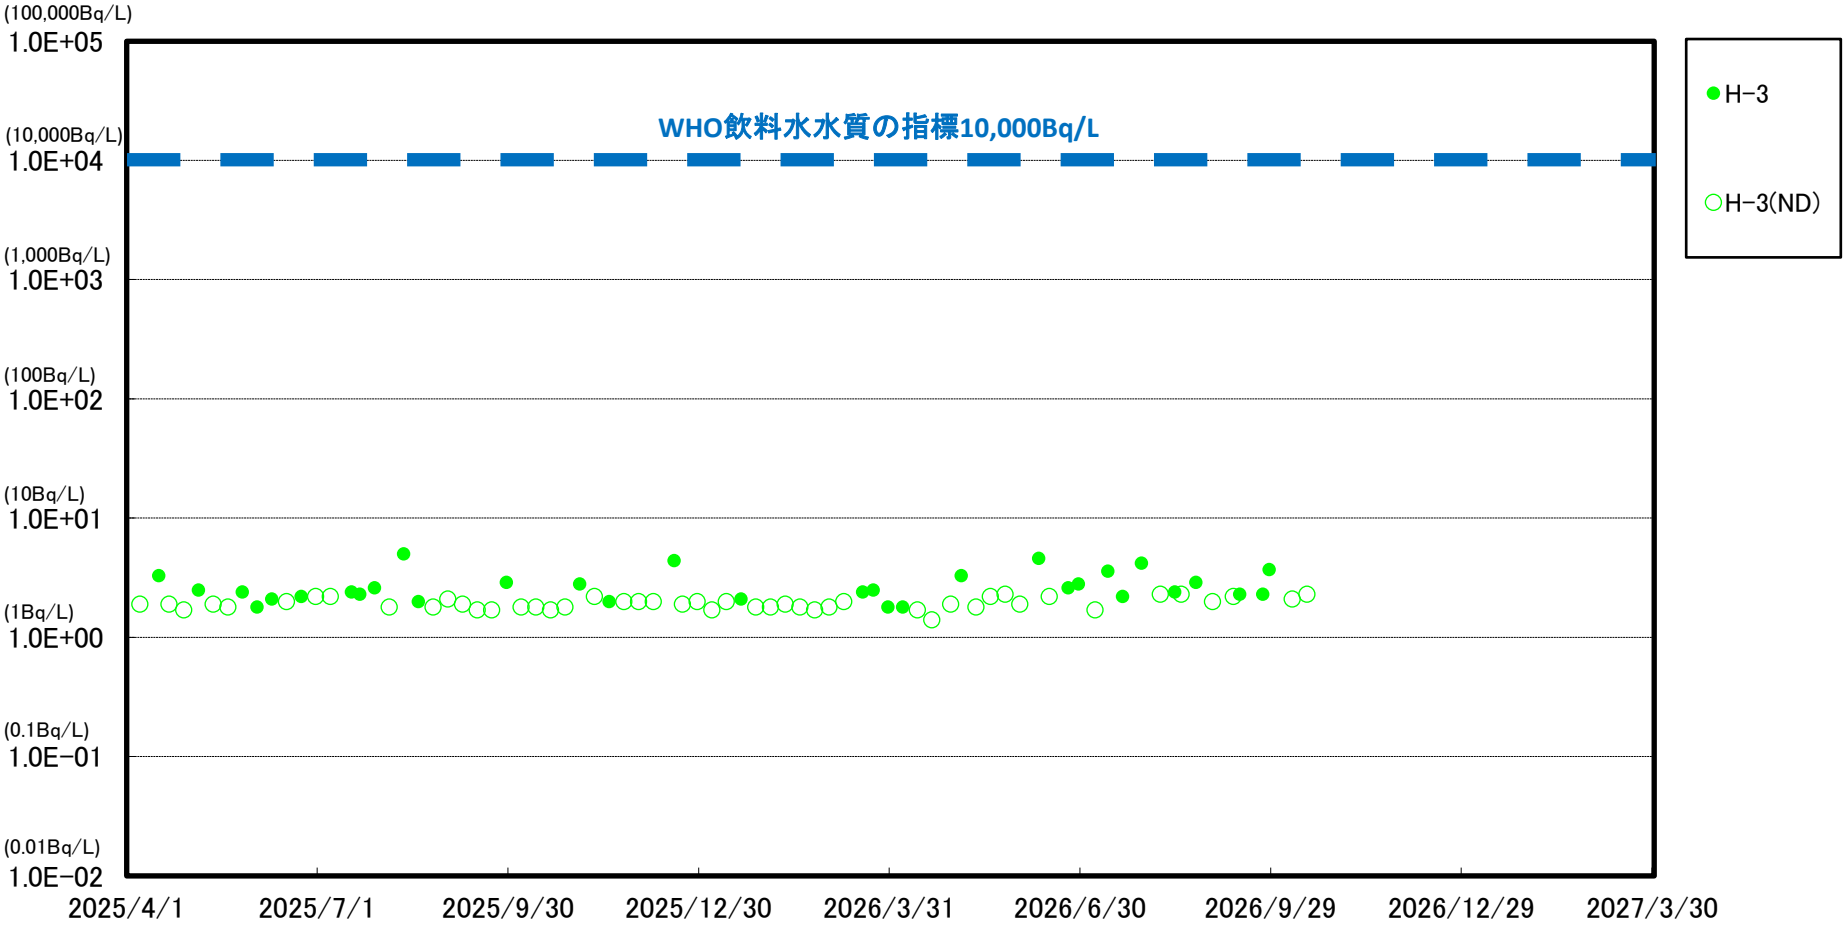

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


福島第一　港湾内東側海水放射能濃度

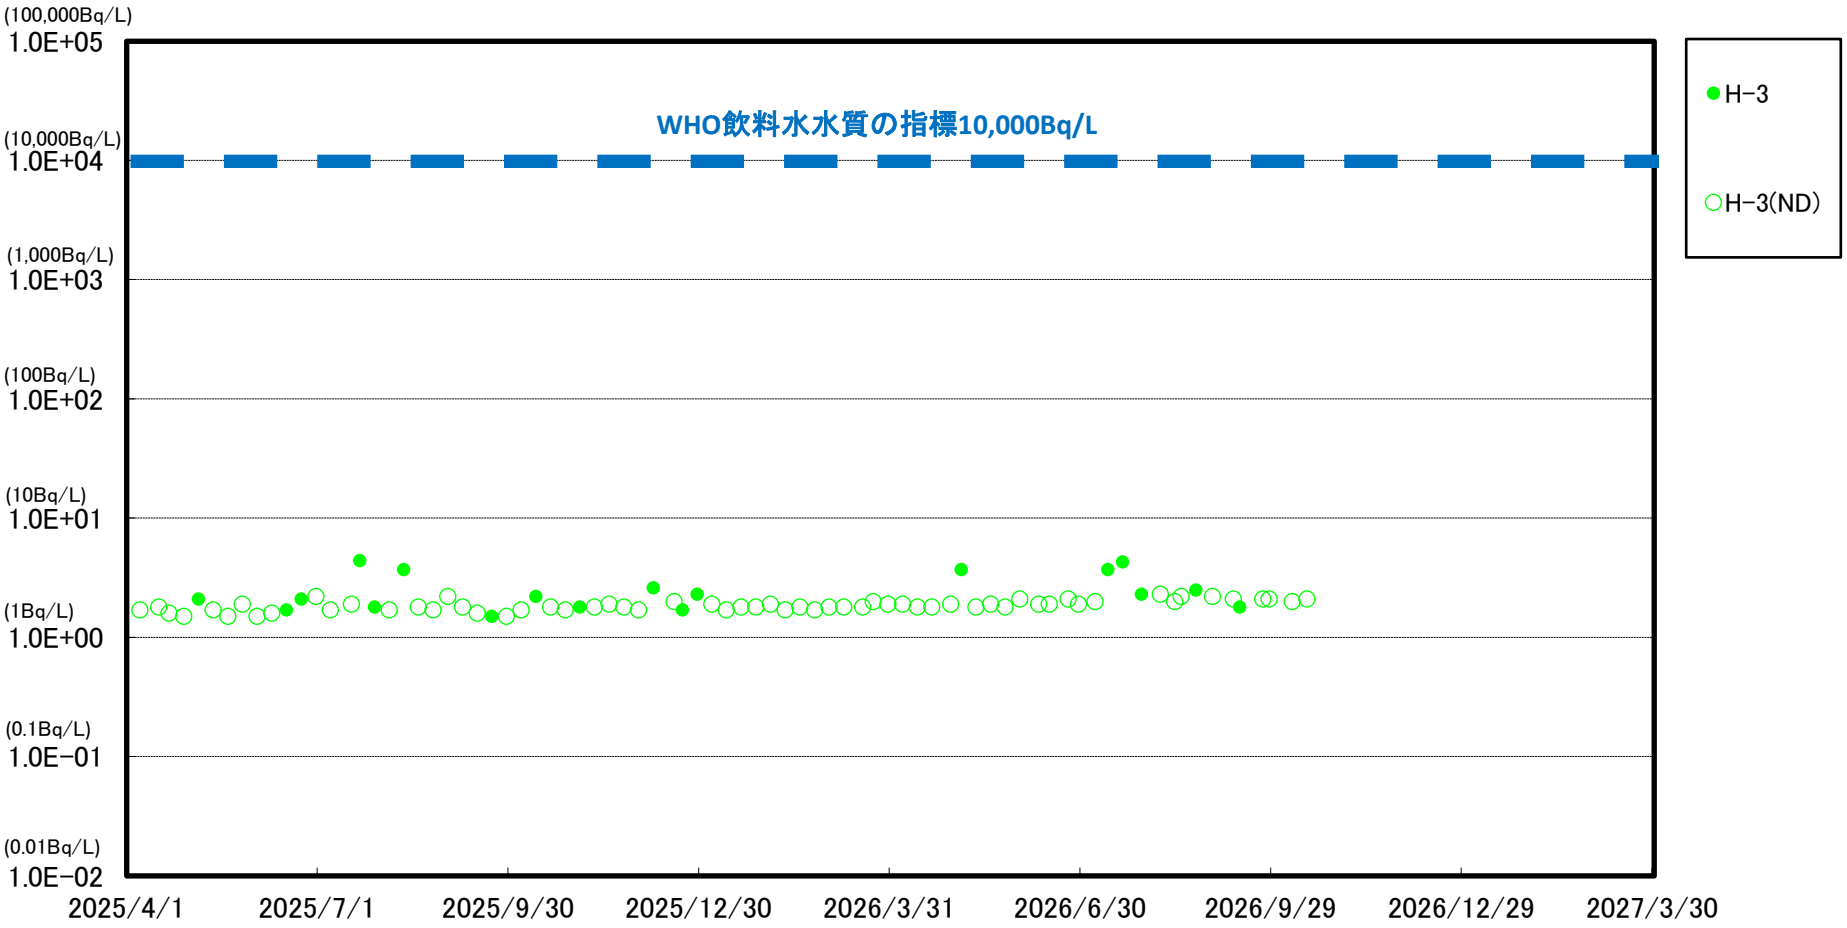

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


福島第一　港湾内西側海水放射能濃度

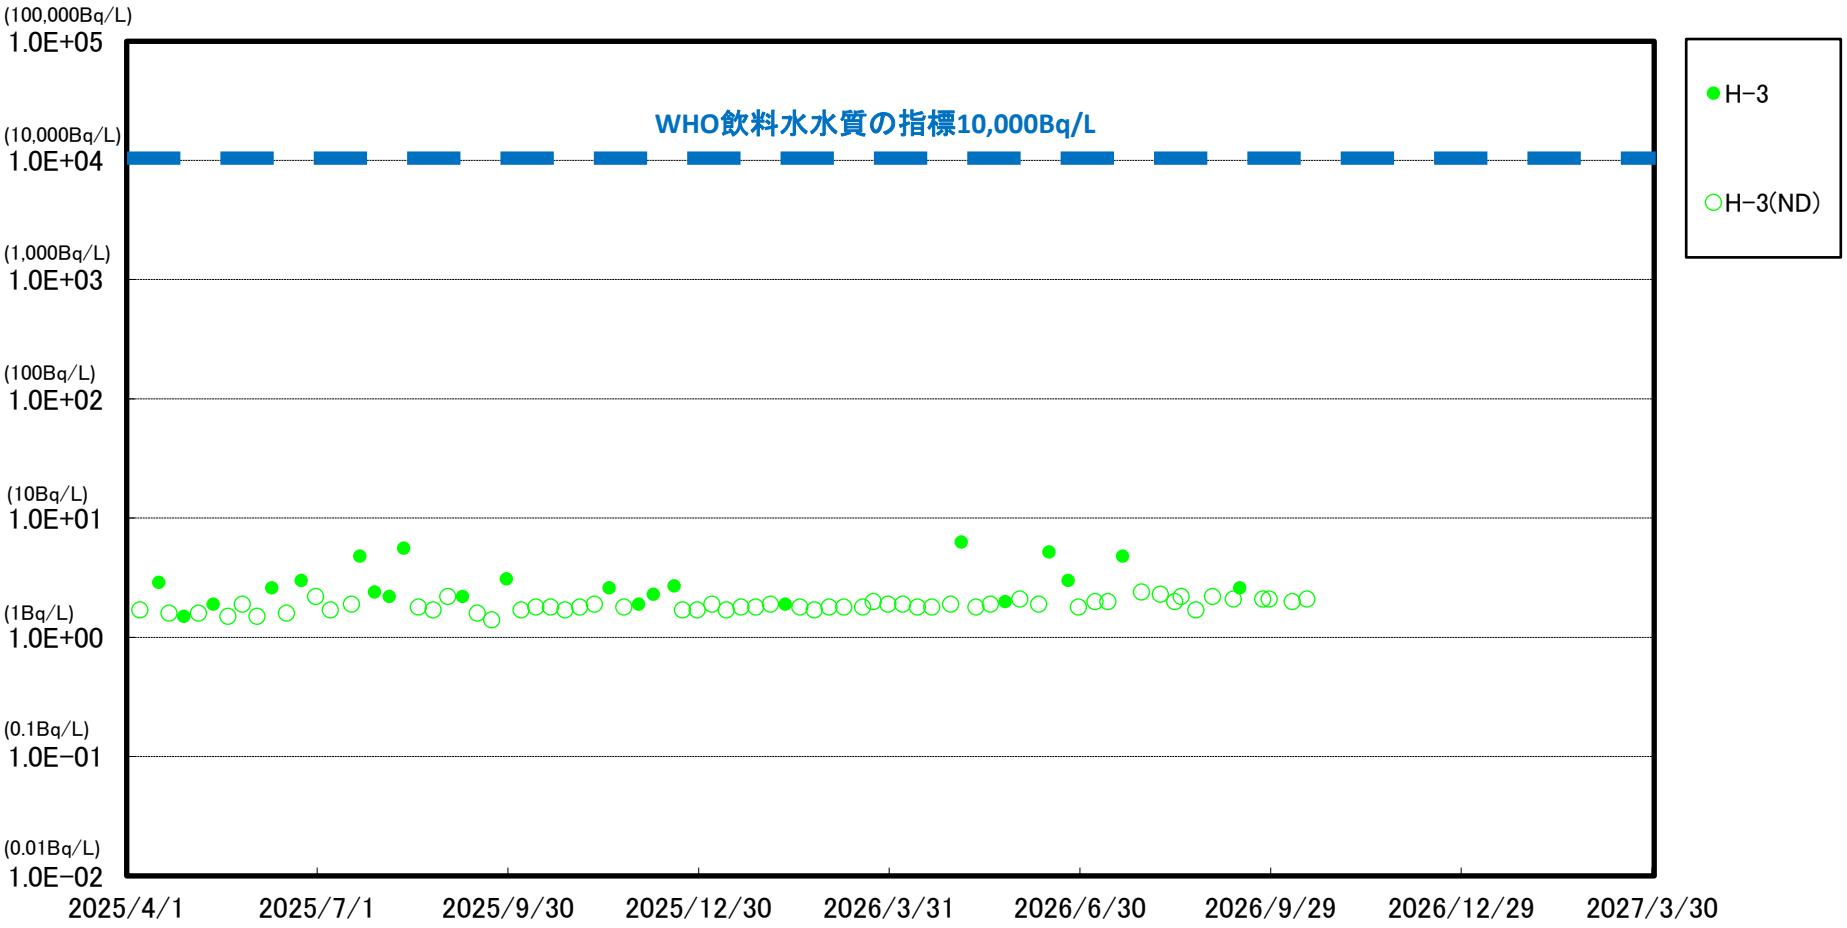

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


福島第一　港湾内北側海水放射能濃度

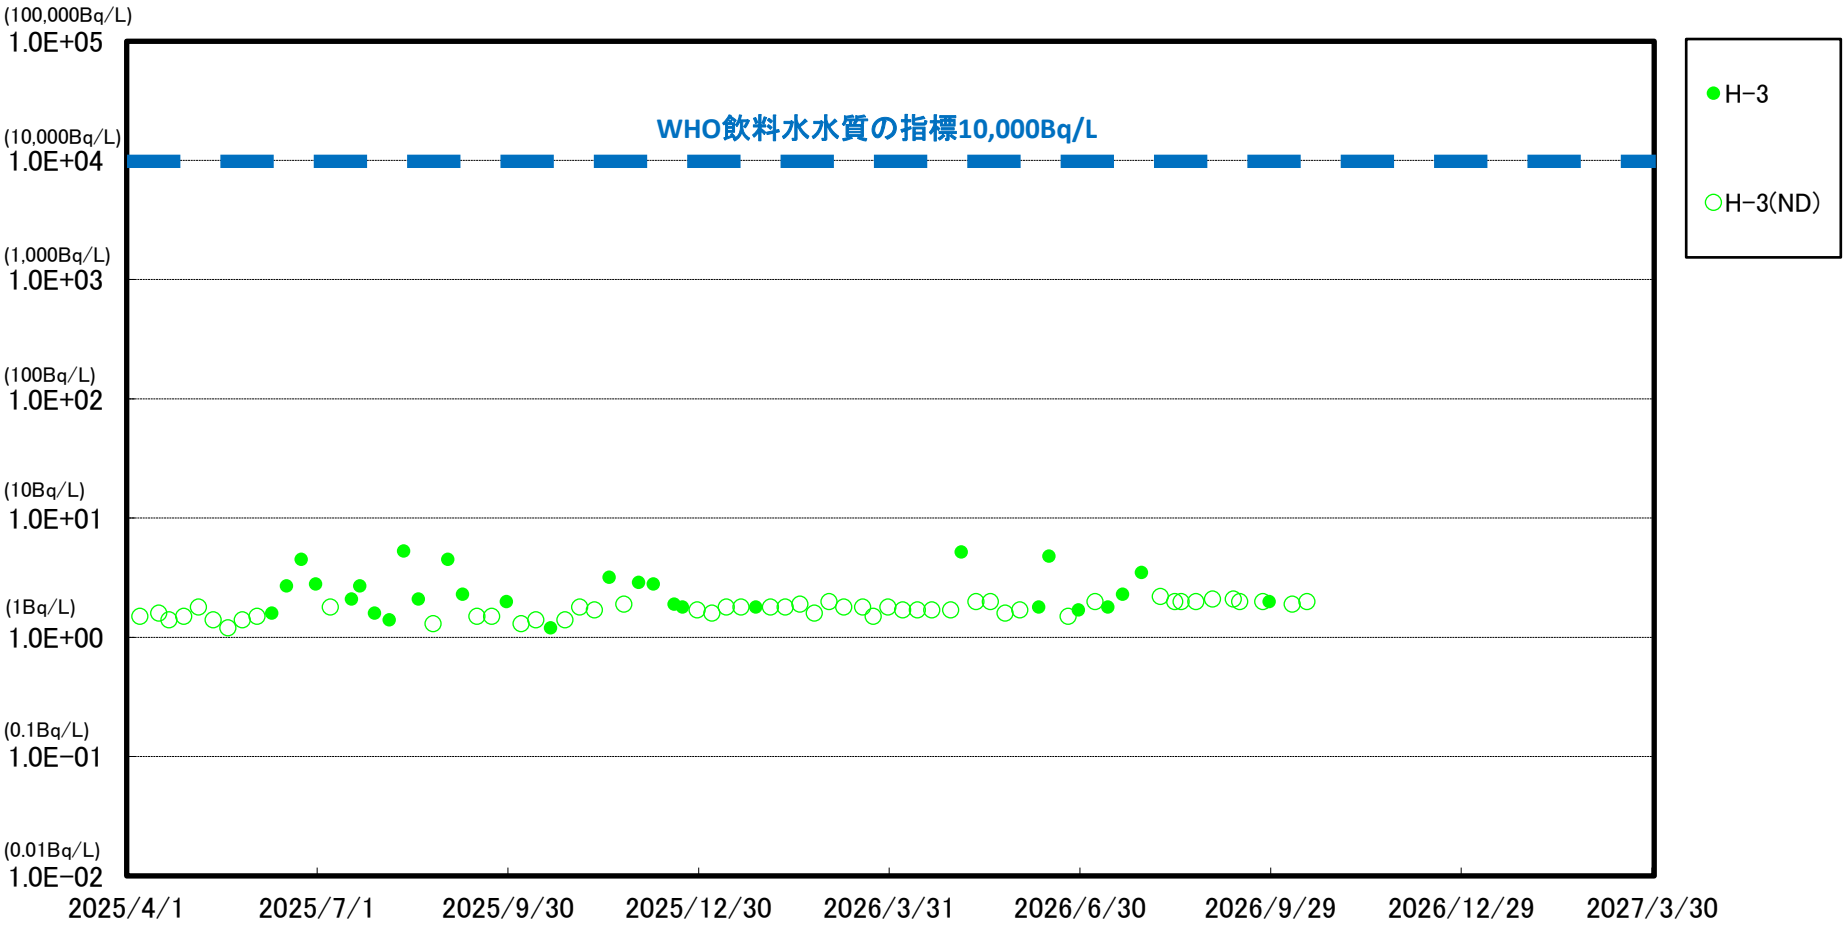

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。


福島第一　港湾内南側海水放射能濃度

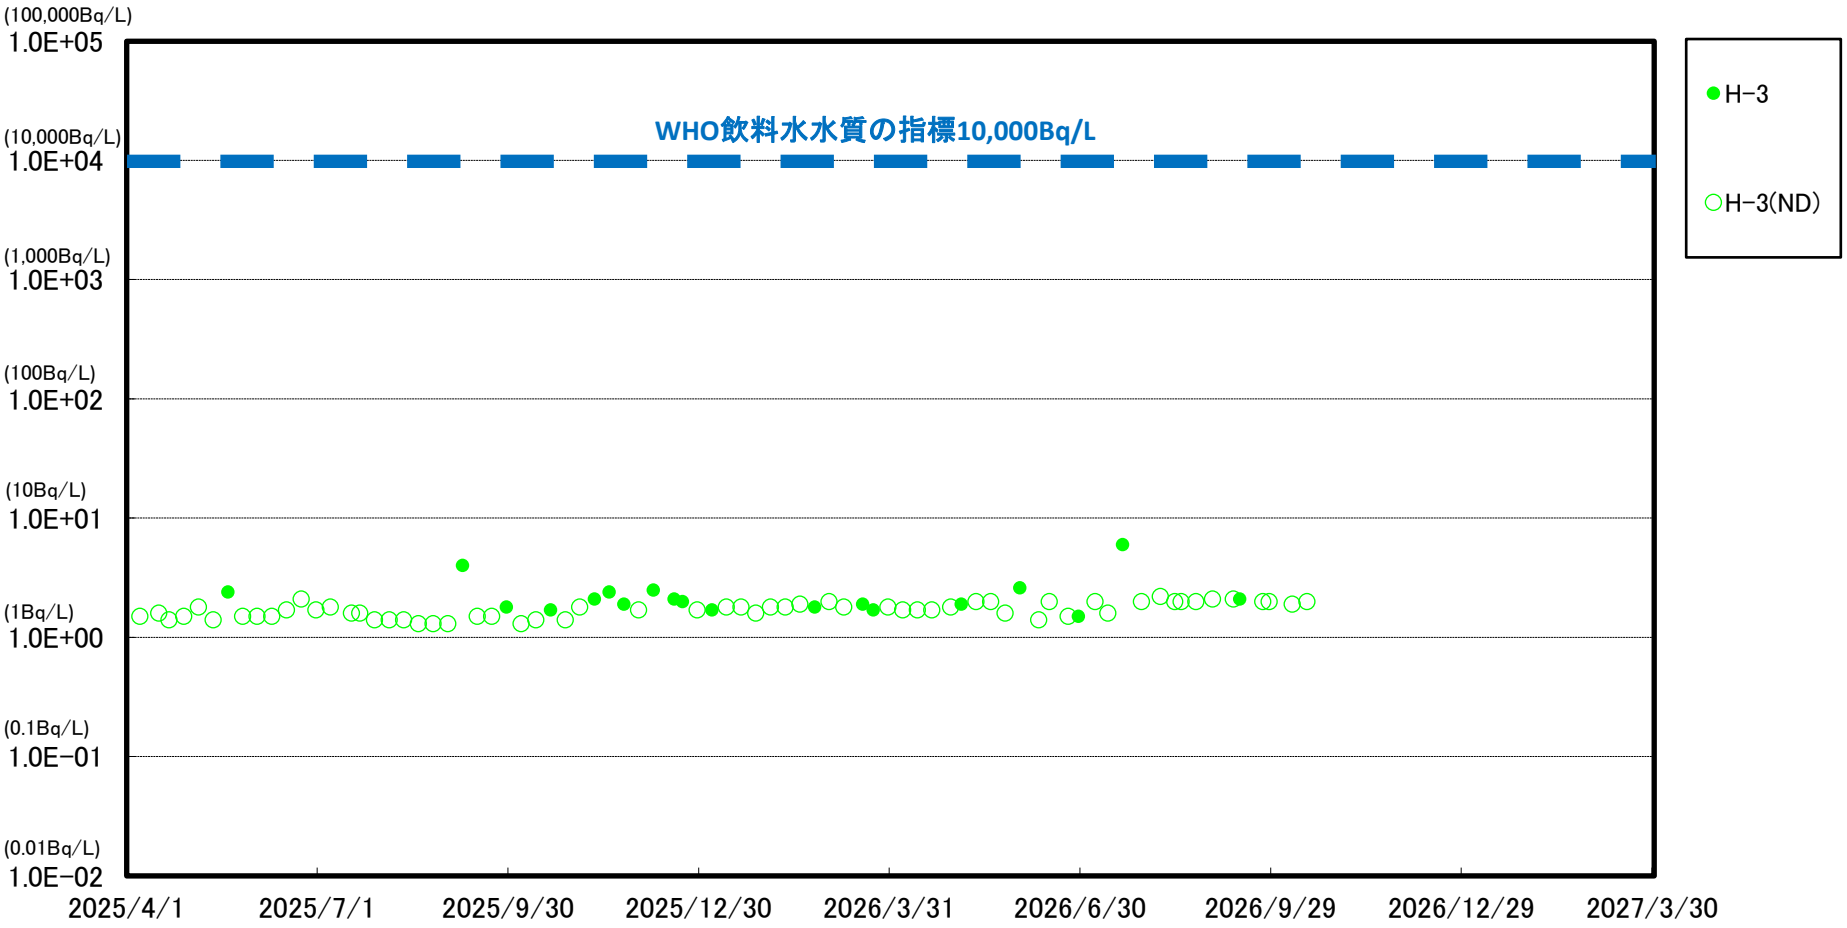

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。

福島第一　北防波堤北側海水放射能濃度

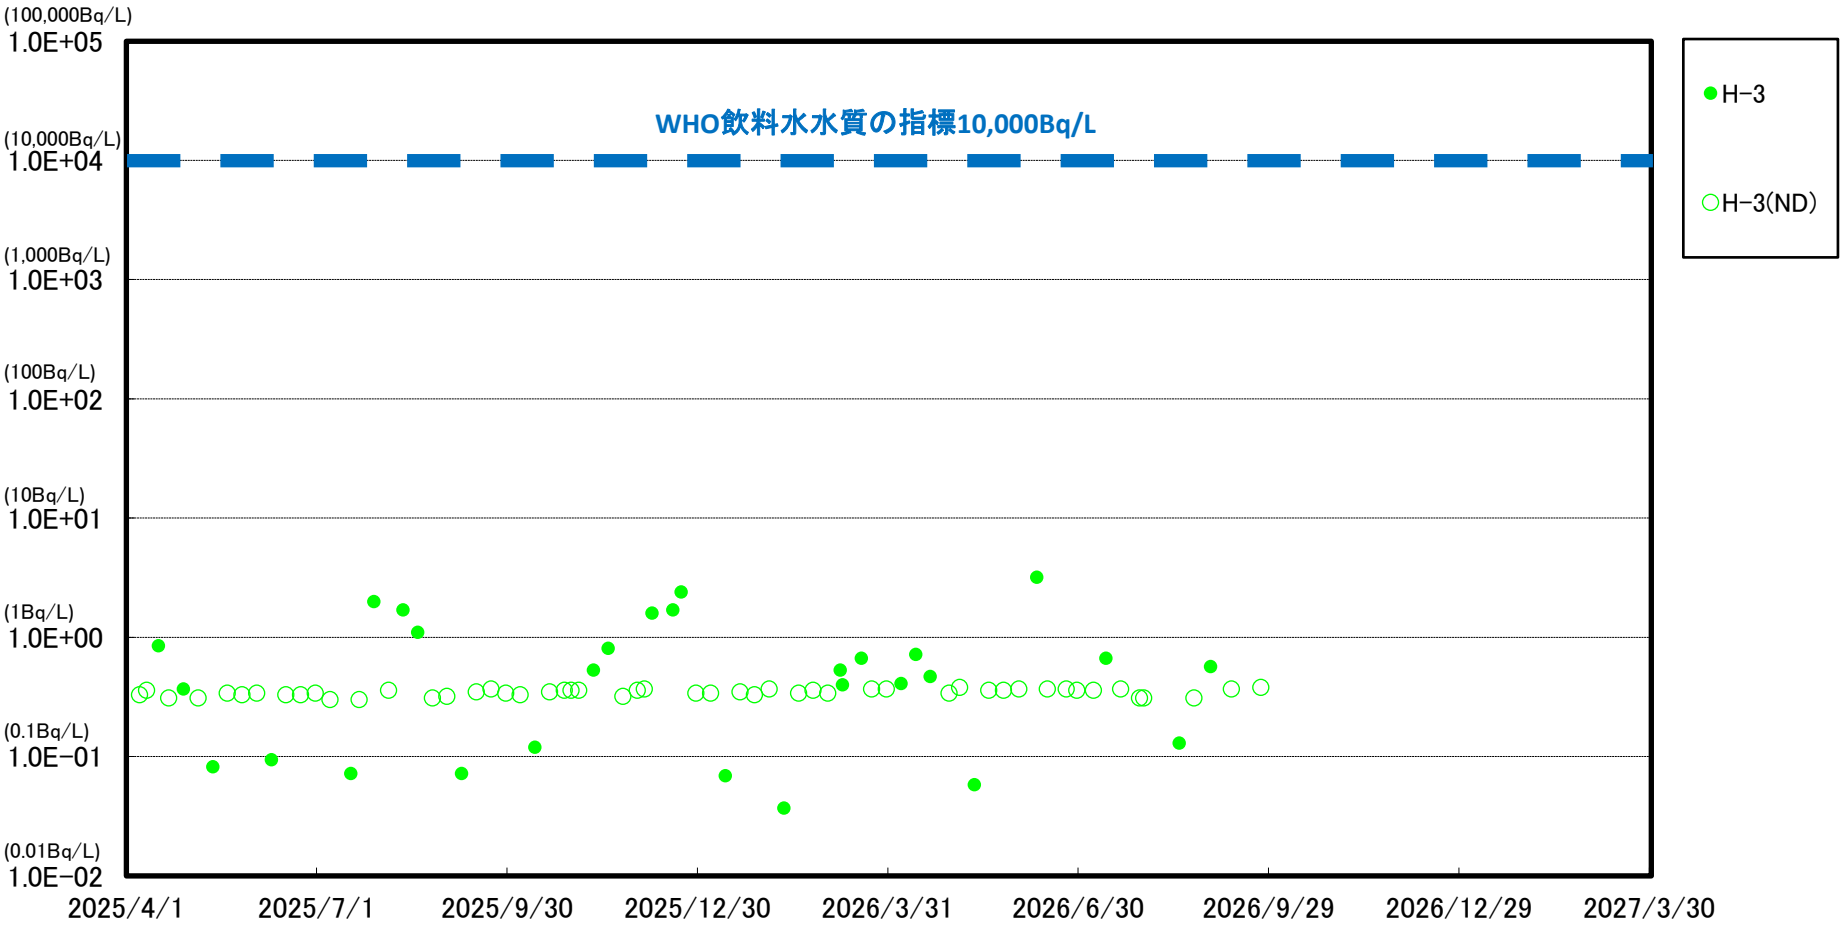


※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。

※※※　2023年6月 以降のモニタリングにおいて，H-3の検出限界値を0.4Bq/L⇒0.1Bq/Lに変更（1ヶ月に1回）

福島第一　港湾口北東側海水放射能濃度

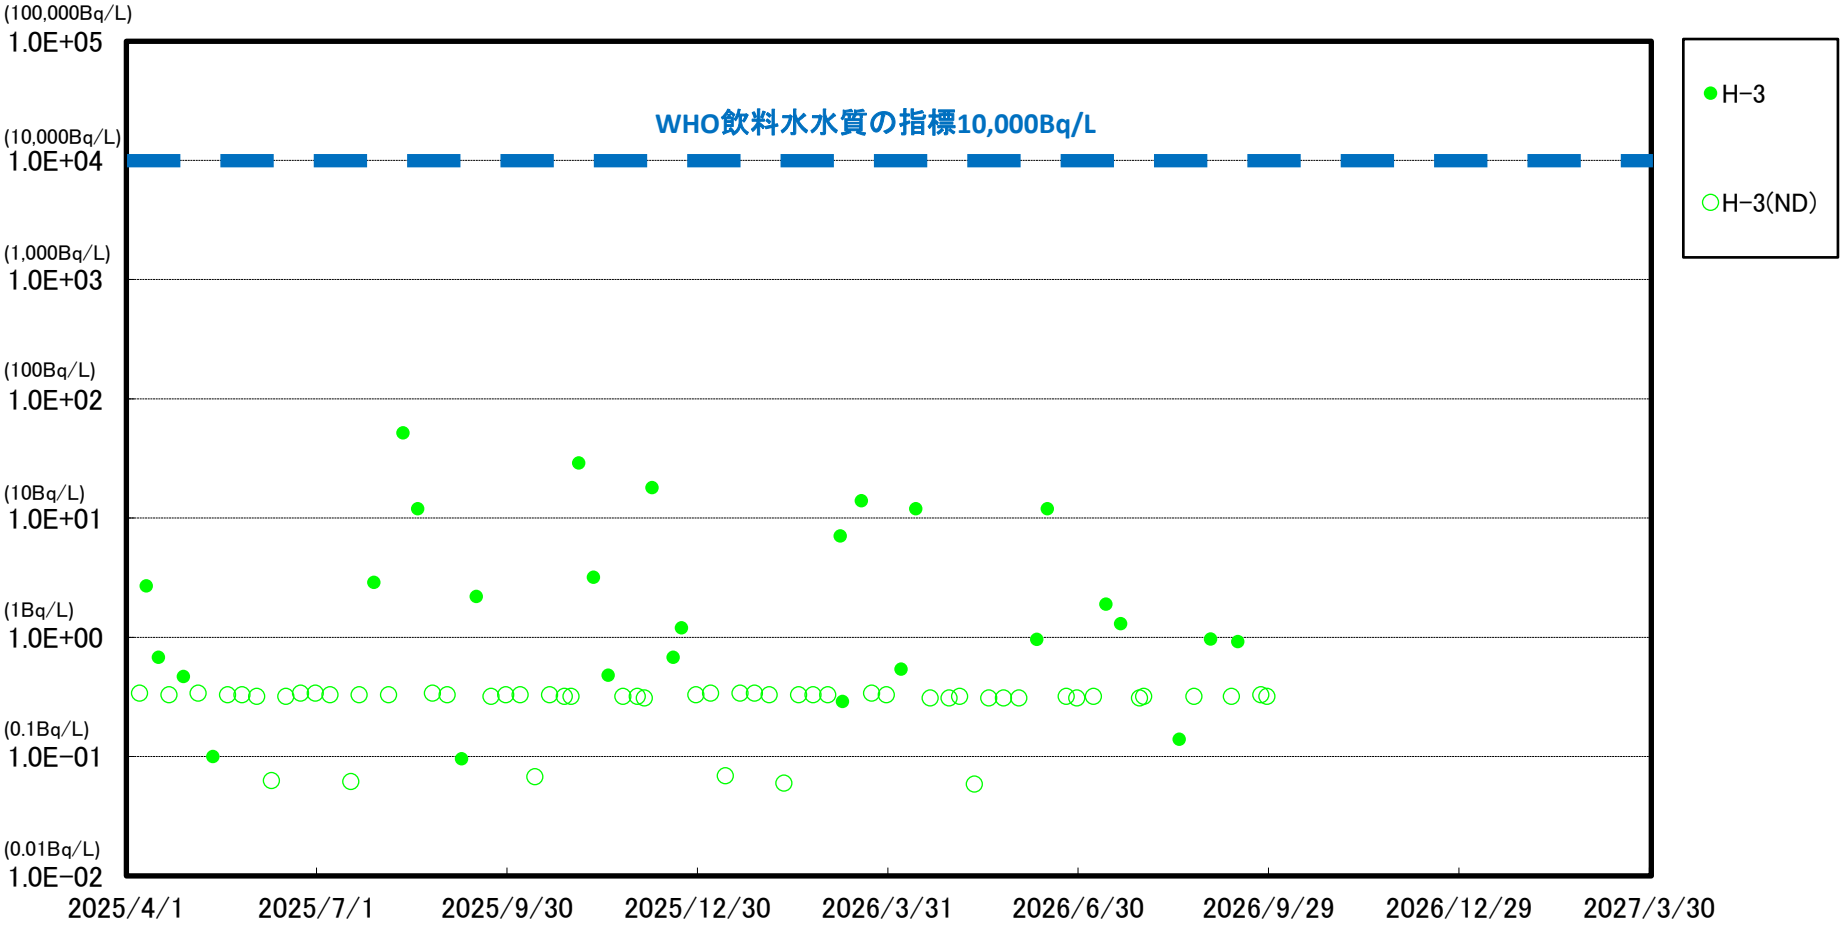


※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。

※※※　2023年6月 以降のモニタリングにおいて，H-3の検出限界値を0.4Bq/L⇒0.1Bq/Lに変更（1ヶ月に1回）

福島第一　港湾口東側海水放射能濃度

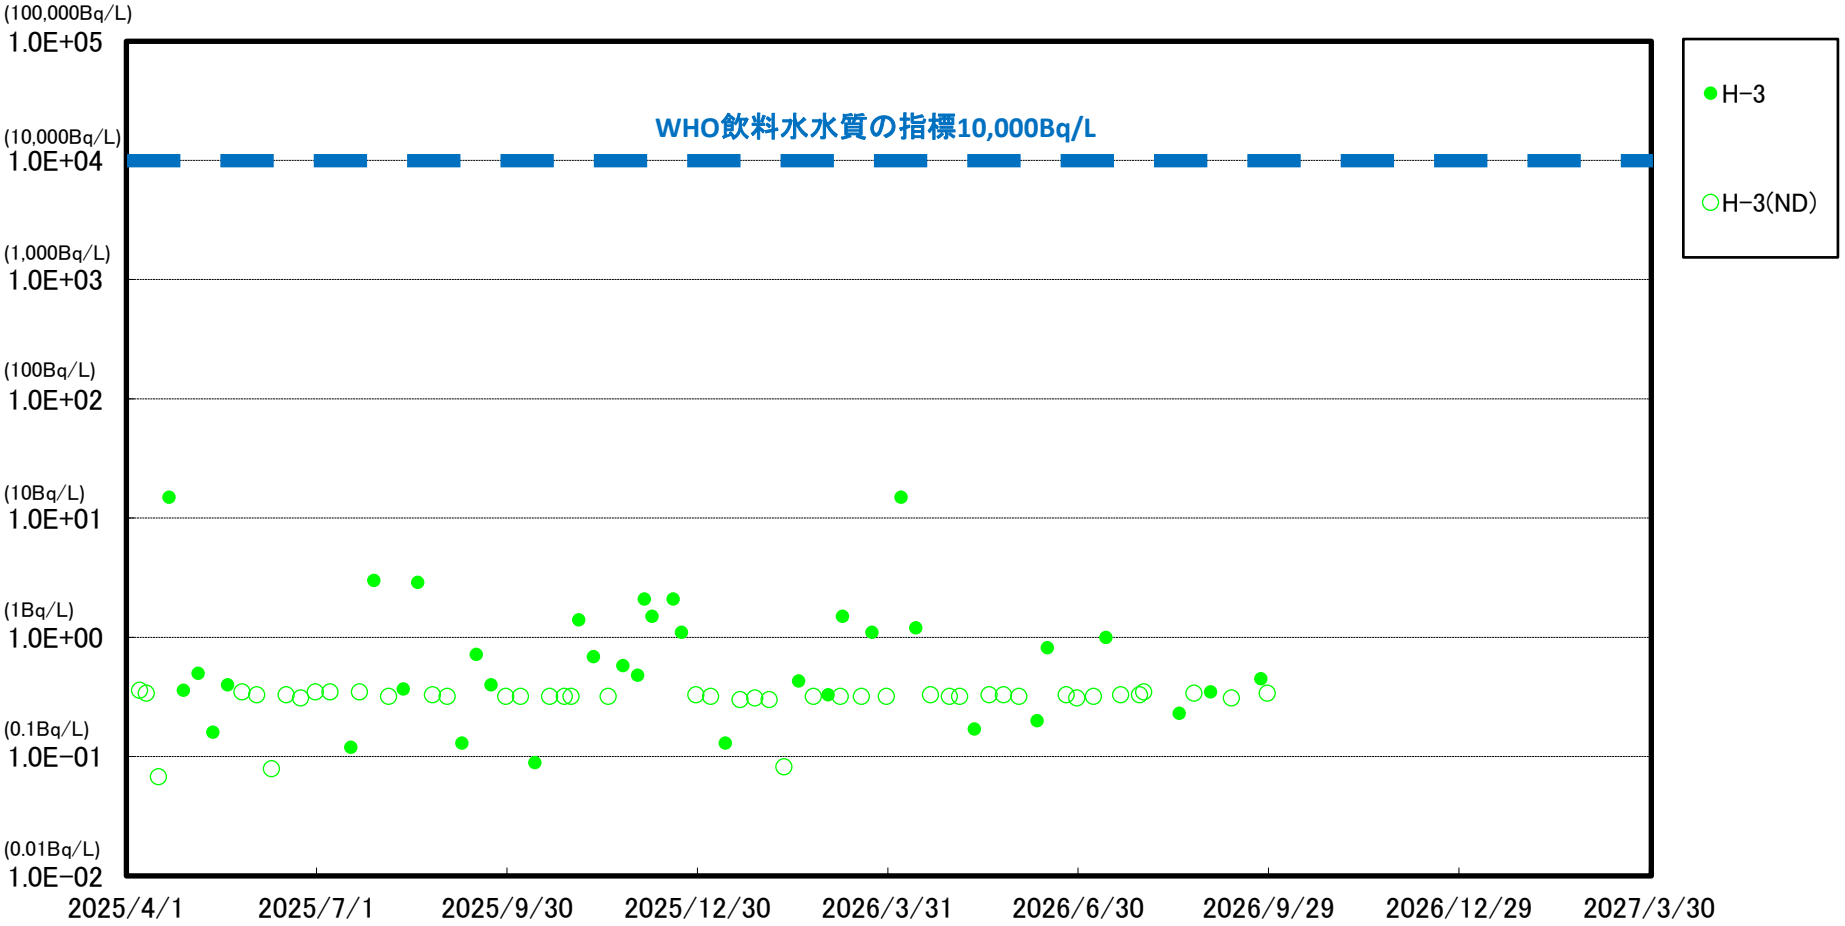


※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。

※※※　2023年6月 以降のモニタリングにおいて，H-3の検出限界値を0.4Bq/L⇒0.1Bq/Lに変更（1ヶ月に1回）

福島第一　港湾口南東側海水放射能濃度

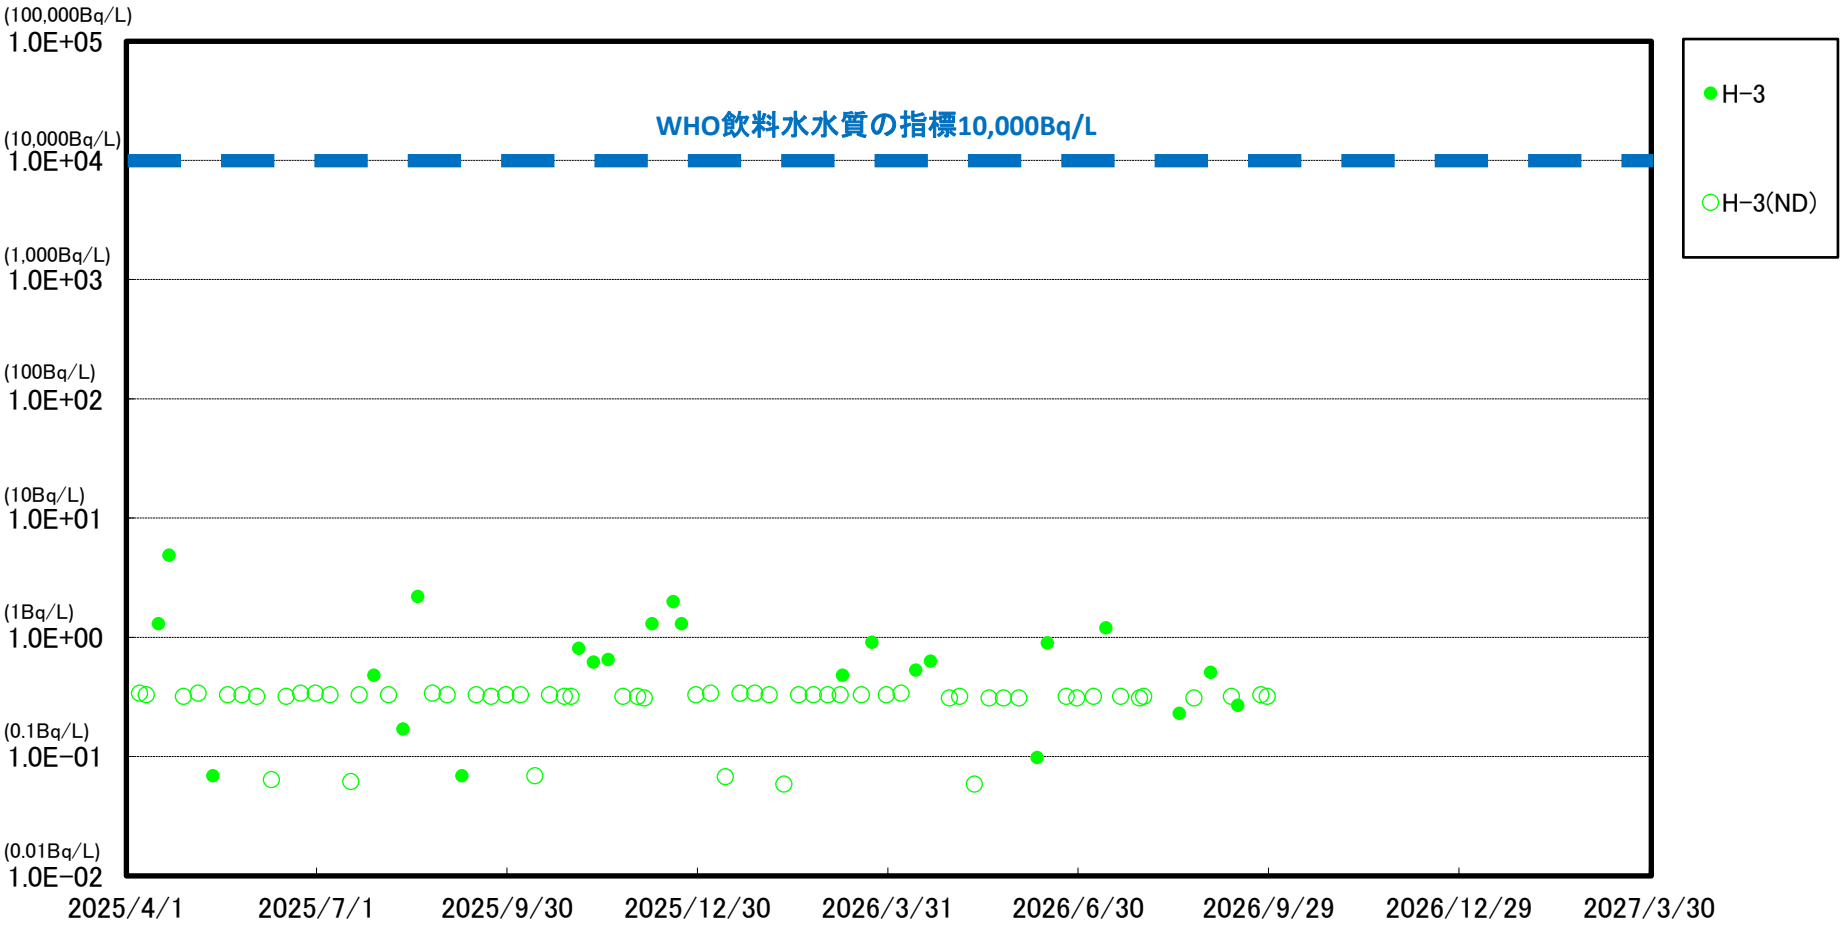


※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。

※※※　2023年6月 以降のモニタリングにおいて，H-3の検出限界値を0.4Bq/L⇒0.1Bq/Lに変更（1ヶ月に1回）

福島第一　南防波堤南側海水放射能濃度

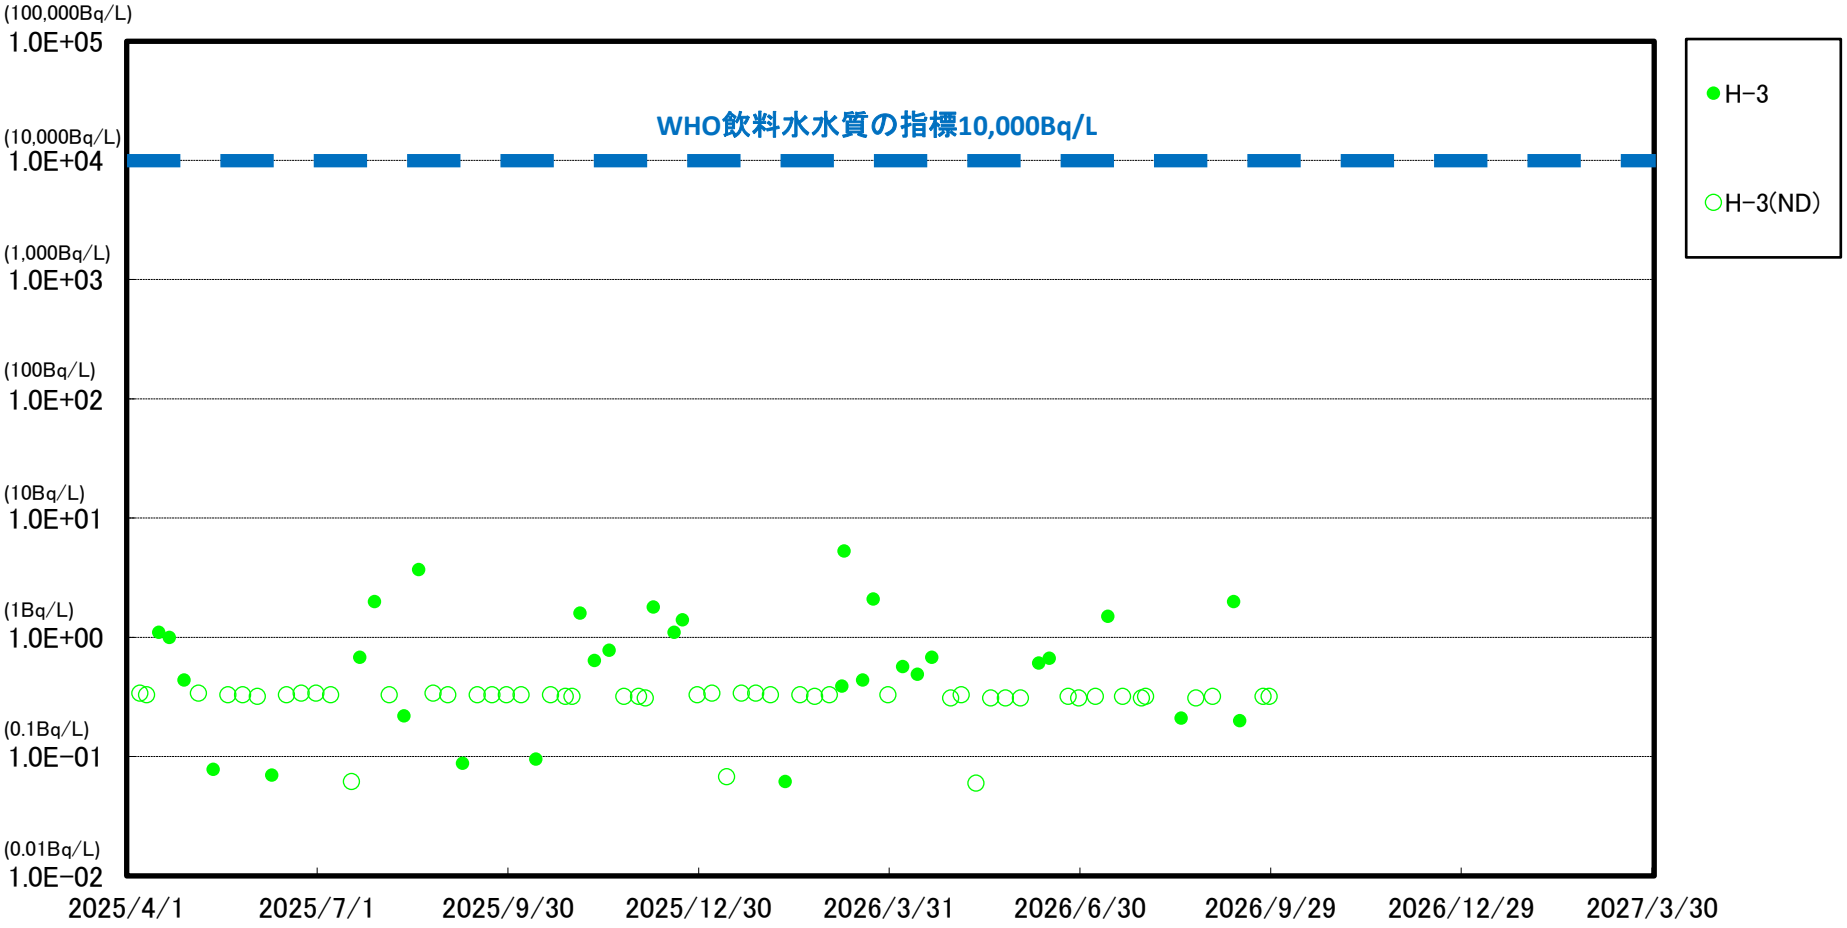

※　世界保健機関（WHO）の飲料水水質ガイドラインにおける，トリチウム（H-3）の指標：1.0E＋04Bq/L（1万Bq/L）

※※　(ND)は測定値が検出限界値（検出下限値）未満であったことを示します。検出限界値は測定環境や測定器ごとの特性によって変動します。

※※※　2023年6月 以降のモニタリングにおいて，H-3の検出限界値を0.4Bq/L⇒0.1Bq/Lに変更（1ヶ月に1回）