


サブドレン等 分析結果 (γ)


採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2026/10/16 07:03	< 8.3E+00	< 4.6E+00	5.9E+02
2号機サブドレン	2026/10/16 07:12	< 7.9E+00	< 5.4E+00	5.3E+02
3号機サブドレン	2026/10/16 07:31	< 4.0E+00	< 5.4E+00	< 4.8E+00
4号機サブドレン	2026/10/16 08:15	< 4.3E+00	< 4.2E+00	< 5.6E+00
5号機サブドレン	2026/10/16 09:00	< 4.3E+00	< 4.6E+00	< 4.4E+00
6号機サブドレン	2026/10/16 08:55	< 2.9E+00	< 4.7E+00	< 3.8E+00
構内深井戸	2026/10/16 08:15	< 2.3E+00	< 3.9E+00	< 2.9E+00

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。


福島第一 1号機サブドレン放射能濃度

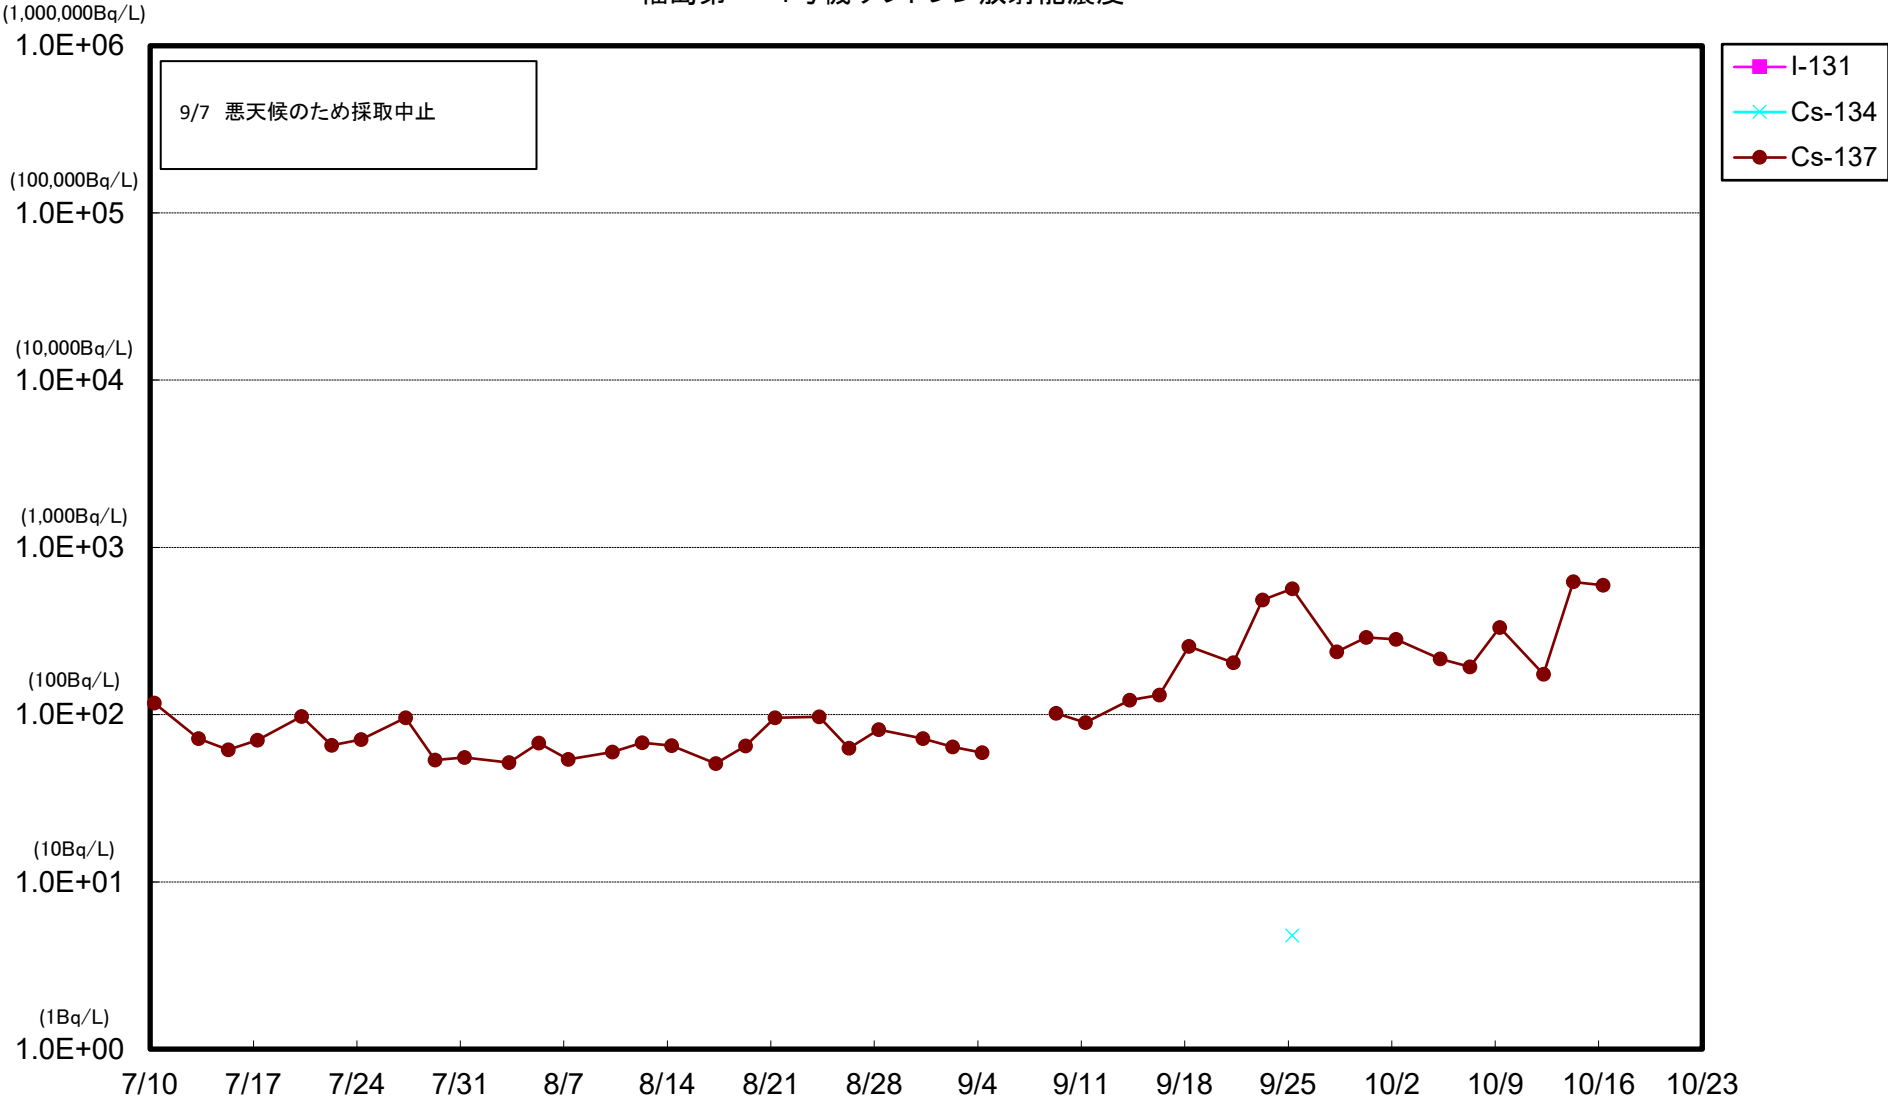


福島第一 2号機サブドレン放射能濃度

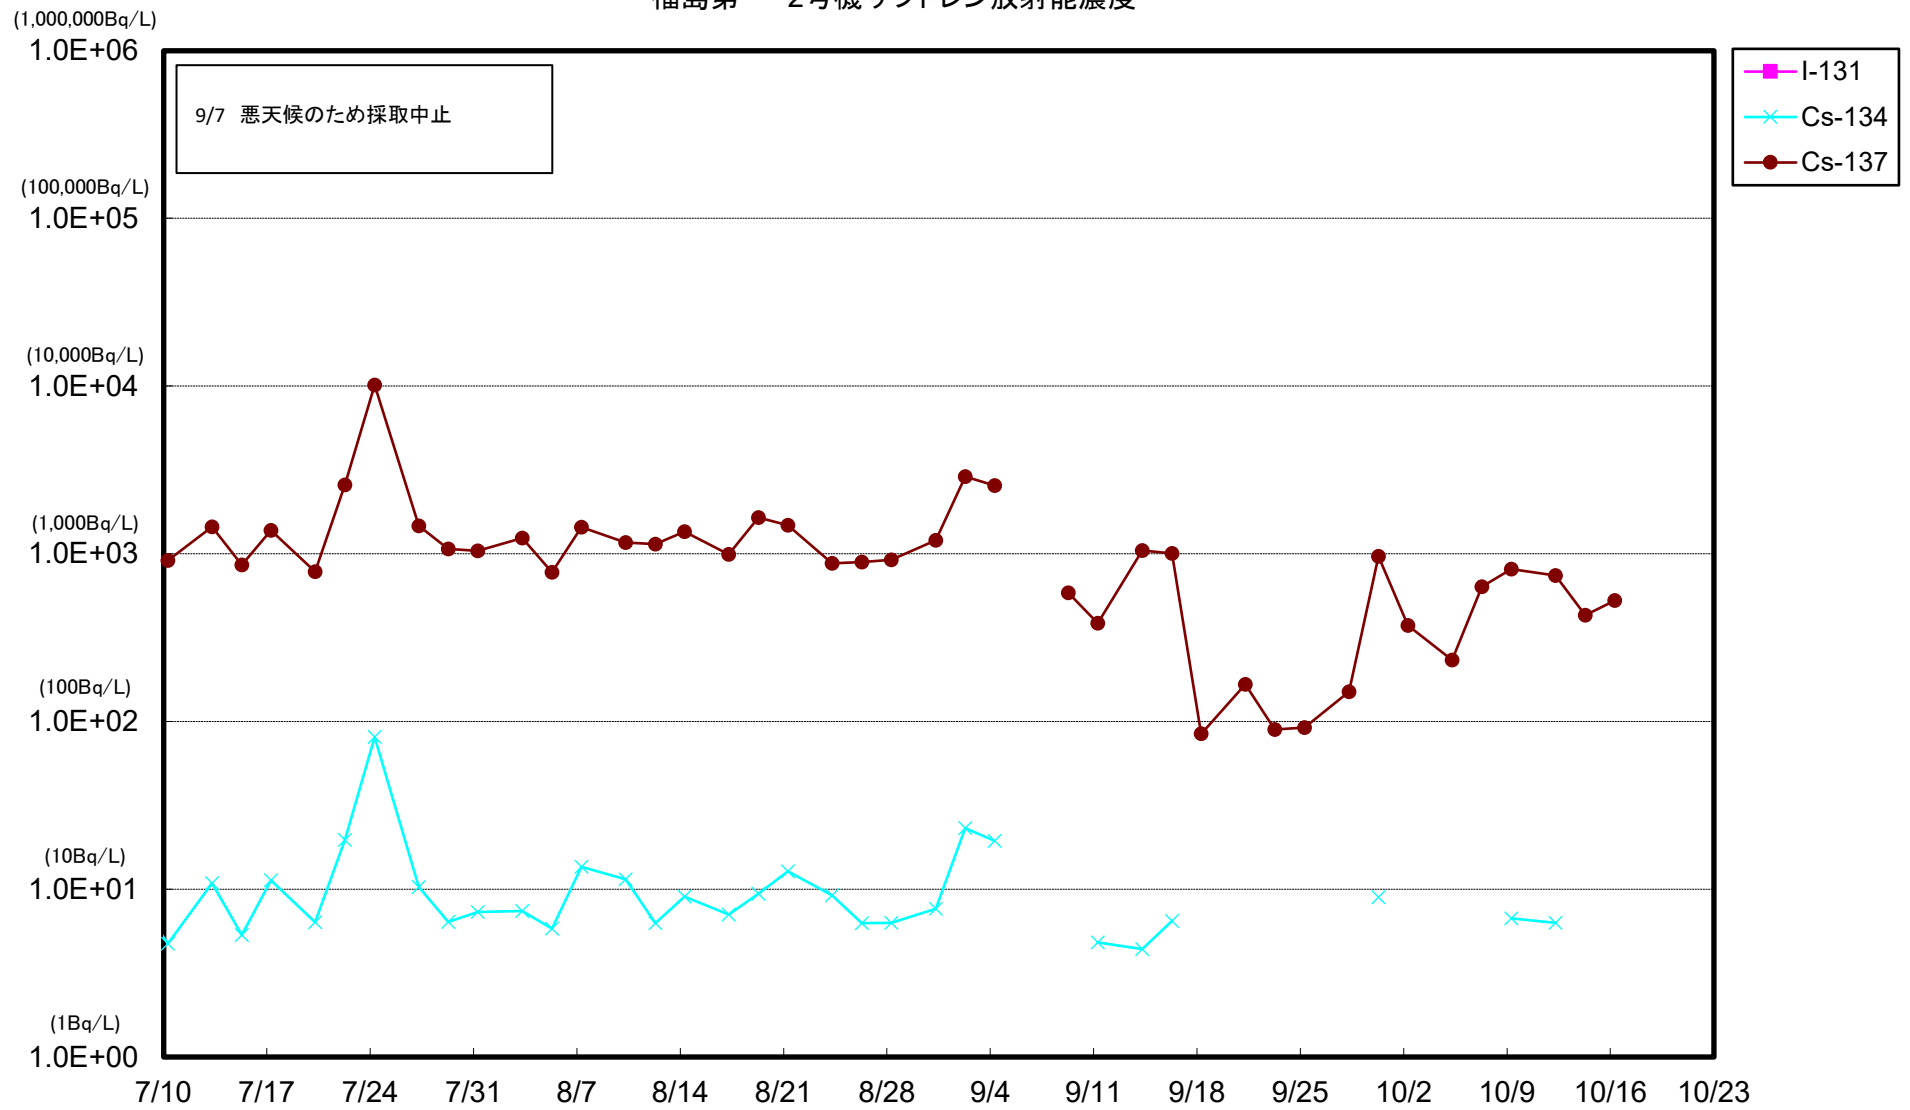

福島第一 3号機サブドレン放射能濃度

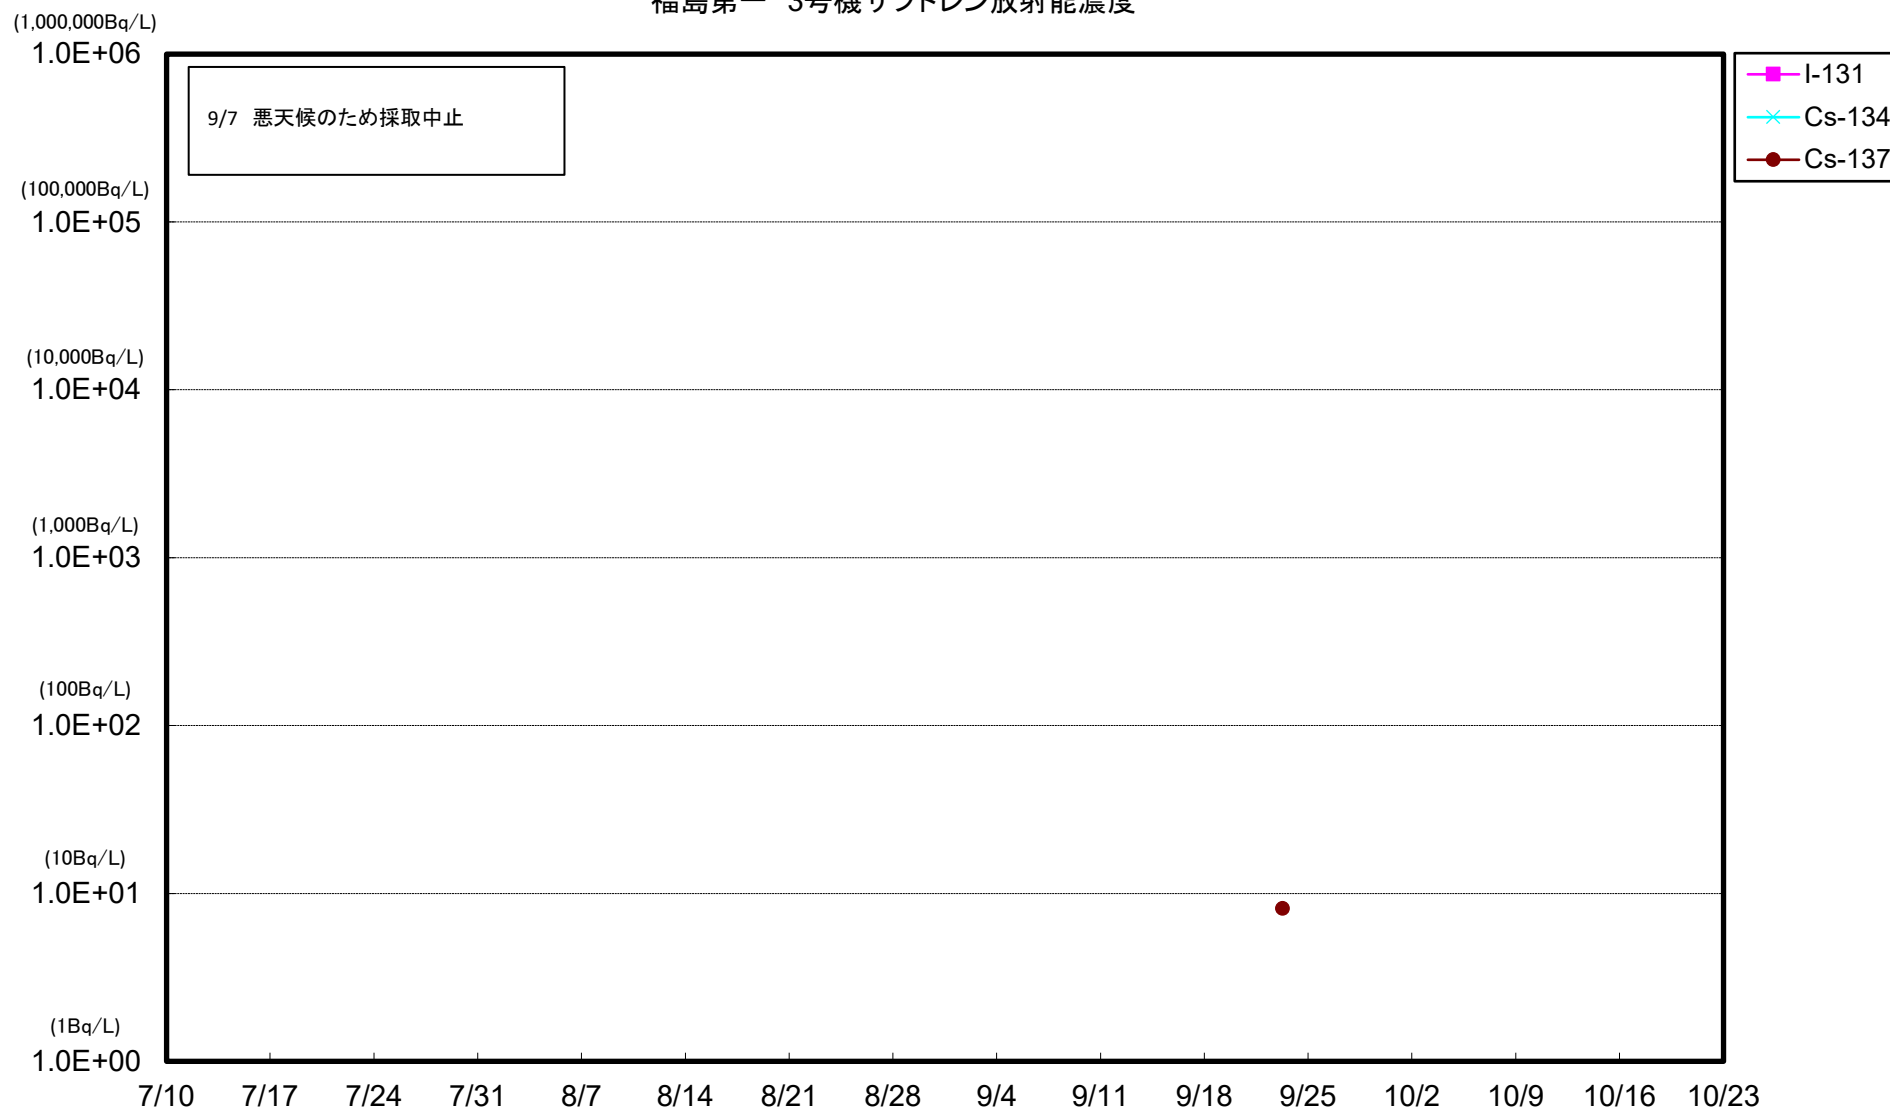


福島第一 4号機サブドレン放射能濃度

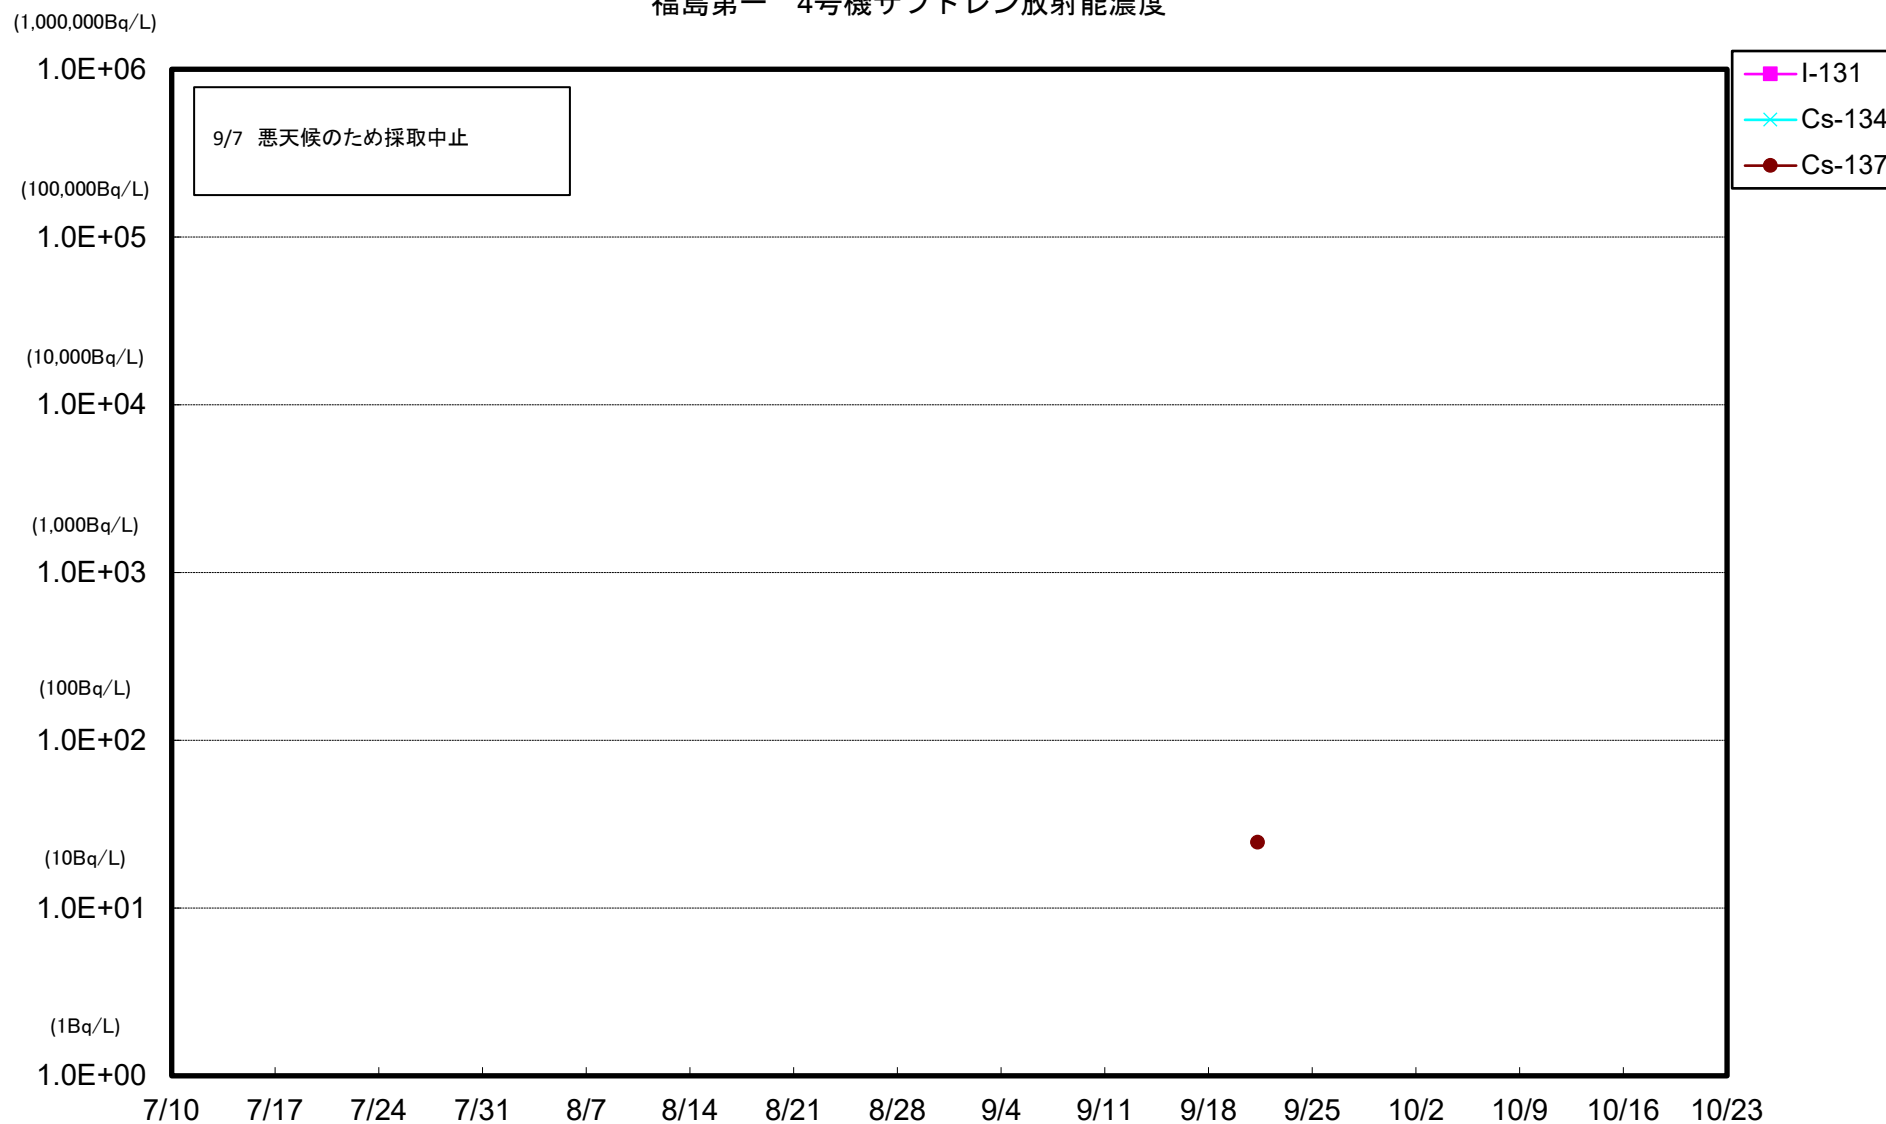


7/10 以降, NDのためプロットデータはありません。

7/10 以降, NDのためプロットデータはありません。



(1,000,000Bq/L)

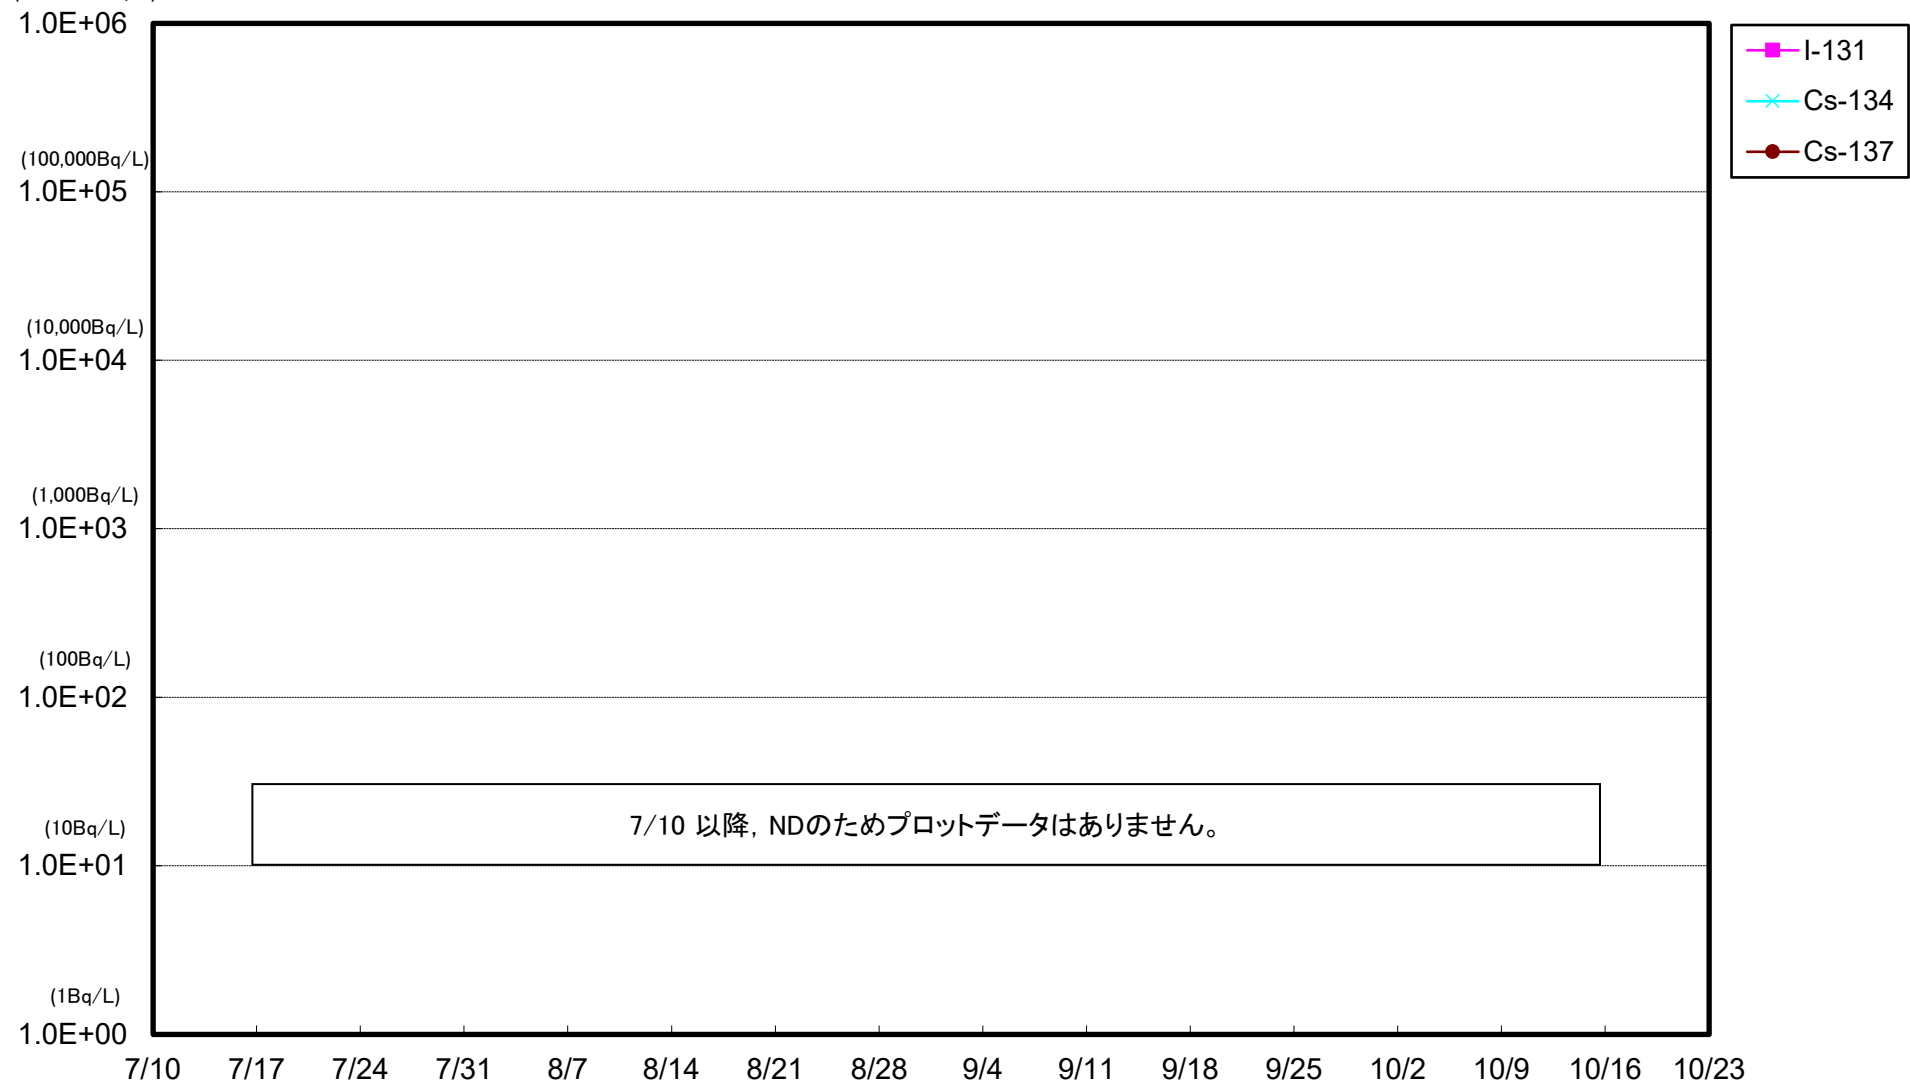

福島第一 構内深井戸放射能濃度

