

平成30年 4月分

1号機 T／B

1階・地下1階

連続ダスト濃度監視

放射線サーベイ記録

測定目的	1号機T/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □スミア □ダスト □核種分析
測定場所	1号機T/B 1階 南側, 1号機T/B地下1階 南側, 1号機T/B地下1階 北側	測定者	
測定日時	2018/4/4 10:28 ~ 10:50	測定器	F1-ICW-216 F1-DM-19,20,94


×：線量率

△：ダスト測定箇所

△：採取箇所③ 1号T/B南側 地下一階

×：ダストモニタ① 設置箇所

雰囲気線量率	0.016	mSv/h
--------	-------	-------

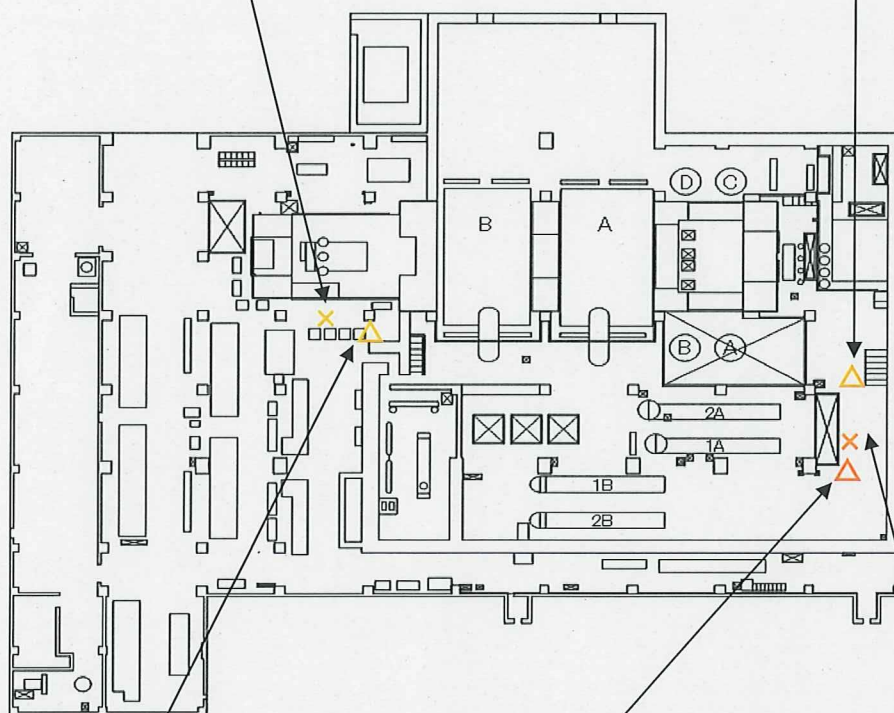

×：ダストモニタ②③ 設置箇所


空間線量当量率	0.025	mSv/h
---------	-------	-------

△：採取箇所① 1号T/B北側

△：採取箇所② 1号T/B南側

①1号機 T/B北側一階


● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]

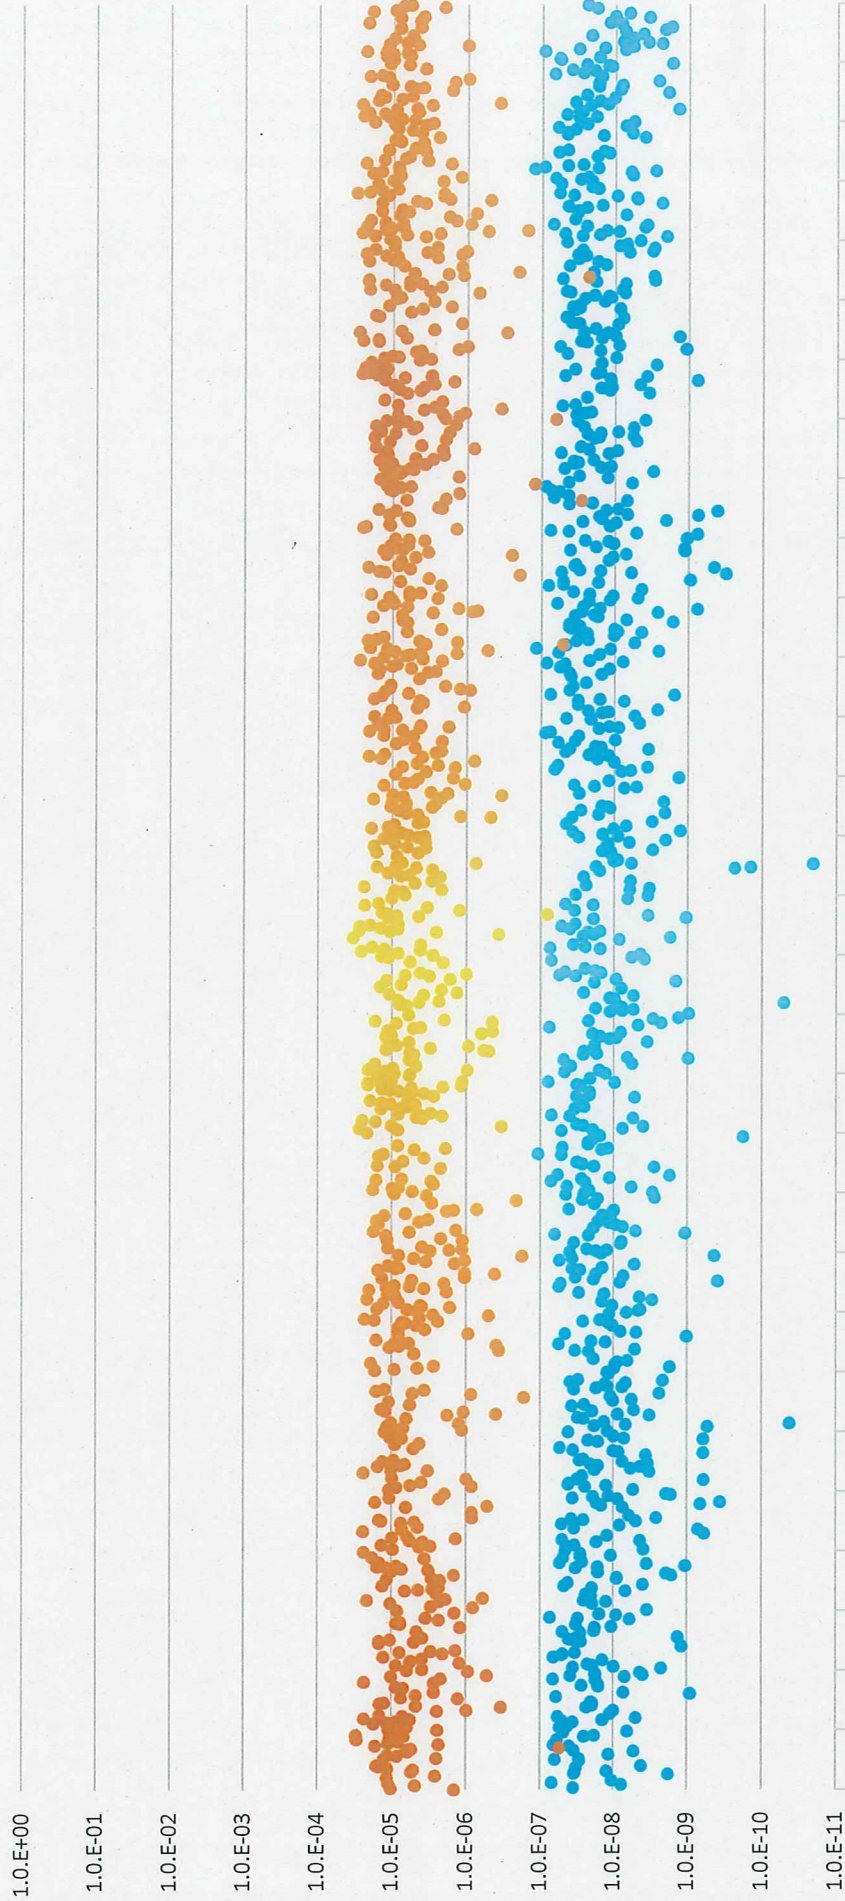

0:21	12:31	0:46	12:56	1:11	13:21	1:36	13:46	2:01	14:11	2:26	14:41	2:51	15:06	3:16	15:31	3:41	15:56	4:06	16:21	4:31	16:47	4:57	17:12	5:22	17:37	5:47	18:02	6:12	18:27	6:42	18:52	7:07	19:17	7:32	19:42	7:57	20:07	8:22	20:32	8:47	20:57	9:12	21:22	9:37	21:47	10:02	22:12	10:28	22:43	10:53	23:08	11:18	23:33	11:43	23:58	12:08	0:23	12:57
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																													

②1号機 T/B一階南東

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]

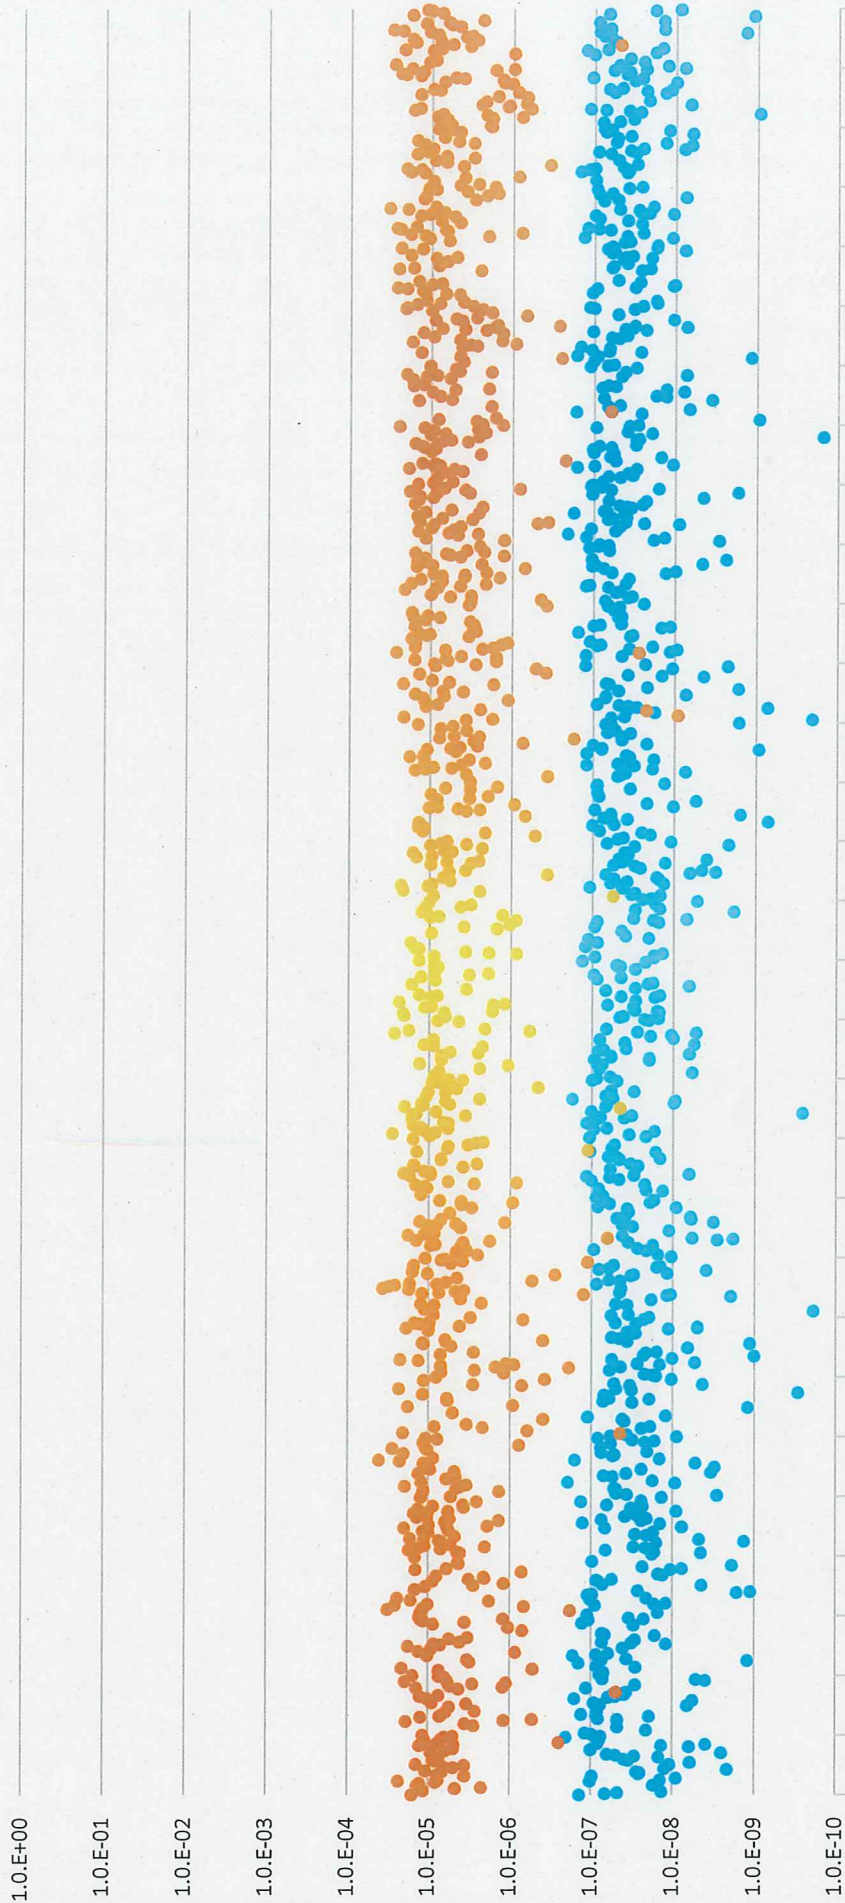

0:07	12:22	0:37	12:47	1:02	13:12	1:27	13:37	1:52	14:02	2:17	14:27	2:42	14:52	3:07	15:17	3:32	15:42	3:57	16:07	4:22	16:38	4:48	17:03	5:13	17:28	5:38	17:53	6:03	18:18	6:28	18:43	6:53	19:26	7:41	19:51	8:06	20:16	8:31	20:41	8:56	21:07	9:22	21:32	9:47	21:57	10:12	22:22	10:37	22:47	11:02	23:17	11:27	23:42	11:52	0:08	12:18	0:33	12:43
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																													

③1号機 T/B南側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



12:21	12:17	12:43	0:58	13:08	1:23	13:33	1:48	13:58	2:13	14:23	2:38	14:48	3:03	15:13	3:28	15:38	3:53	16:03	4:19	16:34	4:44	16:59	5:09	17:24	5:34	17:49	5:59	18:14	6:24	18:39	6:49	19:04	7:14	19:29	7:39	19:54	8:04	20:20	8:35	20:45	9:00	21:10	9:25	21:35	9:50	22:00	10:15	22:25	10:40	22:50	11:05	23:15	11:30	23:40	11:55	0:05	12:21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																												