


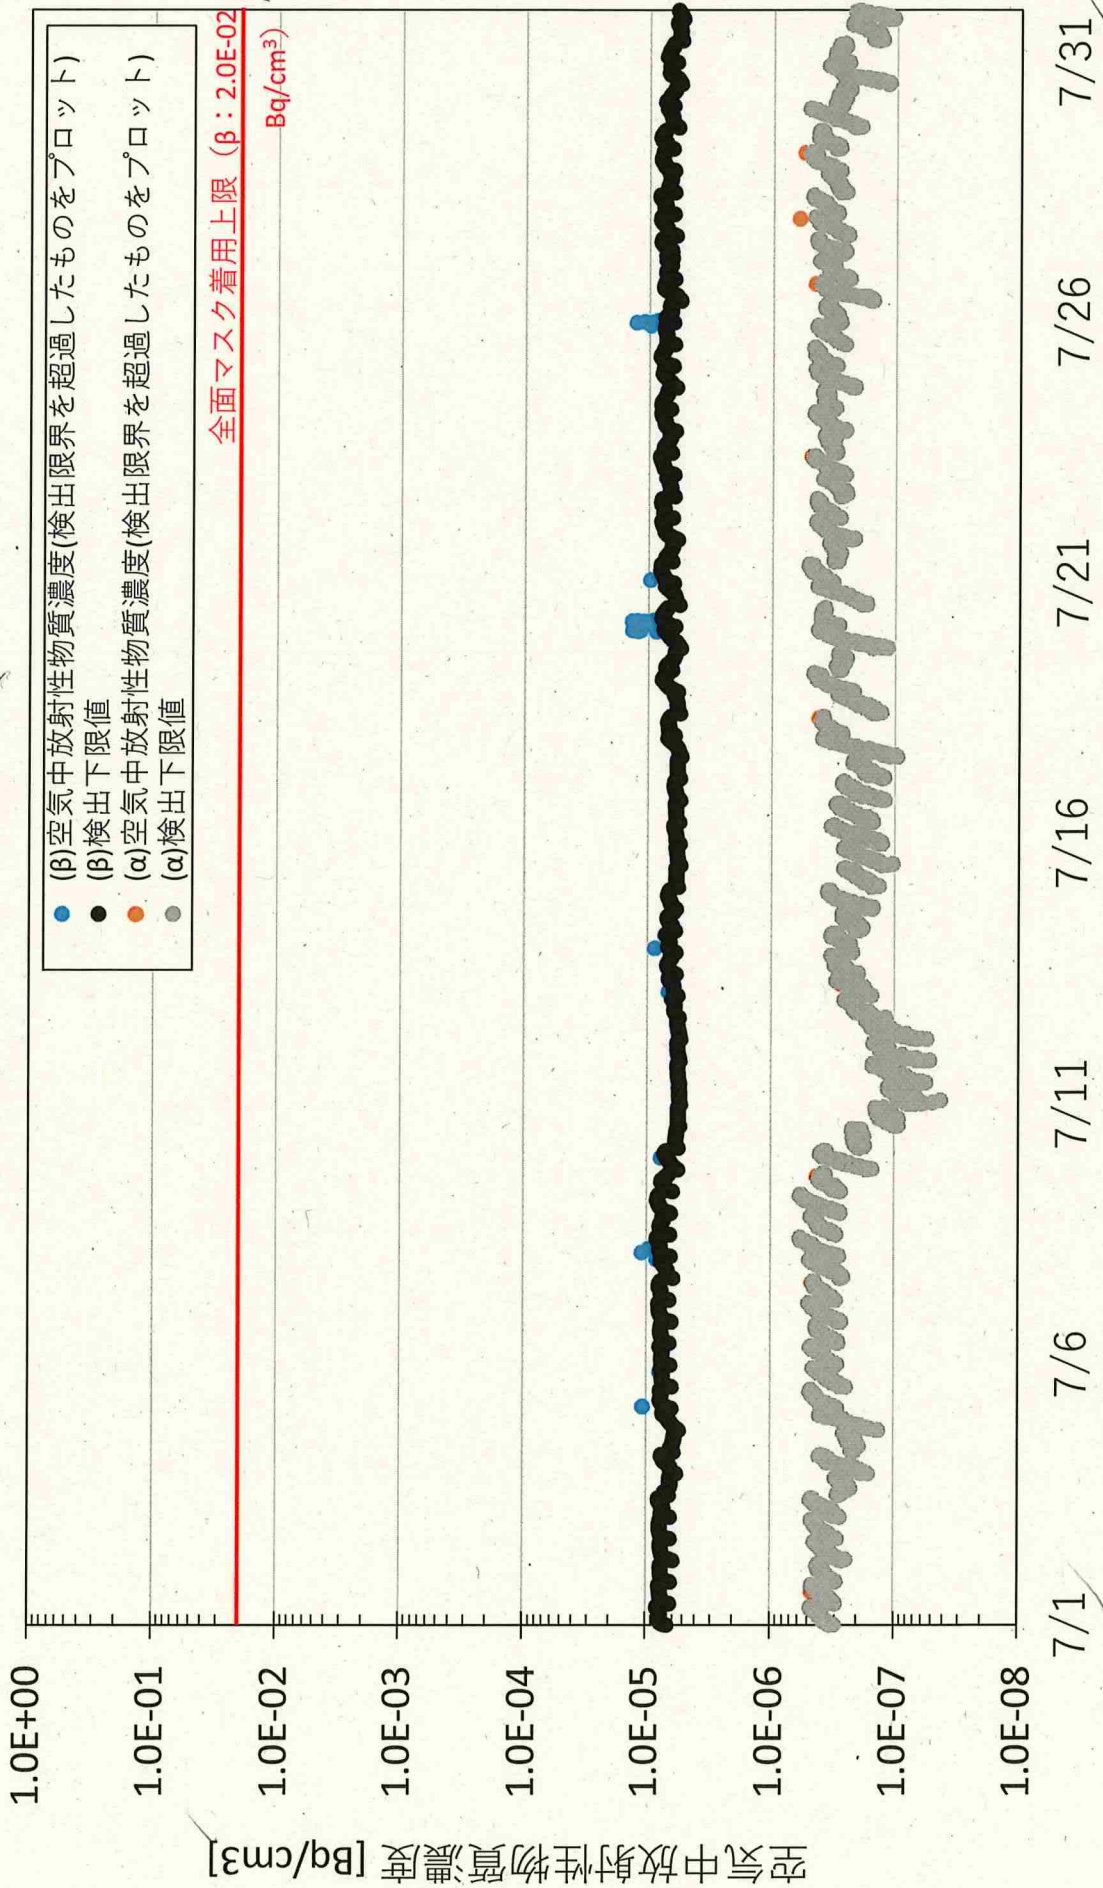


承認	審査	作成
		
28.6.1		


2025年 7月分

建屋内連続ダスト 濃度測定記録


1号機 T / B北側一階




1号機 T/B南側地下一階

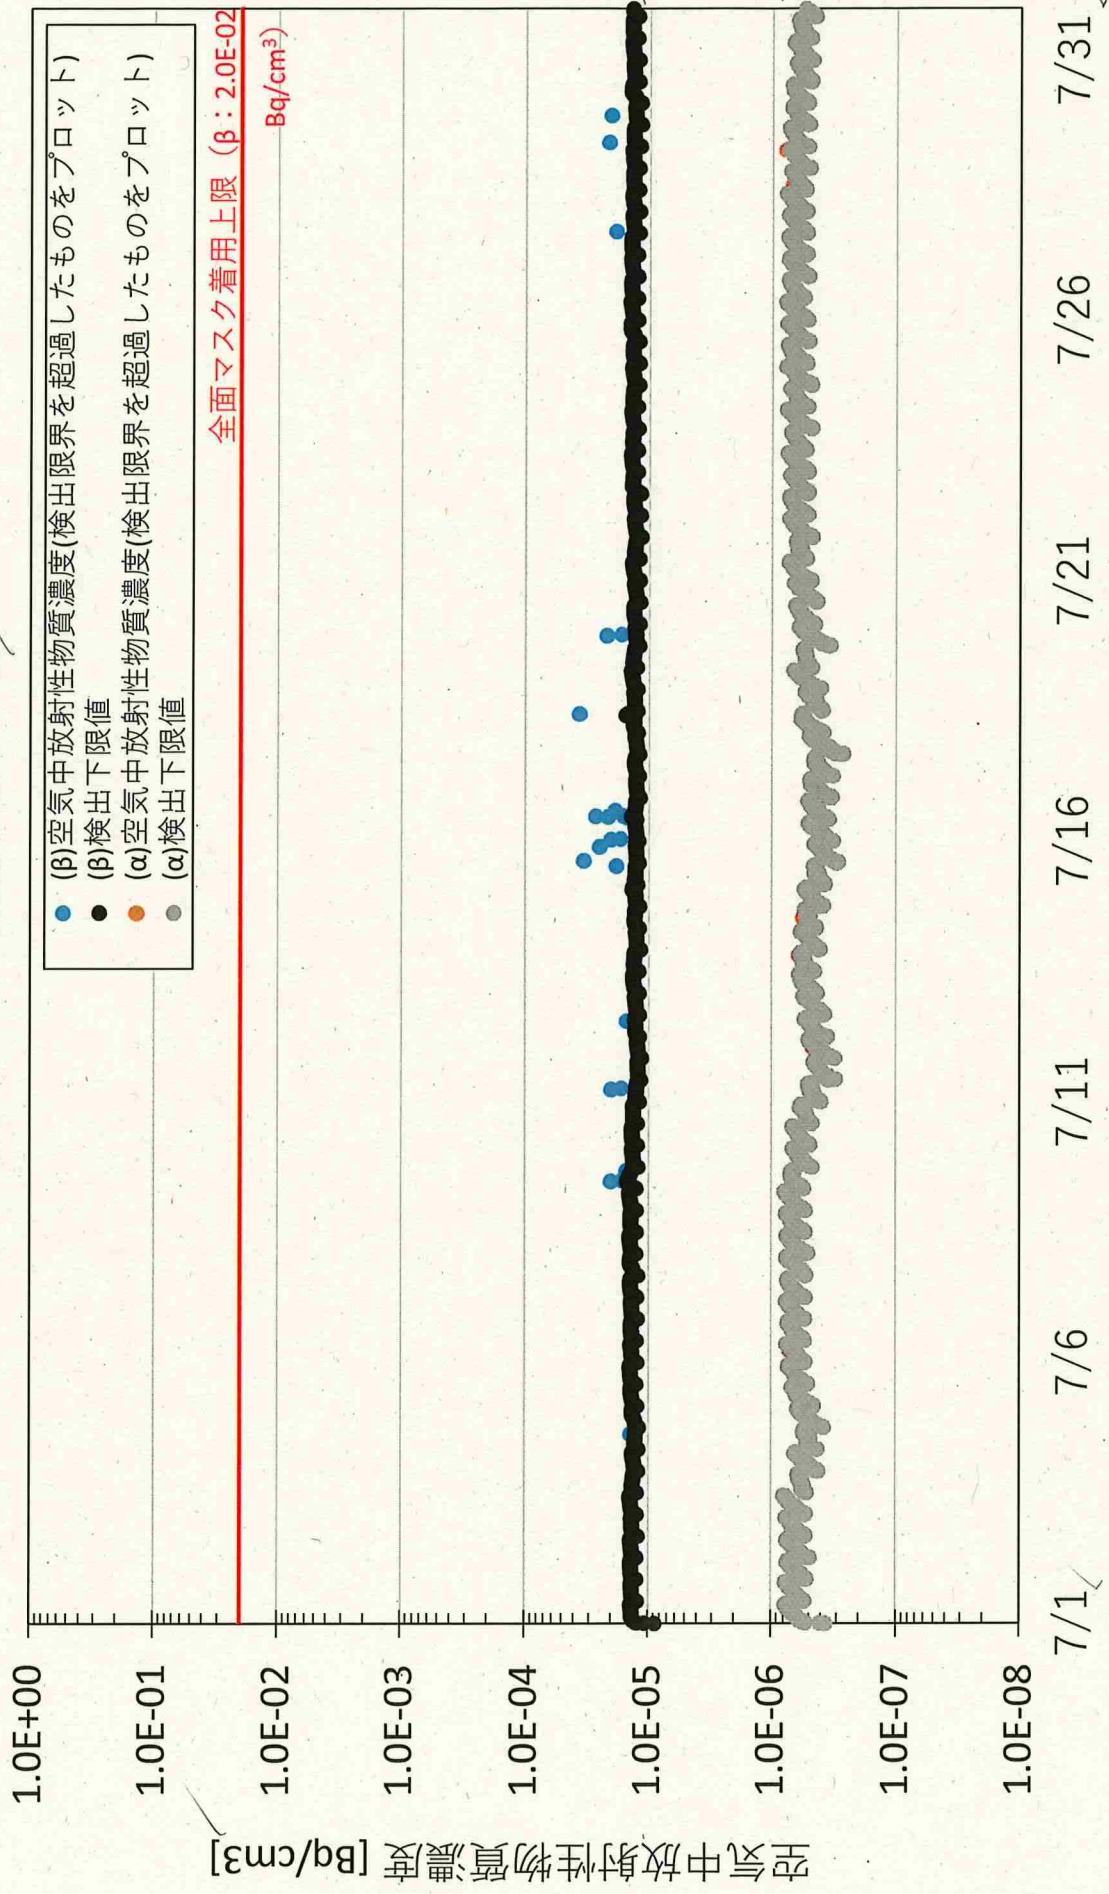


1号機 R/B一階南東

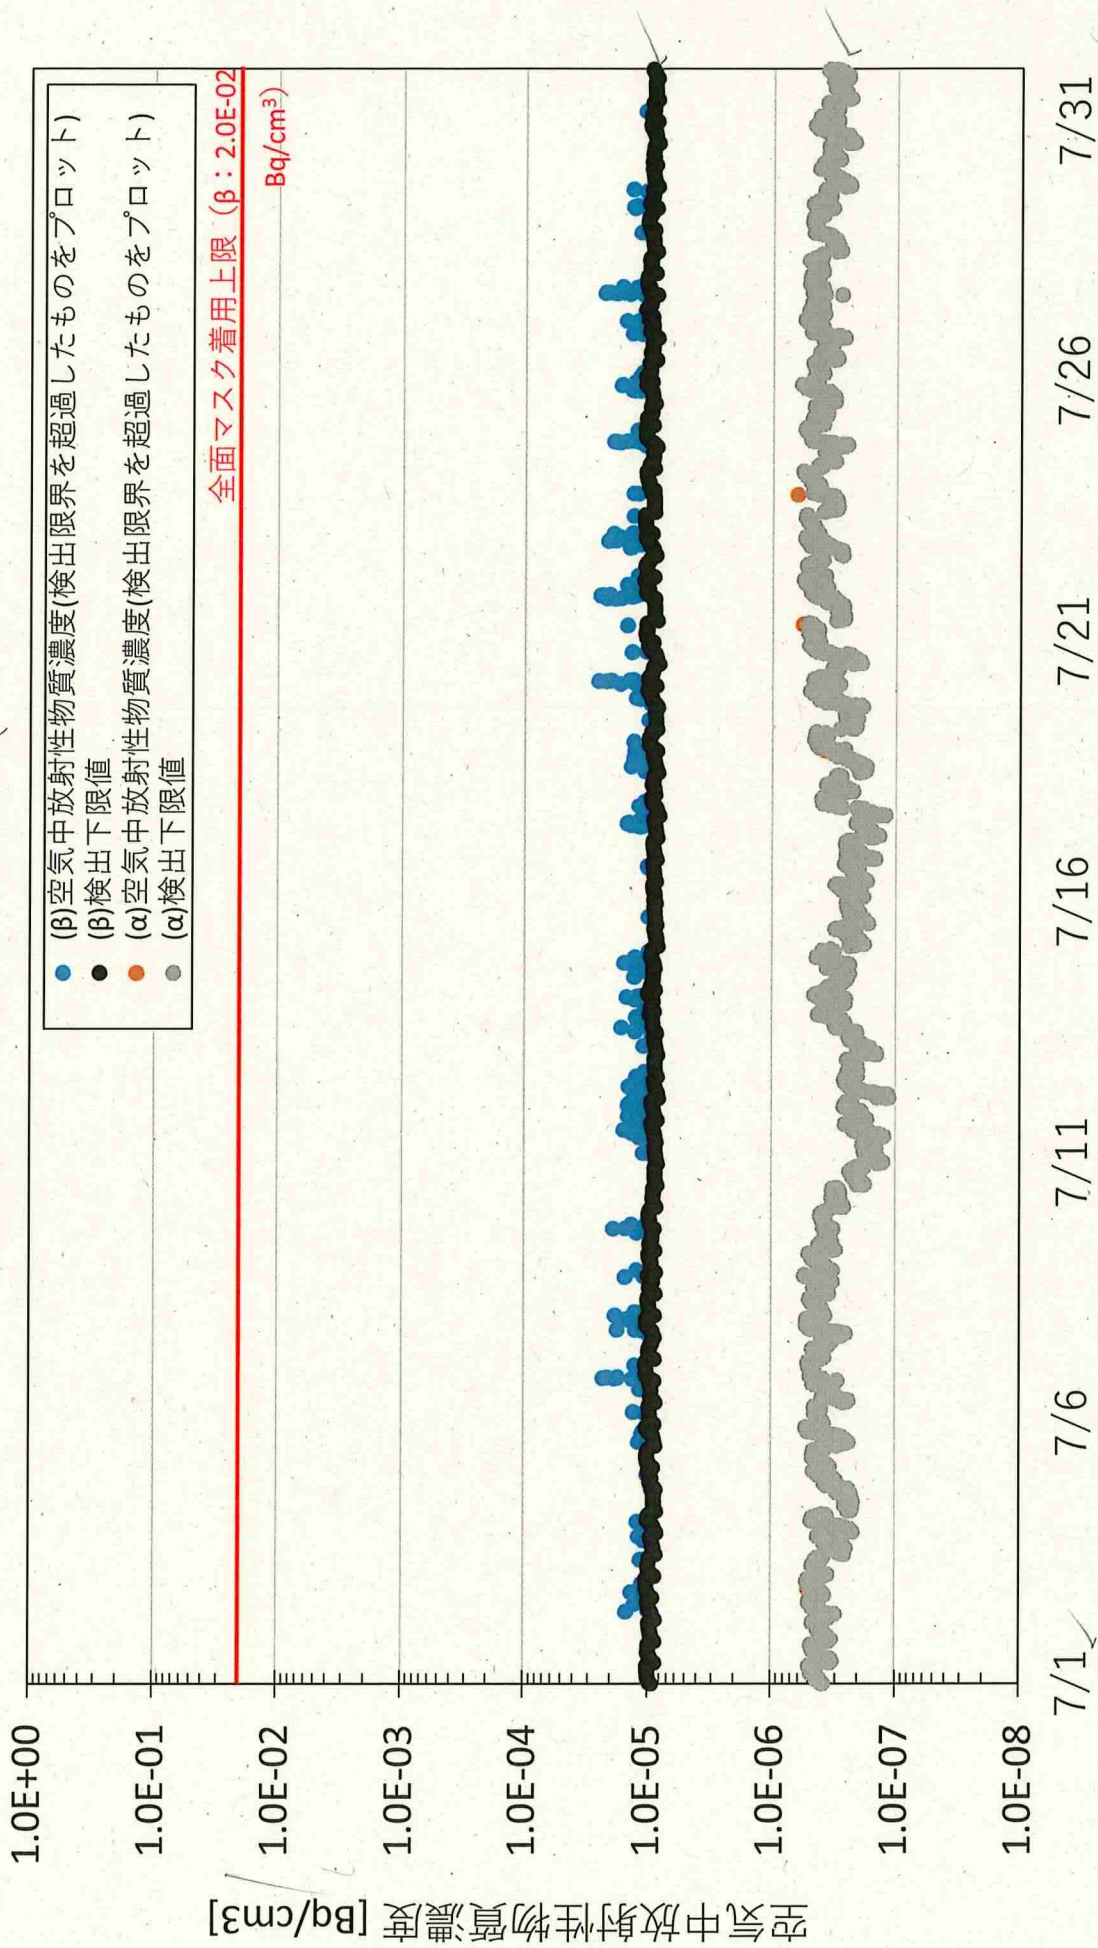


1号機 R/B 中間地下階

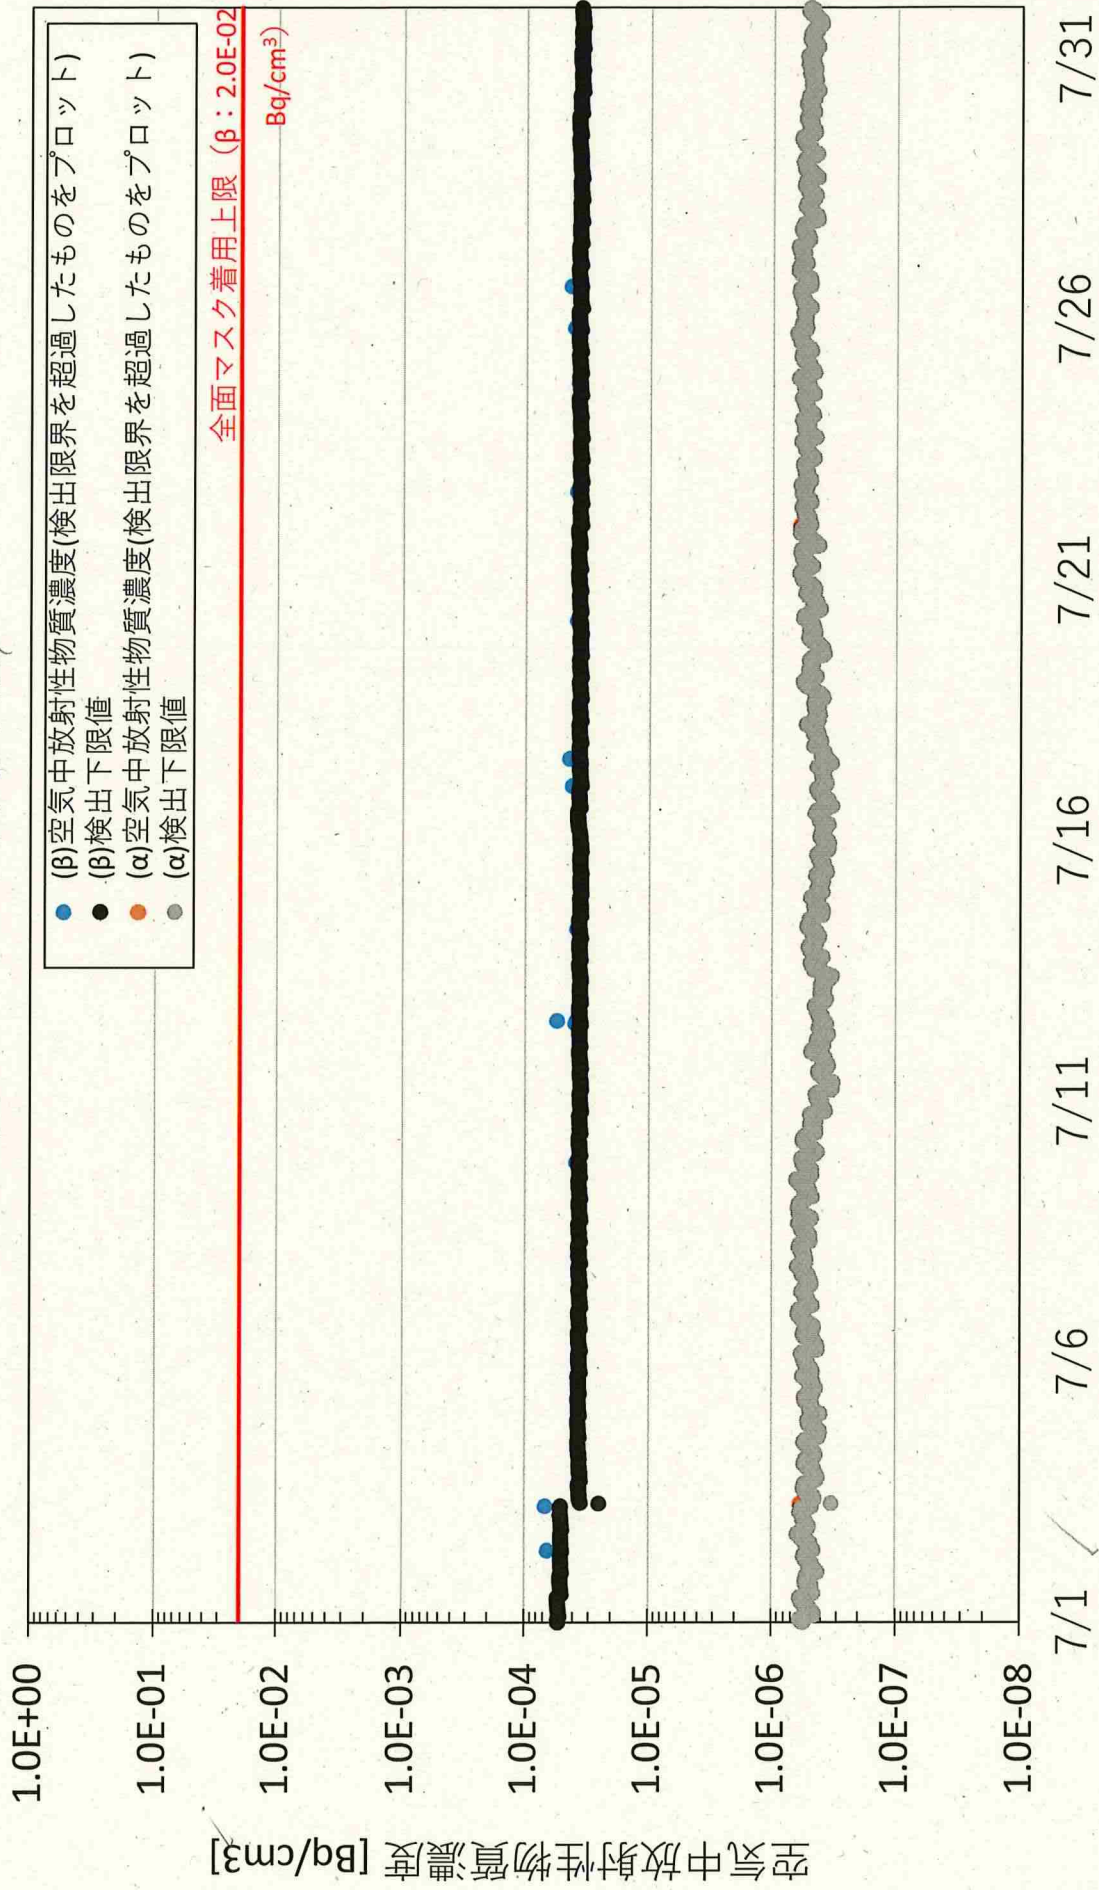


2号機 T / B北側一階

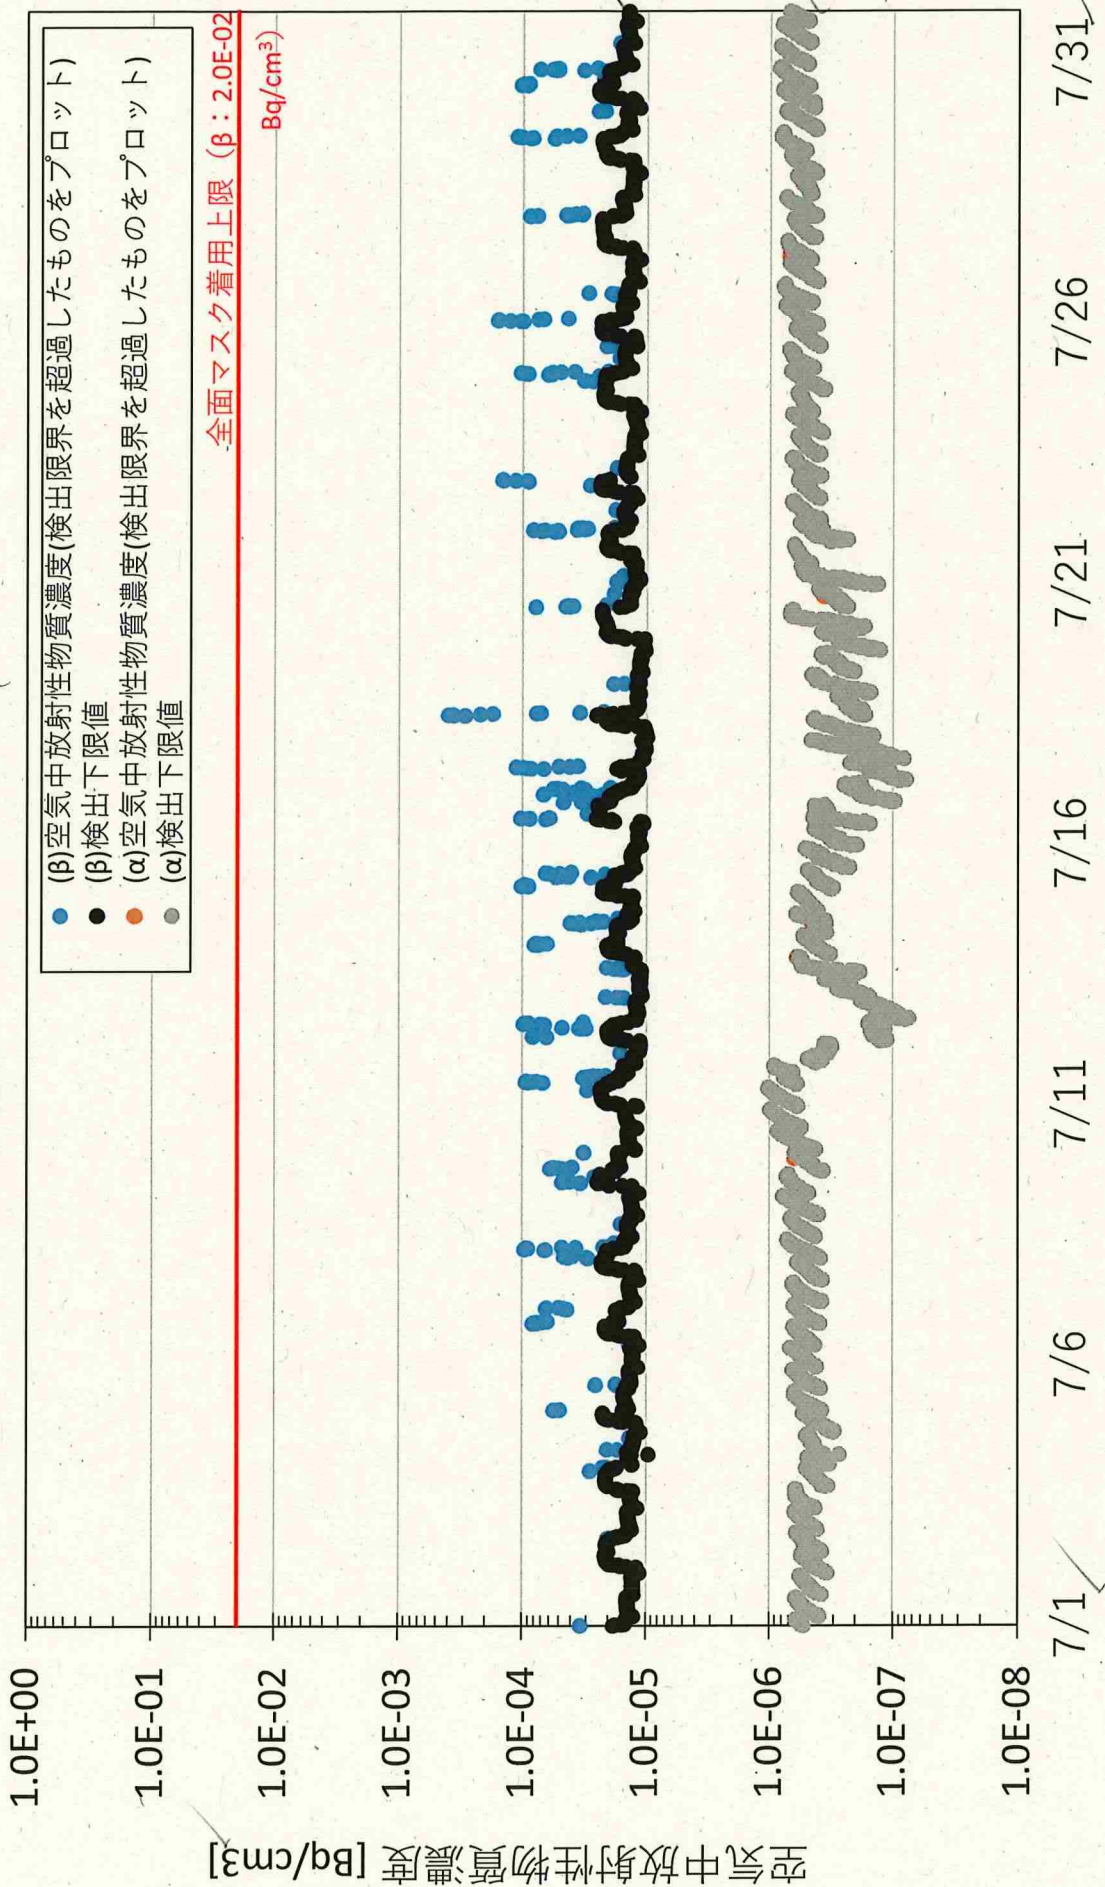


2号機 T / B北側地下一階

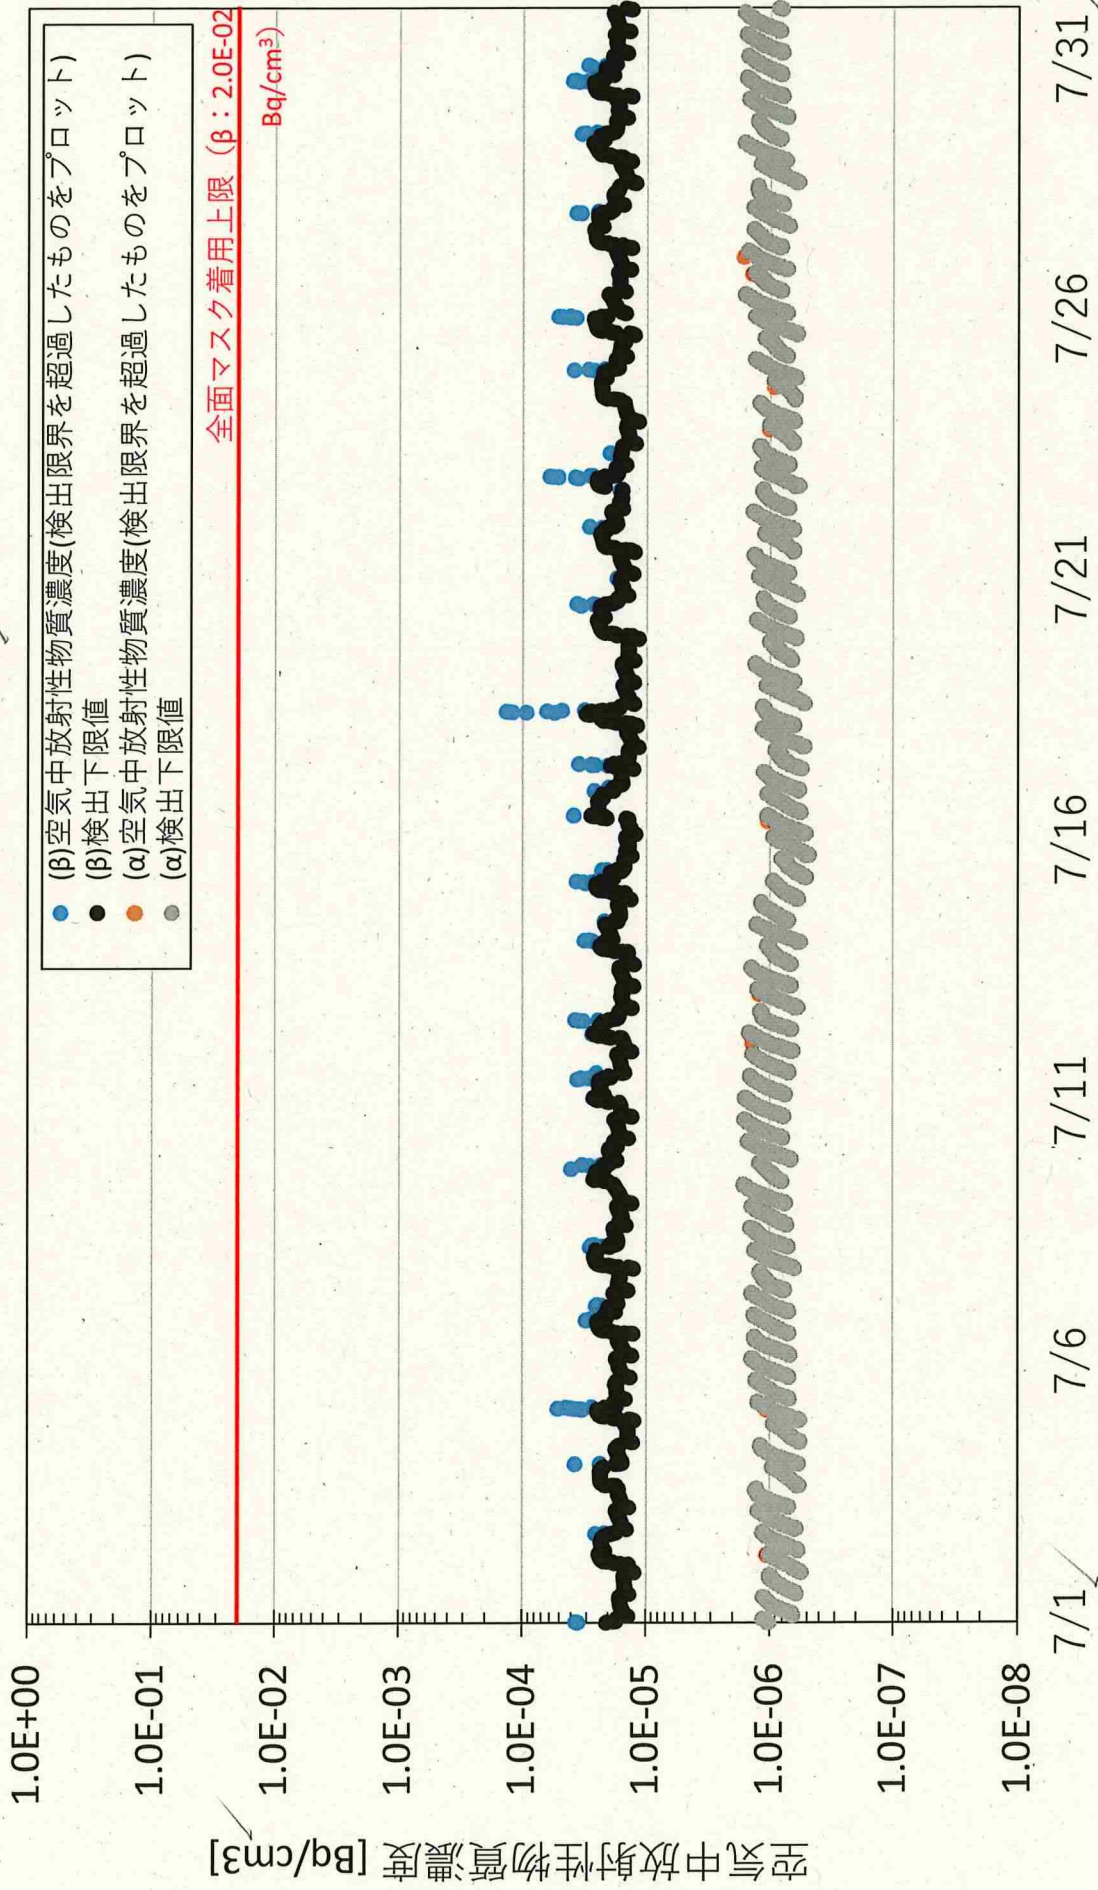


2号機 R / B一階

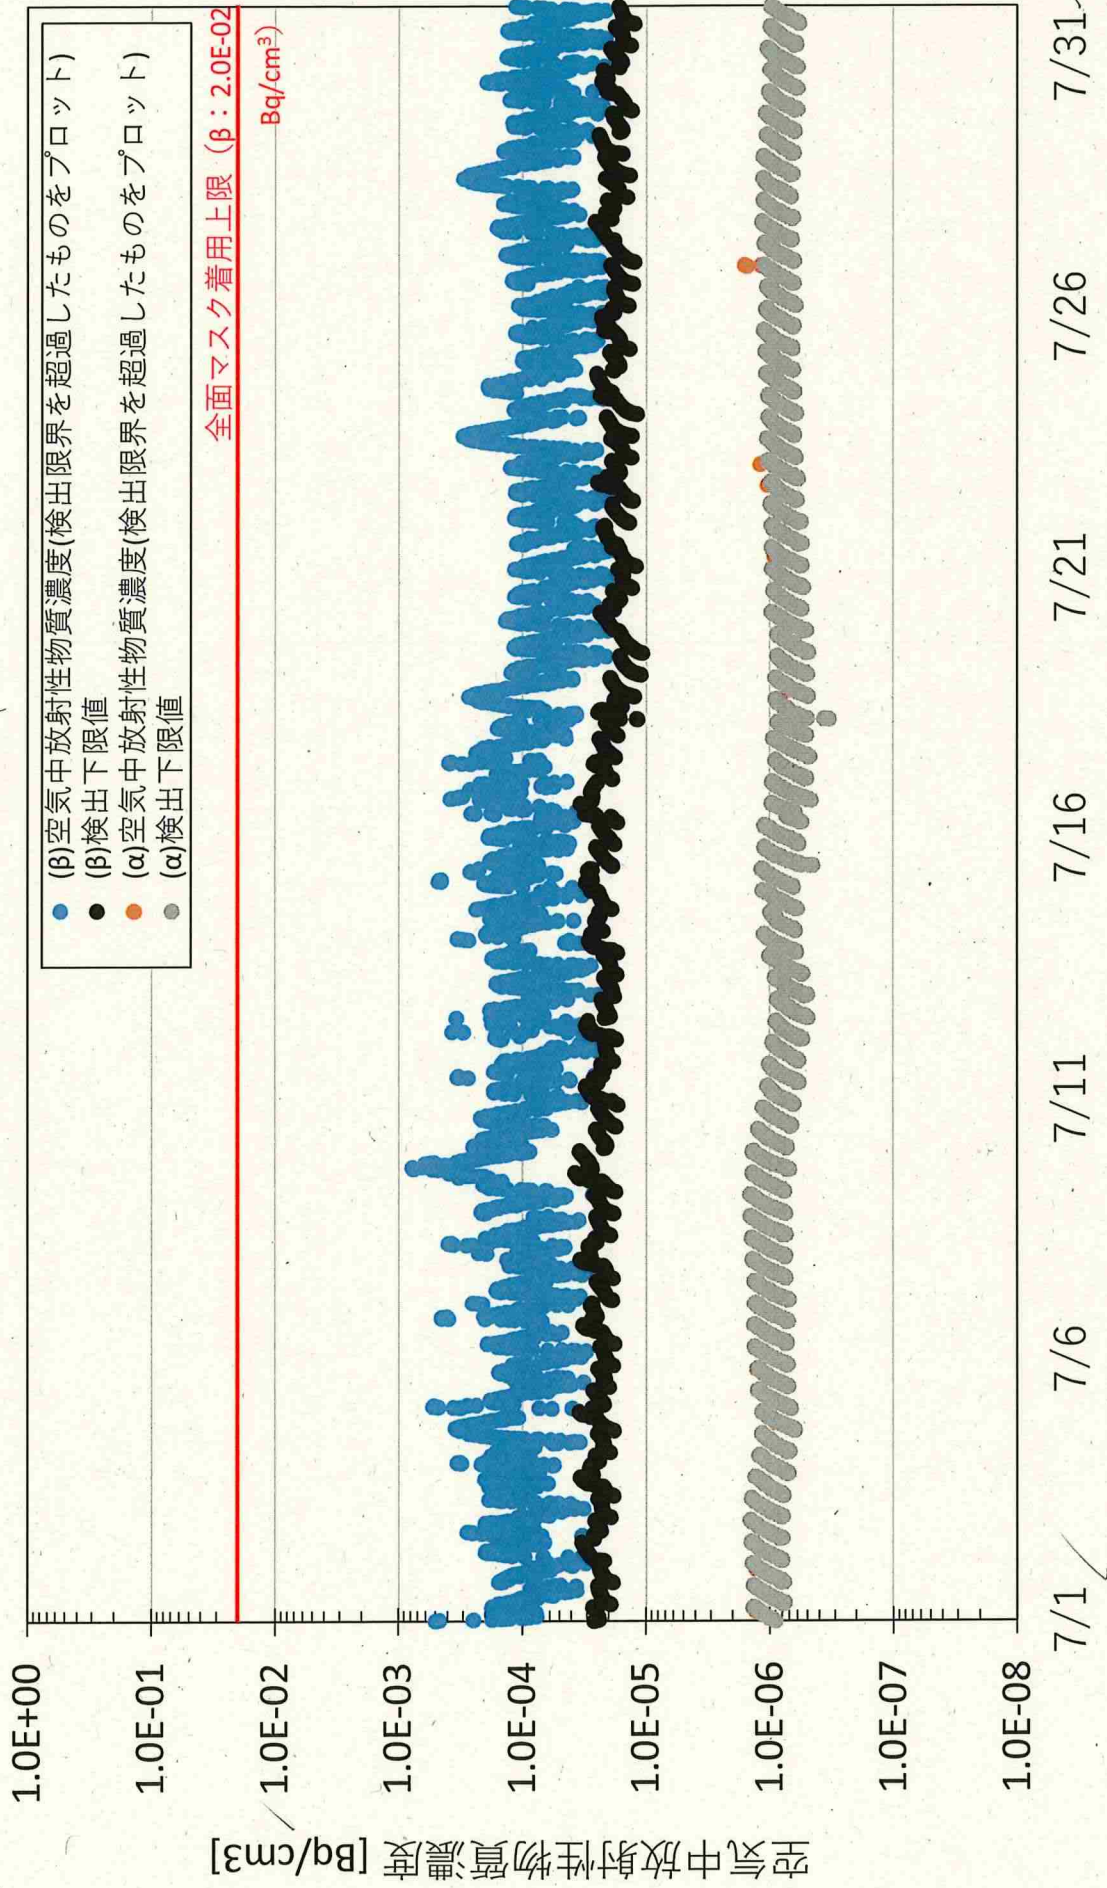


2号機 R / B地下階

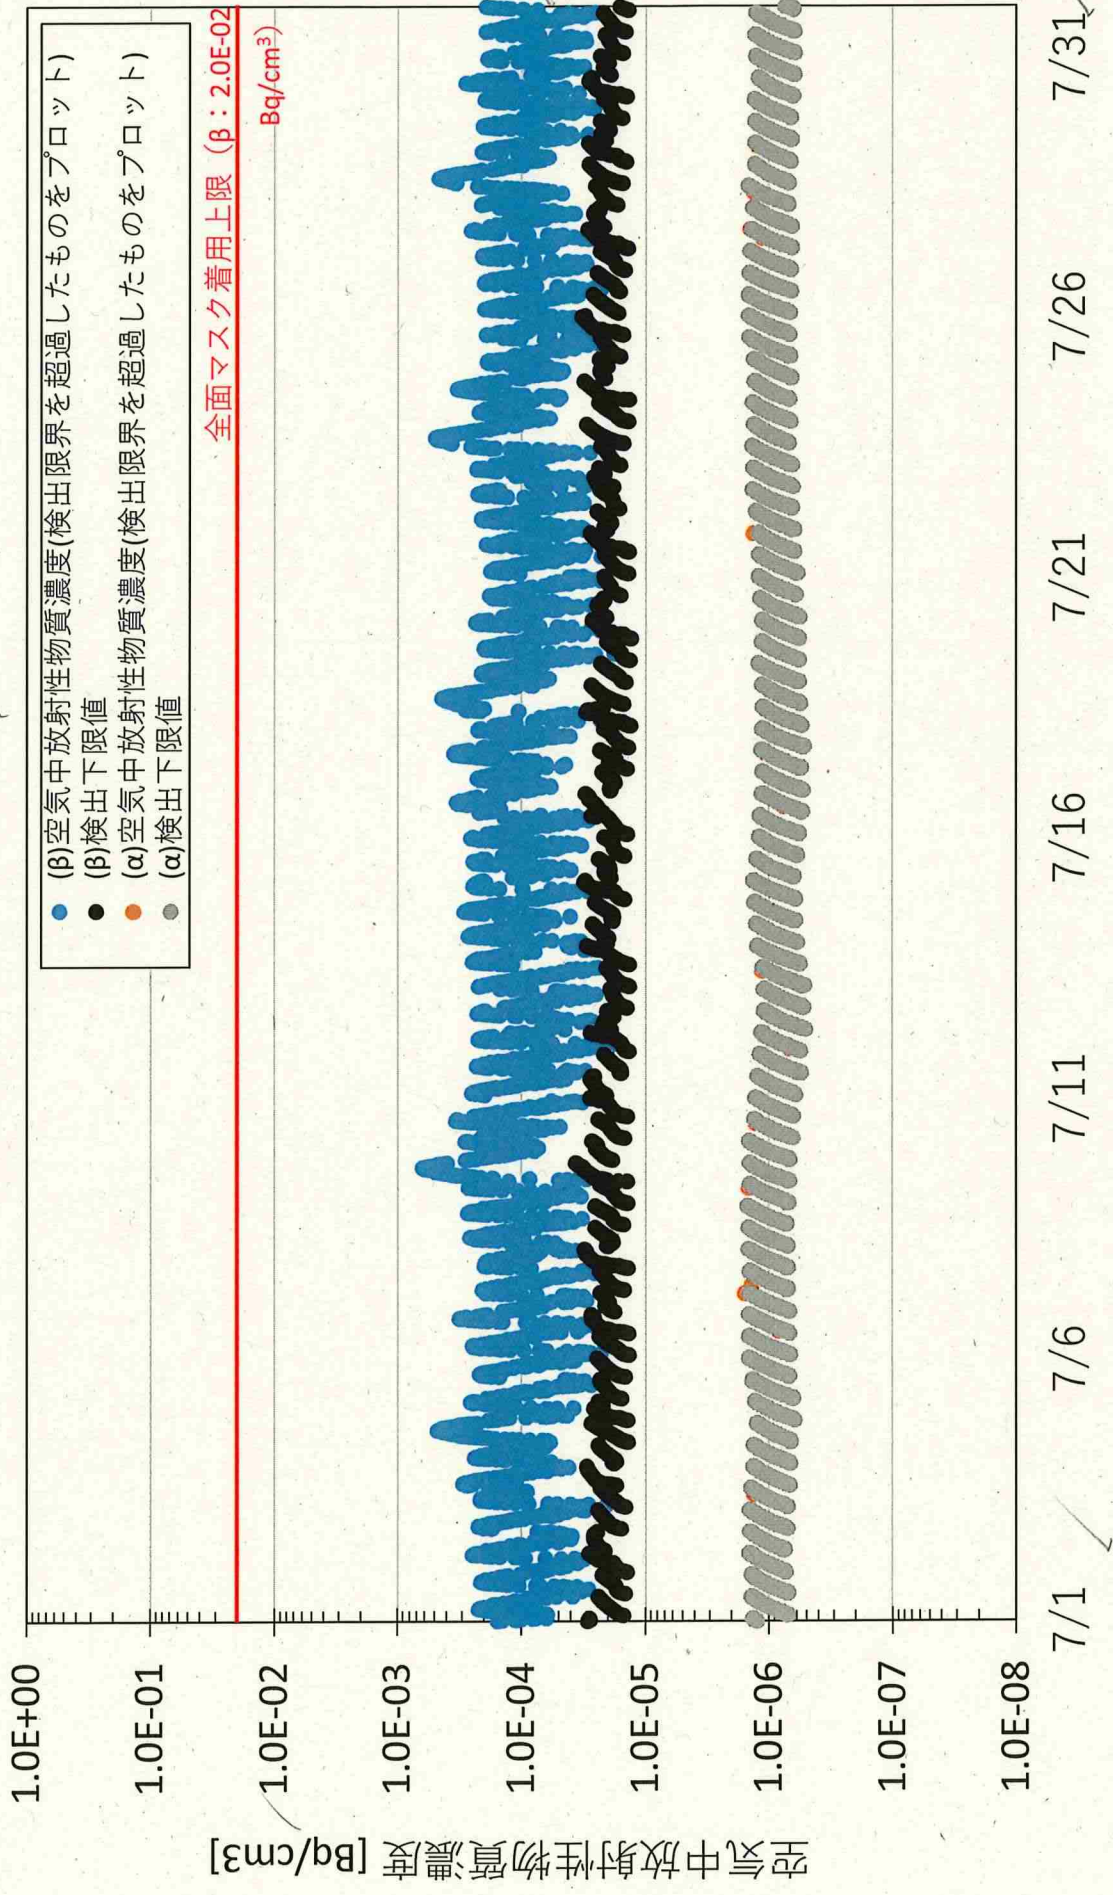


3号機 T / B南側一階

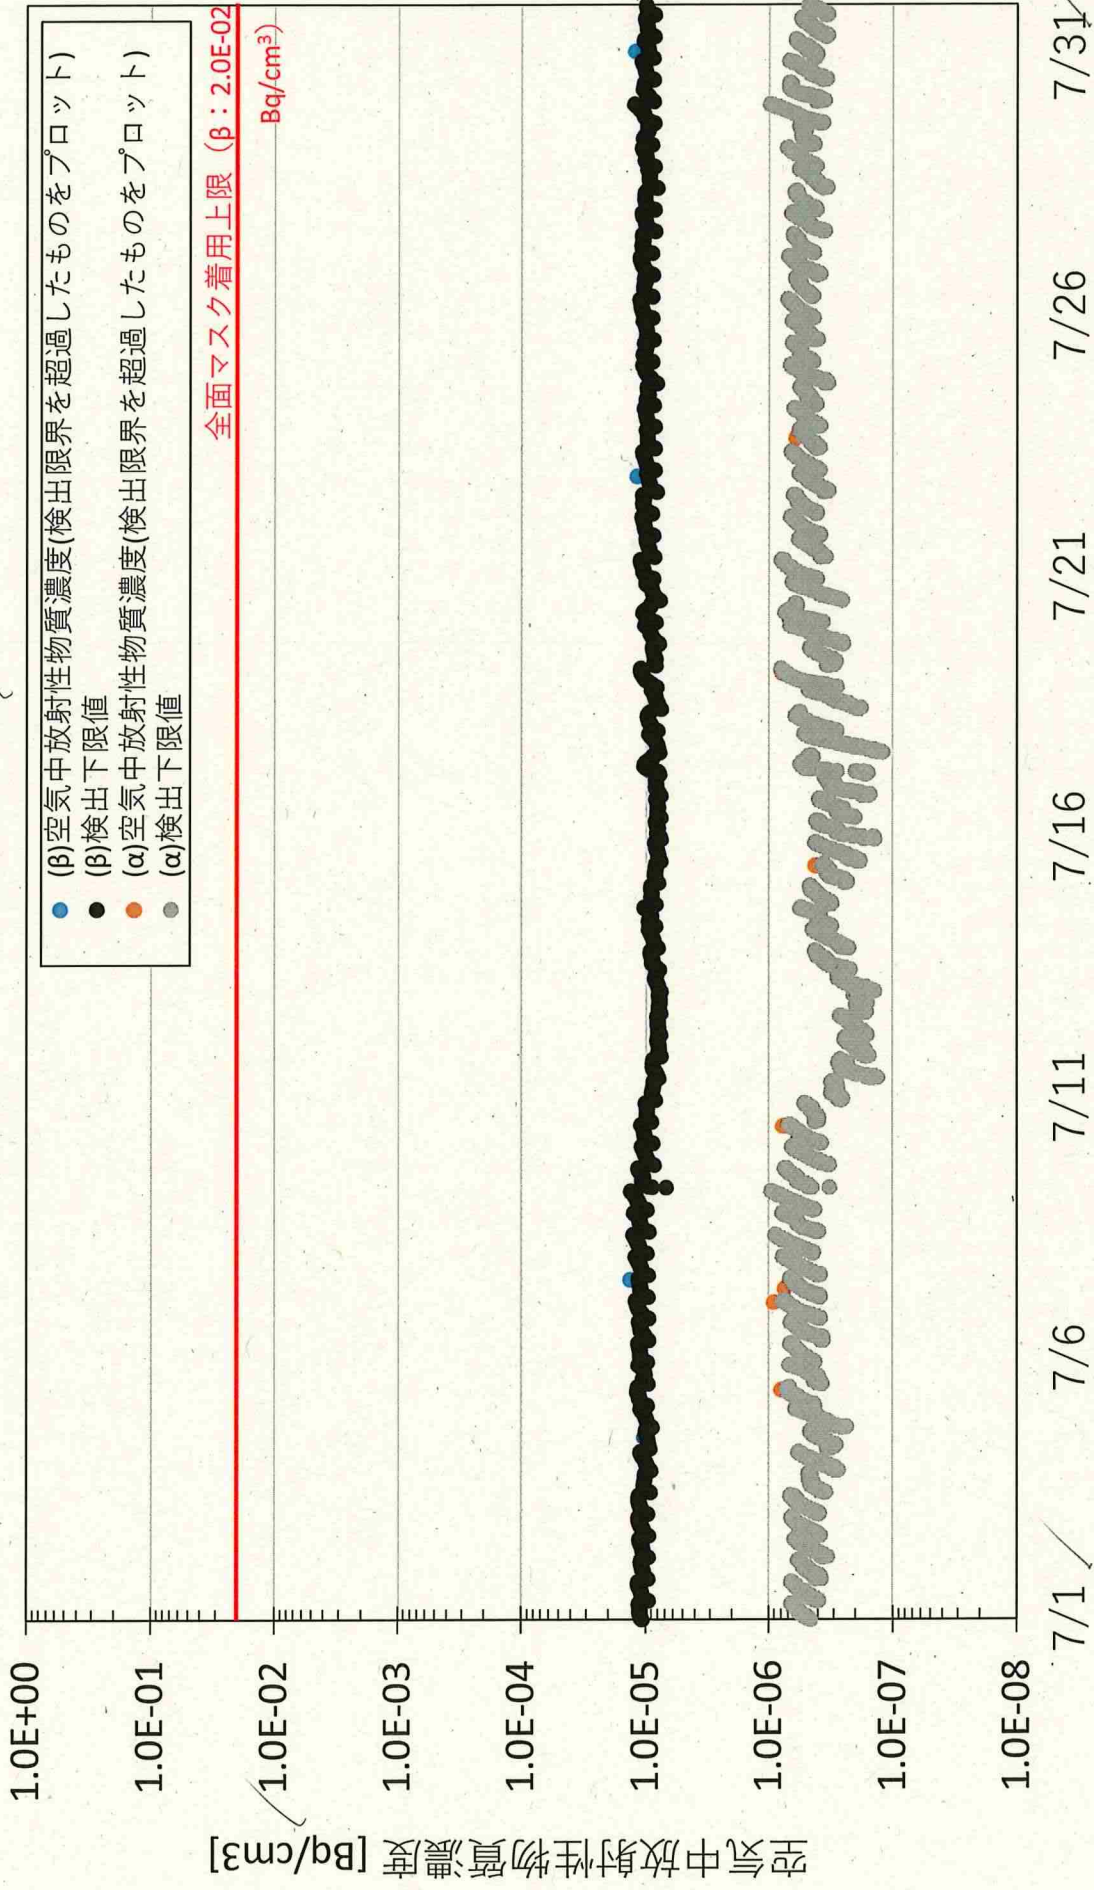


3号機 T/B南側地下一階

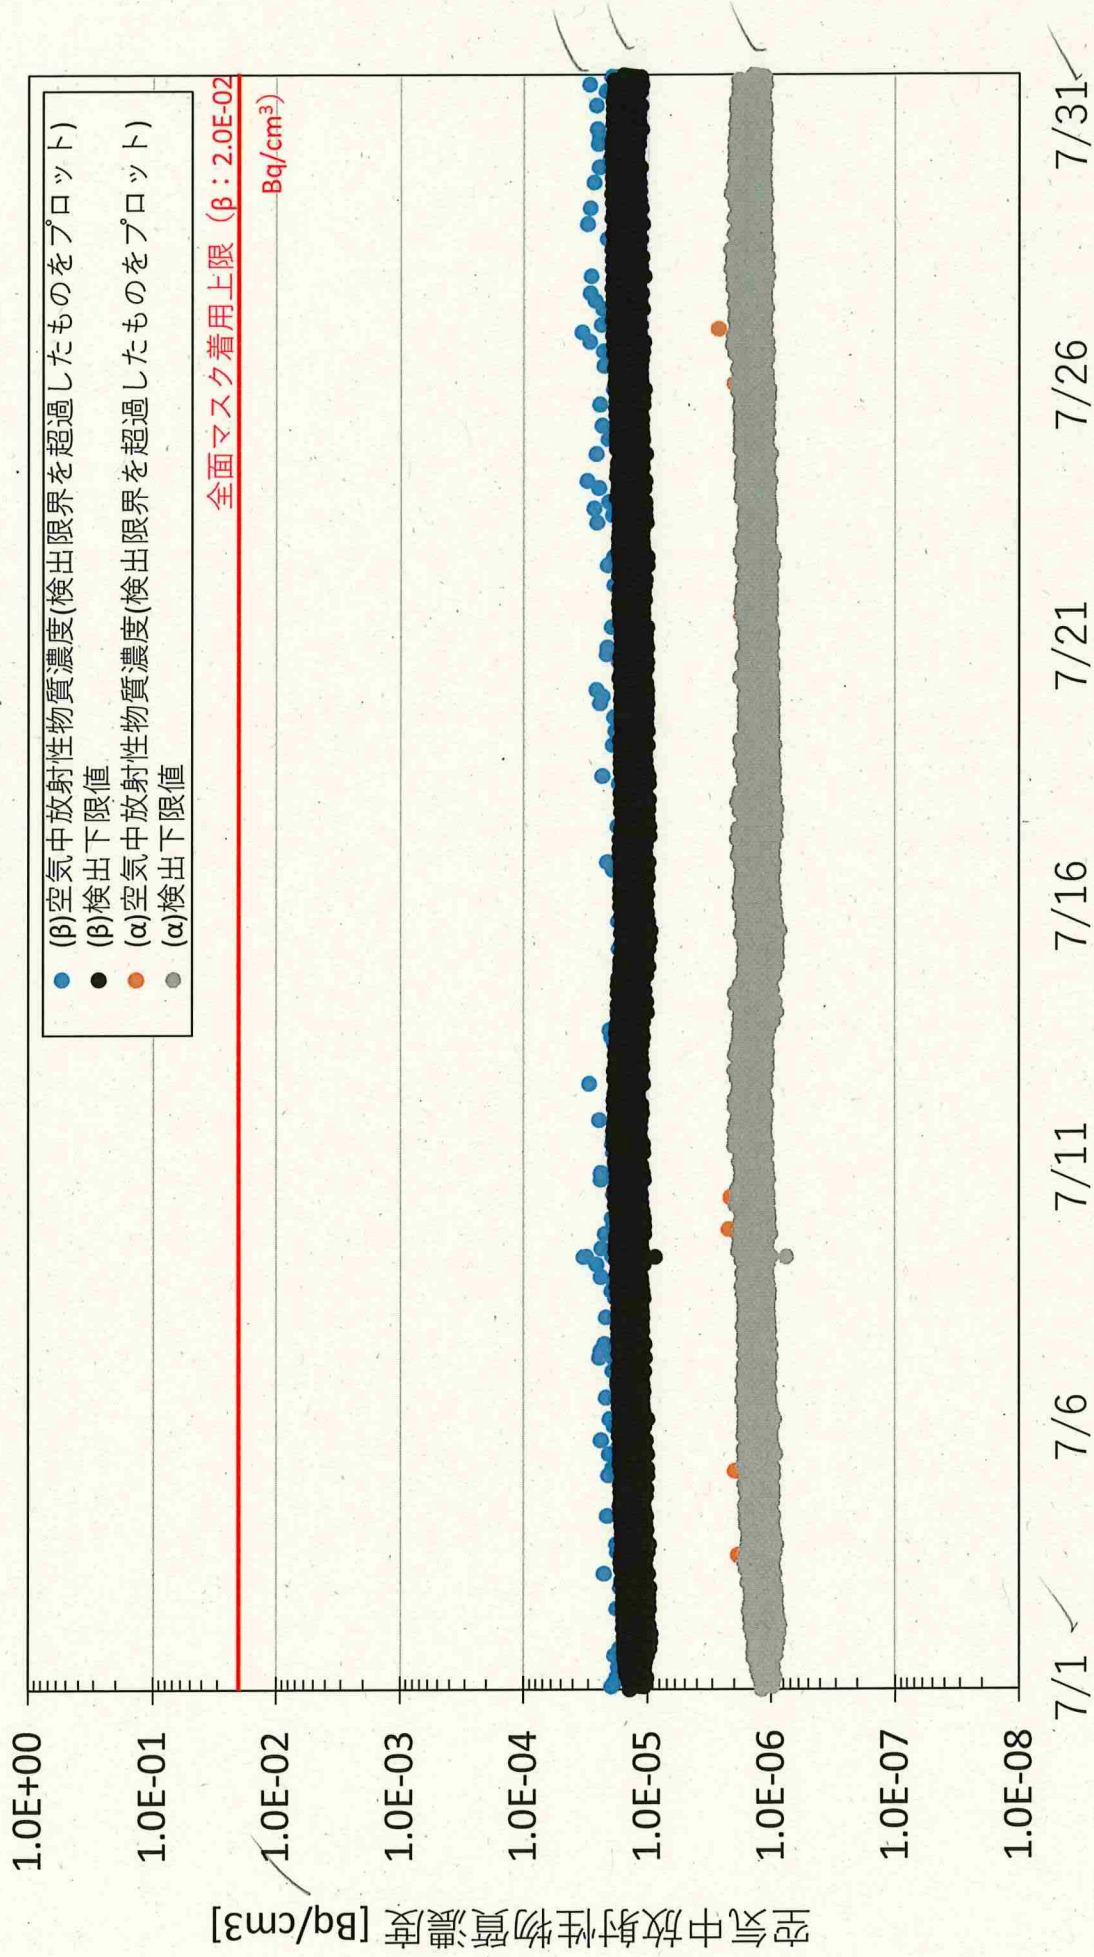


3号機 R / B-1階

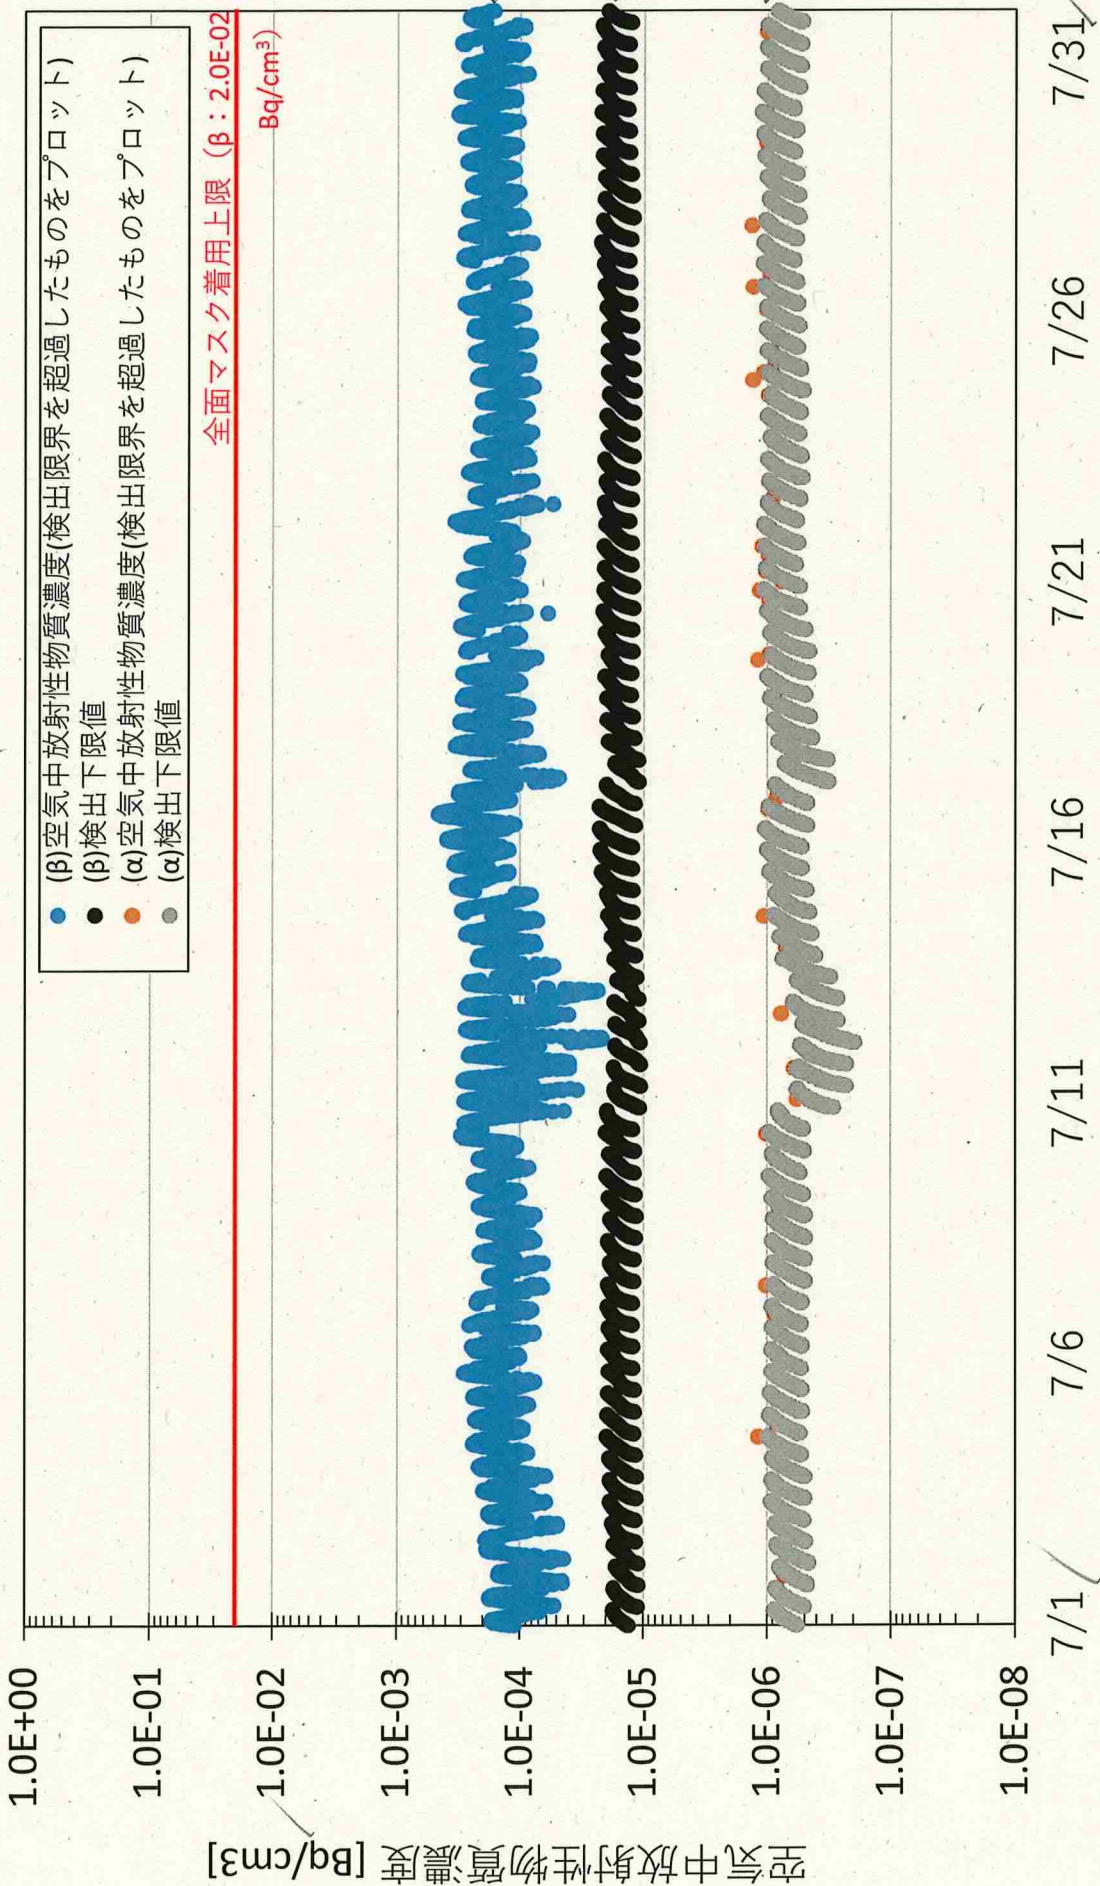


3号機 R / B地下一階

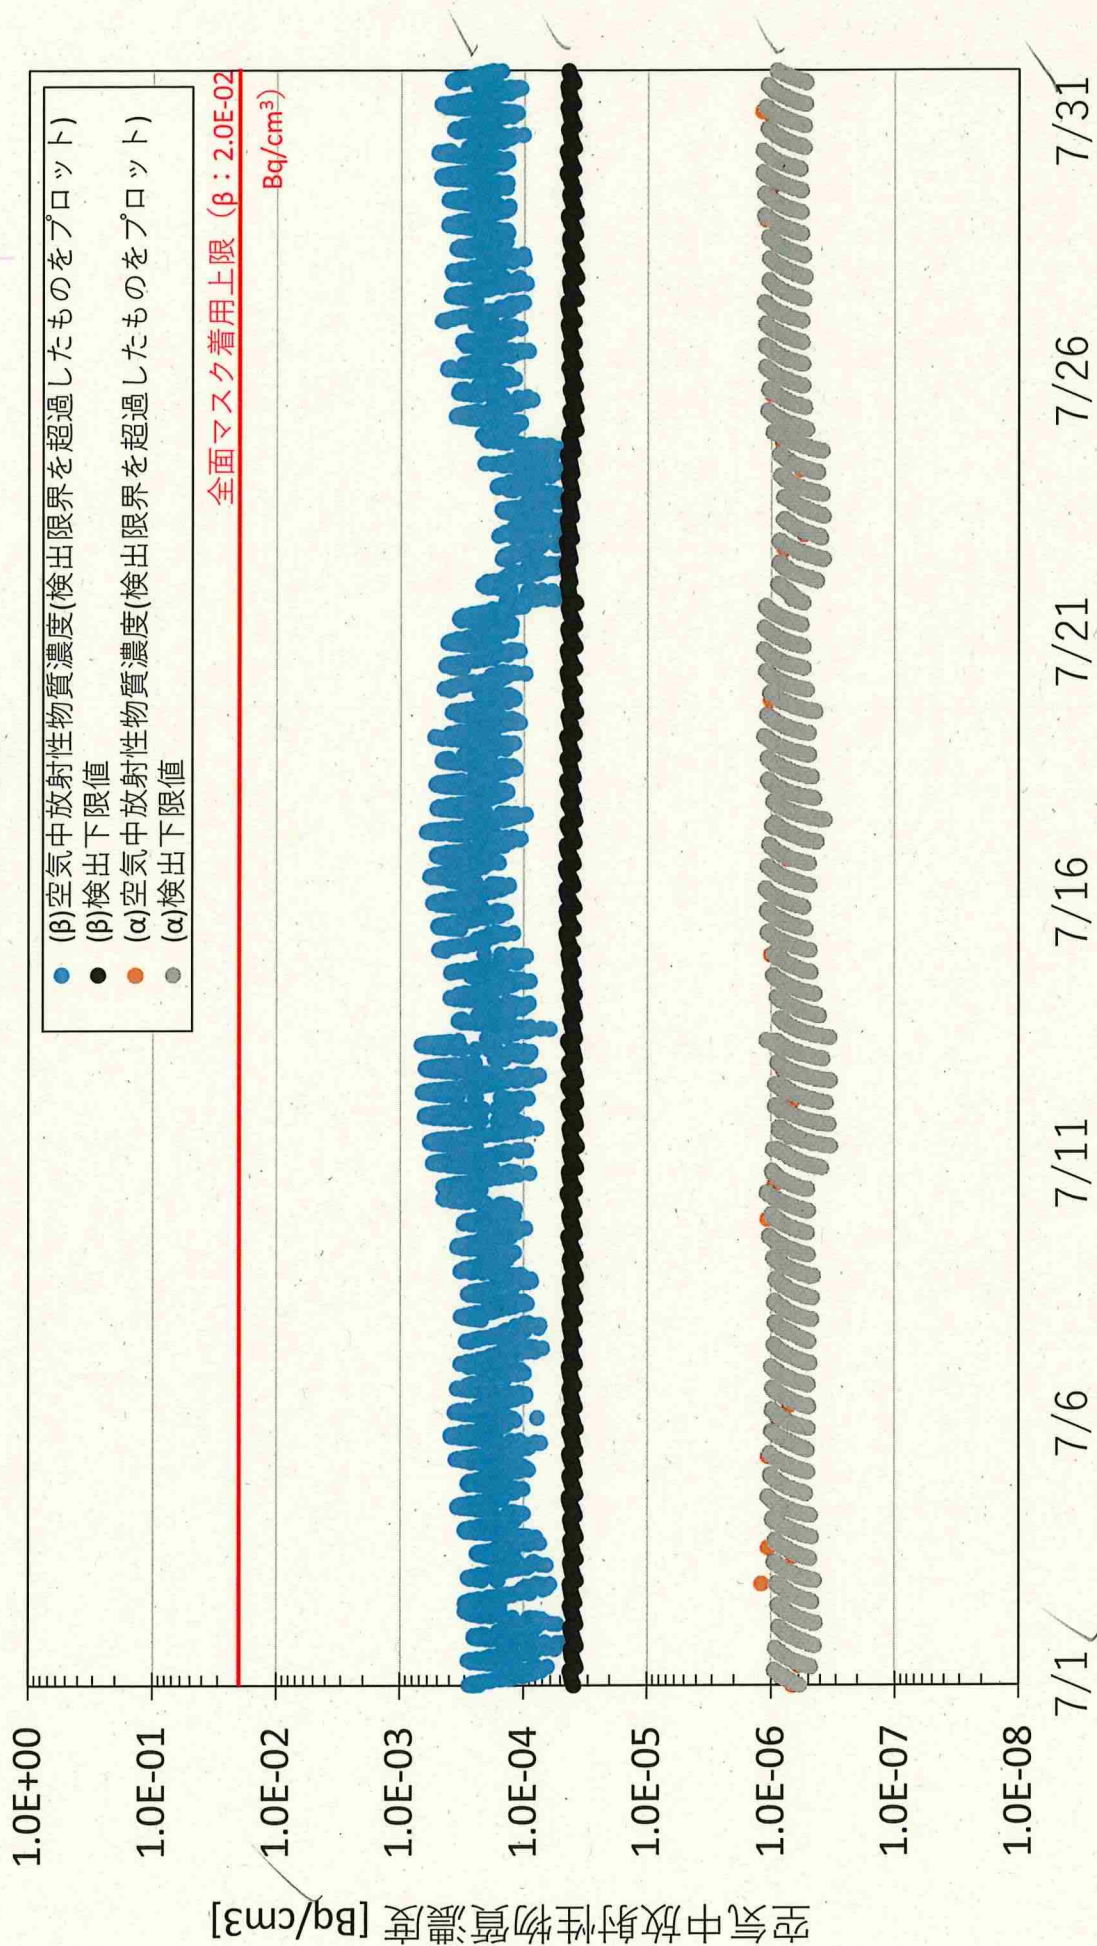


4号機 T / B北側一階

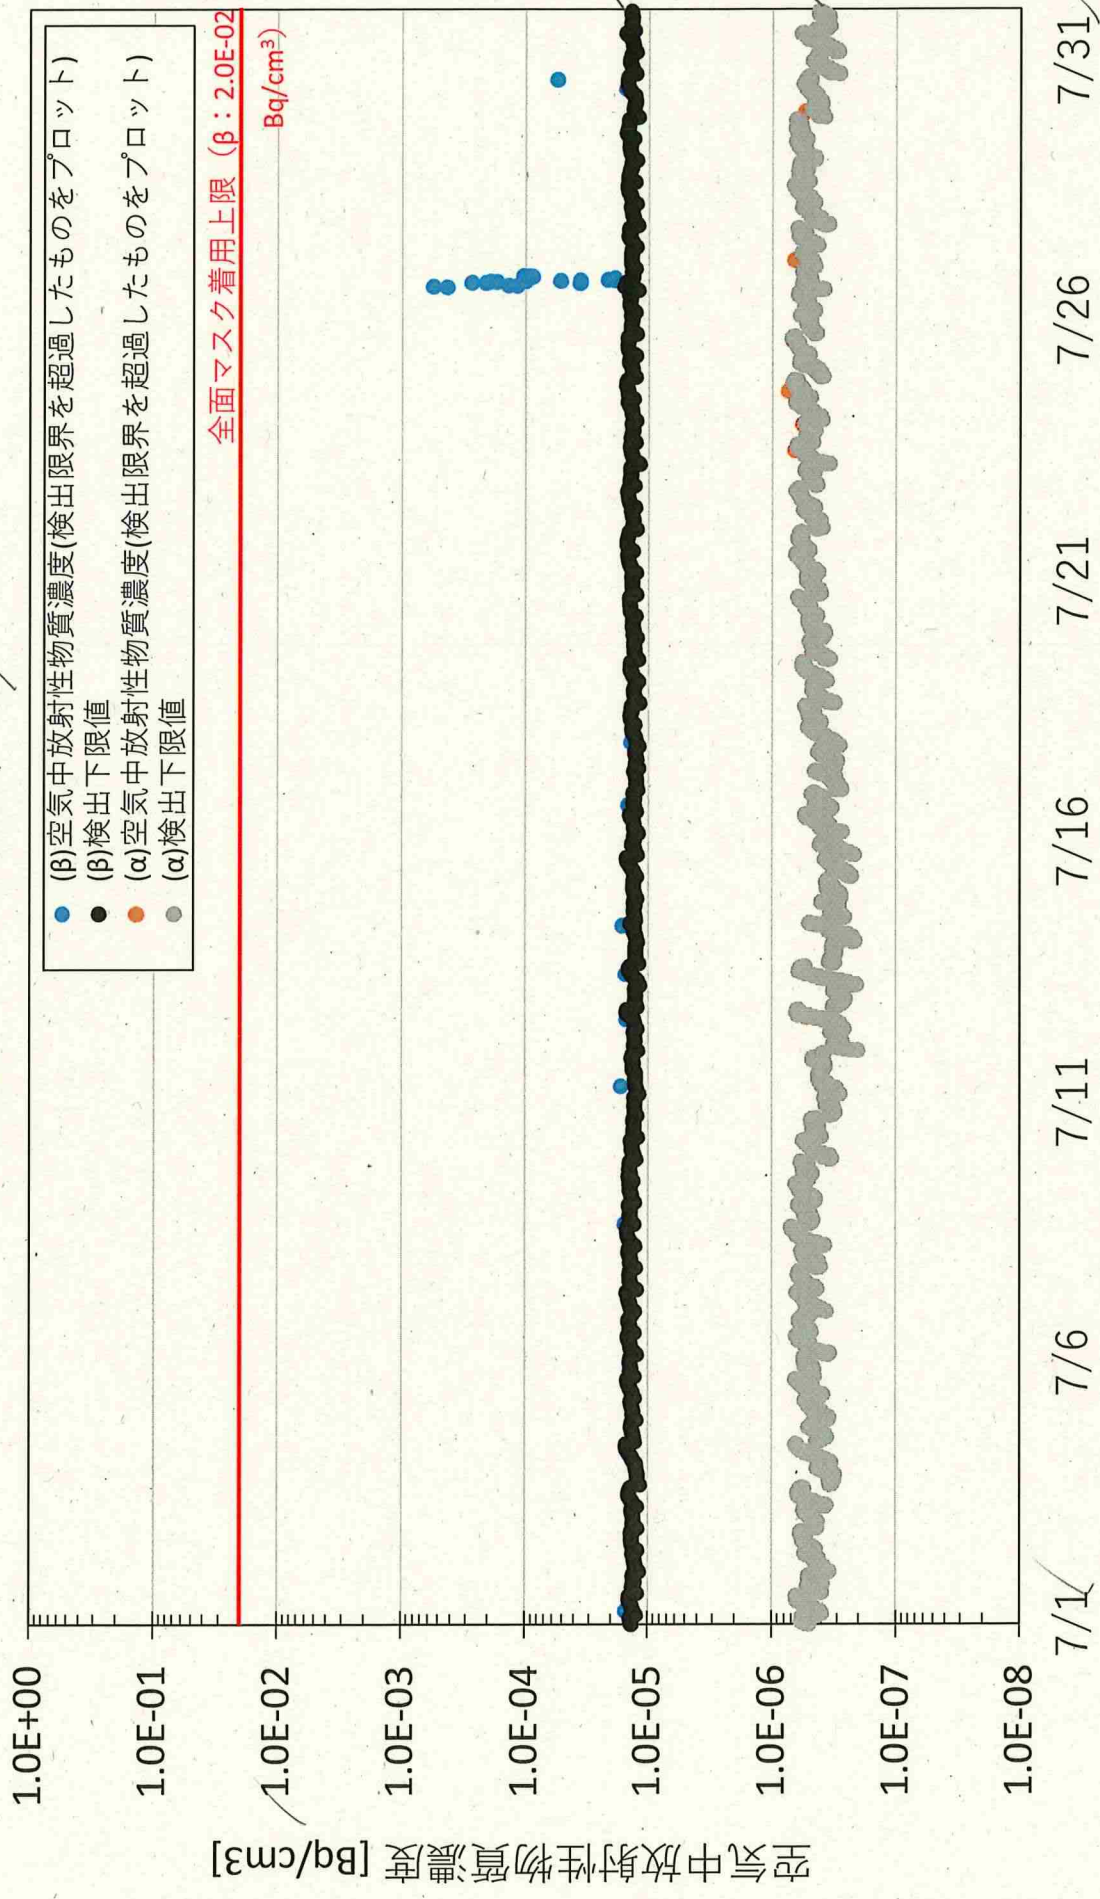

4号機 T / B北側地下一階

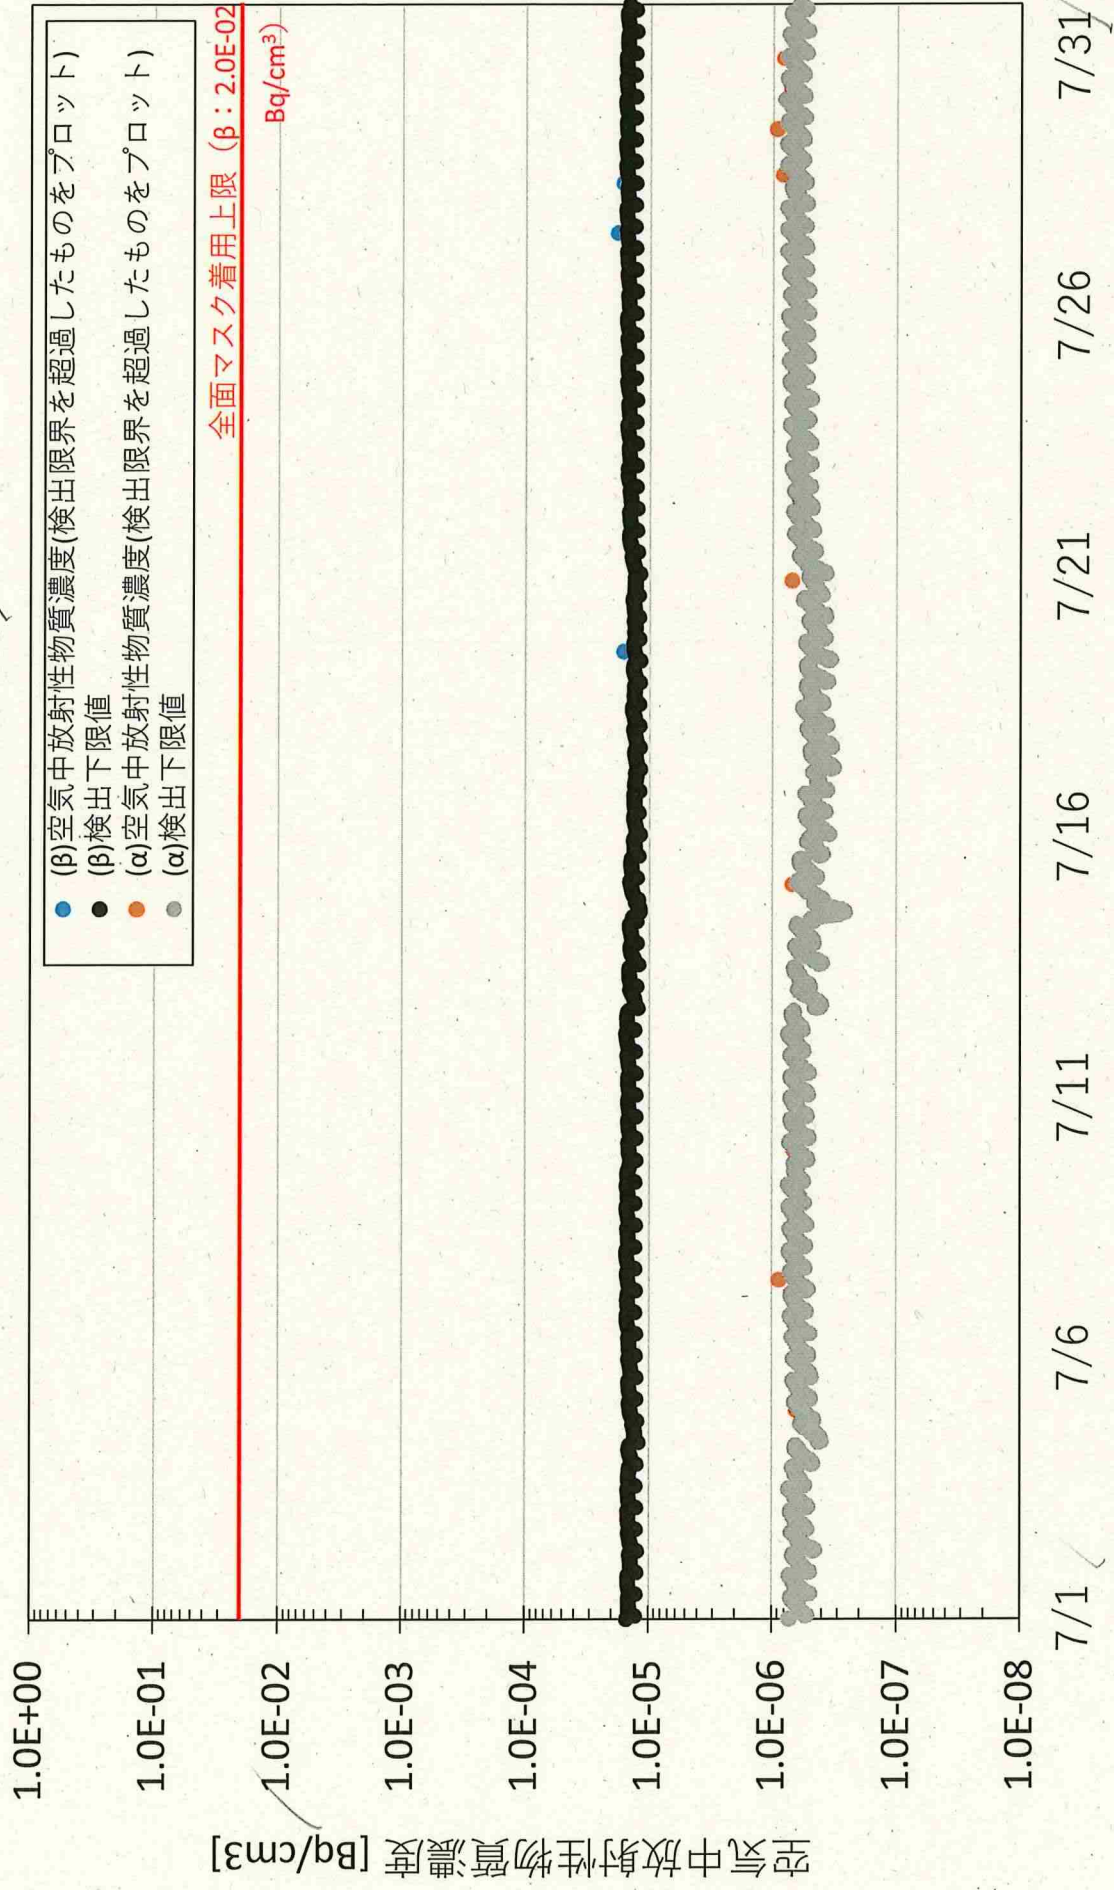

HTI建屋 一階

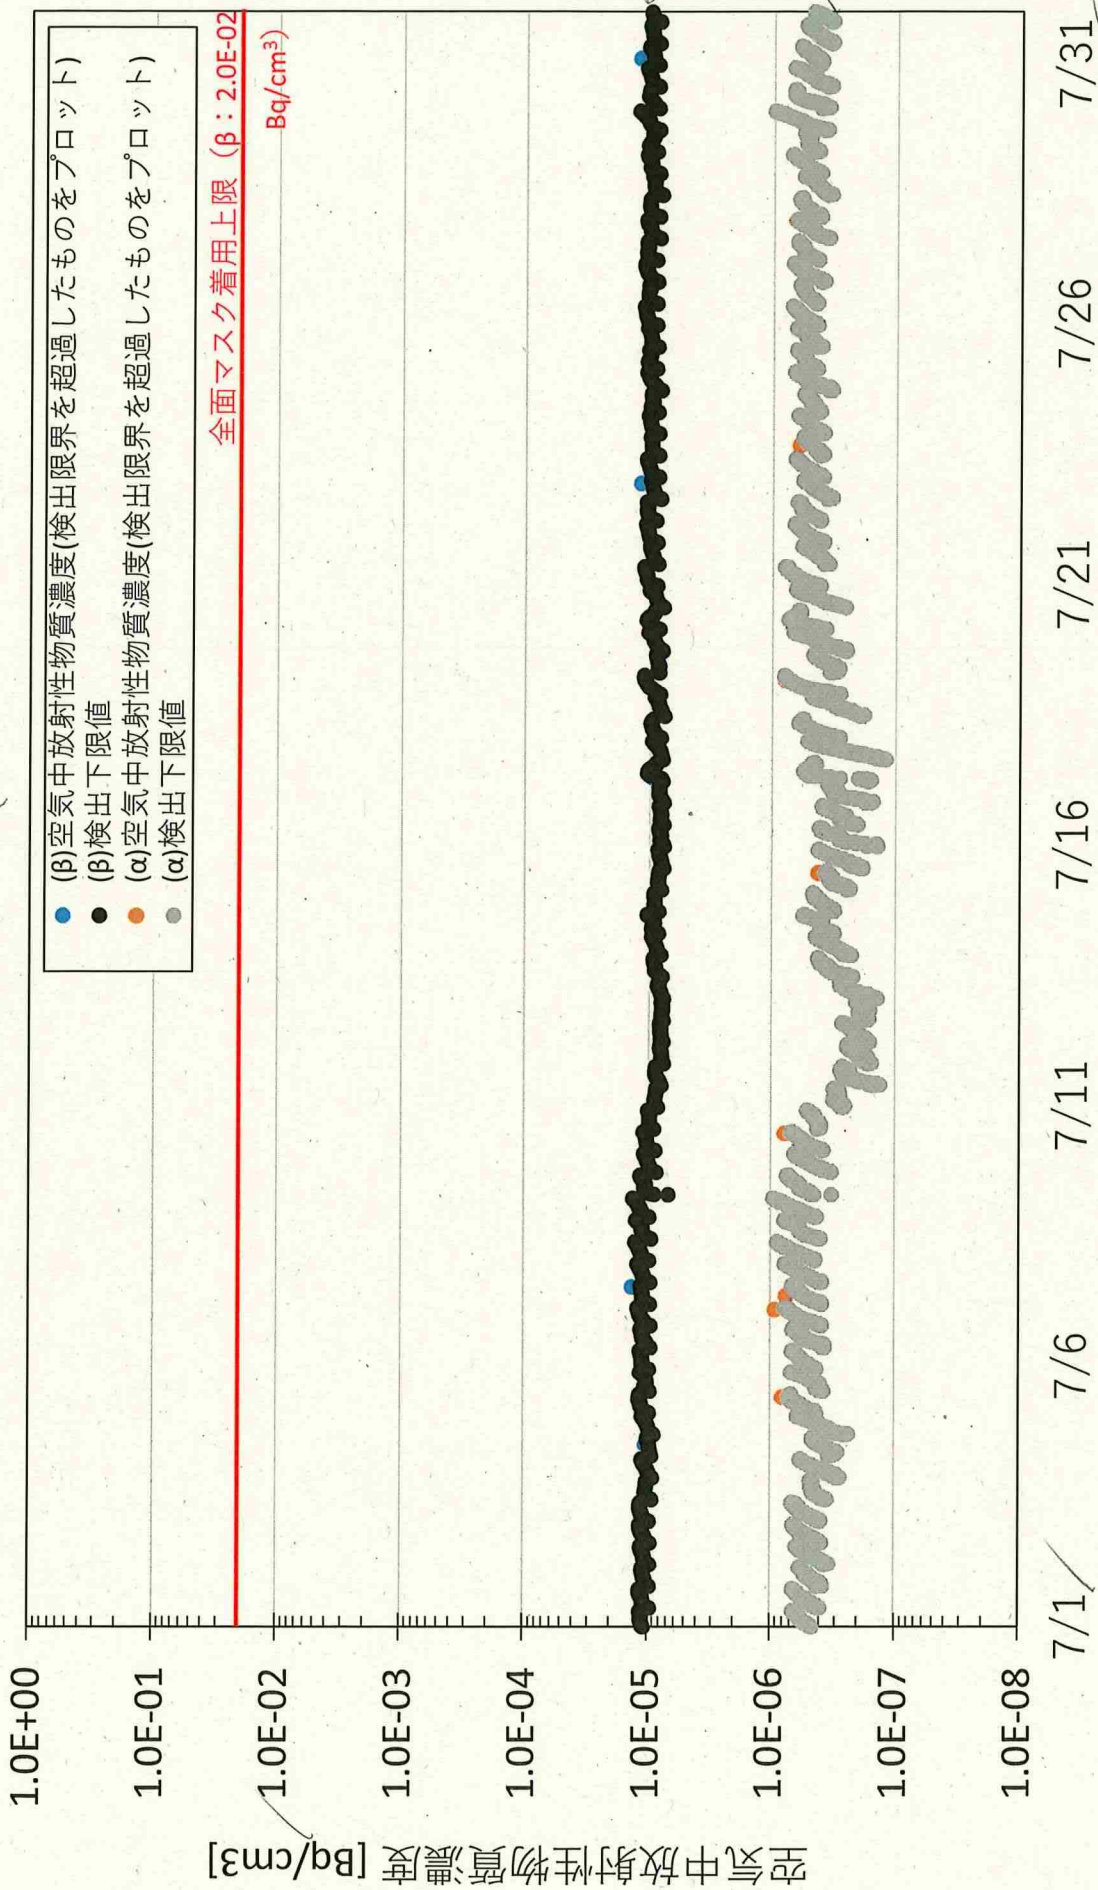

放射線サーベイ記録

測定目的	連続ダストモニタ設置箇所の環境測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機T/B北側一階 1号機T/B南側一階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録7月	測定器	F1-ICW-100
測定日時	2025/7/3 5:00 ~ 7:00		


×：空間線量当量率

△：ダスト採取箇所

ダスト採取箇所：1号機T/B南側地下一階

①連続ダストモニタ設置箇所

空間線量当量率	0.01	mSv/h
---------	------	-------

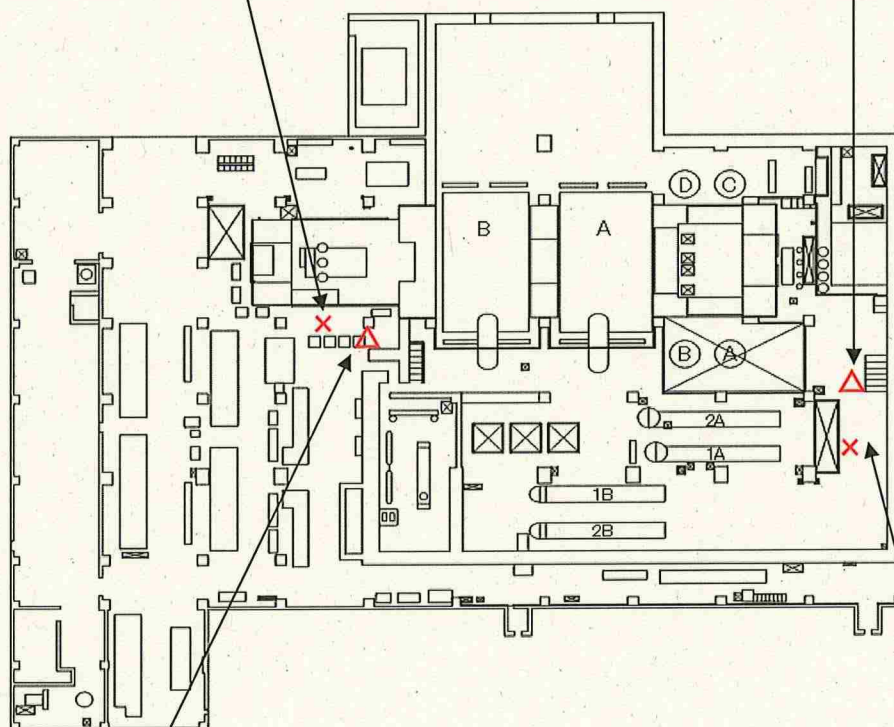

②連続ダストモニタ設置箇所

空間線量当量率	0.07	mSv/h
---------	------	-------

ダスト採取箇所：1号機T/B北側一階


放射線サーベイ記録

測定目的	連続ダストモニタ設置箇所の環境測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機Rw/B南東一階 1号機S/B南東コーナー 一階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録7月	測定器	F1-ICW-100
測定日時	2025/7/3 5:00 ~ 7:00		



×：空間線量当量率

△：ダスト採取箇所

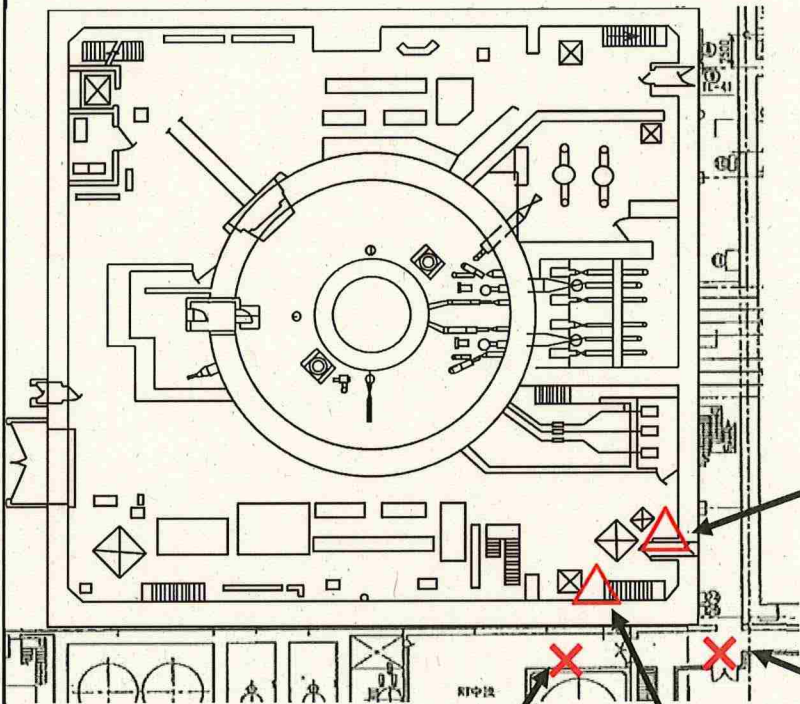

ダスト採取箇所
1号機R/B中間地下階

④連続ダストモニタ設置箇所

空間線量当量率	0.05	mSv/h
---------	------	-------

ダスト採取箇所：1号機R/B一階南東

③連続ダストモニタ設置箇所

空間線量当量率	0.04	mSv/h
---------	------	-------

放射線サーベイ記録

測定目的	連続ダストモニタ設置箇所の環境測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	2号機T/B北側一階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録7月	測定器	F1-ICW-100
測定日時	2025/7/4 5:00 ~ 7:00		


×：空間線量当量率

△：ダスト採取箇所



ダスト採取箇所：2号機T/B北側地下一階

ダスト採取箇所
2号機T/B北側一階

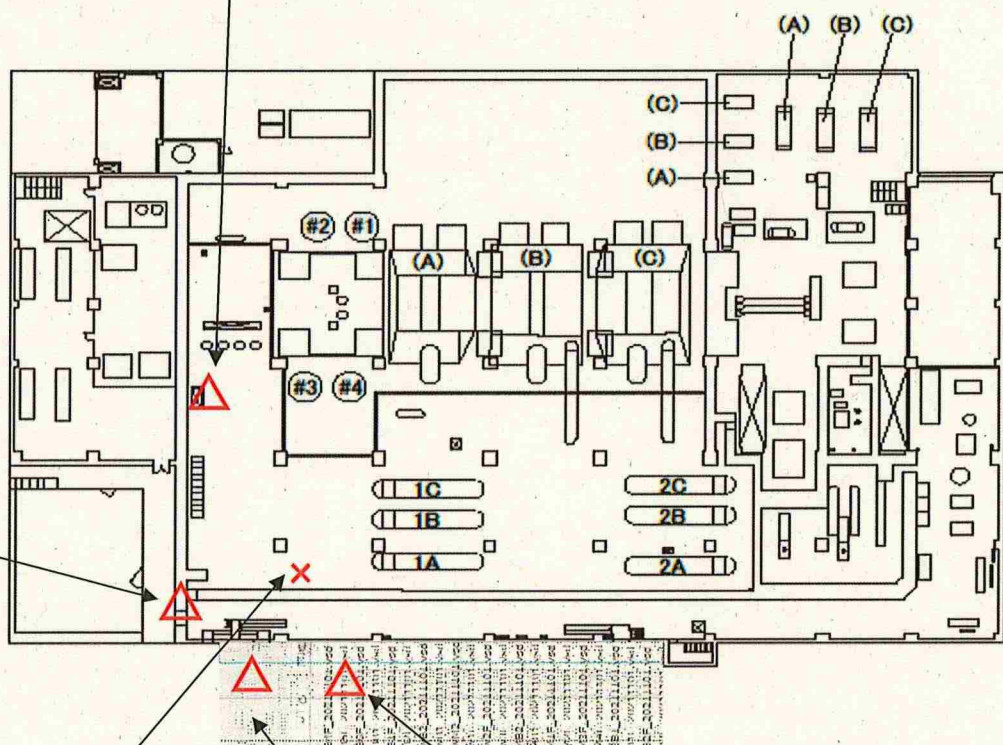

ダスト採取箇所：2号機R/B中間地下階

ダスト採取箇所：2号機R/B一階南東

⑤連続ダストモニタ設置箇所

空間線量当量率

0.45

mSv/h

放射線サーベイ記録

測定目的	連続ダストモニタ設置箇所の環境測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	3号機T/B北東側一階 3号機T/B南側一階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録7月	測定器	F1-ICW-100
測定日時	2025/7/9 5:00 ~ 7:00		


×：空間線量当量率

△：ダスト採取箇所



ダスト採取箇所：3号機T/B南側地下一階

ダスト採取箇所：3号機T/B南側一階

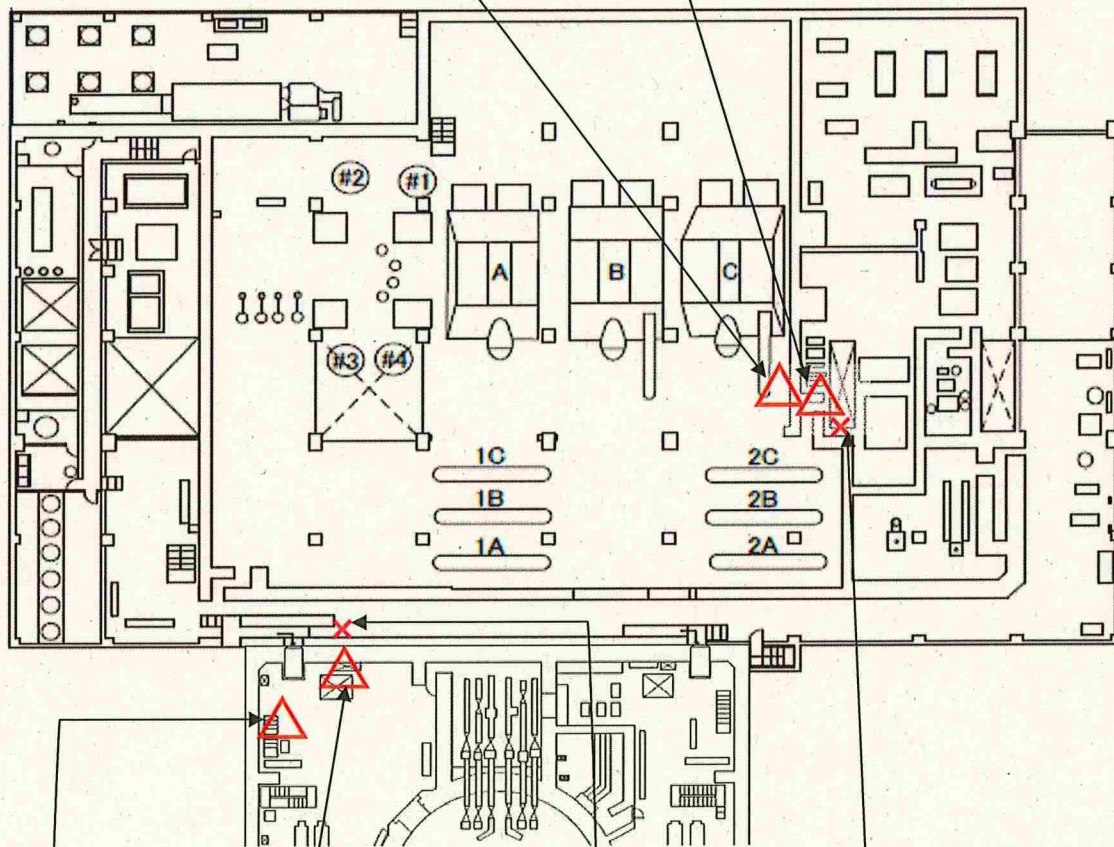

ダスト採取箇所：3号機R/B一階

⑥連続ダストモニタ設置箇所

空間線量当量率	0.01	mSv/h
---------	------	-------

ダスト採取箇所：3号機R/B地下一階

⑦連続ダストモニタ設置箇所

空間線量当量率	0.07	mSv/h
---------	------	-------


放射線サーベイ記録

測定目的	連続ダストモニタ設置箇所環境測定	測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 核種分析
測定場所	4号機T/B北側一階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録7月	測定器	F1-ICW-100
測定日時	2025/7/10 5:00 ~ 7:00		

×：空間線量当量率
△：ダスト採取箇所



ダスト採取箇所：4号機T/B北側地下一階

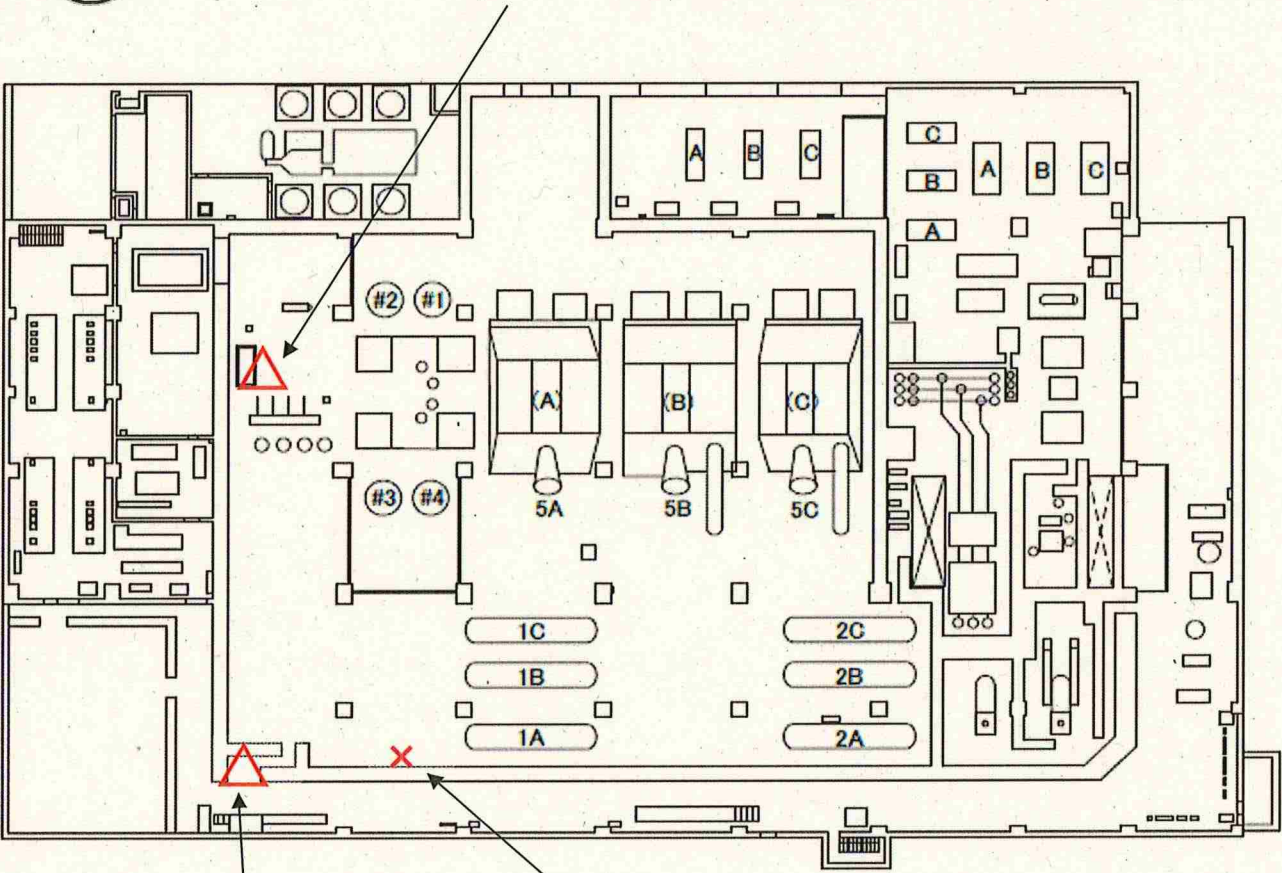

ダスト採取箇所：4号機T/B北側一階

⑧連続ダストモニタ設置箇所



空間線量当量率	0.10 / mSv/h
---------	--------------

放射線サーベイ記録

測定目的	連続ダストモニタ設置箇所の環境測定 /	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	HTI建屋南側一階 /	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録7月 /	測定器	F1-ICW-100
測定日時	2025/7/10 5:00 ~ 7:00 /		

×：空間線量当量率

△：ダスト採取箇所

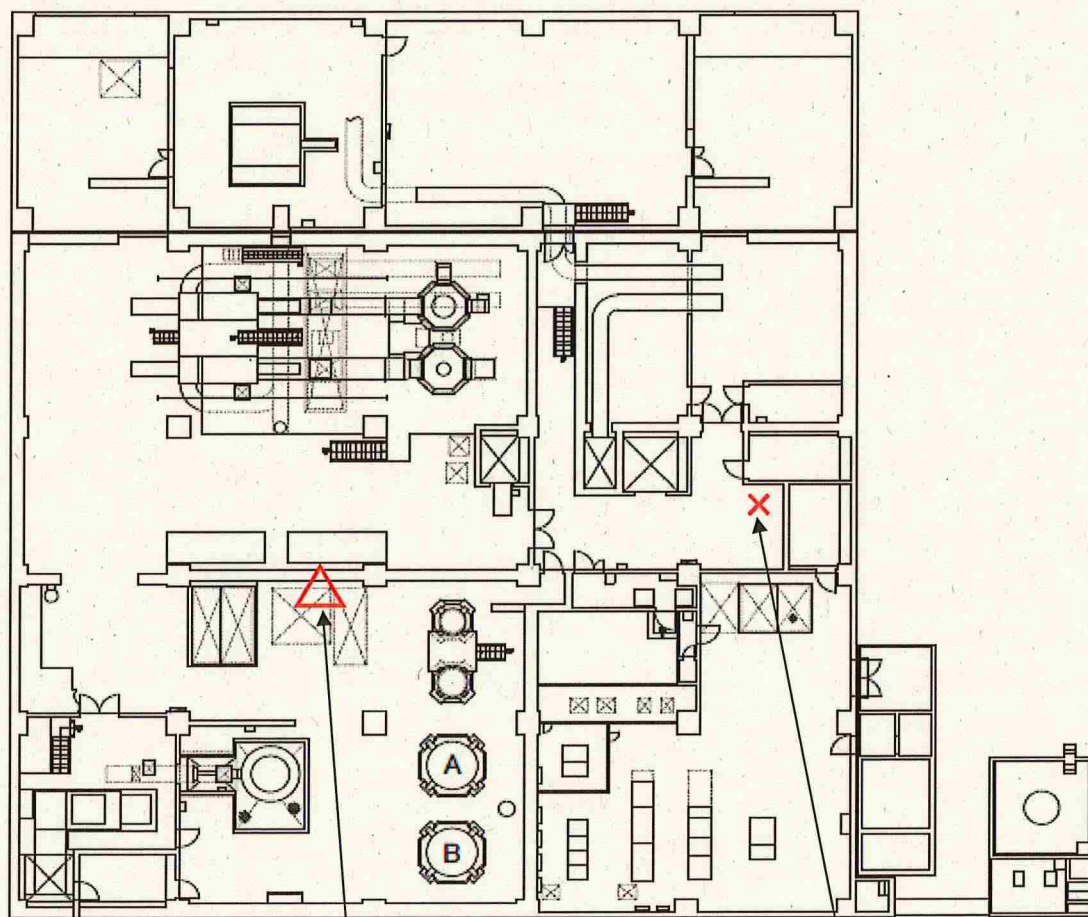

ダスト採取箇所：HTI建屋

⑨連続ダストモニタ設置箇所

空間線量当量率	0.04 / mSv/h
---------	--------------

①1号機T/B北側一階

Month	Value
2024 7月	0.011
2024 8月	0.011
2024 9月	0.011
2024 10月	0.011
2024 11月	0.011
2024 12月	0.011
2025 1月	0.011
2025 2月	0.011
2025 3月	0.011
2025 4月	0.011
2025 5月	0.011
2025 6月	0.011
2025 7月	0.011

②1号機T/B南側地下一階

Month	Value
2024 7月	0.05
2024 8月	0.05
2024 9月	0.05
2024 10月	0.05
2024 11月	0.05
2024 12月	0.05
2025 1月	0.05
2025 2月	0.05
2025 3月	0.05
2025 4月	0.05
2025 5月	0.05
2025 6月	0.05
2025 7月	0.05

③1号機R/B一階南東

Month	Value
2024 7月	0.04
2024 8月	0.04
2024 9月	0.04
2024 10月	0.04
2024 11月	0.04
2024 12月	0.04
2025 1月	0.04
2025 2月	0.04
2025 3月	0.04
2025 4月	0.04
2025 5月	0.04
2025 6月	0.04
2025 7月	0.04

④1号機R/B中間地下階

Month	Value
2024 7月	0.05
2024 8月	0.05
2024 9月	0.05
2024 10月	0.05
2024 11月	0.05
2024 12月	0.05
2025 1月	0.05
2025 2月	0.05
2025 3月	0.05
2025 4月	0.05
2025 5月	0.05
2025 6月	0.05
2025 7月	0.05

⑤2号機T/B北側一階
2号機T/B北側地下一階

Month	Value
2024 7月	0.07
2024 8月	0.07
2024 9月	0.07
2024 10月	0.07
2024 11月	0.07
2024 12月	0.07
2025 1月	0.07
2025 2月	0.07
2025 3月	0.07
2025 4月	0.07
2025 5月	0.07
2025 6月	0.07
2025 7月	0.07

⑥3号機T/B南側一階
3号機T/B南側地下一階

Month	Value
2024 7月	0.01
2024 8月	0.01
2024 9月	0.01
2024 10月	0.01
2024 11月	0.01
2024 12月	0.01
2025 1月	0.01
2025 2月	0.01
2025 3月	0.01
2025 4月	0.01
2025 5月	0.01
2025 6月	0.01
2025 7月	0.01

⑦3号機R/B一階
3号機R/B地下一階

Month	Value
2024 7月	0.4
2024 8月	0.4
2024 9月	0.4
2024 10月	0.4
2024 11月	0.4
2024 12月	0.4
2025 1月	0.4
2025 2月	0.4
2025 3月	0.4
2025 4月	0.4
2025 5月	0.4
2025 6月	0.4
2025 7月	0.4

⑧4号機T/B北側一階
4号機T/B北側地下一階

Month	Value
2024 7月	0.1
2024 8月	0.1
2024 9月	0.1
2024 10月	0.1
2024 11月	0.1
2024 12月	0.1
2025 1月	0.1
2025 2月	0.1
2025 3月	0.1
2025 4月	0.1
2025 5月	0.1
2025 6月	0.1
2025 7月	0.1

⑨HTI建屋南側一階

Month	Value
2024 7月	0.06
2024 8月	0.06
2024 9月	0.06
2024 10月	0.06
2024 11月	0.06
2024 12月	0.06
2025 1月	0.06
2025 2月	0.06
2025 3月	0.06
2025 4月	0.06
2025 5月	0.06
2025 6月	0.06
2025 7月	0.06