





時間



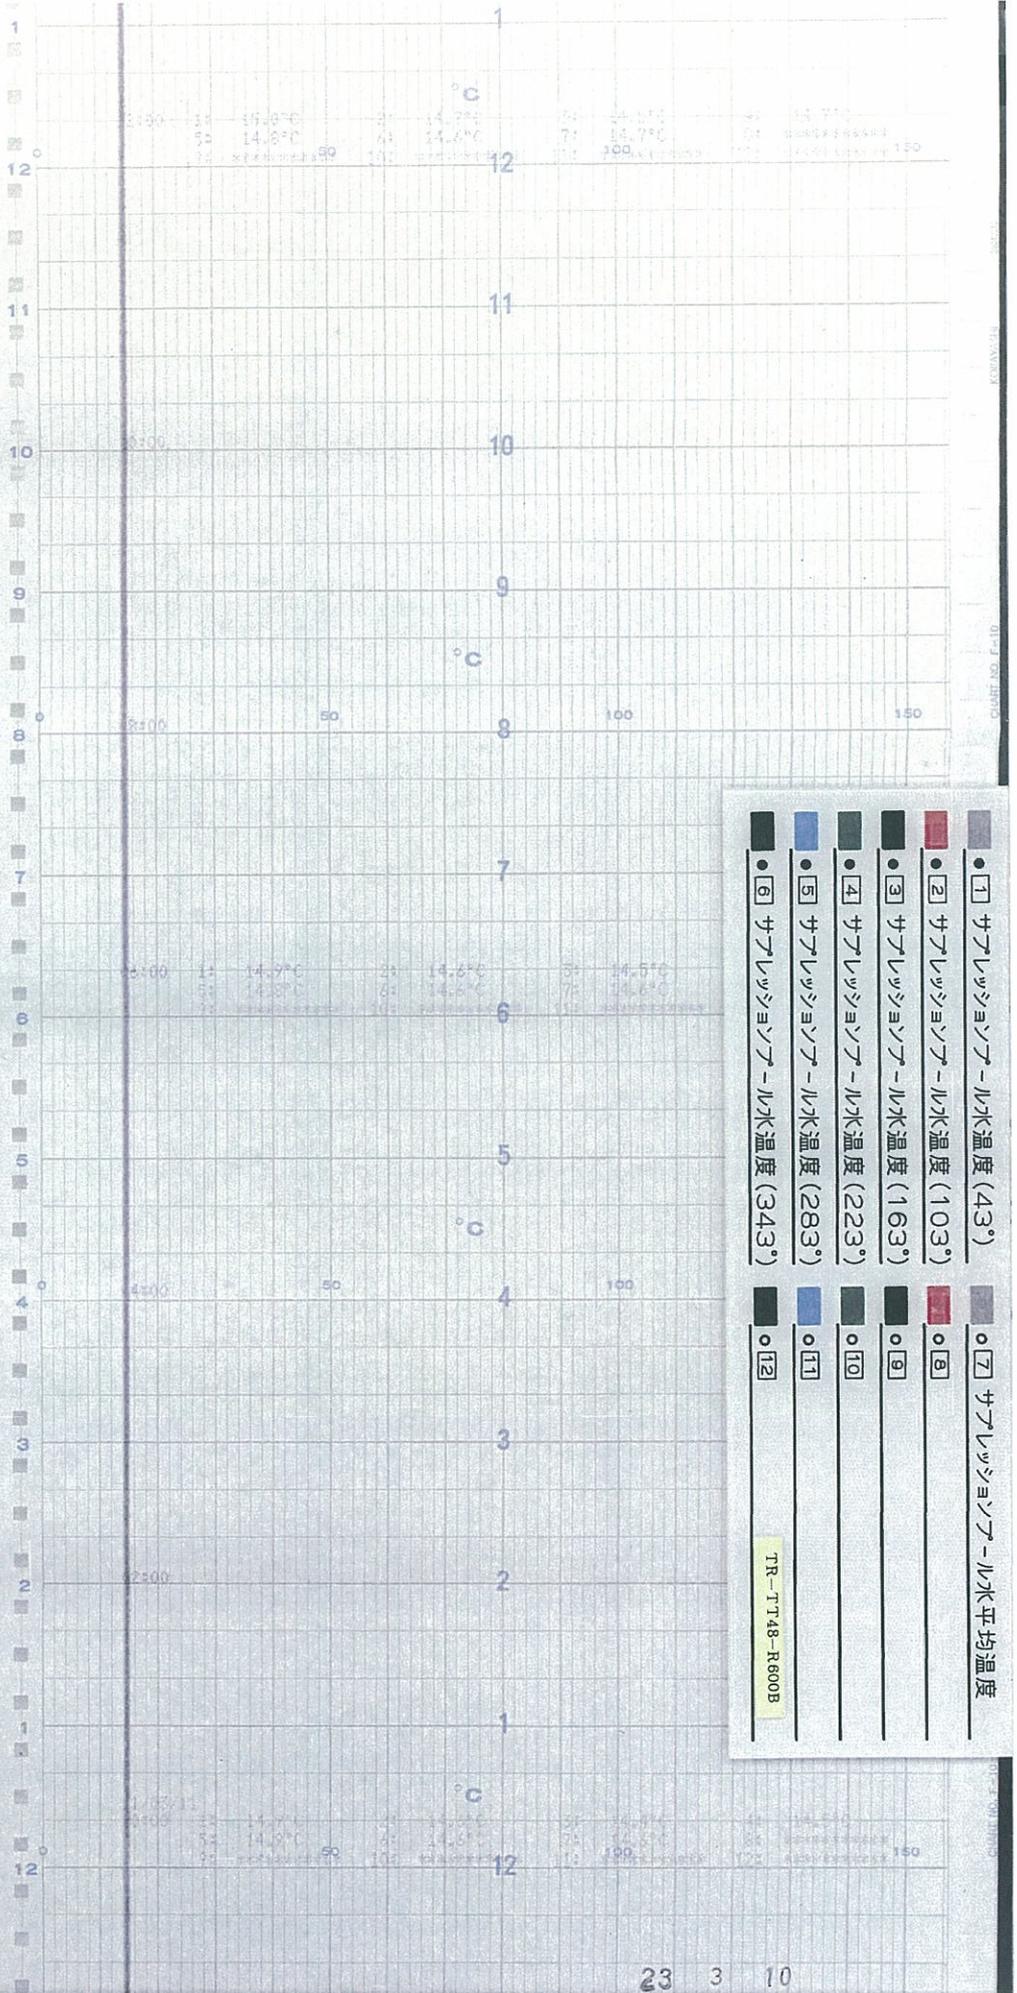


時間

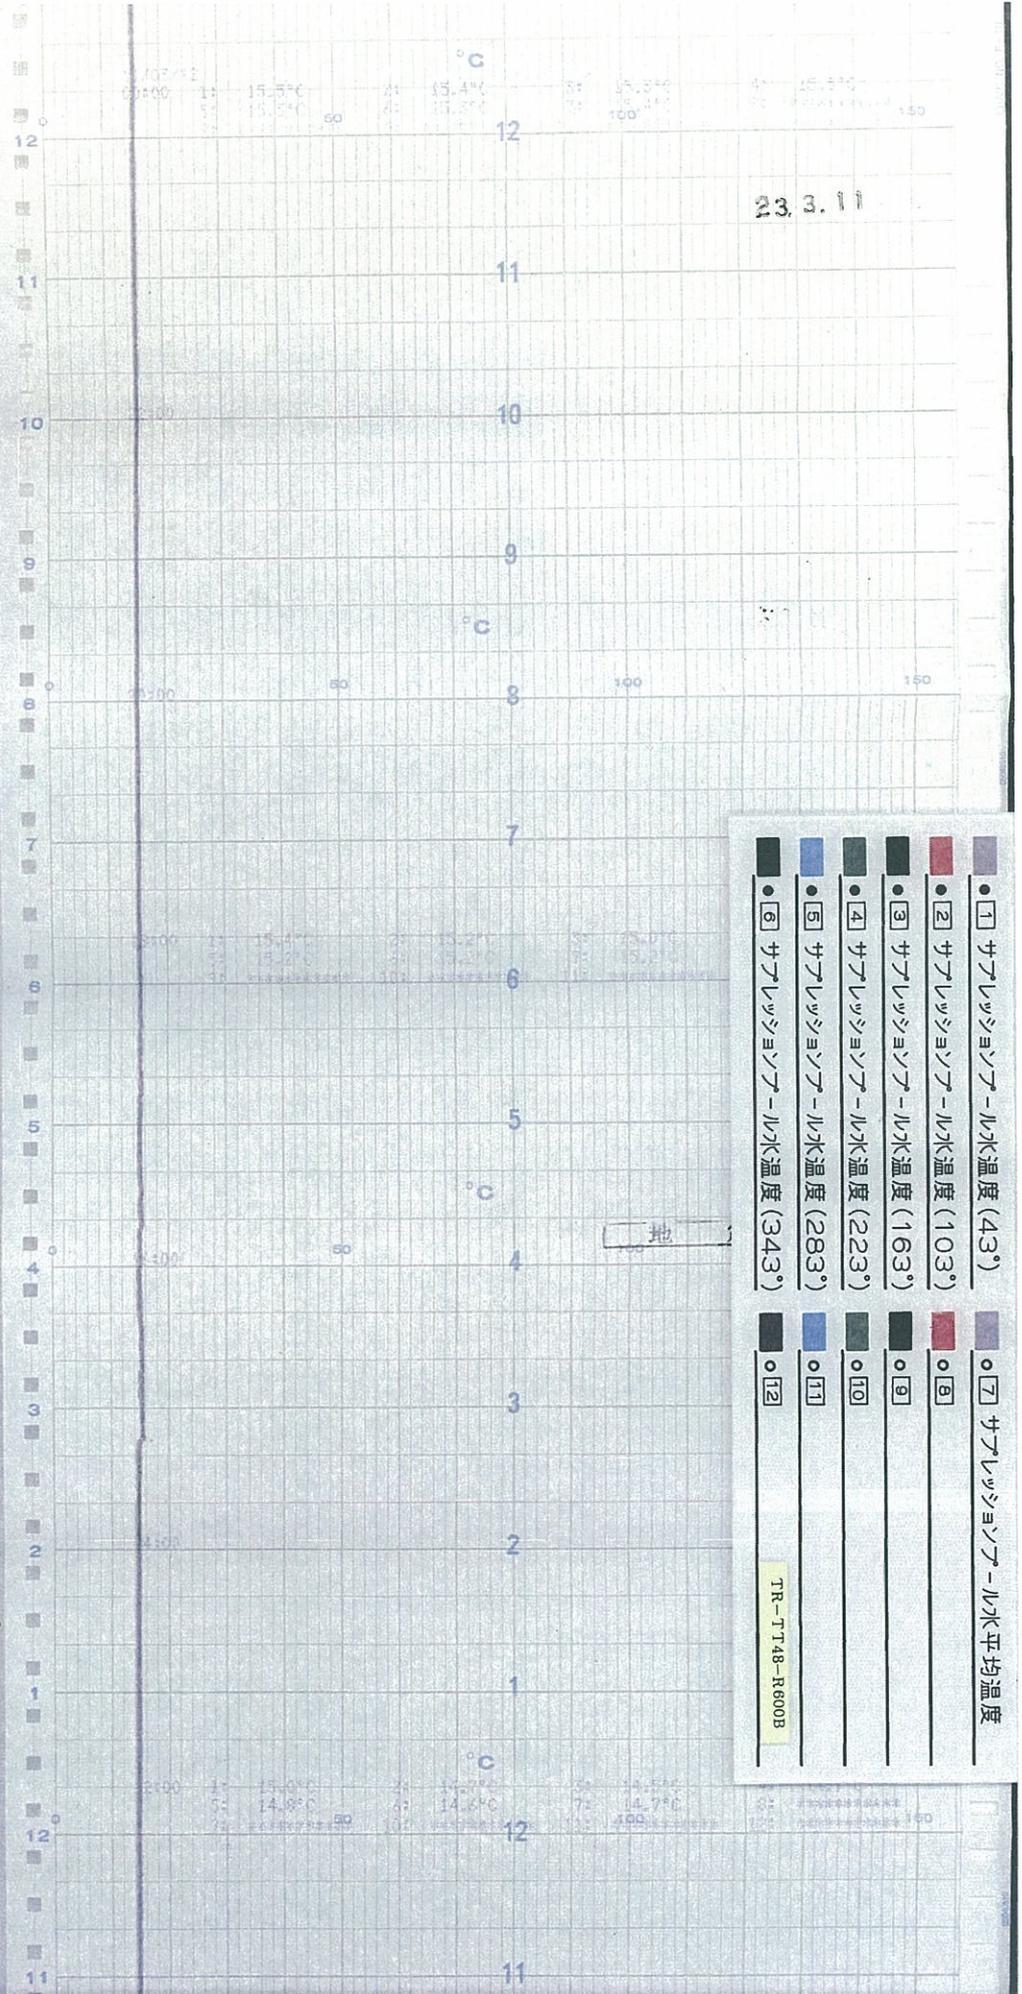




時間

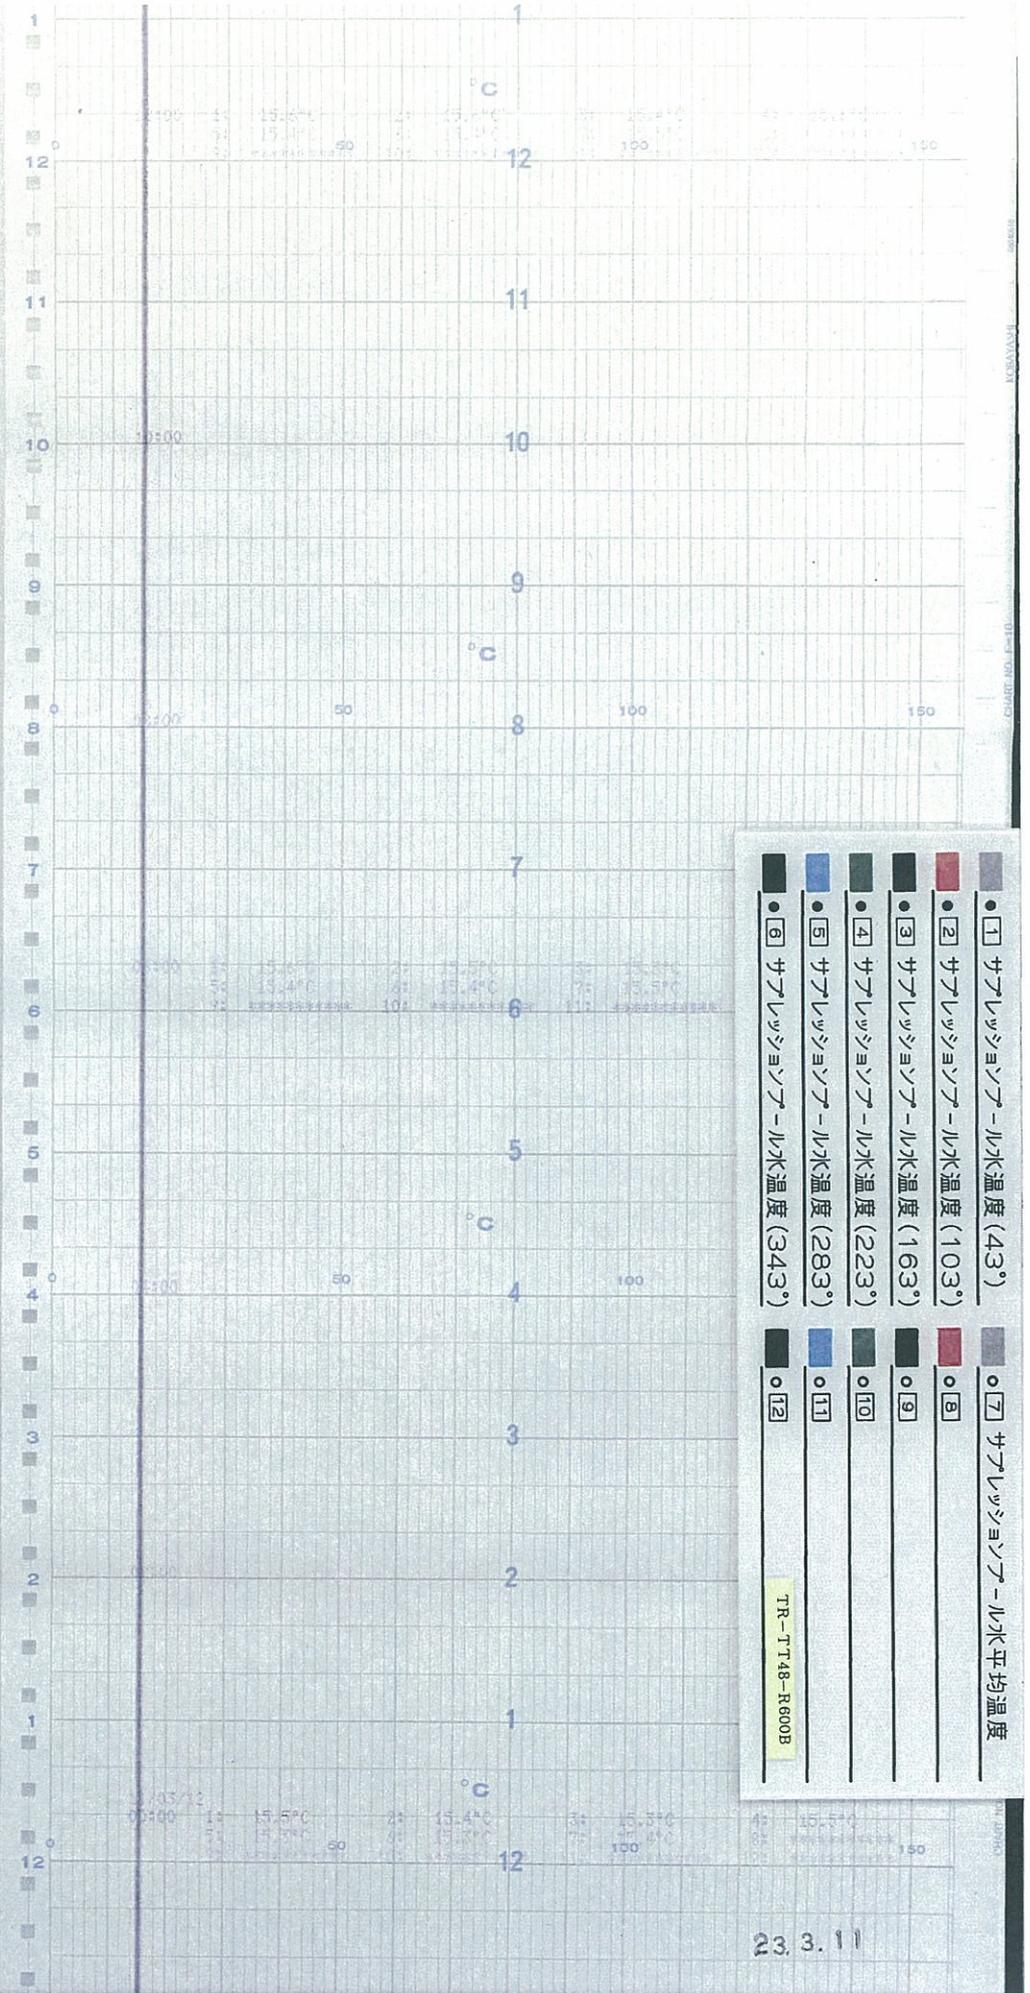



時間

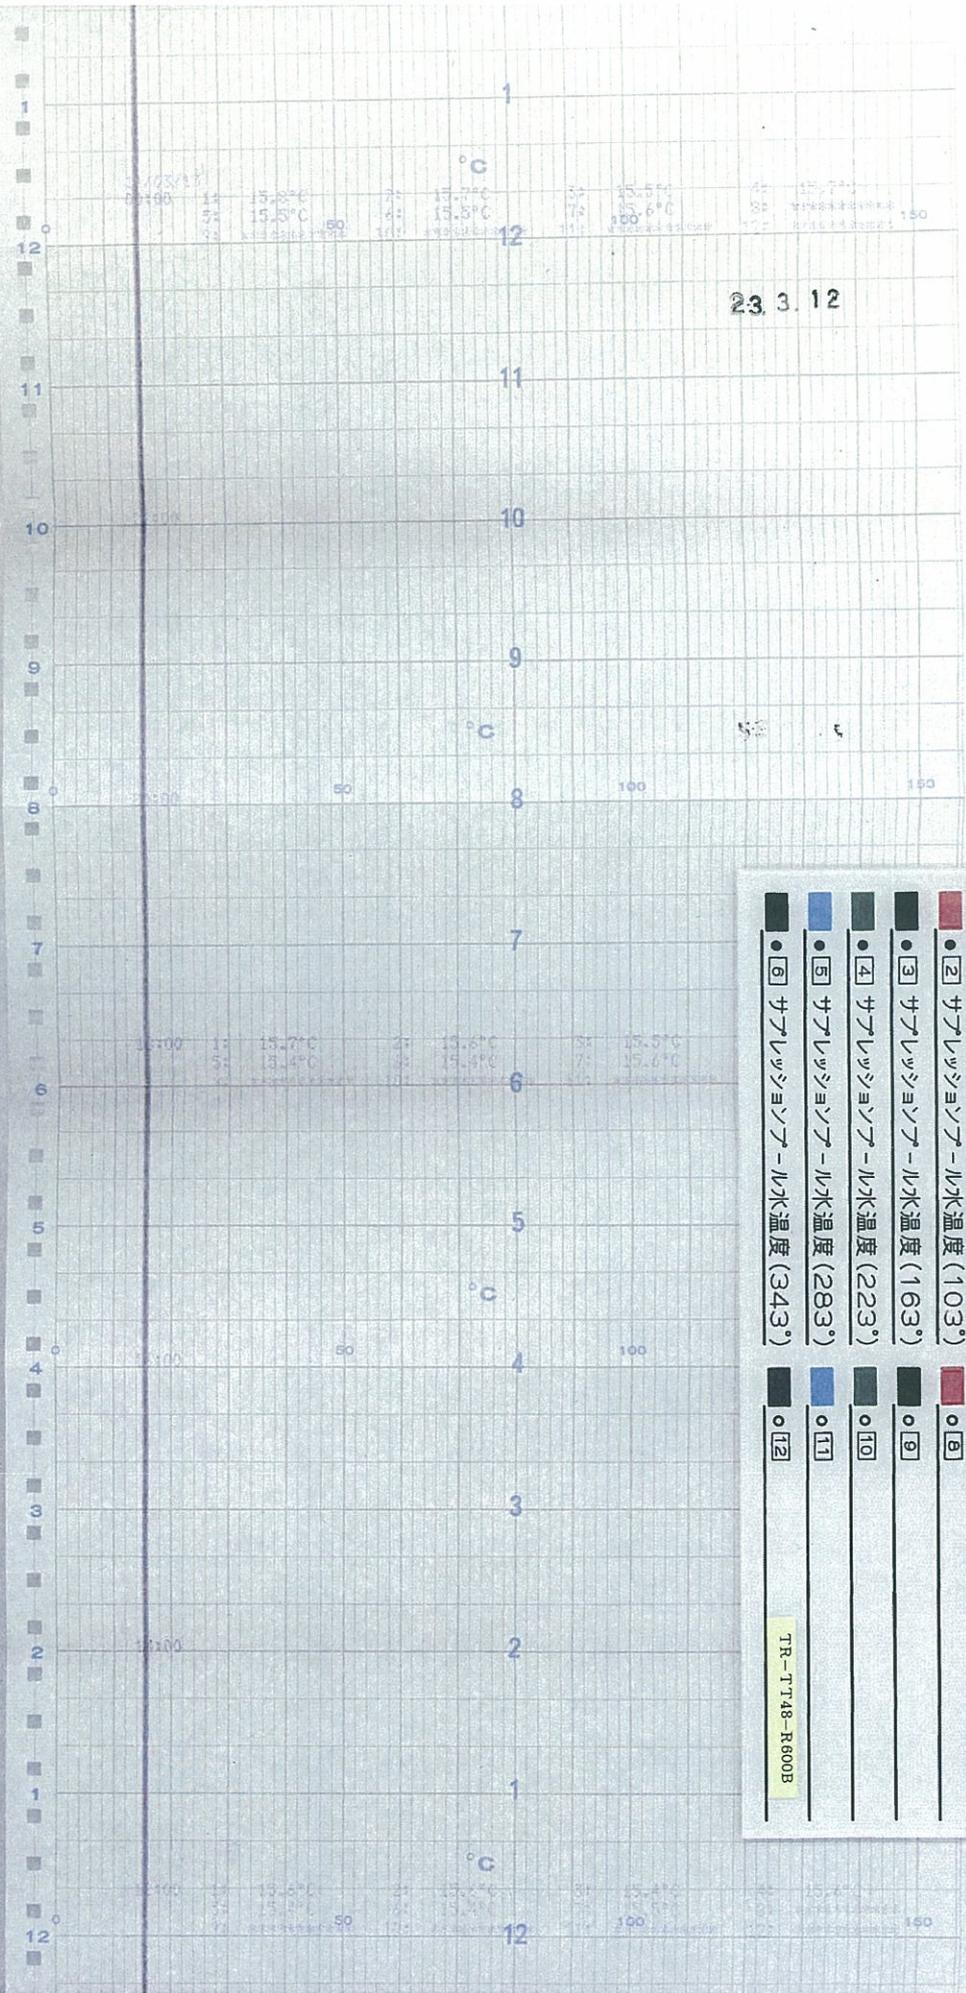


23.3.12

- [1] サプレッションプール水温度 (43°)
 - [2] サプレッションプール水温度 (103°)
 - [3] サプレッションプール水温度 (163°)
 - [4] サプレッションプール水温度 (223°)
 - [5] サプレッションプール水温度 (283°)
 - [6] サプレッションプール水温度 (343°)
 - [7] サプレッションプール水平均温度
 - [8]
 - [9]
 - [10]
 - [11]
 - [12]
- TR-TT48-R600B




時間

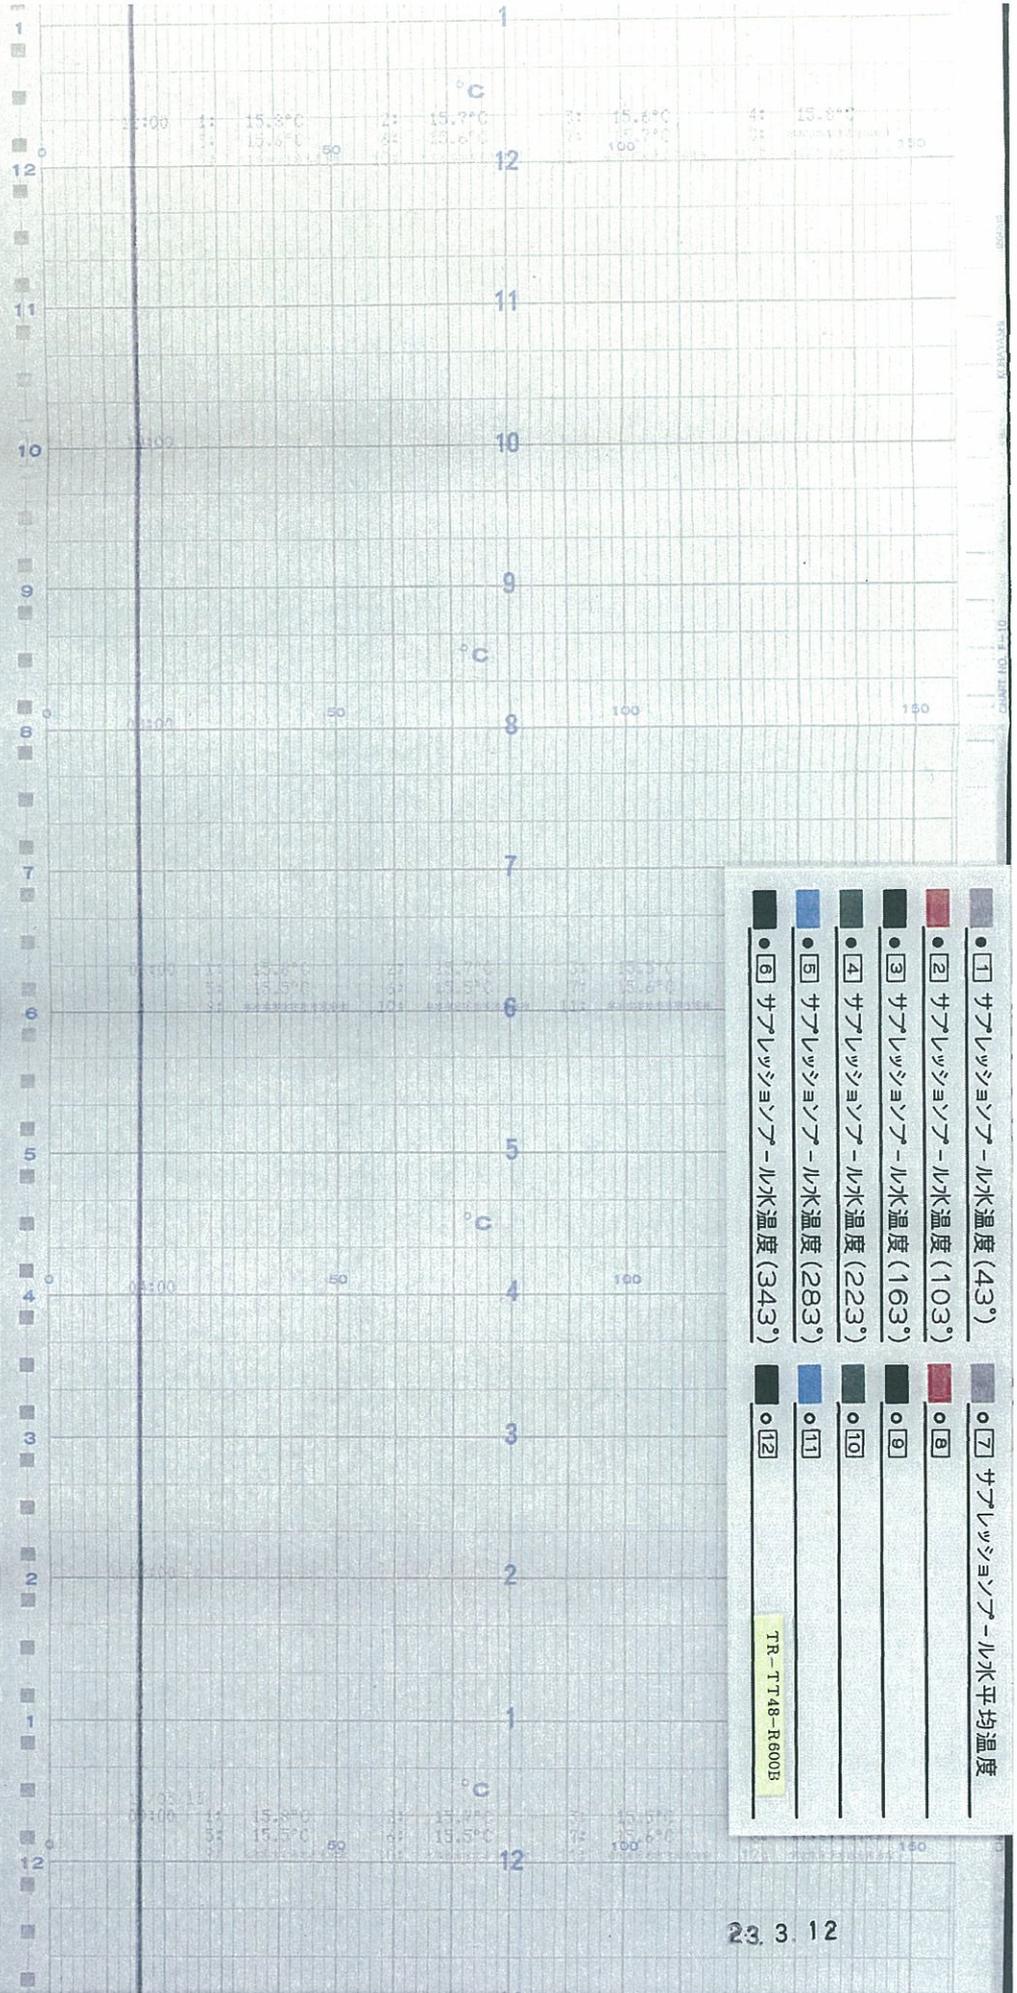




時間

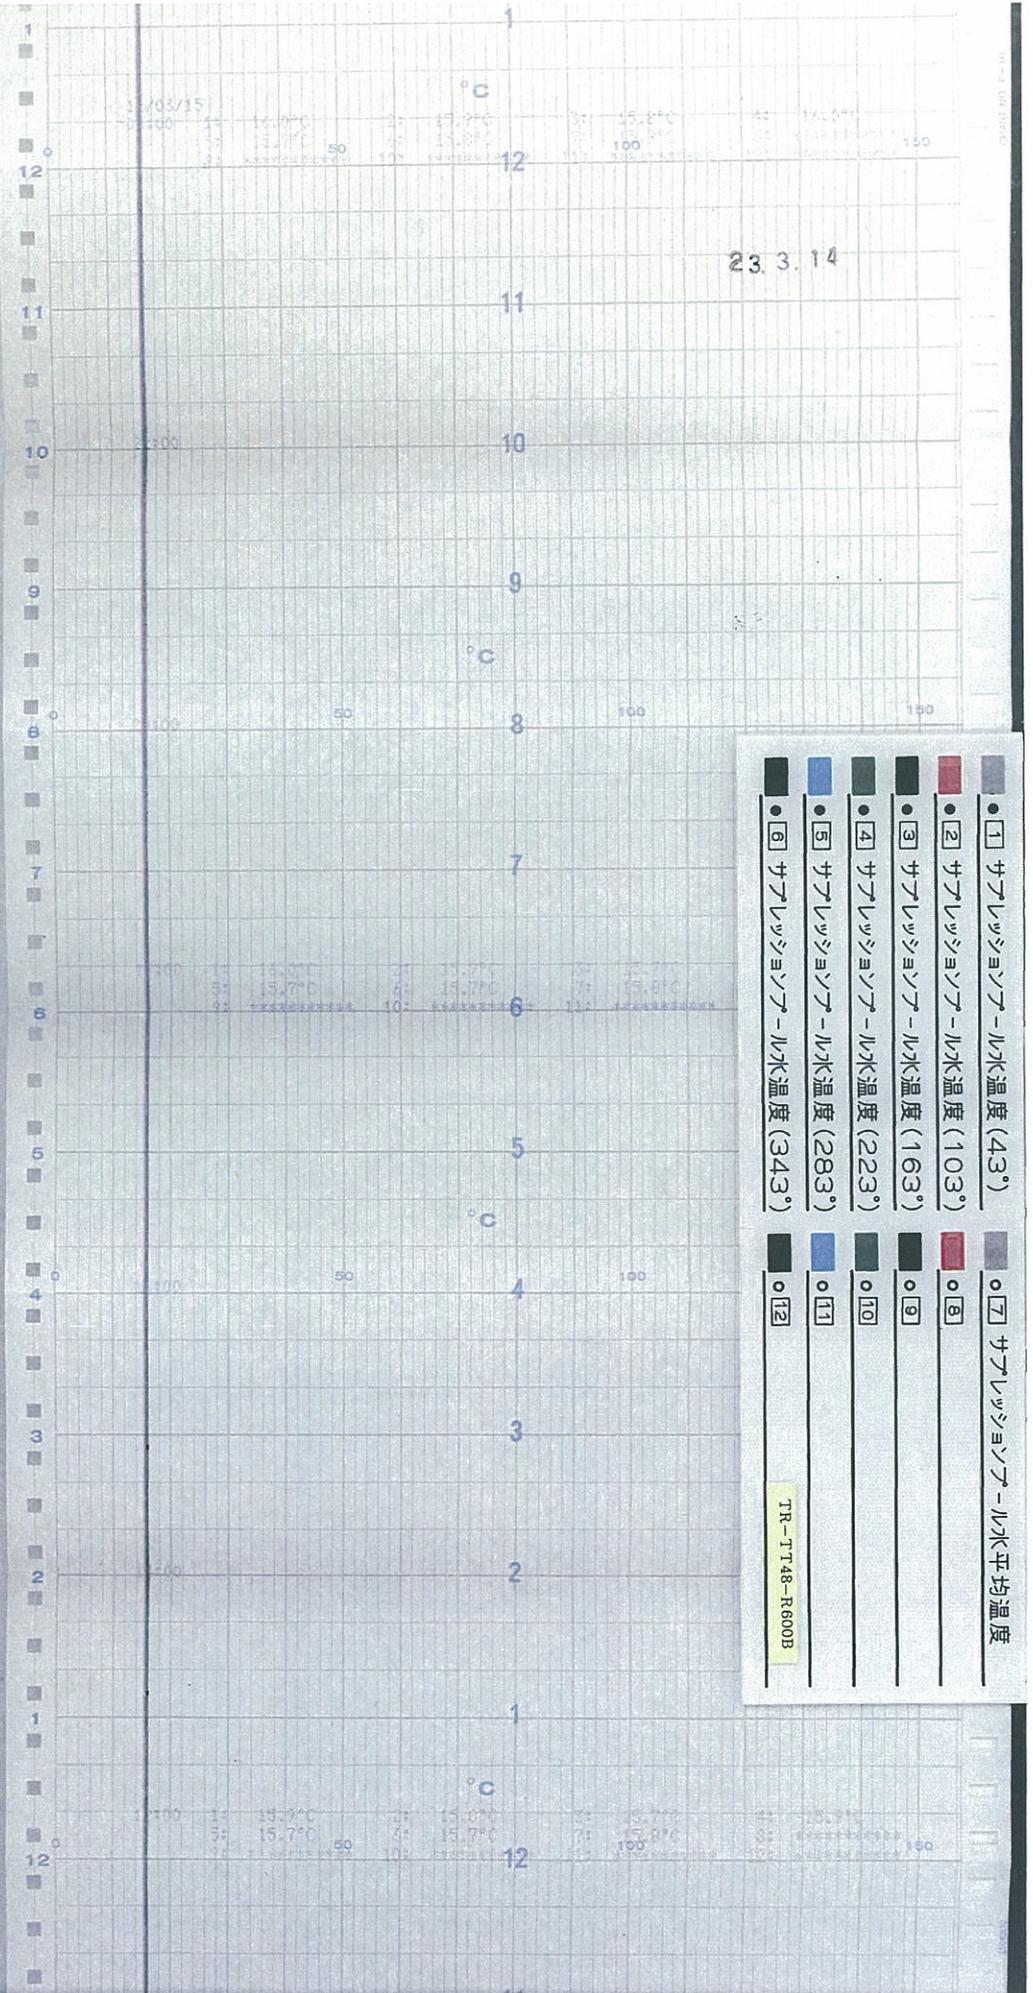

- [1] サプレッションプール温度 (43°)
 - [2] サプレッションプール温度 (103°)
 - [3] サプレッションプール温度 (163°)
 - [4] サプレッションプール温度 (223°)
 - [5] サプレッションプール温度 (283°)
 - [6] サプレッションプール温度 (343°)
 - [7] サプレッションプール平均温度
 - [8]
 - [9]
 - [10]
 - [11]
 - [12]
- TR-T148-R600B




時間

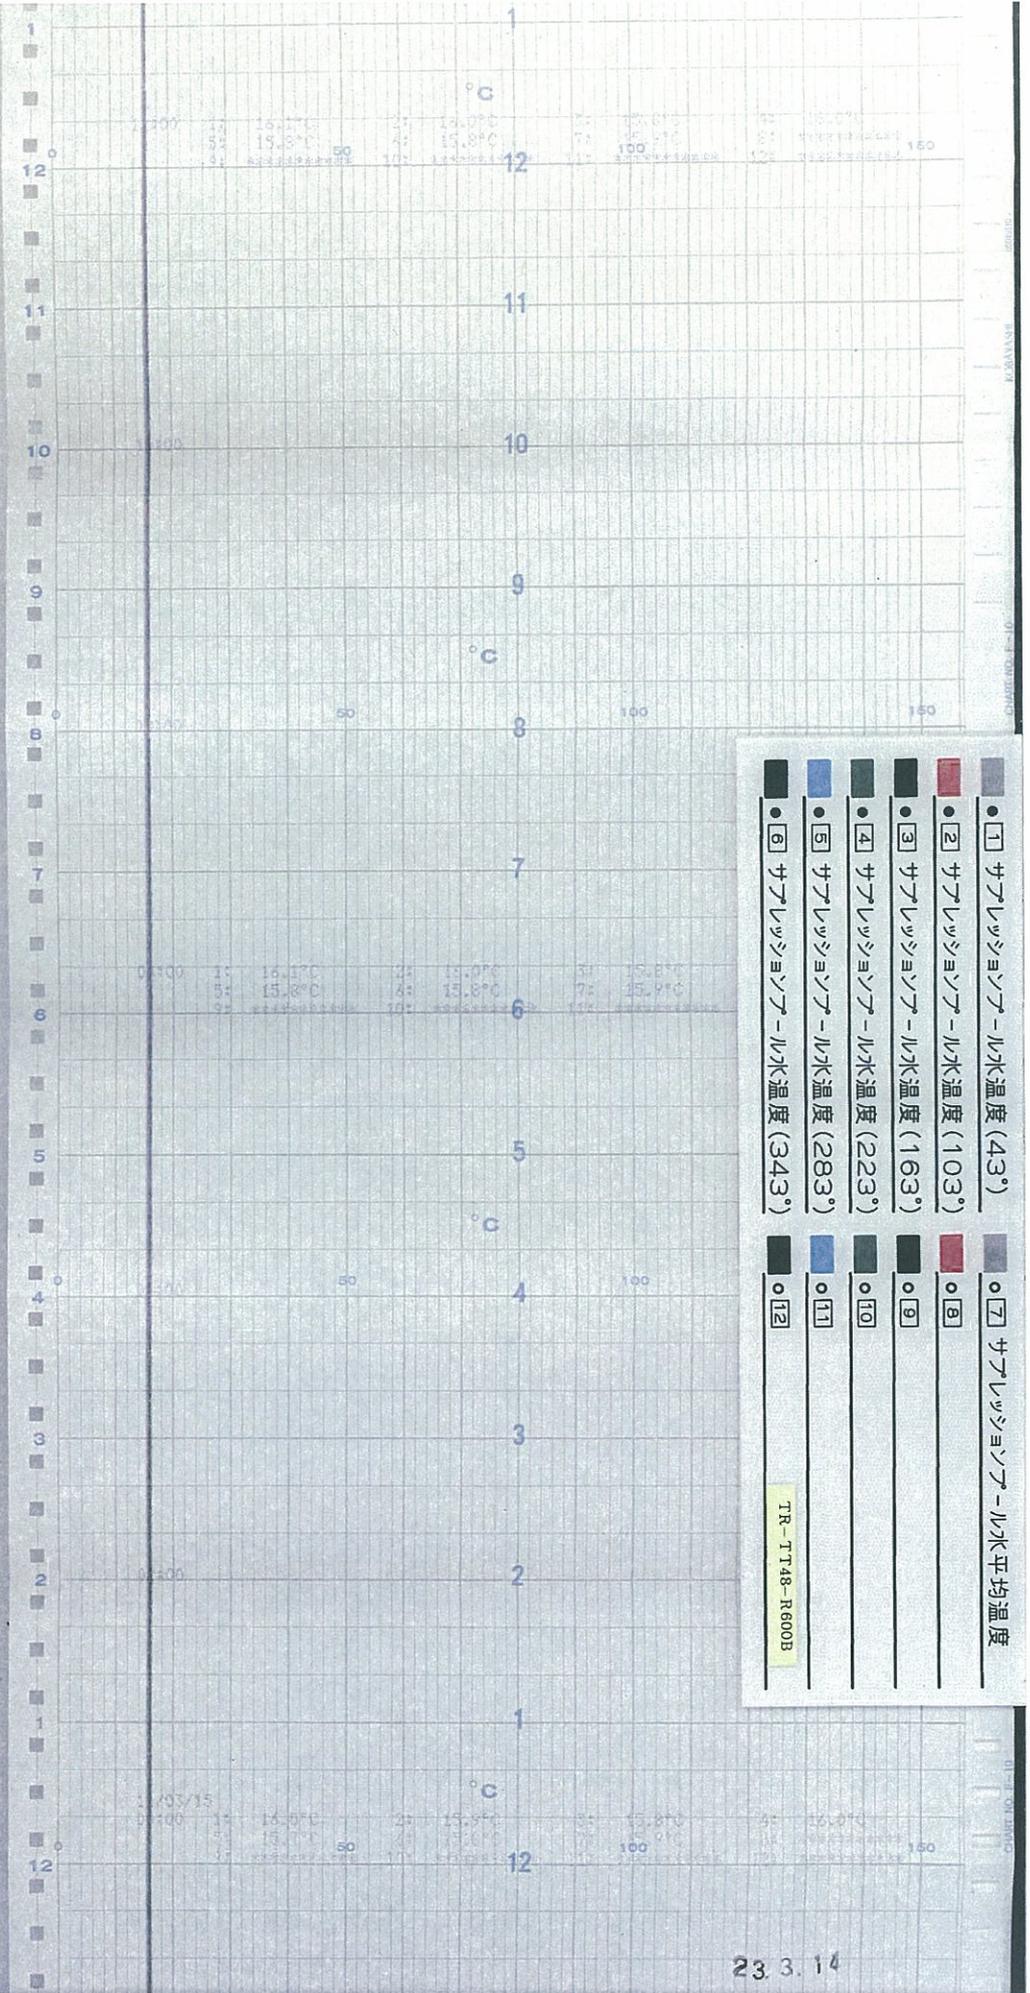

- [1] サプレッションプール水温度 (43°)
 - [2] サプレッションプール水温度 (103°)
 - [3] サプレッションプール水温度 (163°)
 - [4] サプレッションプール水温度 (223°)
 - [5] サプレッションプール水温度 (283°)
 - [6] サプレッションプール水温度 (343°)
 - [7] サプレッションプール平均温度
 - [8]
 - [9]
 - [10]
 - [11]
 - [12]
- TR-T148-R600B

23.3.14

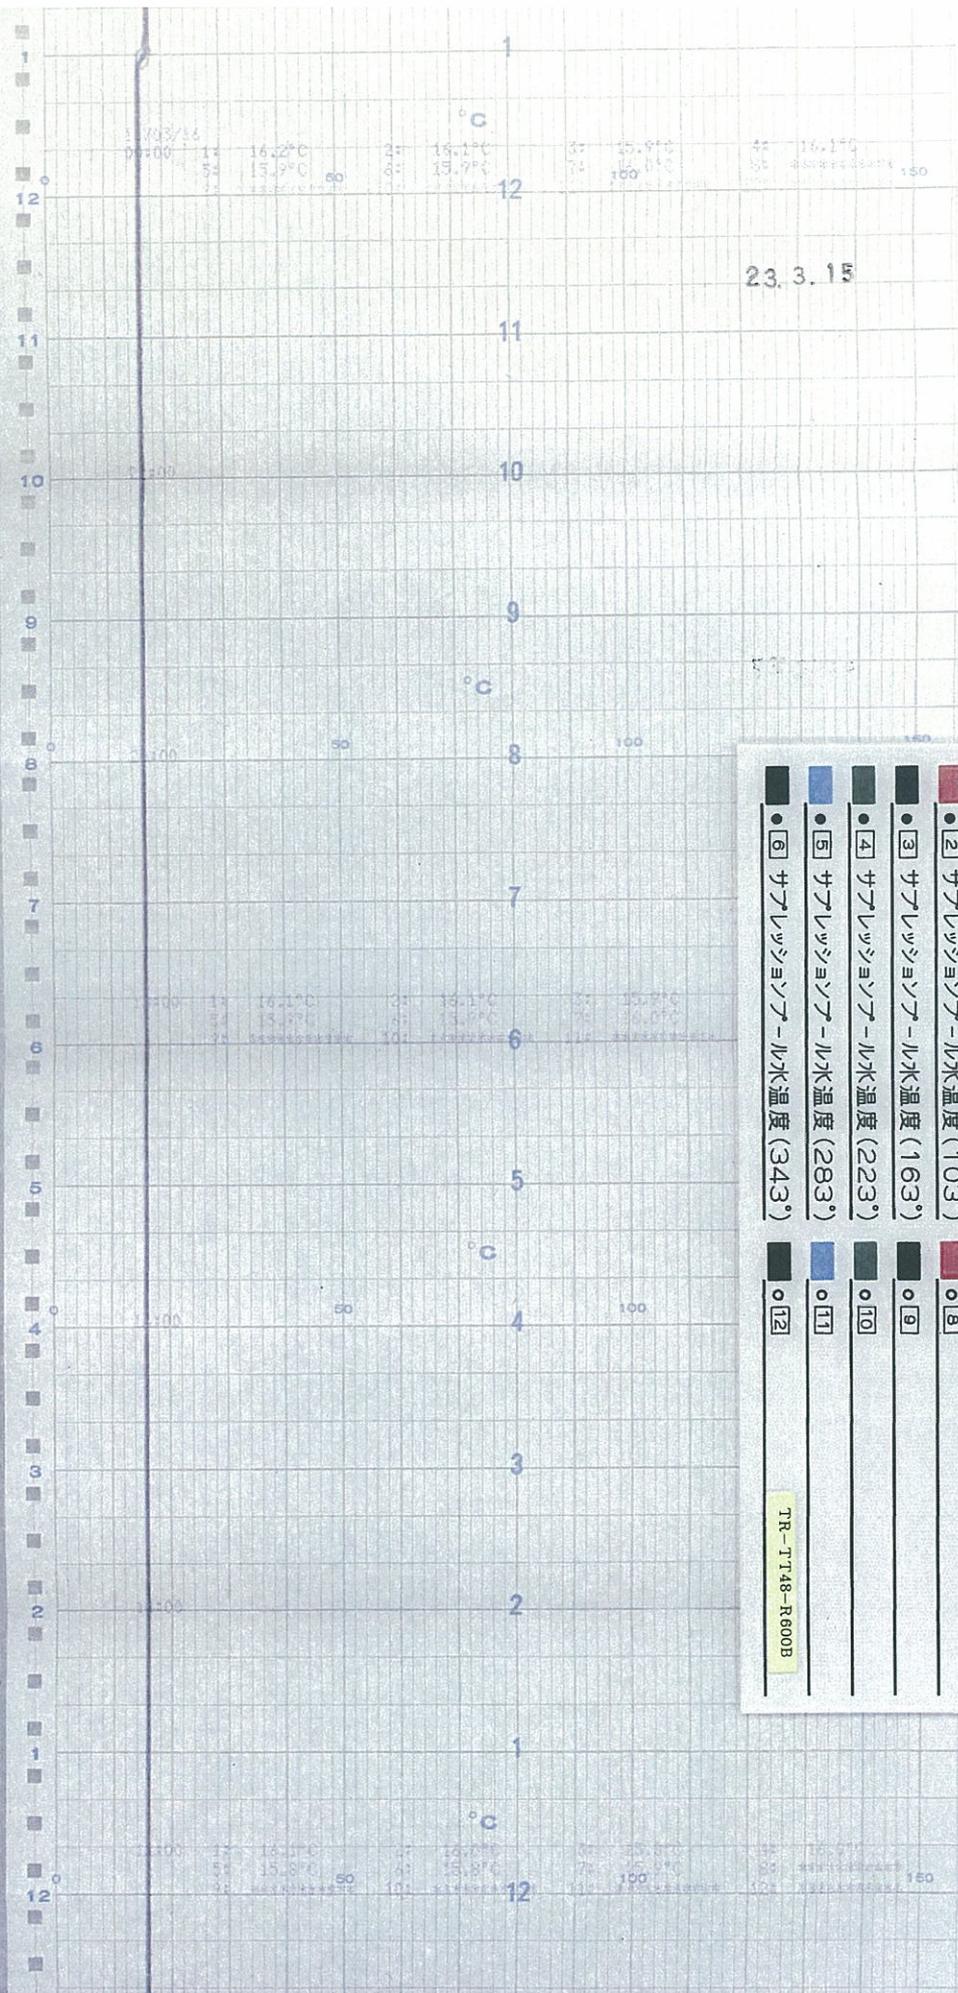

● [1] サラシツシヨソノア-ル水温度 (43°)	○ [7] サラシツシヨソノア-ル水平均温度
● [2] サラシツシヨソノア-ル水温度 (103°)	○ [8]
● [3] サラシツシヨソノア-ル水温度 (163°)	○ [9]
● [4] サラシツシヨソノア-ル水温度 (223°)	○ [10]
● [5] サラシツシヨソノア-ル水温度 (283°)	○ [11]
● [6] サラシツシヨソノア-ル水温度 (343°)	○ [12]


TR-TT48-R600B



時間




時間

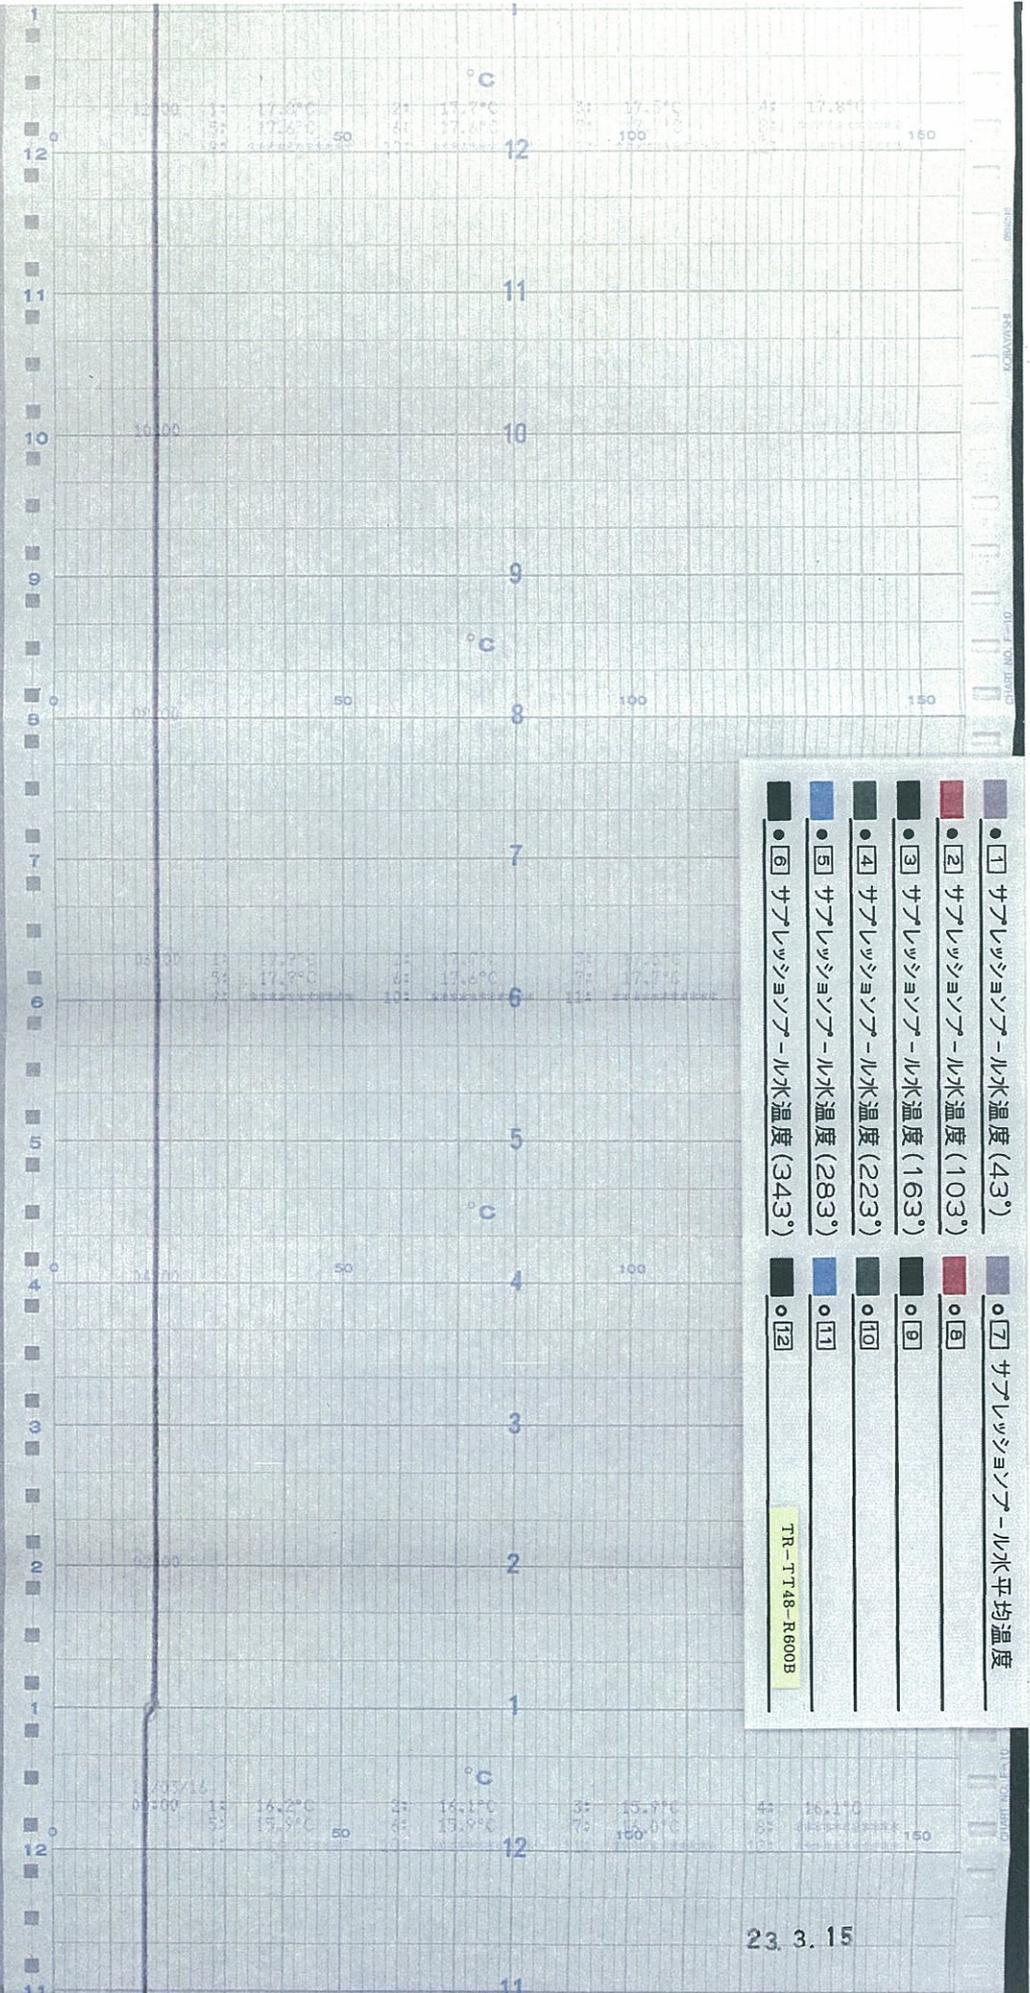

23.3.15




時間

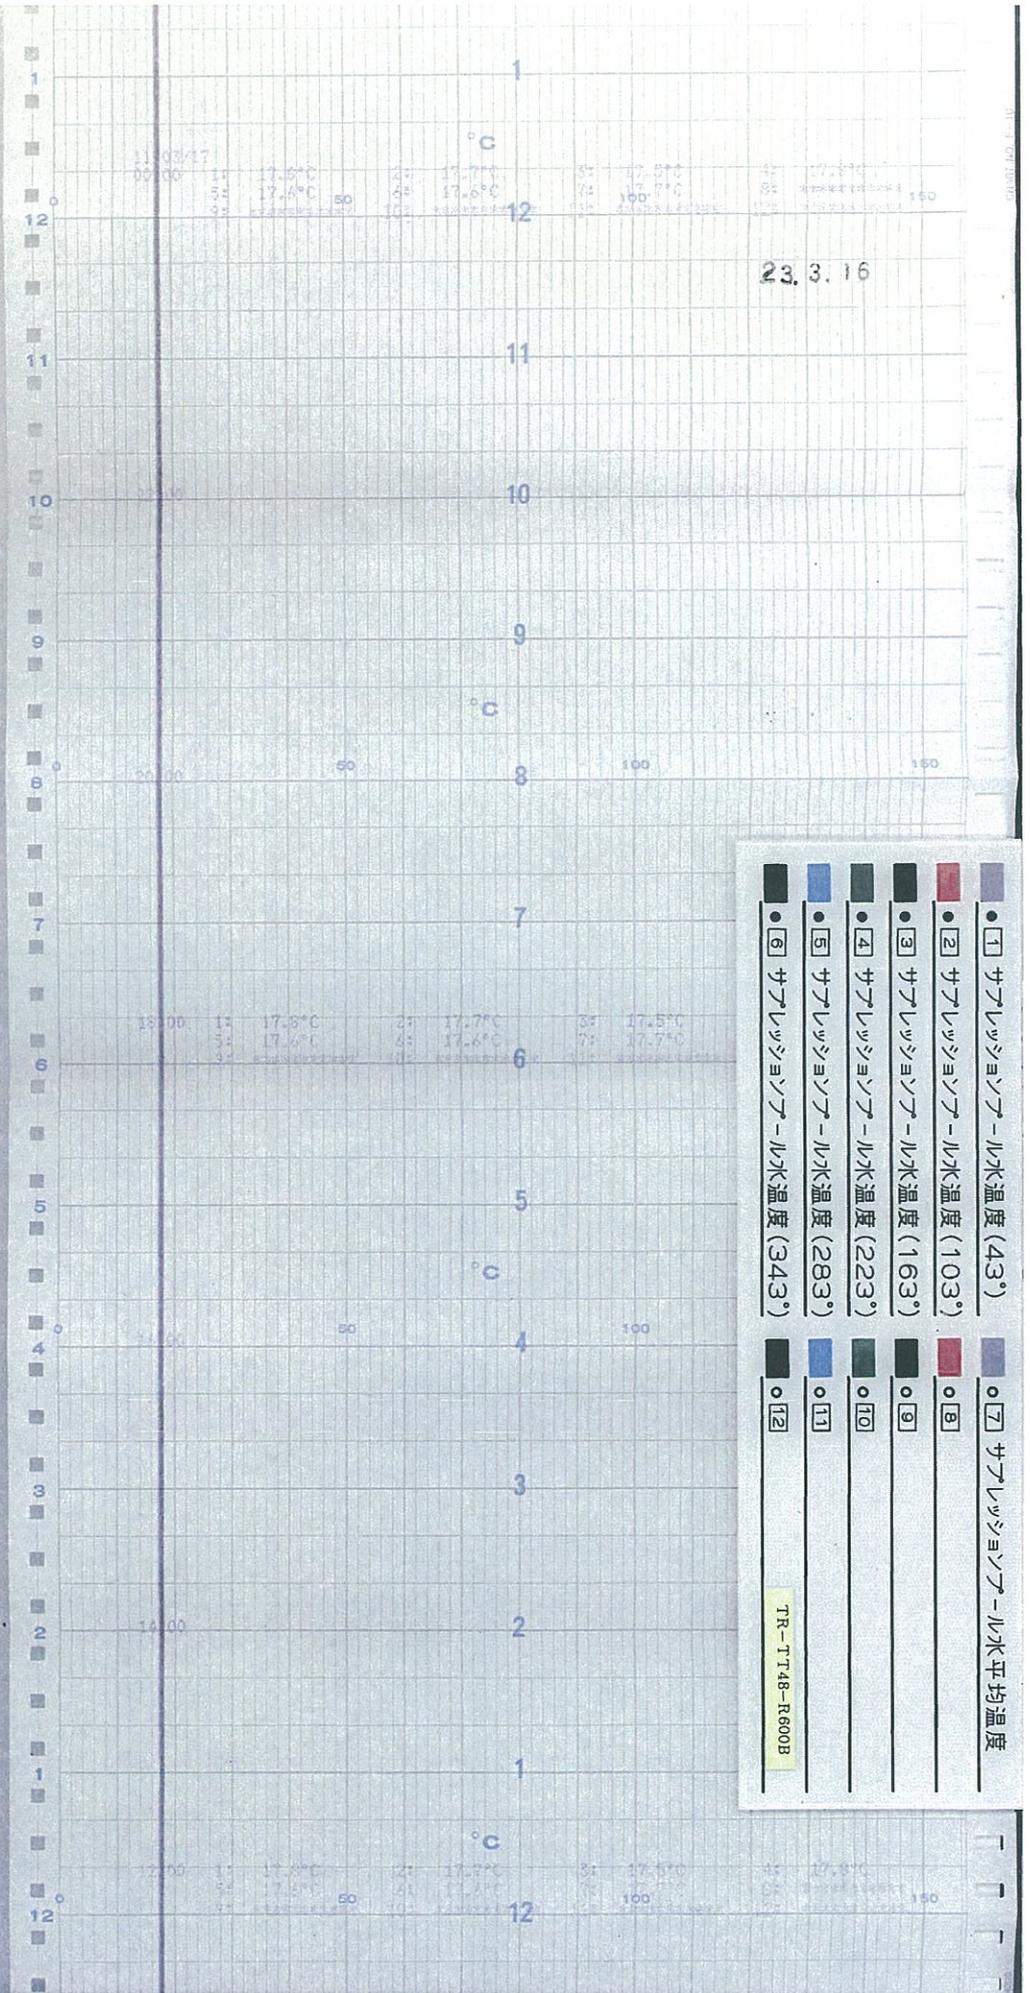

- 1 サラシヨソノノ-ル水温度 (43°)
 - 2 サラシヨソノノ-ル水温度 (103°)
 - 3 サラシヨソノノ-ル水温度 (163°)
 - 4 サラシヨソノノ-ル水温度 (223°)
 - 5 サラシヨソノノ-ル水温度 (283°)
 - 6 サラシヨソノノ-ル水温度 (343°)
 - 7 サラシヨソノノ-ル水平均温度
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
- TR-TT48-R600B




時間

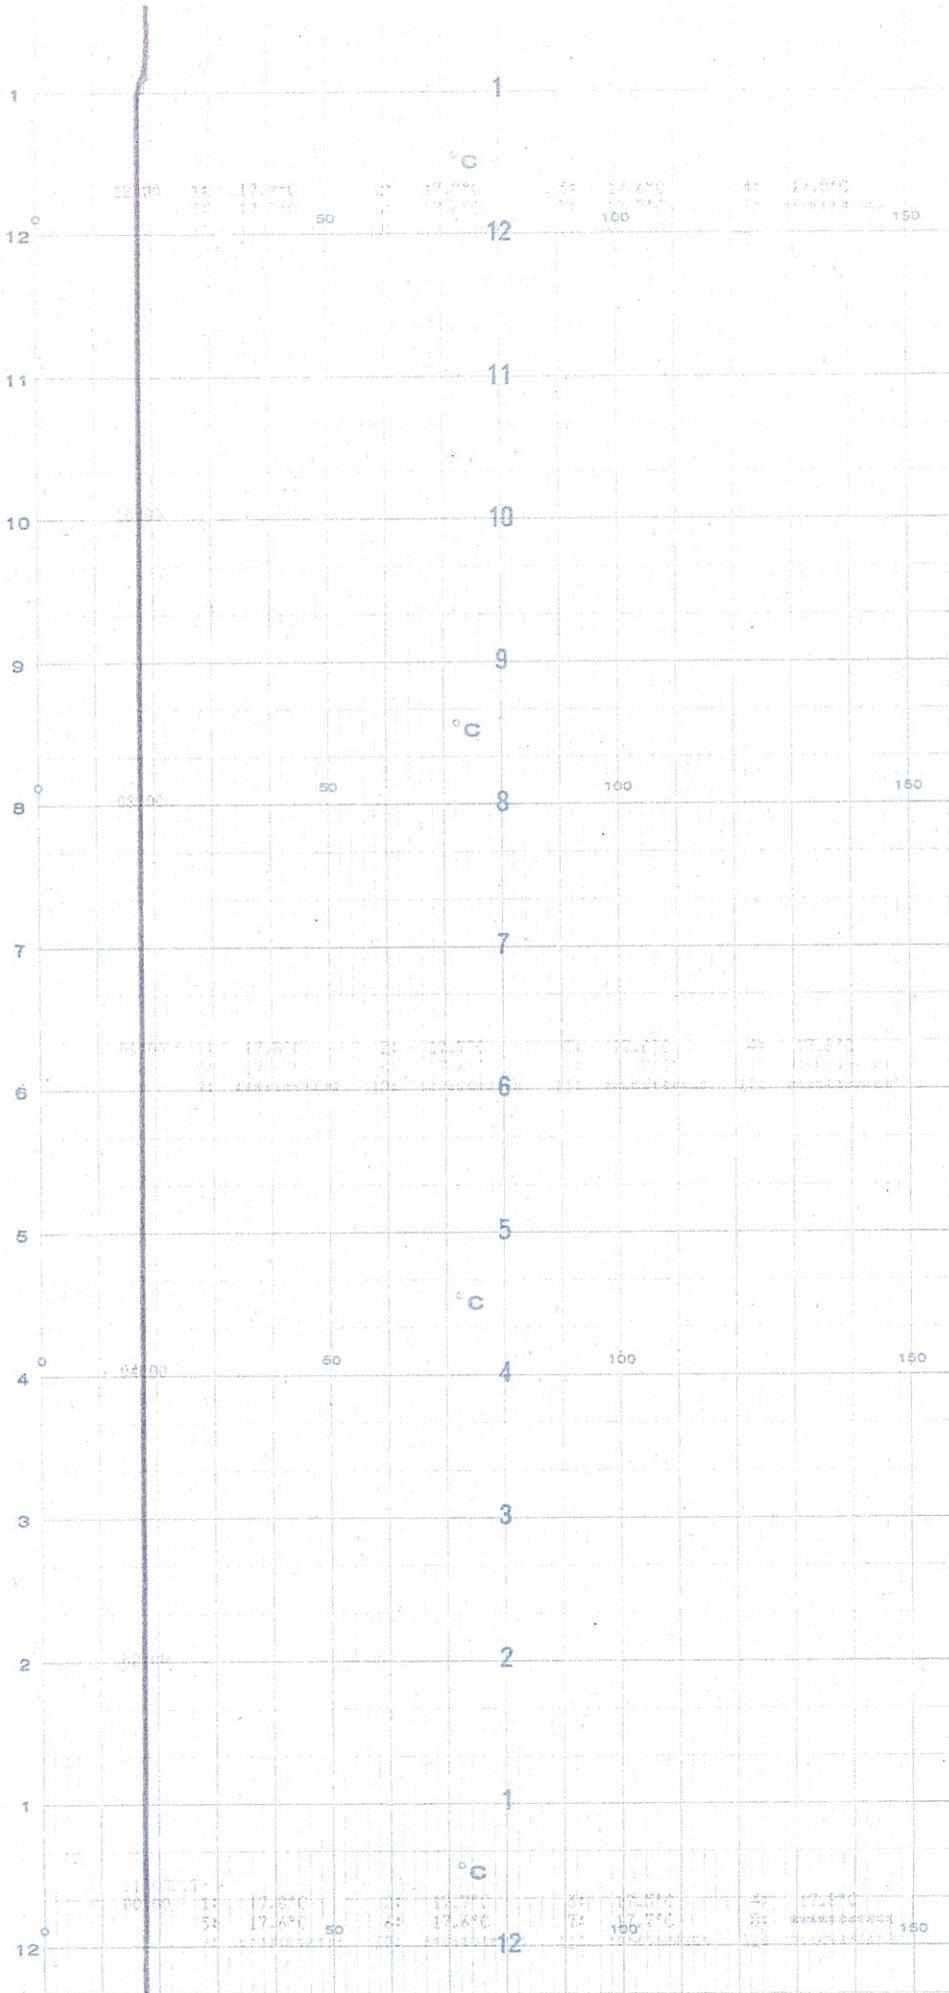


6号機 SUPPRESSION POOL TEMPERATURE(13 / 20)



時間

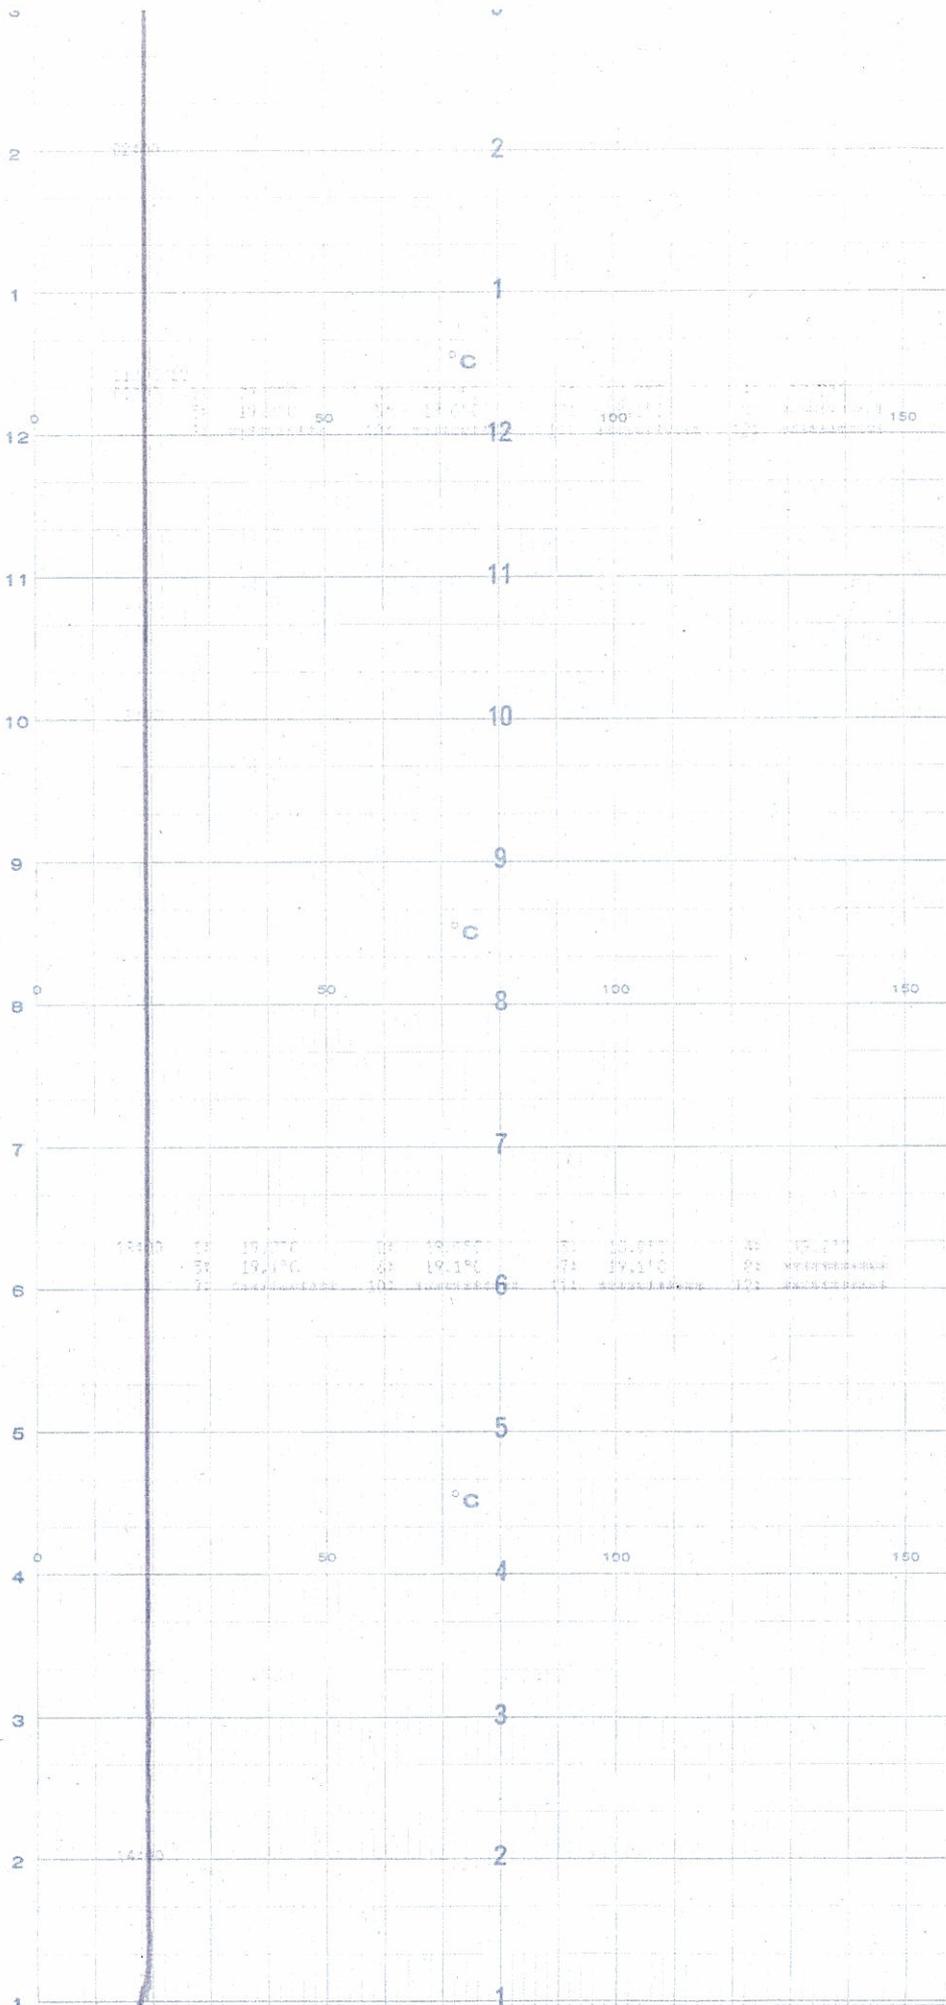


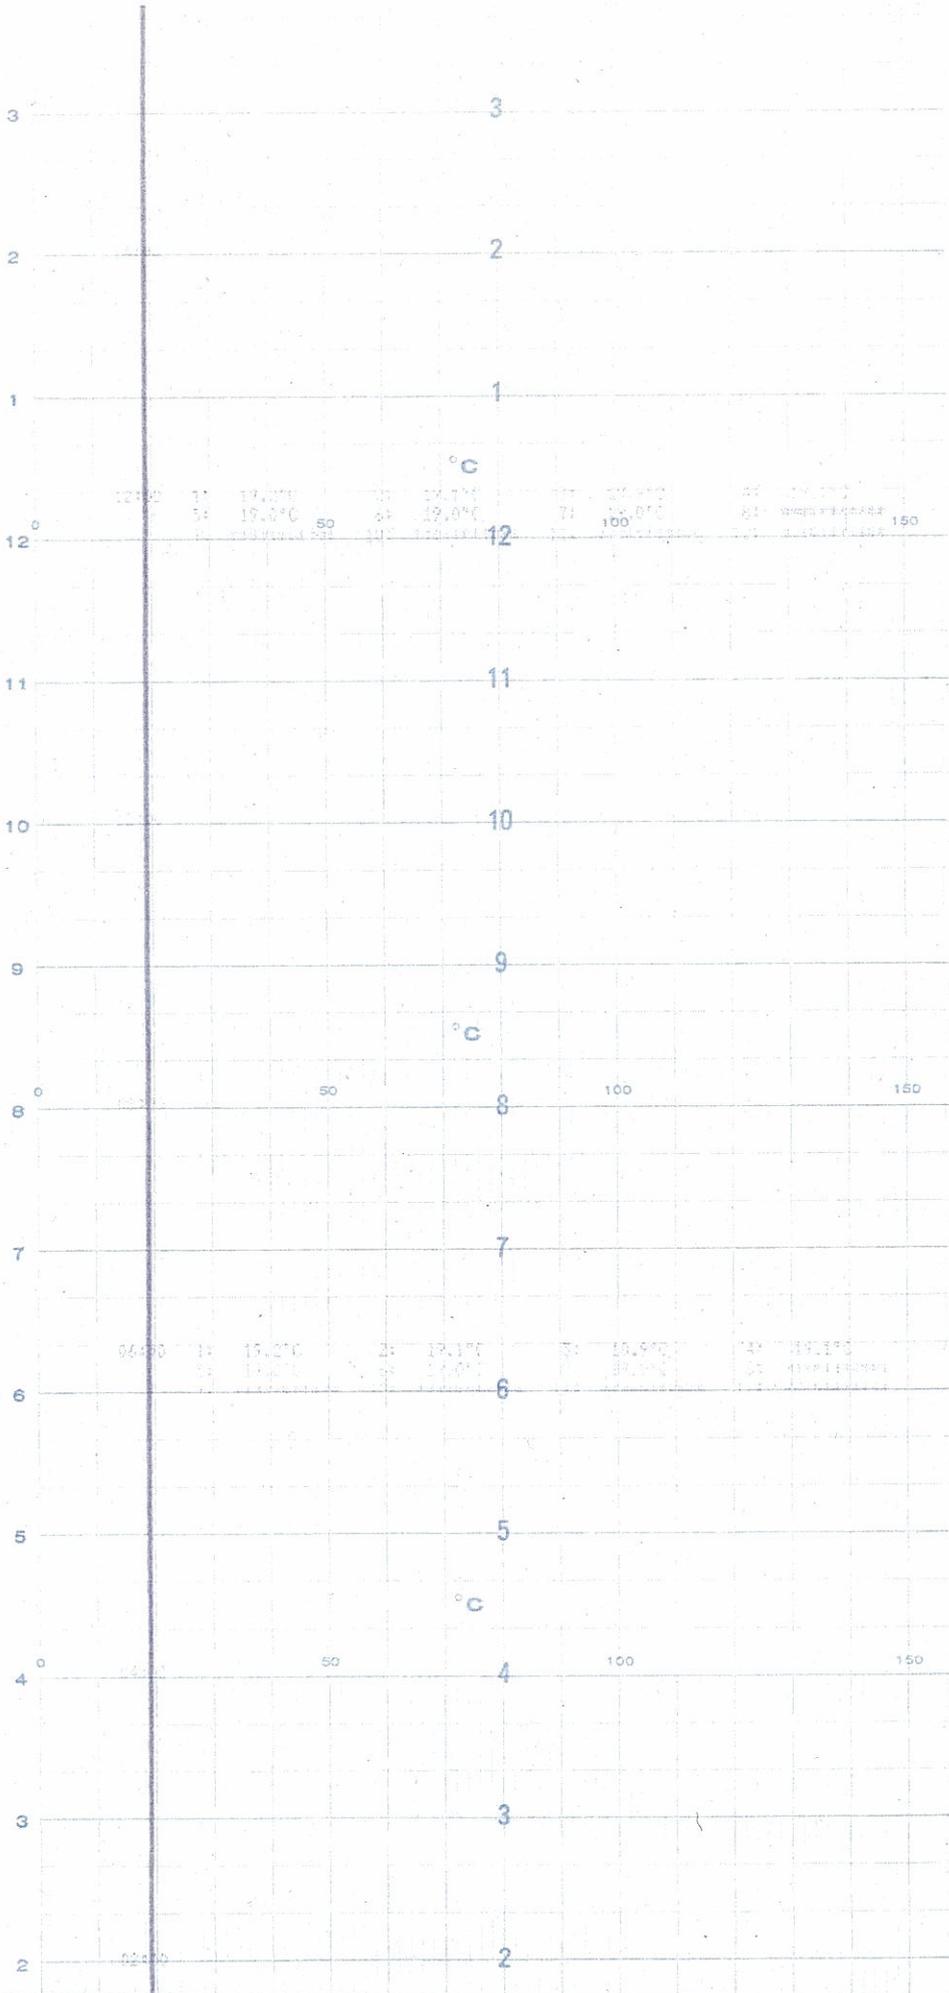

時間




時間

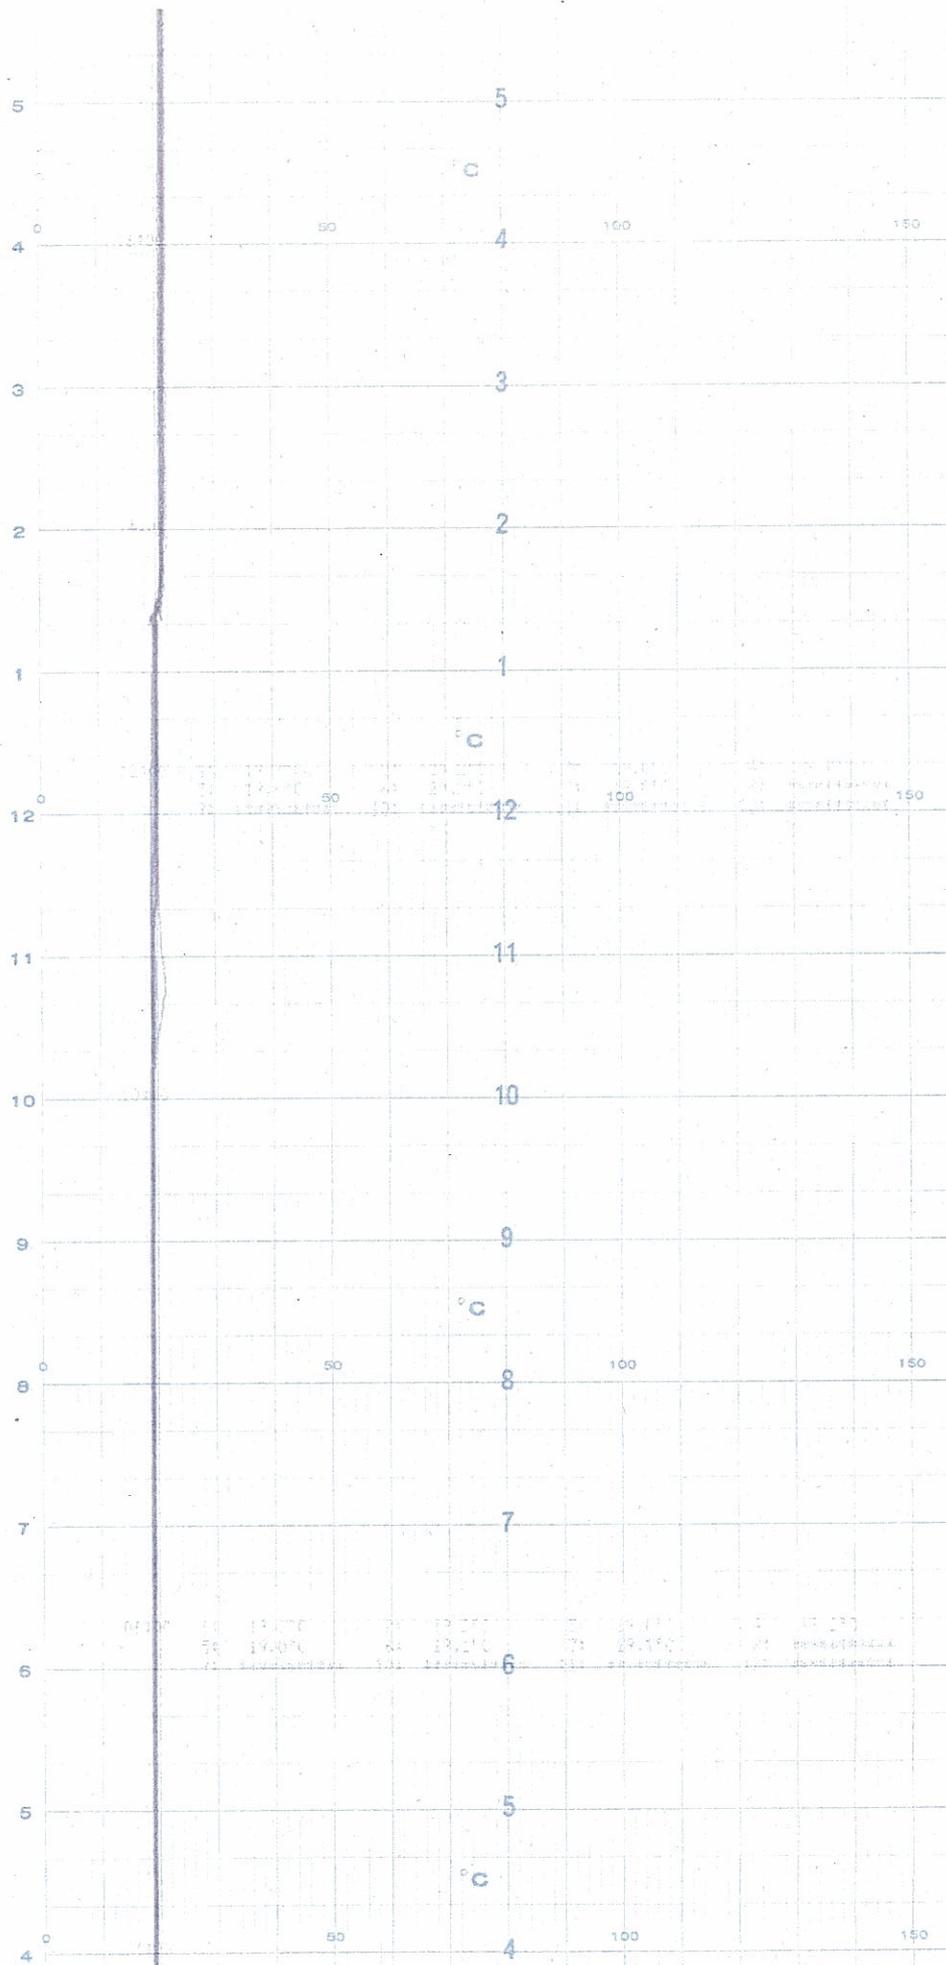




時間

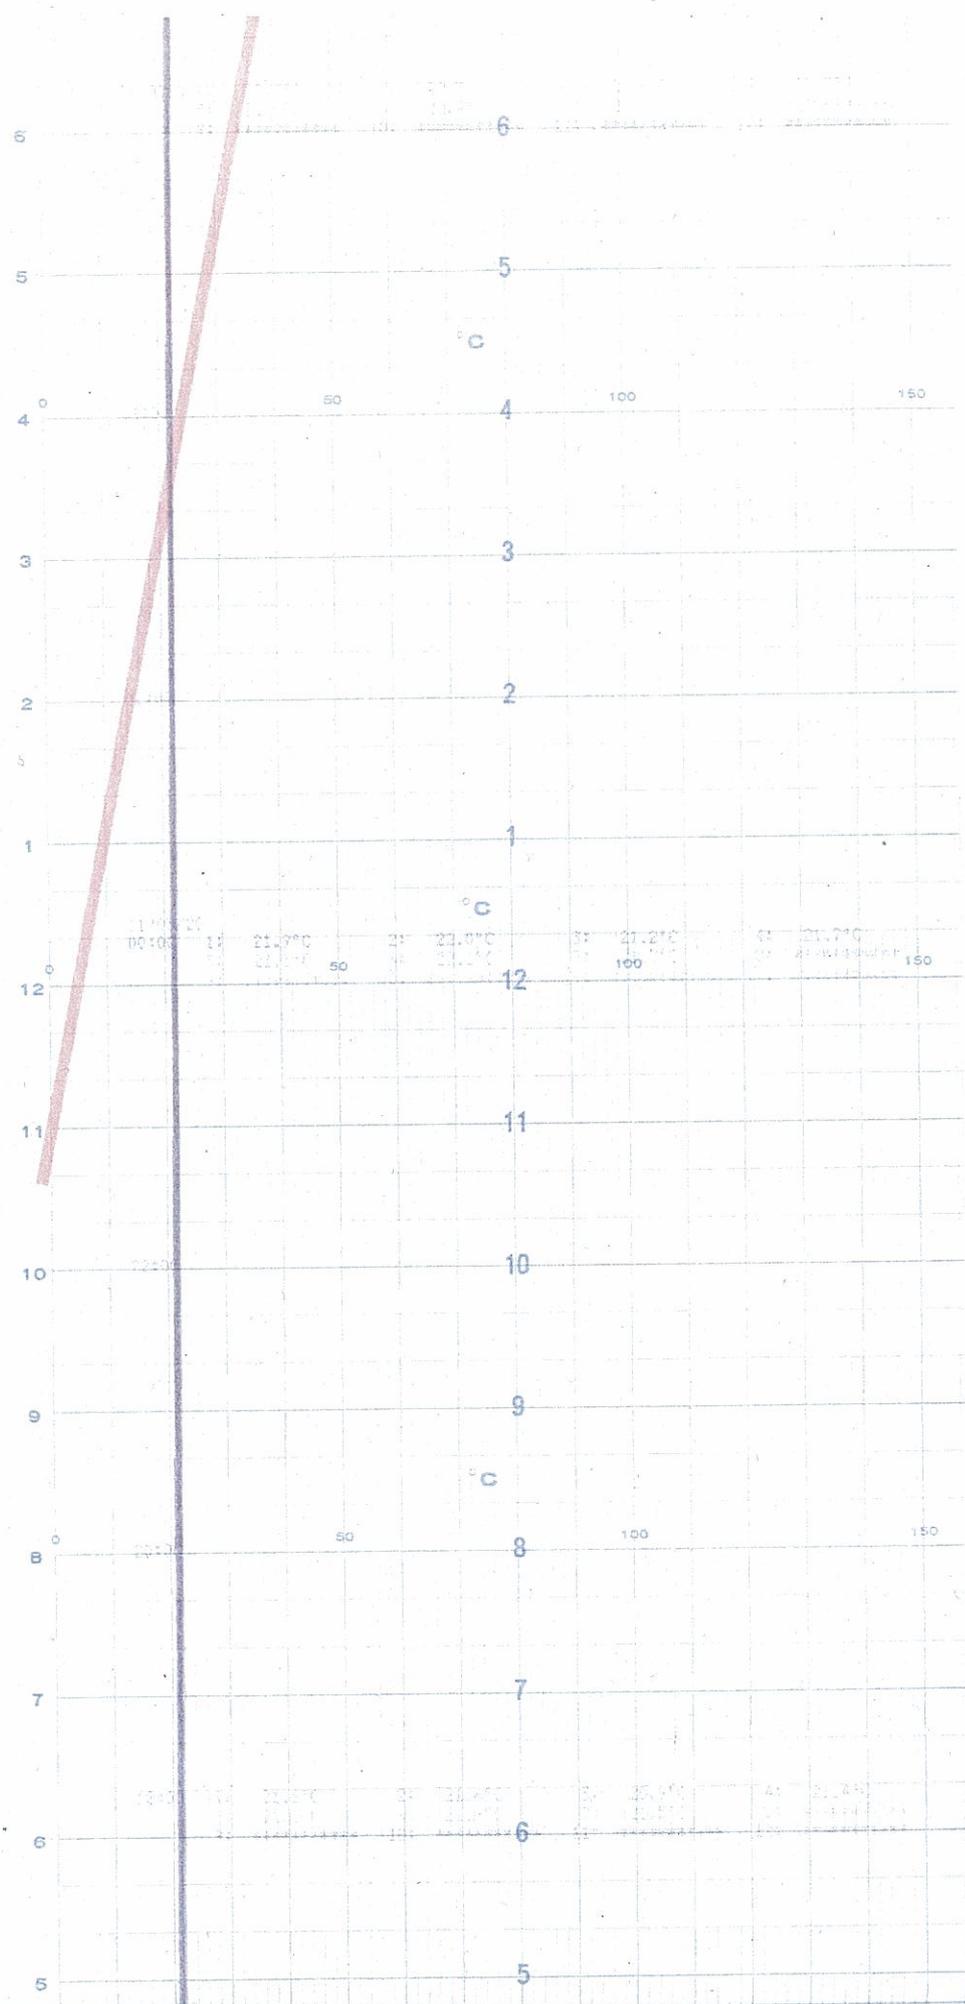

6号機 SUPPRESSION POOL TEMPERATURE (18 / 20)




時間

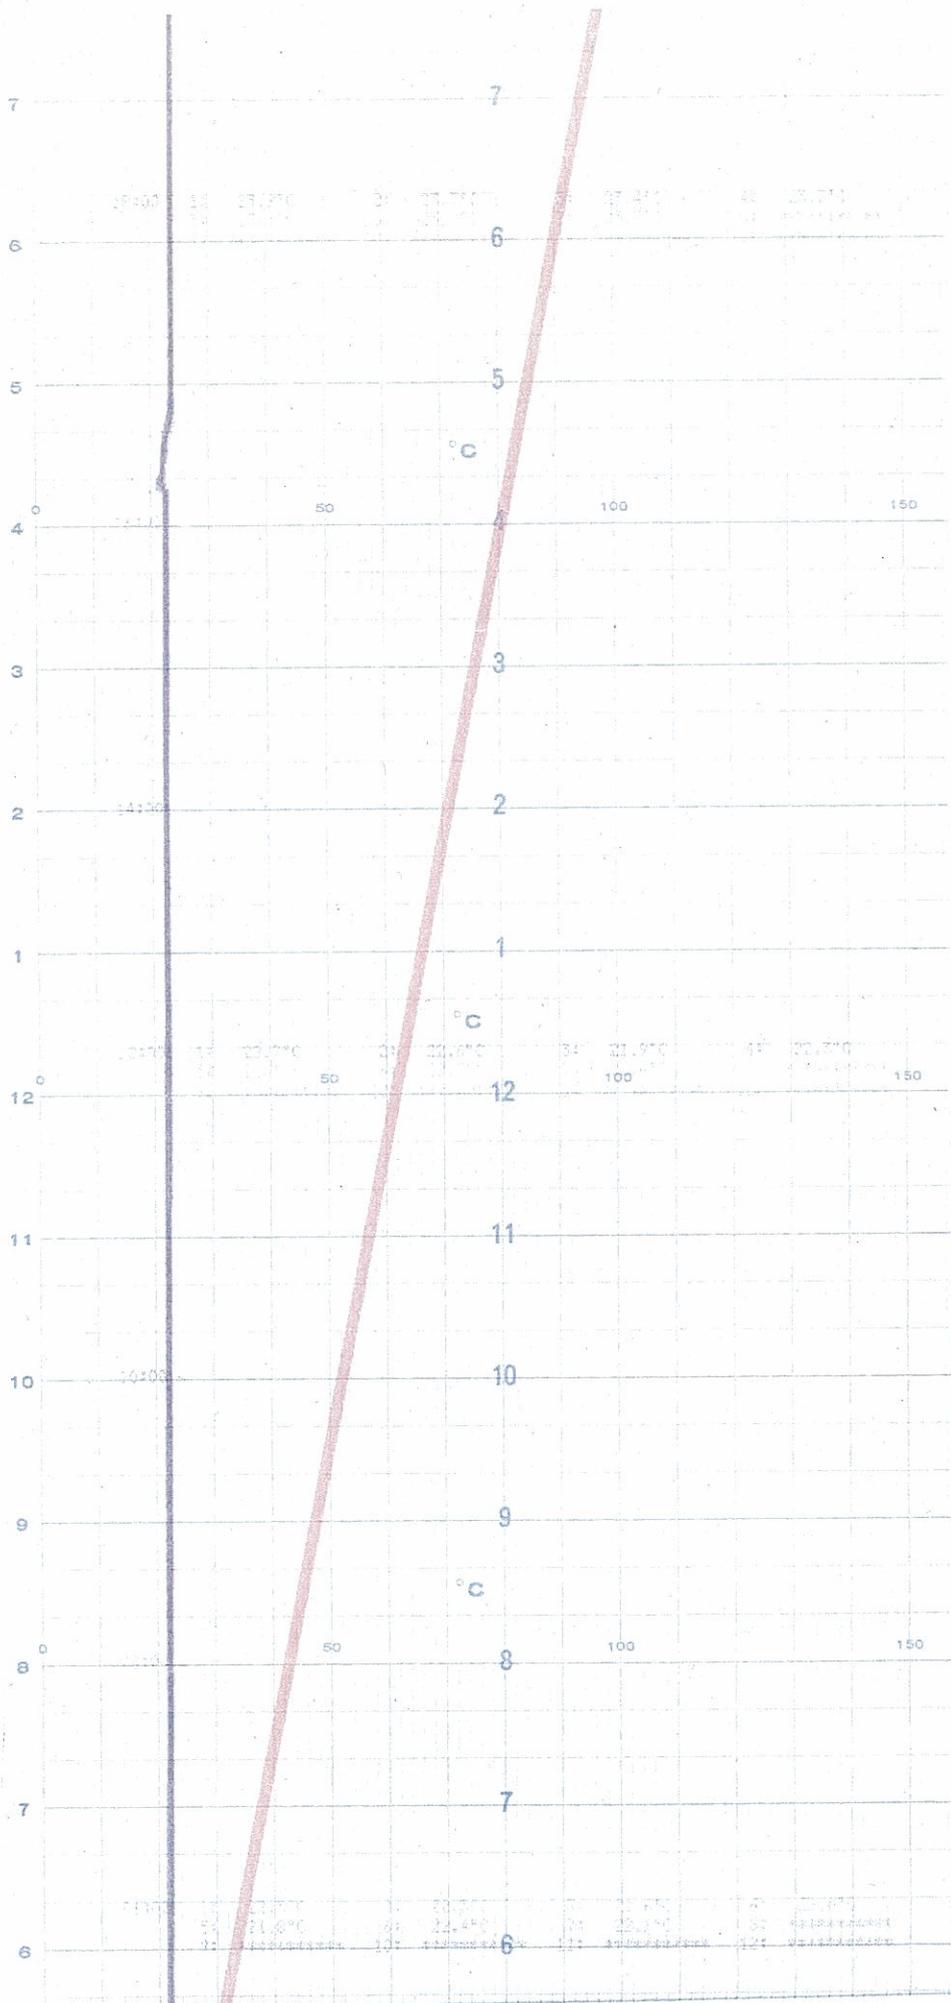

6号機 SUPPRESSION POOL TEMPERATURE (19 / 20)

監視開始 23年2月16日15時20分
 監視終了 23年3月20日23時55分


時間
 ↑

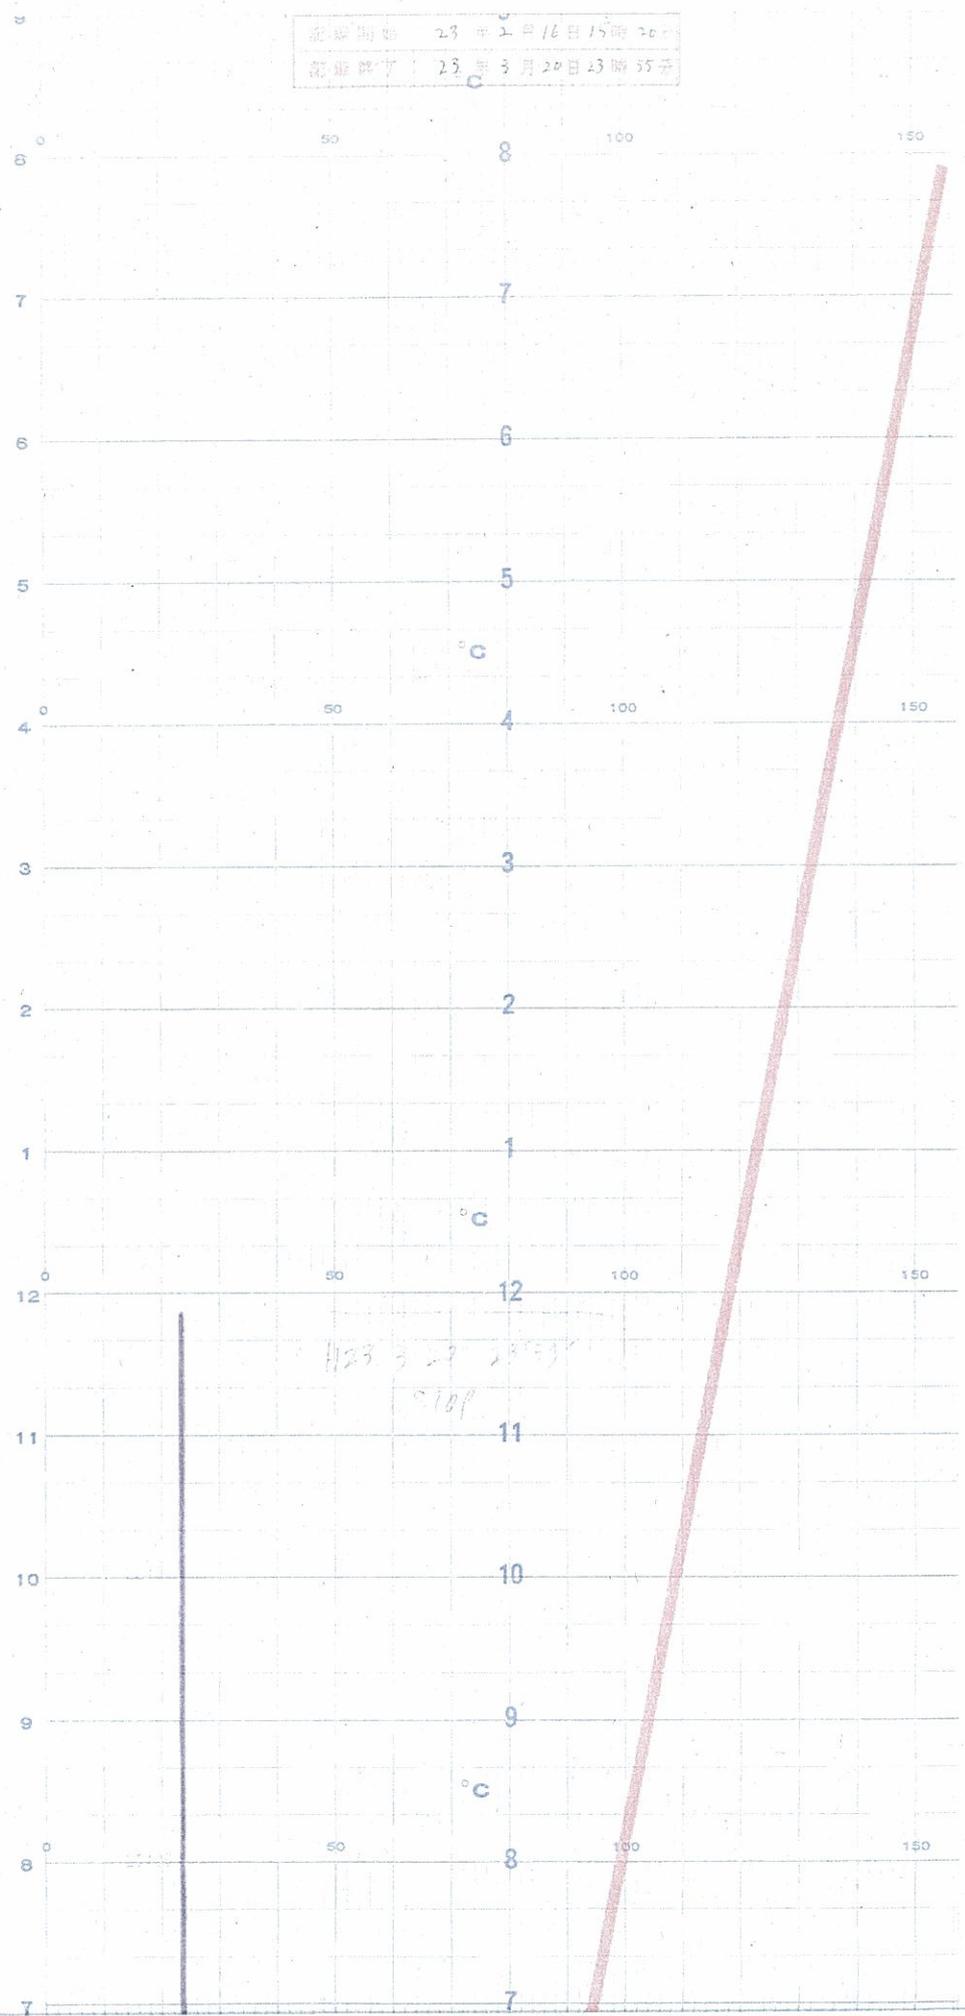

6号機 SUPPRESSION POOL TEMPERATURE (20 / 20)




時間

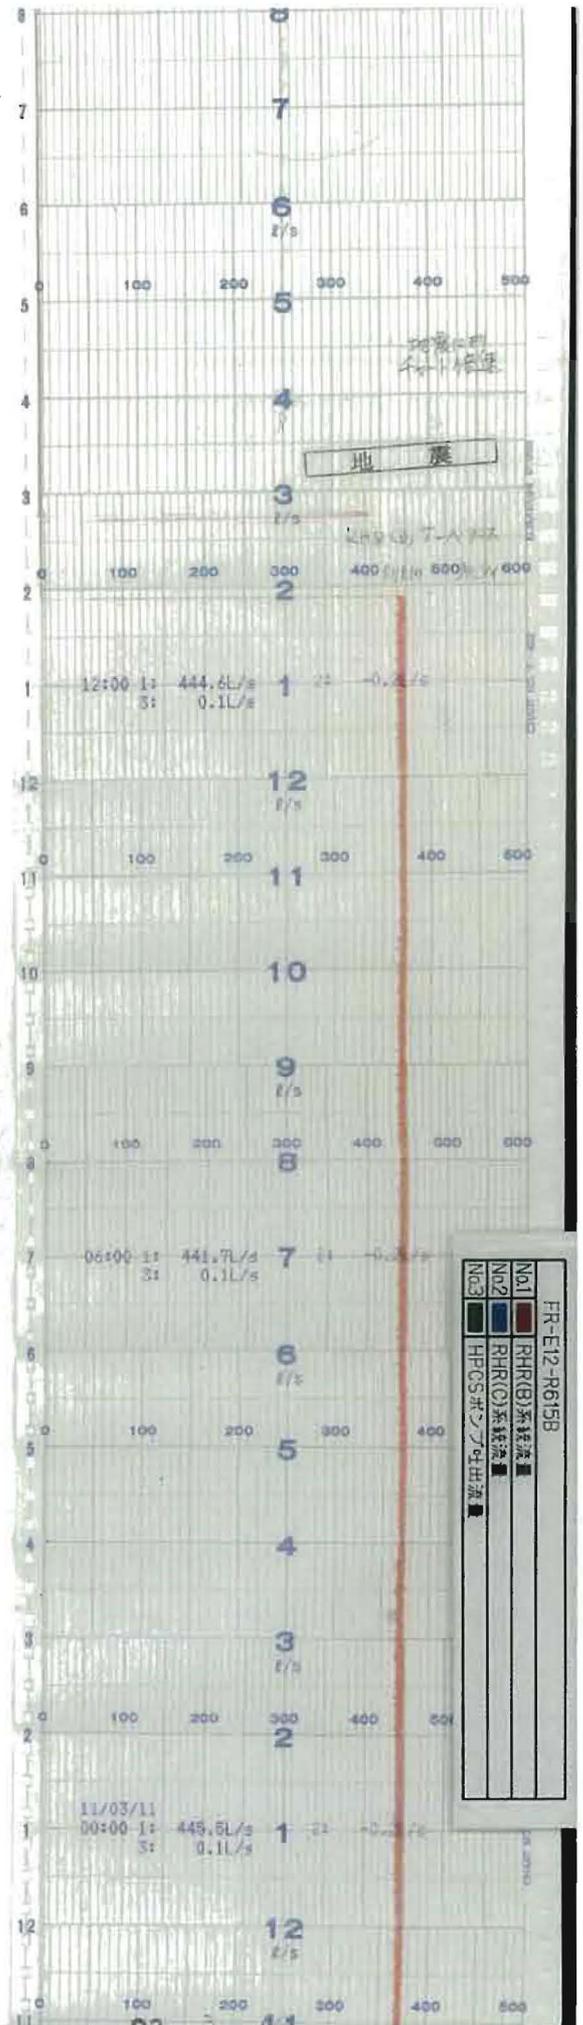




時間

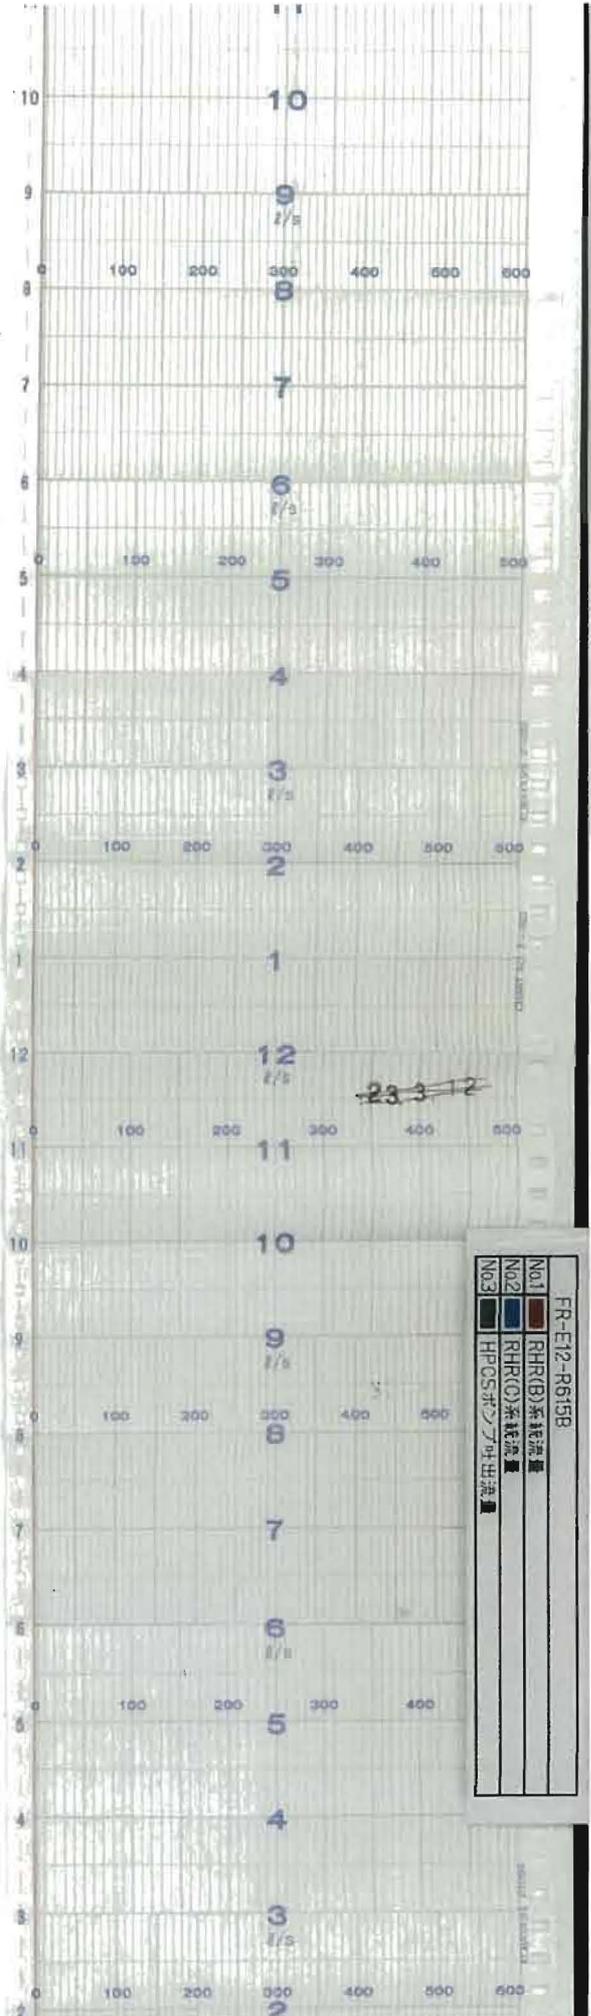

FR-E12-R615B
No.1 RHR(B)系統流量
No.2 RHR(C)系統流量
No.3 HPCSポンプ母管流量




時間

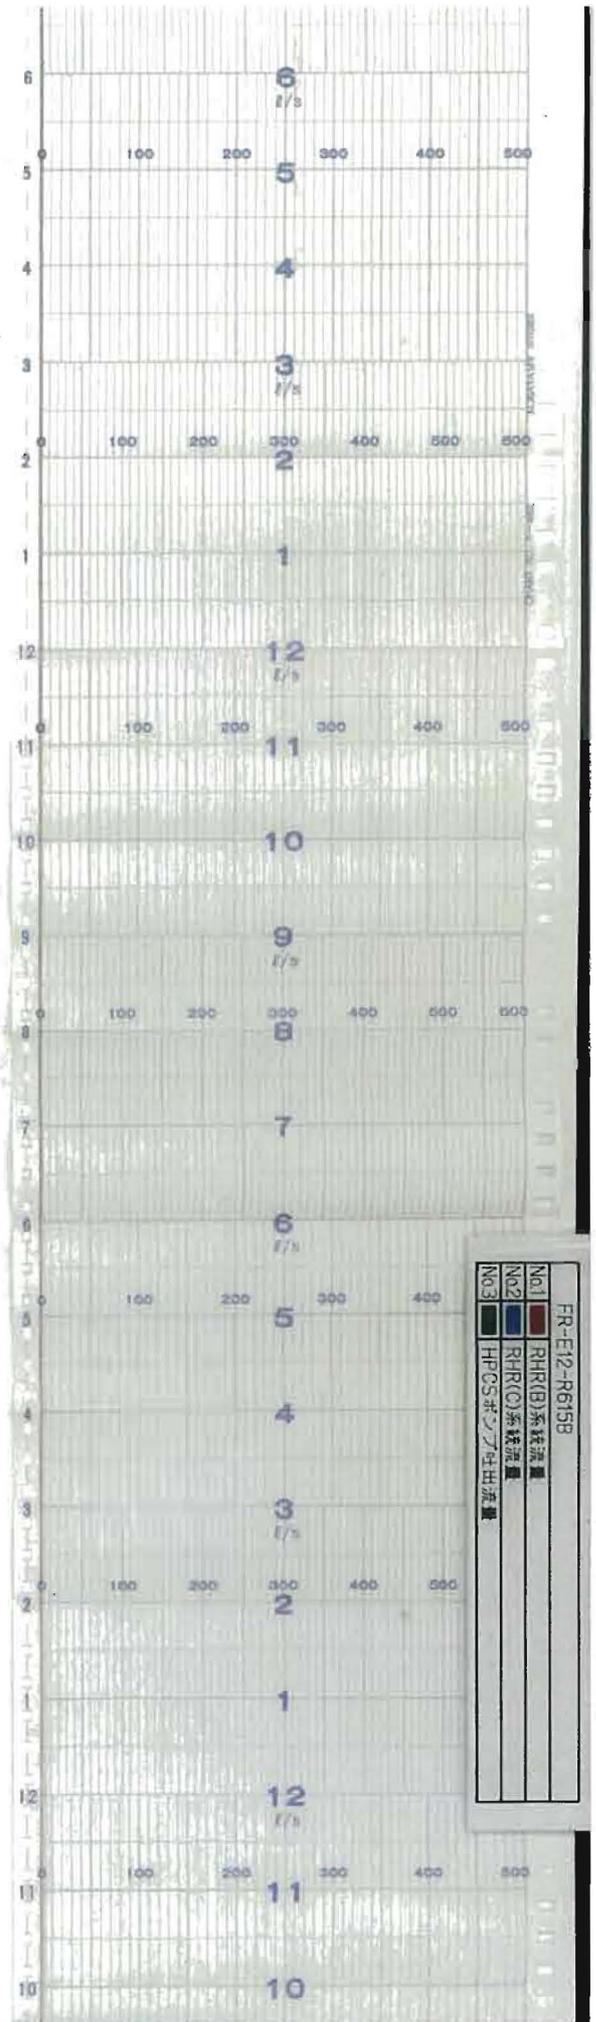




時間

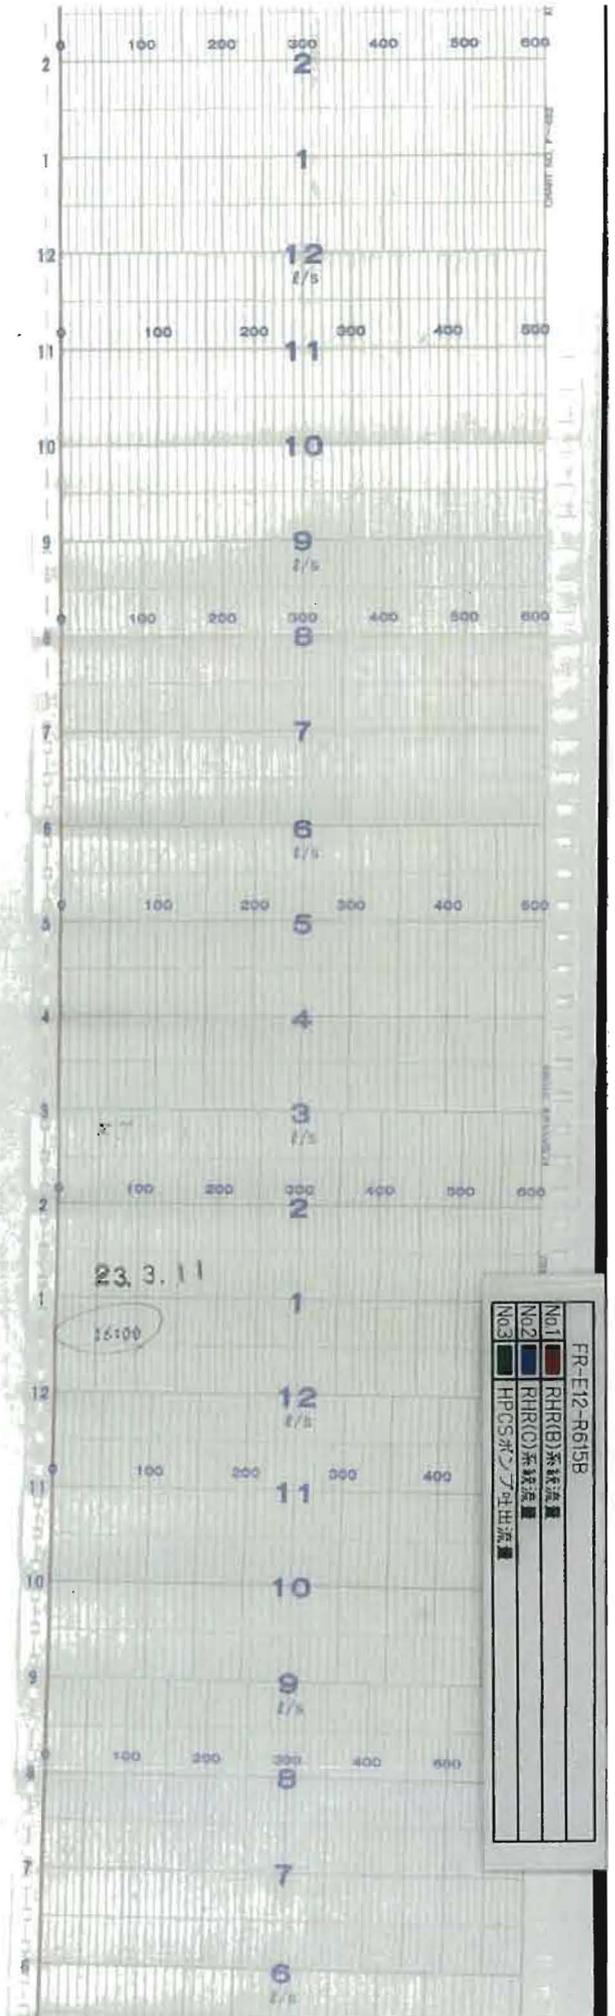



時間

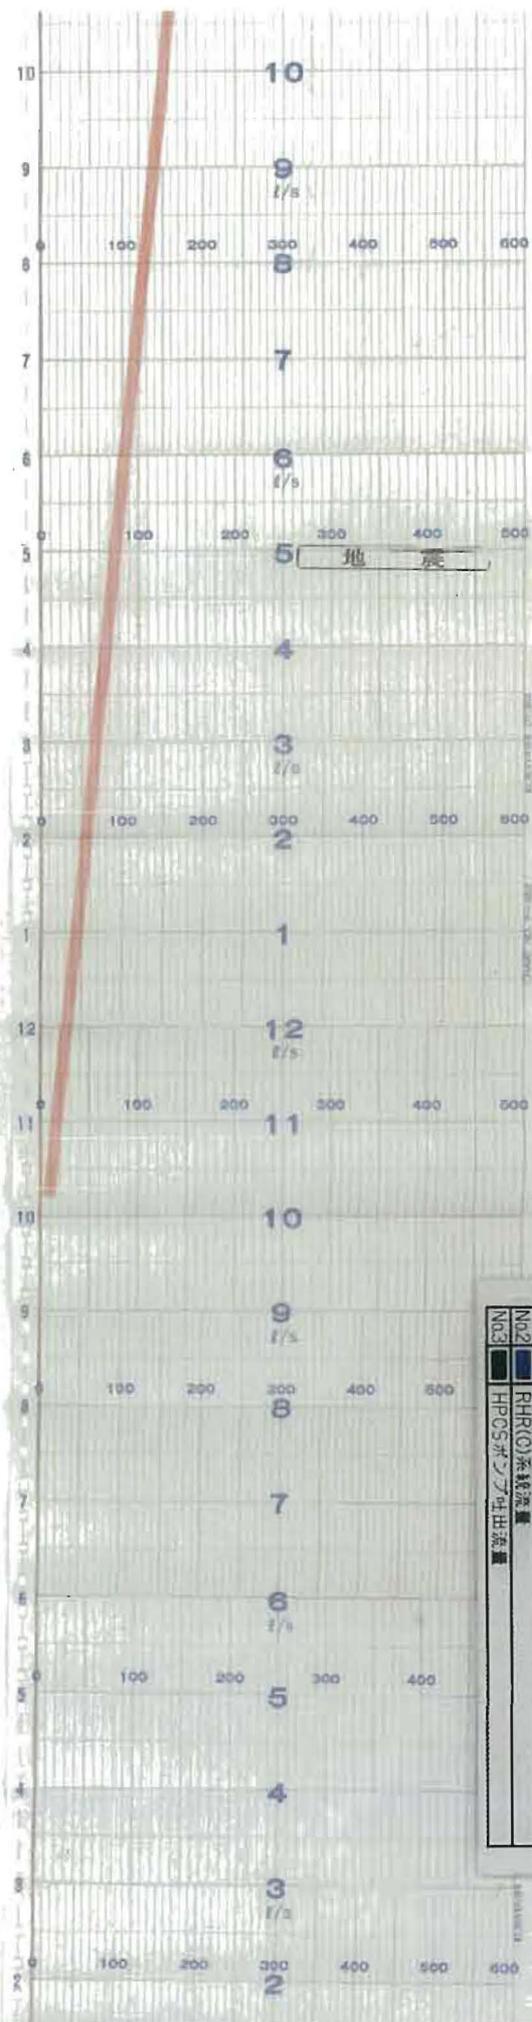


FR-E12-R615B

No.1	RHR(B)系統流量
No.2	RHR(C)系統流量
No.3	HPCSポンプ吐出流量




時間

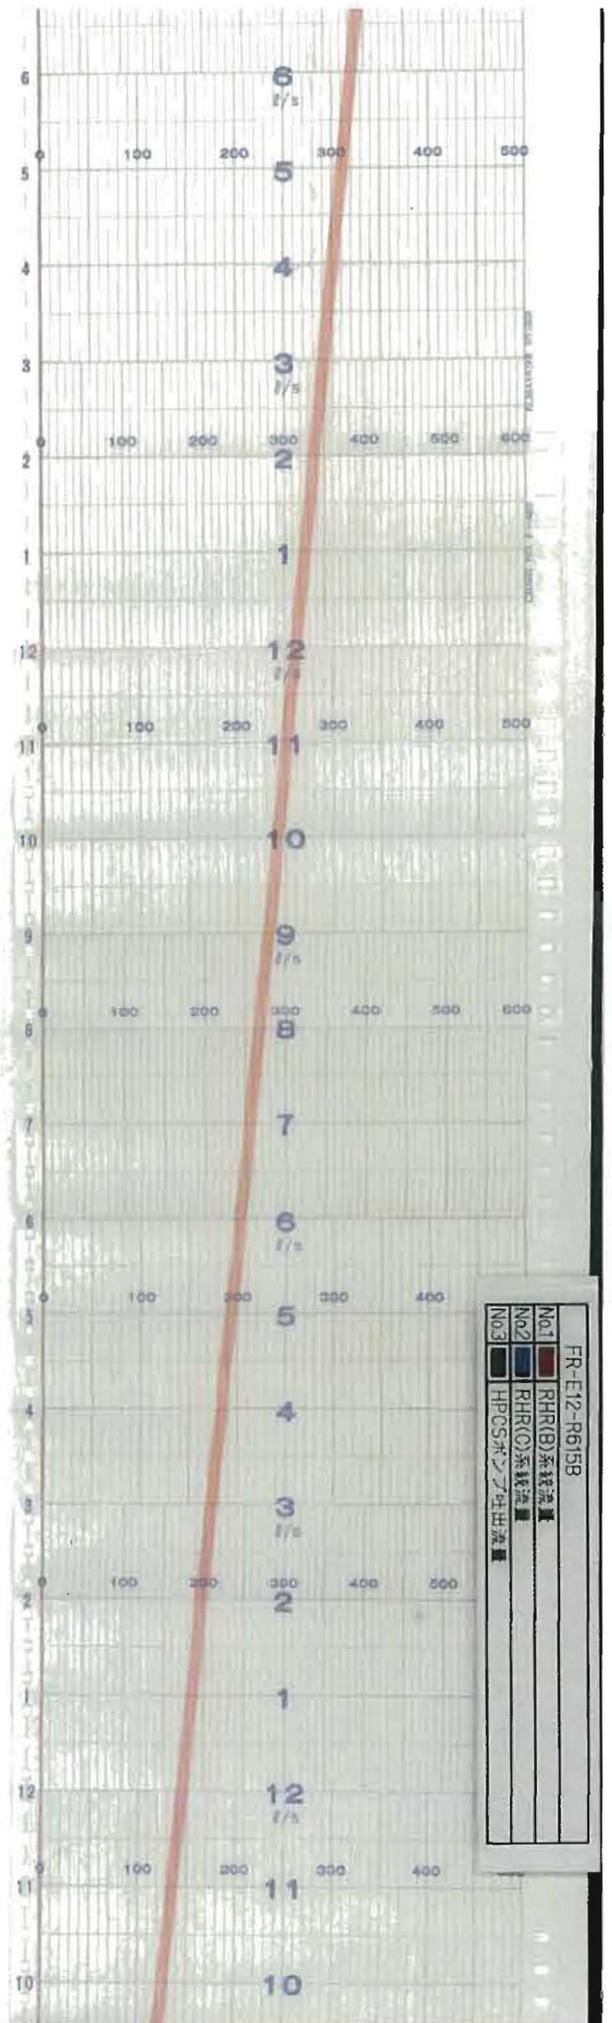

紙切れにより以降欠測 →




時間

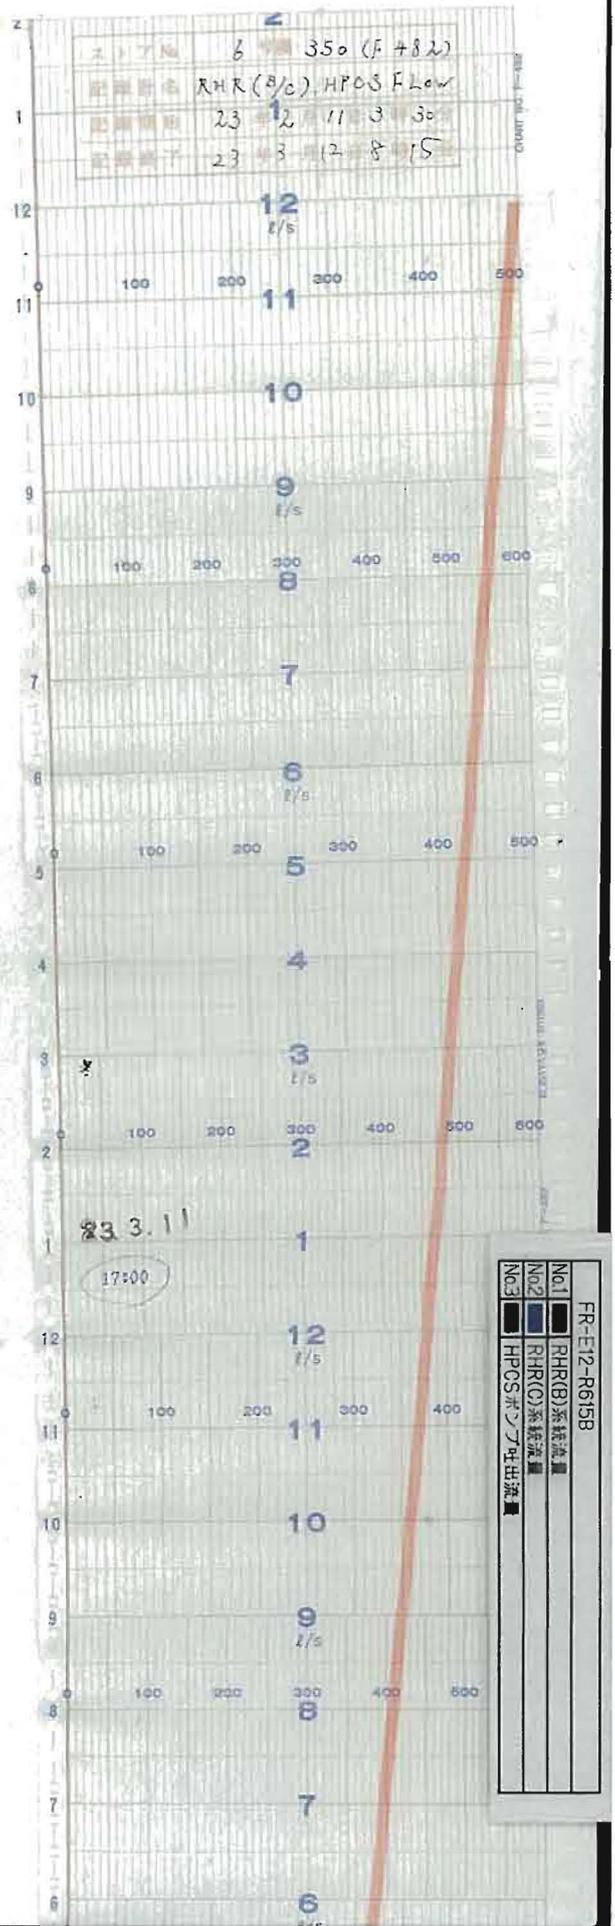




時間

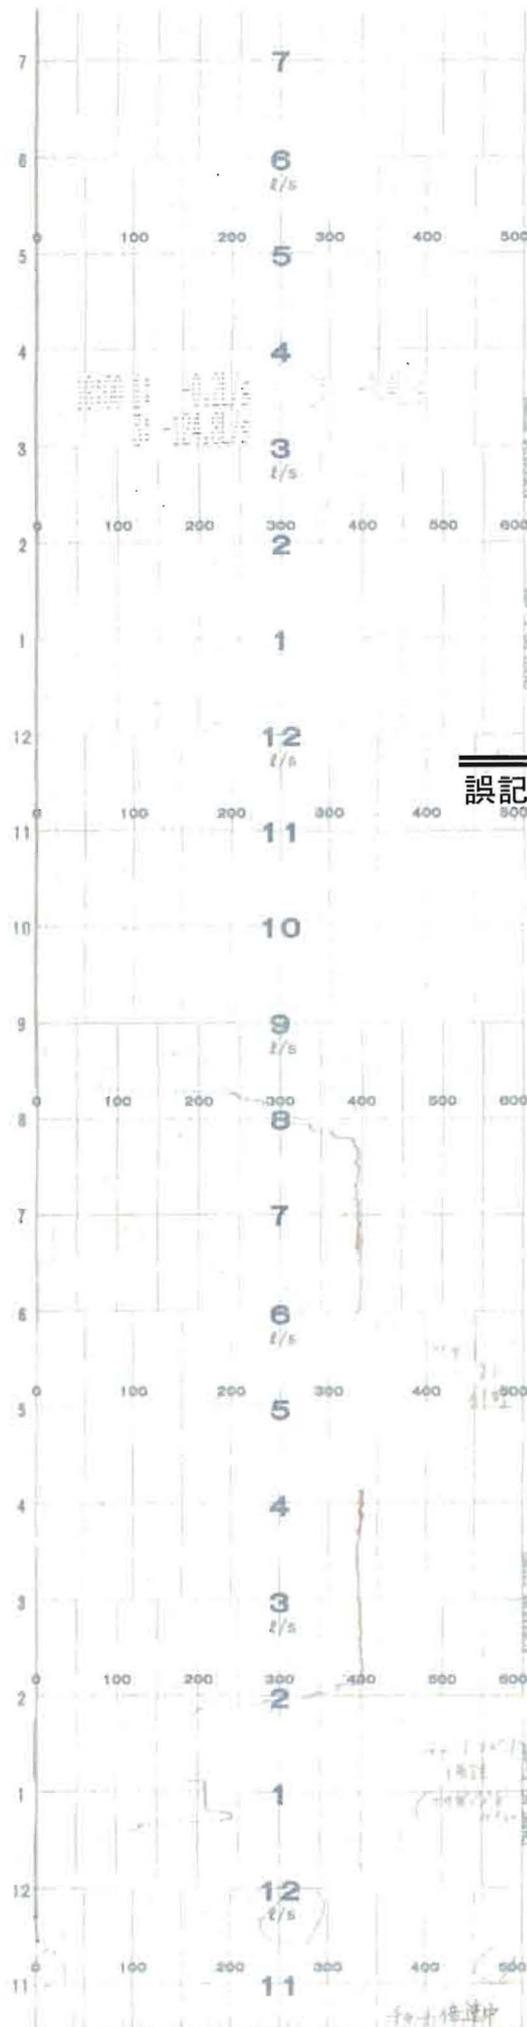

6号機 RHR B, RHR C, HPCS FLOW(9 / 28)




時間

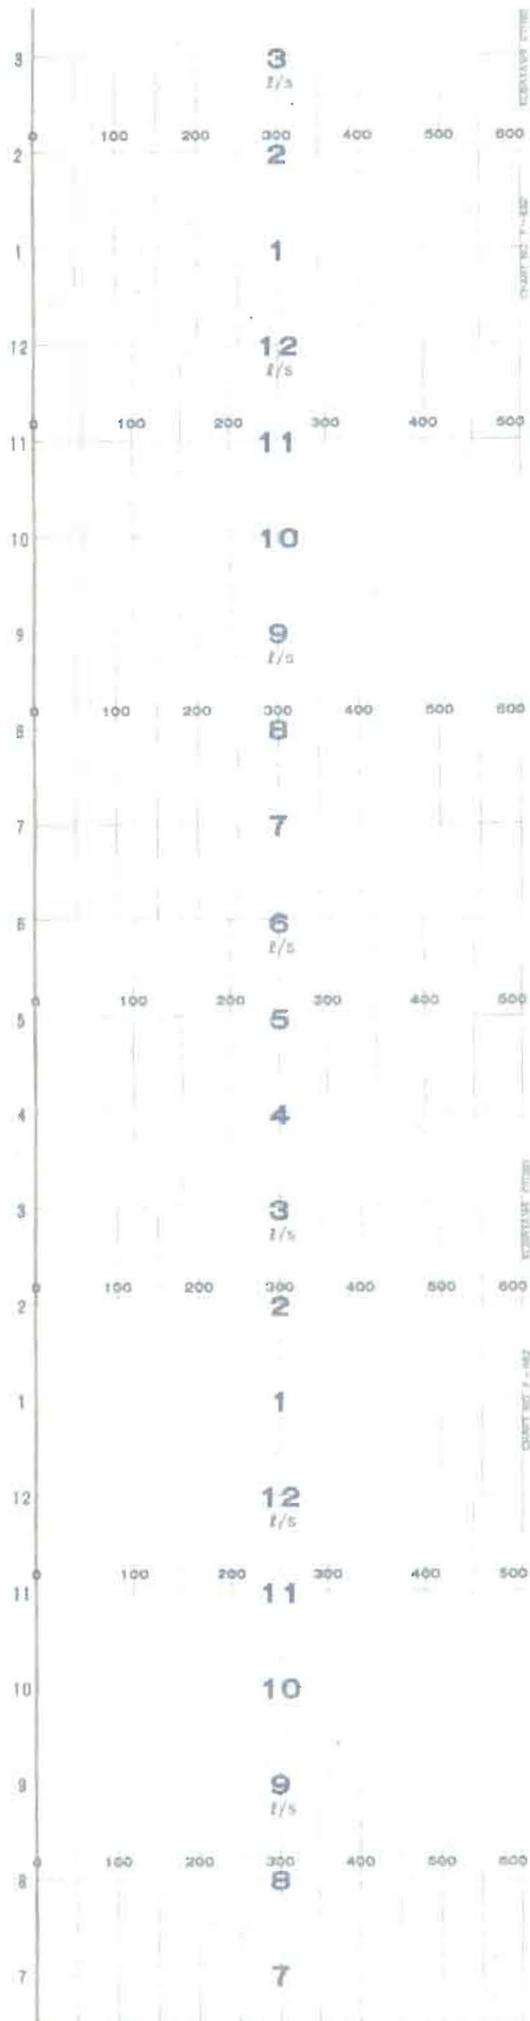

6号機 RHR B, RHR C, HPCS FLOW(10 / 28)




時間

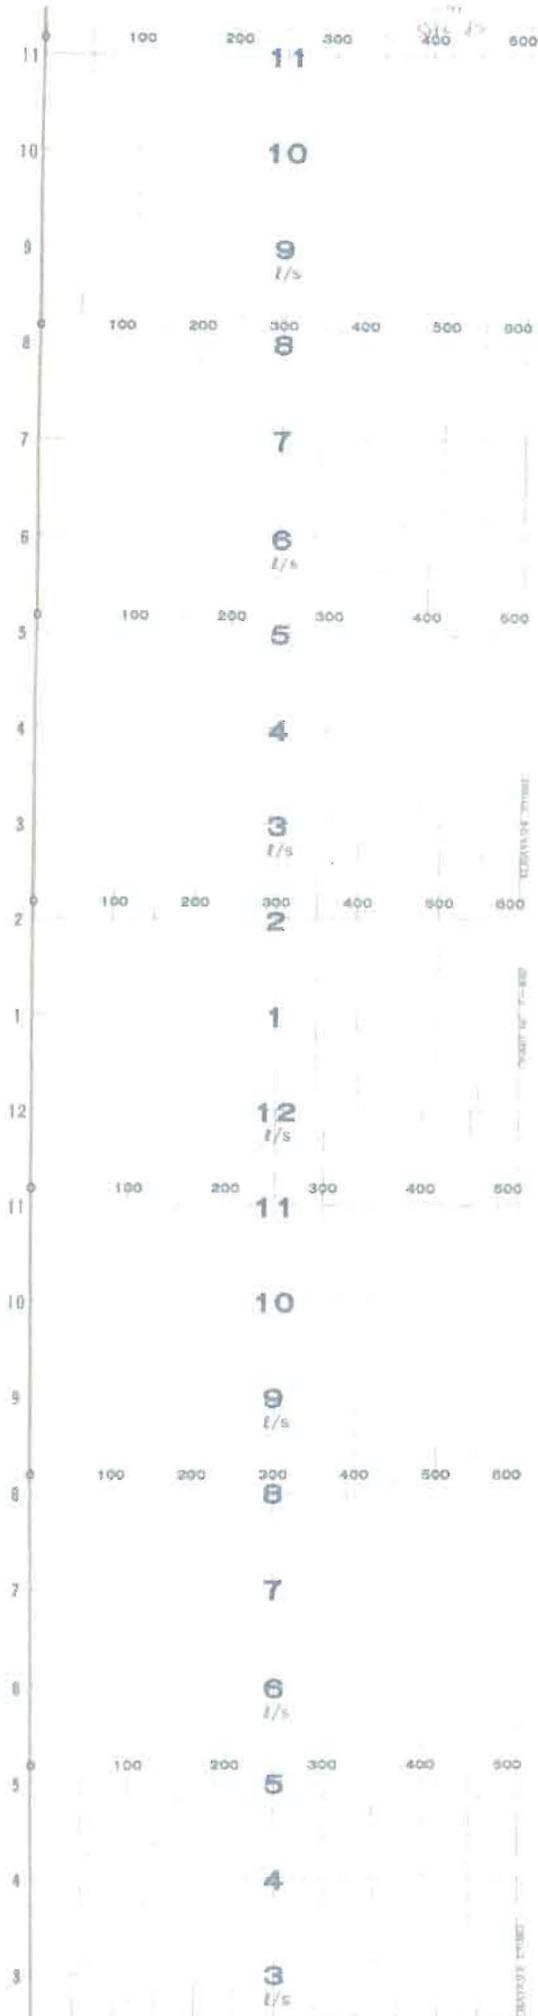




時間

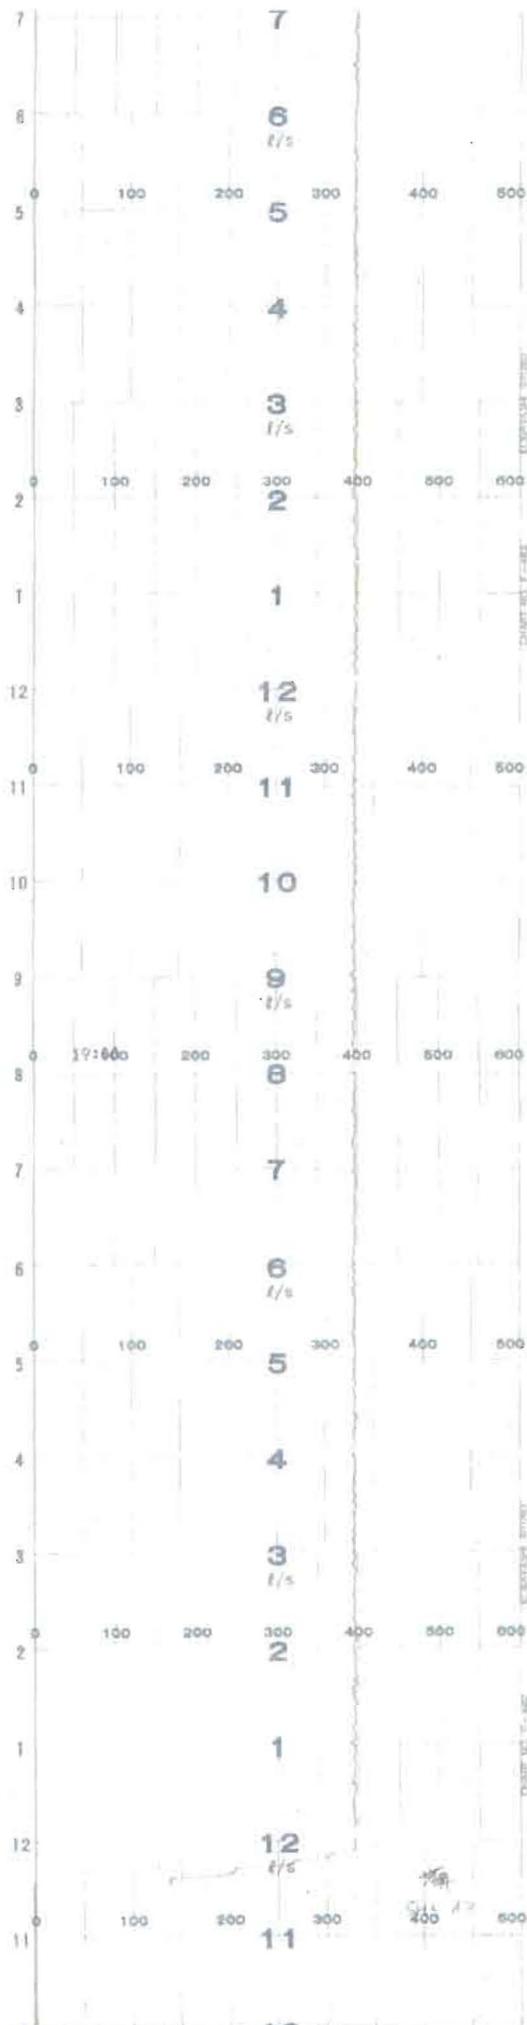

2011/3/20 19:00




時間

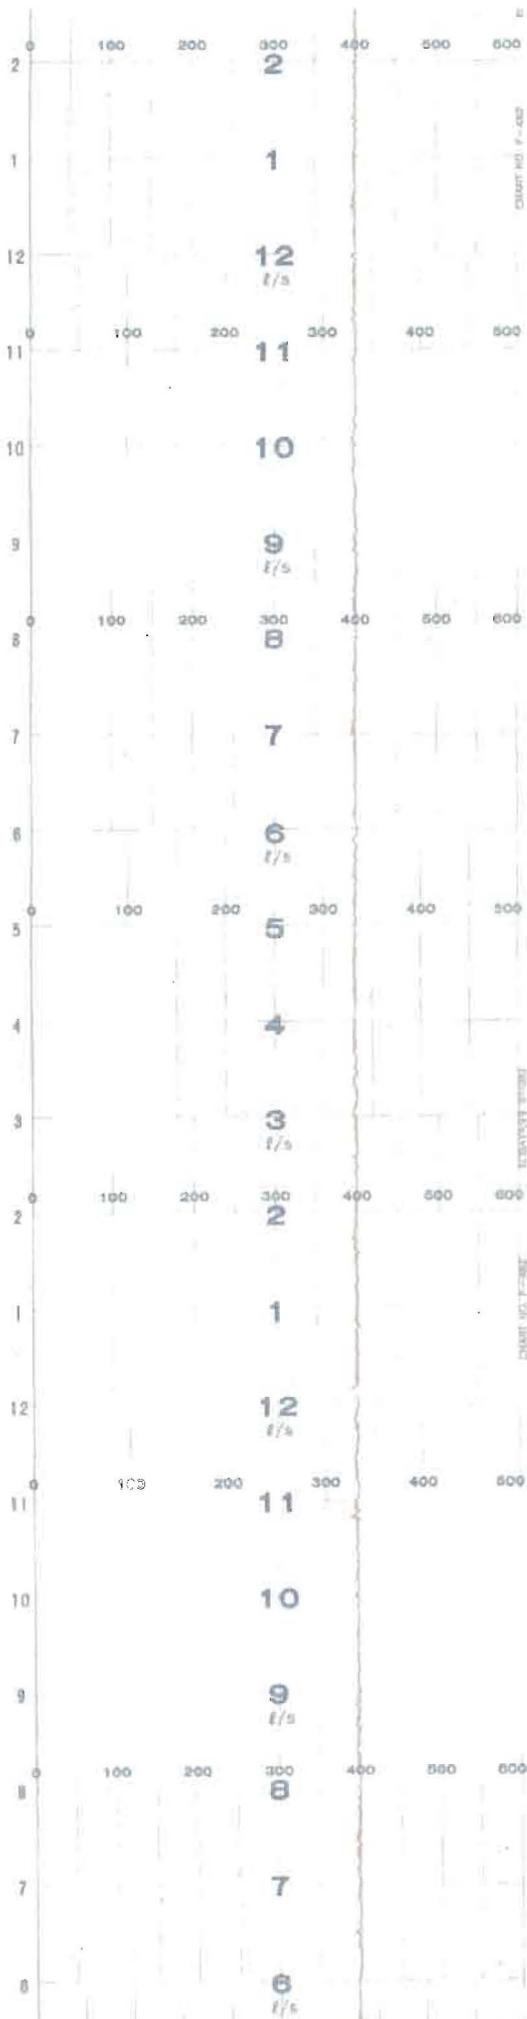

6号機 RHR B, RHR C, HPCS FLOW(13 / 28)




時間

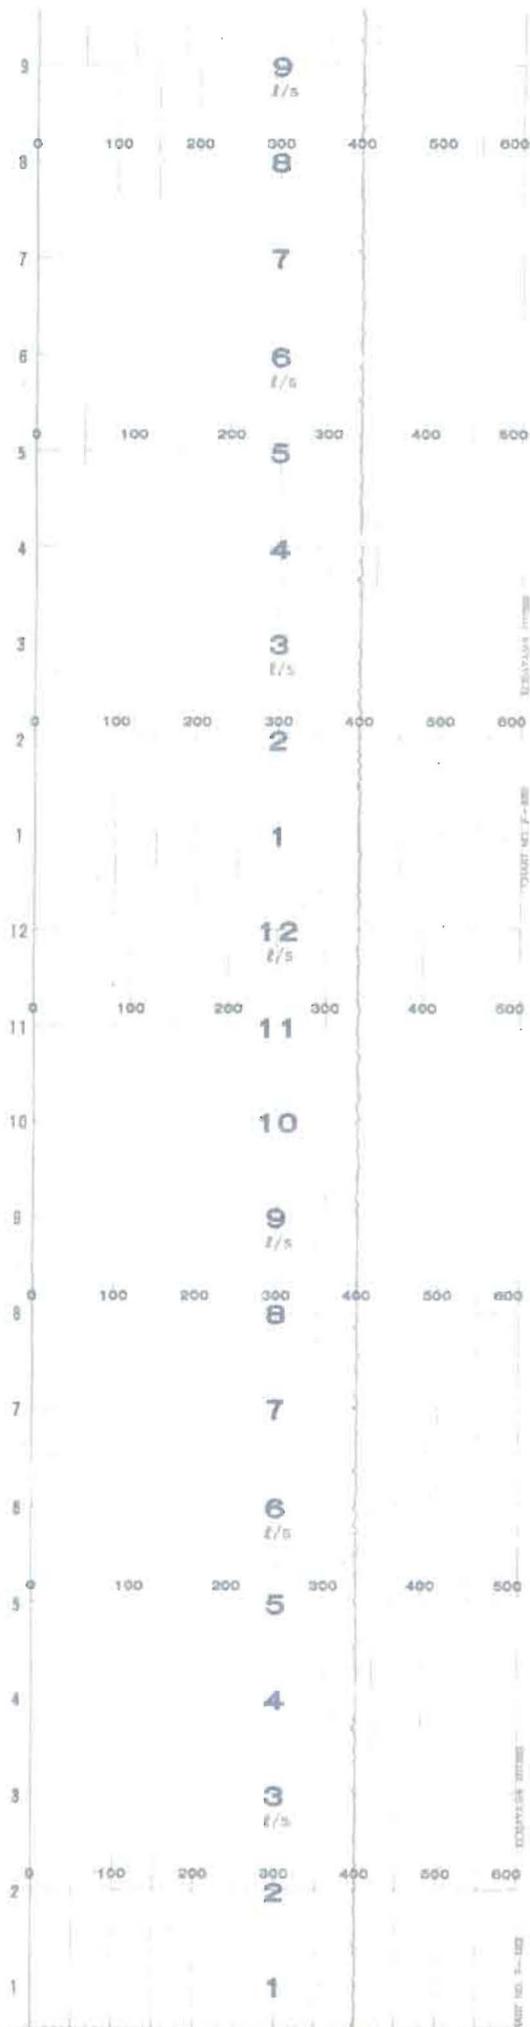




時間

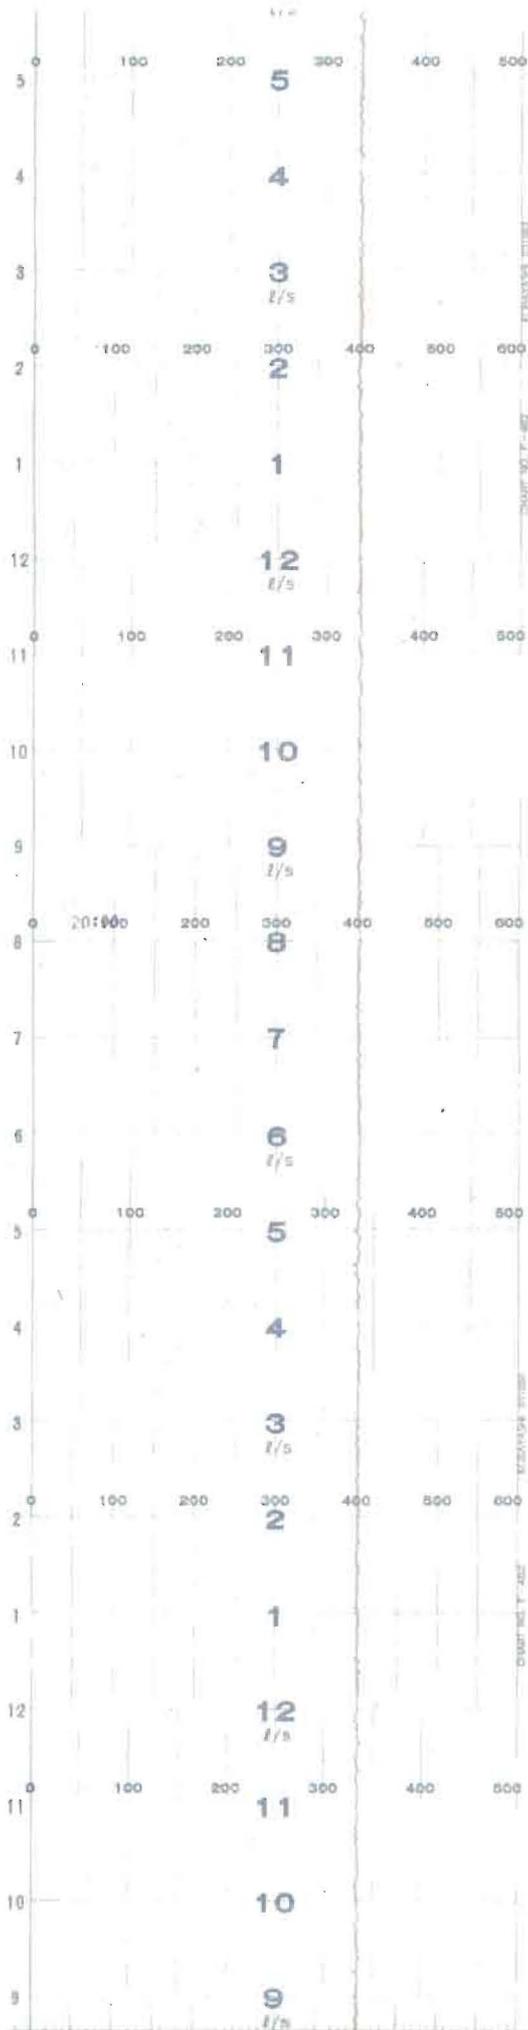




時間

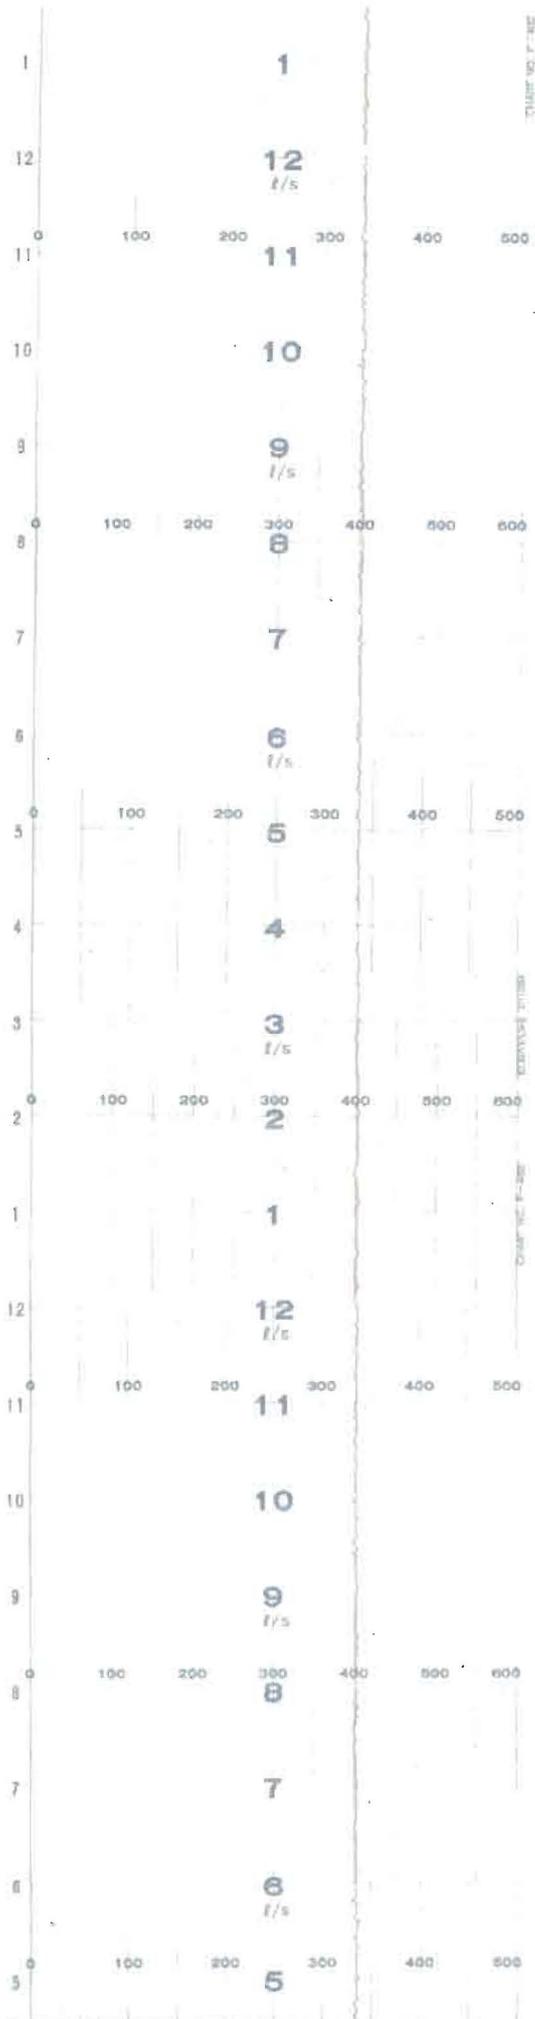

6号機 RHR B, RHR C, HPCS FLOW(16 / 28)



時間

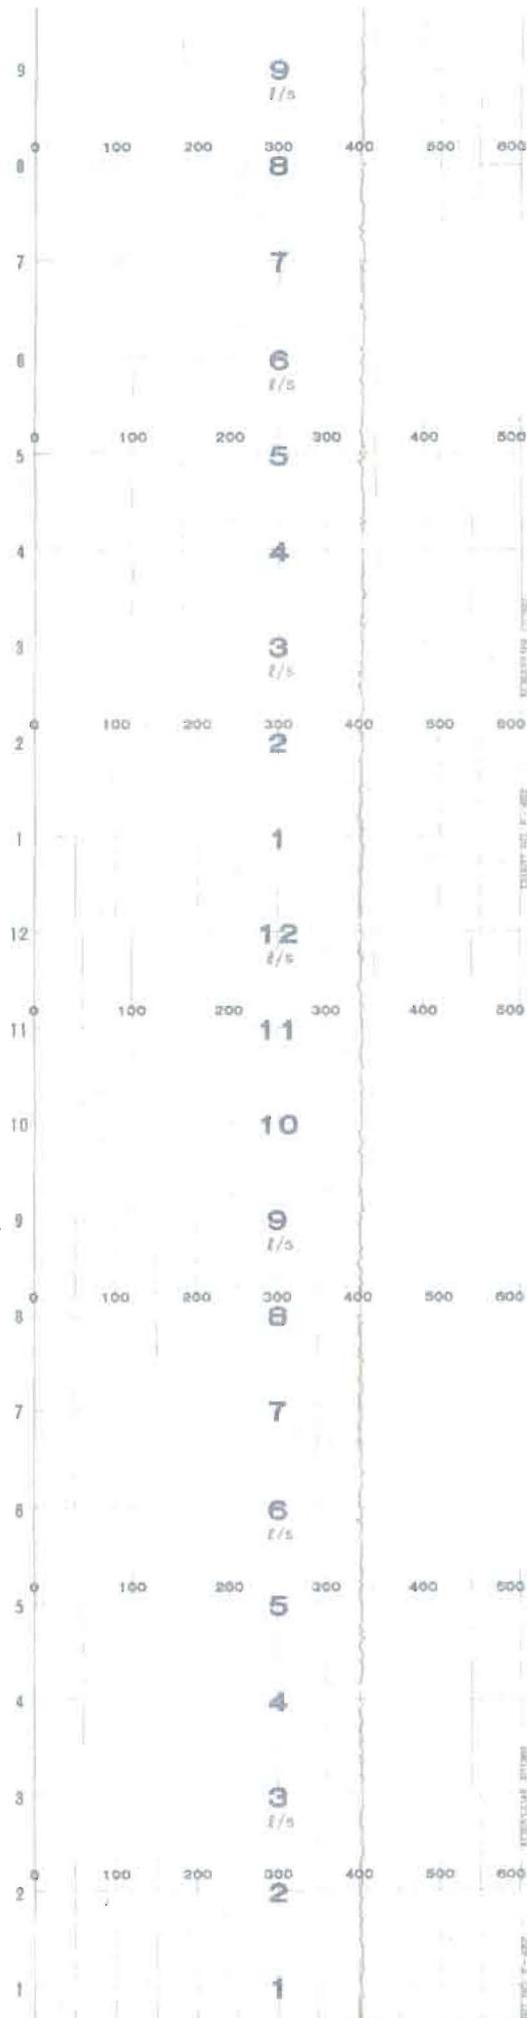



時間






時間



6号機 RHR B, RHR C, HPCS FLOW(20 / 28)




時間

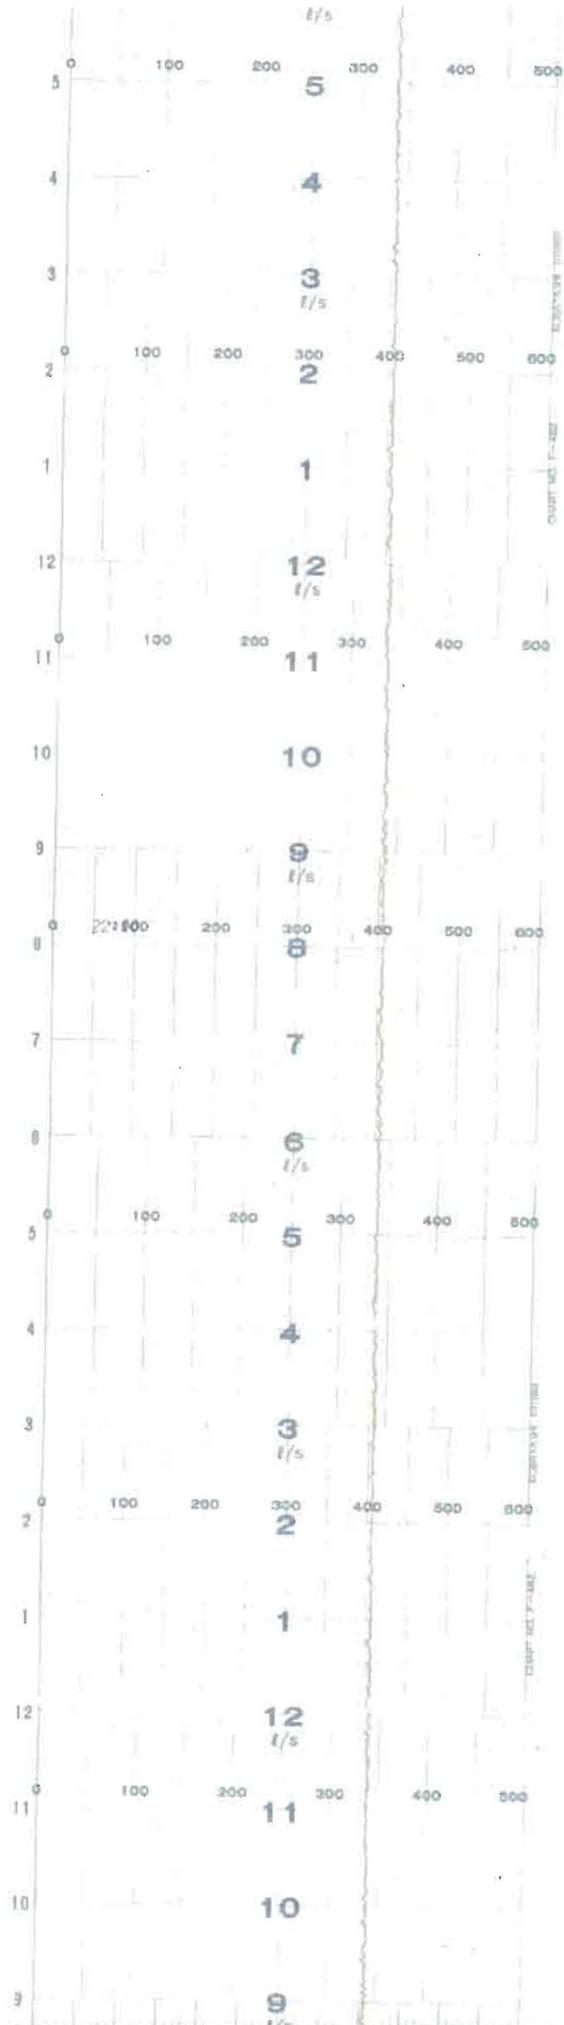




時間

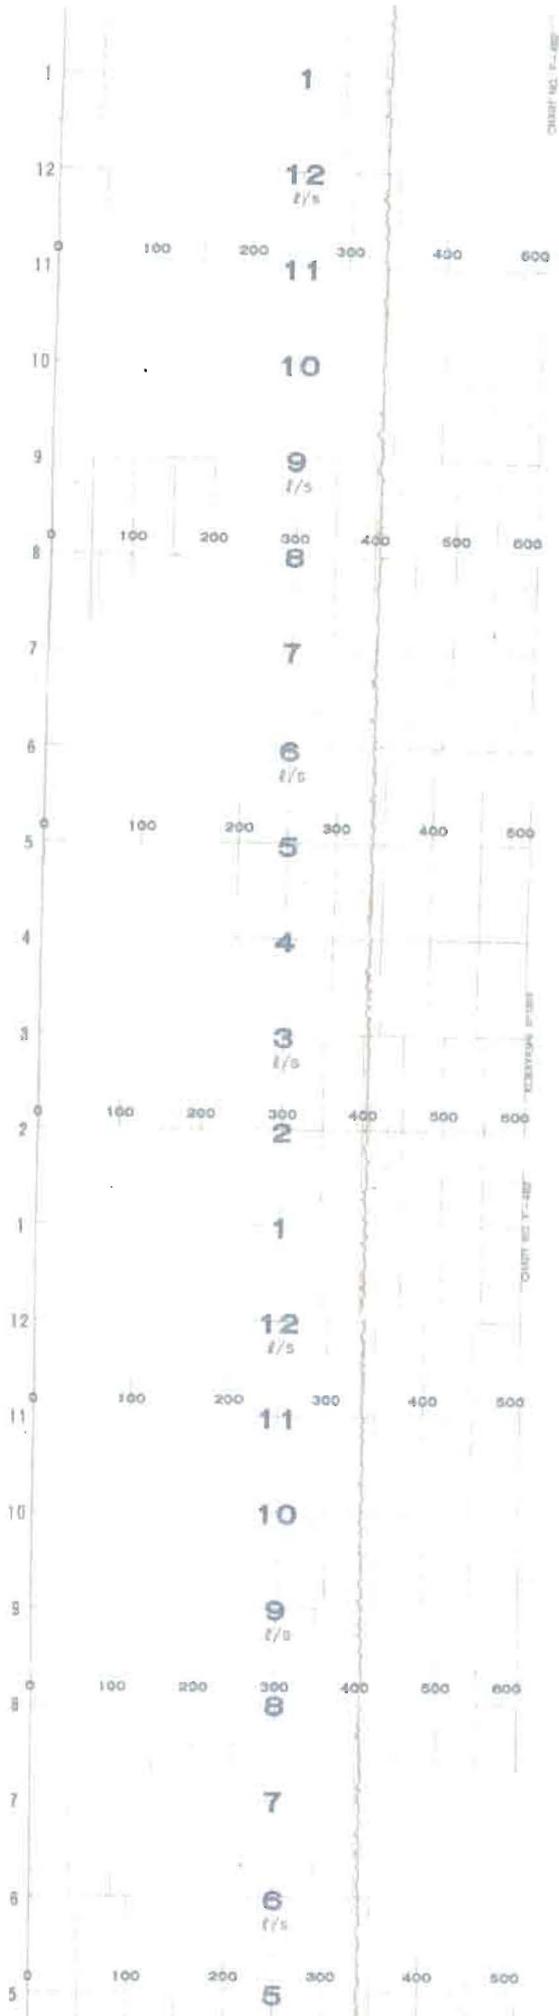




時間

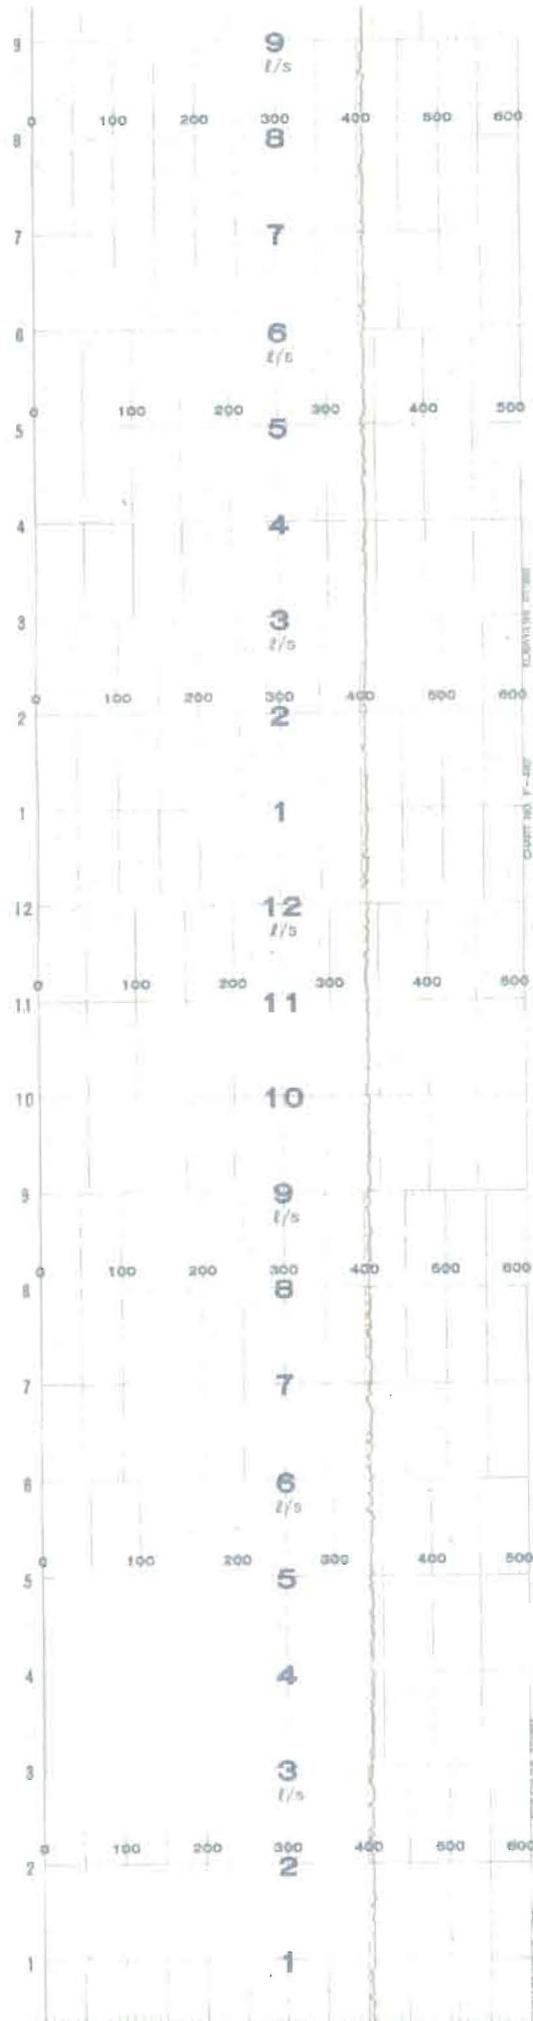




時間

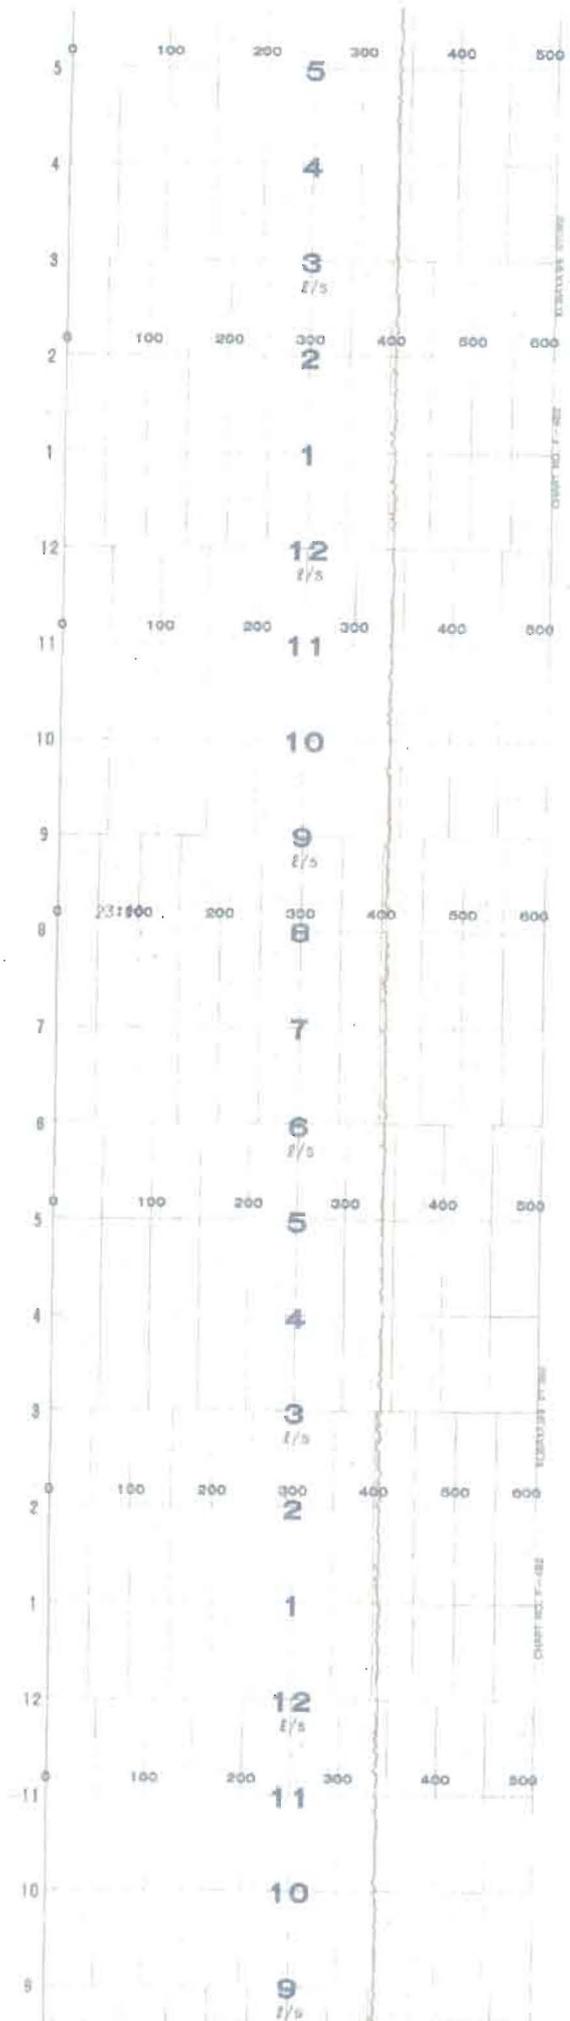


6号機 RHR B, RHR C, HPCS FLOW(24 / 28)

↑
時間

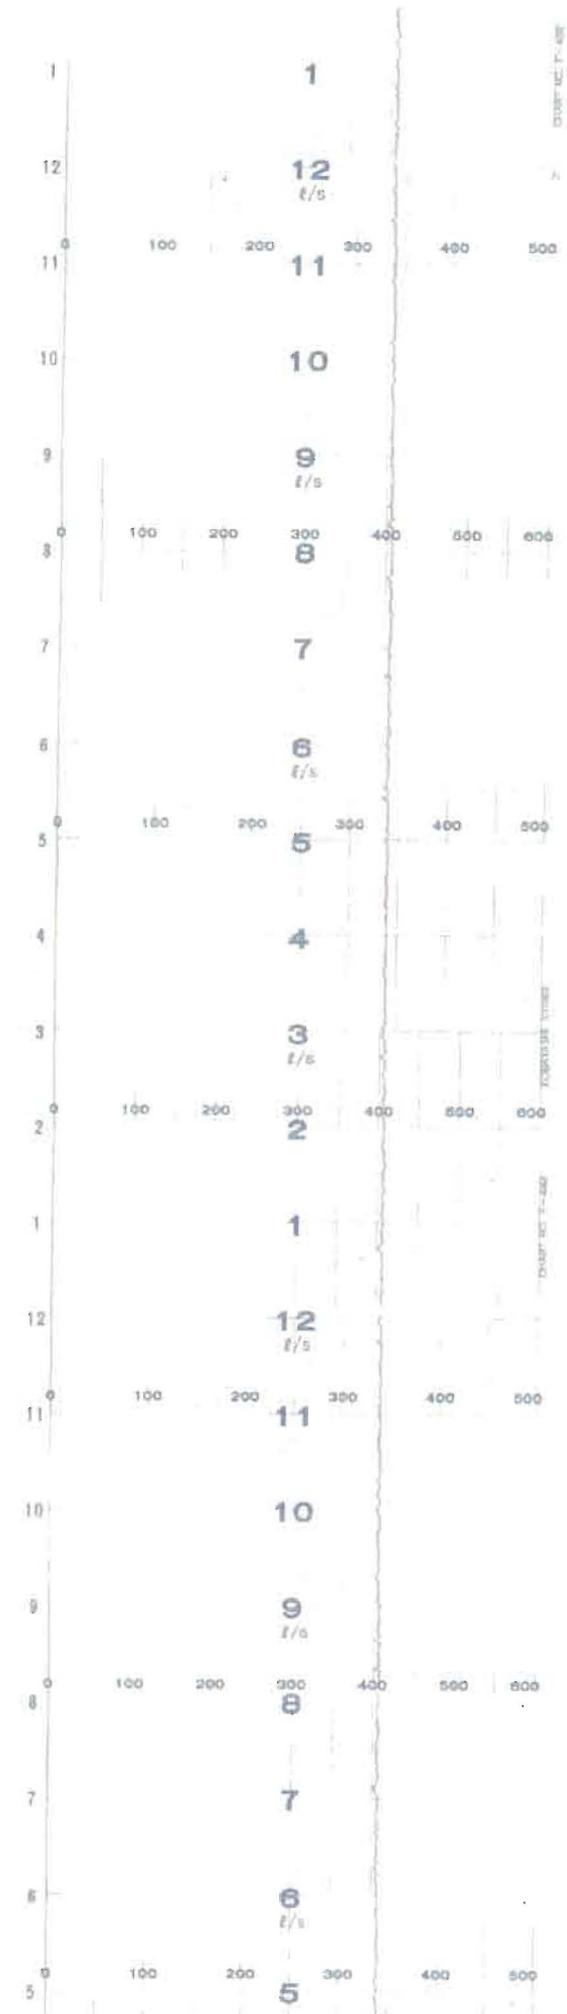



時間

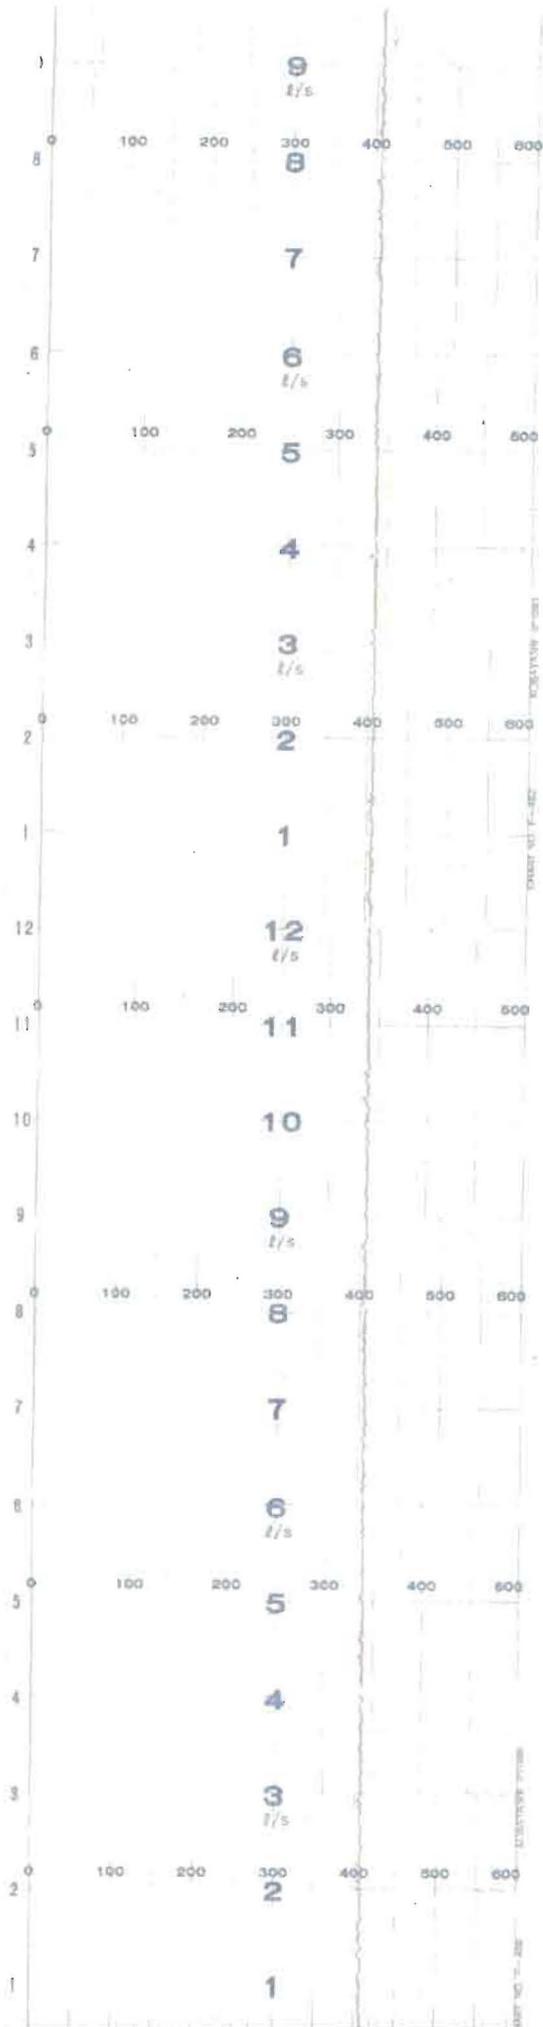



時間



↑
 時間

