


福島第一サーバイマップ (平成23年4月27日 16:30現在)

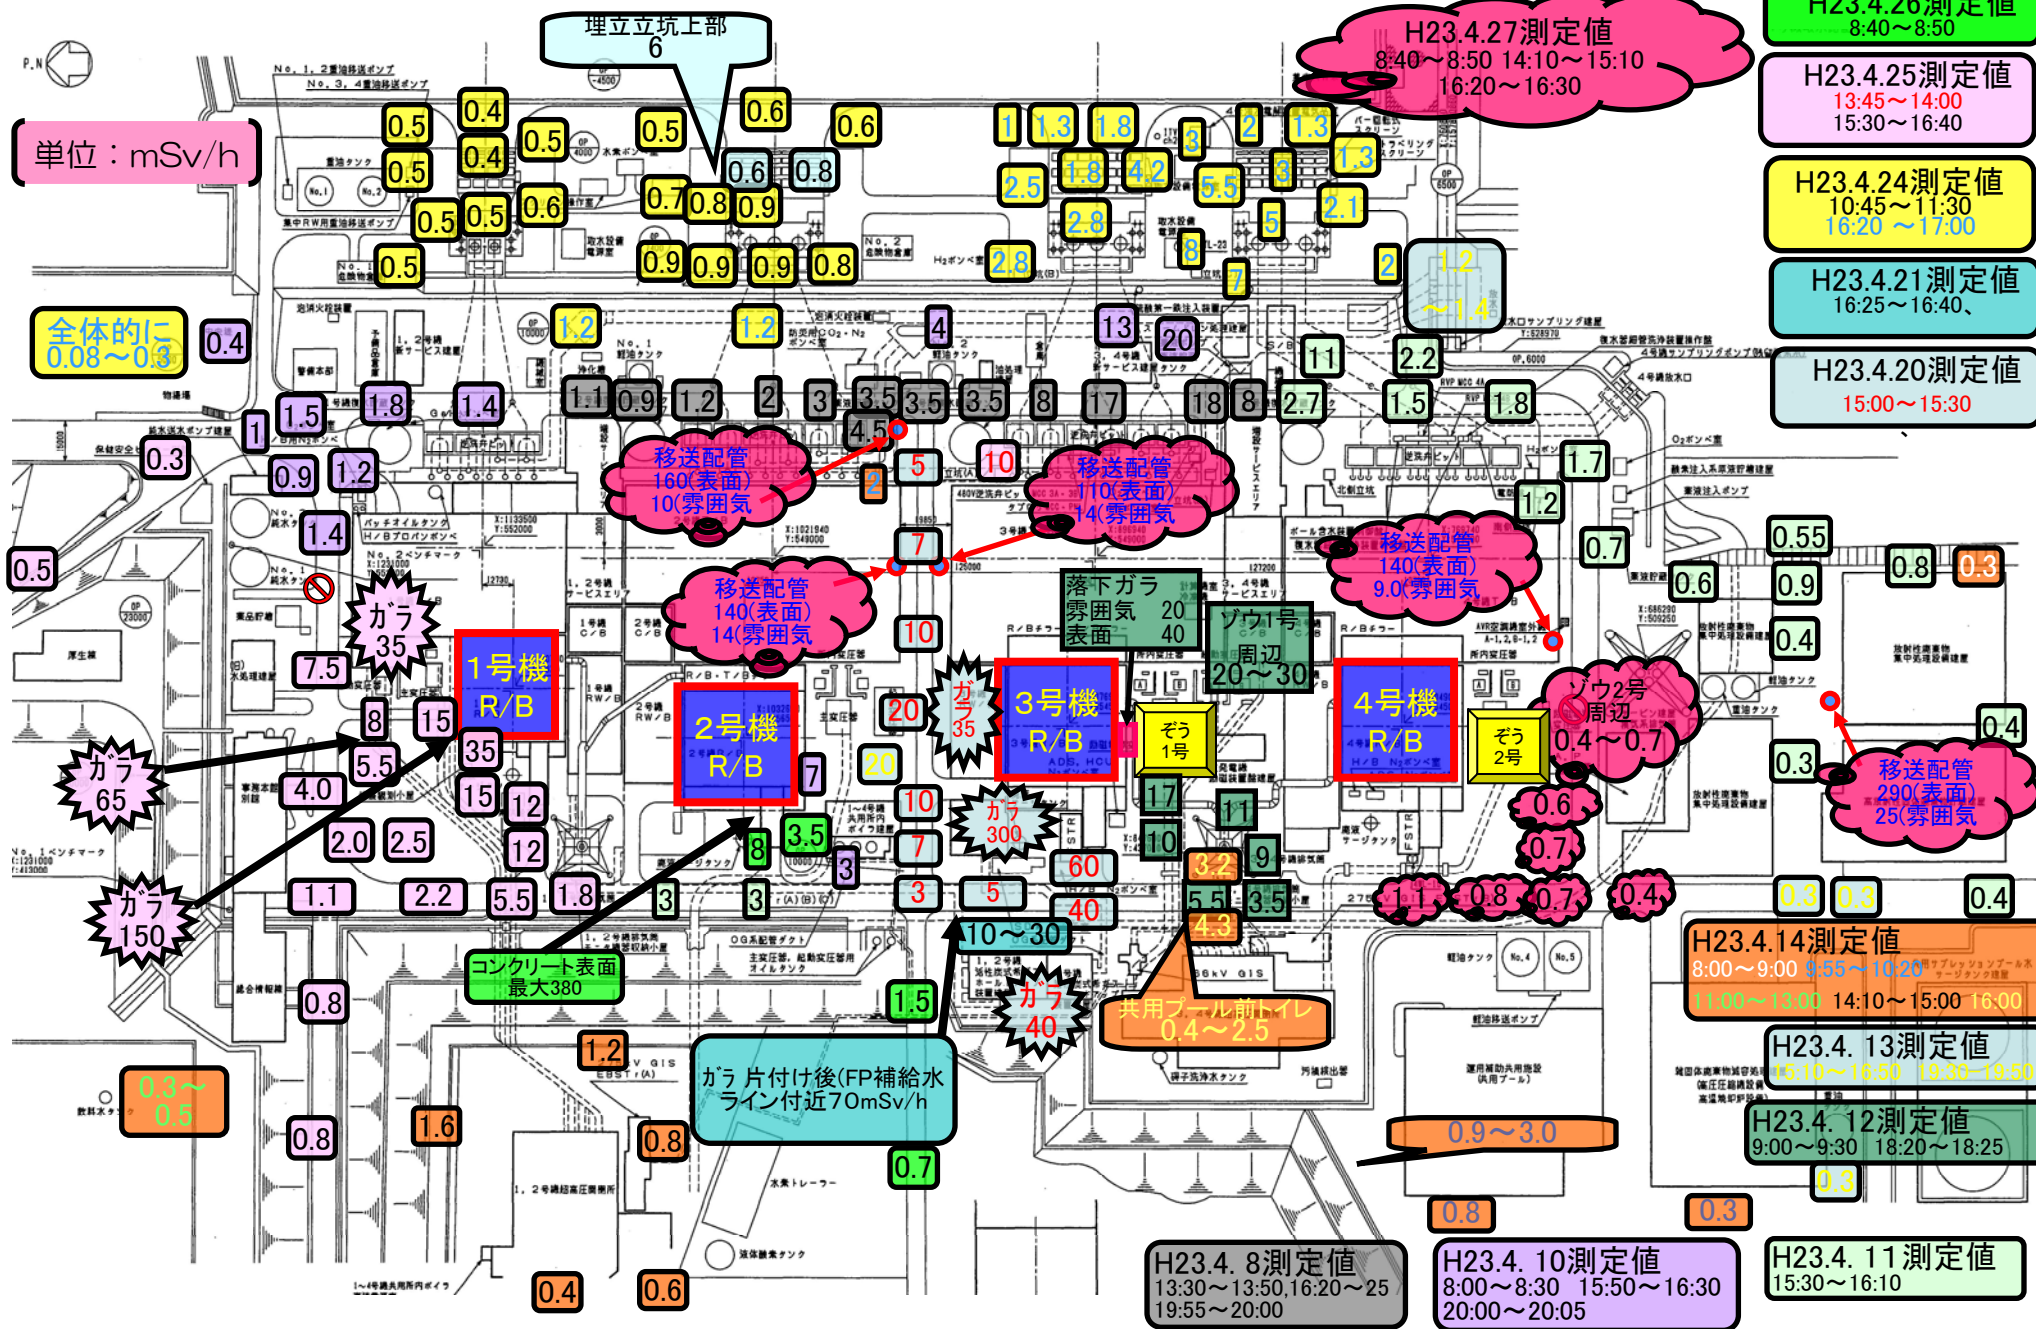

単位: mSv/h

全体的に
0.08~0.3

H23.4.27測定値
8:40~8:50 14:10~15:10
16:20~16:30

H23.4.26測定値
8:40~8:50

H23.4.25測定値
13:45~14:00
15:30~16:40

H23.4.24測定値
10:45~11:30
16:20~17:00

H23.4.21測定値
16:25~16:40

H23.4.20測定値
15:00~15:30

移送配管
160(表面)
10(雰囲気)

移送配管
110(表面)
14(雰囲気)

移送配管
140(表面)
14(雰囲気)

移送配管
140(表面)
9.0(雰囲気)

ソウ2号
周辺
0.4~0.7

移送配管
290(表面)
25(雰囲気)

コンクリート表面
最大380

ガラ片付け後(FP補給水
ライン付近)70mSv/h

共用プール前トイレ
0.4~2.5

H23.4.14測定値
8:00~9:00 9:55~10:20
11:05~13:00 14:10~15:00 16:00

H23.4.13測定値
16:10~16:50 19:30~19:50

H23.4.12測定値
9:00~9:30 18:20~18:25

H23.4.8測定値
13:30~13:50, 16:20~25
19:55~20:00

H23.4.10測定値
8:00~8:30 15:50~16:30
20:00~20:05

H23.4.11測定値
15:30~16:10