


福島第一サーベイマップ (平成23年8月18日 17:00現在)

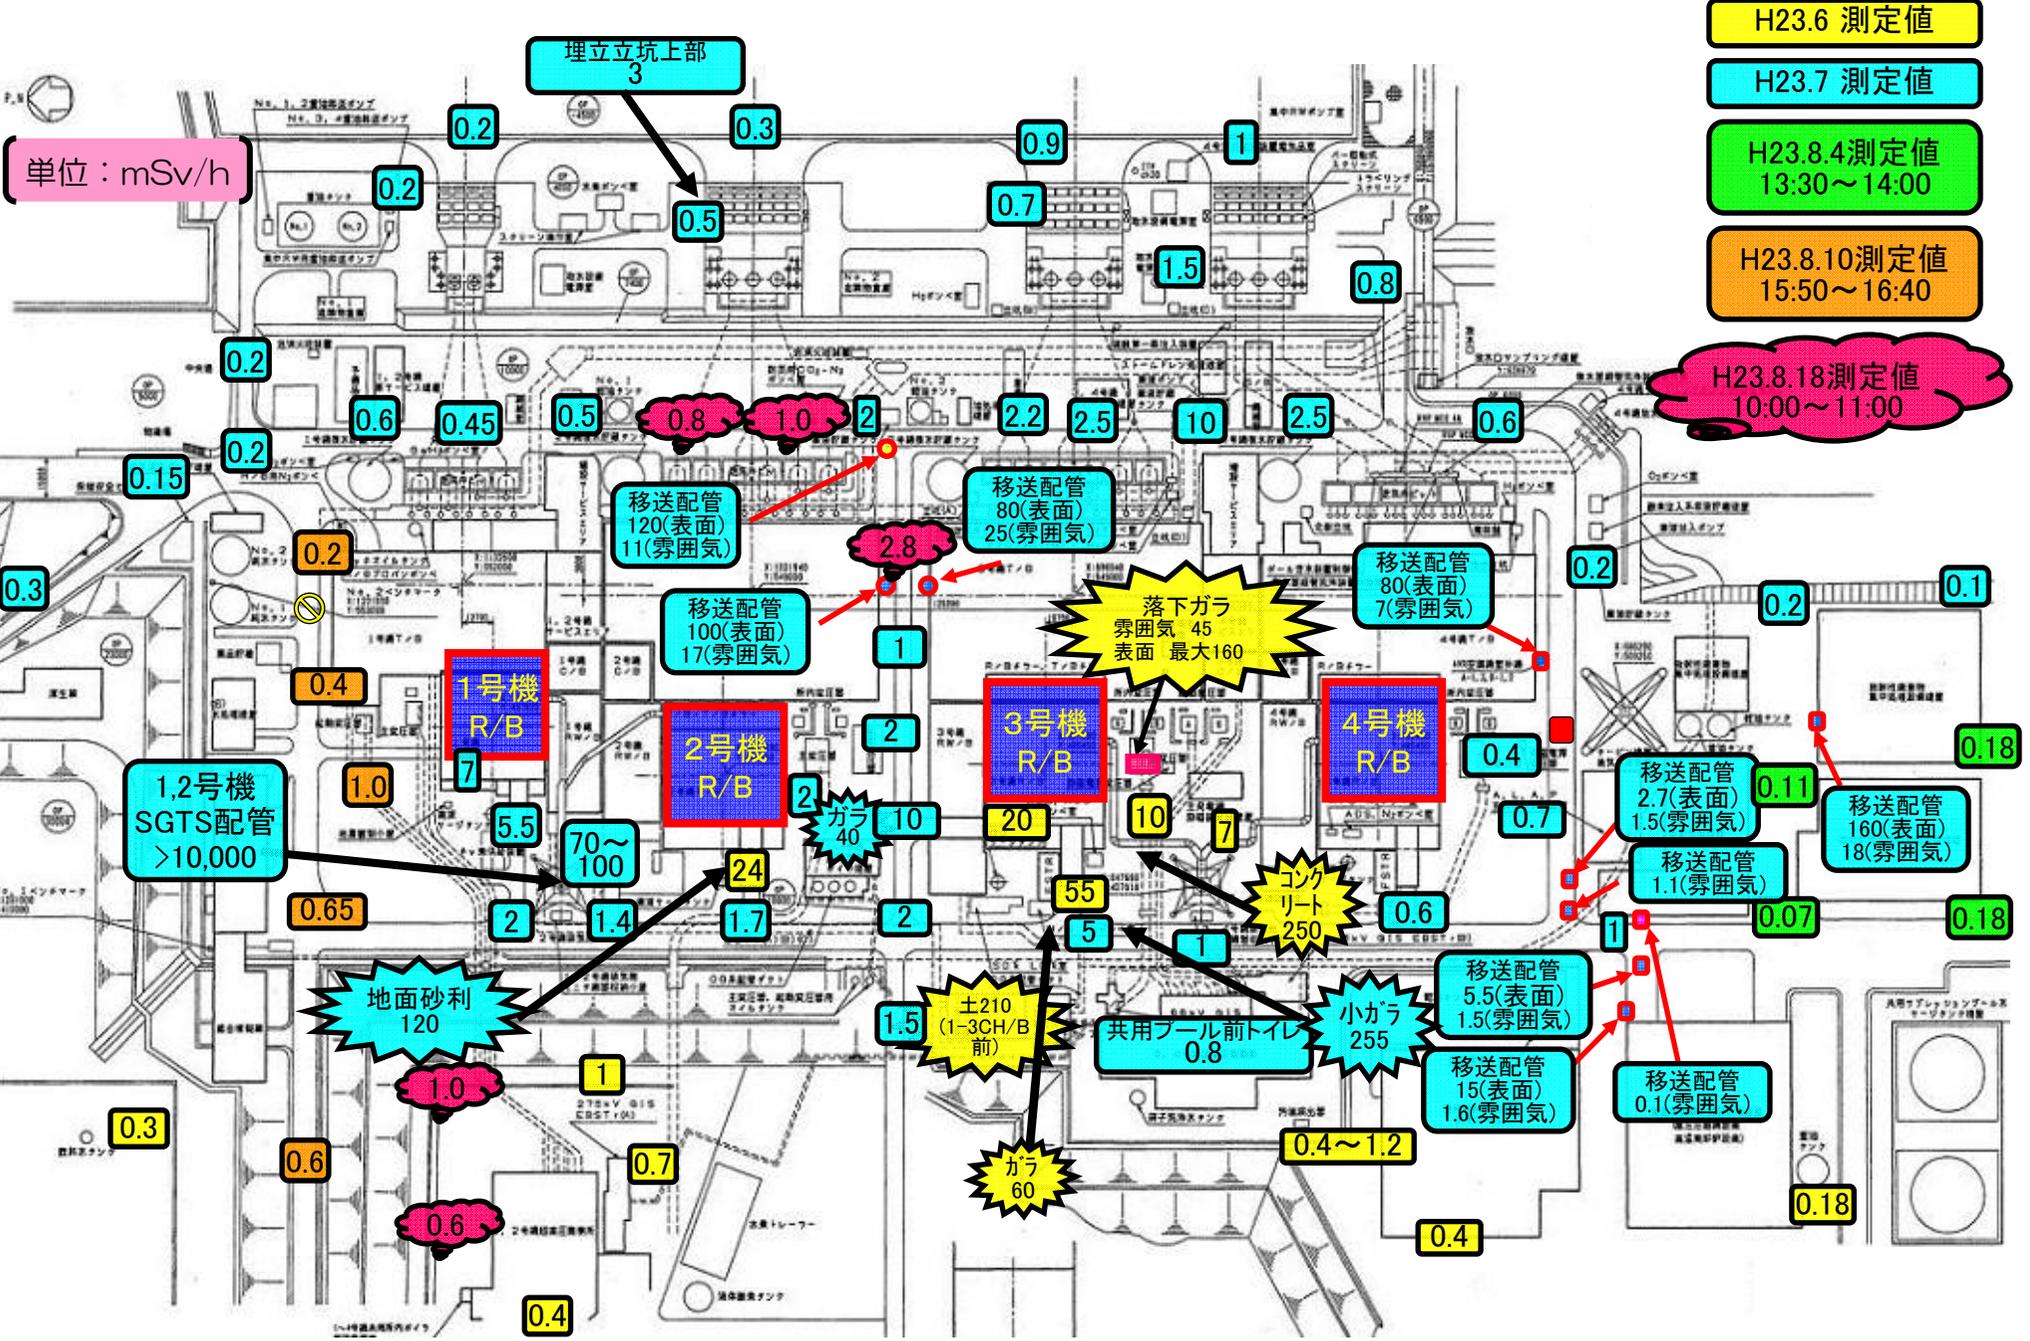

H23.6 測定値

H23.7 測定値

H23.8.4測定値
13:30~14:00

H23.8.10測定値
15:50~16:40

H23.8.18測定値
10:00~11:00

単位: mSv/h

埋立立坑上部
3

1号機
R/B

2号機
R/B

3号機
R/B

4号機
R/B

1.2号機
SGTS配管
>10,000

落下ガラ
霧囲気 45
表面 最大160

コン
クリート
250

共用プール前トイレ
0.8

小ガラ
255

ガラ
60

地面砂利
120

土210
(1-3CH/B
前)

移送配管
120(表面)
11(霧囲気)

移送配管
80(表面)
25(霧囲気)

移送配管
100(表面)
17(霧囲気)

移送配管
80(表面)
7(霧囲気)

移送配管
2.7(表面)
1.5(霧囲気)

移送配管
160(表面)
18(霧囲気)

移送配管
1.1(霧囲気)

移送配管
5.5(表面)
1.5(霧囲気)

移送配管
15(表面)
1.6(霧囲気)

移送配管
0.1(霧囲気)