


福島第一サーバイマップ (平成26年3月11日 17:00現在)

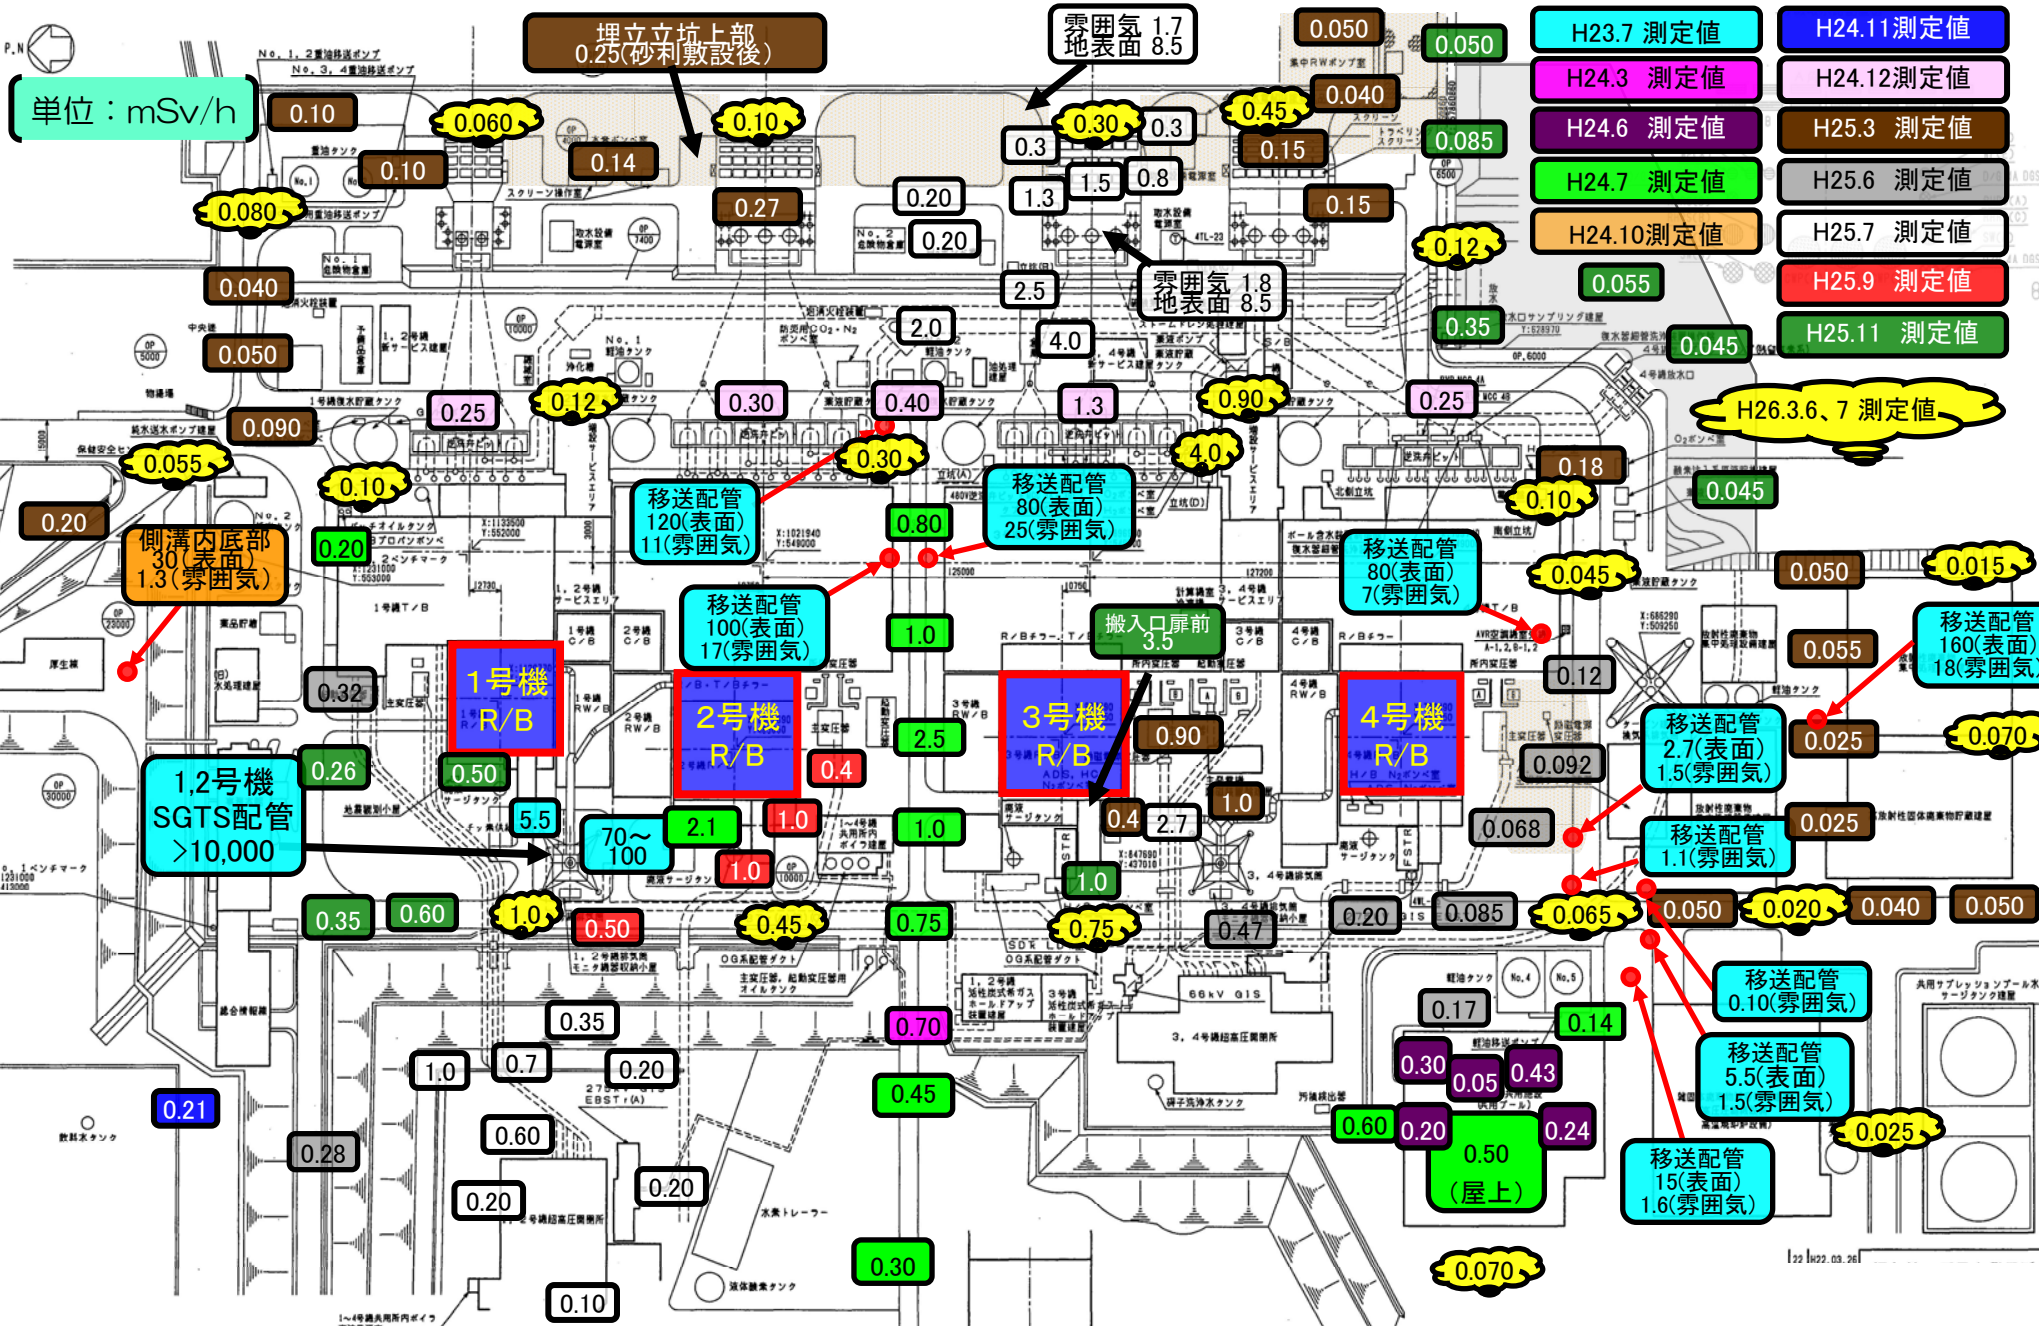

単位: mSv/h

H23.7 測定値	H24.11 測定値
H24.3 測定値	H24.12 測定値
H24.6 測定値	H25.3 測定値
H24.7 測定値	H25.6 測定値
H24.10 測定値	H25.7 測定値
	H25.9 測定値
	H25.11 測定値

H26.3.6, 7 測定値

埋立立坑上部
0.25(砂利敷設後)

雰囲気 1.7
地表面 8.5

雰囲気 1.8
地表面 8.5

側溝内底部
30(表面)
1.3(雰囲気)

移送配管
120(表面)
11(雰囲気)

移送配管
80(表面)
25(雰囲気)

移送配管
80(表面)
7(雰囲気)

移送配管
160(表面)
18(雰囲気)

1号機
R/B

2号機
R/B

3号機
R/B

4号機
R/B

搬入口扉前
3.5

1.2号機
SGTS配管
>10,000

移送配管
2.7(表面)
1.5(雰囲気)

移送配管
1.1(雰囲気)

移送配管
0.10(雰囲気)

移送配管
5.5(表面)
1.5(雰囲気)

移送配管
15(表面)
1.6(雰囲気)