


福島第一サーベイマップ (平成26年4月9日 17:00現在)

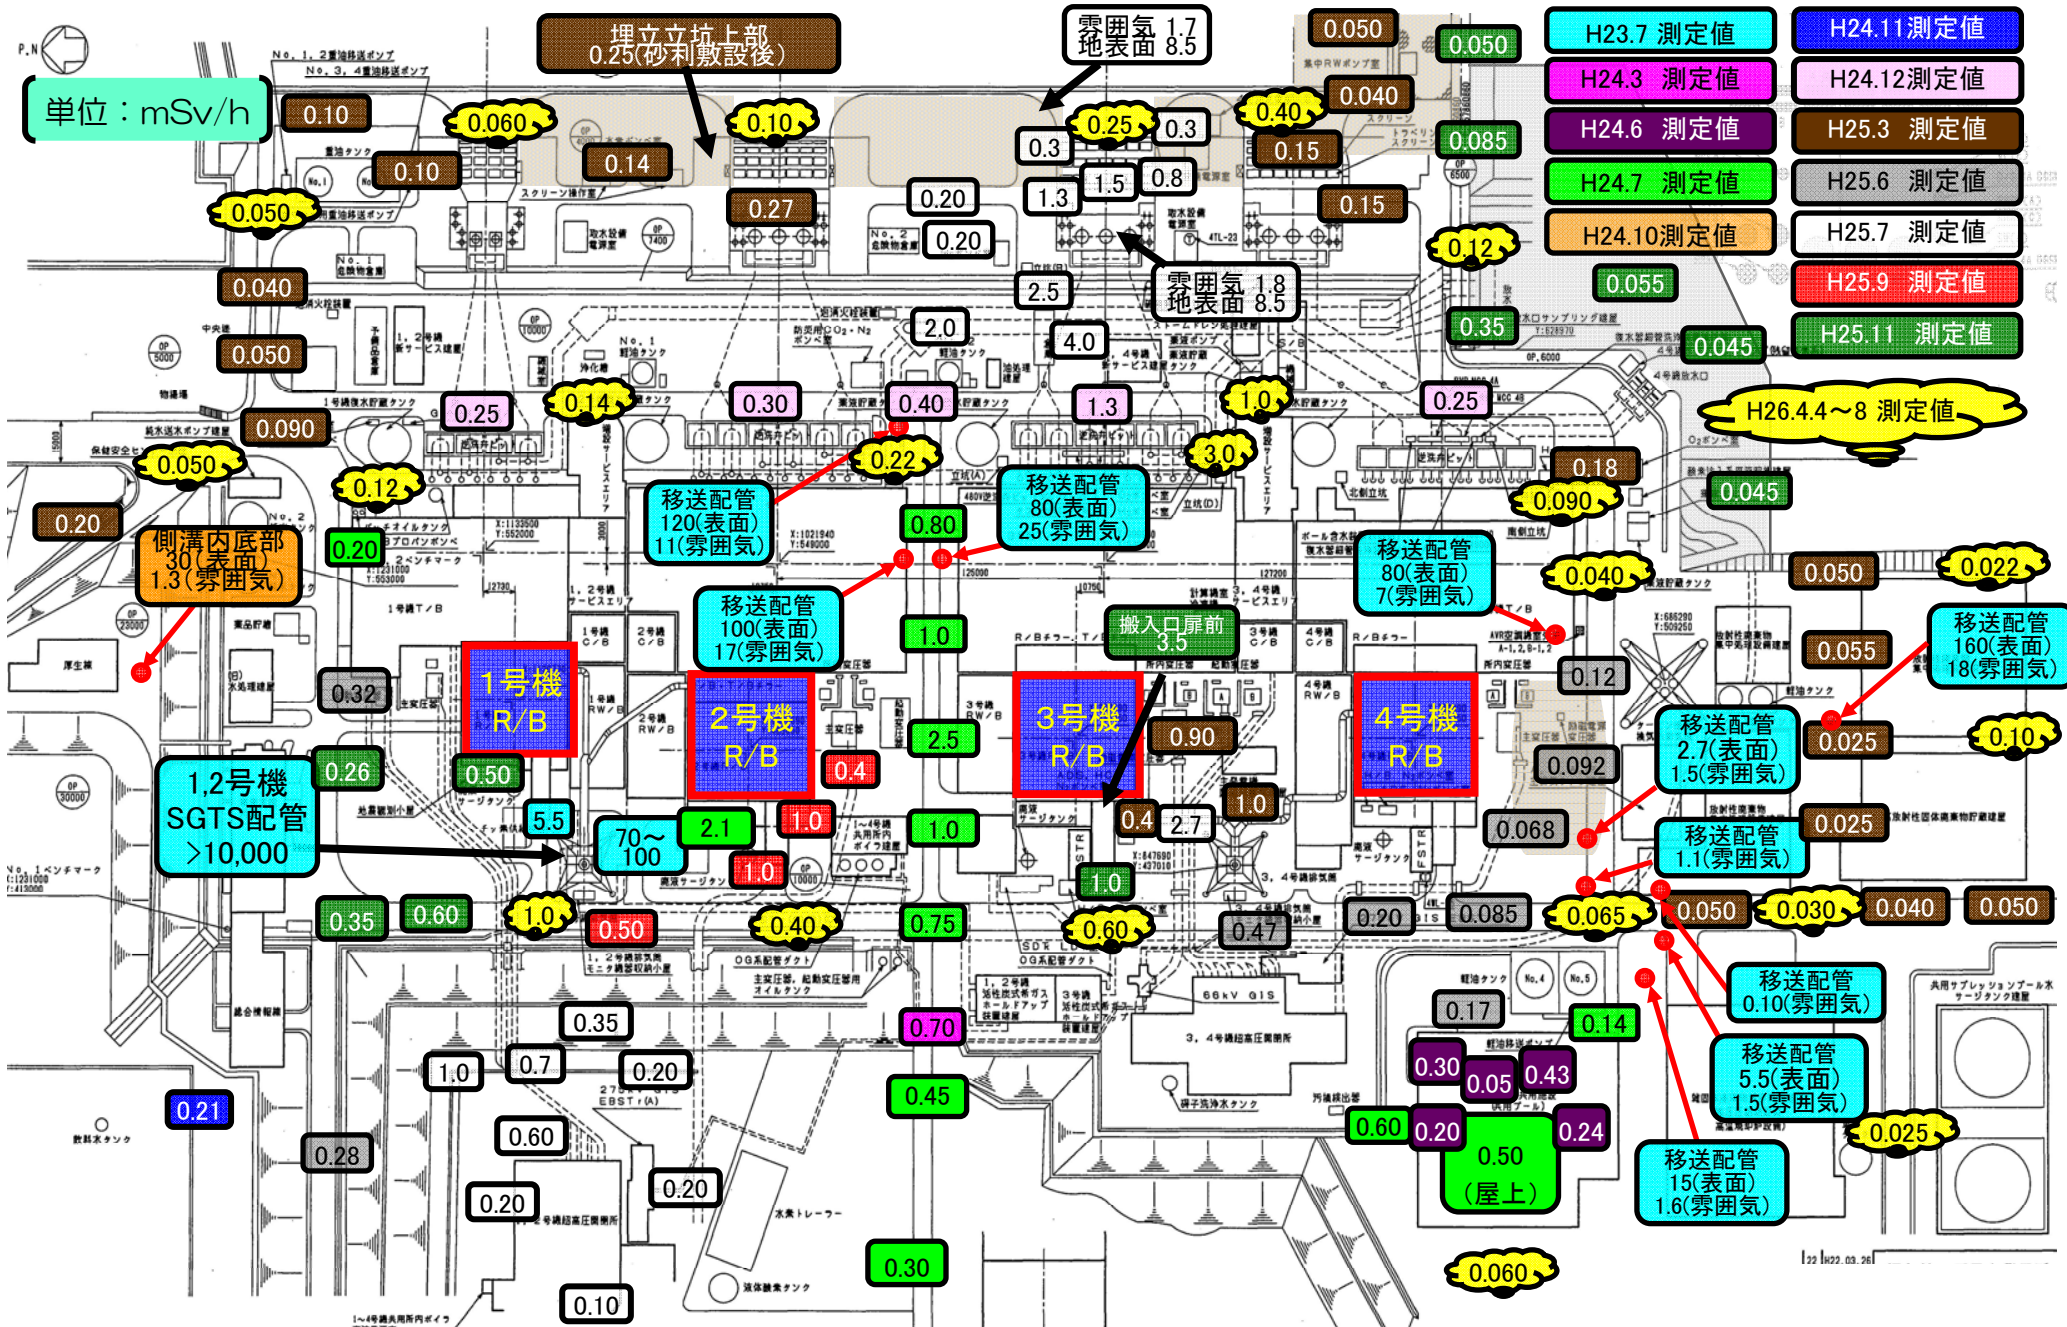

H23.7 測定値	H24.11 測定値
H24.3 測定値	H24.12 測定値
H24.6 測定値	H25.3 測定値
H24.7 測定値	H25.6 測定値
H24.10 測定値	H25.7 測定値
0.055	H25.9 測定値
0.045	H25.11 測定値

H26.4.4~8 測定値

1,2号機 SGTS配管 >10,000

1号機 R/B

2号機 R/B

3号機 R/B

4号機 R/B

移送配管 120(表面) 11(霧囲気)

移送配管 80(表面) 25(霧囲気)

移送配管 80(表面) 7(霧囲気)

移送配管 2.7(表面) 1.5(霧囲気)

移送配管 1.1(霧囲気)

移送配管 0.10(霧囲気)

移送配管 5.5(表面) 1.5(霧囲気)

移送配管 15(表面) 1.6(霧囲気)

0.50 (屋上)

単位: mSv/h

埋立立坑上部 0.25(砂利敷設後)

霧囲気 1.7 地表面 8.5

霧囲気 1.8 地表面 8.5

側溝内底部 30(表面) 1.3(霧囲気)