


# 福島第一サーベイマップ (平成28年3月7日 17:00現在)

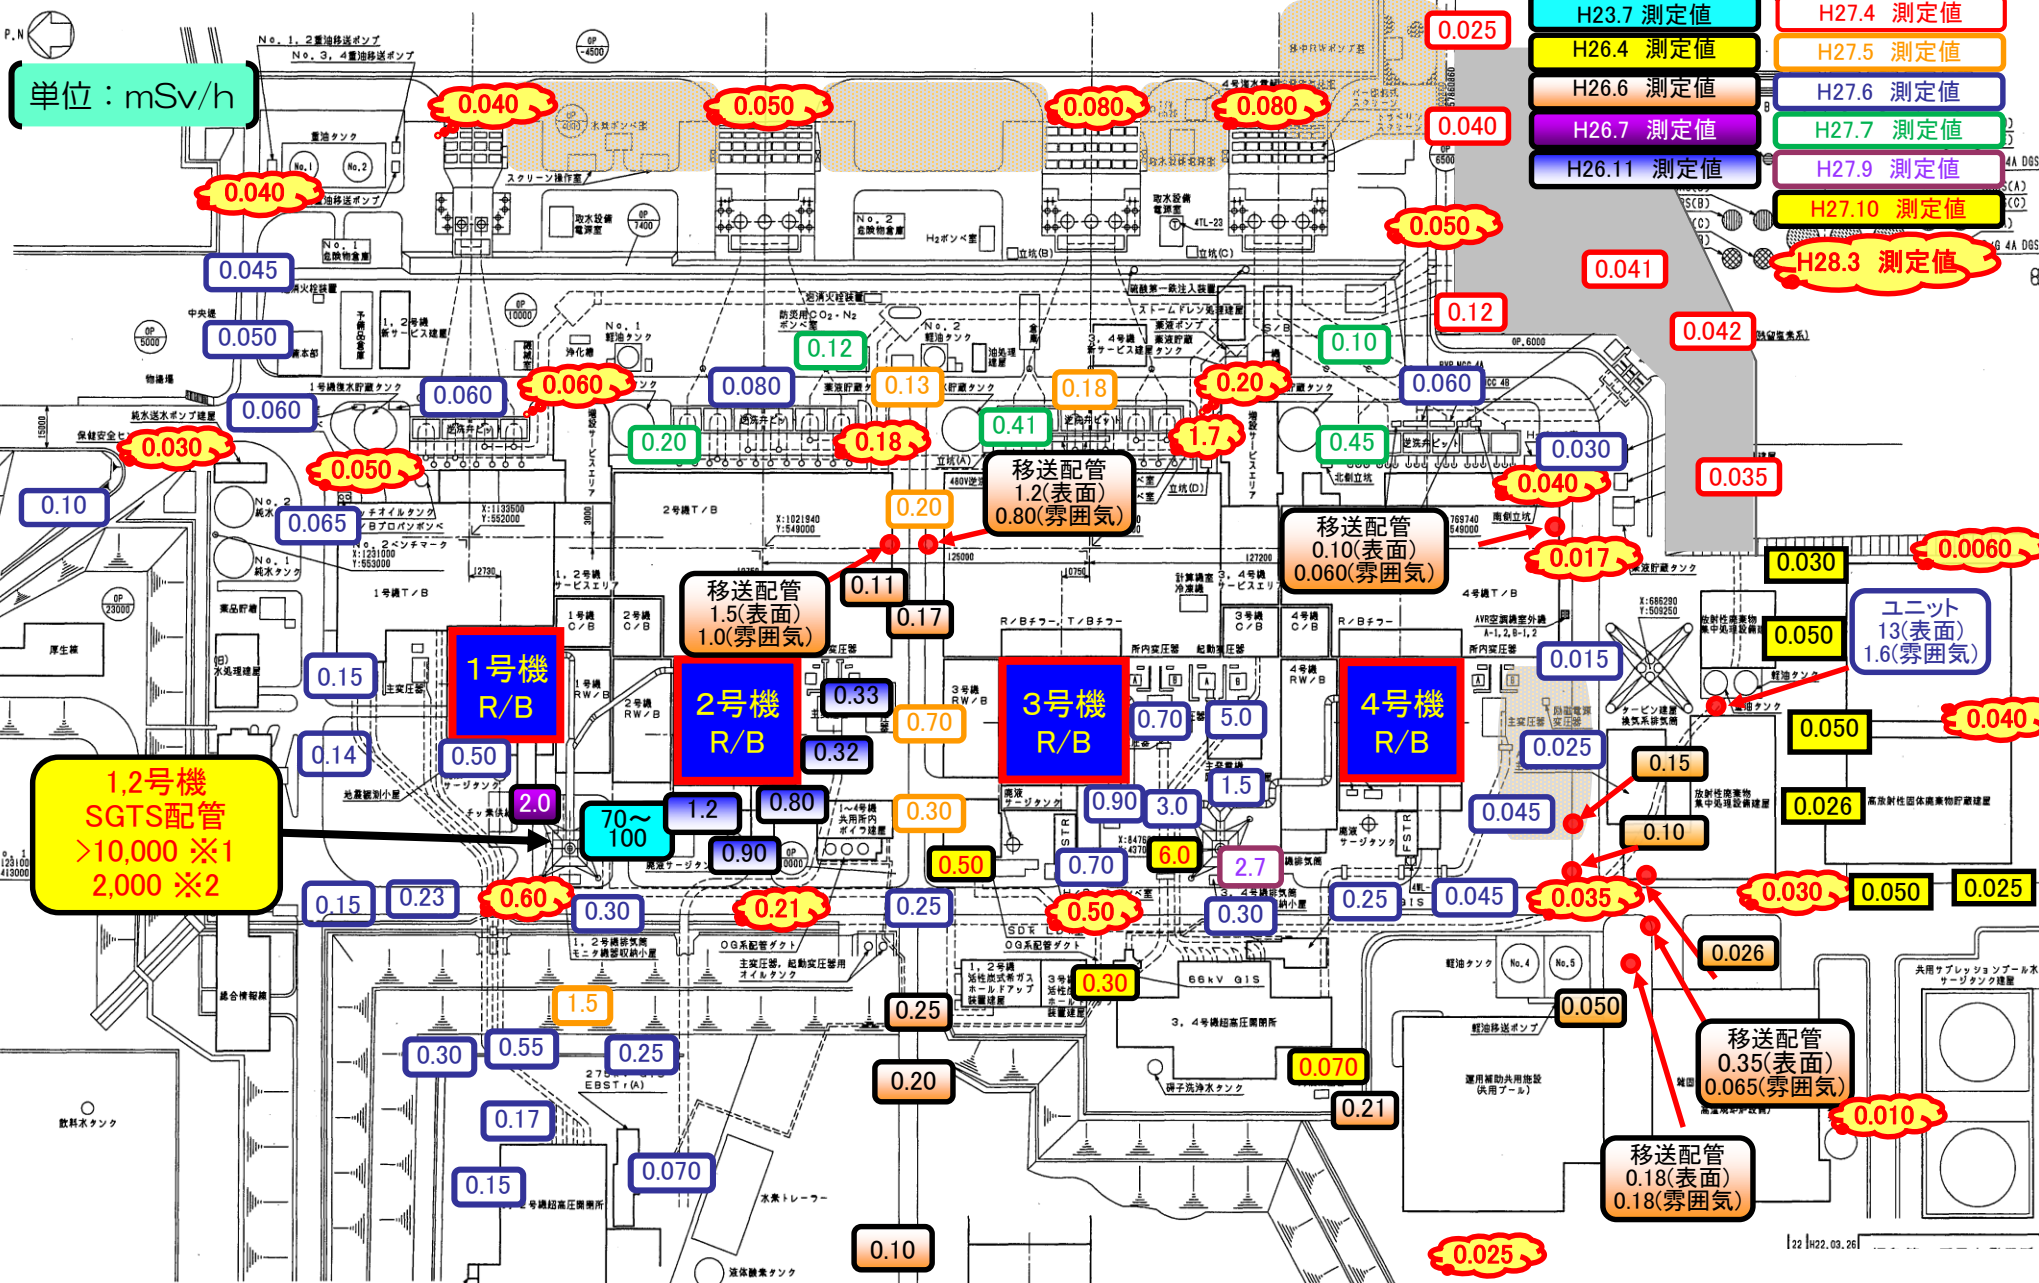

単位: mSv/h

H23.7 測定値	H27.4 測定値
H26.4 測定値	H27.5 測定値
H26.6 測定値	H27.6 測定値
H26.7 測定値	H27.7 測定値
H26.11 測定値	H27.9 測定値
	H27.10 測定値
	H28.3 測定値

1,2号機  
SGTS配管  
>10,000 ※1  
2,000 ※2

ユニット  
13(表面)  
1.6(雰囲気)

移送配管  
0.35(表面)  
0.065(雰囲気)

移送配管  
0.18(表面)  
0.18(雰囲気)

※1: 平成23年8月1日測定値 ※2: 平成27年10月21日測定値