




2016年1月29日  
東京電力株式会社









# 建屋内の空間線量率について



データ採取期間

- ・ 5号機 : 2015年11月1日～2015年11月30日

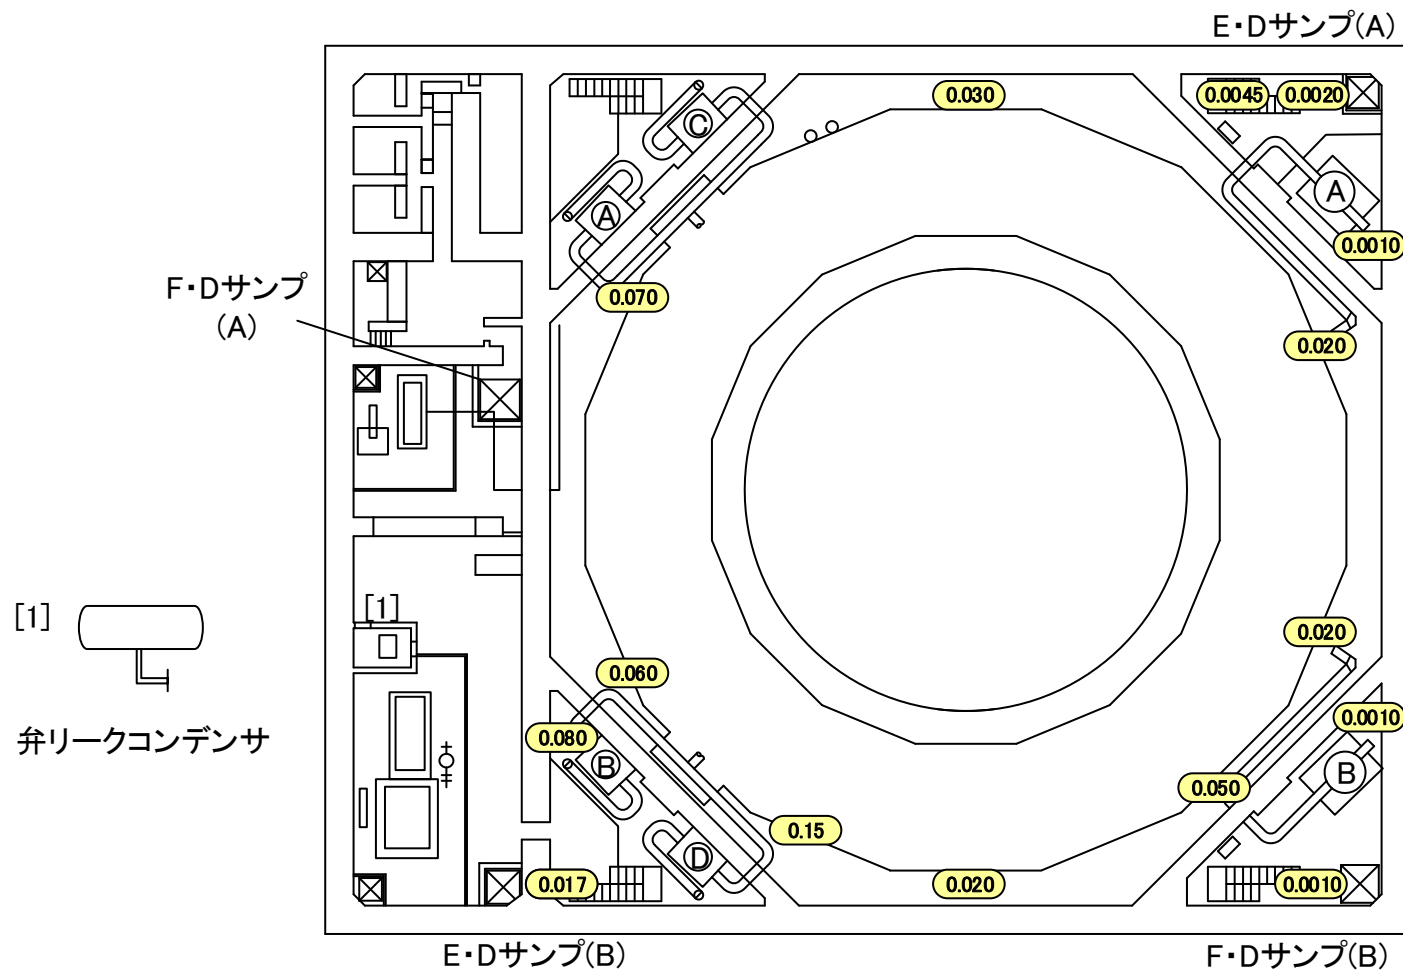


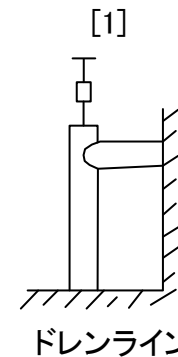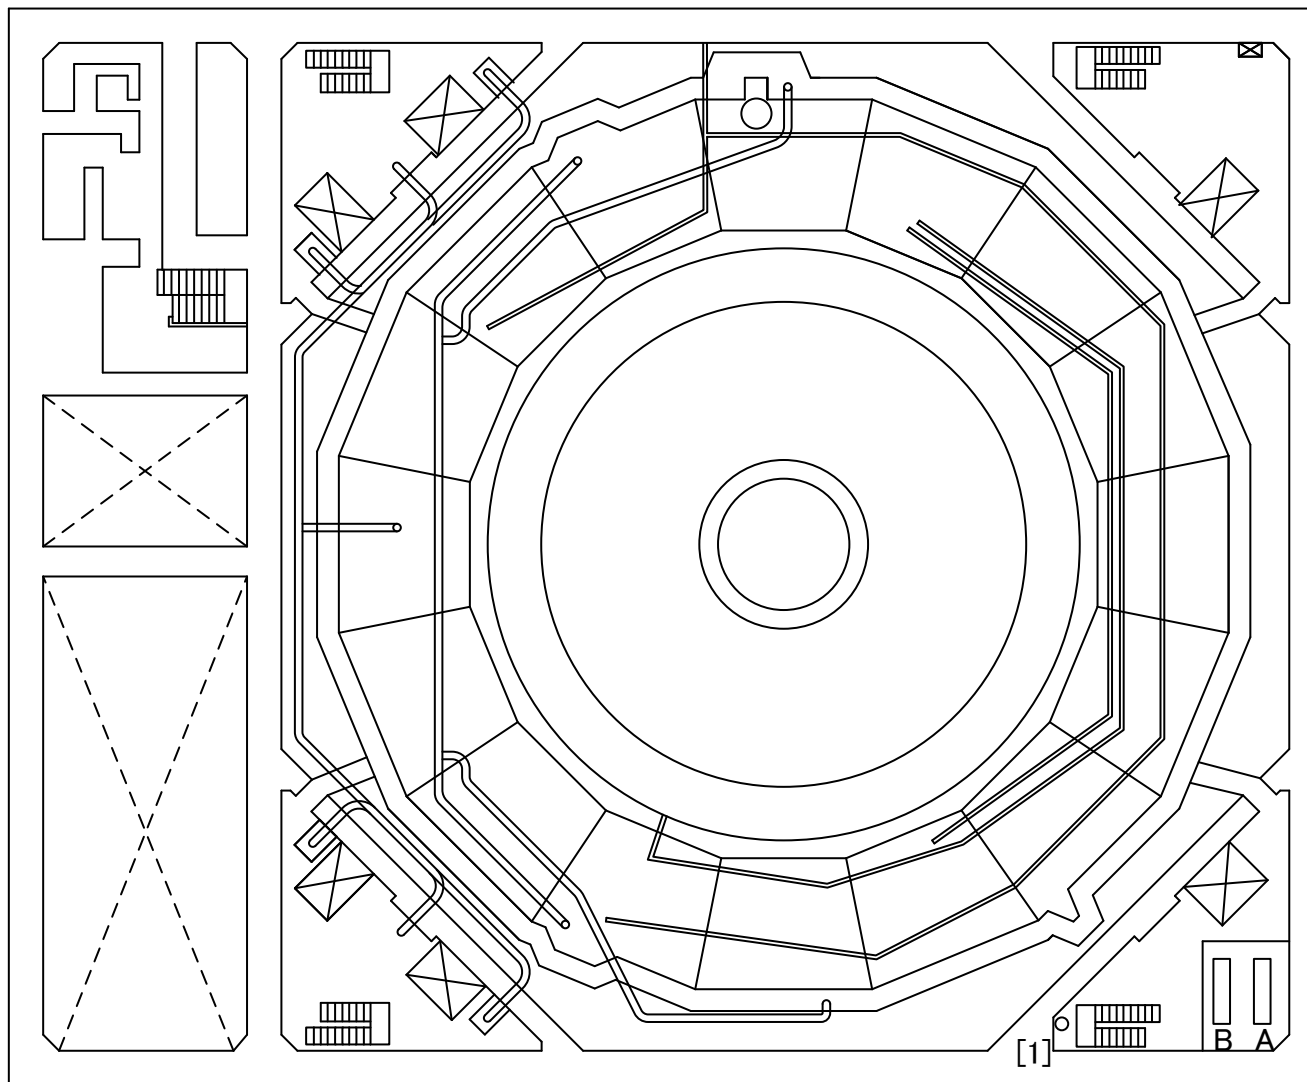

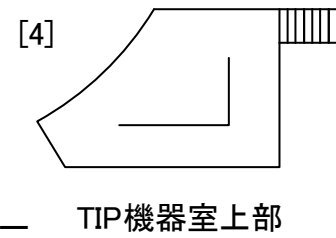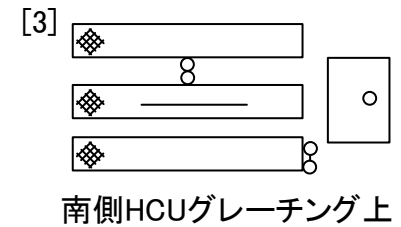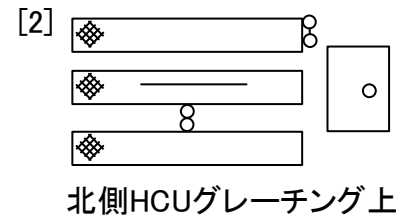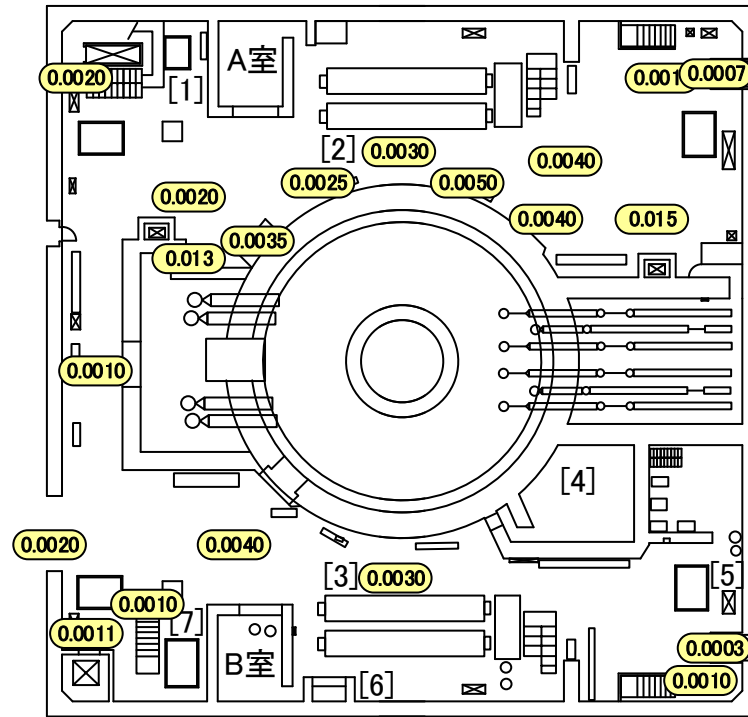


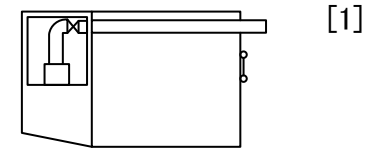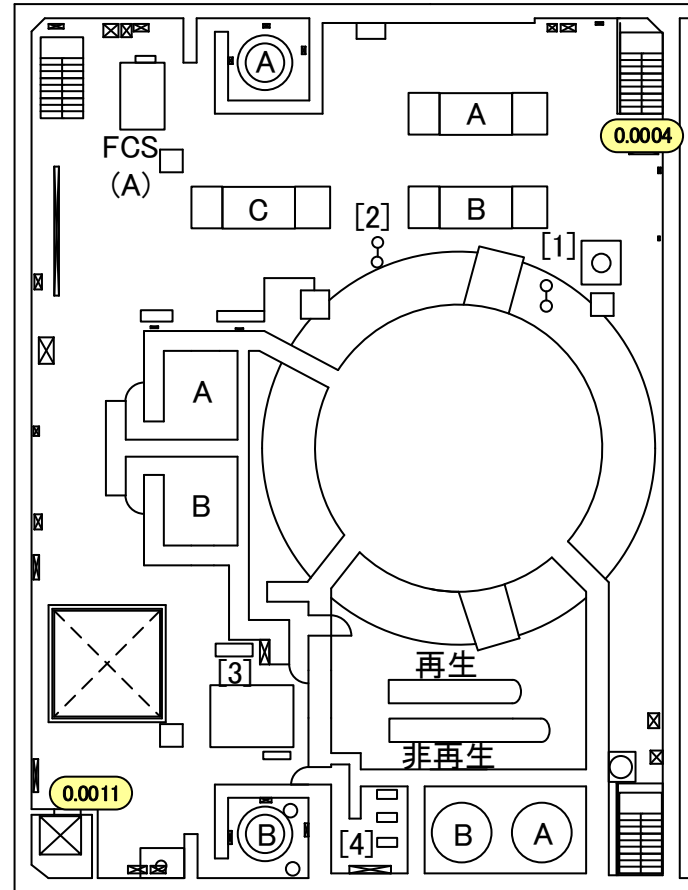


北東側グレーチング上

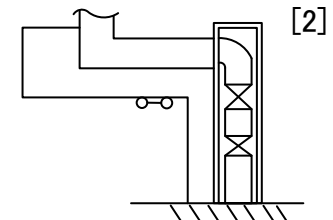



北側グレーチング上



計装ラック下部

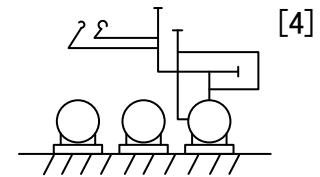

スラッジ放出混合ポンプ

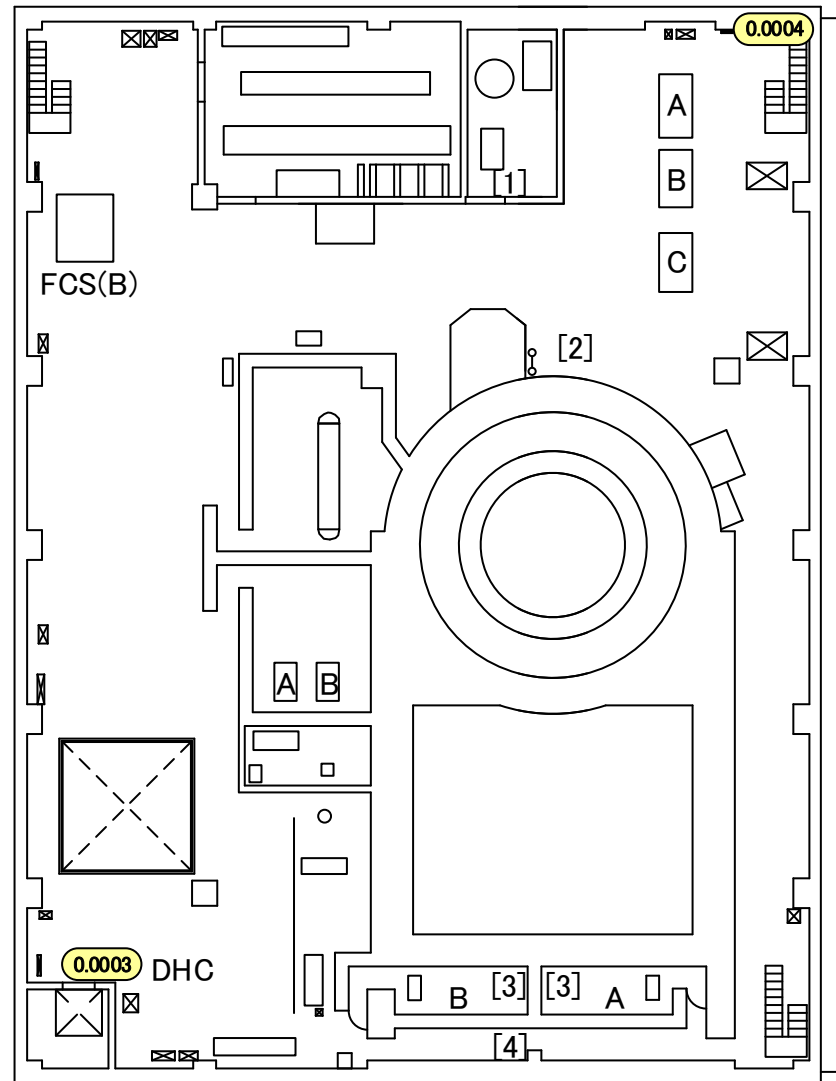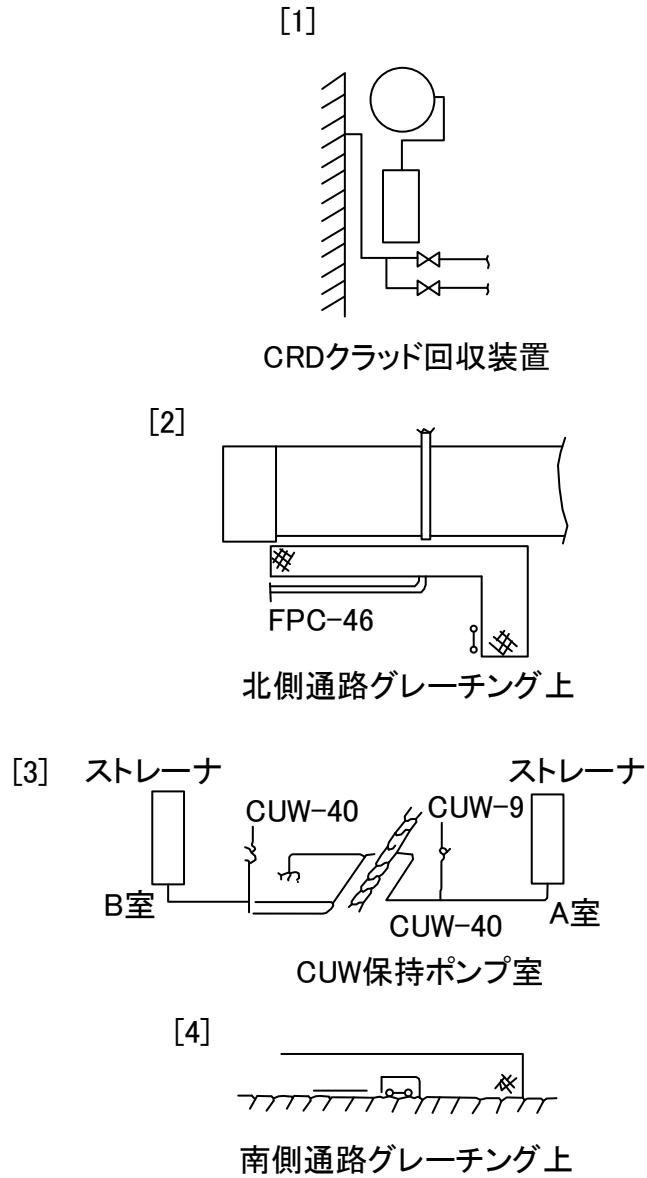


1F05RB004-00-01




0 10000

[1]




ウェル換気(東側)

[2]




ウェル換気(西側)

[3]

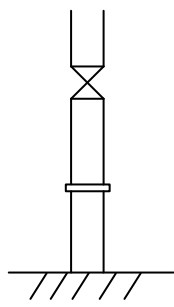



FPC-46

[4]





FPC-8

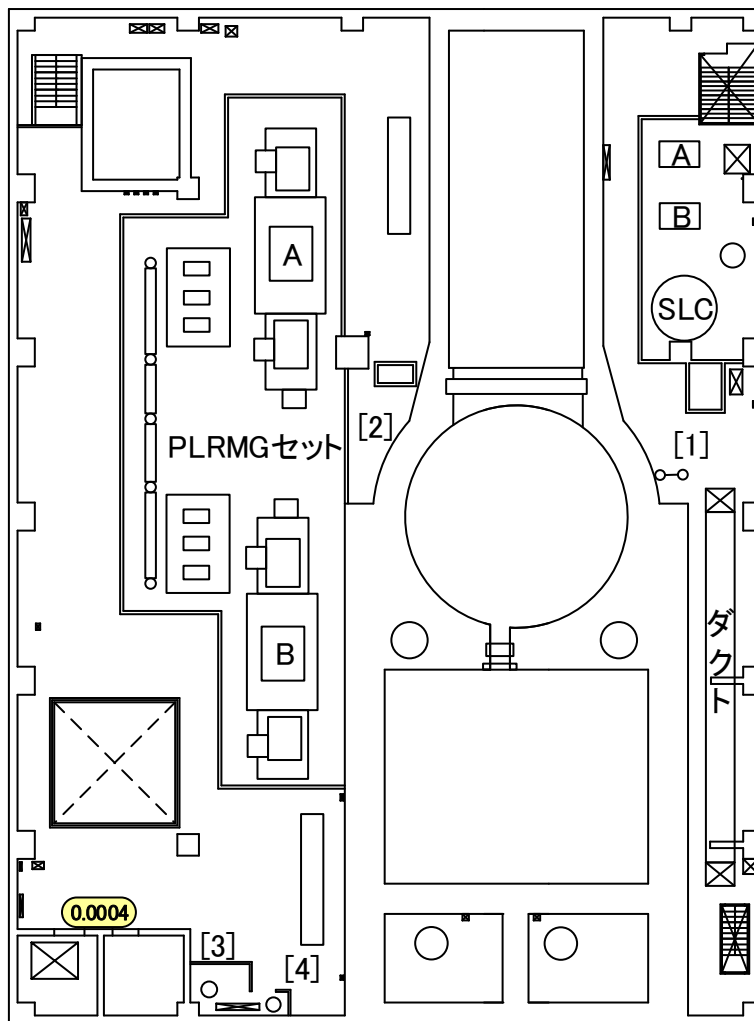

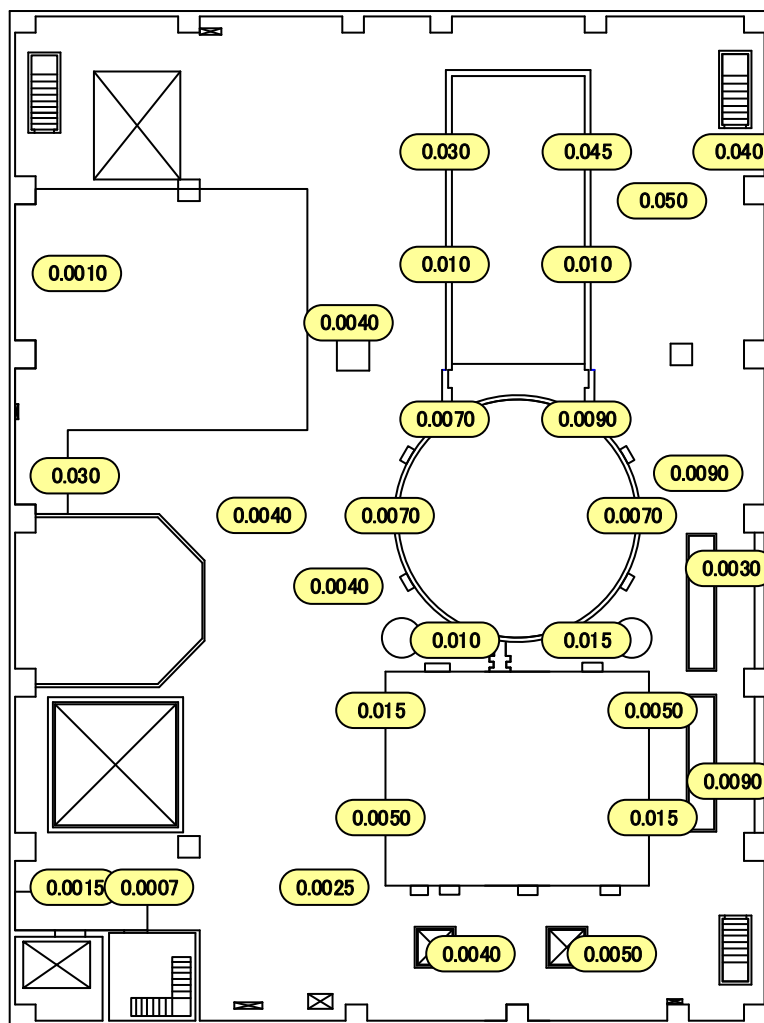








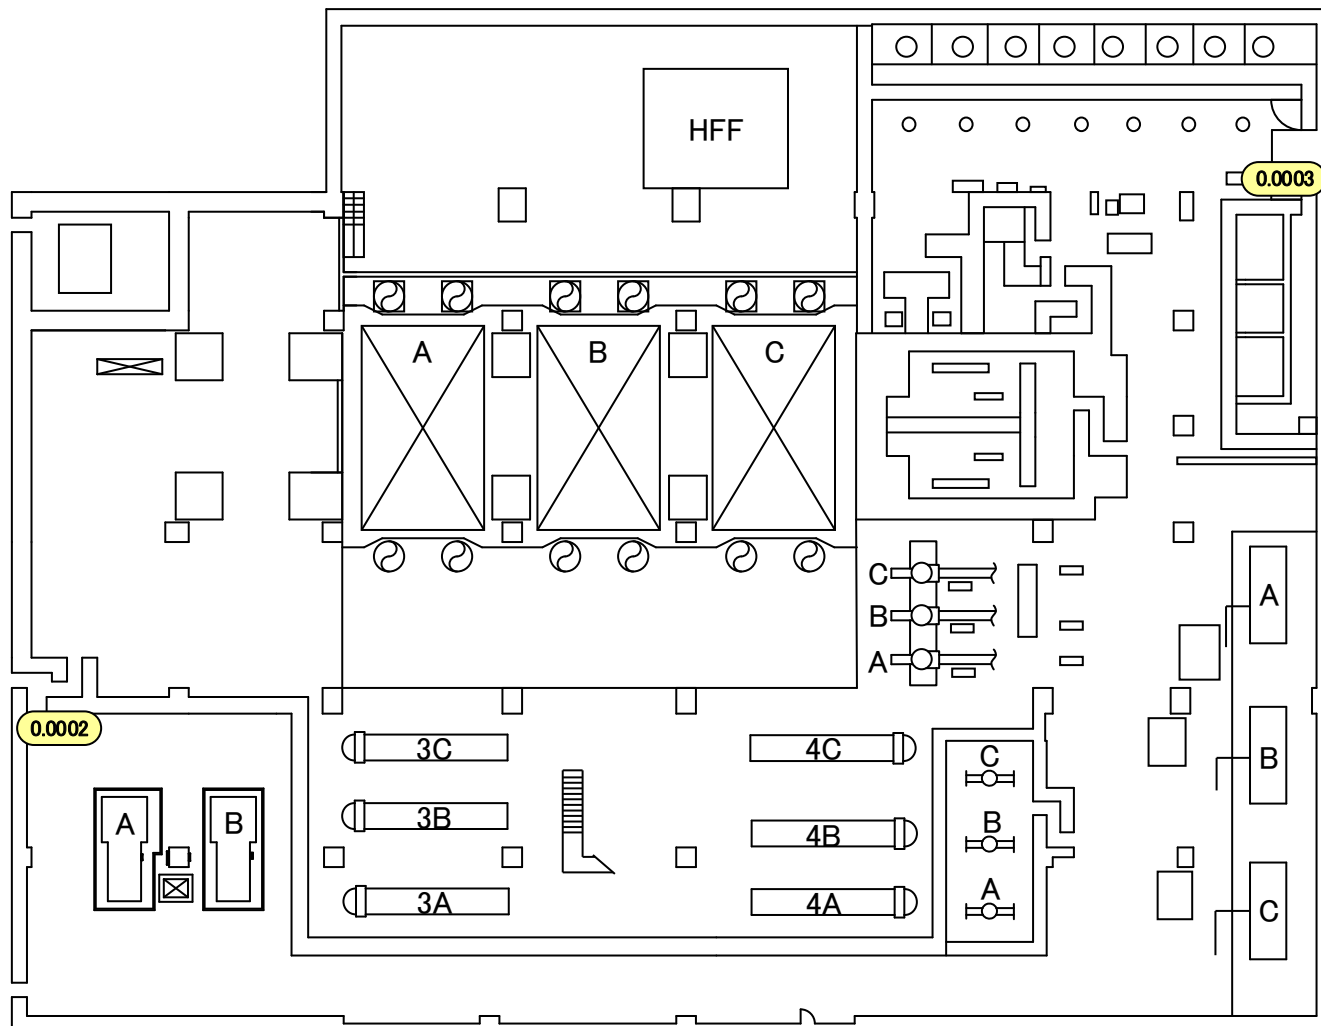


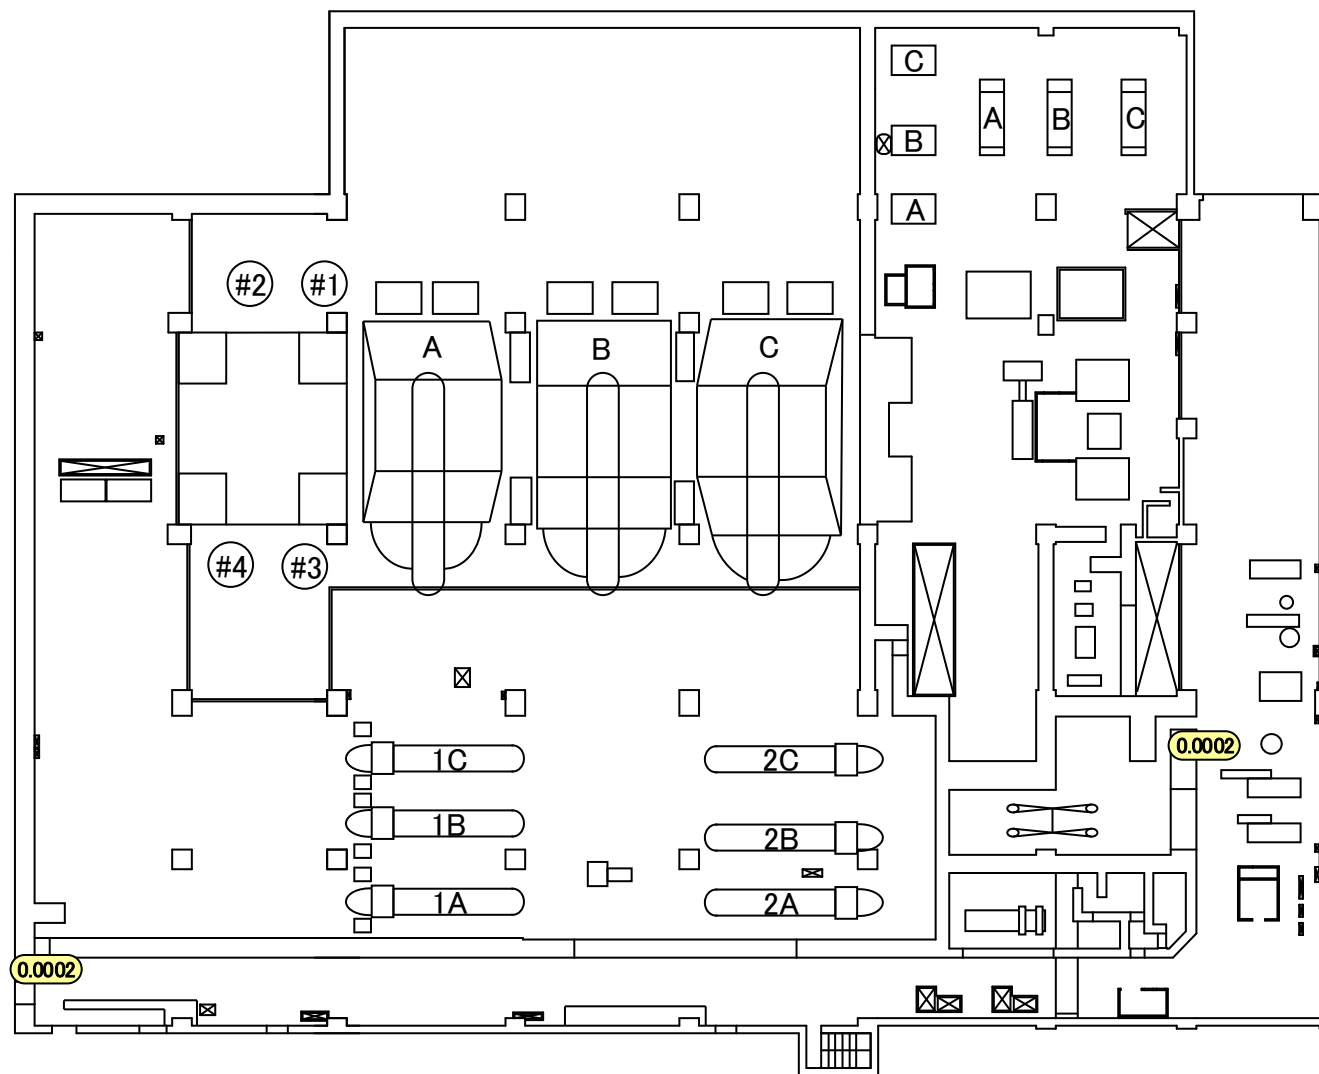



[1]  
AS-23

[2]  
エバポレータ

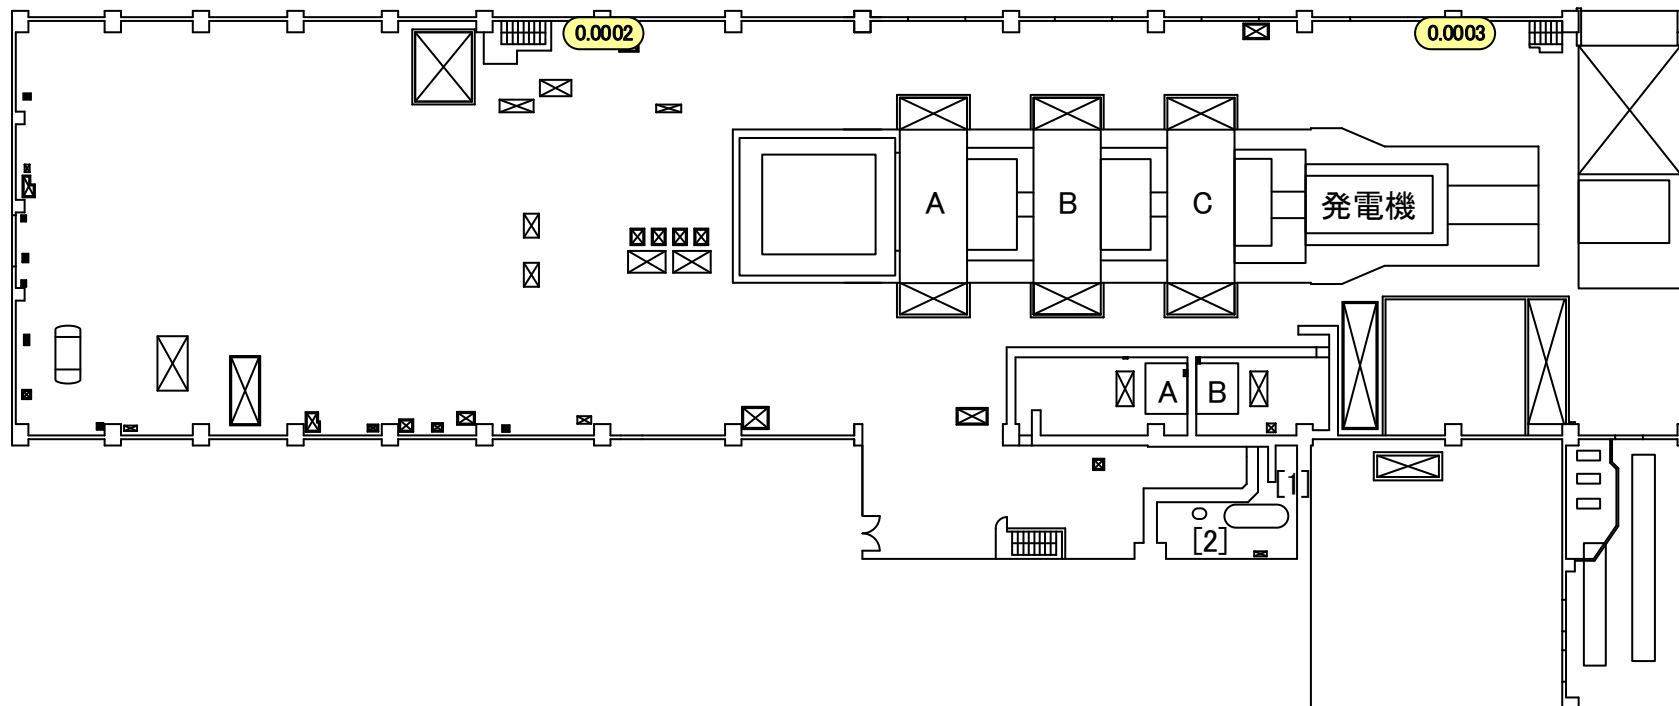

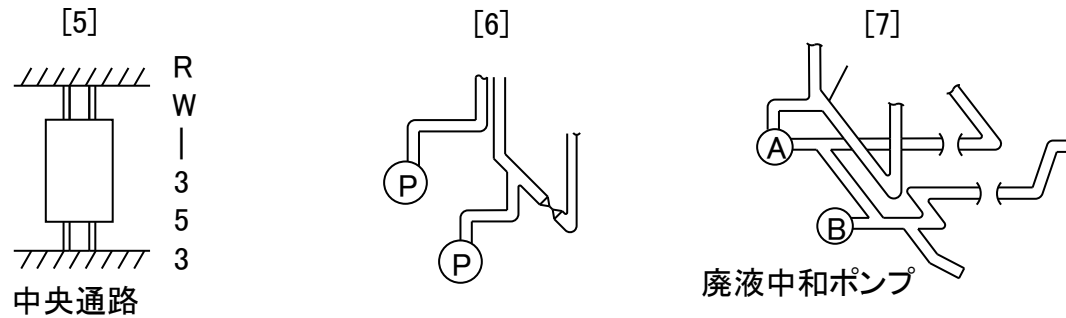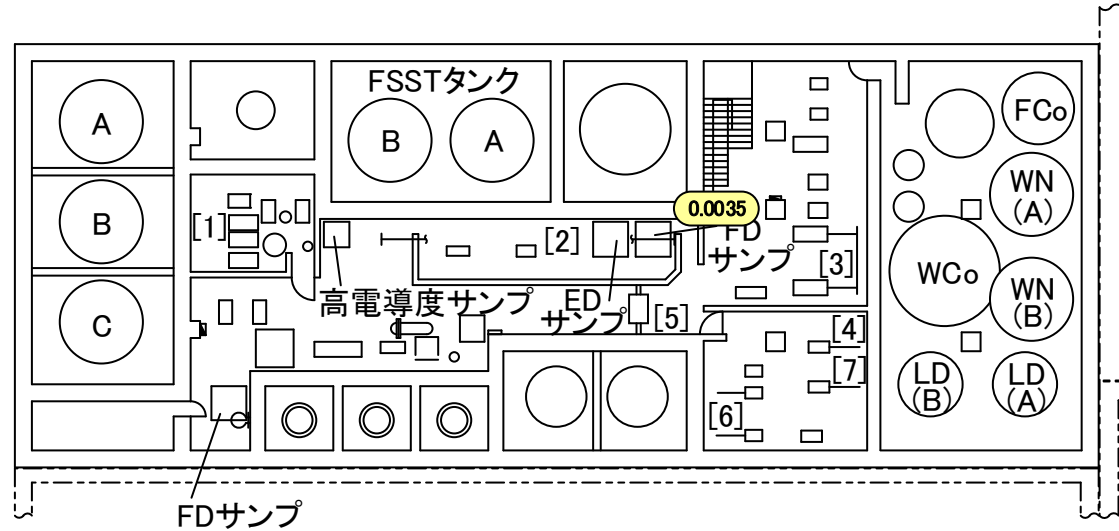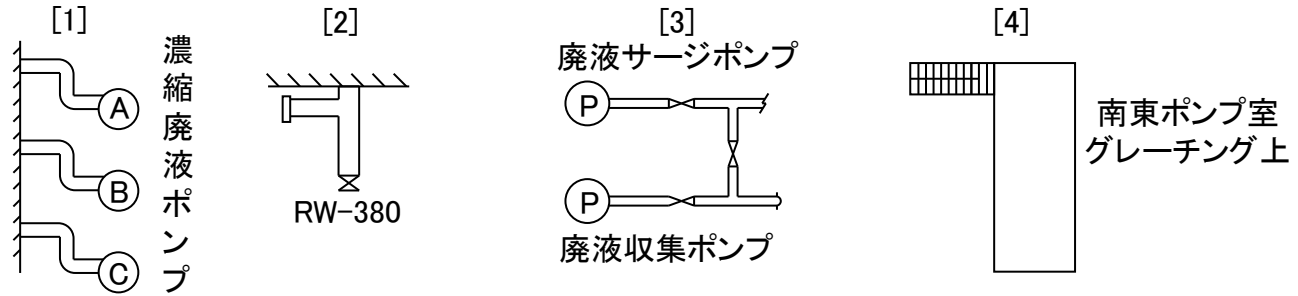

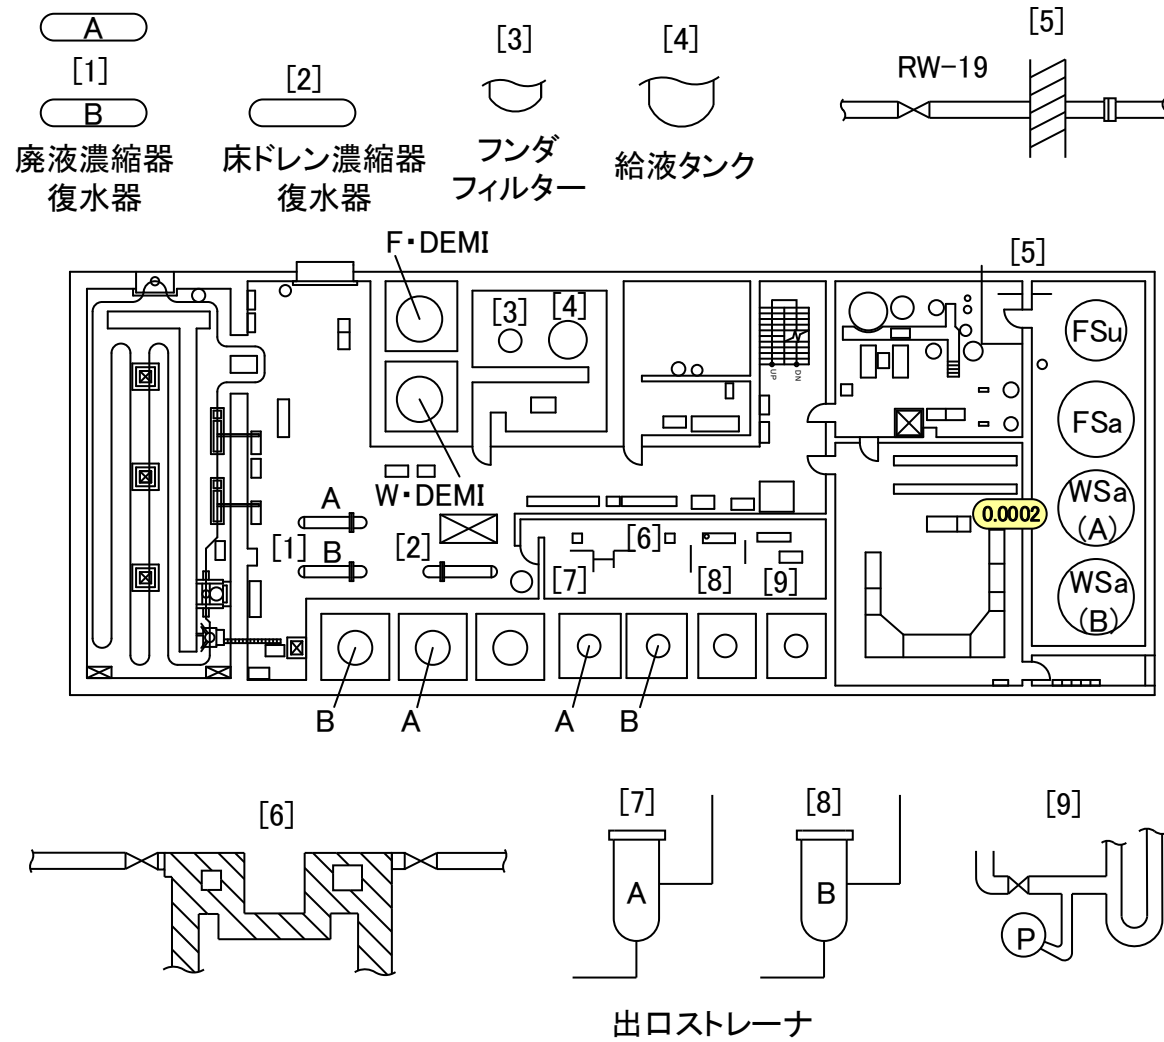

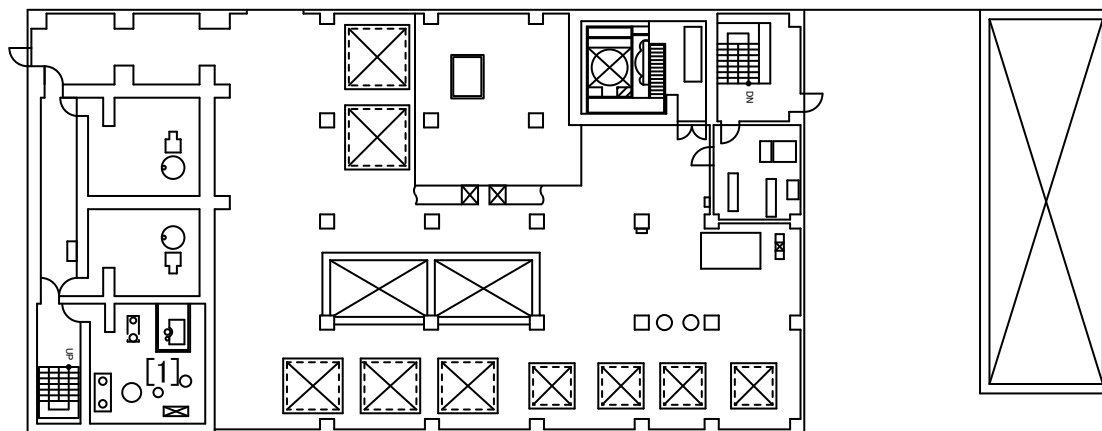

[1]



濃縮廃液計量タンク

