

福島第一原子力発電所5・6号機
の現状について
(滞留水量の状況)

2015年10月1日

東京電力株式会社




東京電力

1. 滞留水量の状況

5・6号機滞留水の合計約31,000m³ (H27.9.28現在)

メガフロート
約8,000m³ (ろ過水)

海

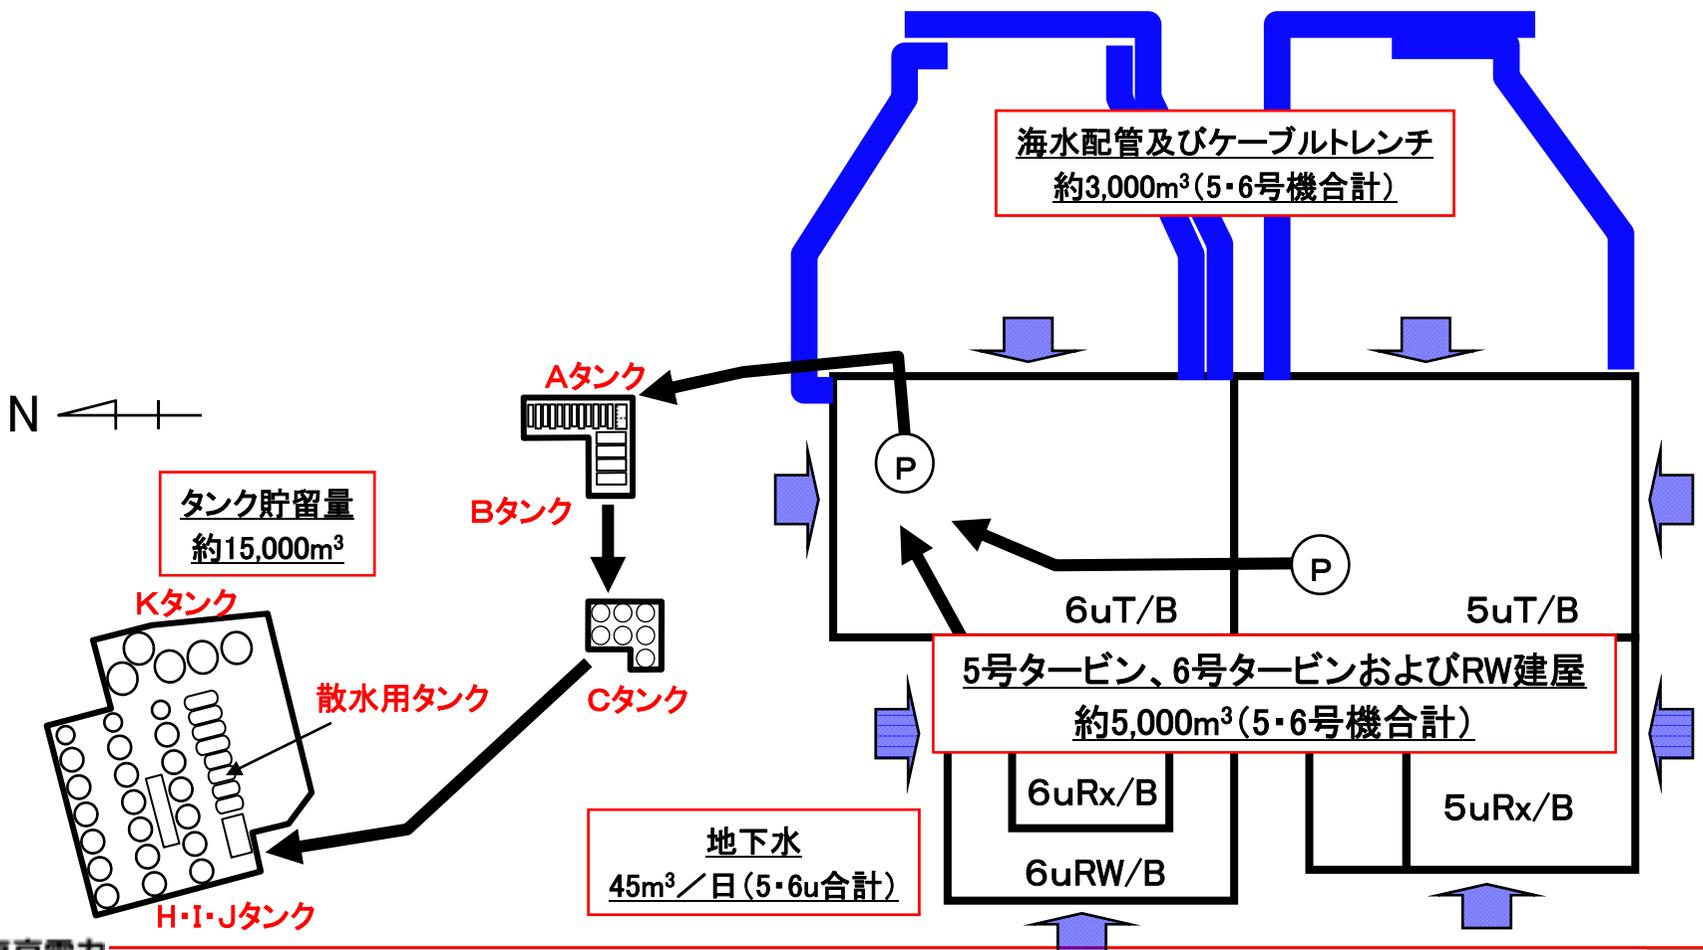

2. 滞留水量の推移

■ 昨年9月からの滞留水の総量は以下のとおり

5・6号機滞留水量の推移

