

ALPS処理水海洋放出の状況について

2024年11月28日

TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

1. 放出実績（管理番号※：24-6-10）について
 2. 設備点検の状況について
 3. 今後の放出に向けたALPS処理水の移送について
- （参考）放出開始以降の海域モニタリングの実績

1. 放出実績（管理番号※：24-6-10）について
 2. 設備点検の状況について
 3. 今後の放出に向けたALPS処理水の移送について
- （参考）放出開始以降の海域モニタリングの実績

1. はじめに

- 当社はALPS処理水海洋放出（管理番号：24-6-10）について、以下の通り実施。
次頁以降で、運転パラメータ及び海域モニタリング等に異常が無かったことを報告。

2023年度

管理番号	放出 タンク群	トリチウム濃度	放出開始	放出終了	放出量	トリチウム 総量
23-1-1	B群	14万ベクレル/ℓ	2023年8月24日	2023年9月11日	7,788m ³	約1.1兆ベクレル
23-2-2	C群	14万ベクレル/ℓ	2023年10月5日	2023年10月23日	7,810m ³	約1.1兆ベクレル
23-3-3	A群	13万ベクレル/ℓ	2023年11月2日	2023年11月20日	7,753m ³	約1.0兆ベクレル
23-4-4	B群	17万ベクレル/ℓ	2024年2月28日	2024年3月17日	7,794m ³	約1.3兆ベクレル


2024年度

管理番号	放出 タンク群	トリチウム濃度	放出開始	放出終了	放出量	トリチウム 総量
24-1-5	C群	19万ベクレル/ℓ	2024年4月19日	2024年5月7日	7,851m ³	約1.5兆ベクレル
24-2-6	A群	17万ベクレル/ℓ	2024年5月17日	2024年6月4日	7,892m ³	約1.3兆ベクレル
24-3-7	B群	17万ベクレル/ℓ	2024年6月28日	2024年7月16日	7,846m ³	約1.3兆ベクレル
24-4-8	C群	20万ベクレル/ℓ	2024年8月7日	2024年8月25日	7,897m ³	約1.6兆ベクレル
24-5-9	A群	28万ベクレル/ℓ	2024年9月26日	2024年10月14日	7,817m ³	約2.2兆ベクレル
24-6-10	B群	31万ベクレル/ℓ	2024年10月17日	2024年11月4日	7,837m ³	約2.4兆ベクレル

※:黒字は実績、薄字は予定

1 - 1. 放出期間中の運転パラメータの実績 (1/3)

■ ALPS処理水移送系統及び海水系統ともに異常無く、運転することができた。

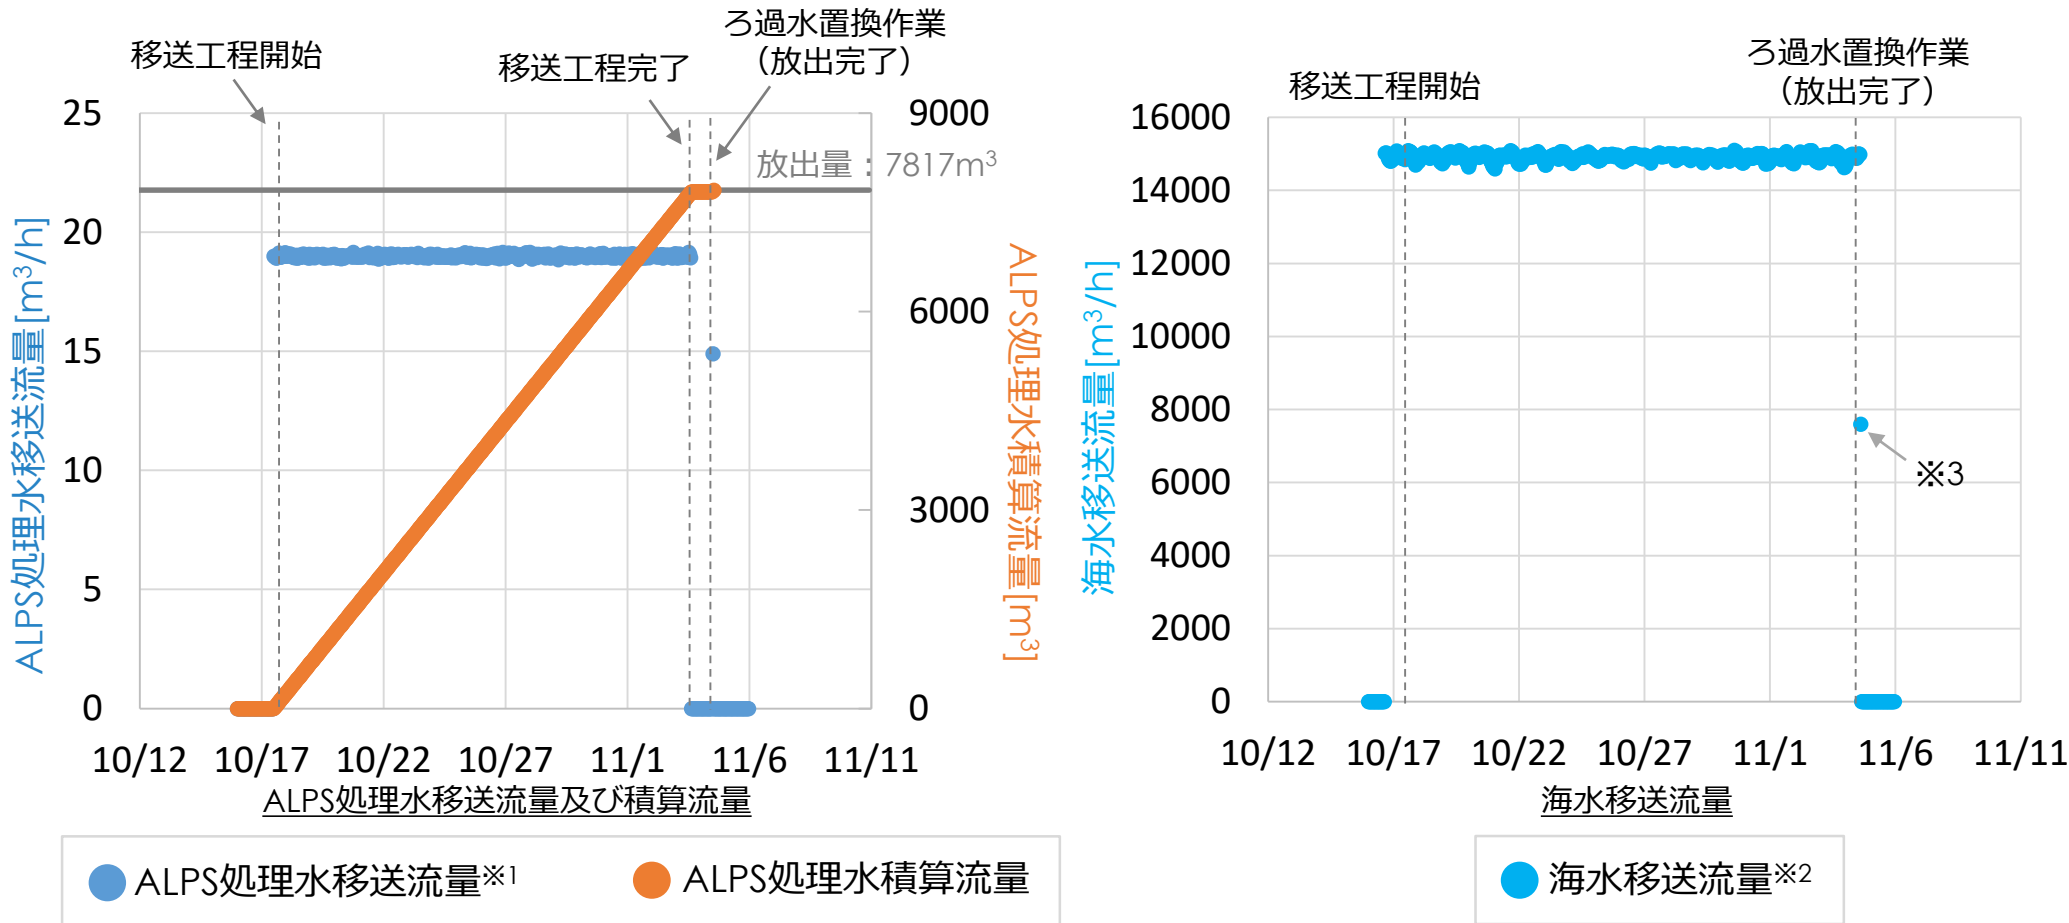




※1: 流量計は2重化しているため、2つの値のうち、高い方をプロット

※2: 2系統の合計値をプロット

※3: 海水移送ポンプは11/4 (月) のろ過水置換作業完了後、A系を14:55:04、B系を15:00:10に停止しており、当該プロットは15:00:00時点のデータであることから、海水移送ポンプ一台分の流量を示している。

1 - 1. 放出期間中の運転パラメータの実績 (2/3)

ALPS処理水移送ポンプ出口放射線モニタの指示値から異常は確認されなかった。

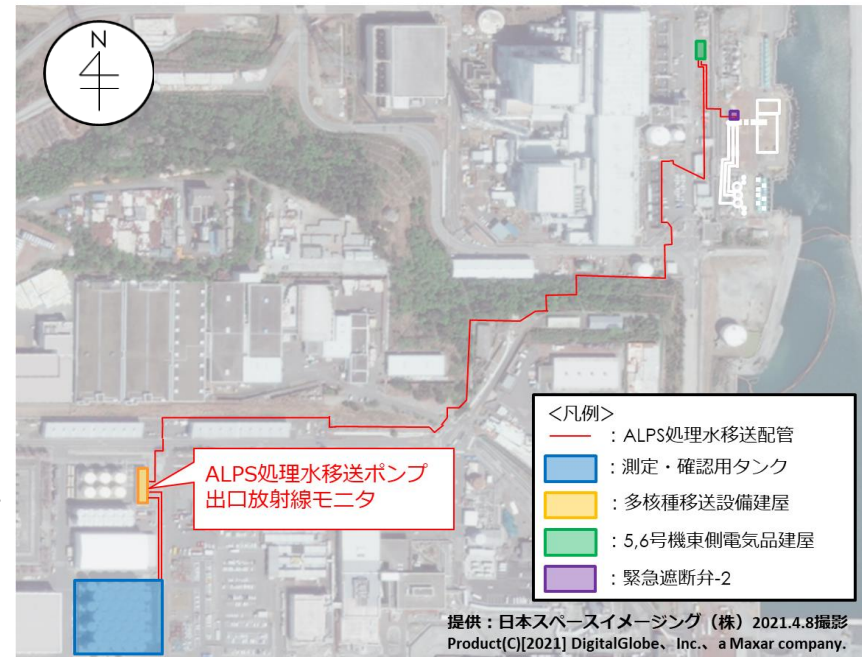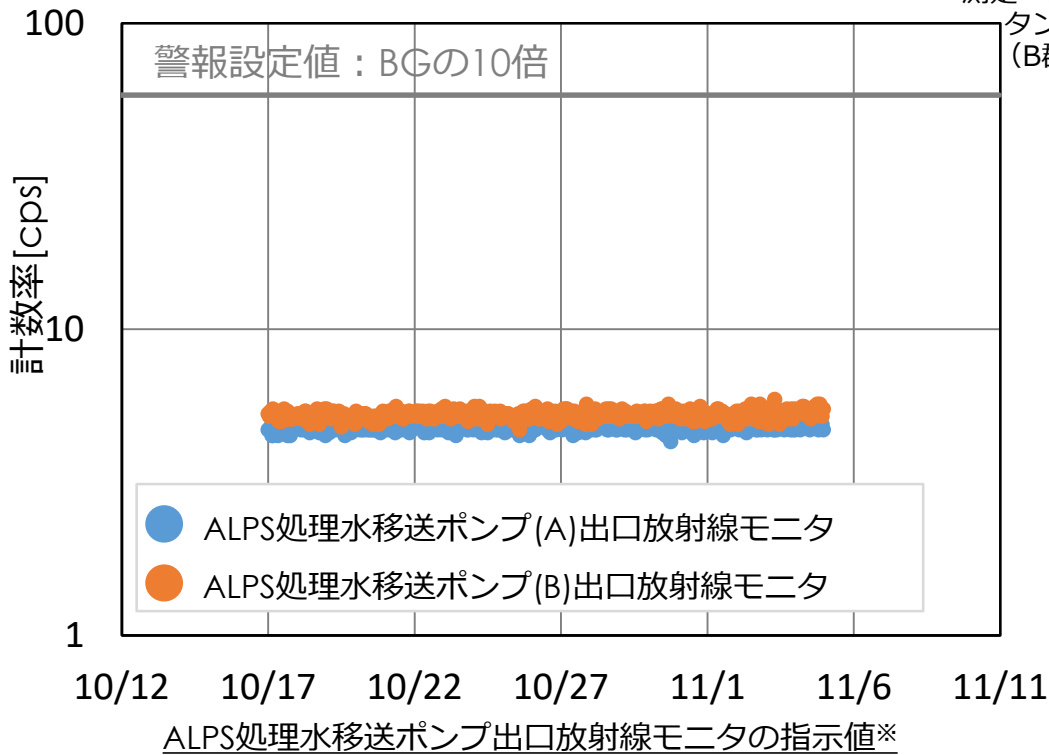
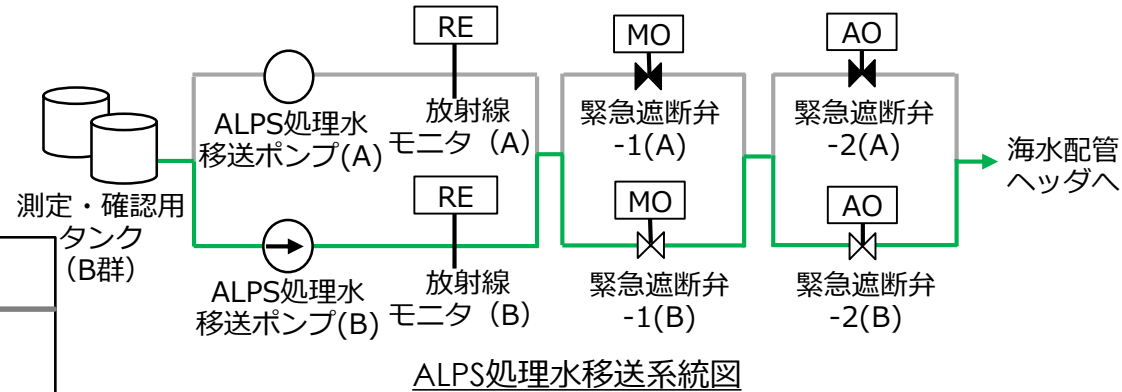


※: 右上図の通り、B系にALPS処理水を通水。(A系はろ過水が充填)


ALPS処理水希釈放出設備平面図

1 - 1. 放出期間中の運転パラメータの実績 (3/3)

- 取水モニタ、立坑モニタにおいて降雨の影響と考えられる一時的な上昇が見られたが、異常な変動は確認されなかった。

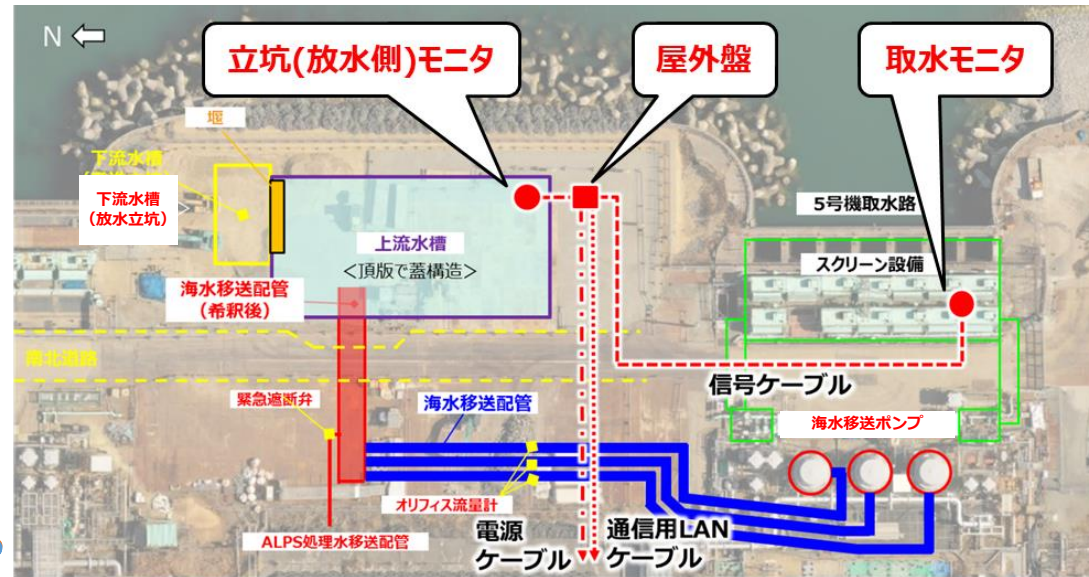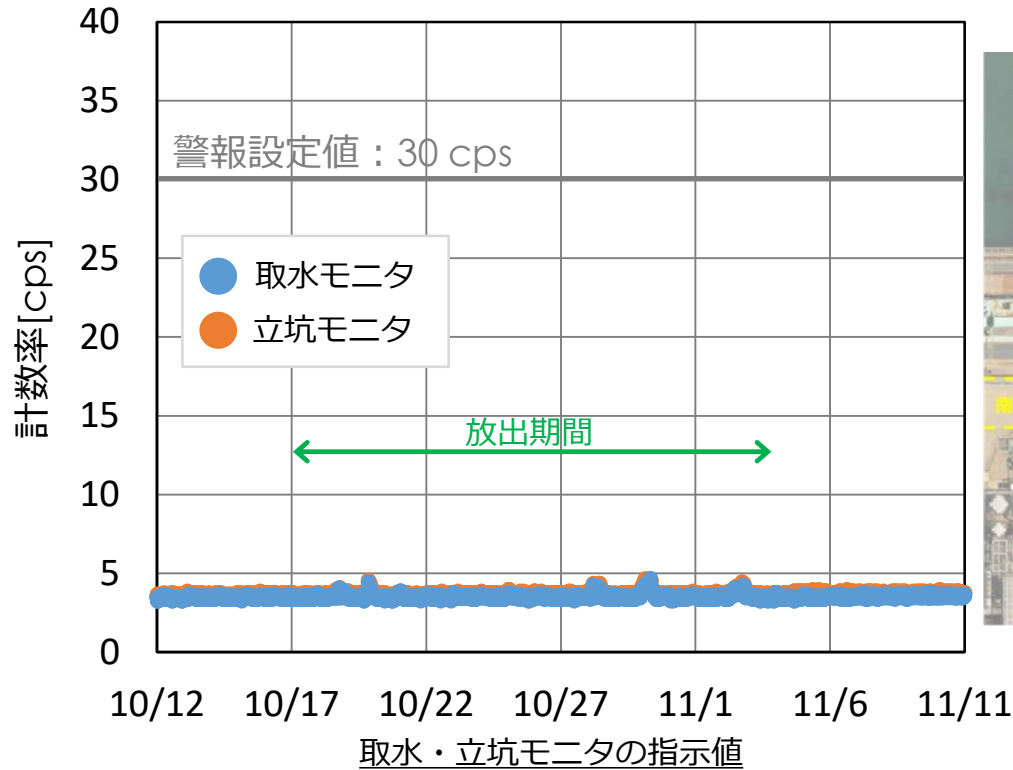


取水・立坑モニタ設置平面図

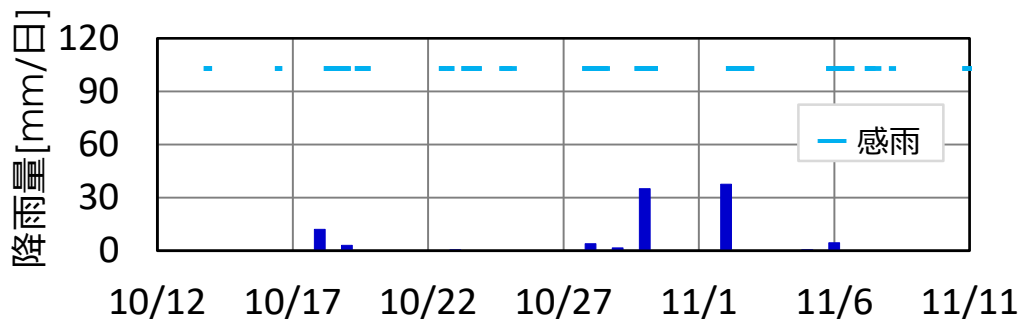

※ 降雨による一時的な上昇は、陸域からのフォールアウトの流入および大気中に存在する天然放射性核種（ラドン娘核種等）の降下による影響と推定

1 - 2. 放出期間中の希釈後トリチウム濃度

- 放出期間中は毎日、海水配管ヘッダ下流の水を採取し、トリチウム濃度を分析。
⇒運用の上限値である1,500Bq/L未満であることを確認。

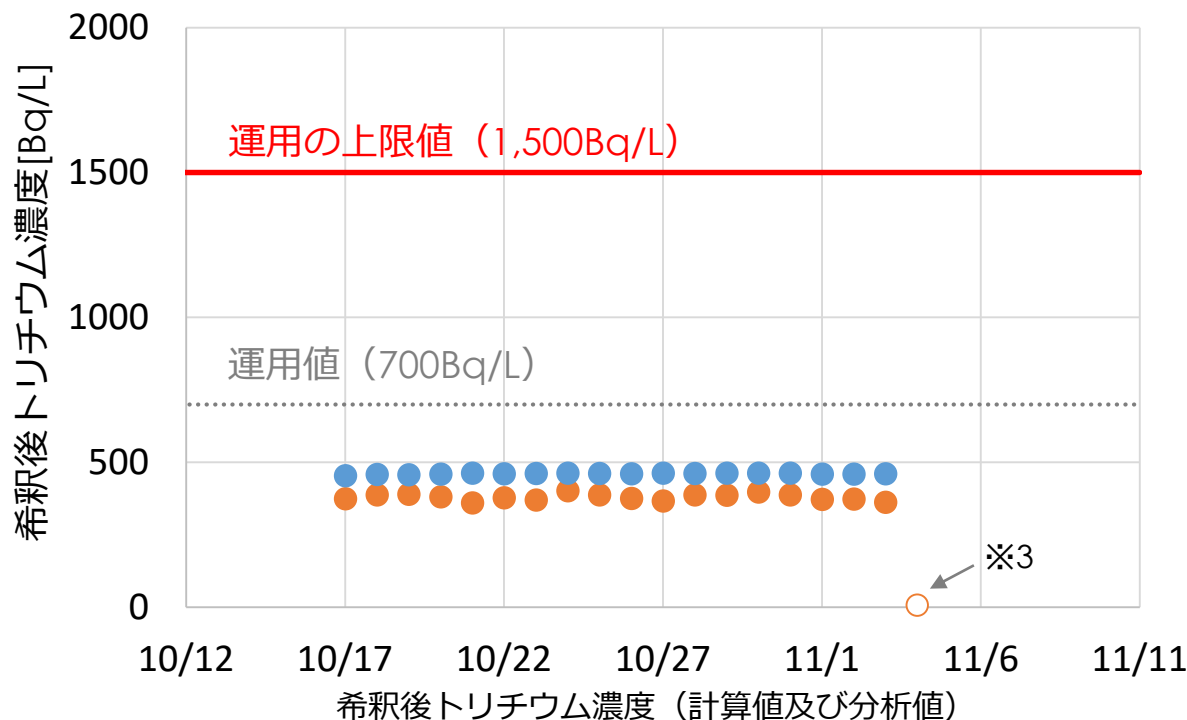

- 計算値※1
- 分析値 (検出値)
- 分析値 (検出限界値未満)

※1: 以下の式を用いて算出
(各パラメータには、不確かさを考慮している)

希釈後トリチウム濃度 (計算値)

$$= \frac{\text{ALPS処理水トリチウム濃度}^{\ast 2} \times \text{ALPS処理水流量}}{\text{海水流量} + \text{ALPS処理水流量}}$$


※2: 測定・確認用タンクでの分析値

※3: ろ過水置換作業を実施しているため、計算値は無い。

	10/17	10/18~11/3	11/4
計算値: データ抽出時間	14:00	7:00	-
分析値: 試料採取時間	14:07	7:00~10:00	12:31

【参考】ALPS処理水の希釈倍率

- ALPS処理水の希釈倍率は常時100倍以上で運転。

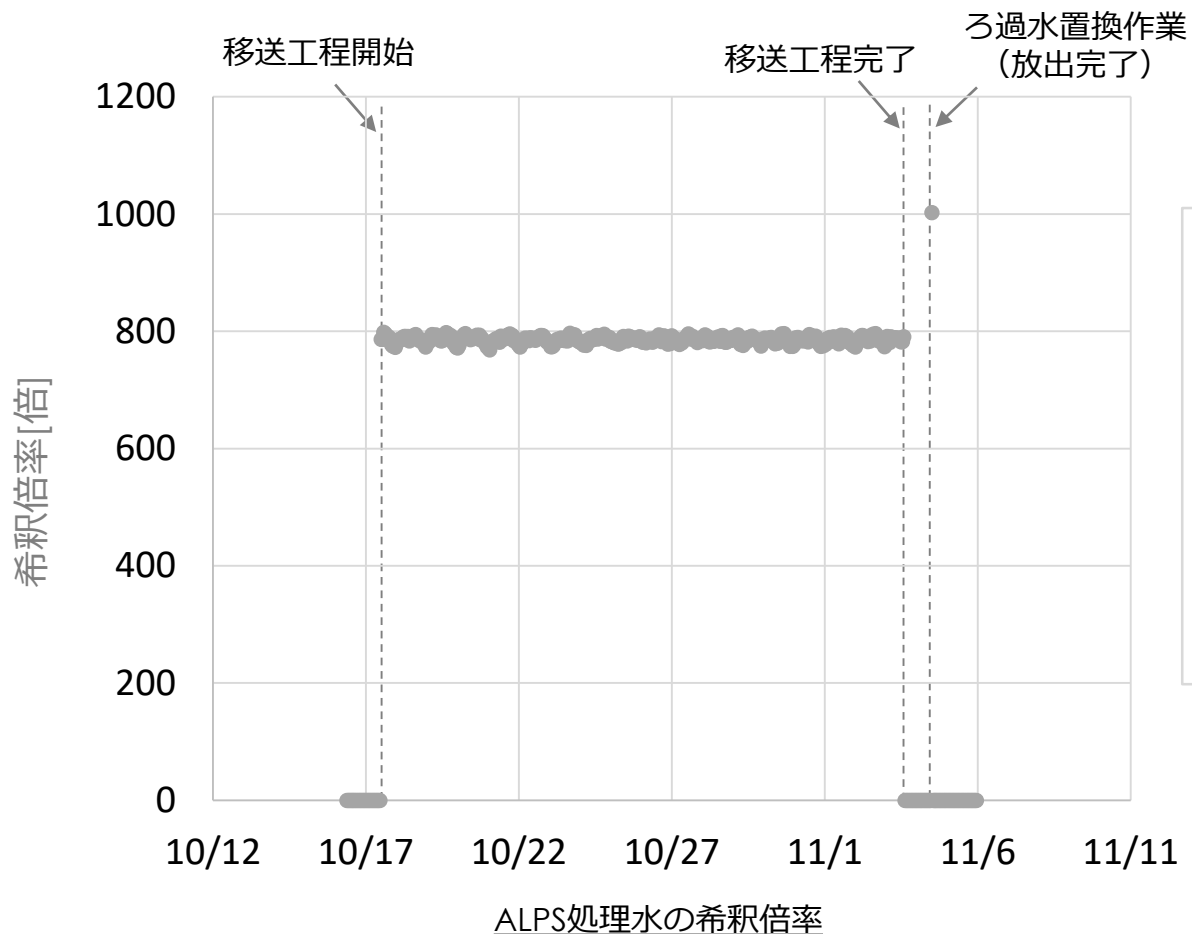

● 希釈倍率※1

※1：以下の式を用いて算出

$$\text{希釈倍率} = \frac{\text{海水流量}^{\ast 2} + \text{ALPS処理水流量}^{\ast 3}}{\text{ALPS処理水流量}^{\ast 3}}$$

※2：2系統の合計値

※3：流量計は2重化しているため、2つの値のうち、高い方の値から算出

【参考】測定・評価対象核種（30核種）の放射能総量

- 管理番号：24-6-10における、測定・評価対象核種（30核種）の放射能総量[Bq]は以下の通り。（それぞれの分析値^{※1}[Bq/L]と放出量（7,837m³）から算出。）

※1：告示濃度比総和は0.083となり、1未満であることを確認

- なお、分析値が検出限界値未満（ND）である核種の放射能総量は算出しない。

核種	分析値 [Bq/L]	放射能 総量[Bq]	核種	分析値 [Bq/L]	放射能 総量[Bq]	核種	分析値 [Bq/L]	放射能 総量[Bq]
C-14	1.2E+01	9.4E+07	Cd-113m	<7.7E-02	—	Eu-155	<1.9E-01	—
Mn-54	<2.2E-02	—	Sb-125	1.3E-01	1.0E+06	U-234 ^{※3}	<3.0E-02	—
Fe-55	<1.5E+01	—	Te-125m ^{※2}	4.8E-02	3.8E+05	U-238 ^{※3}	<3.0E-02	—
Co-60	2.4E-01	1.9E+06	I-129	1.1E-01	8.6E+05	Np-237 ^{※3}	<3.0E-02	—
Ni-63	<7.9E+00	—	Cs-134	<2.9E-02	—	Pu-238 ^{※3}	<3.0E-02	—
Se-79	<8.9E-01	—	Cs-137	5.4E-02	4.2E+05	Pu-239 ^{※3}	<3.0E-02	—
Sr-90	8.4E-01	6.6E+06	Ce-144	<3.6E-01	—	Pu-240 ^{※3}	<3.0E-02	—
Y-90 ^{※2}	8.4E-01	6.6E+06	Pm-147 ^{※2}	<3.2E-01	—	Pu-241 ^{※2}	<8.2E-01	—
Tc-99	1.0E-01	7.8E+05	Sm-151 ^{※2}	<1.2E-02	—	Am-241 ^{※3}	<3.0E-02	—
Ru-106	<2.3E-01	—	Eu-154	<7.3E-02	—	Cm-244 ^{※3}	<3.0E-02	—

※2：放射平衡等により分析値を評価

※3：全α測定値

1-3. 海域モニタリングの実績 (1/2)

- 2023年8月24日の放出開始以降、放水口付近（発電所から3km以内）の10地点、放水口付近の外側（発電所正面の10km四方内）の4地点で採取した海水について、これまでにトリチウム濃度を測定した結果は、いずれも指標（放出停止判断レベル、調査レベル）を下回っている。
- 放水口付近で実施する迅速に結果を得る測定については、2023年12月26日以降、放出期間中に重点をおいたものに頻度を変更し、モニタリングを継続している。

(単位：Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年10月										
			17日 *3	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日
放水口 付近	5,6号機放水口北側 (T-1)	2回/週*1	<6.7	-	-	-	<8.3	-	-	<7.5	-	-	-
	南放水口付近 (T-2)	2回/週*1	<6.7	-	-	-	<8.3	-	-	<7.6	-	-	-
	北防波堤北側 (T-0-1)	1回/日*2	<6.6	<6.0	<6.1	-*4	7.2	<6.8	<7.3	<7.5	<6.7	<8.2	<7.2
	港湾口北東側 (T-0-1A)	1回/日*2	<7.5	<6.5	<6.6	-*4	<6.1	16	24	<5.7	30	<7.9	31
	港湾口東側 (T-0-2)	1回/日*2	<7.4	<6.0	<6.1	-*4	<6.1	<6.8	<7.3	<5.7	<6.7	<8.2	<7.2
	港湾口南東側 (T-0-3A)	2回/週*1	<7.5	-	-	-	<7.5	-	-	<5.7	-	-	-
	南防波堤南側 (T-0-3)	2回/週*1	<7.4	-	-	-	<6.1	-	-	<5.6	-	-	-
	敷地北側沖合1.5km (T-A1)	2回/週*1	<6.3	-	-	-	<7.6	-	-	<5.7	-	-	-
	敷地沖合1.5km (T-A2)	1回/日*2	<6.3	<6.4	<6.5	-*4	<7.5	<5.8	<7.2	<5.6	<6.9	<8.0	<6.5
	敷地南側沖合1.5km (T-A3)	2回/週*1	<6.3	-	-	-	<7.6	-	-	<5.6	-	-	-
放水口 付近の 外側	敷地沖合3km (T-D5)	1回/週	-	-	-	-	<8.3	-	-	-	-	-	-
	請戸川沖合3km付近 (T-S3)	1回/月	-	-	-	-	-	-	-	-	<6.8	-	-
	敷地沖合3km付近 (T-S4)	1回/月	-	-	-	-	-	-	-	-	<6.8	-	-
	熊川沖合4km付近 (T-S8)	1回/月	-	-	-	-	<7.5	-	-	-	-	-	-

※：<○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。

 ：ALPS処理水放出期間（管理番号 24-6-10）

*1：放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中（放出終了日から1週間は除く）は1回/月実施

*2：放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中（放出終了日から1週間は除く）は1回/週実施

*3：放出開始後の14時以降に採取 *4：悪天候により採取中止

1 - 3. 海域モニタリングの実績 (2/2)

(単位: Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年10月				2024年11月			
			28日	29日	30日	31日	1日	2日	3日	4日 *3
放水口 付近	5,6号機放水口北側 (T-1)	2回/週*1	<6.3	—	—	<8.2	—	—	—	<7.2
	南放水口付近 (T-2)	2回/週*1	<6.3	—	—	<8.2	—	—	—	<7.2
	北防波堤北側 (T-0-1)	1回/日*2	<8.2	<6.5	<6.3	<6.9	<6.7	<5.9	<5.1	<8.1
	港湾口北東側 (T-0-1A)	1回/日*2	43	<6.6	38	48	<6.0	<5.2	29	<8.0
	港湾口東側 (T-0-2)	1回/日*2	<8.2	13	<6.3	<6.9	10	24	<5.1	<8.0
	港湾口南東側 (T-0-3A)	2回/週*1	<5.0	—	—	<6.3	—	—	—	<7.5
	南防波堤南側 (T-0-3)	2回/週*1	<8.2	—	—	<6.9	—	—	—	<8.0
	敷地北側沖合1.5km (T-A1)	2回/週*1	<4.9	—	—	<6.3	—	—	—	<7.5
	敷地沖合1.5km (T-A2)	1回/日*2	<5.0	<6.6	<7.7	<6.3	<6.0	<5.2	<7.5	<7.5
	敷地南側沖合1.5km (T-A3)	2回/週*1	<4.9	—	—	<6.3	—	—	—	<7.5
放水口 付近の 外側	敷地沖合3km (T-D5)	1回/週	<6.3	—	—	—	—	—	—	<7.2
	請戸川沖合3km付近 (T-S3)	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—
	敷地沖合3km付近 (T-S4)	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—
	熊川沖合4km付近 (T-S8)	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—

※: <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。

: ALPS処理水放出期間 (管理番号 24-6-10)

*1: 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

*2: 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施


*3: 放出終了前の9時以前に採取

【参考】海水のトリチウム濃度の比較

- 今後、放出する処理水のトリチウム濃度に応じて海水濃度も影響を受け、これまでより高い分析値が検出されることも想定される。
- それらの場合でも、放射線影響評価における放出時の海洋拡散シミュレーションの結果などから想定の範囲内になると考えられ、調査レベル*などの指標を下回るものと考えている。

* 発電所から3km以内：350ベクレル/ℓ
 発電所正面の10km四方内：20ベクレル/ℓ



【参考】海水のトリチウム濃度の比較

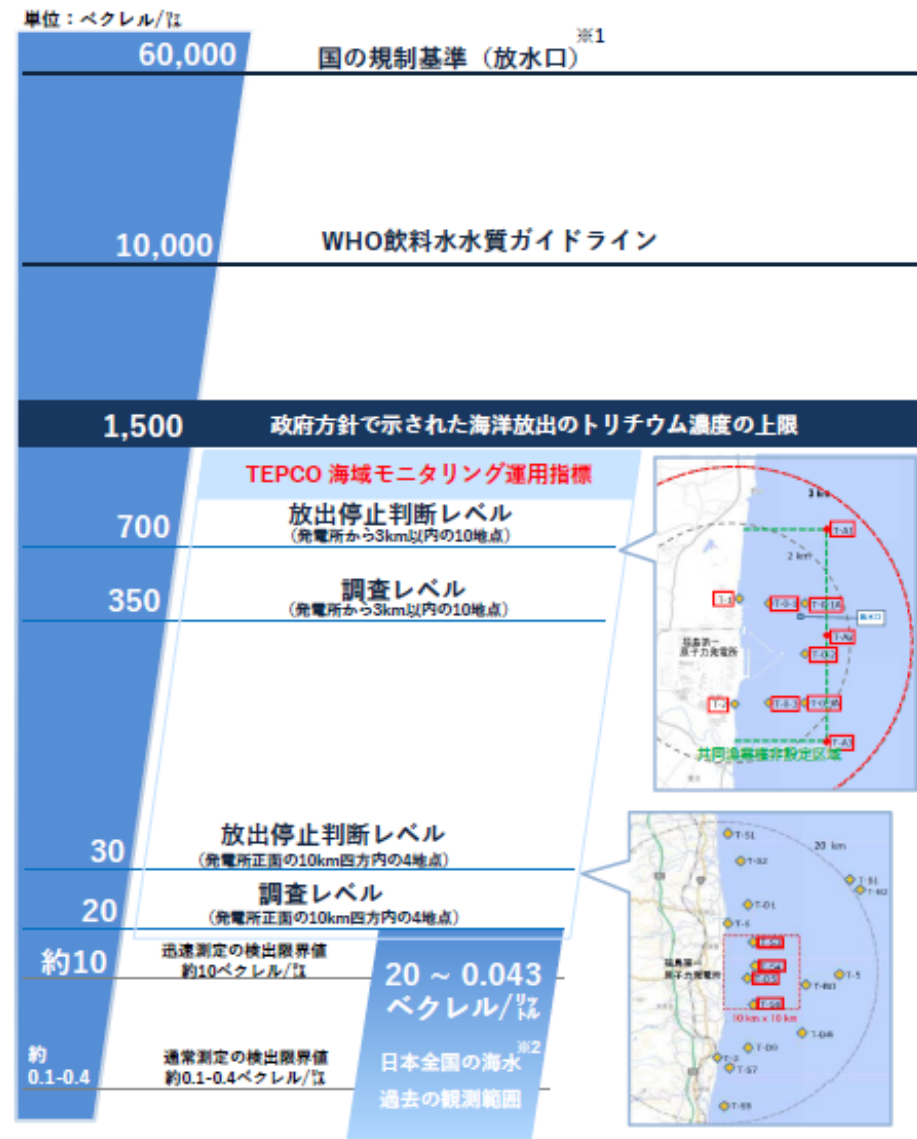

※1：原子力発電の放水口から出る水も、毎日、その濃度が約2に飲み残した場合は、一年間で1ミリシーベルトの値となる濃度から定められた基準
 ※2：出典「日本の環境放射線と放射線」（期間：2019/4～2022/3）



1 - 4. 5号機取水路のモニタリングについて

■ ALPS処理水の放出期間中の希釈用海水の取水口付近での海水モニタリング結果は、放出停止期間中の値と同程度であることを確認している。

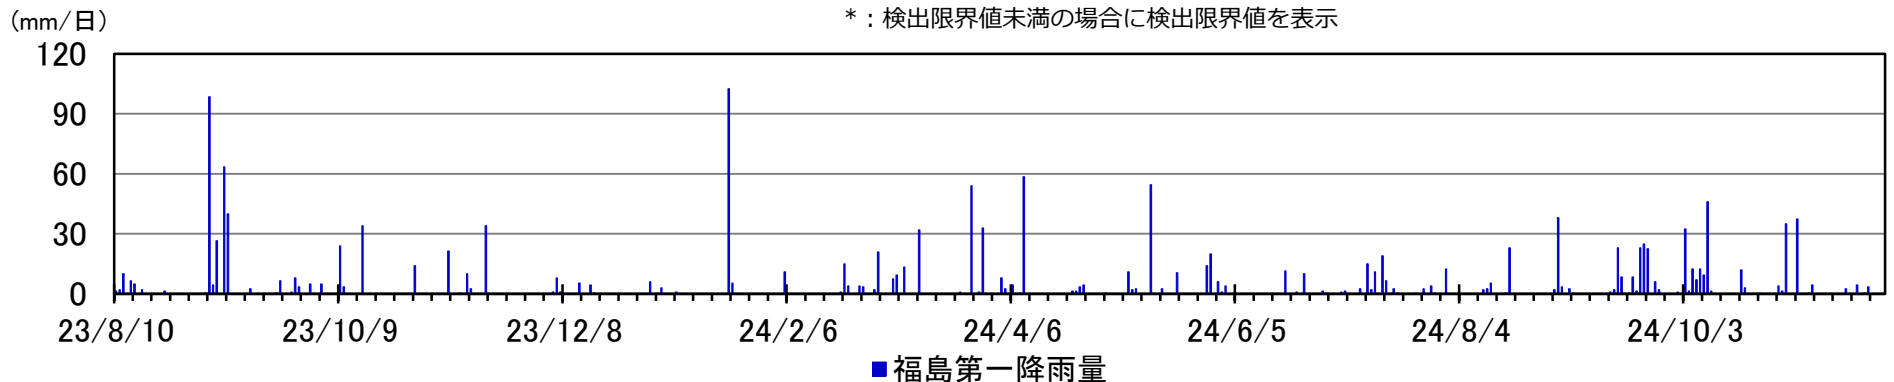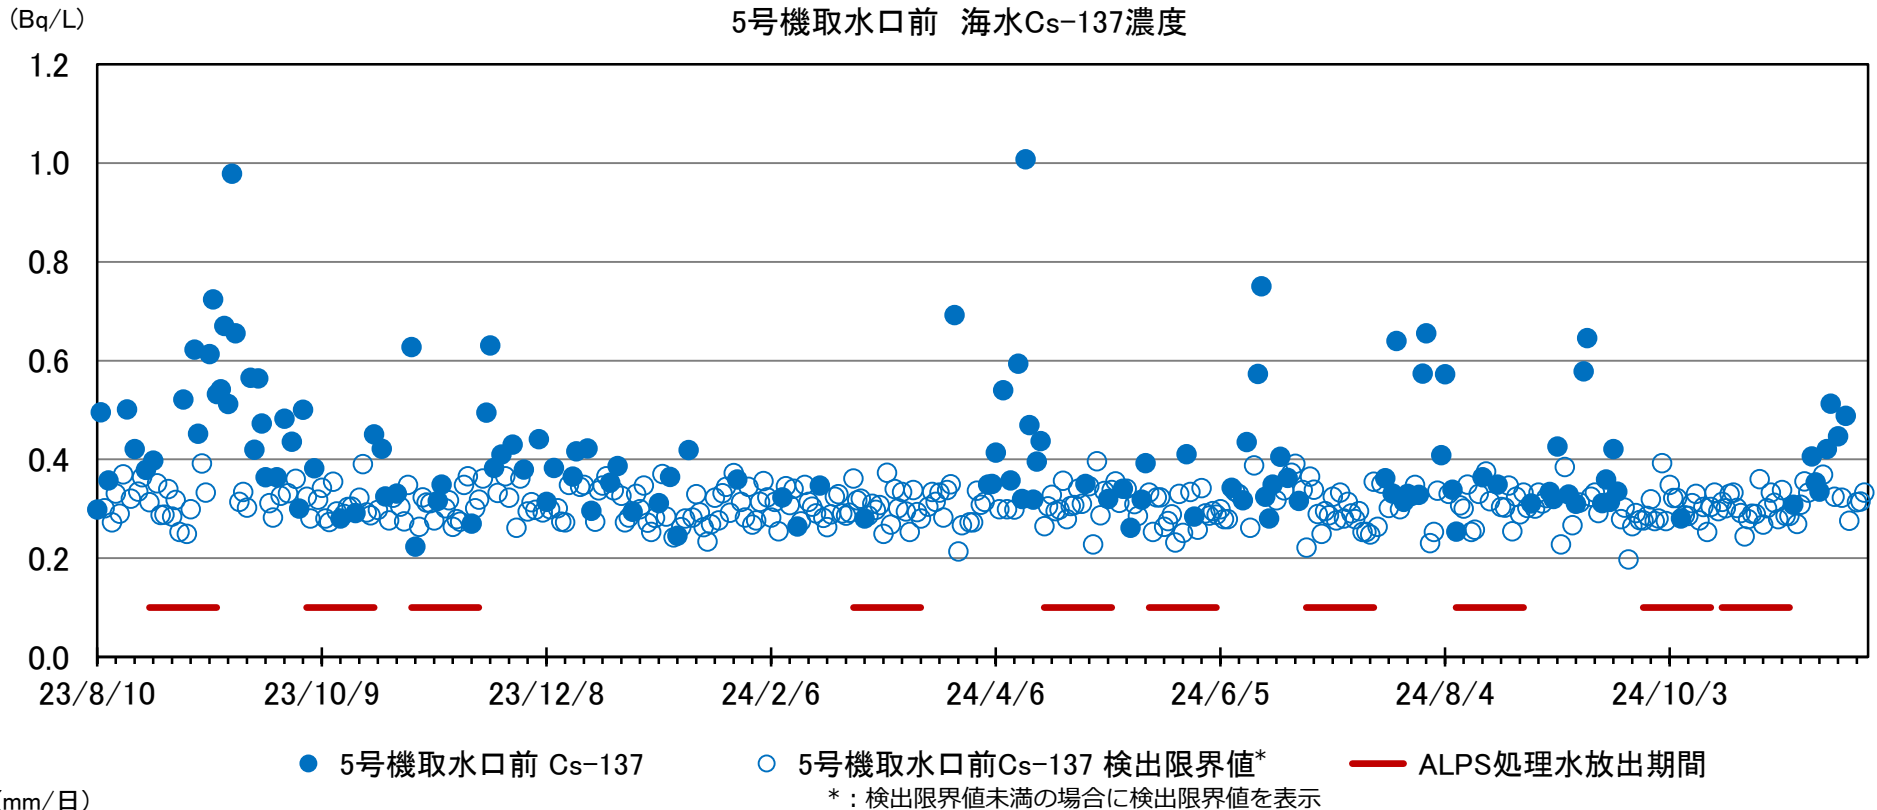

1 - 5. 5/6号機取水路開渠内の海底土モニタリング結果 (1)

- 5号機取水口前モニタリングにおいて、工事開始後、2022年12月までは有意な変動は見られなかったが、2023年1月以降は高い値を示しており、堆砂撤去の完了に伴い、数値の低下を確認している。
- 引き続き、海底土モニタリングを継続実施していく。

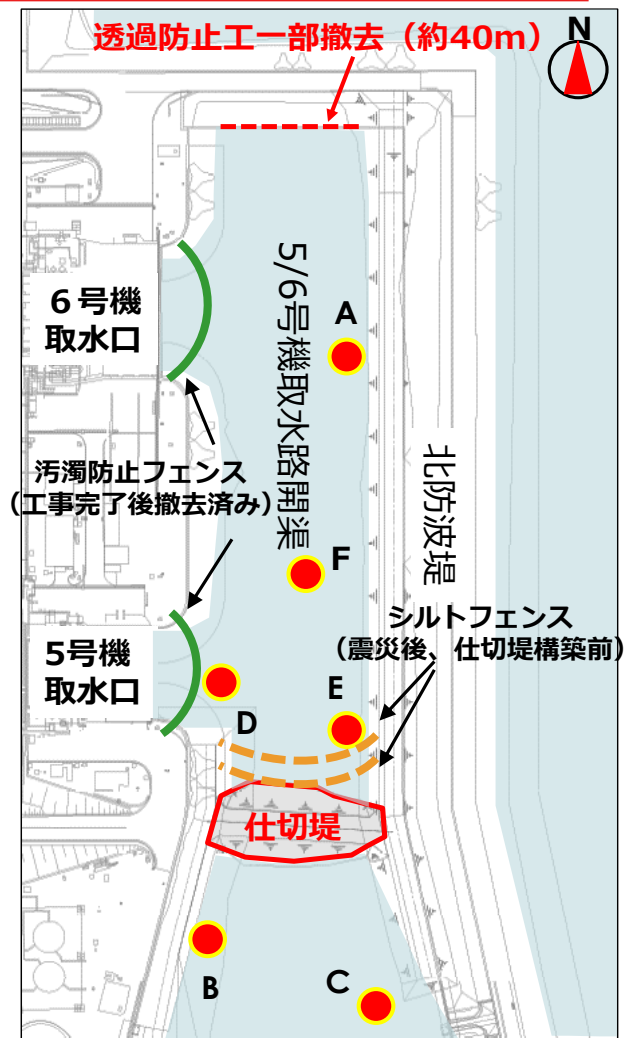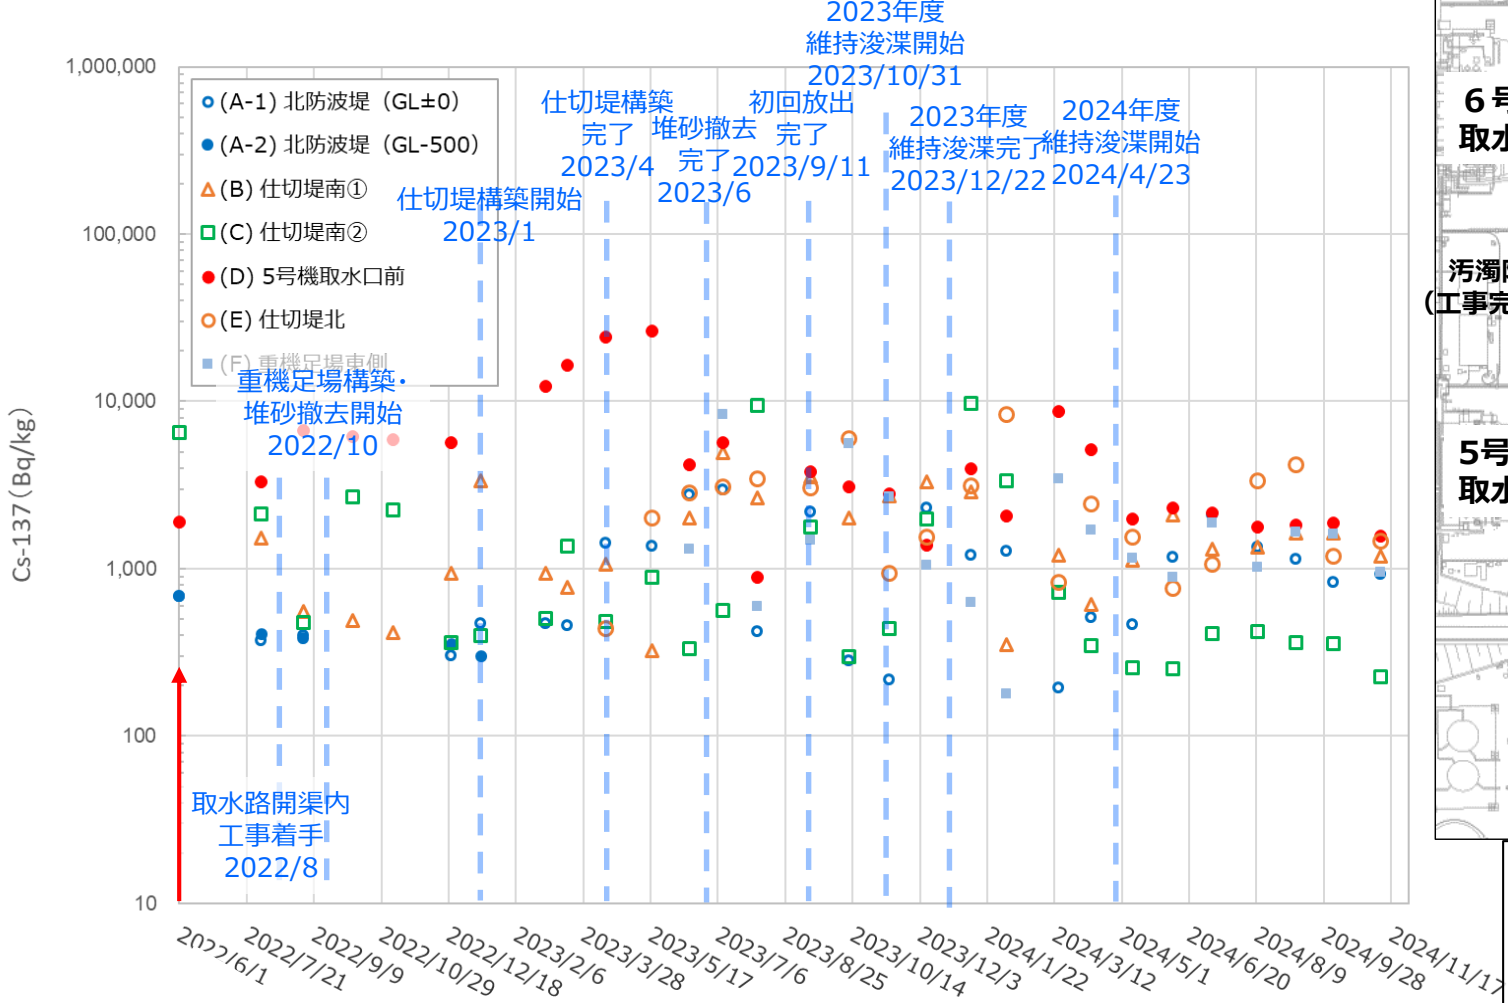


【凡例】

- : 工事中サンプリング位置
- : シルトフェンス (仕切堤構築前)
- : 汚濁防止フェンス

2017~2021年7月
工事開始前 最大値

1-5. 5/6号機取水路開渠内の海底土モニタリング結果 (2)

➤ 2022年8月～2024年11月までの5/6号機取水路開渠内の海底土モニタリング結果を以下に示す。

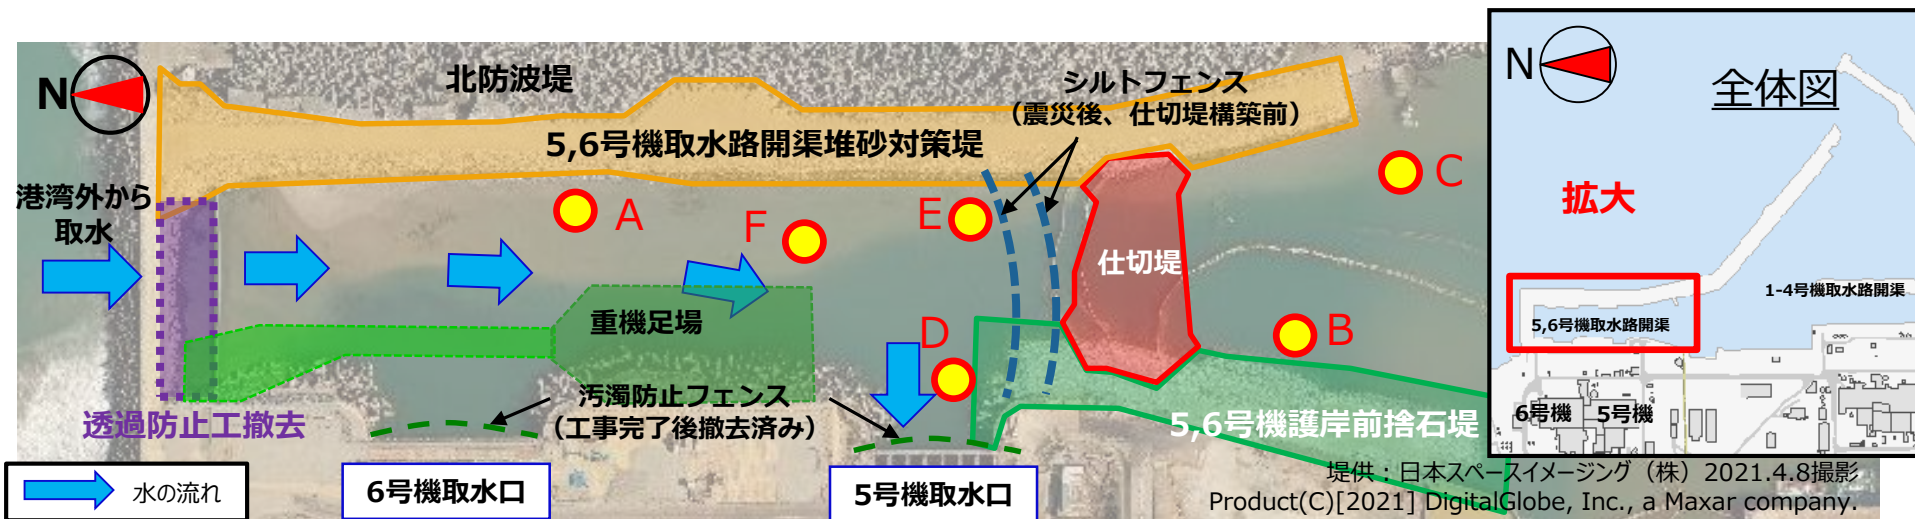

採取地点		工事開始前 2017～2021年7月	2022年度										2023年度										2024年度									
			2022年度 8月～3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月									
A-1 5,6号開渠北側 (シルトフェンス北側 GL±0m)	Cs-134	4.4～52.3	31.5～39.8	40.1	33.9	66.5	65.5	33.6	65.9	34.6	32.0	69.5	44.5	51.1	34.6	34.4	34.8	53.6	51.4	40.4	59.0	64.5	38.1									
	Cs-137	163.6～678.6	303.2～468.1	1,414.0	1,360.0	2,752.0	2,957.0	422.3	2,195.0	281.8	216.7	2,322.0	1,210.0	1,270.0	195.2	510.4	461.7	1,169.0	2,107.0	1,337.0	1,135.0	826.2	922.9									
A-2 5,6号開渠北側 (シルトフェンス北側 GL-0.5m)	Cs-134	14.4～58.5	32.5～38.3	※浚渫により砂を撤去したため、表面 (GL±0m) のみ実施																												
	Cs-137	310.0～689.8	299.1～404.0																													
B 仕切堤南側① (シルトフェンス南側)	Cs-134	723.0	34.5～65.6	62.6	47.8	60.1	97.1	59.9	92.5	52.4	53.2	83.7	75.2	38.2	52.8	35.1	50.6	48.1	39.7	58.2	55.7	64.5	42.5									
	Cs-137	6,475.0	412.8～3,331.0	1,061.0	323.8	2,008.0	4,943.0	2,649.0	3,528.0	2,004.0	2,732.0	3,287.0	2,868.0	353.9	1,205.0	613.8	1,125.0	2,086.0	1,308.0	1,342.0	1,638.0	1,622.0	1,190.0									
C 仕切堤南側② (シルトフェンス南側)	Cs-134	183.0	30.9～68.7	44.6	61.6	59.5	47.7	234.8	59.3	37.1	39.6	44.0	153.3	115.8	42.4	26.5	36.9	39.2	29.5	41.4	38.1	48.6	31.0									
	Cs-137	1,893.0	360.8～2,671.0	485.9	886.9	330.5	560.6	9,519.0	1,773.0	295.9	441.2	1,970.0	9,737.0	3,345.0	723.9	348.9	257.0	253.0	409.7	419.6	361.7	356.2	227.4									
D 5号機取水口	Cs-134	—	101.6～3,546.0	690.7	586.2	63.7	141.4	64.5	75.2	70.7	50.2	50.5	61.8	50.3	177.8	114.8	79.6	50.3	40.3	64.9	69.3	83.5	52.0									
	Cs-137	—	3,301.0～144,000.0	24,760.7	26,400.0	4,189.0	5,699.0	951.7	3,876.2	3,085.0	2,810.0	1,387.0	3,981.0	2,069.0	8,661.0	5,140.0	1,970.0	2,305.0	2,166.0	1,763.0	1,834.0	1,866.0	1,563.0									
E 仕切堤北側	Cs-134	—	—	42.8	59.8	86.8	98.7	96.8	56.9	147.0	35.6	45.5	64.4	161.2	46.4	40.4	38.3	37.0	41.6	55.0	50.1	55.7	33.1									
	Cs-137	—	—	437.1	2,022.0	2,822.0	3,069.0	3,438.0	3,022.0	5,975.0	936.5	1,546.0	3,145.0	8,371.0	829.4	2,427.0	1,551.0	764.6	1,066.0	3,371.0	4,154.0	1,191.0	1,460.0									
F 重機足場東側	Cs-134	—	—	40.2	166.1	45.3	53.7	98.0	52.4	51.4	58.6	31.3	55.3	37.8	87.1	34.1	40.7	49.1	74.8	58.6	48.2	—										
	Cs-137	—	—	1,312.0	8,303.0	592.4	1,481.0	5,569.0	2,676.0	1,049.0	630.9	178.7	3,446.0	1,694.0	1,148.0	891.0	1,884.0	1,020.0	1,654.0	1,606.0	955.9	—										

※単位：Bq/kg、灰色ハッチングは検出限界値未満

1. 放出実績（管理番号※：24-6-10）について
 2. 設備点検の状況について
 3. 今後の放出に向けたALPS処理水の移送について
- （参考）放出開始以降の海域モニタリングの実績

2. 設備点検の状況について

- ALPS処理水希釈放出設備及び放水・取水設備について、下表に示す点検を実施。

設備名	主な点検内容※	点検結果
測定・確認用設備	測定・確認用タンクC群：底部内面点検	異常なし
	測定・確認用タンクA群：底部内面点検	—
	測定・確認用タンクB群：全面内面点検	—
	循環ポンプ：潤滑油交換	—
	攪拌機器：絶縁抵抗測定	—
	その他：ストレーナ清掃等	—
移送設備	ALPS処理水移送ポンプ：潤滑油交換	—
	緊急遮断弁-1：分解点検	—
	緊急遮断弁-2：外観点検	—
	その他：ストレーナー清掃等	—
希釈設備	海水移送ポンプC系：分解点検	—
	海水移送ポンプA系：グランドパッキン交換	—
	海水移送ポンプB系：グランドパッキン交換	—
	海水移送配管・海水配管ヘッダ：内面点検	—
	放水立坑（上流水槽）：内面点検	—
放水設備	放水立坑（下流水槽）、放水トンネル：内面点検	—
取水設備	仕切堤：外観点検	—
	取水路B系：清掃、内面点検	—


※黒字：完了
薄字：未完了

2-1. 測定・確認用タンクC群の点検結果

- 測定・確認用タンクC群は、底部内面点検を実施し、塗装の膨れ・割れおよび錆を確認したが、健全性に問題無いこと※を確認しており、補修塗装を実施。

※タンク内面から超音波厚さ計による板厚測定を実施し、必要肉厚以上であることを確認。

K4(C群)で最も腐食・減肉していた箇所(C5タンク)
最小肉厚：12.89mm(必要肉厚：10.2mm)

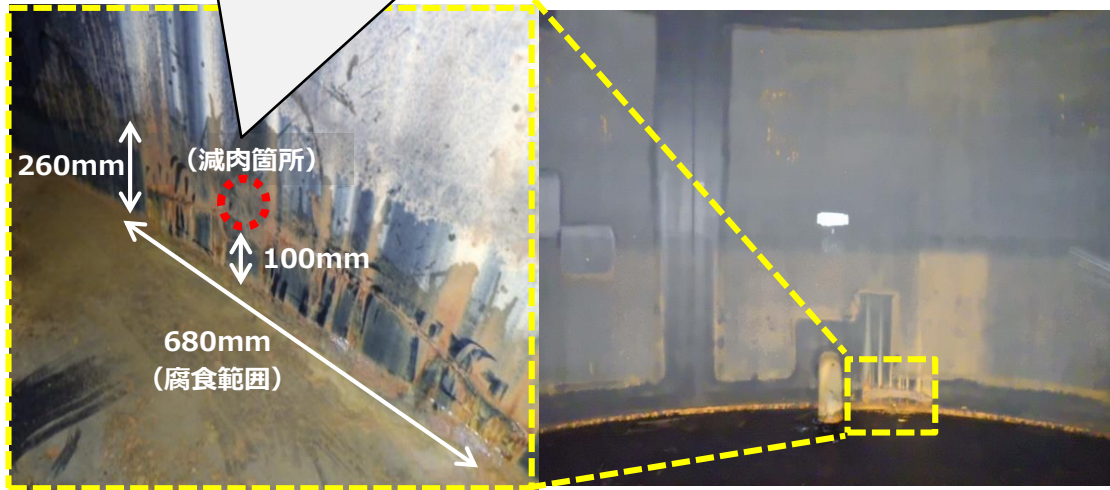

<補修塗装前①>

<補修塗装前②>



<補修塗装後>


測定・確認用タンクC群（C5タンク）の内部状況

1. 放出実績（管理番号※：24-6-10）について
2. 設備点検の状況について
3. 今後の放出に向けたALPS処理水の移送について

（参考）放出開始以降の海域モニタリングの実績

3. 今後の放出に向けたALPS処理水の移送について

- 管理番号：24-7-11の放出に向けたG4S-A,B群から測定・確認用設備C群への移送は、当該タンク群の点検が完了したことから、11月27日から実施し、12月下旬頃に移送完了予定。

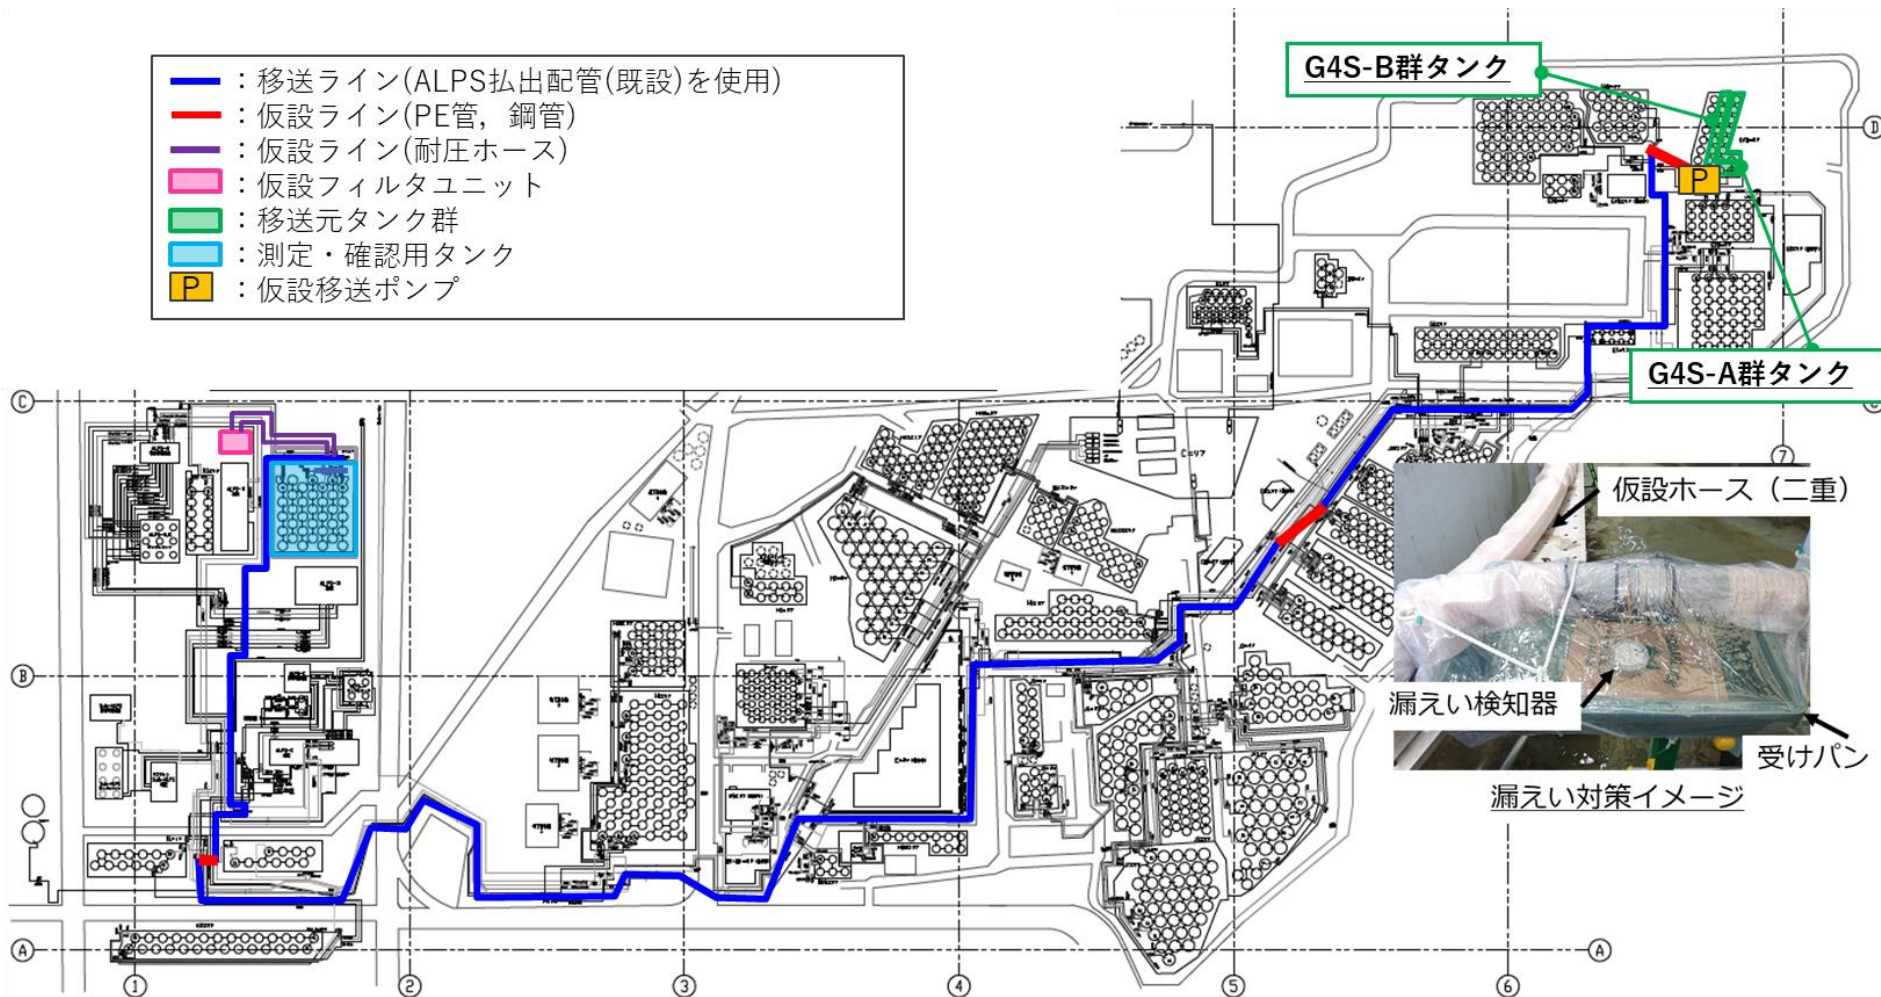

1. 放出実績（管理番号※：24-6-10）について
2. 設備点検の状況について
3. 今後の放出に向けたALPS処理水の移送について

（参考）放出開始以降の海域モニタリングの実績

(参考) 海域モニタリングの実績 (1/39)

- 2023年8月24日の放出開始以降、放水口付近（発電所から3km以内）の10地点、放水口付近の外側（発電所正面の10km四方内）の4地点で採取した海水について、これまでにトリチウム濃度を測定した結果は、いずれも指標（放出停止判断レベル、調査レベル）を下回っている。
- 放水口付近で実施する迅速に結果を得る測定については、放出開始から2023年12月25日までの間は通常の1回/週から毎日に強化して実施し、速やかにその結果を公表してきた。

(単位：Bq/L)

	試料採取点	頻度	2023年8月											
			24日 *1	24日 通常 *1,2	25日	26日	26日 通常 *3	27日	28日	29日	30日	30日 通常 *2,3	31日	31日 通常 *3
放水口 付近	T-1	1回/週*	<6.3	<0.34	<5.6	<6.6	0.97	<6.2	<7.3	<5.9	<6.4	1.0	<6.8	—
	T-2	1回/週*	<6.3	<0.33	<5.5	<6.5	1.1	<6.2	<7.3	<5.9	<6.3	1.3	<6.8	—
	T-0-1	1回/週*	<8.0	<0.34	<6.8	<6.1	0.66	<6.1	—*4	—*4	<6.8	<0.32	<8.2	—
	T-0-1A	1回/週*	<4.6	2.6	<7.6	<6.2	0.087	<6.1	—*4	—*4	<6.9	0.43	10	—
	T-0-2	1回/週*	<8.1	<0.35	<6.8	<6.1	0.92	<6.1	—*4	—*4	<6.8	1.4	<8.2	—
	T-0-3A	1回/週*	<4.7	<0.33	<7.6	<6.8	<0.068	<6.8	—*4	—*4	<7.6	<0.32	<5.1	—
	T-0-3	1回/週*	<8.0	<0.34	<6.9	<6.1	0.14	<6.1	—*4	—*4	<6.8	<0.31	<8.3	—
	T-A1	1回/週*	<6.6	<0.32	<7.6	<6.8	0.13	<6.8	—*4	—*4	<7.6	1.1	<5.1	—
	T-A2	1回/週*	<6.6	<0.32	<7.6	<6.8	0.065	<6.8	—*4	—*4	<7.7	1.5	<5.1	—
	T-A3	1回/週*	<6.6	<0.32	<6.9	<6.8	<0.072	<6.8	—*4	—*4	<7.6	1.1	<5.2	—
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<6.8	0.59
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	<7.6	0.070	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	<7.7	0.073	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	<7.7	0.062	—	—

※：<○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 : ALPS処理水放出期間(管理番号23-1-1)

*：放出開始後当面の間は毎日実施

*1：放出開始後の15時以降に採取

*3：検出限界値 0.1 Bq/L

*2：検出限界値 0.4 Bq/L

*4：悪天候により採取中止

(参考) 海域モニタリングの実績 (2/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2023年9月											
			1日	2日	3日	4日	4日 通常 *1	5日	6日	6日 通常 *1	7日	8日	9日	10日
放水口 付近	T-1	1回/週*	<7.2	<6.8	<5.8	<6.6	0.68	<7.1	<7.1	—	<6.1	<5.9	<6.0	<7.8
	T-2	1回/週*	<7.4	<6.8	<5.8	<6.6	0.90	<7.1	<7.1	—	<6.1	<5.9	<6.0	<7.8
	T-0-1	1回/週*	<7.3	<7.3	<6.8	<6.9	<0.34	<6.6	<6.6	—	<8.7	<6.9	<8.0	<7.0
	T-0-1A	1回/週*	<7.3	<8.2	<6.8	<6.9	<0.33	<7.0	<6.6	—	<8.7	<6.9	<8.0	<7.1
	T-0-2	1回/週*	<7.3	<7.3	<6.7	<7.0	0.74	<6.5	<6.6	—	<8.6	<6.8	<8.0	<7.0
	T-0-3A	1回/週*	<7.0	<7.8	<6.5	<5.9	<0.33	<7.6	<6.3	—	<5.3	<7.4	<6.5	<6.5
	T-0-3	1回/週*	<7.3	<8.2	<6.7	<6.8	<0.34	<7.8	<6.6	—	<8.7	<6.9	<8.0	<7.1
	T-A1	1回/週*	<7.1	<7.9	<6.5	<5.9	1.1	<7.6	<6.3	—	<5.3	<7.4	<6.4	<6.5
	T-A2	1回/週*	<7.1	<7.8	<6.5	<7.3	0.88	<7.6	<6.2	—	<5.3	<7.3	<6.6	<6.4
	T-A3	1回/週*	<7.1	<7.9	<6.5	<7.3	0.82	<7.6	<6.3	—	<5.3	<7.3	<6.5	<6.5
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	—	—	—	—	<7.1	<0.34	—	—	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 : ALPS処理水放出期間(管理番号23-1-1)

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L

* : 放出開始後当面の間は毎日実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (3/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2023年9月											
			11日 *1	11日 通常 *1,2	12日	12日 通常 *2	13日	13日 通常 *2	14日	15日	16日	17日	18日	18日 通常 *3
放水口 付近	T-1	1回/週*	<7.0	0.21	<7.2	—	<7.2	—	<6.5	<7.3	<6.7	<7.0	<7.6	<0.31
	T-2	1回/週*	<7.0	0.24	<7.2	—	<7.2	—	<6.5	<7.4	<6.8	<6.9	<7.6	<0.31
	T-0-1	1回/週*	<6.8	0.10	<7.7	—	<6.6	—	<7.5	<7.8	<7.6	<7.8	<7.4	<0.36
	T-0-1A	1回/週*	<6.8	0.12	<7.8	—	<6.5	—	<7.5	<7.7	<7.5	<7.7	<7.3	<0.34
	T-0-2	1回/週*	<6.8	0.13	<7.7	—	<6.5	—	<7.5	<7.7	<7.6	<7.7	<7.3	<0.31
	T-0-3A	1回/週*	<6.2	0.10	<7.0	—	<5.9	—	<6.6	<7.4	<6.8	<6.9	<7.6	<0.35
	T-0-3	1回/週*	<6.8	0.16	<7.8	—	<6.5	—	<7.5	<7.7	<7.5	<7.8	<7.3	<0.34
	T-A1	1回/週*	<7.0	0.078	<7.0	—	<5.9	—	<6.7	<5.5	<7.2	<5.5	<6.7	<0.31
	T-A2	1回/週*	<7.0	0.097	<7.0	—	<5.9	—	<6.7	<5.5	<7.3	<5.4	<6.7	<0.31
T-A3	1回/週*	<7.0	0.16	<7.0	—	<5.9	—	<6.7	<5.5	<7.2	<5.5	<6.7	<0.31	
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	—	—	<7.2	0.11	—	—	—	—	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	<7.1	<0.068	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	<7.1	0.087	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	<6.2	0.098	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 : ALPS処理水放出期間(管理番号23-1-1)

* : 放出開始後当面の間は毎日実施

*1 : 放出終了前の9時以前に採取

*2 : 検出限界値 0.1 Bq/L *3 : 検出限界値 0.4 Bq/L

(参考) 海域モニタリングの実績 (4/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2023年9月											
			19日	20日	20日 通常 *1	21日	22日	23日	24日	25日	25日 通常 *1	26日	27日	27日 通常 *1
放水口 付近	T-1	1回/週*	<5.0	<6.9	—	<5.0	<5.3	<6.5	<6.7	<7.2	<0.31	<5.6	<6.2	—
	T-2	1回/週*	<5.0	<6.9	—	<5.0	<5.3	<6.5	<6.7	<7.2	<0.31	<5.6	<6.3	—
	T-0-1	1回/週*	<5.5	<7.9	—	<6.5	<6.3	<6.5	<7.6	<8.7	<0.35	<7.9	<6.2	—
	T-0-1A	1回/週*	<5.6	<8.2	—	<6.5	<6.3	<6.5	<7.5	<8.7	<0.35	<7.9	<6.2	—
	T-0-2	1回/週*	<5.6	<7.9	—	<6.5	<6.2	<6.5	<7.5	<8.7	<0.30	<7.9	<6.2	—
	T-0-3A	1回/週*	<5.0	<6.1	—	<5.0	<5.3	<6.5	<6.7	<7.2	<0.35	<5.6	<6.2	—
	T-0-3	1回/週*	<5.5	<7.9	—	<6.5	<6.3	<6.5	<7.5	<8.7	<0.35	<7.9	<6.2	—
	T-A1	1回/週*	<6.9	<5.9	—	<6.6	<7.0	<7.6	<5.1	<6.3	<0.30	<7.3	<6.6	—
	T-A2	1回/週*	<6.9	<5.9	—	<6.7	<7.0	<7.6	<5.1	<6.3	<0.30	<7.3	<6.7	—
	T-A3	1回/週*	<7.0	<6.3	—	<6.6	<7.0	<7.6	<5.1	<6.3	<0.29	<7.3	<6.6	—
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	<6.1	<0.34	—	—	—	—	—	—	—	<6.3	<0.35
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。

* : 放出開始後当面の間は毎日実施

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L

(参考) 海域モニタリングの実績 (5/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2023年9月			2023年10月								
			28日	29日	30日	1日	2日	2日 通常 *1	3日	4日	4日 通常 *1	5日 *2	5日 通常 *1,2	6日
放水口 付近	T-1	1回/週*	<6.7	<4.9	<7.3	<6.0	<5.8	<0.34	<6.7	<6.9	—	<5.8	<0.31	<5.8
	T-2	1回/週*	<6.7	<4.7	<7.3	<6.0	<5.7	<0.33	<6.6	<6.8	—	<5.7	<0.31	<5.7
	T-0-1	1回/週*	<6.8	<6.8	<7.9	<8.3	<7.0	<0.35	<6.5	<7.3	—	<7.8	<0.31	<7.0
	T-0-1A	1回/週*	<6.8	<6.8	<7.9	<8.0	<6.9	<0.35	<6.4	<7.3	—	<7.6	5.2	<7.4
	T-0-2	1回/週*	<6.8	<6.9	<8.0	<8.4	<7.0	<0.36	<6.4	<7.2	—	<7.6	<0.33	<7.0
	T-0-3A	1回/週*	<6.7	<4.7	<7.4	<6.2	<5.8	<0.35	<6.8	<6.9	—	<5.9	<0.32	<5.8
	T-0-3	1回/週*	<6.8	<7.0	<7.7	<8.0	<7.0	<0.35	<6.4	<7.2	—	<7.7	<0.32	<6.4
	T-A1	1回/週*	<9.3	<7.8	<8.1	<8.0	<5.6	<0.30	<7.3	<7.5	—	<7.7	<0.30	<7.0
	T-A2	1回/週*	<5.5	<7.8	<8.0	<8.0	<5.7	<0.30	<7.5	<7.5	—	<7.7	<0.31	<7.0
	T-A3	1回/週*	<7.2	<7.6	<8.0	<8.1	<5.6	<0.30	<7.4	<7.4	—	<7.6	<0.30	<7.1
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	—	—	—	—	—	<6.8	<0.35	—	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未滿を示す。 5.2 : ALPS処理水放出期間(管理番号23-2-2) *1 : 検出限界値 0.4 Bq/L *2 : 放出開始後の14時以降に採取
* : 放出開始後当面の間は毎日実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (6/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2023年10月											
			7日	8日	9日	9日 通常 *1	10日	11日	12日	12日 通常 *1	13日	14日	15日	16日
放水口 付近	T-1	1回/週*	<5.8	<6.1	<7.2	0.40	<6.9	<6.5	<6.3	—	<6.5	<6.1	<5.5	<6.0
	T-2	1回/週*	<5.8	<6.1	<7.1	0.77	<6.9	<6.6	<6.3	—	<6.5	<6.2	<5.5	<6.0
	T-0-1	1回/週*	<6.7	<8.2	<7.9	1.4	—*2	<7.3	<7.3	—	<7.3	<8.7	<7.3	<7.8
	T-0-1A	1回/週*	9.4	<8.2	11	12	—*2	<7.3	14	—	11	<8.7	14	16
	T-0-2	1回/週*	<6.8	<8.1	<7.9	0.43	—*2	<7.3	<7.3	—	<7.3	<8.7	<7.3	<7.8
	T-0-3A	1回/週*	<5.8	<6.1	<7.2	<0.072	—*2	<6.8	<6.3	—	<6.5	<6.1	<5.6	<6.0
	T-0-3	1回/週*	<6.7	<8.2	<7.8	0.45	—*2	<7.3	<7.2	—	<7.2	<8.6	<7.3	<7.8
	T-A1	1回/週*	<6.4	<5.5	<6.7	0.43	—*2	<6.8	<8.7	—	<8.6	<6.2	<7.2	<7.2
	T-A2	1回/週*	<5.9	<5.5	<6.7	0.25	—*2	<6.8	<8.6	—	<8.6	<5.6	<7.2	<7.2
	T-A3	1回/週*	<5.8	<5.5	<6.8	<0.073	—*2	<6.8	<8.6	—	<8.6	<5.7	<7.2	<7.2
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	—	—	—	—	<6.4	<0.070	—	—	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	<6.4	<0.071	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	<6.4	<0.070	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	<6.5	0.065	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未滿を示す。

: ALPS処理水放出期間(管理番号23-2-2)

*1 : 検出限界値 0.1 Bq/L

*2 : 悪天候により採取中止

* : 放出開始後当面の間は毎日実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (7/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2023年10月											24日	25日
			16日 通常 *1	17日	18日	19日	19日 通常 *1	20日	21日	22日	23日 *2	23日 通常 *1,2			
放水口 付近	T-1	1回/週*	4.3	<6.5	<7.1	<7.2	—	<5.5	<5.6	<5.3	<6.5	1.3	<6.5	<5.8	
	T-2	1回/週*	0.66	<6.5	<7.1	<7.1	—	<5.5	<5.6	<5.2	<6.5	0.80	<6.5	<5.8	
	T-0-1	1回/週*	1.0	<6.7	<5.9	<8.3	—	<7.0	<6.8	<7.3	<6.7	1.3	<7.8	<7.5	
	T-0-1A	1回/週*	14	<6.7	<5.8	<8.5	—	<7.0	22	16	<6.7	0.71	<7.7	<7.5	
	T-0-2	1回/週*	1.2	<6.7	8.9	<8.4	—	<7.0	<6.8	<7.3	<6.7	0.40	<7.7	<7.5	
	T-0-3A	1回/週*	0.74	<6.5	<7.1	<7.1	—	<5.5	<5.6	<5.3	<6.5	<0.33	<6.5	<5.8	
	T-0-3	1回/週*	1.0	<6.7	<6.7	<8.4	—	<7.0	<6.8	<7.3	<6.7	1.0	<7.7	<7.5	
	T-A1	1回/週*	0.50	<8.3	<7.2	<7.5	—	<7.5	<8.5	<5.7	<6.8	0.37	<7.5	<7.8	
	T-A2	1回/週*	0.56	<8.3	<7.2	<7.5	—	<7.5	<8.4	<5.7	<6.9	<0.31	<7.5	<7.8	
	T-A3	1回/週*	0.80	<8.3	<7.2	<7.5	—	<7.5	<8.5	<5.7	<6.8	<0.32	<7.5	<7.8	
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	—	<7.5	<0.34	—	—	—	<6.9	<0.32	—	—	
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 : ALPS処理水放出期間(管理番号23-2-2) *1 : 検出限界値 0.4 Bq/L *2 : 放出終了前の9時以前に採取
* : 放出開始後当面の間は毎日実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (8/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2023年10月						2023年11月					
			26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日	1日 通常 *2	2日 *3	2日 通常 *2,3	3日	4日
放水口 付近	T-1	1回/週*	<6.5	<6.4	<7.2	<6.8	<6.4	<7.1	<7.9	<0.32	<6.0	0.35	<8.1	<8.0
	T-2	1回/週*	<6.6	<6.3	<7.2	<6.8	<6.4	<7.1	<7.9	<0.33	<8.3	0.36	<8.1	<8.2
	T-0-1	1回/週*	<7.6	<7.8	<8.3	<7.8	—*1	—*1	<7.8	<0.35	<8.0	<0.36	<6.2	<6.3
	T-0-1A	1回/週*	<7.7	<7.8	<8.3	<7.9	—*1	—*1	<7.8	<0.34	<8.0	6.9	7.1	<6.2
	T-0-2	1回/週*	<7.6	<7.8	<8.3	<7.9	—*1	—*1	<7.8	<0.33	<8.1	<0.37	<6.2	<6.2
	T-0-3A	1回/週*	<6.6	<6.3	<7.3	<6.9	—*1	—*1	<7.9	<0.32	<5.4	<0.26	<8.1	<8.2
	T-0-3	1回/週*	<7.6	<7.8	<8.3	<7.9	—*1	—*1	<7.8	<0.34	<8.0	<0.36	<6.2	<6.2
	T-A1	1回/週*	<6.2	<6.6	<6.6	<6.6	—*1	—*1	<6.6	<0.31	<8.2	<0.31	<5.7	<9.2
	T-A2	1回/週*	<6.2	<6.5	<6.6	<6.6	—*1	—*1	<6.4	<0.31	<8.2	<0.30	<5.7	<9.2
	T-A3	1回/週*	<6.2	<6.6	<6.6	<6.6	—*1	—*1	<6.6	<0.32	<8.2	<0.31	<5.7	<9.2
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	—	—	—	—	<7.9	<0.33	—	—	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未滿を示す。

* : 放出開始後当面の間は毎日実施

 : ALPS処理水放出期間(管理番号23-3-3)

*1 : 悪天候により採取中止

*2 : 検出限界値 0.4 Bq/L *3 : 放出開始後の14時以降に採取

(参考) 海域モニタリングの実績 (9/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2023年11月											
			5日	6日	6日 通常 *1	7日	8日	8日 通常 *3	9日	9日 通常 *1	10日	11日	12日	13日
放水口 付近	T-1	1回/週*	<7.6	<5.6	<0.34	<6.9	<5.5	—	<5.5	—	<6.9	<5.8	<7.0	<6.3
	T-2	1回/週*	<7.5	<5.5	0.38	<6.9	<5.5	—	<5.5	—	<7.0	<5.8	<6.9	<6.3
	T-0-1	1回/週*	<7.5	<7.2	0.36	—*2	<6.7	—	<6.4	—	<8.1	—*2	<4.7	<9.0
	T-0-1A	1回/週*	<7.6	9.0	9.5	—*2	<6.8	—	<6.4	—	11	—*2	<4.6	<9.0
	T-0-2	1回/週*	<7.5	<7.1	<0.31	—*2	<6.7	—	<8.4	—	<8.1	—*2	<4.7	<8.9
	T-0-3A	1回/週*	<7.6	<5.4	0.54	—*2	<5.5	—	<5.6	—	<7.0	—*2	<6.9	<6.3
	T-0-3	1回/週*	<7.5	<7.1	<0.31	—*2	<6.7	—	<6.4	—	<8.1	—*2	<5.1	<9.0
	T-A1	1回/週*	<5.7	<6.5	<0.39	—*2	<7.2	—	<7.5	—	<6.9	—*2	<7.8	<7.6
	T-A2	1回/週*	<5.7	<6.5	<0.38	—*2	<7.2	—	<7.5	—	<6.9	—*2	<7.8	<7.6
	T-A3	1回/週*	<5.7	<6.5	<0.39	—*2	<7.2	—	<7.6	—	<6.8	—*2	<7.8	<7.6
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	—	—	—	—	<7.5	<0.34	—	—	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	<7.7	0.12	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	<7.7	0.10	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	<7.8	0.097	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。

* : 放出開始後当面の間は毎日実施

: ALPS処理水放出期間(管理番号23-3-3)

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L

*2 : 悪天候により採取中止

*3 : 検出限界値 0.1 Bq/L

(参考) 海域モニタリングの実績 (10/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2023年11月											
			13日 通常 *1	14日	15日	15日 通常 *1	16日	17日	18日	19日	20日 *3	20日 通常 *3,4	21日	21日 通常 *4
放水口 付近	T-1	1回/週*	0.25	<5.8	<6.9	—	<8.8	<7.8	<9.3	<6.3	<7.0	1.7	<6.6	—
	T-2	1回/週*	0.25	<5.9	<6.9	—	<8.6	<7.7	<9.3	<6.2	<7.1	0.60	<6.5	—
	T-0-1	1回/週*	0.15	<6.6	<6.2	—	<7.1	<7.9	—*2	<7.4	<8.1	1.2	<7.0	—
	T-0-1A	1回/週*	0.14	7.2	10	—	<7.3	<7.9	—*2	<7.4	<8.1	1.0	<7.0	—
	T-0-2	1回/週*	0.17	<6.5	<6.2	—	7.9	<7.8	—*2	<7.4	<8.1	0.77	<7.1	—
	T-0-3A	1回/週*	0.49	<5.7	<6.9	—	<8.8	<8.0	—*2	<6.3	<7.0	0.87	<6.7	—
	T-0-3	1回/週*	0.44	<6.6	<6.2	—	<7.3	<7.9	—*2	<7.3	<8.1	0.92	<7.2	—
	T-A1	1回/週*	0.082	<6.8	<8.6	—	<8.8	<5.5	—*2	<8.6	<7.3	1.5	<9.0	—
	T-A2	1回/週*	0.16	<6.8	<8.8	—	<8.6	<5.5	—*2	<8.8	<7.2	0.60	<8.9	—
	T-A3	1回/週*	0.15	<7.0	<8.6	—	<8.8	<5.5	—*2	<8.8	<7.2	0.37	<8.9	—
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	<8.6	0.12	—	—	—	—	—	—	<7.2	<0.33
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。

* : 放出開始後当面の間は毎日実施

: ALPS処理水放出期間(管理番号23-3-3)

*1 : 検出限界値 0.1 Bq/L *2 : 悪天候により採取中止

*3 : 放出終了前の8時以前に採取 *4 : 検出限界値 0.4 Bq/L

(参考) 海域モニタリングの実績 (11/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2023年11月										2023年12月	
			22日	23日	24日	25日	26日	27日	27日 通常 *1	28日	29日	30日	1日	2日
放水口 付近	T-1	1回/週*	<6.5	<5.5	<5.3	<6.3	<7.1	<5.7	<0.34	<5.5	<6.0	<7.4	<4.9	<5.5
	T-2	1回/週*	<6.4	<5.5	<5.2	<6.3	<7.1	<5.8	<0.34	<5.5	<6.0	<7.4	<4.9	<5.5
	T-0-1	1回/週*	<7.1	<6.4	<7.2	<7.3	<8.1	<6.4	0.38	<6.8	<5.9	<7.3	<7.3	<6.8
	T-0-1A	1回/週*	<7.0	<6.4	<7.2	<7.3	<8.2	<6.5	<0.33	<6.7	<5.8	<7.2	<7.2	<6.7
	T-0-2	1回/週*	<7.0	<6.5	<7.3	<7.3	<8.1	<6.5	<0.26	<6.7	<5.8	<7.3	<7.2	<6.7
	T-0-3A	1回/週*	<6.6	<5.5	<5.2	<6.3	<7.1	<5.7	<0.33	<5.5	<6.0	<7.4	<4.9	<5.5
	T-0-3	1回/週*	<7.1	<6.5	<7.3	<7.3	<8.2	<6.4	<0.33	<6.8	<5.9	<7.3	<7.2	<6.7
	T-A1	1回/週*	<7.4	<7.2	<5.7	<5.2	<5.7	<7.8	<0.36	<6.7	<5.9	<6.8	<8.8	<8.1
	T-A2	1回/週*	<7.7	<7.2	<5.7	<5.2	<5.6	<7.8	<0.36	<6.7	<5.9	<6.8	<8.8	<8.1
	T-A3	1回/週*	<7.6	<7.2	<5.6	<5.2	<5.7	<7.8	<0.36	<6.7	<5.9	<6.8	<8.8	<8.1
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	—	—	—	<7.8	<0.34	—	—	—	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未滿を示す。

* : 放出開始後当面の間は毎日実施

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L

(参考) 海域モニタリングの実績 (12/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2023年12月											
			3日	4日	4日 通常 *1	5日	6日	7日	7日 通常 *2	8日	9日	9日 通常 *1	10日	11日
放水口 付近	T-1	1回/週*	<6.7	<6.0	<0.31	<6.3	<5.8	<5.0	—	<5.2	<6.1	—	<6.2	<6.3
	T-2	1回/週*	<6.7	<6.1	<0.31	<6.2	<5.7	<5.0	—	<5.2	<6.1	—	<6.3	<6.2
	T-0-1	1回/週*	<5.1	<5.8	<0.35	<7.5	<8.0	<7.3	—	<6.3	<8.3	—	<4.8	<6.5
	T-0-1A	1回/週*	<5.1	<5.8	<0.33	<7.5	<8.0	<7.3	—	<6.3	<8.4	—	<6.2	<6.5
	T-0-2	1回/週*	<5.1	<5.8	<0.30	<7.5	<7.9	<7.2	—	<6.3	<8.5	—	<4.9	<6.5
	T-0-3A	1回/週*	<6.9	<6.0	<0.33	<6.2	<5.9	<5.0	—	<5.2	<6.0	—	<6.2	<6.3
	T-0-3	1回/週*	<5.1	<5.8	<0.33	<7.4	<8.0	<7.2	—	<6.3	<8.3	—	<7.4	<6.5
	T-A1	1回/週*	<6.1	<8.1	<0.36	<8.4	<5.2	<6.5	—	<8.6	<7.9	—	<6.8	<5.2
	T-A2	1回/週*	<6.1	<8.1	<0.36	<8.3	<7.5	<6.5	—	<8.6	<7.8	—	<6.8	<5.3
	T-A3	1回/週*	<6.1	<8.1	<0.36	<8.3	<5.3	<6.5	—	<8.7	<7.9	—	<6.9	<5.3
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	—	—	—	—	—	—	<6.0	<0.34	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	<6.6	0.057	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。

* : 放出開始後当面の間は毎日実施

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L *2 : 検出限界値 0.1 Bq/L

(参考) 海域モニタリングの実績 (13/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2023年12月											
			11日 通常 *1	12日	13日	14日	14日 通常 *1	15日	16日	17日	18日	18日 通常 *3	19日	19日 通常 *3
放水口 付近	T-1	1回/週*	0.15	<7.0	<6.7	<6.7	—	<6.1	<6.9	<6.5	<5.8	<0.36	<5.7	—
	T-2	1回/週*	0.12	<7.0	<6.7	<6.7	—	<6.1	<6.9	<6.5	<5.8	<0.36	<5.7	—
	T-0-1	1回/週*	0.076	—*2	—*2	<7.0	—	<5.9	<6.8	—*2	<5.8	<0.34	<8.2	—
	T-0-1A	1回/週*	<0.073	—*2	—*2	<5.5	—	<5.8	<6.7	—*2	<5.9	<0.35	<8.2	—
	T-0-2	1回/週*	0.083	—*2	—*2	<5.9	—	<5.9	<6.8	—*2	<5.9	<0.33	<8.2	—
	T-0-3A	1回/週*	<0.074	—*2	—*2	<6.7	—	<6.1	<6.9	—*2	<5.7	<0.34	<5.8	—
	T-0-3	1回/週*	<0.075	—*2	—*2	<8.1	—	<5.9	<7.0	—*2	<5.9	<0.35	<8.2	—
	T-A1	1回/週*	0.095	—*2	—*2	<8.1	—	<6.5	<7.5	—*2	<6.8	<0.36	<7.5	—
	T-A2	1回/週*	0.081	—*2	—*2	<8.1	—	<6.5	<7.5	—*2	<6.8	<0.36	<7.5	—
	T-A3	1回/週*	0.13	—*2	—*2	<8.1	—	<6.5	<7.5	—*2	<6.8	<0.36	<7.5	—
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	—	<8.1	0.079	—	—	—	—	—	<7.5	<0.34
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。

*1 : 検出限界値 0.1 Bq/L

*2 : 悪天候により採取中止

*3 : 検出限界値 0.4 Bq/L

* : 放出開始後当面の間は毎日実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (14/39)

○ 放水口付近で実施する迅速に結果を得る測定については、2023年12月26日以降、放出期間中に重点をおいたものに頻度を変更し、モニタリングを継続している。

(単位：Bq/L)

	試料採取点	頻度	2023年12月									2024年1月		
			20日	20日通常*1	21日	22日	23日	24日	25日	25日通常*2	26日	1日	3日	3日通常*2
放水口 付近	T-1	1回/週*	<6.7	—	<7.2	<6.6	<7.0	<7.1	<6.1	<0.33	<5.0	<5.6	—	<0.33
	T-2	1回/週*	<6.7	—	<7.1	<6.6	<7.0	<7.2	<6.1	<0.33	<4.9	<5.5	—	<0.33
	T-0-1	1回/週*	<7.5	—	<8.0	<7.1	<6.6	<7.3	<7.3	<0.27	<6.9	—*3	<6.5	<0.27
	T-0-1A	1回/週*	<7.5	—	<8.0	<7.1	<6.5	<7.3	<7.3	<0.34	<5.8	—*3	<6.5	<0.35
	T-0-2	1回/週*	<7.5	—	<8.0	<7.1	<6.6	<7.3	<7.3	<0.31	<6.8	—*3	<6.5	<0.32
	T-0-3A	1回/週*	<6.5	—	<7.3	<6.6	<7.0	<7.2	<6.1	<0.34	<5.0	—*3	<8.1	<0.34
	T-0-3	1回/週*	<7.5	—	<8.1	<7.1	<6.5	<7.4	<7.4	<0.34	<7.0	—*3	<6.5	<0.34
	T-A1	1回/週*	<6.5	—	<6.9	<6.1	<6.2	<7.3	<7.8	<0.36	<9.2	—*3	<8.1	<0.37
	T-A2	1回/週*	<6.5	—	<6.9	<6.2	<6.2	<7.2	<7.9	<0.36	<9.2	—*3	<8.1	<0.37
	T-A3	1回/週*	<6.5	—	<6.9	<6.2	<6.2	<7.2	<7.8	<0.36	<9.2	—*3	<8.2	<0.37
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	—	—	—	—	<7.9	<0.33	—	—	—	—
	T-S3	1回/月	<6.7	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	<6.7	0.075	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※：<○ は検出限界値○Bq/L未滿を示す。

*1：検出限界値 0.1 Bq/L *2：検出限界値 0.4 Bq/L *3：悪天候により採取中止

*：放出開始後当面の間は毎日実施

2023年12月26日より頻度について放出期間中に重点をおくとして次のとおりに変更

放水口近傍4地点 (T-0-1, T-0-1A, T-0-2, T-A2)

放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施

その他6地点 (T-1, T-2, T-0-3A, T-0-3, T-A1, T-A3)

放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (15/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年1月											
			6日	6日 通常 *1	8日	8日 通常 *2	9日	9日 通常 *2	11日	11日 通常 *2	15日	15日 通常 *1	17日	17日 通常 *2
放水口 付近	T-1	2回/週*	-	-	-	<0.075	-	-	-	-	-	<0.37	-	-
	T-2	2回/週*	-	-	-	<0.083	-	-	-	-	-	<0.37	-	-
	T-0-1	1回/日*	-	-	<6.5	0.045	-	-	-	-	<6.2	<0.27	-	-
	T-0-1A	1回/日*	-	-	<7.2	0.21	-	-	-	-	<4.2	<0.33	-	-
	T-0-2	1回/日*	-	-	<6.6	<0.082	-	-	-	-	<6.2	<0.31	-	-
	T-0-3A	2回/週*	-	-	-	0.23	-	-	-	-	-	<0.33	-	-
	T-0-3	2回/週*	-	-	-	0.16	-	-	-	-	-	<0.33	-	-
	T-A1	2回/週*	-	-	-	<0.071	-	-	-	-	-	<0.36	-	-
	T-A2	1回/日*	-	-	<7.6	0.11	-	-	-	-	<4.2	<0.36	-	-
	T-A3	2回/週*	-	-	-	0.079	-	-	-	-	-	<0.36	-	-
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	<8.1	<0.35	-	-	<7.0	0.097	-	-	-	-	-	-
	T-S3	1回/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<7.8	0.14
	T-S4	1回/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<7.7	<0.068
	T-S8	1回/月	-	-	-	-	-	-	<6.8	0.053	-	-	-	-

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L *2 : 検出限界値 0.1 Bq/L

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (16/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年1月				2024年2月							
			24日	24日 通常 *1	29日	29日 通常 *1	5日	5日 通常 *1	7日	7日 通常 *2	12日	12日 通常 *2	13日	13日 通常 *2
放水口 付近	T-1	2回/週*	—	<0.37	—	<0.34	<6.1	<0.33	—	—	—	0.12	—	—
	T-2	2回/週*	—	<0.37	—	<0.35	<6.1	<0.33	—	—	—	<0.074	—	—
	T-0-1	1回/日*	<7.8	<0.37	<5.9	<0.29	<7.7	<0.34	—	—	<7.0	0.048	—	—
	T-0-1A	1回/日*	<7.3	<0.34	<7.6	<0.33	<7.6	<0.32	—	—	<6.6	0.081	—	—
	T-0-2	1回/日*	<7.7	<0.32	<8.2	<0.38	<7.6	<0.36	—	—	<7.1	<0.072	—	—
	T-0-3A	2回/週*	—	<0.33	—	<0.33	<6.0	<0.32	—	—	—	<0.072	—	—
	T-0-3	2回/週*	—	<0.33	—	<0.33	<7.5	<0.34	—	—	—	<0.071	—	—
	T-A1	2回/週*	—	<0.37	—	<0.35	<7.0	<0.36	—	—	—	<0.073	—	—
	T-A2	1回/日*	<7.3	<0.37	<7.6	<0.35	<6.8	<0.36	—	—	<6.7	<0.068	—	—
	T-A3	2回/週*	—	<0.37	—	<0.35	<6.9	<0.36	—	—	—	<0.068	—	—
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	<6.9	<0.33	<6.1	<0.33	—	—	—	—	<8.1	<0.072
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	<6.2	<0.068	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	<6.1	0.071	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L *2 : 検出限界値 0.1 Bq/L

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (17/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年2月								2024年3月			
			19日	19日 通常 *1	21日	21日 通常 *1	26日	26日 通常 *1	28日	29日	1日	1日 通常 *1	2日	3日
放水口 付近	T-1	2回/週*	—	<0.32	—	—	—	<0.34	—*2	<6.9	<9.3	<0.34	—	—
	T-2	2回/週*	—	<0.31	—	—	—	<0.33	—*2	<6.8	<9.2	<0.33	—	—
	T-0-1	1回/日*	<6.6	<0.27	—	—	<7.9	<0.27	—*2	—*2	<6.5	<0.35	—*2	<7.3
	T-0-1A	1回/日*	<6.4	<0.32	—	—	<7.9	<0.33	—*2	—*2	<6.4	<0.34	—*2	12
	T-0-2	1回/日*	<6.5	<0.37	—	—	<7.9	<0.36	—*2	—*2	<9.5	<0.36	—*2	<7.8
	T-0-3A	2回/週*	—	<0.33	—	—	—	<0.32	—*2	—*2	<8.2	<0.34	—	—
	T-0-3	2回/週*	—	<0.33	—	—	—	<0.32	—*2	—*2	<6.6	<0.34	—	—
	T-A1	2回/週*	—	<0.36	—	—	—	<0.35	—*2	—*2	<7.8	<0.37	—	—
	T-A2	1回/日*	<6.8	<0.36	—	—	<7.9	<0.35	—*2	—*2	<7.8	<0.37	—*2	<8.2
T-A3	2回/週*	—	<0.36	—	—	—	<0.35	—*2	—*2	<7.8	<0.37	—	—	
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	<5.5	<0.34	—	—	—*2	—	—*2	—*2	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—*2	—*2	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未滿を示す。 : ALPS処理水放出期間 (管理番号 23-4-4)

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L *2 : 悪天候により採取中止

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (18/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年3月											
			4日	4日 通常 *1,2	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	11日 通常 *2	12日	13日
放水口 付近	T-1	2回/週*	<7.4	0.50	—	—	<8.1	<7.2	<6.7	<6.4	<6.1	1.2	—	—
	T-2	2回/週*	<7.4	0.33	—	—	<8.1	<7.4	<6.7	<6.3	<6.1	0.31	—	—
	T-0-1	1回/日*	<9.0	<0.36	<7.9	—*3	—*3	—*3	—*3	—*3	<6.8	0.51	<8.8	—*3
	T-0-1A	1回/日*	<6.9	<0.34	16	—*3	—*3	—*3	—*3	—*3	9.5	6.6	<7.5	—*3
	T-0-2	1回/日*	<9.0	<0.36	<8.0	—*3	—*3	—*3	—*3	—*3	<6.1	0.20	<7.6	—*3
	T-0-3A	2回/週*	<9.0	3.6	—	—	—*3	—*3	—*3	—*3	<6.8	<0.066	—	—
	T-0-3	2回/週*	<9.1	1.1	—	—	—*3	—*3	—*3	—*3	<6.9	0.086	—	—
	T-A1	2回/週*	<6.8	0.58	—	—	—*3	—*3	—*3	—*3	<7.1	<0.072	—	—
	T-A2	1回/日*	<6.9	<0.36	<7.9	—*3	—*3	—*3	—*3	—*3	<7.0	0.10	<7.5	—*3
T-A3	2回/週*	<6.9	<0.36	—	—	—*3	—*3	—*3	—*3	<6.9	0.11	—	—	
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	<8.8	<0.33	—	—	—	—	—	—	<6.9	<0.067	—	—
	T-S3	1回/月	<6.8	<0.068	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	<6.9	<0.069	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	<9.1	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 : ALPS処理水放出期間(管理番号23-4-4)

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L

*2 : 検出限界値 0.1 Bq/L

*3 : 悪天候により採取中止

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施

その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (19/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年3月											
			14日	15日 *1	16日	17日 *2	18日	19日	19日 通常 *4	20日	21日	22日	23日	24日
放水口 付近	T-1	2回/週*	<8.0	—	—	—	—*3	<6.7	<0.32	—	<6.3	—	<6.2	—
	T-2	2回/週*	<8.0	—	—	—	—*3	<6.8	<0.33	—	<6.4	—	<6.1	—
	T-0-1	1回/日*	<7.1	<6.6	<7.1	<6.2	—*3	<5.8	<0.27	<7.6	—*3	—*3	—*3	<7.6
	T-0-1A	1回/日*	<6.9	<6.1	<7.2	<7.7	—*3	<5.9	<0.34	<7.6	—*3	—*3	—*3	<5.5
	T-0-2	1回/日*	<6.9	<6.1	<7.3	<7.7	—*3	<5.7	<0.29	<7.6	—*3	—*3	—*3	<7.4
	T-0-3A	2回/週*	<8.3	—	—	—	—*3	<5.9	<0.34	—	—*3	—*3	—*3	<5.4
	T-0-3	2回/週*	<7.0	—	—	—	—*3	<5.9	<0.33	—	—*3	—*3	—*3	<7.5
	T-A1	2回/週*	<8.4	—	—	—	—*3	<7.6	<0.36	—	—*3	—*3	—*3	<6.9
	T-A2	1回/日*	<8.4	<6.1	<7.3	<7.6	—*3	<7.5	<0.36	<7.5	—*3	—*3	—*3	<6.7
T-A3	2回/週*	<8.3	—	—	—	—*3	<7.5	<0.36	—	—*3	—*3	—*3	<6.9	
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	—	—	—*3	<6.9	<0.33	—	—	—	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 : ALPS処理水放出期間(管理番号23-4-4) *1 : 地震による放出停止中に採取 *2 : 放出終了前の8 時以前に採取
*3 : 悪天候により採取中止 *4 : 検出限界値 0.4 Bq/L

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (20/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年3月				2024年4月							
			25日	25日 通常 *1,2	28日	28日 通常 *1	1日	1日 通常 *1	2日	2日 通常 *1	8日	8日 通常 *2	11日	11日 通常 *2
放水口 付近	T-1	2回/週*	<5.8	<0.33	—	—	<6.7	<0.32	—	—	—	0.14	—	—
	T-2	2回/週*	<5.9	<0.34	—	—	<6.8	<0.32	—	—	—	0.11	—	—
	T-0-1	1回/日*	<6.4	<0.33	—	—	<8.0	<0.34	—	—	<5.7	0.076	—	—
	T-0-1A	1回/日*	<7.2	<0.33	—	—	<8.0	<0.32	—	—	<7.0	<0.069	—	—
	T-0-2	1回/日*	<6.5	<0.30	—	—	<8.1	<0.31	—	—	<5.7	<0.065	—	—
	T-0-3A	2回/週*	<6.8	<0.33	—	—	<6.9	<0.33	—	—	—	<0.071	—	—
	T-0-3	2回/週*	<7.2	<0.33	—	—	<8.0	<0.33	—	—	—	0.14	—	—
	T-A1	2回/週*	<6.7	0.39	—	—	<6.9	0.34	—	—	—	<0.073	—	—
	T-A2	1回/日*	<6.7	<0.34	—	—	<6.9	<0.34	—	—	<7.0	<0.073	—	—
T-A3	2回/週*	<7.2	0.34	—	—	<7.0	<0.34	—	—	—	<0.073	—	—	
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	<5.9	<0.32	—	—	<7.5	<0.33	<5.7	<0.070	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<6.5	<0.073
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<6.6	<0.072
	T-S8	1回/月	<7.1	0.039	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L *2 : 検出限界値 0.1 Bq/L

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (21/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年4月											
			15日	15日 通常 *1,2	19日 *3	19日 通常 *1,3	20日	20日 通常 *1	21日	22日	22日 通常 *1	23日	23日 通常 *2	24日
放水口 付近	T-1	2回/週*	—	0.33	<6.0	<0.34	—	—	—	<9.6	<0.32	—	—	—
	T-2	2回/週*	—	<0.30	<6.1	<0.34	—	—	—	<9.4	<0.32	—	—	—
	T-0-1	1回/日*	<7.7	<0.32	—*4	—*4	<7.8	<0.33	<7.5	<6.5	<0.32	<7.6	—	<5.7
	T-0-1A	1回/日*	<7.7	<0.33	—*4	—*4	<6.9	<0.34	<7.5	<6.6	<0.34	<5.6	—	<5.7
	T-0-2	1回/日*	<7.7	<0.34	—*4	—*4	<7.8	1.3	<7.5	<6.5	2.5	<5.6	—	<5.8
	T-0-3A	2回/週*	—	<0.34	—*4	—*4	<6.9	0.91	—	<7.1	<0.34	—	—	—
	T-0-3	2回/週*	—	<0.33	—*4	—*4	<7.9	0.70	—	<6.5	<0.34	—	—	—
	T-A1	2回/週*	—	<0.35	—*4	—*4	<6.4	<0.36	—	<6.9	<0.35	—	—	—
	T-A2	1回/日*	<7.7	<0.35	—*4	—*4	<6.6	2.9	<7.5	<7.0	0.79	<5.6	—	<6.4
T-A3	2回/週*	—	<0.35	—*4	—*4	<6.4	<0.36	—	<7.0	3.2	—	—	—	
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	<8.0	<0.33	—	—	—	—	—	<9.4	<0.34	—	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<6.6	0.21	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<6.5	0.11	—
	T-S8	1回/月	<8.0	0.058	—	—	—	—	—	—	—	<6.5	0.13	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 : ALPS処理水放出期間 (管理番号 24-1-5)

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L *2 : 検出限界値 0.1 Bq/L *3 : 放出開始後の14時以降に採取 *4 : 悪天候により採取中止

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (22/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年4月							2024年5月				
			25日	26日	27日	28日	29日	29日 通常 *1	30日	1日	2日	3日	4日	5日
放水口 付近	T-1	2回/週*	<7.7	—	—	—	<6.1	0.62	—	—	<6.6	—	—	—
	T-2	2回/週*	<7.8	—	—	—	<6.1	0.51	—	—	<6.6	—	—	—
	T-0-1	1回/日*	<7.3	<6.4	<9.4	<7.9	<6.9	0.48	<5.6	<9.0	<6.8	<8.1	<7.3	<7.6
	T-0-1A	1回/日*	<7.3	<6.5	<9.5	<7.8	<7.0	1.2	<5.6	<7.4	<6.8	29	<6.5	<7.7
	T-0-2	1回/日*	<7.3	<6.4	<9.4	<7.9	<6.9	<0.34	<5.6	<9.0	<6.8	<8.1	<6.4	<7.7
	T-0-3A	2回/週*	<5.2	—	—	—	<6.3	<0.33	—	—	<5.8	—	—	—
	T-0-3	2回/週*	<7.3	—	—	—	<6.9	<0.33	—	—	<6.7	—	—	—
	T-A1	2回/週*	<7.7	—	—	—	<6.3	<0.36	—	—	<5.8	—	—	—
	T-A2	1回/日*	<5.2	<7.2	<6.3	<7.6	<6.3	<0.36	<5.6	<7.4	<5.8	<6.5	<6.4	<5.0
	T-A3	2回/週*	<5.2	—	—	—	<6.4	<0.36	—	—	<5.8	—	—	—
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	—	—	<6.4	<0.33	—	—	—	—	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 : ALPS処理水放出期間 (管理番号 24-1-5)

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (23/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年5月											
			6日	6日 通常 *1	7日 *2	8日	8日 通常 *3	9日	10日	11日	12日	13日	14日	14日 通常 *3
放水口 付近	T-1	2回/週*	<5.1	<0.32	—	—	—	<9.3	—	—	—	<5.8	—	<0.076
	T-2	2回/週*	<5.1	0.51	—	—	—	<9.4	—	—	—	<5.8	—	<0.084
	T-0-1	1回/日*	<5.8	<0.30	<4.9	<6.2	—	<5.5	<7.9	<6.6	<7.5	—*4	<6.2	0.054
	T-0-1A	1回/日*	13	9.4	<7.6	<6.2	—	<5.5	<6.3	<5.5	<7.5	—*4	<7.7	0.10
	T-0-2	1回/日*	<5.9	<0.34	<7.6	<6.2	—	<5.5	<7.9	<6.5	<7.5	—*4	<6.2	<0.079
	T-0-3A	2回/週*	<6.3	<0.33	—	—	—	<5.3	—	—	—	—*4	<7.1	0.12
	T-0-3	2回/週*	<5.8	<0.33	—	—	—	<5.4	—	—	—	—*4	<6.2	0.079
	T-A1	2回/週*	<6.2	1.8	—	—	—	<5.3	—	—	—	—*4	<6.4	0.080
	T-A2	1回/日*	<6.2	<0.35	<7.6	<7.8	—	<5.3	<6.2	<5.5	<9.2	—*4	<7.7	<0.071
	T-A3	2回/週*	<6.3	<0.35	—	—	—	<5.2	—	—	—	—*4	<7.7	<0.071
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	<5.1	<0.33	—	—	—	—	—	—	—	—*4	<6.4	<0.069
	T-S3	1回/月	—	—	—	<7.7	0.14	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	<7.6	0.18	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 : ALPS処理水放出期間 (管理番号 24-1-5)

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L *2 : 放出終了前の8時以前に採取 *3 : 検出限界値 0.1 Bq/L *4 : 悪天候により採取中止

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (24/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年5月											
			17日 *1	17日 通常 *1,2	18日	19日	20日	20日 通常 *2	21日	22日	22日 通常 *3	23日	24日	25日
放水口 付近	T-1	2回/週*	<5.7	<0.36	—	—	<7.2	<0.31	—	—	—	<7.3	—	—
	T-2	2回/週*	<5.8	<0.36	—	—	<7.3	<0.30	—	—	—	<7.3	—	—
	T-0-1	1回/日*	<8.9	<0.37	<7.9	<7.0	<6.5	<0.38	<7.3	<6.5	—	<5.6	<6.4	<6.0
	T-0-1A	1回/日*	<8.8	1.1	<7.9	<6.9	<6.5	<0.33	<6.9	<6.4	—	<5.5	<6.2	<6.9
	T-0-2	1回/日*	<8.9	<0.32	<7.9	<7.0	<6.5	0.82	<7.0	7.7	—	<5.5	<6.1	<6.9
	T-0-3A	2回/週*	<6.3	<0.34	—	—	<6.9	<0.33	—	—	—	<6.1	—	—
	T-0-3	2回/週*	<8.9	<0.35	—	—	<6.5	<0.33	—	—	—	<5.6	—	—
	T-A1	2回/週*	<6.2	<0.35	—	—	<6.9	0.38	—	—	—	<6.1	—	—
	T-A2	1回/日*	<6.3	<0.35	<7.9	<6.7	<6.8	1.4	<6.9	<6.4	—	<6.0	<6.2	<6.9
	T-A3	2回/週*	<6.2	<0.35	—	—	<6.9	0.78	—	—	—	<6.2	—	—
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	—	—	<7.2	<0.33	—	—	—	—	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	<5.5	<0.070	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	<5.5	<0.069	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	<5.5	0.081	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 : ALPS処理水放出期間 (管理番号 24-2-6)

*1 : 放出開始後の13時以降に採取 *2 : 検出限界値 0.4 Bq/L *3 : 検出限界値 0.1 Bq/L

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (25/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年5月							2024年6月				
			26日	27日	28日	28日 通常 *2	29日	30日	31日	1日	2日	3日	3日 通常 *2	4日
放水口 付近	T-1	2回/週*	—	<8.4	—	<0.31	—	<7.9	—	—	—	<5.8	<0.30	—
	T-2	2回/週*	—	<8.4	—	<0.30	—	<7.9	—	—	—	<5.9	<0.29	—
	T-0-1	1回/日*	<7.4	—*1	<6.3	<0.37	<6.6	<7.2	<6.7	<5.9	<6.5	<5.9	<0.36	—*1
	T-0-1A	1回/日*	<7.4	—*1	<6.9	<0.34	<5.5	<7.2	<6.7	<6.0	<6.4	<6.3	<0.34	—*1
	T-0-2	1回/日*	<7.4	—*1	<6.9	0.44	<6.6	<7.6	<6.7	<5.9	<6.5	<6.3	1.4	—*1
	T-0-3A	2回/週*	—	—*1	<8.2	0.41	—	<6.3	—	—	—	<6.3	<0.35	—
	T-0-3	2回/週*	—	—*1	<8.1	0.86	—	<7.3	—	—	—	<6.3	0.45	—
	T-A1	2回/週*	—	—*1	<8.1	0.50	—	<6.2	—	—	—	<7.0	<0.35	—
	T-A2	1回/日*	<8.3	—*1	<6.8	0.36	<5.5	<6.3	<6.8	<7.0	<6.9	<7.0	<0.35	—*1
	T-A3	2回/週*	—	—*1	<6.9	<0.35	—	<7.3	—	—	—	<6.9	<0.35	—
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	<6.4	<0.33	—	—	—	—	—	<7.0	<0.35	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 : ALPS処理水放出期間 (管理番号 24-2-6)

*1 : 悪天候により採取中止 *2 : 検出限界値 0.4 Bq/L

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (26/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年6月											
			5日	6日	7日	8日	9日	10日	10日 通常 *1	11日	12日	12日 通常 *1	17日	17日 通常 *1,2
放水口 付近	T-1	2回/週*	—	<9.2	—	—	—	<6.8	0.14	—	—	—	—	<0.30
	T-2	2回/週*	—	<9.2	—	—	—	<6.8	0.13	—	—	—	—	<0.30
	T-0-1	1回/日*	<7.4	<9.2	<6.6	<6.6	<6.9	<6.8	0.089	<7.8	—	—	<9.0	<0.34
	T-0-1A	1回/日*	<7.4	<7.3	<6.8	<6.6	<6.9	<6.5	<0.067	<7.8	—	—	<9.0	<0.34
	T-0-2	1回/日*	<7.5	<9.4	<6.8	<6.6	<6.8	<6.6	0.13	<7.8	—	—	<9.0	<0.32
	T-0-3A	2回/週*	—	<7.3	—	—	—	<6.6	<0.066	—	—	—	—	<0.33
	T-0-3	2回/週*	—	<7.3	—	—	—	<6.5	<0.066	—	—	—	—	<0.34
	T-A1	2回/週*	—	<5.8	—	—	—	<6.4	<0.071	—	—	—	—	<0.36
	T-A2	1回/日*	<7.4	<5.8	<6.9	<6.6	<6.8	<6.4	0.077	<7.8	—	—	<5.3	<0.37
	T-A3	2回/週*	—	<5.9	—	—	—	<6.4	<0.071	—	—	—	—	<0.36
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	—	—	—	<6.8	0.086	—	—	—	<5.3	<0.34
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	<6.0	<0.066	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	<6.0	<0.070	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<5.4	0.059

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。

*1 : 検出限界値 0.1 Bq/L *2 : 検出限界値 0.4 Bq/L

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (27/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年6月						2024年7月					
			24日	24日 通常 *1	28日 *2	28日 通常 *1,2	29日	30日	1日	1日 通常 *1	2日	3日	3日 通常 *3	4日
放水口 付近	T-1	2回/週*	—	<0.31	<7.6	0.35	—	—	<6.3	<0.29	—	—	—	<5.3
	T-2	2回/週*	—	<0.32	<7.6	<0.33	—	—	<6.3	<0.29	—	—	—	<5.3
	T-0-1	1回/日*	<6.1	<0.34	<6.8	<0.34	<7.4	<6.1	<7.1	<0.34	<8.0	<5.7	—	<6.1
	T-0-1A	1回/日*	<6.0	<0.34	18	21	<7.4	<7.6	<7.0	<0.35	<6.2	17	—	<6.1
	T-0-2	1回/日*	<5.9	<0.34	<7.6	<0.33	<7.6	<6.1	<7.0	<0.31	<8.0	<5.7	—	<6.1
	T-0-3A	2回/週*	—	<0.34	<6.8	<0.35	—	—	<6.2	<0.35	—	—	—	<6.6
	T-0-3	2回/週*	—	<0.34	<6.8	<0.35	—	—	<7.0	<0.35	—	—	—	<6.1
	T-A1	2回/週*	—	<0.36	<7.2	<0.35	—	—	<6.2	0.50	—	—	—	<6.6
	T-A2	1回/日*	<8.1	<0.37	<7.2	<0.35	<7.4	<7.5	<6.2	<0.35	<6.2	<6.1	—	<6.6
	T-A3	2回/週*	—	<0.37	<7.2	<0.35	—	—	<6.1	<0.35	—	—	—	<6.6
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	<8.1	<0.34	—	—	—	—	<6.3	<0.35	—	—	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<6.1	測定中	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<6.1	測定中	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<5.3

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 : ALPS処理水放出期間(管理番号24-3-7)

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L *2 : 放出開始後の14時以降に採取

*3 : 検出限界値 0.1 Bq/L

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (28/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年7月											
			4日 通常 *1	5日	6日	7日	8日	8日 通常 *1	9日	10日	11日	12日	13日	14日
放水口 付近	T-1	2回/週*	-	-	-	-	<7.1	0.095	-	-	<6.7	-	-	-
	T-2	2回/週*	-	-	-	-	<7.0	0.15	-	-	<6.7	-	-	-
	T-0-1	1回/日*	-	<6.0	<6.2	<8.2	<6.9	0.31	<6.4	<6.4	<6.7	<9.0	<8.0	<7.4
	T-0-1A	1回/日*	-	<8.6	<7.6	<7.7	<6.8	0.55	<6.7	<7.8	8.8	<8.5	<7.6	<7.6
	T-0-2	1回/日*	-	<6.1	<6.1	<8.2	<6.8	0.14	<6.4	<6.4	<7.4	<9.1	<5.7	<7.4
	T-0-3A	2回/週*	-	-	-	-	<7.0	0.75	-	-	<7.6	-	-	-
	T-0-3	2回/週*	-	-	-	-	<6.7	0.56	-	-	<7.4	-	-	-
	T-A1	2回/週*	-	-	-	-	<6.9	0.38	-	-	<7.7	-	-	-
	T-A2	1回/日*	-	<8.5	<7.7	<7.7	<6.9	0.63	<6.7	<7.7	<7.6	<8.4	<7.6	<7.7
	T-A3	2回/週*	-	-	-	-	<6.9	0.70	-	-	<7.6	-	-	-
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	-	-	-	-	<7.0	0.099	-	-	-	-	-	-
	T-S3	1回/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T-S4	1回/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T-S8	1回/月	測定中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未滿を示す。 : ALPS処理水放出期間(管理番号24-3-7)

*1 : 検出限界値 0.1 Bq/L

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (29/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年7月											
			15日	15日 通常 *1	16日 *2	17日	18日	19日	20日	21日	22日	22日 通常 *1	23日	29日
放水口 付近	T-1	2回/週*	<6.7	0.38	—	—	<4.6	—	—	—	<7.3	<0.31	—	—
	T-2	2回/週*	<6.7	0.95	—	—	<4.6	—	—	—	<7.3	<0.31	—	—
	T-0-1	1回/日*	<6.4	1.1	<5.5	<7.7	<8.0	<7.0	<8.5	<5.9	<7.1	測定中	<5.9	<5.4
	T-0-1A	1回/日*	<6.8	<0.35	<7.3	<7.7	<8.0	<7.1	<8.6	<5.9	<8.1	測定中	<5.9	<6.7
	T-0-2	1回/日*	<6.5	0.77	<5.4	<7.7	<8.0	<7.3	<8.3	<5.9	<8.0	<0.33	<5.9	<5.4
	T-0-3A	2回/週*	<6.7	0.49	—	—	<6.0	—	—	—	<8.0	測定中	—	—
	T-0-3	2回/週*	<6.4	0.85	—	—	<8.0	—	—	—	<8.4	測定中	—	—
	T-A1	2回/週*	<8.8	<0.35	—	—	<6.1	—	—	—	<5.5	<0.35	—	—
	T-A2	1回/日*	<8.8	0.36	<7.3	<7.7	<6.1	<7.0	<8.5	<5.8	<5.6	<0.35	<5.9	<6.7
	T-A3	2回/週*	<8.8	<0.35	—	—	<4.6	—	—	—	<5.5	<0.35	—	—
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	<8.9	<0.35	—	—	—	—	—	—	<7.2	測定中	—	<6.7
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 : ALPS処理水放出期間(管理番号24-3-7)

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L

*2 : 放出終了前の8時以前に採取

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (30/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	7月	2024年8月										
			29日 通常 *1	5日	5日 通常 *1	7日 *2	7日 通常 *1,2	8日	8日 通常 *1,3	9日	10日	11日	12日	13日
放水口 付近	T-1	2回/週*	<0.32	<5.9	<0.33	<9.3	<0.28	—	—	<6.6	—	—	—*4	<7.6
	T-2	2回/週*	<0.32	<5.9	<0.34	<9.5	<0.27	—	—	<6.6	—	—	—*4	<7.5
	T-0-1	1回/日*	<0.31	<9.3	<0.33	<6.9	<0.34	<7.0	—	<6.7	—*4	—*4	—*4	<6.4
	T-0-1A	1回/日*	<0.35	<9.3	測定中	<7.0	3.3	<8.3	—	<6.5	—*4	—*4	—*4	<6.3
	T-0-2	1回/日*	<0.34	<5.9	0.51	<7.0	<0.27	<7.1	—	<6.8	—*4	—*4	—*4	<6.4
	T-0-3A	2回/週*	<0.35	<9.5	測定中	—	—	<8.4	<0.35	<6.6	—	—	—*4	<7.1
	T-0-3	2回/週*	<0.35	<9.3	測定中	—	—	<7.1	<0.36	<6.7	—	—	—*4	<6.4
	T-A1	2回/週*	<0.36	<6.4	<0.35	—	—	<8.4	<0.35	<8.1	—	—	—*4	<6.9
	T-A2	1回/日*	<0.36	<6.3	<0.35	<6.7	<0.35	<8.1	—	<8.1	—*4	—*4	—*4	<7.1
	T-A3	2回/週*	<0.36	<6.2	<0.35	—	—	<8.4	<0.35	<8.1	—	—	—*4	<7.1
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	<0.35	<6.0	測定中	—	—	—	—	—	—	—	—*4	<7.6
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	<7.1	測定中	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 : ALPS処理水放出期間(管理番号24-4-8)

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L

*2 : 放出開始後の14時以降に採取

*3 : 検出限界値 0.1 Bq/L *4 : 悪天候により採取中止

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (31/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年8月											
			13日 通常 *1	14日	14日 通常 *1	15日	16日	17日	18日	19日	19日 通常 *3	20日	20日 通常 *1	21日
放水口 付近	T-1	2回/週*	—	—	<0.070	<8.1	—	—	—	<7.5	2.1	—	—	—
	T-2	2回/週*	—	—	<0.072	<8.0	—	—	—	<7.5	0.57	—	—	—
	T-0-1	1回/日*	—	<8.2	0.20	<8.0	—*2	—*2	<6.2	<7.6	2.5	<7.6	—	<6.2
	T-0-1A	1回/日*	—	<6.4	0.20	9.0	—*2	—*2	<6.3	<7.5	0.54	<5.5	—	<6.2
	T-0-2	1回/日*	—	<8.2	<0.069	<6.7	—*2	—*2	<6.2	<7.5	9.4	<7.6	—	<6.2
	T-0-3A	2回/週*	—	—	0.15	<6.7	—	—	—	<7.8	<0.35	—	—	—
	T-0-3	2回/週*	—	—	0.21	<6.7	—	—	—	<7.5	<0.35	—	—	—
	T-A1	2回/週*	—	—	0.30	<7.6	—	—	—	<7.8	2.0	—	—	—
	T-A2	1回/日*	—	<6.4	0.20	<7.8	—*2	—*2	<7.0	<7.8	<0.36	<5.6	—	<6.2
	T-A3	2回/週*	—	—	0.13	<7.7	—	—	—	<7.8	0.40	—	—	—
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	<0.066	—	—	—	—	—	—	<7.5	<0.35	—	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	測定中	<7.6
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	測定中	<7.6
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 : ALPS処理水放出期間(管理番号24-4-8)

*1 : 検出限界値 0.1 Bq/L *2 : 悪天候により採取中止

*3 : 検出限界値 0.4 Bq/L

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (32/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年8月											9月
			22日	23日	24日	25日 *1	26日	26日 通常 *2	27日	28日	29日	30日	31日	1日
放水口 付近	T-1	2回/週*	<6.3	—	—	—	<5.3	<0.34	—	—	<6.7	—	—	—
	T-2	2回/週*	<6.3	—	—	—	<5.3	<0.34	—	—	<6.7	—	—	—
	T-0-1	1回/日*	<6.3	<7.6	<7.5	<6.0	<6.4	<0.33	<5.6	<7.3	<4.0	<6.2	—*3	<5.6
	T-0-1A	1回/日*	<6.5	<6.3	<7.5	<7.0	<6.5	<0.35	<5.6	<7.4	<5.3	<6.2	—*3	<5.6
	T-0-2	1回/日*	<6.5	<7.6	<7.6	<6.1	<6.4	<0.32	<5.6	<7.4	<6.7	<6.2	—*3	<5.5
	T-0-3A	2回/週*	<6.4	—	—	—	<5.4	<0.35	—	—	<5.3	—	—	—
	T-0-3	2回/週*	<6.4	—	—	—	<6.4	<0.35	—	—	<5.4	—	—	—
	T-A1	2回/週*	<6.0	—	—	—	<5.4	<0.34	—	—	<8.6	—	—	—
	T-A2	1回/日*	<6.0	<6.3	<7.5	<7.0	<5.4	<0.34	<5.6	<7.4	<8.6	<6.2	—*3	<5.6
	T-A3	2回/週*	<6.0	—	—	—	<5.4	<0.34	—	—	<8.6	—	—	—
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	—	—	—	<5.3	<0.35	—	—	—	—	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ : <〇 は検出限界値〇Bq/L未滿を示す。 : ALPS処理水放出期間(管理番号24-4-8)

*1 : 放出終了前の8時以前に採取

*2 : 検出限界値 0.4 Bq/L *3 : 悪天候により採取中止

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施

その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (33/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年9月											
			2日	2日 通常 *1	9日	9日 通常 *2	10日	10日 通常 *2	17日	18日	18日 通常 *1	19日	19日 通常 *2	25日
放水口 付近	T-1	2回/週*	<8.7	<0.33	—	測定中	—	—	—	—	<0.33	—	—	—
	T-2	2回/週*	<8.7	<0.32	—	測定中	—	—	—	—	<0.33	—	—	—
	T-0-1	1回/日*	<8.7	<0.33	<7.8	0.091	—	—	<6.2	—	<0.36	—	—	<6.8
	T-0-1A	1回/日*	<5.4	<0.35	<7.7	0.068	—	—	<6.3	—	<0.34	—	—	<6.8
	T-0-2	1回/日*	<5.4	<0.34	<7.7	測定中	—	—	<6.3	—	<0.33	—	—	<6.8
	T-0-3A	2回/週*	<5.4	<0.34	—	0.081	—	—	—	—	<0.34	—	—	—
	T-0-3	2回/週*	<5.4	<0.35	—	0.099	—	—	—	—	<0.34	—	—	—
	T-A1	2回/週*	<6.9	<0.36	—	0.11	—	—	—	—	<0.35	—	—	—
	T-A2	1回/日*	<6.9	<0.36	<7.7	0.11	—	—	<6.3	—	<0.35	—	—	<7.4
	T-A3	2回/週*	<6.9	<0.36	—	0.14	—	—	—	—	<0.35	—	—	—
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	<8.7	<0.34	<8.0	<0.071	—	—	—	<5.4	<0.34	—	—	<7.4
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	<5.9	測定中	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	<5.9	測定中	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<7.2	測定中	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L *2 : 検出限界値 0.1 Bq/L

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (34/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年9月									2024年10月		
			25日 通常 *1	26日 *2	26日 通常 *1,2	27日	27日 通常 *1	28日	29日	30日	30日 通常 *1	1日	1日 通常 *4	2日
放水口 付近	T-1	2回/週*	<0.33	<6.7	測定中	—	—	—	—	<5.4	<0.31	—	—	—
	T-2	2回/週*	<0.32	<6.7	測定中	—	—	—	—	<5.4	0.73	—	—	—
	T-0-1	1回/日*	<0.37	—*3	—	<7.0	<0.39	<5.9	<7.2	<8.4	<0.37	<5.9	—	<5.6
	T-0-1A	1回/日*	<0.37	—*3	—	<5.5	<0.35	<7.0	<5.8	<8.4	<0.34	<6.9	—	<8.6
	T-0-2	1回/日*	<0.32	—*3	—	<7.1	0.42	<5.9	<7.2	<8.4	<0.33	<5.9	—	<5.5
	T-0-3A	2回/週*	<0.36	—	—	<5.5	<0.35	—	—	<6.5	0.60	—	—	—
	T-0-3	2回/週*	<0.36	—	—	<5.5	<0.35	—	—	<8.4	0.63	—	—	—
	T-A1	2回/週*	<0.35	—	—	<6.9	<0.35	—	—	<6.5	0.38	—	—	—
	T-A2	1回/日*	<0.35	—*3	—	<7.0	0.59	<7.0	<5.8	<6.5	1.9	13	—	<8.6
	T-A3	2回/週*	<0.36	—	—	<6.9	0.46	—	—	<6.4	1.7	—	—	—
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	<0.36	—	—	—	—	—	—	<5.4	<0.34	—	—	—
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<7.0	測定中	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未滿を示す。 : ALPS処理水放出期間(管理番号24-5-9)

*1 : 検出限界値 0.4 Bq/L *2 : 放出開始後の14時以降に採取

*3 : 悪天候により採取中止 *4 : 検出限界値 0.1 Bq/L

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (35/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年10月											
			3日	4日	4日 通常 *1	5日	6日	7日	7日 通常 *2	8日	9日	10日	11日	12日
放水口 付近	T-1	2回/週*	<6.4	-	-	-	-	<7.8	1.9	-	-	<6.2	-	<6.3
	T-2	2回/週*	<6.5	-	-	-	-	<7.8	0.33	-	-	<6.2	-	<6.3
	T-0-1	1回/日*	<6.4	<5.3	-	<7.6	<8.0	<5.8	1.0	<6.4	<7.6	-*3	-*3	-*3
	T-0-1A	1回/日*	<7.0	<5.3	-	<7.1	<7.8	<5.8	<0.37	<7.8	13	-*3	-*3	-*3
	T-0-2	1回/日*	<7.0	<5.3	-	<7.6	<8.0	<5.8	1.2	<6.5	<7.6	-*3	-*3	-*3
	T-0-3A	2回/週*	<7.0	-	-	-	-	<6.7	1.1	-	-	-*3	-*3	-*3
	T-0-3	2回/週*	<6.4	-	-	-	-	<5.8	1.2	-	-	-*3	-*3	-*3
	T-A1	2回/週*	<6.0	-	-	-	-	<6.7	<0.35	-	-	-*3	-*3	-*3
	T-A2	1回/日*	<6.0	<5.3	-	<7.1	<7.8	<6.8	1.7	<7.8	<5.9	-*3	-*3	-*3
	T-A3	2回/週*	<6.0	-	-	-	-	<8.1	3.4	-	-	-*3	-*3	-*3
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	-	-	-	-	-	<7.8	<0.37	-	-	-	-	-
	T-S3	1回/月	-	<6.7	測定中	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T-S4	1回/月	-	<6.7	測定中	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T-S8	1回/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未滿を示す。 : ALPS処理水放出期間(管理番号24-5-9)

*1 : 検出限界値 0.1 Bq/L *2 : 検出限界値 0.4 Bq/L

*3 : 悪天候により採取中止

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施

その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (36/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年10月											
			13日	14日 *1	14日 通常 *1,2	15日	16日	17日 *3	17日 通常 *3,4	18日	19日	20日	21日	21日 通常 *2,4
放水口 付近	T-1	2回/週*	—	<7.9	測定中	—	—	<6.7	<0.33	—	—	—	<8.3	<0.32
	T-2	2回/週*	—	<8.0	測定中	—	—	<6.7	<0.33	—	—	—	<8.3	1.2
	T-0-1	1回/日*	<6.5	<7.2	測定中	<8.2	<5.6	<6.6	<0.36	<6.0	<6.1	—*5	7.2	6.0
	T-0-1A	1回/日*	33	<7.1	測定中	<8.2	<5.7	<7.5	<0.35	<6.5	<6.6	—*5	<6.1	測定中
	T-0-2	1回/日*	<6.5	<7.1	測定中	<8.2	<5.6	<7.4	0.91	<6.0	<6.1	—*5	<6.1	<0.34
	T-0-3A	2回/週*	<6.8	<6.8	測定中	—	—	<7.5	<0.35	—	—	—	<7.5	測定中
	T-0-3	2回/週*	<6.5	<7.2	測定中	—	—	<7.4	<0.35	—	—	—	<6.1	測定中
	T-A1	2回/週*	<8.5	<6.8	<0.075	—	—	<6.3	0.35	—	—	—	<7.6	<0.36
	T-A2	1回/日*	<8.4	<6.8	0.076	<8.1	<5.7	<6.3	<0.34	<6.4	<6.5	—*5	<7.5	0.44
	T-A3	2回/週*	<8.5	<6.8	0.12	—	—	<6.3	<0.34	—	—	—	<7.6	<0.36
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	—	<8.0	測定中	—	—	—	—	—	—	—	<8.3	測定中
	T-S3	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<7.5	測定中

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未滿を示す。

: ALPS処理水放出期間
(管理番号24-5-9、24-6-10)

*1 : 放出終了前の9時以前に採取 *2 : 検出限界値 0.1 Bq/L
*3 : 放出開始後の14時以降に採取 *4 : 検出限界値 0.4 Bq/L
*5 : 悪天候により採取中止

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (37/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年10月											
			22日	23日	24日	25日	25日 通常 *1	26日	27日	28日	28日 通常 *2	29日	30日	31日
放水口 付近	T-1	2回/週*	-	-	<7.5	-	-	-	-	<6.3	0.86	-	-	<8.2
	T-2	2回/週*	-	-	<7.6	-	-	-	-	<6.3	<0.32	-	-	<8.2
	T-0-1	1回/日*	<6.8	<7.3	<7.5	<6.7	-	<8.2	<7.2	<8.2	3.0	<6.5	<6.3	<6.9
	T-0-1A	1回/日*	16	24	<5.7	30	-	<7.9	31	43	50	<6.6	38	48
	T-0-2	1回/日*	<6.8	<7.3	<5.7	<6.7	-	<8.2	<7.2	<8.2	0.46	13	<6.3	<6.9
	T-0-3A	2回/週*	-	-	<5.7	-	-	-	-	<5.0	<0.36	-	-	<6.3
	T-0-3	2回/週*	-	-	<5.6	-	-	-	-	<8.2	<0.35	-	-	<6.9
	T-A1	2回/週*	-	-	<5.7	-	-	-	-	<4.9	0.67	-	-	<6.3
	T-A2	1回/日*	<5.8	<7.2	<5.6	<6.9	-	<8.0	<6.5	<5.0	0.61	<6.6	<7.7	<6.3
T-A3	2回/週*	-	-	<5.6	-	-	-	-	<4.9	0.51	-	-	<6.3	
放水口 付近の外側	T-D5	1回/週	-	-	-	-	-	-	-	<6.3	測定中	-	-	-
	T-S3	1回/月	-	-	-	<6.8	測定中	-	-	-	-	-	-	-
	T-S4	1回/月	-	-	-	<6.8	測定中	-	-	-	-	-	-	-
	T-S8	1回/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 : ALPS処理水放出期間(管理番号24-6-10) *1 : 検出限界値 0.1 Bq/L *2 : 検出限界値 0.4 Bq/L

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中 (放出終了日から1週間は除く) は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (38/39)

(単位: Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年11月											
			1日	2日	3日	4日 *1	4日 通常 *1,2	5日	6日	6日 通常 *3	7日	8日	9日	10日
放水口 付近	T-1	2回/週*	-	-	-	<7.2	測定中	-	-	-	<6.5	-	-	-
	T-2	2回/週*	-	-	-	<7.2	測定中	-	-	-	<6.5	-	-	-
	T-0-1	1回/日*	<6.7	<5.9	<5.1	<8.1	測定中	<6.9	<8.1	-	<6.6	<6.4	<7.4	<5.5
	T-0-1A	1回/日*	<6.0	<5.2	29	<8.0	測定中	<6.9	<8.2	-	<5.7	<6.4	<7.4	<5.5
	T-0-2	1回/日*	10	24	<5.1	<8.0	測定中	<6.9	<8.1	-	<6.5	<6.4	<7.4	<5.5
	T-0-3A	2回/週*	-	-	-	<7.5	測定中	-	-	-	<5.7	-	-	-
	T-0-3	2回/週*	-	-	-	<8.0	測定中	-	-	-	<5.7	-	-	-
	T-A1	2回/週*	-	-	-	<7.5	測定中	-	-	-	<8.3	-	-	-
	T-A2	1回/日*	<6.0	<5.2	<7.5	<7.5	測定中	<6.9	<5.7	-	<8.3	<6.4	<7.4	<5.5
	T-A3	2回/週*	-	-	-	<7.5	測定中	-	-	-	<8.3	-	-	-
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	-	-	-	<7.2	測定中	-	-	-	-	-	-	-
	T-S3	1回/月	-	-	-	-	-	-	<5.7	測定中	-	-	-	-
	T-S4	1回/月	-	-	-	-	-	-	<5.7	測定中	-	-	-	-
	T-S8	1回/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※: <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 : ALPS処理水放出期間(管理番号24-6-10)

*1: 放出終了前の9時以前に採取

*2: 検出限界値 0.4 Bq/L *3: 検出限界値 0.1 Bq/L

*: 放水口近傍4地点: 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中(放出終了日から1週間は除く)は1回/週実施
 その他6地点: 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中(放出終了日から1週間は除く)は1回/月実施

(参考) 海域モニタリングの実績 (39/39)

(単位 : Bq/L)

	試料採取点	頻度	2024年11月					
			11日	11日 通常 *1	14日	14日 通常 *1	18日	18日 通常 *2
放水口 付近	T-1	2回/週*	<6.3	測定中	—	—	—	測定中
	T-2	2回/週*	<6.3	測定中	—	—	—	測定中
	T-0-1	1回/日*	<6.3	測定中	—	—	<6.5	測定中
	T-0-1A	1回/日*	<7.9	測定中	—	—	<6.6	測定中
	T-0-2	1回/日*	<6.3	測定中	—	—	<6.6	測定中
	T-0-3A	2回/週*	<5.0	測定中	—	—	—	測定中
	T-0-3	2回/週*	<5.0	測定中	—	—	—	測定中
	T-A1	2回/週*	<7.4	測定中	—	—	—	測定中
	T-A2	1回/日*	<7.4	測定中	—	—	<5.9	測定中
	T-A3	2回/週*	<7.4	測定中	—	—	—	測定中
放水口 付近の 外側	T-D5	1回/週	<5.0	測定中	—	—	<5.9	測定中
	T-S3	1回/月	—	—	<5.3	測定中	—	—
	T-S4	1回/月	—	—	<5.3	測定中	—	—
	T-S8	1回/月	—	—	<5.3	測定中	—	—

※ : <○ は検出限界値○Bq/L未満を示す。 *1 : 検出限界値 0.1 Bq/L *2 : 検出限界値 0.4 Bq/L

* : 放水口近傍4地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は1回/日実施、放出停止期間中（放出終了日から1週間は除く）は1回/週実施
 その他6地点 : 放出期間中および放出終了日から1週間は2回/週実施、放出停止期間中（放出終了日から1週間は除く）は1回/月実施