


## 原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果(2019年5月)

## 【評価結果】

- 2019年5月における1～4号機原子炉建屋からの追加的放出量を評価した結果、 $1.7 \times 10^4$  (Bq/時)未満であり、放出管理の目標値( $1.0 \times 10^7$ Bq/時)を下回っていることを確認した。
- 本放出における敷地境界の空气中放射性物質濃度は、Cs-134： $2.6 \times 10^{-12}$  (Bq/cm<sup>3</sup>)、Cs-137： $2.9 \times 10^{-12}$  (Bq/cm<sup>3</sup>)であり、当該値が1年間継続した場合、敷地境界における被ばく線量は、年間0.00023mSv未満となる。

参考：核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示  
 周辺監視区域外の空气中の濃度限度・・・Cs-134： $2 \times 10^{-5}$  (Bq/cm<sup>3</sup>)、Cs-137： $3 \times 10^{-5}$  (Bq/cm<sup>3</sup>)

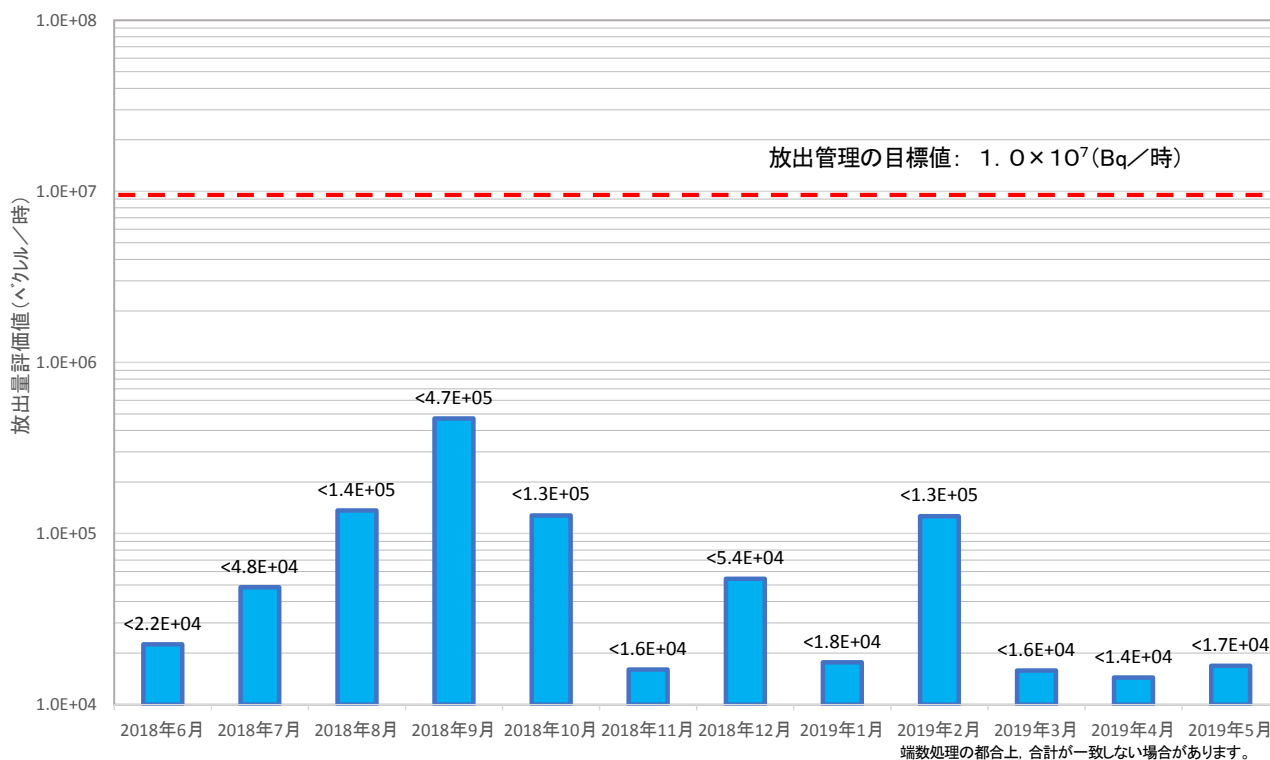


## 【評価手法】


- 1～4号機原子炉建屋からの放出量(セシウム)を、原子炉建屋上部等の空气中放射性物質濃度(ダスト濃度)、連続ダストモニタ及び気象データ等の値を基に評価を実施。(詳細な評価手法については別紙参照)
- 希ガスについては、格納容器ガス管理設備における分析結果から放出量を評価しているが、放出されるガンマ線実効エネルギーがセシウムに比べて小さく、被ばく経路も放射性雲の通過による外部被ばくのみとなるため、これによる被ばく線量は、セシウムによる被ばく線量に比べて小さいと評価している。

## 【各号機における放出量の推移】


1号機 原子炉建屋, PCVガス管理システムからの放出量推移

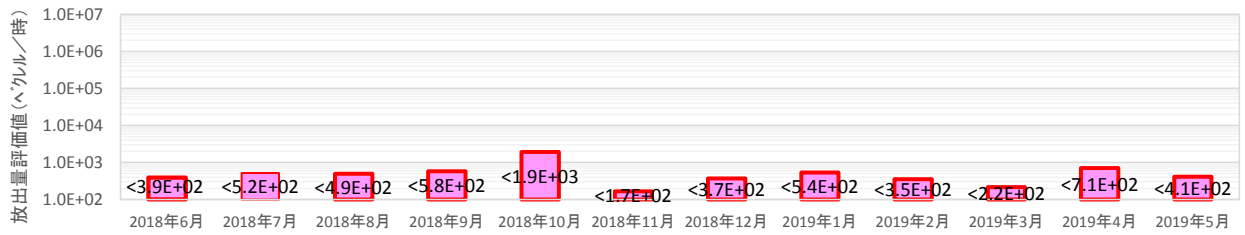


2号機 原子炉建屋, PCVガス管理システムからの放出量推移

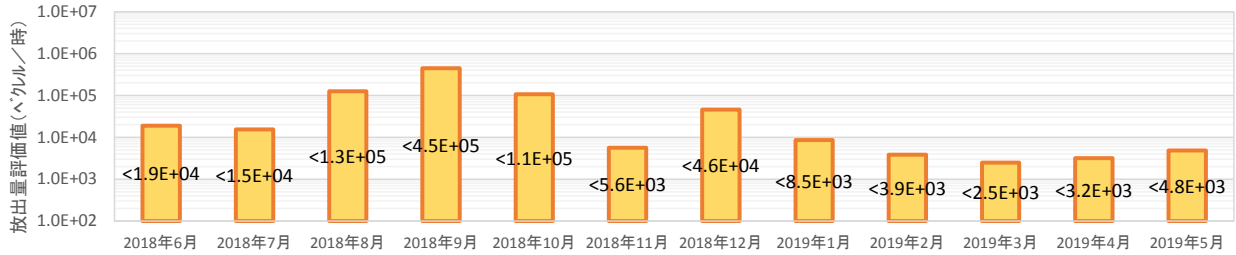

3号機 原子炉建屋, PCVガス管理システムからの放出量推移

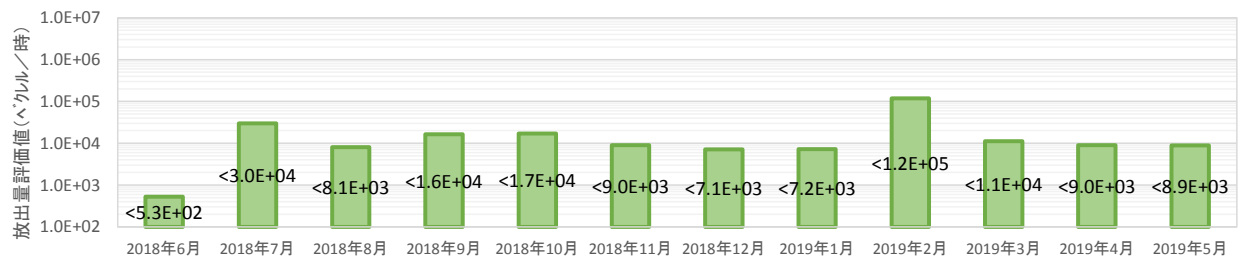

4号機 燃料取り出し用カバーからの放出量推移

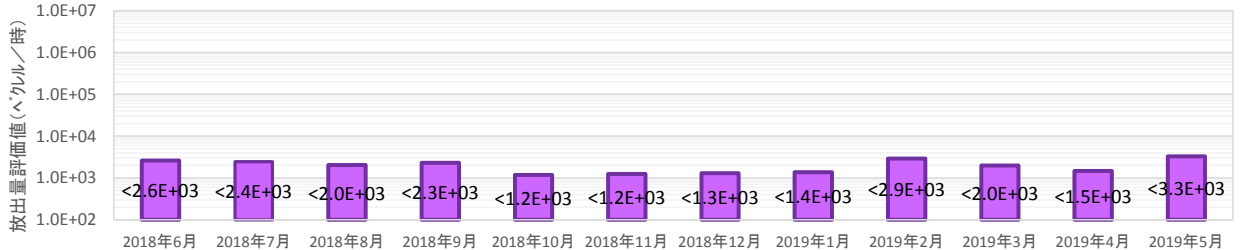

## 《評価》

1～4号機について、4月とほぼ同程度の放出量であった。

# 1～4号機原子炉建屋からの 追加的放出量評価結果 2019年5月評価分 (詳細データ)

TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

## 1. 放出量評価について (1)

TEPCO

## ■ 放出量評価値(5月評価分)

単位: Bq/時

	原子炉建屋上部		PCVガス管理システム			Cs-134,Cs-137合計値		
	Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	希ガス	Cs-134	Cs-137	合計
1号機	1.9E+2未満	1.6E+2未満	3.5E+1未満	2.8E+1未満	1.2E+7	2.3E+2未満	1.9E+2未満	4.1E+2未満
2号機 作業期間外	1.1E+3未満	1.2E+3未満	5.0E+0未満	3.3E+0未満	5.1E+8	1.1E+3未満	1.2E+3未満	2.3E+3未満
2号機 残置物撤去作業期間中	3.7E+3未満	3.5E+4未満				3.7E+3未満	3.5E+4未満	3.9E+4未満
3号機	4.7E+3未満	4.1E+3未満	2.9E+1未満	2.7E+1未満	8.0E+8	4.8E+3未満	4.1E+3未満	8.9E+3未満
4号機	1.8E+3未満	1.5E+3未満	—	—	—	1.8E+3未満	1.5E+3未満	3.3E+3未満
合計			—			8.1E+3未満	9.3E+3未満	1.7E+4未満

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

※ 1～4号機のCs-134,Cs-137合計値は、2号機については作業期間外と残置物撤去作業期間中の合計値を評価時間で按分の上加算した。

■ 放出量評価値(4月評価分)

単位: Bq/時

	原子炉建屋上部		PCVガス管理システム			Cs-134,Cs-137合計値		
	Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137	希ガス	Cs-134	Cs-137	合計
1号機	1.9E+2未満	4.5E+2未満	4.1E+1未満	2.9E+1未満	1.3E+7	2.3E+2未満	4.8E+2未満	7.1E+2未満
2号機 作業期間外	9.2E+2未満	2.3E+3未満	2.3E+1未満	2.0E+1未満	4.9E+8	9.5E+2未満	2.3E+3未満	3.2E+3未満
2号機 残置物撤去作業期間中	6.5E+2未満	6.4E+2未満				6.7E+2未満	6.6E+2未満	1.3E+3未満
3号機	4.5E+3未満	4.5E+3未満	2.3E+1未満	1.7E+1	7.5E+8	4.5E+3未満	4.6E+3未満	9.0E+3未満
4号機	7.9E+2未満	6.7E+2未満	-	-	-	7.9E+2未満	6.7E+2未満	1.5E+3未満
合計			-			6.4E+3未満	8.0E+3未満	1.4E+4未満

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

※ 1～4号機のCs-134,Cs-137合計値は、2号機については作業期間外と残置物撤去作業期間中の合計値を評価時間で按分の上加算した。

2.1 1号機の放出量評価

1. 原子炉直上部

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm<sup>3</sup>)

採取日	核種	①原子炉 ウェル上部 北側	原子炉 ウェル上部 北西側	原子炉 ウェル上部 南側
5/11	Cs-134	ND(1.0E-7)	ND(1.3E-7)	ND(9.9E-8)
	Cs-137	ND(9.5E-8)	ND(9.7E-8)	ND(1.0E-7)

	②ガス採取期間	月間平均	相対比①/②
ガスモニタ値	2.1E-6	3.6E-6	Cs-134 5.0E-2 Cs-137 4.6E-2

(2) 月間漏洩率評価: 1.6E+2 m<sup>3</sup>/h  
(2019年5月1日現在の崩壊熱より蒸気発生量(4.4E-2m<sup>3</sup>/s)を評価)

2. 建屋隙間

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm<sup>3</sup>)

採取日	核種	①機器ハッチ
5/11	Cs-134	ND(1.2E-7)
	Cs-137	ND(9.5E-8)

	②ガス採取期間	月間平均	相対比①/②
ガスモニタ値	3.3E-6	3.6E-06	Cs-134 3.6E-2 Cs-137 2.9E-2

(2) 月間漏洩率評価: 1.3E+3 m<sup>3</sup>/h

3. PCVガス管理システム

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm<sup>3</sup>)

採取日	核種	①PCVガス管理システム出口
5/11	Cs-134	ND(1.7E-6)
	Cs-137	ND(1.3E-6)

核種	PCVガス管理システム出口 月間平均値(Bq/cm <sup>3</sup> )
Kr-85	4.6E-1

	②ガス採取期間 (cps)	月間平均 (cps)	相対比①/②
ガスモニタ値	1.8E+1	1.4E+1	Cs-134 9.5E-8 Cs-137 7.7E-8

(2) 月間平均流量結果: 2.6E+1 m<sup>3</sup>/h

4. 放出量評価

原子炉直上部+建屋隙間(Cs-134) = 3.6E-6 × 5.0E-2 × 1.6E+2 × 1E+6 + 3.6E-6 × 3.6E-2 × 1.3E+3 × 1E+6 = 1.9E+2Bq/時未満

原子炉直上部+建屋隙間(Cs-137) = 3.6E-6 × 4.6E-2 × 1.6E+2 × 1E+6 + 3.6E-6 × 2.9E-2 × 1.3E+3 × 1E+6 = 1.6E+2Bq/時未満


PCVガス管理システム(Cs-134) = 1.4E+1 × 9.5E-8 × 2.6E+1 × 1E+6 = 3.5E+1Bq/時未満

PCVガス管理システム(Cs-137) = 1.4E+1 × 7.7E-8 × 2.6E+1 × 1E+6 = 2.8E+1Bq/時未満

PCVガス管理システム(Kr) = 4.6E-1 × 2.6E+1 × 1E+6 = 1.2E+7Bq/時

PCVガス管理システム(Kr被ばく線量) = 1.2E+7 × 24 × 365 × 2.5E-19 × 0.0022/0.5 × 1E+3 = 1.1E-7mSv/年

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

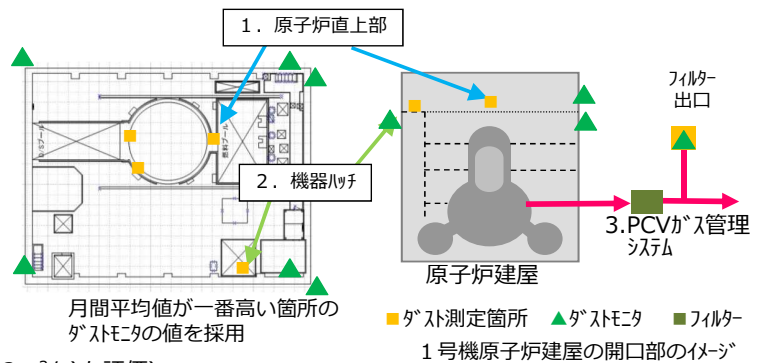

## 2.2 2号機の放出量評価 作業期間外

### 1. 排気設備


(1) ガスト測定結果とガストモニタ値 (単位Bq/cm<sup>3</sup>)

採取日	核種	①排気設備出口
5/7	Cs-134	ND(1.4E-7)
	Cs-137	1.4E-7

	②ガスト採取期間	月間平均	相对比①/②	
ガストモニタ値	4.2E-7	2.7E-7	Cs-134	3.3E-1
			Cs-137	3.4E-1

(2) 月間排気設備流量：1.0E+4 m<sup>3</sup>/h

### 2. 開口の隙間及びブローアウトバルブの隙間

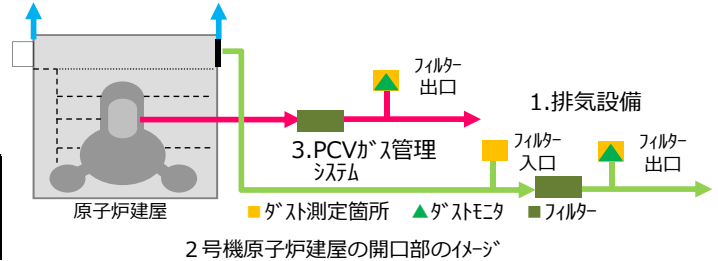

2号機原子炉建屋の開口部のイメージ

### 2. 開口の隙間及びブローアウトバルブの隙間

(1) ガスト測定結果 (単位Bq/cm<sup>3</sup>)

採取日	核種	排気設備入口
5/9	Cs-134	ND(1.0E-7)
	Cs-137	ND(9.8E-8)

(2) 月間漏洩率評価：2.6E+3 m<sup>3</sup>/h

### 3. PCVガス管理システム

(1) ガスト測定結果とガストモニタ値 (単位Bq/cm<sup>3</sup>)

採取日	核種	①PCVガス管理システム出口	核種	PCVガス管理システム出口 月間平均値(Bq/cm <sup>3</sup> )
5/7	Cs-134	ND(1.4E-6)	Kr-85	3.7E+1
	Cs-137	ND(9.2E-7)		

	②ガスト採取期間	月間平均	相对比①/②	
ガストモニタ値	8.4E-6	2.2E-6	Cs-134	1.7E-1
			Cs-137	1.1E-1

(2) 月間平均流量結果：1.4E+1 m<sup>3</sup>/h

### 4. 放出量評価

排気設備出口+開口の隙間及びブローアウトバルブ隙間(Cs-134)  
排気設備出口+開口の隙間及びブローアウトバルブ隙間(Cs-137)  
PCVガス管理システム(Cs-134)  
PCVガス管理システム(Cs-137)  
PCVガス管理システム(Kr)  
PCVガス管理システム(Kr被ばく線量)

$$\begin{aligned}
 &= 2.7E-7 \times 3.3E-1 \times 1.0E+4 \times 1E+6 + 1.0E-7 \times 2.6E+3 \times 1E+6 = 1.1E+3Bq/時未満 \\
 &= 2.7E-7 \times 3.4E-1 \times 1.0E+4 \times 1E+6 + 9.8E-8 \times 2.6E+3 \times 1E+6 = 1.2E+3Bq/時未満 \\
 &= 2.2E-6 \times 1.7E-1 \times 1.4E+1 \times 1E+6 = 5.0E+0Bq/時未満 \\
 &= 2.2E-6 \times 1.1E-1 \times 1.4E+1 \times 1E+6 = 3.3E+0Bq/時未満 \\
 &= 3.7E+1 \times 1.4E+1 \times 1E+6 = 5.1E+8Bq/時 \\
 &= 5.1E+8 \times 24 \times 365 \times 2.4E-19 \times 0.0022/0.5 \times 1E+3 = 4.7E-6mSv/年
 \end{aligned}$$

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

## 2.2 2号機の放出量評価 残置物撤去作業期間中：17日間作業して1日3時間

### 1. 排気設備


(1) ガスト測定結果とガストモニタ値 (単位Bq/cm<sup>3</sup>)

採取日	核種	①排気設備出口
5/7	Cs-134	ND(1.4E-7)
	Cs-137	1.4E-7

	②ガスト採取期間	月間平均	相对比①/②	
ガストモニタ値	4.2E-7	2.7E-7	Cs-134	3.3E-1
			Cs-137	3.4E-1

(2) 月間排気設備流量：1.0E+4 m<sup>3</sup>/h

### 2. 開口の隙間及びブローアウトバルブの隙間

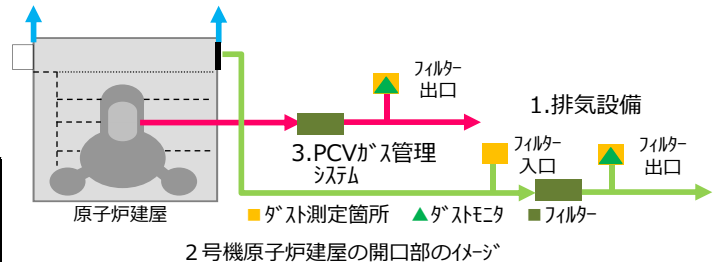

2号機原子炉建屋の開口部のイメージ

### 2. 開口の隙間及びブローアウトバルブの隙間

(1) ガスト測定結果 (単位Bq/cm<sup>3</sup>)

採取日	核種	排気設備入口
5/31	Cs-134	1.1E-6
	Cs-137	1.3E-5

(2) 月間漏洩率評価：2.6E+3 m<sup>3</sup>/h

### 3. PCVガス管理システム

(1) ガスト測定結果とガストモニタ値 (単位Bq/cm<sup>3</sup>)

採取日	核種	①PCVガス管理システム出口	核種	PCVガス管理システム出口 月間平均値(Bq/cm <sup>3</sup> )
5/7	Cs-134	ND(1.4E-6)	Kr-85	3.7E+1
	Cs-137	ND(9.2E-7)		

	②ガスト採取期間	月間平均	相对比①/②	
ガストモニタ値	8.4E-6	2.2E-6	Cs-134	1.7E-1
			Cs-137	1.1E-1

(2) 月間平均流量結果：1.4E+1 m<sup>3</sup>/h

### 4. 放出量評価

排気設備出口+開口の隙間及びブローアウトバルブ隙間(Cs-134)  
排気設備出口+開口の隙間及びブローアウトバルブ隙間(Cs-137)  
PCVガス管理システム(Cs-134)  
PCVガス管理システム(Cs-137)  
PCVガス管理システム(Kr)  
PCVガス管理システム(Kr被ばく線量)

$$\begin{aligned}
 &= 2.7E-7 \times 3.3E-1 \times 1.0E+4 \times 1E+6 + 1.1E-6 \times 2.6E+3 \times 1E+6 = 3.7E+3Bq/時未満 \\
 &= 2.7E-7 \times 3.4E-1 \times 1.0E+4 \times 1E+6 + 1.3E-5 \times 2.6E+3 \times 1E+6 = 3.5E+4Bq/時未満 \\
 &= 2.2E-6 \times 1.7E-1 \times 1.4E+1 \times 1E+6 = 5.0E+0Bq/時未満 \\
 &= 2.2E-6 \times 1.1E-1 \times 1.4E+1 \times 1E+6 = 3.3E+0Bq/時未満 \\
 &= 3.7E+1 \times 1.4E+1 \times 1E+6 = 5.1E+8Bq/時 \\
 &= 5.1E+8 \times 24 \times 365 \times 2.4E-19 \times 0.0022/0.5 \times 1E+3 = 4.7E-6mSv/年
 \end{aligned}$$

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

## 2.3 3号機の放出量評価 (1)


### 1. 原子炉直上部

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm<sup>3</sup>)

採取日	核種	①南西
5/10	Cs-134	ND(1.5E-7)
	Cs-137	3.7E-7

	②ガス採取期間	月間平均	相対比①/②	
ガスモニタ	2.8E-6	4.2E-6	Cs-134	5.2E-2
			Cs-137	1.3E-1

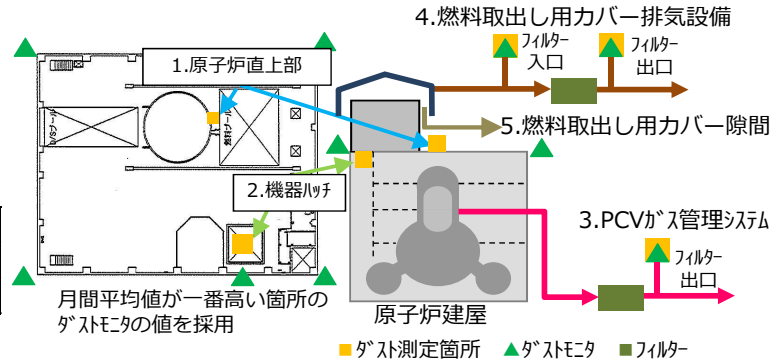

(2) 月間漏洩率評価 : 1.9E+2 m<sup>3</sup>/h

( 2019年5月1日現在の崩壊熱より蒸気発生量(5.2E-2m<sup>3</sup>/s)を評価) 3号機原子炉建屋の開口部のイメージ

### 2. 機器ハッチ

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm<sup>3</sup>)

採取日	核種	①機器ハッチ
5/10	Cs-134	ND(1.4E-7)
	Cs-137	ND(9.9E-8)

	②ガス採取期間	月間平均	相対比①/②	
ガスモニタ値	1.7E-6	5.1E-6	Cs-134	8.3E-2
			Cs-137	5.8E-2

(2) 月間漏洩率評価 : 3.1E+3 m<sup>3</sup>/h

### 3. PCVガス管理システム

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm<sup>3</sup>)

採取日	核種	①PCVガス管理システム出口	核種	PCVガス管理システム出口
5/10	Cs-134	ND(1.5E-6)	Kr-85	月間平均値(Bq/cm <sup>3</sup> )
	Cs-137	ND(1.4E-6)		

	②ガス採取期間	月間平均	相対比①/②	
ガスモニタ値	1.5E-5	1.5E-5	Cs-134	1.0E-1
			Cs-137	9.5E-2

(2) 月間平均流量結果 : 1.9E+1 m<sup>3</sup>/h

## 2.3 3号機の放出量評価 (2)

### 4. 燃料取出し用カバー-隙間

(1) ガス測定結果 (単位Bq/cm<sup>3</sup>)

採取日	核種	①排気設備入口
5/10	Cs-134	ND(1.3E-7)
	Cs-137	ND(9.9E-8)

	②ガス採取期間	月間平均	相対比①/②	
ガスモニタ	5.7E-6	4.5E-6	Cs-134	2.2E-2
			Cs-137	1.8E-2

(2) 月間漏洩率評価 : 2.6E+3 m<sup>3</sup>/h

### 5. 燃料取出し用カバー-排気設備

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm<sup>3</sup>)

採取日	核種	①排気設備出口
5/10	Cs-134	ND(1.1E-7)
	Cs-137	ND(9.7E-8)

	②ガス採取期間	月間平均	相対比①/②	
ガスモニタ値	4.8E-6	4.7E-6	Cs-134	2.2E-2
			Cs-137	2.0E-2

(2) 月間排気設備流量 : 3.0E+4 m<sup>3</sup>/h

### 6. 放出量評価

原子炉直上部+機器ハッチ+燃料取出し用カバー-隙間+燃料取出し用カバー-排気設備(Cs-134)

$$= 4.2E-6 \times 5.2E-2 \times 1.9E+2 \times 1E+6 + 5.1E-6 \times 8.3E-2 \times 3.1E+3 \times 1E+6 + 4.5E-6 \times 2.2E-2 \times 2.6E+3 \times 1E+6 + 4.7E-6 \times 2.2E-2 \times 3.0E+4 \times 1E+6 = 4.7E+3Bq/時未満$$

原子炉直上部+機器ハッチ+燃料取出し用カバー-隙間+燃料取出し用カバー-排気設備(Cs-137)

$$= 4.2E-6 \times 1.3E-1 \times 1.9E+2 \times 1E+6 + 5.1E-6 \times 5.8E-2 \times 3.1E+3 \times 1E+6 + 4.5E-6 \times 1.8E-2 \times 2.6E+3 \times 1E+6 + 4.7E-6 \times 2.0E-2 \times 3.0E+4 \times 1E+6 = 4.1E+3Bq/時未満$$

PCVガス管理システム(Cs-134) = 1.5E-5 × 1.0E-1 × 1.9E+1 × 1E+6

$$= 2.9E+1Bq/時未満$$

PCVガス管理システム(Cs-137) = 1.5E-5 × 9.5E-2 × 1.9E+1 × 1E+6

$$= 2.7E+1Bq/時未満$$

PCVガス管理システム(Kr) = 4.2E+1 × 1.9E+1 × 1E+6

$$= 8.0E+8Bq/時$$

PCVガス管理システム(Kr被ばく線量) = 8.0E+8 × 24 × 365 × 3.0E-19 × 0.0022/0.5 × 1E+3

$$= 9.3E-6mSv/年$$

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

### 1. 燃料取出し用加圧隙間

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm<sup>3</sup>)

採取日	核種	①SFP近傍	フィンガ ブレイ近傍	加圧-上部
5/14	Cs-134	ND(1.1E-7)	ND(9.3E-8)	ND(1.3E-7)
	Cs-137	ND(9.9E-8)	ND(9.7E-8)	ND(1.0E-7)

ガスモニタ値	②ガス採取期間	月間平均	相対比①/②	
			Cs-134	Cs-137
	4.0E-7	7.2E-7	2.7E-1	2.5E-1

ガス測定結果及び相対比より、放出量が最大となる箇所を採用

(2) 月間漏洩率評価 : 6.4E+3 m<sup>3</sup>/h

### 2. 燃料取出し用加圧排気設備

(1) ガス測定結果とガスモニタ値 (単位Bq/cm<sup>3</sup>)

採取日	核種	①排気設備出口	ガスモニタ値	②ガス採取期間	月間平均	相対比①/②	
5/14	Cs-134	ND(1.4E-8)					
	Cs-137	ND(9.8E-9)				Cs-137	5.0E-2

(2) 月間排気設備流量 : 5.0E+4 m<sup>3</sup>/h

### 3. 放出量評価


燃料取出し用加圧隙間+燃料取出し用加圧排気設備(Cs-134)

$$= 7.2E-7 \times 2.7E-1 \times 6.4E+3 \times 1E+6 + 1.5E-7 \times 7.2E-2 \times 5.0E+4 \times 1E+6 = 1.8E+3Bq/時未満$$

燃料取出し用加圧隙間+燃料取出し用加圧排気設備(Cs-137)

$$= 7.2E-7 \times 2.5E-1 \times 6.4E+3 \times 1E+6 + 1.5E-7 \times 5.0E-2 \times 5.0E+4 \times 1E+6 = 1.5E+3Bq/時未満$$

端数処理の都合上、合計が一致しない場合があります。

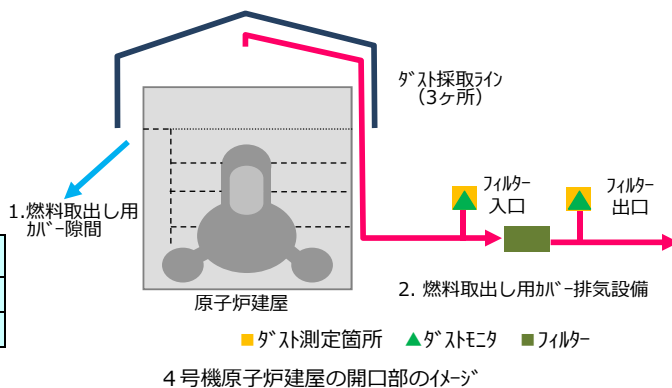


## 参考1 評価のイメージ

- 月1回の空気中放射性物質濃度測定値と連続ダストモニタのデータから連続性を考慮した空気中放射性物質濃度を評価

#### STEP1 月間の連続ダストモニタのトレンドを確認


※連続ダストモニタは、全βのため被ばく評価に使用できない

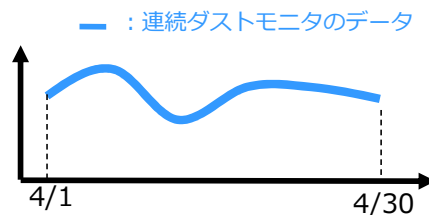

#### STEP2 月1回の空気中放射性物質濃度測定値と連続ダストモニタの値を比較


- 例 4月8日に月1回の空気中放射性物質濃度測定 →核種毎 (Cs134,137) にデータが得られる
- 同時刻の連続ダストモニタの値を確認
- 上記2つのデータの比を評価

③相対比=①空気中放射性物質濃度/②ダストモニタの値

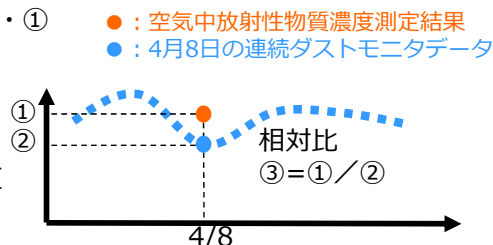

#### STEP3 連続性を考慮した空気中放射性物質濃度を評価

- 連続ダストモニタのデータに③相対比を乗じて、連続性を考慮した空気中放射性物質濃度を評価

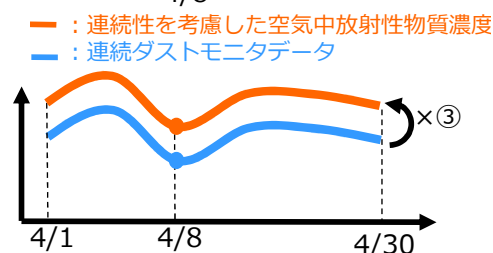




■ 評価方法

空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

■ 計算例

5月1日 北北西風 2.1m/s

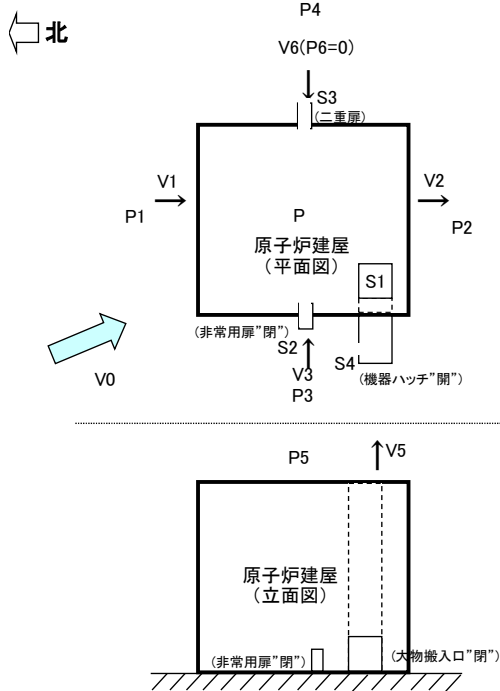

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: 建屋流入風速 (m/s)
- V2: 建屋流出風速 (m/s)
- V3: 建屋流入風速 (m/s)
- V4: 建屋流出風速 (m/s)
- V5: 建屋流出風速 (m/s)
- V6: 建屋流出風速 (m/s)
- P1: 上流側圧力 (北風) (Pa)
- P2: 下流側圧力 (北風) (Pa)
- P3: 上流側圧力 (西風) (Pa)
- P4: 下流側圧力 (西風) (Pa)
- P5: 上面部圧力 (Pa)
- P6: T/B内圧 (0Pa)
- P: 建屋内圧 (Pa)
- S1: 機器ハッチ隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S2: R/B非常用扉開口面積 (m<sup>2</sup>)
- S3: R/B二重扉開口面積 (m<sup>2</sup>)
- S4: R/B大物搬入口横扉 (m<sup>2</sup>)
- ρ: 空気密度 (kg/m<sup>3</sup>)
- C1: 風圧係数 (北風上側)
- C2: 風圧係数 (北風下側)
- C3: 風圧係数 (西風上側)
- C4: 風圧係数 (西風下側)
- C5: 風圧係数 (上面部)
- ζ: 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

- 上流側 (北風):  $P1 = C1 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (1)
- 下流側 (北風):  $P2 = C2 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (2)
- 上流側 (西風):  $P3 = C3 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (3)
- 下流側 (西風):  $P4 = C4 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (4)
- 上面部:  $P5 = C5 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (5)

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

- $P1 - P = \zeta \times \rho \times V1^2 / (2g)$  ... (6)
- $P - P2 = \zeta \times \rho \times V2^2 / (2g)$  ... (7)
- $P3 - P = \zeta \times \rho \times V3^2 / (2g)$  ... (8)
- $P - P4 = \zeta \times \rho \times V4^2 / (2g)$  ... (9)
- $P - P5 = \zeta \times \rho \times V5^2 / (2g)$  ... (10)
- $P6 - P = \zeta \times \rho \times V6^2 / (2g)$  ... (11)

空気流出入量のマスバランス式は

$$(V1 \times S4 + V3 \times S2 + V6 \times S3) \times 3600 = (V2 \times 0 + V4 \times 0 + V5 \times S1) \times 3600$$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$$Y = (V1 \times S4 + V3 \times S2 + V6 \times S3) \times 3600 - (V2 \times 0 + V4 \times 0 + V5 \times S1) \times 3600$$

V1, V2, V3, V4, V5, V6は(6), (7), (8), (9), (10), (11)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるようにPの値を調整する

V0 (m/s)	C1	C2	C3	C4	C5	ζ	ρ (kg/m <sup>3</sup> )
2.10	0.80	-0.50	0.10	-0.50	-0.40	2.00	1.20

S1 (m <sup>2</sup> )	S2 (m <sup>2</sup> )	S3 (m <sup>2</sup> )	S4 (m <sup>2</sup> )
0.73	0.00	0.29	0.10

P1 (Pa)	P2 (Pa)	P3 (Pa)	P4 (Pa)	P5 (Pa)	P6 (Pa)	P (Pa)
0.216895	-0.13556	0.027112	-0.13556	-0.10845	0	-0.07391

V1 (m/s)	V2 (m/s)	V3 (m/s)	V4 (m/s)	V5 (m/s)	V6 (m/s)	Y (m <sup>3</sup> /h)
1.54	0.71	0.91	0.71	0.53	0.78	0.00
IN	OUT	IN	OUT	OUT	IN	OK

※IN : 流入  
OUT: 流出



■ 週ごとの漏洩量評価（一例）

	5月1日			5月2日			5月3日			5月4日			5月5日			5月6日			5月7日		
	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)
西風	0.8	0.3	333	1.6	3.8	717	1.3	1.8	589	0.7	0.3	311	1.0	0.7	455	1.1	0.5	473	0.0	0.0	0
西北西風	0.9	0.2	520	3.0	8.3	1,727	1.5	3.8	842	1.3	3.0	761	1.2	1.7	717	1.3	0.3	751	0.7	0.8	416
北西風	1.2	1.8	780	3.3	3.2	2,036	1.5	1.0	908	1.4	2.7	861	1.3	1.2	787	2.3	0.8	1,415	2.5	3.5	1,559
北北西風	2.1	3.8	1,396	1.5	2.5	973	1.6	0.8	1,035	1.5	1.2	995	1.3	0.5	862	1.4	0.2	929	3.6	11.7	2,356
北風	2.9	5.7	1,896	1.4	0.8	929	1.5	0.2	995	2.4	0.7	1,592	1.9	0.5	1,238	0.0	0.0	0	2.5	3.8	1,673
北北東風	3.0	2.8	1,990	0.7	0.2	464	2.7	0.5	1,813	3.2	1.0	2,145	0.8	0.2	531	0.0	0.0	0	2.4	0.5	1,614
北東風	0.0	0.0	0	0.9	0.2	563	2.5	1.0	1,575	3.0	2.5	1,886	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	3.7	0.2	2,316
東北東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.6	2.0	896	1.9	0.7	1,098	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.5	0.2	289
東風	0.5	0.2	222	1.1	0.2	488	1.3	1.2	596	1.9	0.3	821	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
東南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.8	2.8	797	1.9	1.3	847	2.7	0.3	1,211	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
南東風	1.3	0.7	583	1.2	0.5	538	1.9	2.0	856	2.3	2.2	1,049	1.9	3.5	857	0.0	0.0	0	0.6	0.2	269
南南東風	1.5	1.7	668	0.0	0.0	0	2.0	1.2	897	2.2	1.3	1,004	5.6	5.7	2,509	6.0	7.2	2,693	0.0	0.0	0
南風	2.0	2.2	877	0.8	0.5	370	2.9	1.7	1,264	2.3	1.8	1,008	5.2	4.0	2,312	4.5	10.0	2,015	0.0	0.0	0
南南西風	1.7	1.7	776	0.9	0.5	404	1.0	0.8	440	1.6	1.8	738	4.3	4.5	1,914	3.8	3.3	1,682	0.0	0.0	0
南西風	0.8	0.5	344	1.2	0.5	523	1.2	0.5	553	1.0	2.0	460	0.0	0.0	0	1.0	0.2	449	1.2	0.3	538
西南西風	0.8	0.3	336	0.9	0.8	422	1.0	1.2	442	1.1	0.5	478	1.2	0.8	556	0.8	1.5	364	0.8	0.3	336
漏洩日量 (m3)	28,376			28,316			19,492			23,866			39,499			47,504			41,272		

16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

■ 漏洩量合計

評価期間	5/1 ~ 5/7	5/8 ~ 5/14	5/15 ~ 5/21	5/22 ~ 5/28	5/29 ~ 5/31	漏洩量合計 (m³)	評価対象期間 (h)	漏洩率 (m³/h)
週間漏洩量 (m³)	228,328	200,343	271,845	143,830	97,602	941,948	744	1,266

端数処理をしているため記載の数値による計算が一致しない場合がある。


参考3 2号機ブローアウト° 初隙間の漏洩率評価

■ 評価方法

空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

■ 計算例

5月1日 北北西風 2.1m/s

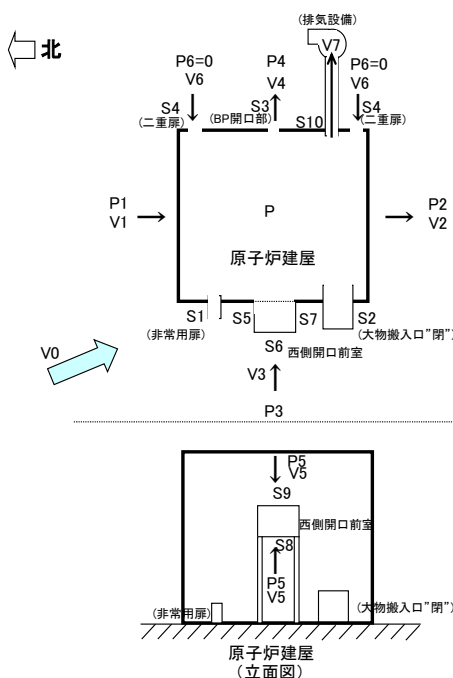

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: 建屋流入風速 (m/s)
- V2: 建屋流出風速 (m/s)
- V3: 建屋流入風速 (m/s)
- V4: 建屋流出風速 (m/s)
- V5: 建屋流入風速 (m/s)
- V6: 建屋流出風速 (m/s)
- V7: 排気風速 (m/s)
- P1: 上流側圧力 (北) (Pa)
- P2: 下流側圧力 (南) (Pa)
- P3: 上流側圧力 (西) (Pa)
- P4: 下流側圧力 (東) (Pa)
- P5: 床面圧力 (Pa)
- P6: T/B内圧力 (0Pa)
- P: 建屋内圧力 (Pa)
- S1: 非常用扉開口面積 (m²)
- S2: 大物搬入口開口面積 (m²)
- S3: BP隙間面積 (m²)
- S4: R/B二重扉(南北)開口面積 (m²)
- S5: 西側開口前室北側開口面積 (m²)
- S6: 西側開口前室西側開口面積 (m²)
- S7: 西側開口前室南側開口面積 (m²)
- S8: 西側開口前室床部開口面積 (m²)
- S9: 西側開口前室上部開口面積 (m²)
- S10: 排気ダクト面積 (m²)
- $\rho$ : 空気密度 (kg/m³)
- C1: 風圧係数(北)
- C2: 風圧係数(南)
- C3: 風圧係数(西)
- C4: 風圧係数(東)
- C5: 風圧係数(床面)
- $\zeta$ : 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

- 上流側(北):  $P1=C1 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (1)
- 下流側(南):  $P2=C2 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (2)
- 上流側(西):  $P3=C3 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (3)
- 下流側(東):  $P4=C4 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (4)
- 床面:  $P5=C5 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (5)

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

- $P1-P=\zeta \times \rho \times V1^2 / (2g)$  ... (6)
- $P-P2=\zeta \times \rho \times V2^2 / (2g)$  ... (7)
- $P3-P=\zeta \times \rho \times V3^2 / (2g)$  ... (8)
- $P-P4=\zeta \times \rho \times V4^2 / (2g)$  ... (9)
- $P5-P=\zeta \times \rho \times V5^2 / (2g)$  ... (10)
- $P6-P=\zeta \times \rho \times V6^2 / (2g)$  ... (11)

空気流入量のマスバランスは

$$(V1 \times S5 + V3 \times (S1 + S2 + S6) + V5 \times (S8 + S9) + V6 \times S4) \times 3600 = (V2 \times S7 + V4 \times S3 + V7 \times S10) \times 3600$$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$$Y = (V1 \times S5 + V3 \times (S1 + S2 + S6) + V5 \times (S8 + S9) + V6 \times S4) \times 3600 - (V2 \times S7 + V4 \times S3 + V7 \times S10) \times 3600$$

V1~V6は(6)~(11)により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるようにPの値を調整する

V0 (m/s)	C1	C2	C3	C4	C5	ζ	ρ (kg/m <sup>3</sup> )			
2.10	0.80	-0.50	0.10	-0.50	-0.40	2.00	1.20			
S1 (m <sup>2</sup> )	S2 (m <sup>2</sup> )	S3 (m <sup>2</sup> )	S4 (m <sup>2</sup> )	S5 (m <sup>2</sup> )	S6 (m <sup>2</sup> )	S7 (m <sup>2</sup> )	S8 (m <sup>2</sup> )	S9 (m <sup>2</sup> )	S10 (m <sup>2</sup> )	
2.075	0.000	0.340	0.370	0.010	0.230	1.124	0.001	0.000	0.500	

P1 (Pa)	P2 (Pa)	P3 (Pa)	P4 (Pa)	P5 (Pa)	P6 (Pa)	P (Pa)
0.216895	-0.13556	0.027112	-0.13556	-0.10845	0	-0.13196

V1 (m/s)	V2 (m/s)	V3 (m/s)	V4 (m/s)	V5 (m/s)	V6 (m/s)	V7 (m/s)	Y (m <sup>3</sup> /h)
1.69	0.17	1.14	0.17	0.44	1.04	5.56	0.00
IN	OUT	IN	OUT	IN	IN	OUT(排気)	OK

※IN : 流入  
OUT: 流出

漏洩率

903 m<sup>3</sup>/h

■ 週ごとの漏洩量評価 (一例)

	5月1日			5月2日			5月3日			5月4日			5月5日			5月6日			5月7日		
	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m <sup>3</sup> /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m <sup>3</sup> /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m <sup>3</sup> /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m <sup>3</sup> /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m <sup>3</sup> /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m <sup>3</sup> /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m <sup>3</sup> /h)
西風	0.8	0.3	0	1.6	3.8	1,156	1.3	1.8	0	0.7	0.3	0	1.0	0.7	0	1.1	0.5	0	0.0	0.0	0
西北西風	0.9	0.2	0	3.0	8.3	7,241	1.5	3.8	671	1.3	3.0	0	1.2	1.7	0	1.3	0.3	0	0.7	0.8	0
北西風	1.2	1.8	0	3.3	3.2	6,718	1.5	1.0	0	1.4	2.7	0	1.3	1.2	0	2.3	0.8	3,213	2.5	3.5	4,074
北北西風	2.1	3.8	903	1.5	2.5	0	1.6	0.8	0	1.5	1.2	0	1.3	0.5	0	1.4	0.2	0	3.6	11.7	5,561
北風	2.9	5.7	0	1.4	0.8	0	1.5	0.2	0	2.4	0.7	0	1.9	0.5	0	0.0	0.0	0	2.5	3.8	0
北北東風	3.0	2.8	0	0.7	0.2	0	2.7	0.5	0	3.2	1.0	0	0.8	0.2	0	0.0	0.0	0	2.4	0.5	0
北東風	0.0	0.0	0	0.9	0.2	0	2.5	1.0	0	3.0	2.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	3.7	0.2	0
東北東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.6	2.0	0	1.9	0.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.5	0.2	0
東風	0.5	0.2	0	1.1	0.2	0	1.3	1.2	0	1.9	0.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
東南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.8	2.8	0	1.9	1.3	0	2.7	0.3	443	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
南東風	1.3	0.7	0	1.2	0.5	0	1.9	2.0	0	2.3	2.2	53	1.9	3.5	0	0.0	0.0	0	0.6	0.2	0
南南東風	1.5	1.7	0	0.0	0.0	0	2.0	1.2	0	2.2	1.3	289	5.6	5.7	13,323	6.0	7.2	14,827	0.0	0.0	0
南風	2.0	2.2	0	0.8	0.5	0	2.9	1.7	624	2.3	1.8	0	5.2	4.0	8,766	4.5	10.0	6,520	0.0	0.0	0
南南西風	1.7	1.7	882	0.9	0.5	0	1.0	0.8	0	1.6	1.8	794	4.3	4.5	4,026	3.8	3.3	3,405	0.0	0.0	0
南西風	0.8	0.5	0	1.2	0.5	275	1.2	0.5	407	1.0	2.0	0	0.0	0.0	0	1.0	0.2	0	1.2	0.3	345
西南西風	0.8	0.3	0	0.9	0.8	0	1.0	1.2	0	1.1	0.5	122	1.2	0.8	498	0.8	1.5	0	0.8	0.3	0
漏洩日量 (m <sup>3</sup> )	4,932			86,188			3,817			2,017			129,240			185,489			79,256		

16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

■ 漏洩量合計


評価期間	5/1 ~ 5/7	5/8 ~ 5/14	5/15 ~ 5/21	5/22 ~ 5/28	5/29 ~ 5/31	漏洩量合計 (m <sup>3</sup> )	評価対象期間 (h)	漏洩率 (m <sup>3</sup> /h)
週間漏洩量 (m <sup>3</sup> )	490,939	252,142	908,420	72,543	191,311	1,915,356	744	2,574

■ 評価方法

空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

■ 計算例

5月1日 北北西風 2.1m/s

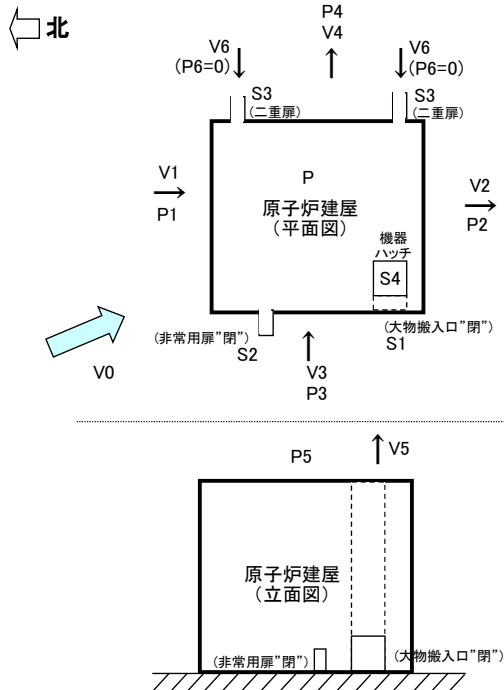

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: 建屋流入風速 (m/s)
- V2: 建屋流出風速 (m/s)
- V3: 建屋流入風速 (m/s)
- V4: 建屋流入風速 (m/s)
- V5: 建屋流出風速 (m/s)
- V6: 建屋流出風速 (m/s)
- P1: 上流側圧力(北) (Pa)
- P2: 下流側圧力(南) (Pa)
- P3: 上流側圧力(西) (Pa)
- P4: 下流側圧力(東) (Pa)
- P5: 上面部圧力 (Pa)
- P6: T/B内圧力 (Pa)
- P: 建屋内圧力 (Pa)
- S1: R/B大物搬入口面積 (m<sup>2</sup>)
- S2: R/B非常用扉開口面積 (m<sup>2</sup>)
- S3: R/B二重扉開口面積 (m<sup>2</sup>)
- S4: 機器ハッチ隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- ρ: 空気密度 (kg/m<sup>3</sup>)
- C1: 風圧係数(北)
- C2: 風圧係数(南)
- C3: 風圧係数(西)
- C4: 風圧係数(東)
- C5: 風圧係数(上面部)
- ζ: 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

- 上流側(北):  $P1=C1 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (1)
- 下流側(南):  $P2=C2 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (2)
- 上流側(西):  $P3=C3 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (3)
- 下流側(東):  $P4=C4 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (4)
- 上面部:  $P5=C5 \times \rho \times V0^2 / (2g)$  ... (5)

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

- $P1-P=\zeta \times \rho \times V1^2 / (2g)$  ... (6)
- $P-P2=\zeta \times \rho \times V2^2 / (2g)$  ... (7)
- $P3-P=\zeta \times \rho \times V3^2 / (2g)$  ... (8)
- $P-P4=\zeta \times \rho \times V4^2 / (2g)$  ... (9)
- $P-P5=\zeta \times \rho \times V5^2 / (2g)$  ... (10)
- $P6-P=\zeta \times \rho \times V6^2 / (2g)$  ... (11)

空気流入量のマスバランス式は

$$(V1 \times 0 + V3 \times (S1+S2)+V6 \times S3) \times 3600=(V2 \times 0+V4 \times 0+V5 \times S4) \times 3600$$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$$Y=(V1 \times 0+V3 \times (S1+S2)+V6 \times S3) \times 3600-(V2 \times 0+V4 \times 0+V5 \times S4) \times 3600$$

V1~V6は(6)~(11)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるように

Pの値を調整する

V0	C1	C2	C3	C4	C5	ζ	ρ
2.10	0.80	-0.50	0.10	-0.50	-0.40	2.00	1.20

S1	S2	S3	S4
0.00	0.00	6.05	1.01

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P
0.216895	-0.13556	0.027112	-0.13556	-0.10845	0	-0.00295

V1	V2	V3	V4	V5	V6	Y
1.34	1.04	0.50	1.04	0.93	0.16	0.00
IN	OUT	IN	OUT	OUT	IN	OK

※IN : 流入  
OUT: 流出

■ 週ごとの漏洩量評価（一例）

	5月1日			5月2日			5月3日			5月4日			5月5日			5月6日			5月7日		
	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m <sup>3</sup> /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m <sup>3</sup> /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m <sup>3</sup> /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m <sup>3</sup> /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m <sup>3</sup> /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m <sup>3</sup> /h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m <sup>3</sup> /h)
西風	0.8	0.3	1,203	1.6	3.8	2,594	1.3	1.8	2,129	0.7	0.3	1,123	1.0	0.7	1,644	1.1	0.5	1,711	0.0	0.0	0
西北西風	0.9	0.2	1,443	3.0	8.3	4,792	1.5	3.8	2,336	1.3	3.0	2,112	1.2	1.7	1,989	1.3	0.3	2,085	0.7	0.8	1,155
北西風	1.2	1.8	1,998	3.3	3.2	5,217	1.5	1.0	2,326	1.4	2.7	2,205	1.3	1.2	2,016	2.3	0.8	3,625	2.5	3.5	3,994
北北西風	2.1	3.8	3,375	1.5	2.5	2,352	1.6	0.8	2,502	1.5	1.2	2,406	1.3	0.5	2,085	1.4	0.2	2,245	3.6	11.7	5,696
北風	2.9	5.7	4,585	1.4	0.8	2,245	1.5	0.2	2,406	2.4	0.7	3,849	1.9	0.5	2,994	0.0	0.0	0	2.5	3.8	4,044
北北東風	3.0	2.8	4,812	0.7	0.2	1,123	2.7	0.5	4,384	3.2	1.0	5,186	0.8	0.2	1,283	0.0	0.0	0	2.4	0.5	3,903
北東風	0.0	0.0	0	0.9	0.2	1,443	2.5	1.0	4,036	3.0	2.5	4,833	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	3.7	0.2	5,934
東北東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.6	2.0	2,486	1.9	0.7	3,047	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.5	0.2	802
東風	0.5	0.2	802	1.1	0.2	1,764	1.3	1.2	2,154	1.9	0.3	2,967	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
東南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.8	2.8	2,849	1.9	1.3	3,027	2.7	0.3	4,330	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
南東風	1.3	0.7	2,085	1.2	0.5	1,925	1.9	2.0	3,061	2.3	2.2	3,751	1.9	3.5	3,063	0.0	0.0	0	0.6	0.2	962
南南東風	1.5	1.7	2,390	0.0	0.0	0	2.0	1.2	3,208	2.2	1.3	3,589	5.6	5.7	8,972	6.0	7.2	9,630	0.0	0.0	0
南風	2.0	2.2	3,171	0.8	0.5	1,337	2.9	1.7	4,571	2.3	1.8	3,645	5.2	4.0	8,360	4.5	10.0	7,287	0.0	0.0	0
南南西風	1.7	1.7	2,775	0.9	0.5	1,443	1.0	0.8	1,572	1.6	1.8	2,639	4.3	4.5	6,843	3.8	3.3	6,014	0.0	0.0	0
南西風	0.8	0.5	1,230	1.2	0.5	1,871	1.2	0.5	1,978	1.0	2.0	1,644	0.0	0.0	0	1.0	0.2	1,604	1.2	0.3	1,925
西南西風	0.8	0.3	1,203	0.9	0.8	1,508	1.0	1.2	1,581	1.1	0.5	1,711	1.2	0.8	1,989	0.8	1.5	1,301	0.8	0.3	1,203
漏洩日量 (m <sup>3</sup> )	74,872			79,417			61,079			70,863			138,411			169,098			101,175		

16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

■ 漏洩量合計

評価期間	5/1 ~ 5/7	5/8 ~ 5/14	5/15 ~ 5/21	5/22 ~ 5/28	5/29 ~ 5/31	漏洩量合計 (m <sup>3</sup> )	評価対象期間 (h)	漏洩率 (m <sup>3</sup> /h)
週間漏洩量 (m <sup>3</sup> )	694,916	435,840	702,319	343,339	144,882	2,321,295	744	3,120


参考5 3号機燃料取出し用カバーの漏洩率評価

■ 評価方法

空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

■ 計算例

5月1日 北北西風 2.1m/s

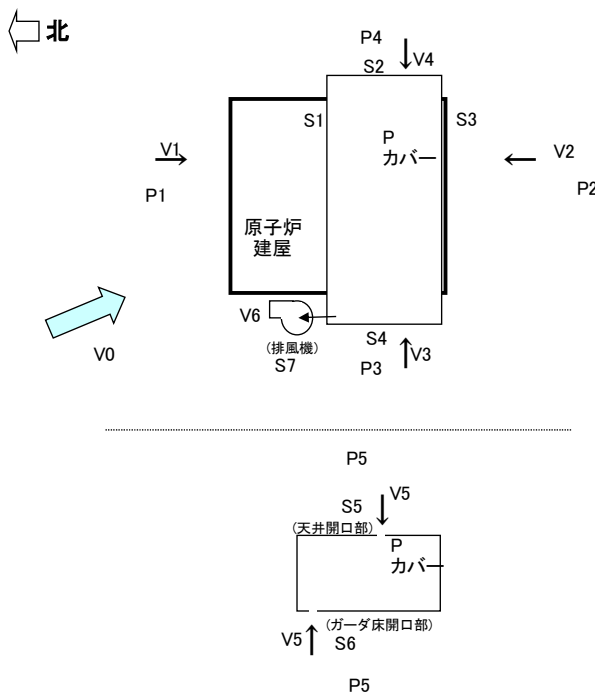

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: カバー内流入風速 (m/s)
- V2: カバー内流出風速 (m/s)
- V3: カバー内流出風速 (m/s)
- V4: カバー内流出風速 (m/s)
- V5: カバー内流出風速 (m/s)
- V6: 排気風速 (m/s)
- P: カバー内圧力 (Pa)
- P1: 上流側圧力(北) (Pa)
- P2: 下流側圧力(南) (Pa)
- P3: 上流側圧力(西) (Pa)
- P4: 下流側圧力(東) (Pa)
- P5: 上下部圧力 (Pa)
- S1: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S2: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S3: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S4: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S5: カバー天井部隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S6: ガータ床隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S7: 排気ダクト吸込口面積 (m<sup>2</sup>)
- ρ: 空気密度 (kg/m<sup>3</sup>)
- C1: 風圧係数(風上側(北))
- C2: 風圧係数(風下側(南))
- C3: 風圧係数(風上側(西))
- C4: 風圧係数(風下側(東))
- C5: 風圧係数(上下部)
- ζ: 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

- 上流側(北):  $P1=C1 \times \rho \times V0^2/(2g)$  ... (1)
- 下流側(南):  $P2=C2 \times \rho \times V0^2/(2g)$  ... (2)
- 上流側(西):  $P3=C3 \times \rho \times V0^2/(2g)$  ... (3)
- 下流側(東):  $P4=C4 \times \rho \times V0^2/(2g)$  ... (4)
- 上面部:  $P5=C5 \times \rho \times V0^2/(2g)$  ... (5)

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

- $P1-P=\zeta \times \rho \times V1^2/(2g)$  ... (6)
- $P2-P=\zeta \times \rho \times V2^2/(2g)$  ... (7)
- $P3-P=\zeta \times \rho \times V3^2/(2g)$  ... (8)
- $P4-P=\zeta \times \rho \times V4^2/(2g)$  ... (9)
- $P5-P=\zeta \times \rho \times V5^2/(2g)$  ... (10)

空気流入量のマスバランス式は

$$(V1 \times S1 + V2 \times S3 + V3 \times S4 + V4 \times S2 + V5 \times (S5 + S6)) \times 3600 = V6 \times S7 \times 3600$$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$$Y = (V1 \times S1 + V2 \times S3 + V3 \times S4 + V4 \times S2 + V5 \times (S5 + S6)) \times 3600 - V6 \times S7 \times 3600$$

V1, V2, V3, V4, V5は(6), (7), (8), (9), (10)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるようにPの値を調整する

V0 (m/s)	C1	C2	C3	C4	C5	ζ	ρ (kg/m³)
2.10	0.80	-0.50	0.10	-0.50	-0.40	2.00	1.20
S1 (m²)	S2 (m²)	S3 (m²)	S4 (m²)	S5 (m²)	S6 (m²)	S7 (m²)	
2.56	0.41	2.56	0.41	0.36	4.47	4.76	

P1 (Pa)	P2 (Pa)	P3 (Pa)	P4 (Pa)	P5 (Pa)	P (Pa)
0.216895	-0.13556	0.027112	-0.13556	-0.10845	-0.14468

V1 (m/s)	V2 (m/s)	V3 (m/s)	V4 (m/s)	V5 (m/s)	V6 (m/s)	Y (m³/h)
1.72	0.27	1.18	0.27	0.54	1.75	0.00
IN	IN	IN	IN	IN	OUT(排気)	OK

※IN : 流入  
OUT: 流出

漏洩量 0 m³/h

■ 週ごとの漏洩量評価 (一例)

	5月1日			5月2日			5月3日			5月4日			5月5日			5月6日			5月7日		
	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m³/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m³/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m³/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m³/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m³/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m³/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m³/h)
西風	0.8	0.3	0	1.6	3.8	0	1.3	1.8	0	0.7	0.3	0	1.0	0.7	0	1.1	0.5	0	0.0	0.0	0
西北西風	0.9	0.2	0	3.0	8.3	290	1.5	3.8	0	1.3	3.0	0	1.2	1.7	0	1.3	0.3	0	0.7	0.8	0
北西風	1.2	1.8	0	3.3	3.2	4245	1.5	1.0	0	1.4	2.7	0	1.3	1.2	0	2.3	0.8	0	2.5	3.5	0
北北西風	2.1	3.8	0	1.5	2.5	0	1.6	0.8	0	1.5	1.2	0	1.3	0.5	0	1.4	0.2	0	3.6	11.7	6,799
北風	2.9	5.7	0	1.4	0.8	0	1.5	0.2	0	2.4	0.7	0	1.9	0.5	0	0.0	0.0	0	2.5	3.8	0
北北東風	3.0	2.8	4,053	0.7	0.2	0	2.7	0.5	2,352	3.2	1.0	5,304	0.8	0.2	0	0.0	0.0	0	2.4	0.5	0
北東風	0.0	0.0	0	0.9	0.2	0	2.5	1.0	0	3.0	2.5	2,840	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	3.7	0.2	6,439
東北東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.6	2.0	0	1.9	0.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.5	0.2	0
東風	0.5	0.2	0	1.1	0.2	0	1.3	1.2	0	1.9	0.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
東南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.8	2.8	0	1.9	1.3	0	2.7	0.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
南東風	1.3	0.7	0	1.2	0.5	0	1.9	2.0	0	2.3	2.2	0	1.9	3.5	0	0.0	0.0	0	0.6	0.2	0
南南東風	1.5	1.7	0	0.0	0.0	0	2.0	1.2	0	2.2	1.3	0	5.6	5.7	14,139	6.0	7.2	17,347	0.0	0.0	0
南風	2.0	2.2	0	0.8	0.5	0	2.9	1.7	0	2.3	1.8	0	5.2	4.0	7,183	4.5	10.0	2,459	0.0	0.0	0
南南西風	1.7	1.7	0	0.9	0.5	0	1.0	0.8	0	1.6	1.8	0	4.3	4.5	9,592	3.8	3.3	7,641	0.0	0.0	0
南西風	0.8	0.5	0	1.2	0.5	0	1.2	0.5	0	1.0	2.0	0	0.0	0.0	0	1.0	0.2	0	1.2	0.3	0
西南西風	0.8	0.3	0	0.9	0.8	0	1.0	1.2	0	1.1	0.5	0	1.2	0.8	0	0.8	1.5	0	0.8	0.3	0
漏洩日量 (m³)	11,482			15,857			1,176			12,405			152,015			174,384			80,390		

16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

■ 漏洩量合計


評価期間	5/1 ~ 5/7	5/8 ~ 5/14	5/15 ~ 5/21	5/22 ~ 5/28	5/29 ~ 5/31	漏洩量合計 (m³)	評価対象期間 (h)	漏洩率 (m³/h)
週間漏洩量 (m³)	447,709	290,552	921,523	70,794	189,099	1,919,677	744	2,580

■ 評価方法

空気漏洩量は外部風速、建屋内外圧差、隙間面積などから計算で求める。

■ 計算例

5月1日 北北西風 2.1m/s

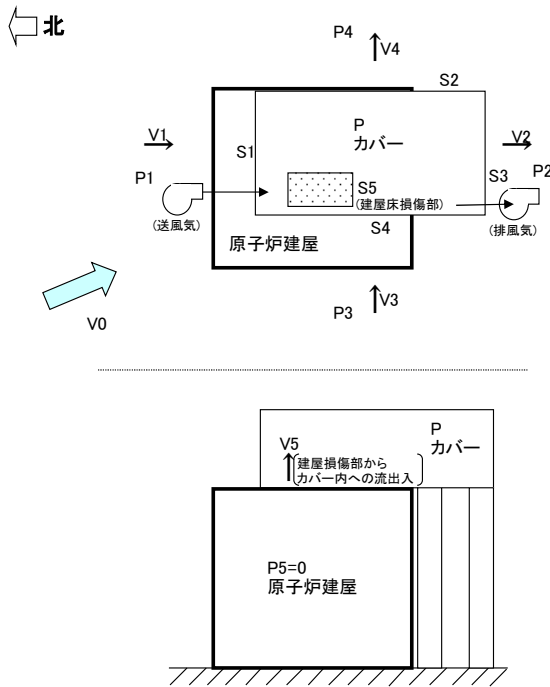

- V0: 外気風速 (m/s)
- V1: カバー内流入風速 (m/s)
- V2: カバー内流出風速 (m/s)
- V3: カバー内流入風速 (m/s)
- V4: カバー内流出風速 (m/s)
- V5: カバー内流入風速 (m/s)
- P: カバー内圧力 (Pa)
- P1: 上流側圧力 (北風) (Pa)
- P2: 下流側圧力 (北風) (Pa)
- P3: 上流側圧力 (西風) (Pa)
- P4: 下流側圧力 (西風) (Pa)
- P5: R/B内圧力 (0Pa)
- S1: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S2: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S3: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S4: カバー隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- S5: 建屋床損傷部隙間面積 (m<sup>2</sup>)
- ρ: 空気密度 (kg/m<sup>3</sup>)
- C1: 風圧係数 (北風上側)
- C2: 風圧係数 (北風下側)
- C3: 風圧係数 (西風上側)
- C4: 風圧係数 (西風下側)
- ζ: 形状抵抗係数

風速をVとすると、上流側、下流側の圧力は次のとおりとなる。

$P1 = C1 \times \rho \times V0^2 / (2g) \dots (1)$   
 $P2 = C2 \times \rho \times V0^2 / (2g) \dots (2)$   
 $P3 = C3 \times \rho \times V0^2 / (2g) \dots (3)$   
 $P4 = C4 \times \rho \times V0^2 / (2g) \dots (4)$

内圧をP、隙間部の抵抗係数をζとすると

$P1 - P = \zeta \times \rho \times V1^2 / (2g) \dots (5)$   
 $P - P2 = \zeta \times \rho \times V2^2 / (2g) \dots (6)$   
 $P3 - P = \zeta \times \rho \times V3^2 / (2g) \dots (7)$   
 $P - P4 = \zeta \times \rho \times V4^2 / (2g) \dots (8)$   
 $P5 - P = \zeta \times \rho \times V5^2 / (2g) \dots (9)$

空気流出量のマスバランス式は

$(V1 \times S1 + V3 \times S4 + V5 \times S5) \times 3600 = (V2 \times S3 + V4 \times S2) \times 3600$

左辺と右辺の差を「Y」とすると

$Y = (V1 \times S1 + V3 \times S4 + V5 \times S5) \times 3600 - (V2 \times S3 + V4 \times S2) \times 3600$

V1, V2, V3, V4, V5は(5), (6), (7), (8), (9)式により、Pの関数なので、「Y」がゼロになるように

Pの値を調整する

V0 (m/s)	C1	C2	C3	C4	ζ	ρ (kg/m <sup>3</sup> )
2.10	0.80	-0.50	0.10	-0.50	2.00	1.20
S1 (m <sup>2</sup> )	S2 (m <sup>2</sup> )	S3 (m <sup>2</sup> )	S4 (m <sup>2</sup> )	S5 (m <sup>2</sup> )		
0.44	0.81	0.46	0.81	4.00		

P1 (Pa)	P2 (Pa)	P3 (Pa)	P4 (Pa)	P5 (Pa)	P (Pa)
0.216895	-0.13556	0.027112	-0.13556	0	-0.00093

V1 (m/s)	V2 (m/s)	V3 (m/s)	V4 (m/s)	V5 (m/s)	Y (m <sup>3</sup> /h)
1.33	1.05	0.48	1.05	0.09	0.00
IN	OUT	IN	OUT	IN	OK

※IN : 流入  
OUT: 流出

■ 週ごとの漏洩量評価（一例）


	5月1日			5月2日			5月3日			5月4日			5月5日			5月6日			5月7日		
	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)	風速 (m/s)	時間 (hr)	漏洩率 (m3/h)
西風	0.8	0.3	2,038	1.6	3.8	4,396	1.3	1.8	3,607	0.7	0.3	1,902	1.0	0.7	2,786	1.1	0.5	2,899	0.0	0.0	0
西北西風	0.9	0.2	2,044	3.0	8.3	6,787	1.5	3.8	3,308	1.3	3.0	2,991	1.2	1.7	2,817	1.3	0.3	2,953	0.7	0.8	1,635
北西風	1.2	1.8	2,829	3.3	3.2	7,387	1.5	1.0	3,293	1.4	2.7	3,123	1.3	1.2	2,855	2.3	0.8	5,133	2.5	3.5	5,656
北北西風	2.1	3.8	4,764	1.5	2.5	3,320	1.6	0.8	3,532	1.5	1.2	3,396	1.3	0.5	2,943	1.4	0.2	3,169	3.6	11.7	8,040
北風	2.9	5.7	8,988	1.4	0.8	4,402	1.5	0.2	4,716	2.4	0.7	7,545	1.9	0.5	5,869	0.0	0.0	0	2.5	3.8	7,928
北北東風	3.0	2.8	6,791	0.7	0.2	1,585	2.7	0.5	6,188	3.2	1.0	7,320	0.8	0.2	1,811	0.0	0.0	0	2.4	0.5	5,509
北東風	0.0	0.0	0	0.9	0.2	2,044	2.5	1.0	5,716	3.0	2.5	6,844	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	3.7	0.2	8,403
東北東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.6	2.0	3,521	1.9	0.7	4,316	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.5	0.2	1,136
東風	0.5	0.2	1,359	1.1	0.2	2,990	1.3	1.2	3,650	1.9	0.3	5,028	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
東南東風	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	1.8	2.8	3,987	1.9	1.3	4,237	2.7	0.3	6,060	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
南東風	1.3	0.7	2,918	1.2	0.5	2,693	1.9	2.0	4,283	2.3	2.2	5,249	1.9	3.5	4,286	0.0	0.0	0	0.6	0.2	1,347
南南東風	1.5	1.7	3,335	0.0	0.0	0	2.0	1.2	4,477	2.2	1.3	5,008	5.6	5.7	12,521	6.0	7.2	13,440	0.0	0.0	0
南風	2.0	2.2	6,187	0.8	0.5	2,608	2.9	1.7	8,919	2.3	1.8	7,113	5.2	4.0	16,313	4.5	10.0	14,219	0.0	0.0	0
南南西風	1.7	1.7	3,872	0.9	0.5	2,014	1.0	0.8	2,194	1.6	1.8	3,683	4.3	4.5	9,550	3.8	3.3	8,394	0.0	0.0	0
南西風	0.8	0.5	1,721	1.2	0.5	2,618	1.2	0.5	2,768	1.0	2.0	2,301	0.0	0.0	0	1.0	0.2	2,244	1.2	0.3	2,693
西南西風	0.8	0.3	1,883	0.9	0.8	2,110	1.0	1.2	2,212	1.1	0.5	2,394	1.2	0.8	2,783	0.8	1.5	1,821	0.8	0.3	1,683
漏洩日量 (m3)	123,652			116,600			92,172			105,197			213,112			276,833			151,376		

16方位毎の平均風速から漏洩率を前頁のように評価する。

■ 漏洩量合計

評価期間	5/1 ~ 5/7	5/8 ~ 5/14	5/15 ~ 5/21	5/22 ~ 5/28	5/29 ~ 5/31	漏洩量合計 (m <sup>3</sup> )	評価対象期間 (h)	漏洩率 (m <sup>3</sup> /h)
週間漏洩量 (m <sup>3</sup> )	1,078,941	927,639	1,573,088	666,330	503,125	4,749,124	744	6,383

● 低いレベルで安定。

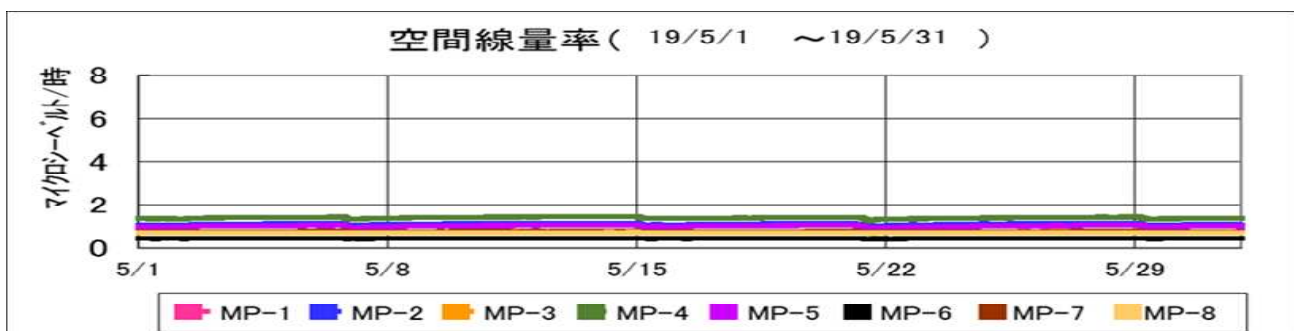

● 大きな上昇はなく、低濃度で安定。

