


Disclaimer


This English translation is only for reference purpose.

When there are any discrepancies between original Japanese version and English translation version, the original Japanese version always prevails.

↑
時
TIME
間

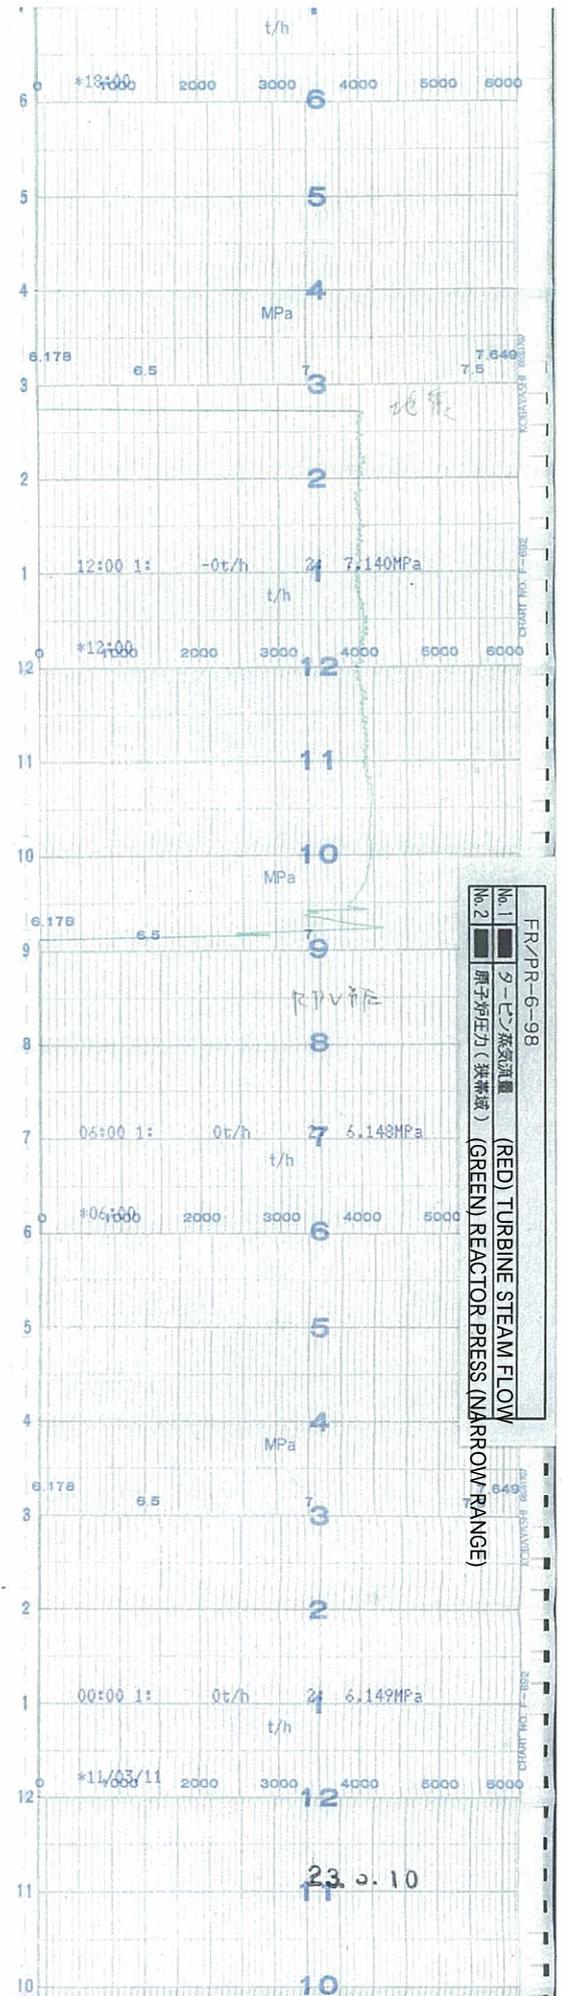


↑
時間
TIME

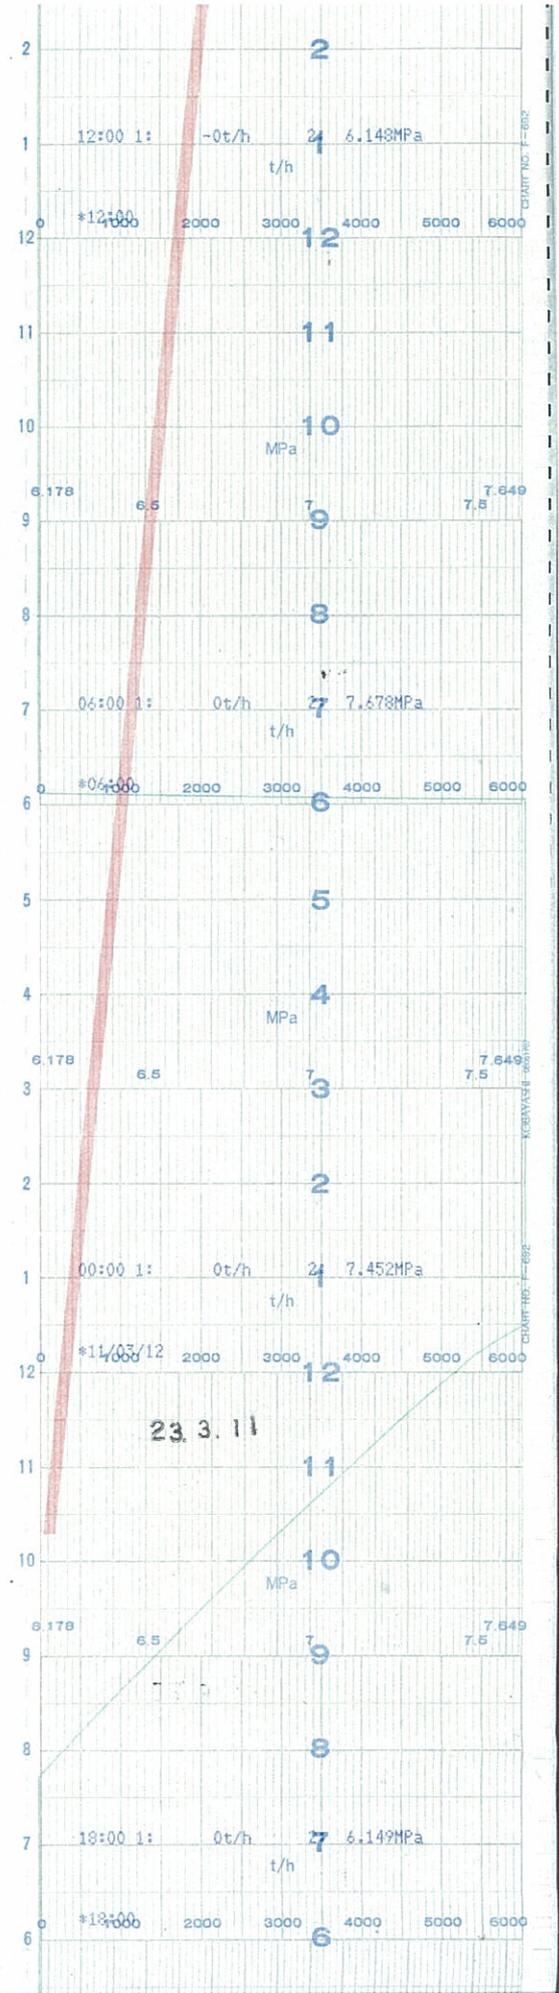


5号機 原子炉圧力/タービン蒸気流量(2 / 13)
UNIT5 REAC PRESS TURB STM FLOW (2/13)


↑
時間
TIME

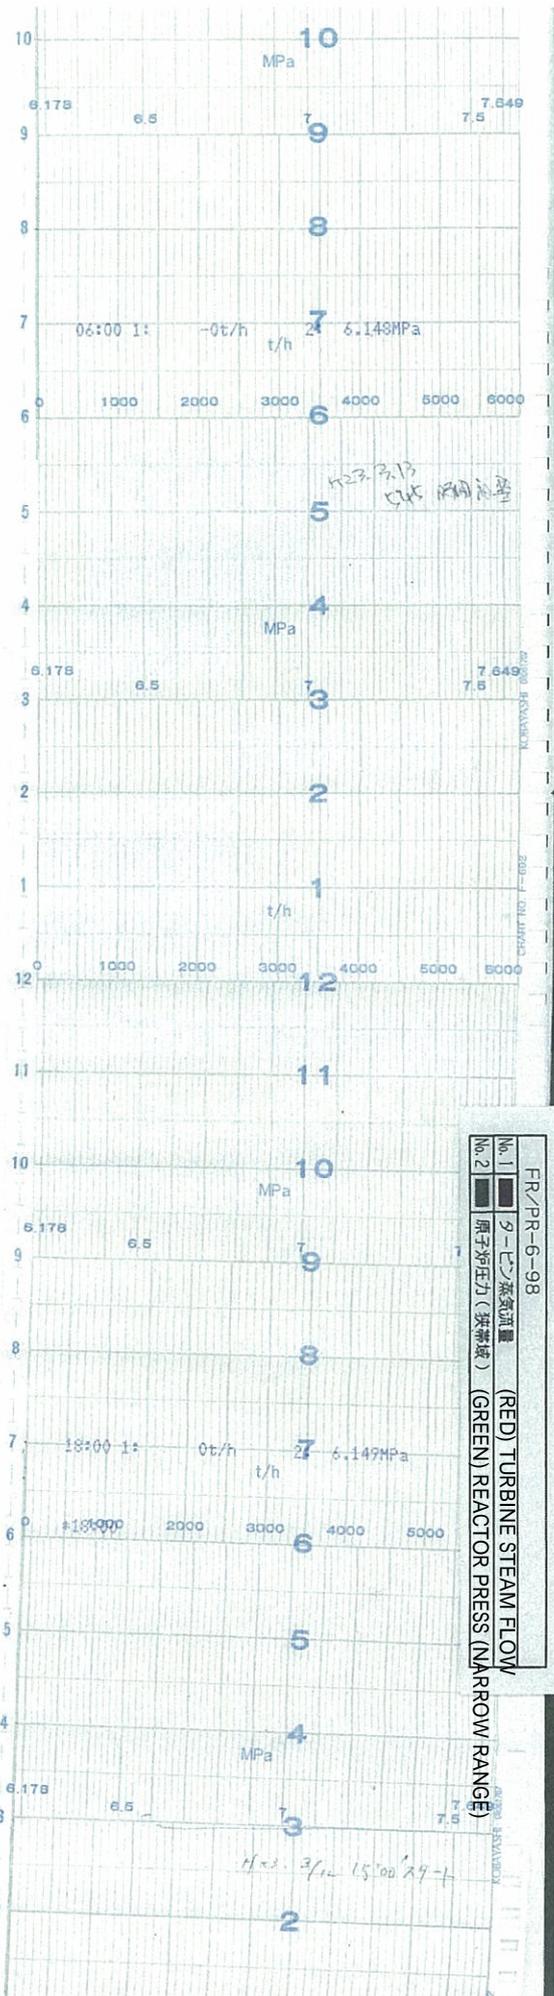

時間
↑
TIME

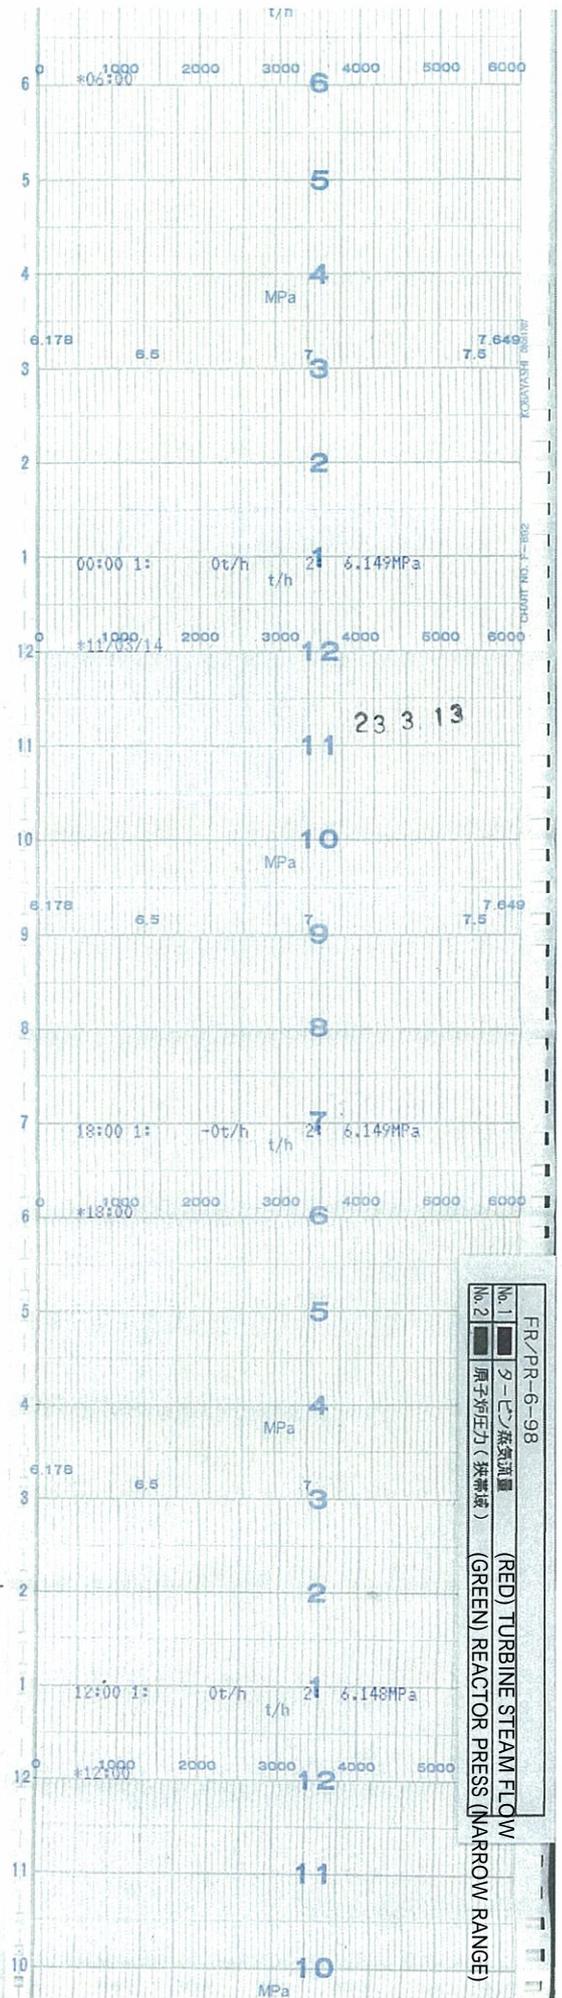


時間
↑
TIME

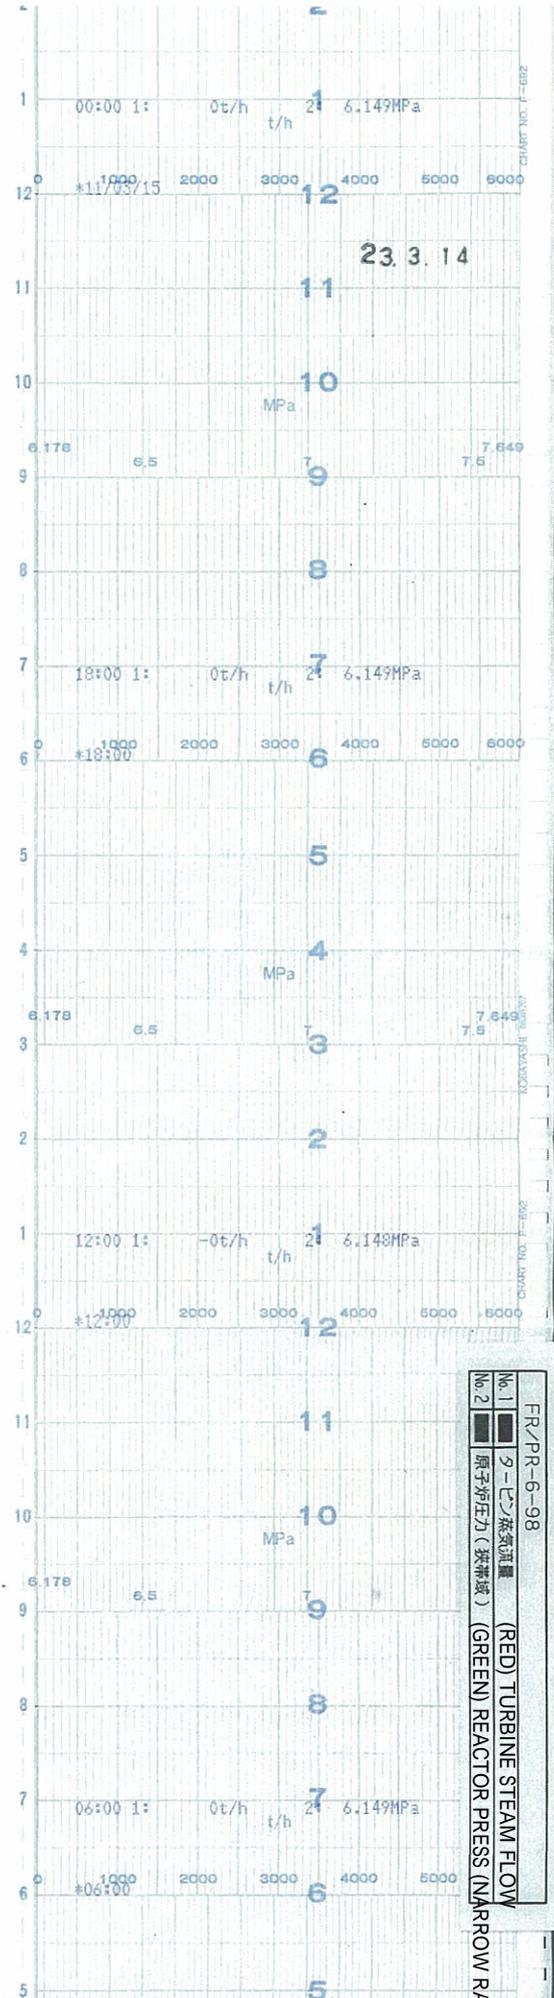

5号機 原子炉圧力/タービン蒸気流量(5 / 13)
UNIT5 REAC PRESS TURB STM FLOW (5/13)

↑
時間
TIME

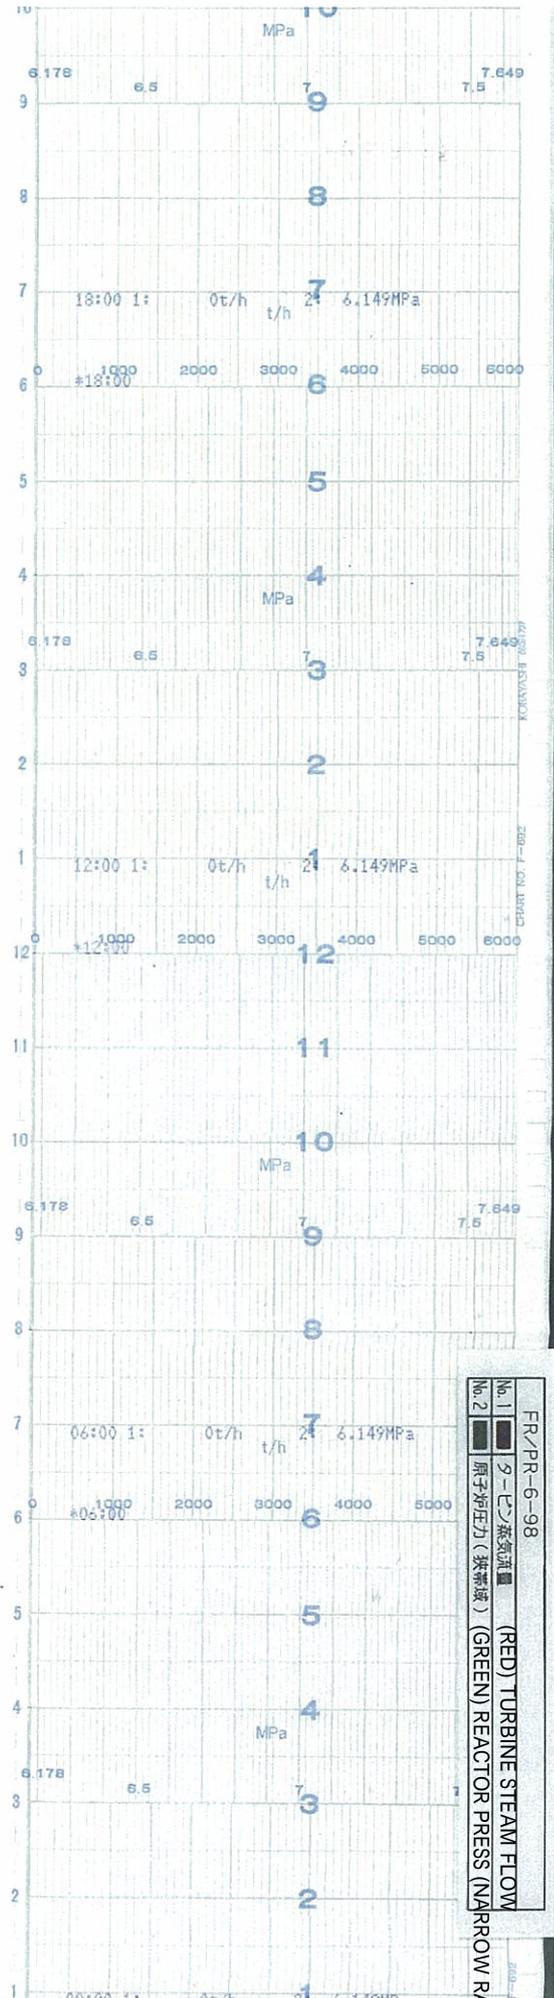


5号機 原子炉圧力/タービン蒸気流量(6 / 13)

UNIT5 REAC PRESS TURB STM FLOW (6/13)


FR/PR-6-98
 No. 1 タービン蒸気流量 (RED) TURBINE STEAM FLOW
 No. 2 原子炉圧力(狭領域) (GREEN) REACTOR PRESS (NARROW RANGE)

時
↑
TIME
間

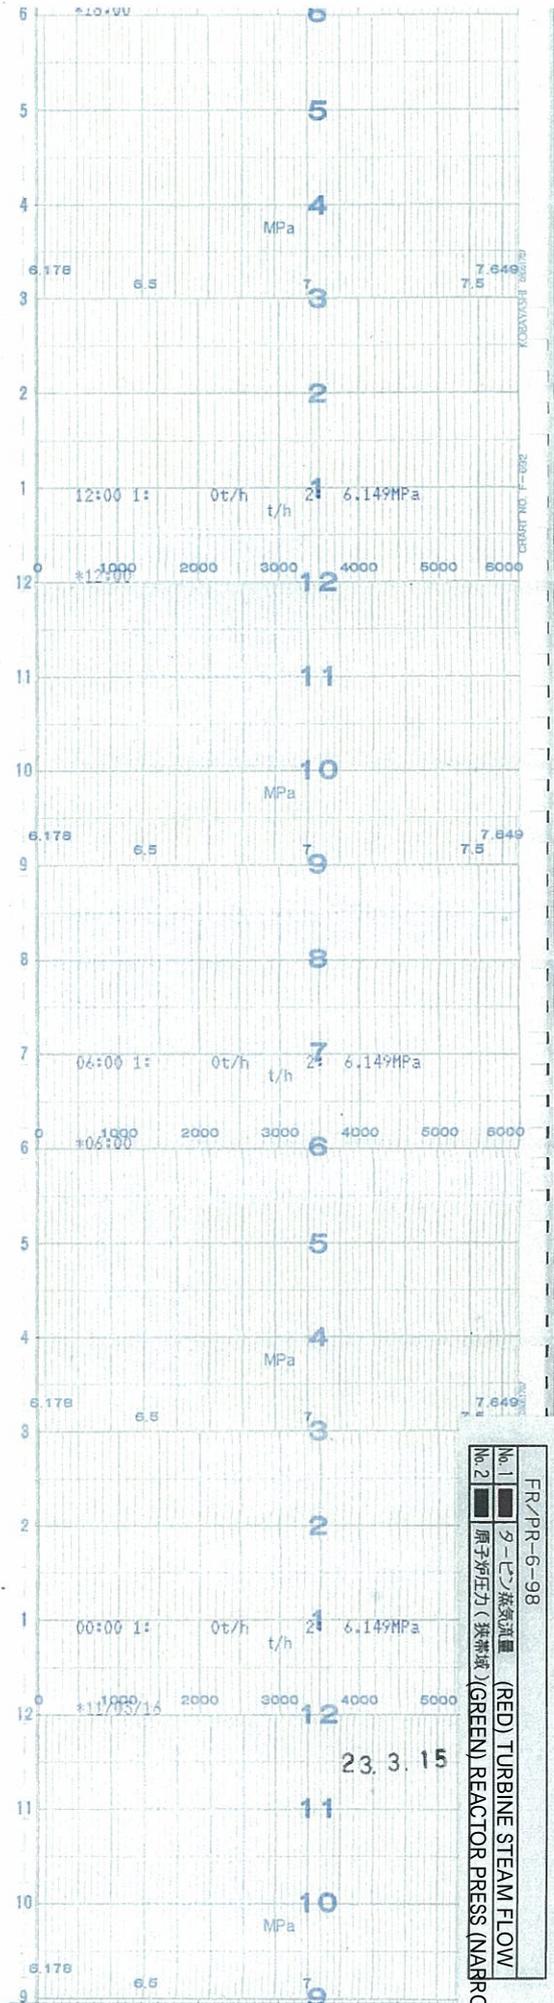

5号機 原子炉圧力/タービン蒸気流量(7 / 13)
UNIT5 REAC PRESS TURB STM FLOW (7/13)


↑
時間
TIME

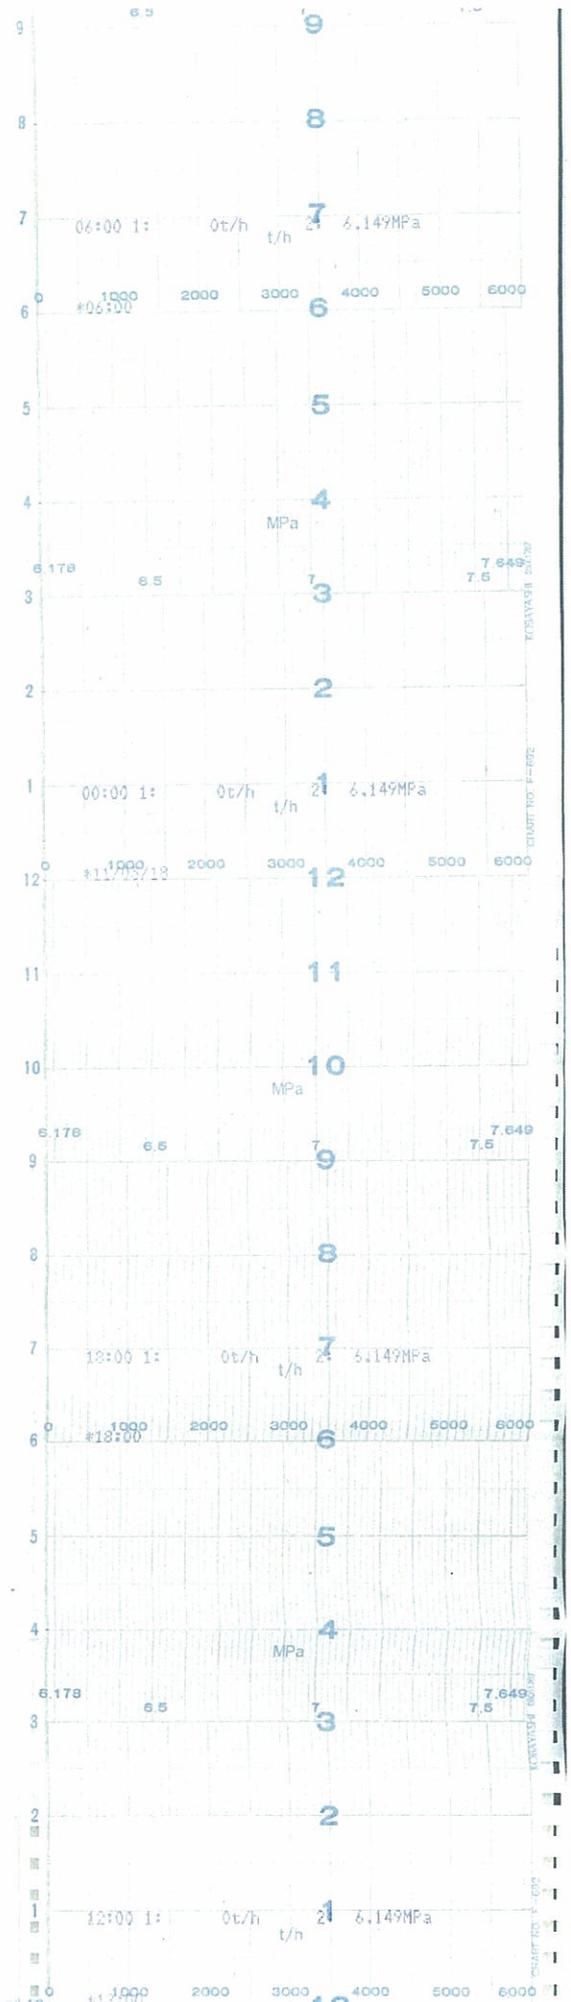

5号機 原子炉圧力ノタービン蒸気流量(9 / 13)


UNIT5 REAC PRESS TURB STM FLOW (9/13)

↑
時間
TIME

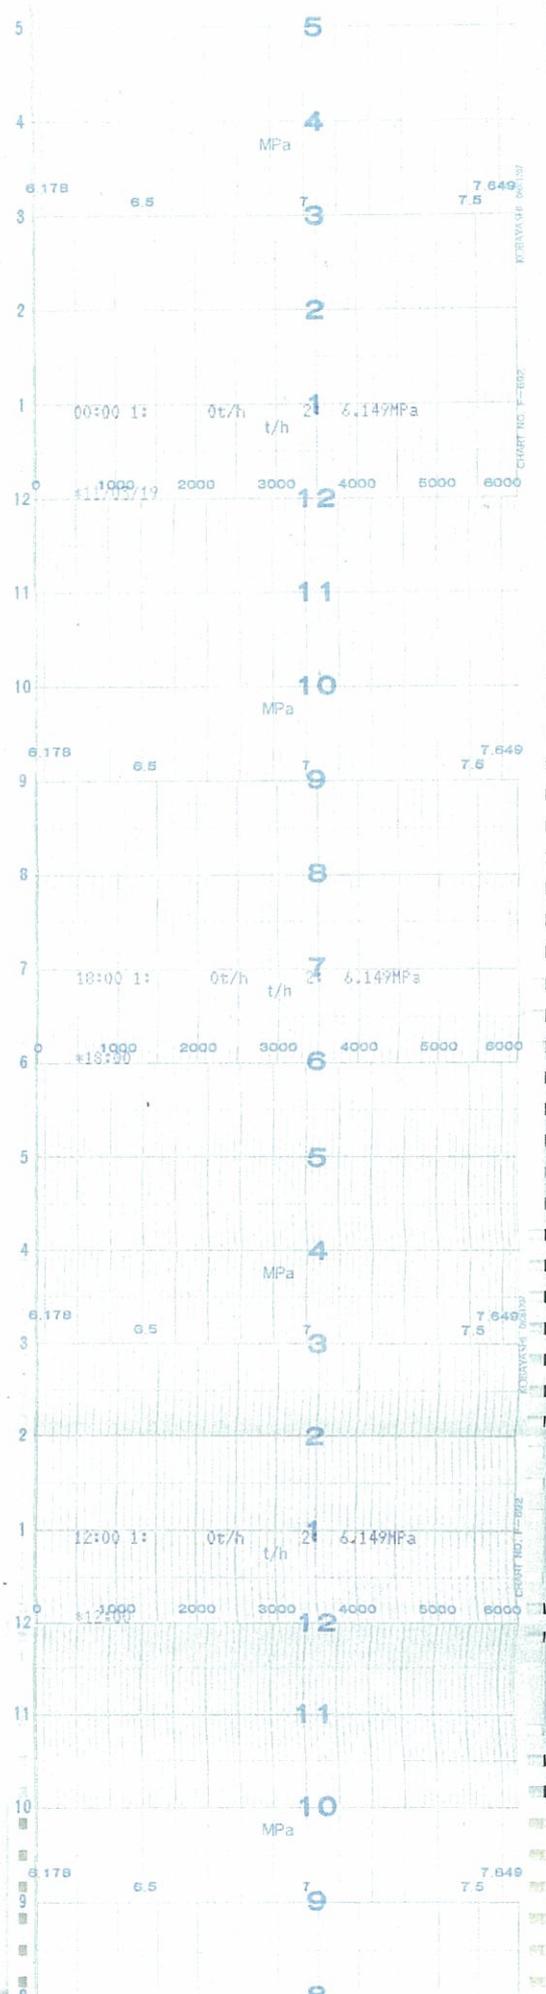

5号機 原子炉圧力/タービン蒸気流量(10 / 13)
UNIT5 REAC PRESS TURB STM FLOW (10/13)


↑
時間
TIME

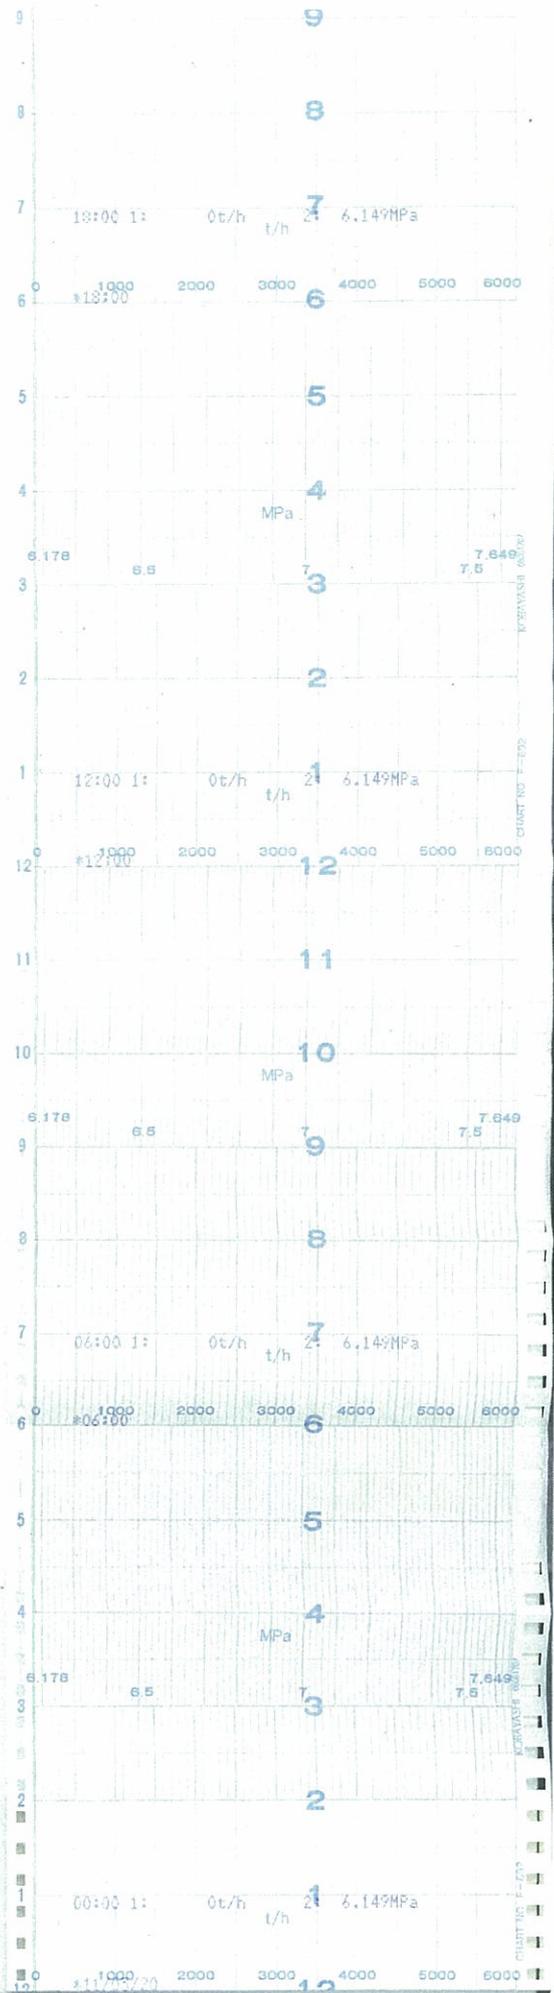

5号機 原子炉圧力／タービン蒸気流量(12 / 13)


UNIT5 REAC PRESS TURB STM FLOW (12/13)

↑
時間
TIME

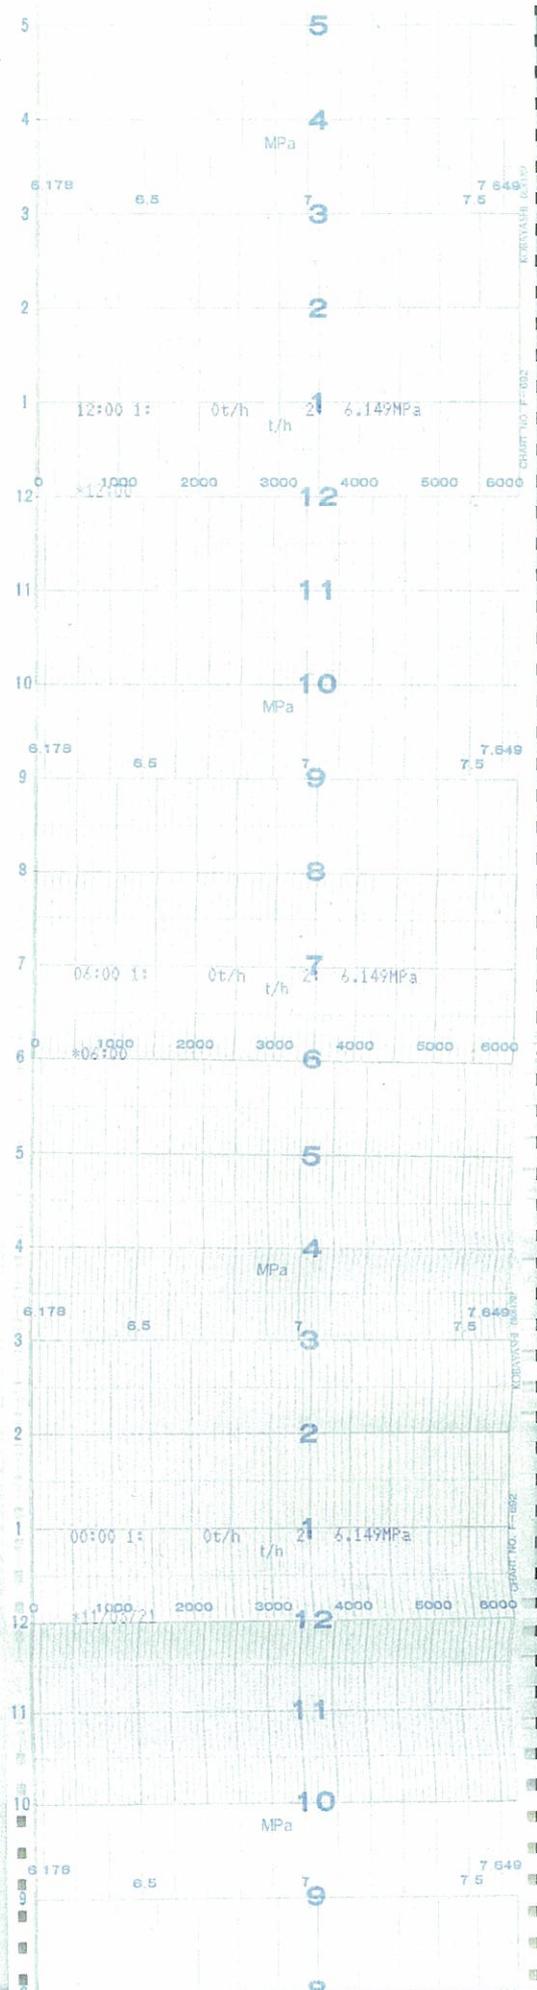


5号機 原子炉圧力/タービン蒸気流量(13 / 13)
UNIT5 REAC PRESS TURB STM FLOW (13/13)

↑
時間
TIME

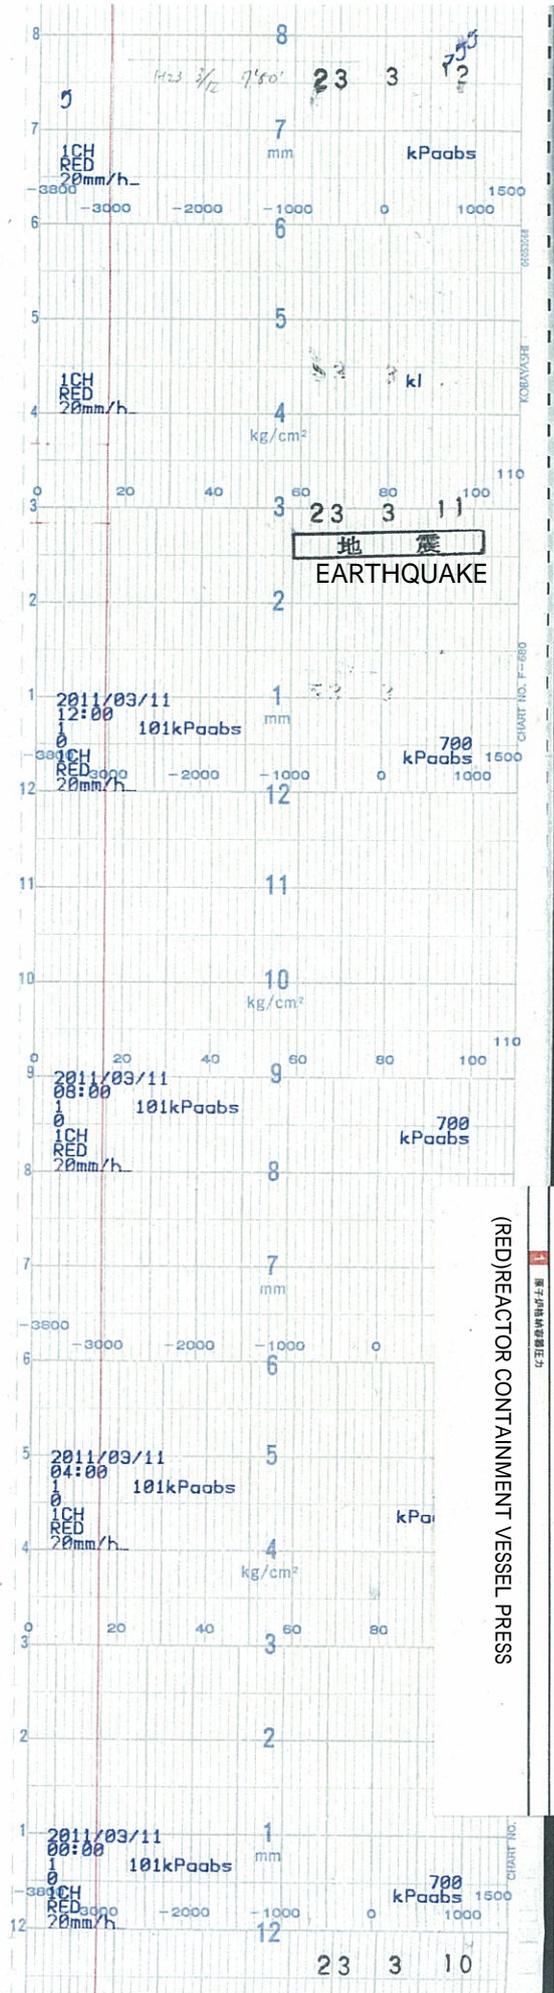


↑
時間
TIME

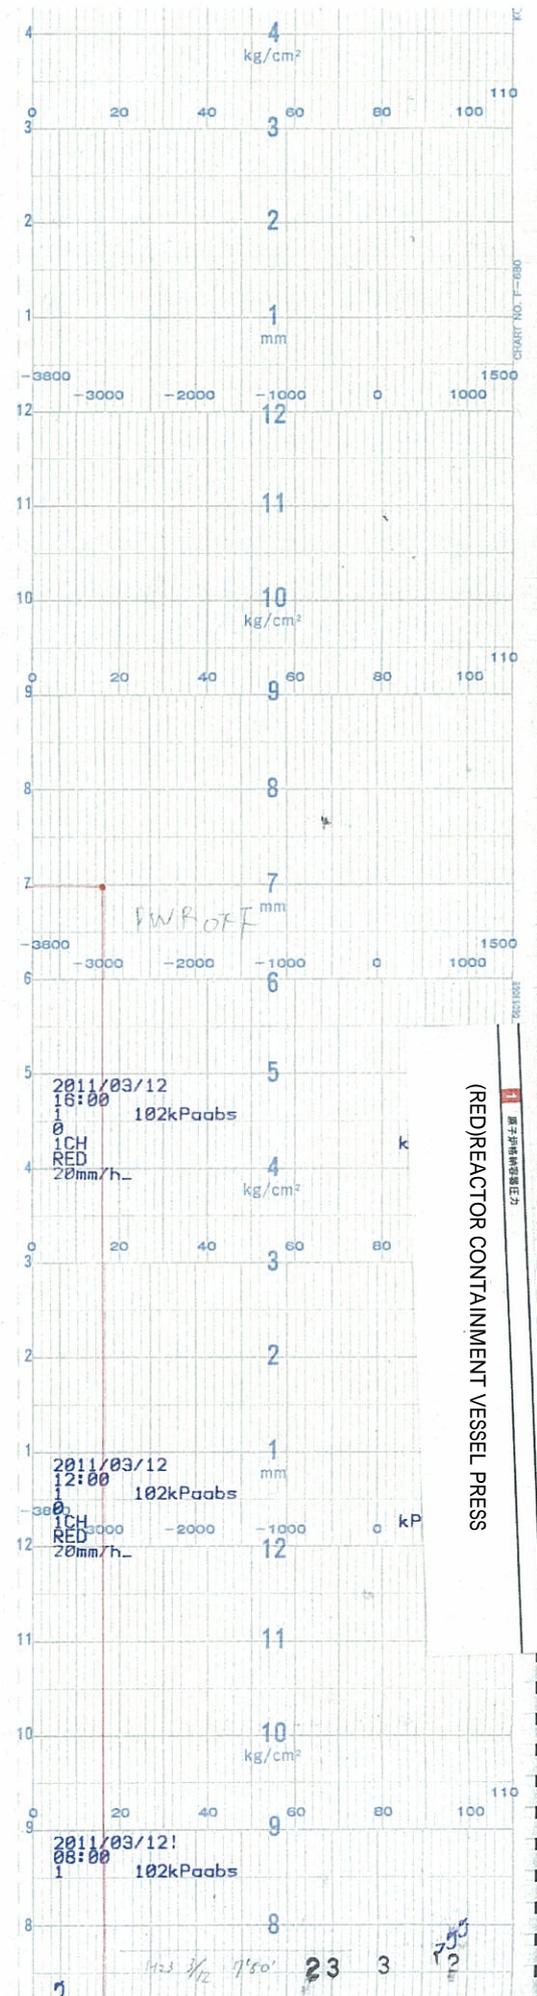


5号機 格納容器压力(2 / 2)

UNIT5 REACTOR CONTAINMENT VESSELL PRESS (2/2)


↑
時間
TIME

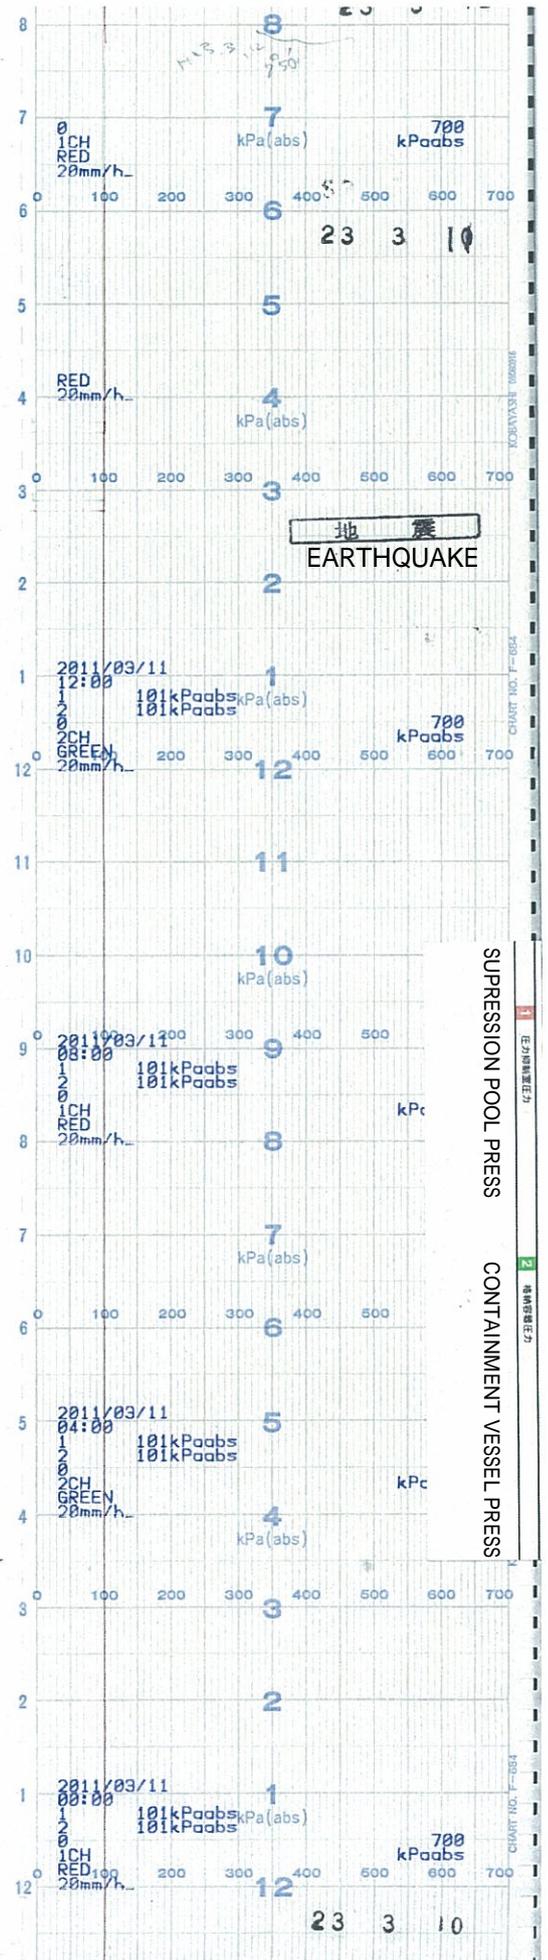

↑
時間
TIME

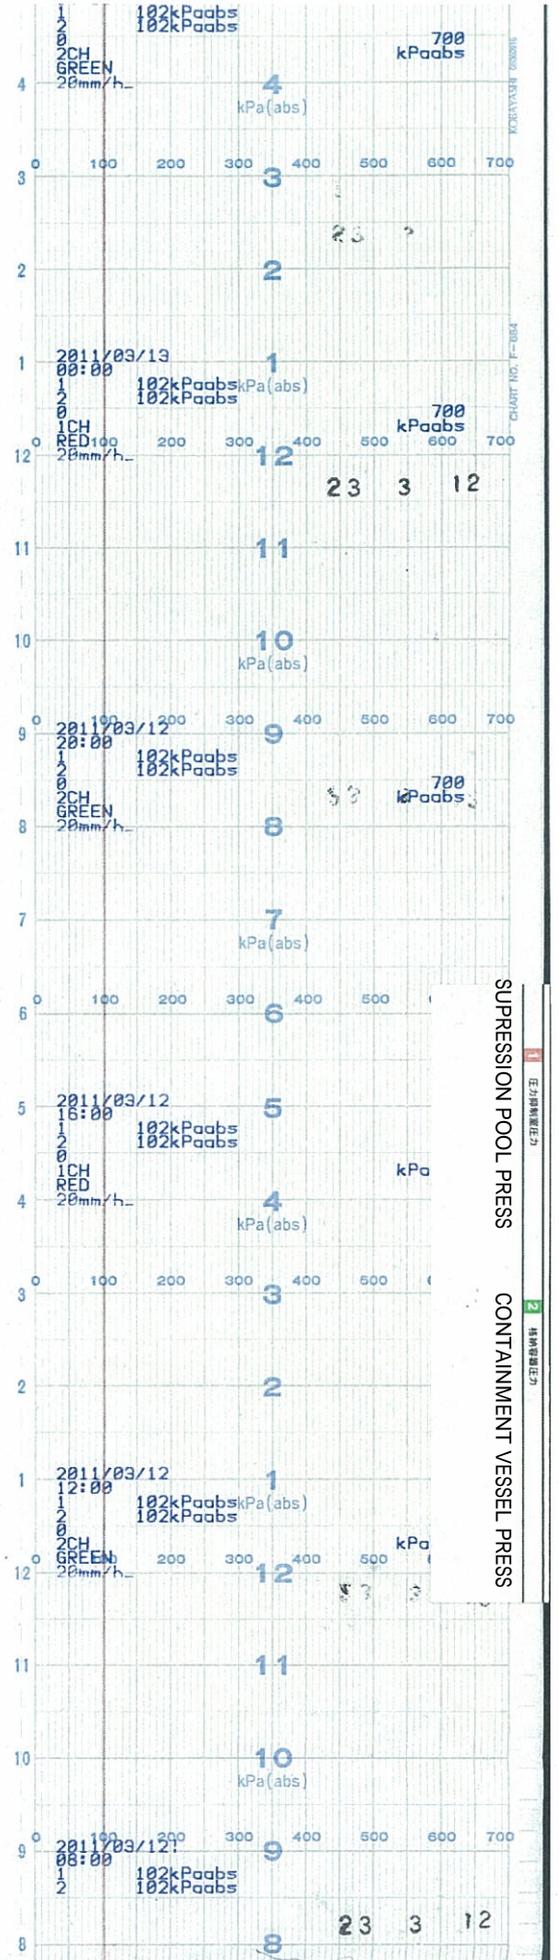


↑
時間
TIME

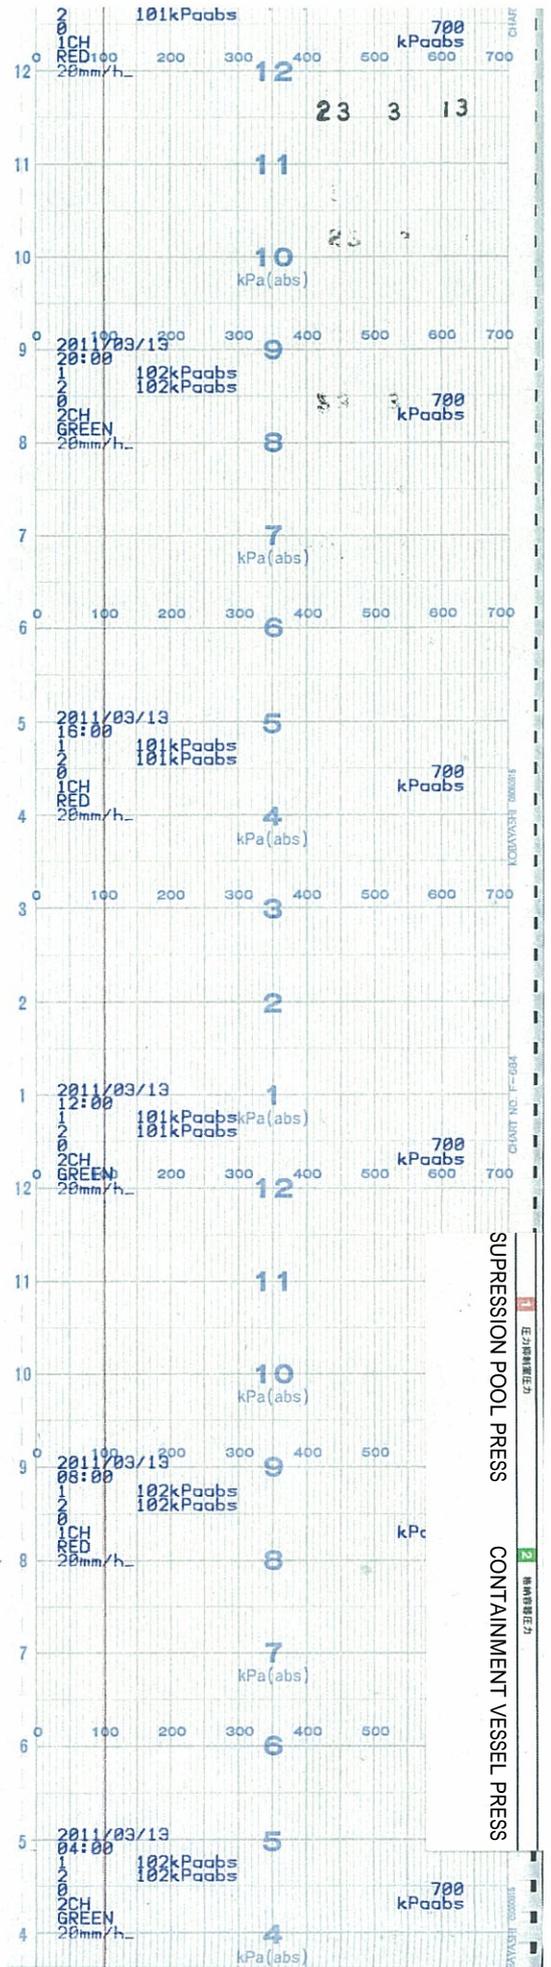


5号機 ドライウェル圧力(3 / 13)
UNIT5 DRYWELL PRESS (3/13)

↑
時間
TIME
間

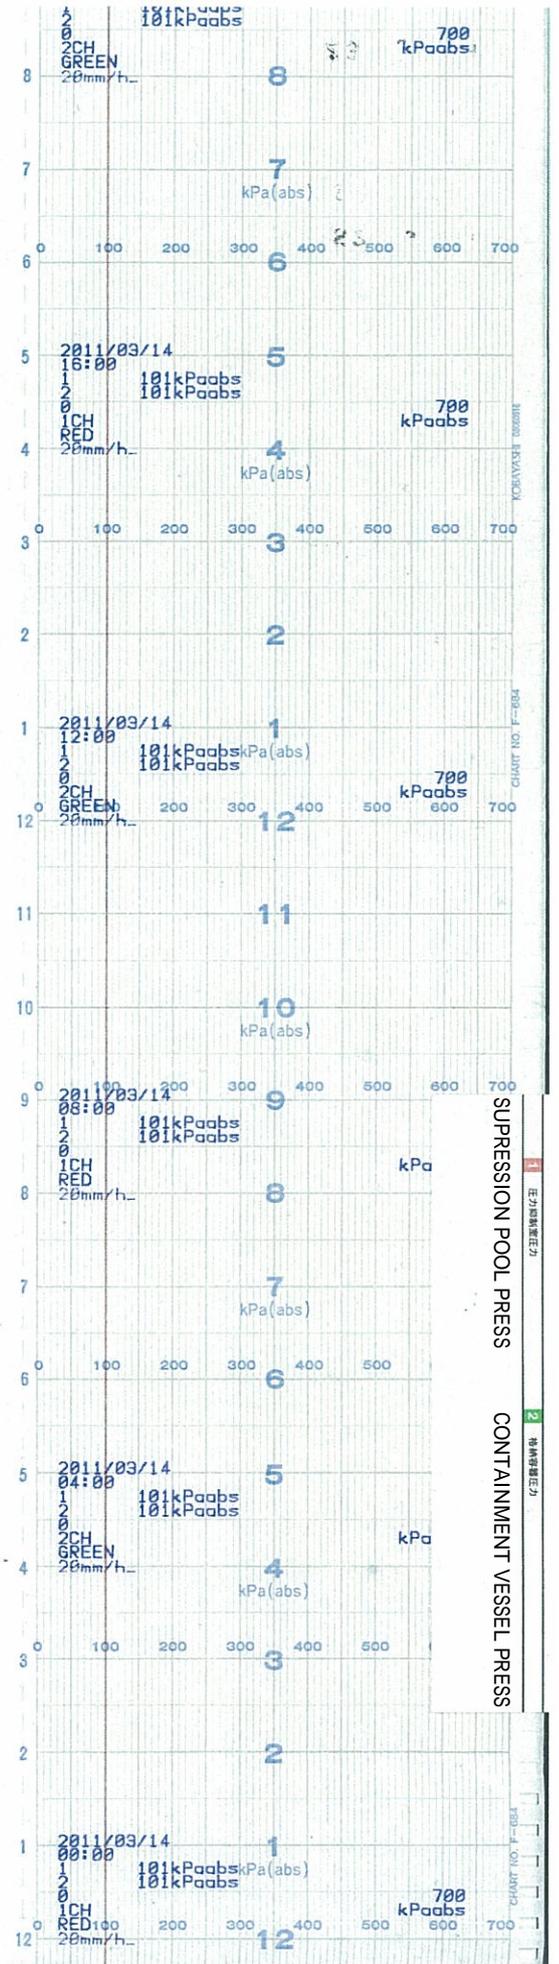


5号機 ドライウェル圧力(4 / 13)
UNIT5 DRYWELL PRESS (4/13)

↑
時間
TIME

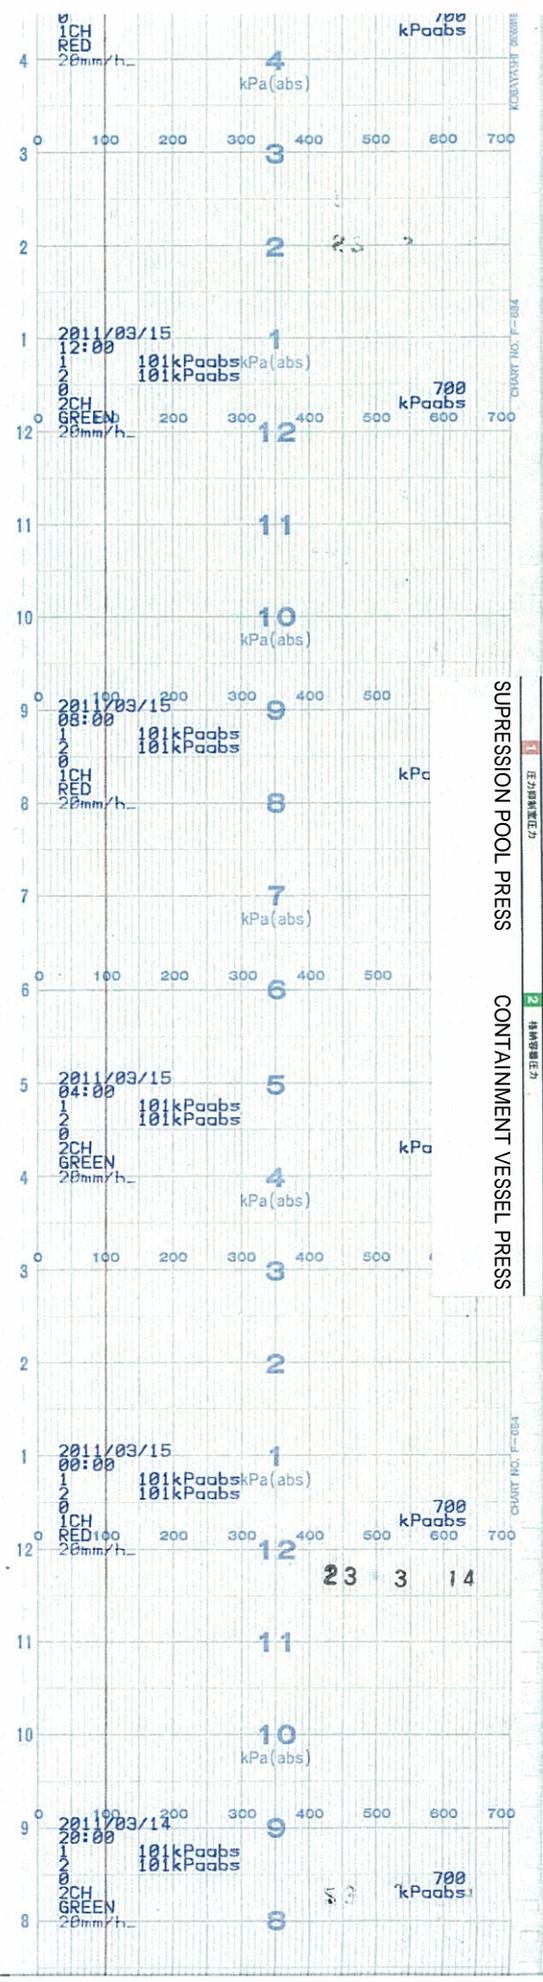


5号機 ドライウェル圧力(5 / 13)
UNIT5 DRYWELL PRESS (5/13)

↑
時間
TIME

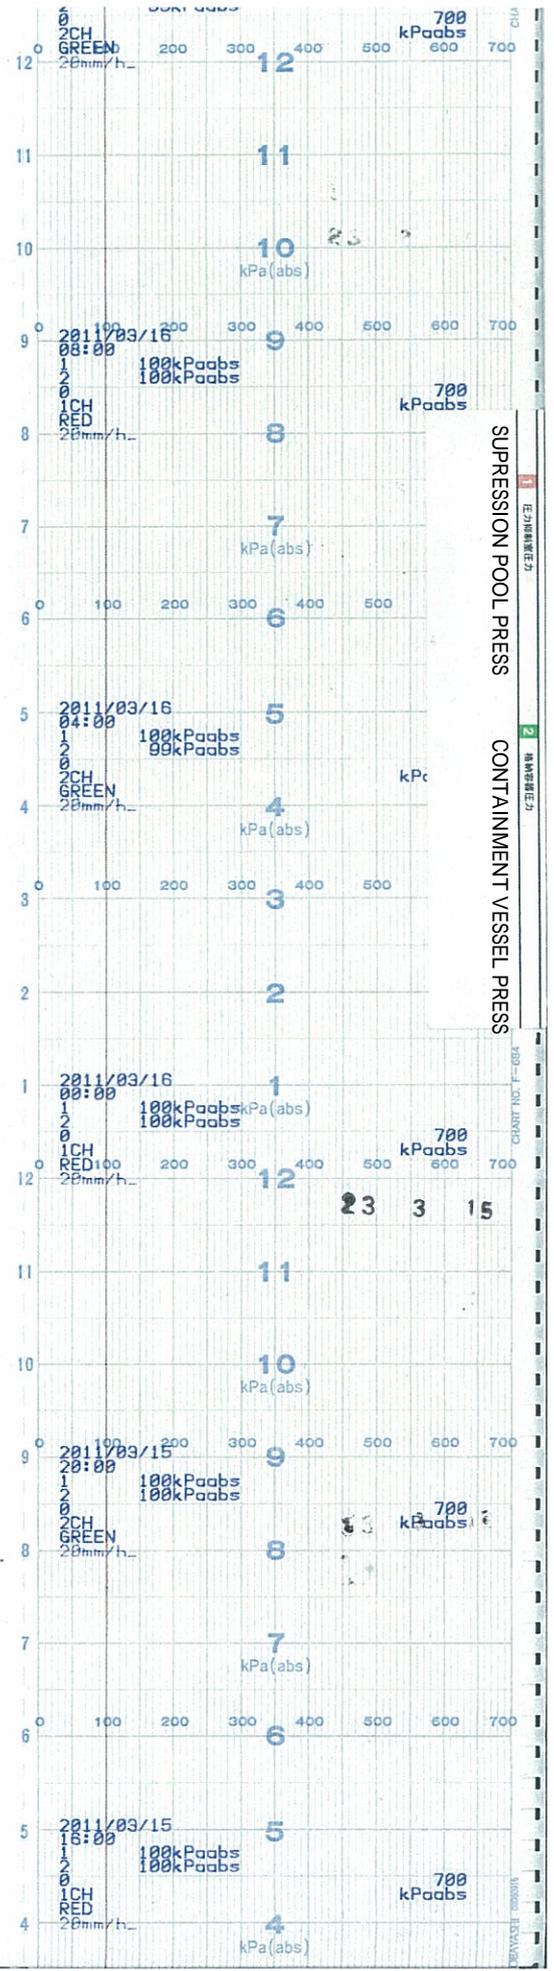


5号機 ドライウェル圧力(6 / 13)
UNIT5 DRYWELL PRESS (6/13)

↑
時間
TIME

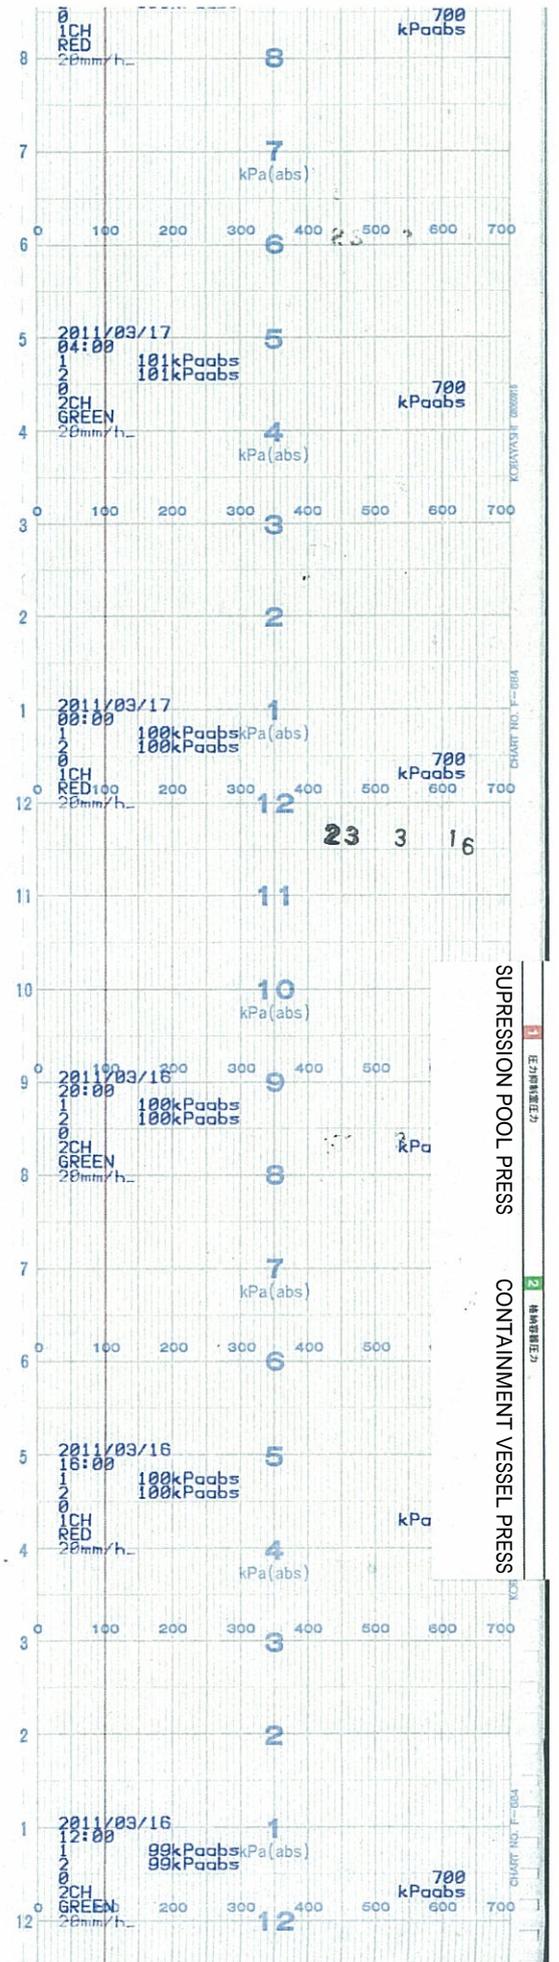


5号機 ドライウェル圧力(7 / 13)
UNIT5 DRYWELL PRESS (7 / 13)

↑
時間
TIME

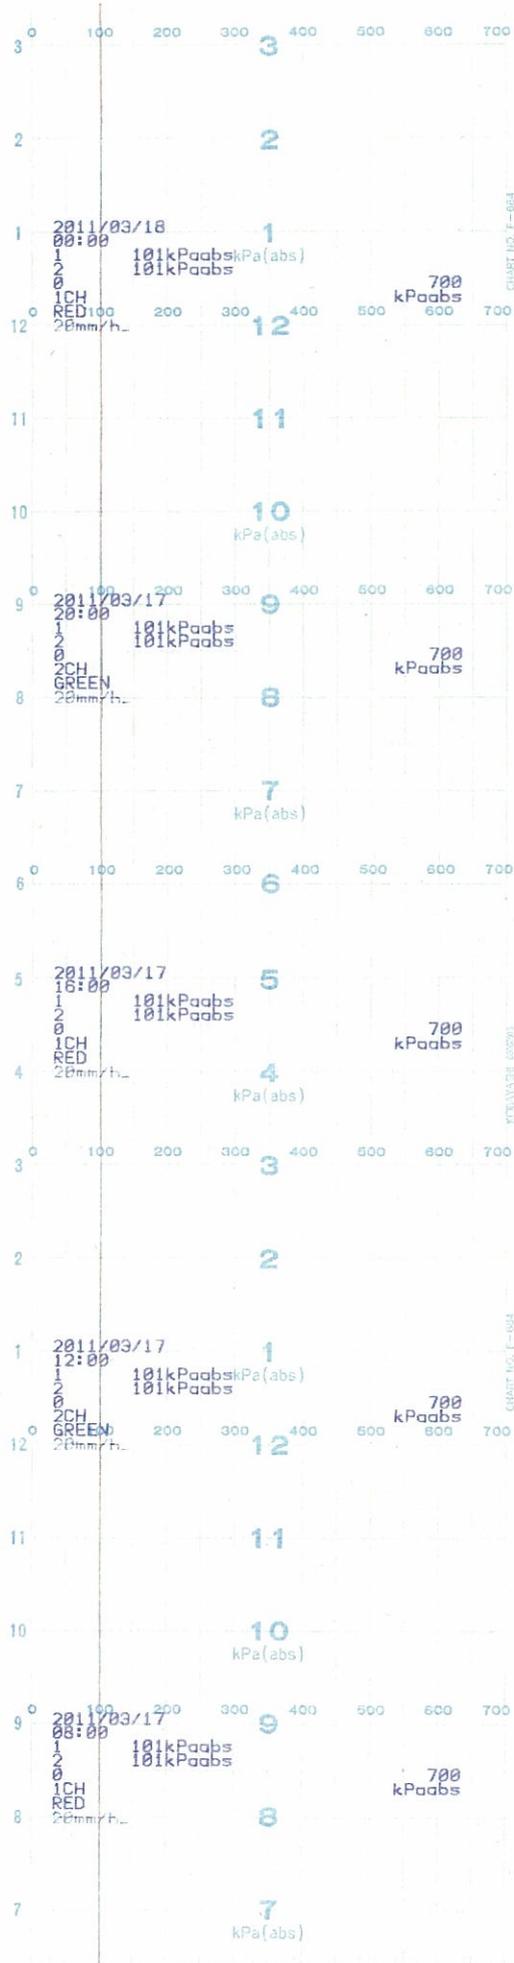


↑
時間
TIME

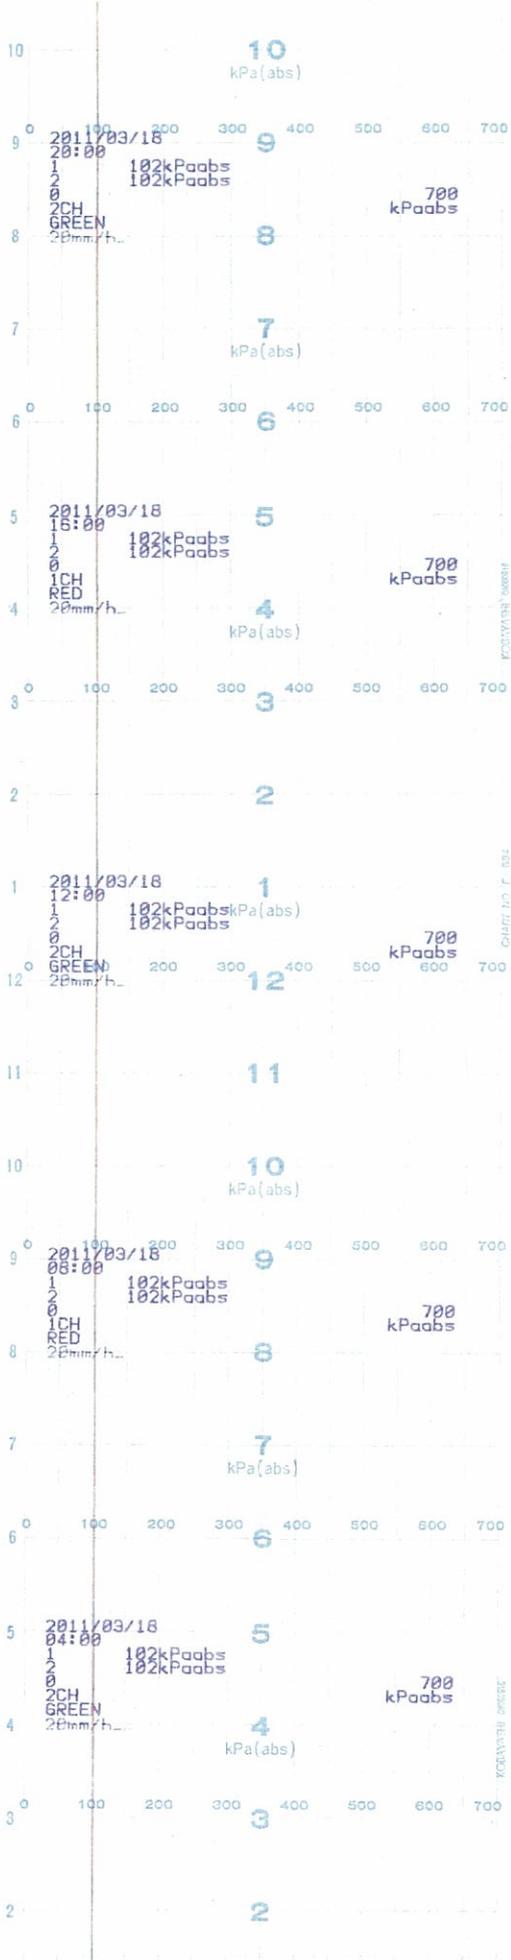


5号機 ドライウェル圧力(9 / 13)
UNIT5 DRYWELL PRESS (9/13)

↑
時間
TIME

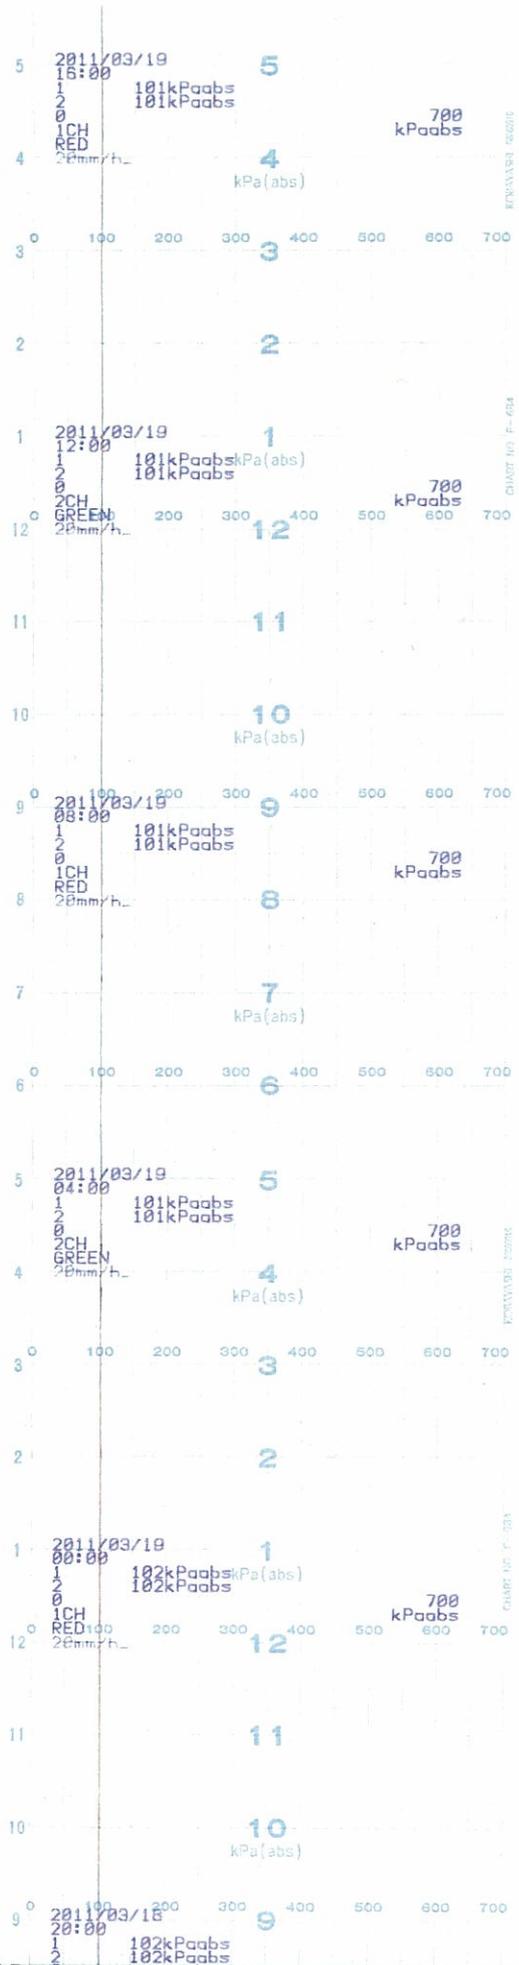


5号機 ドライウェル圧力(10 / 13)
UNIT5 DRYWELL PRESS (10/13)

↑
時間
TIME

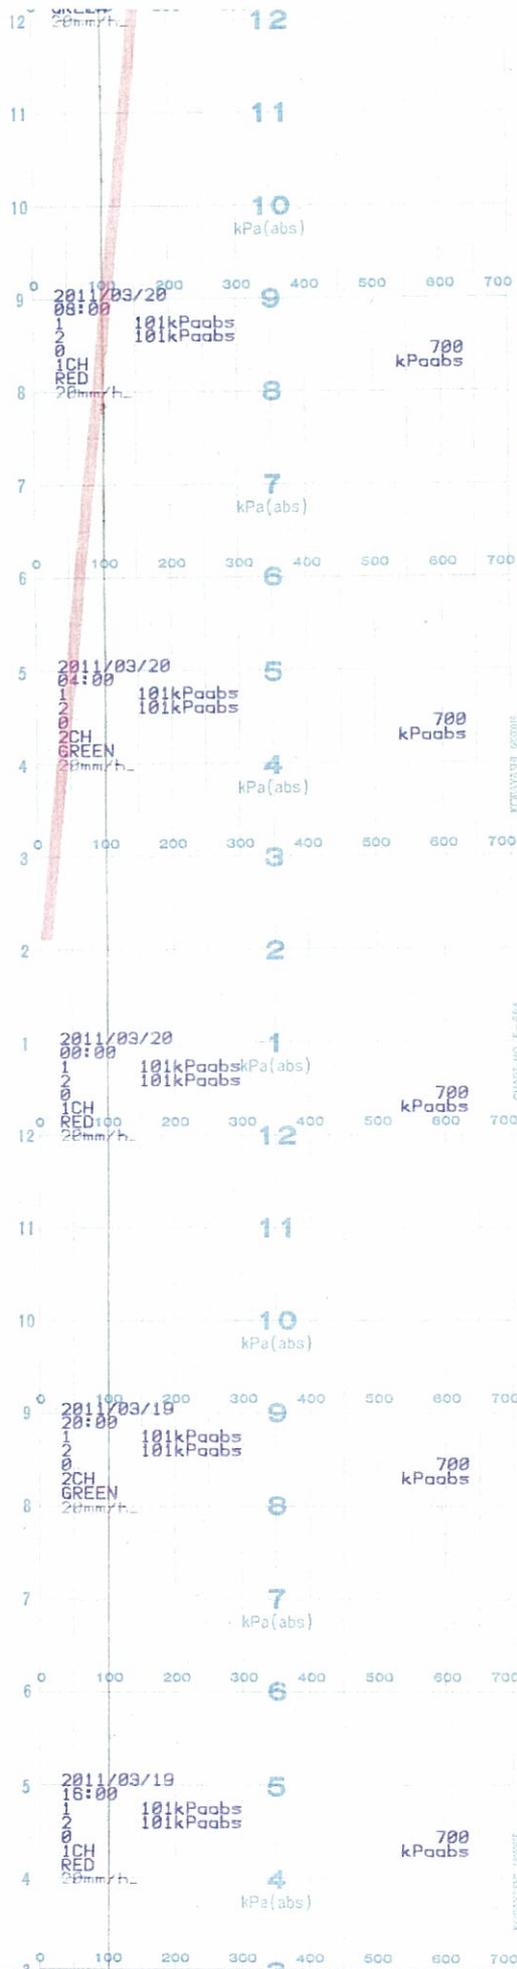


↑
時間
TIME

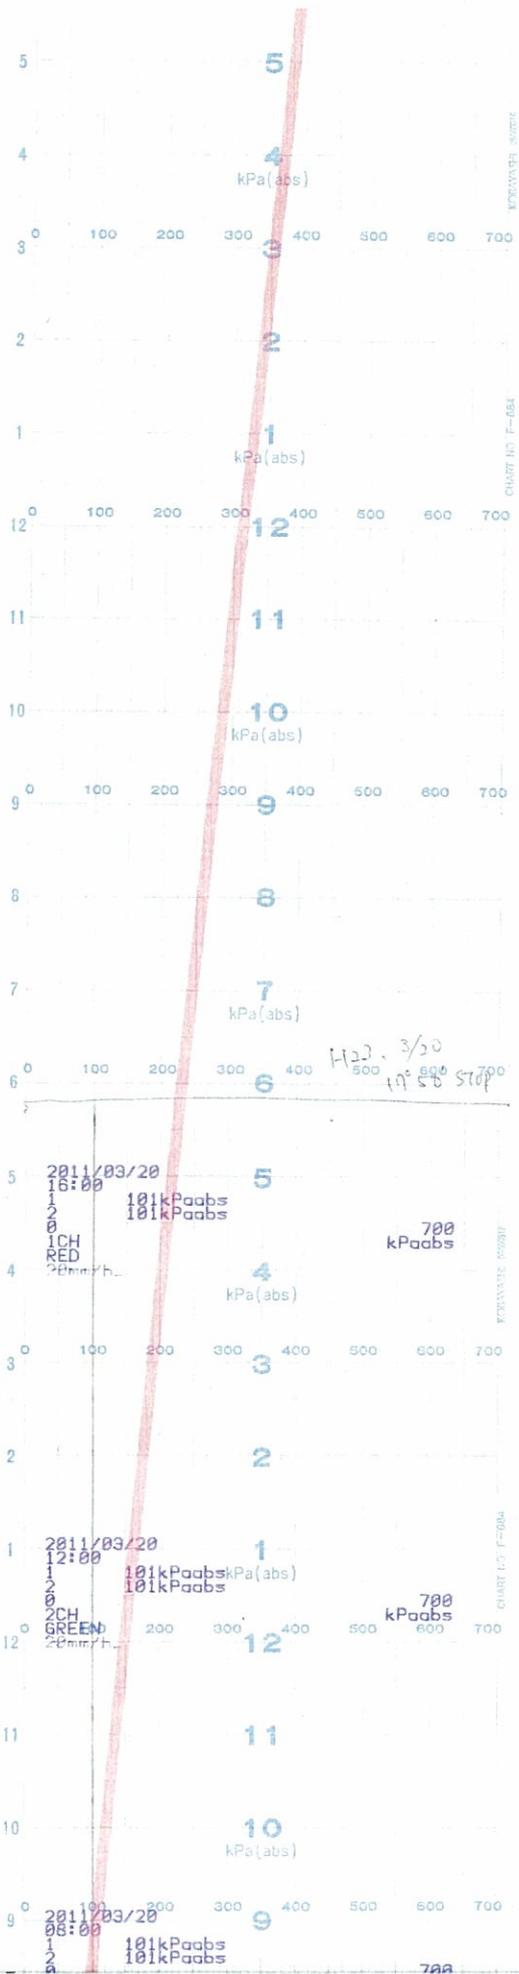


5号機 ドライウェル圧カ(12 / 13)
UNIT5 DRYWELL PRESS (12/13)

↑
時間

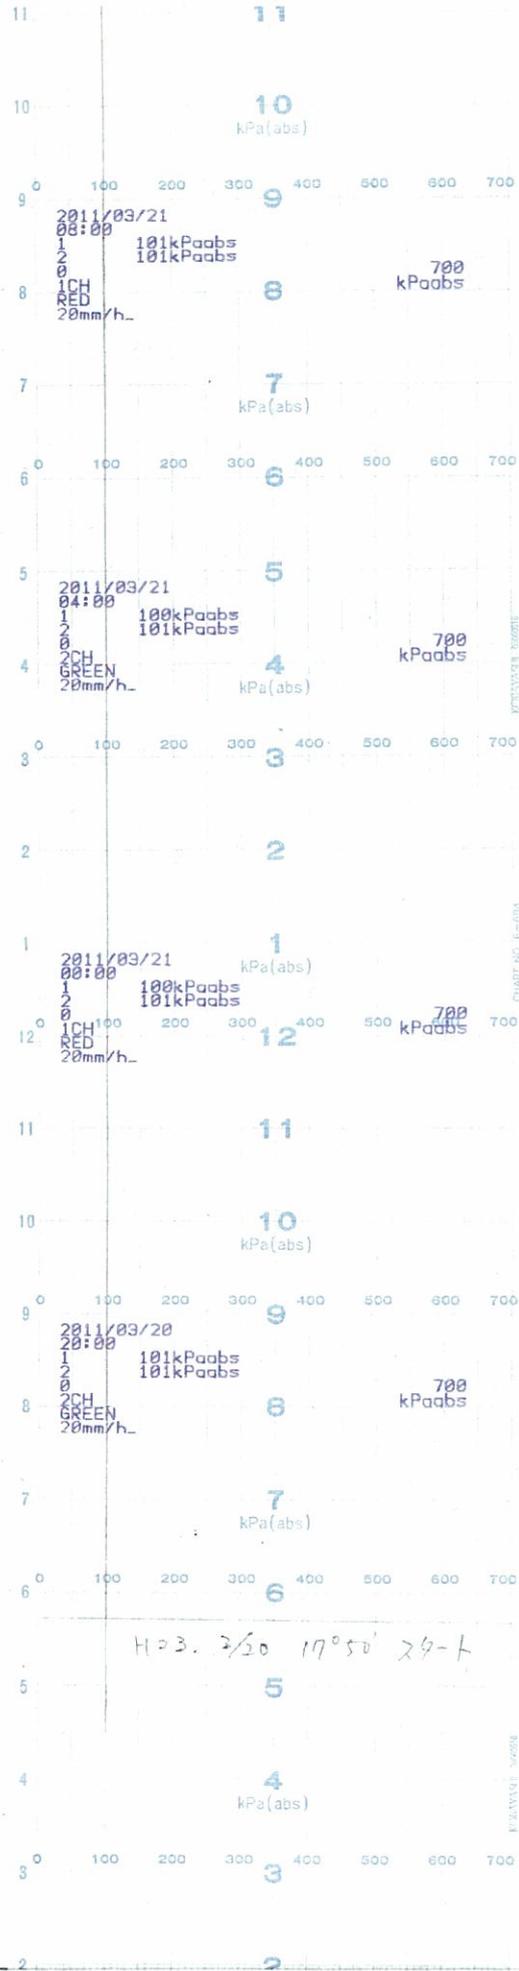


時間
↑
TIME

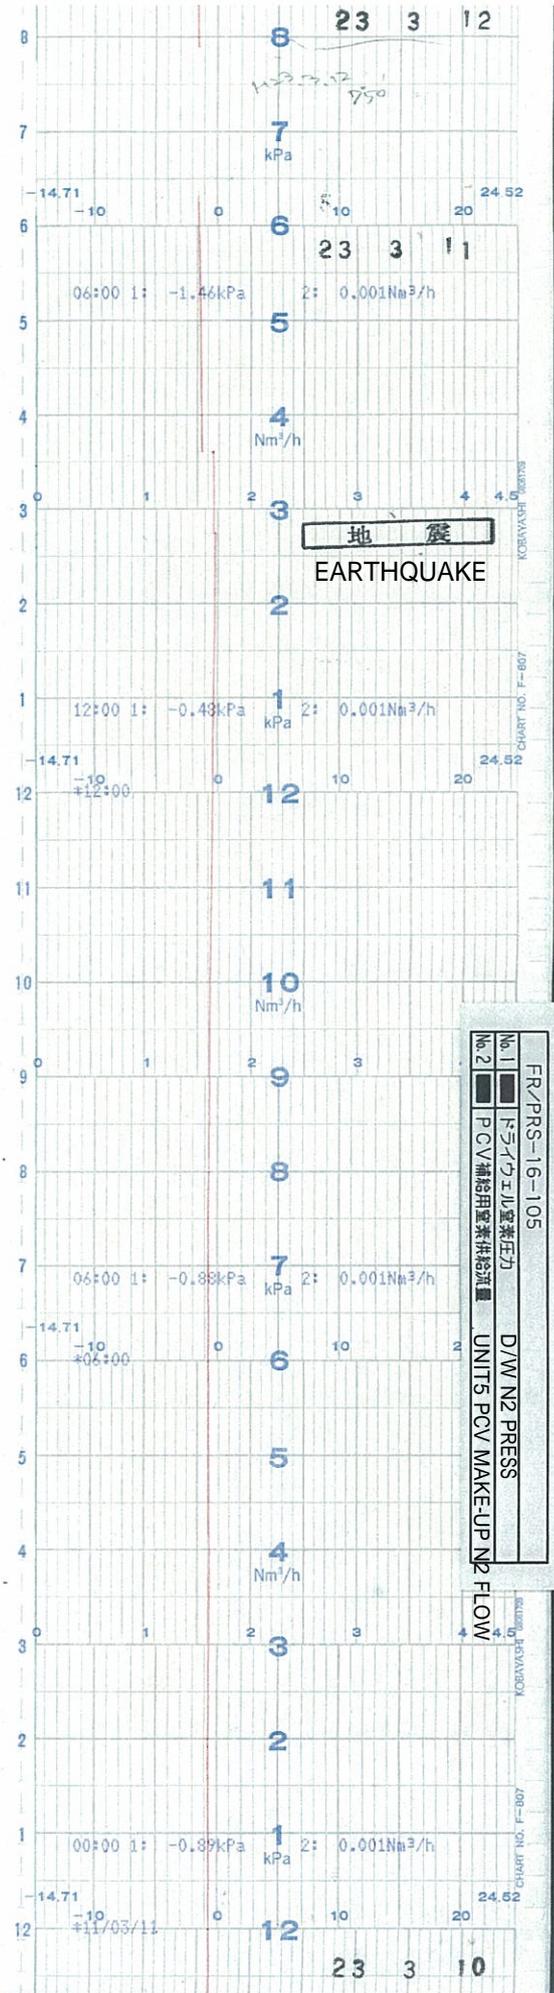


5号機 PCV補給用窒素供給流量／ドライウェル窒素圧力(1 / 2)
UNIT5 PCV MAKE-UP N2 FLOW / D/W N2 PRESS (1/2)

↑
時間
TIME

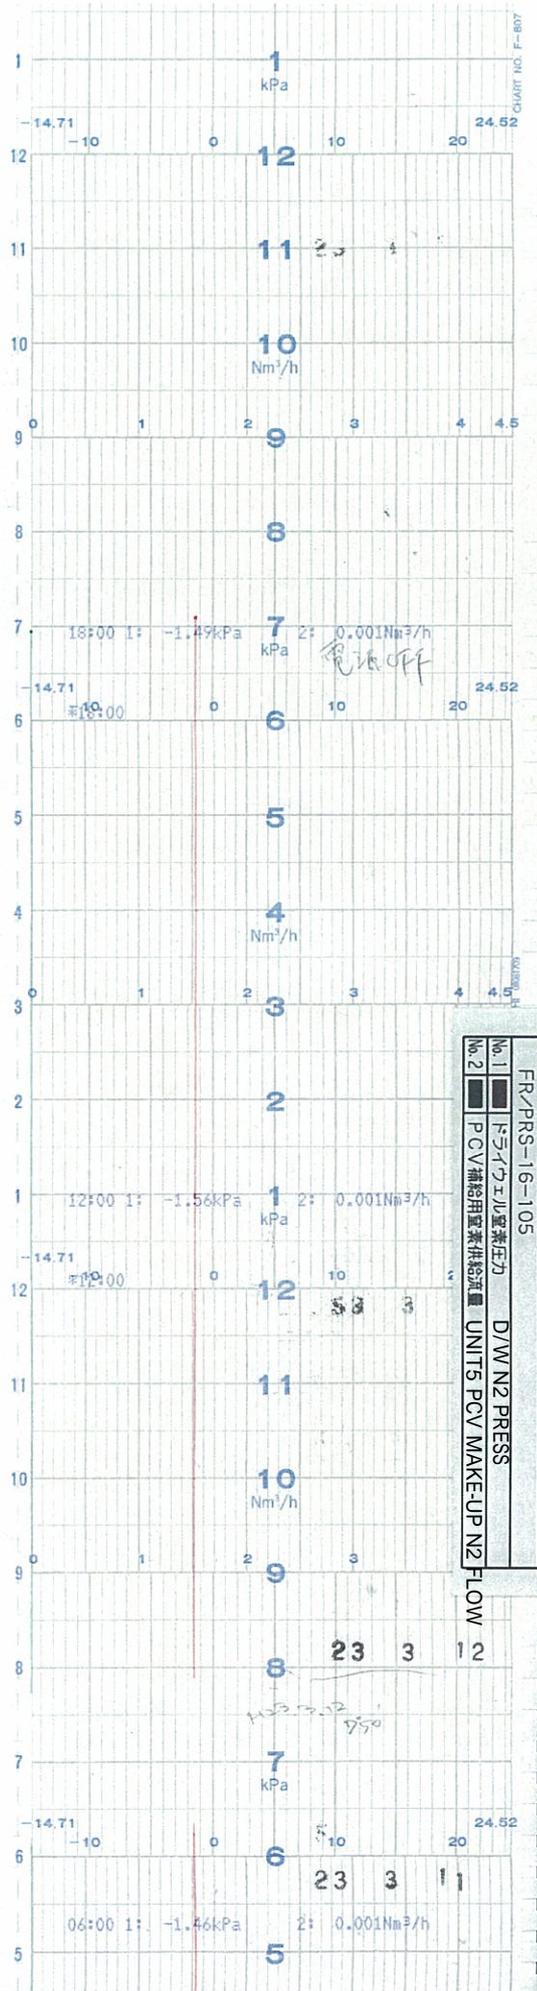


5号機 PCV補給用窒素供給流量/ドライウェル窒素圧力(2 / 2)
UNIT5 PCV MAKE-UP N2 FLOW / D/W N2 PRESS (2/2)

↑
時
TIME
間

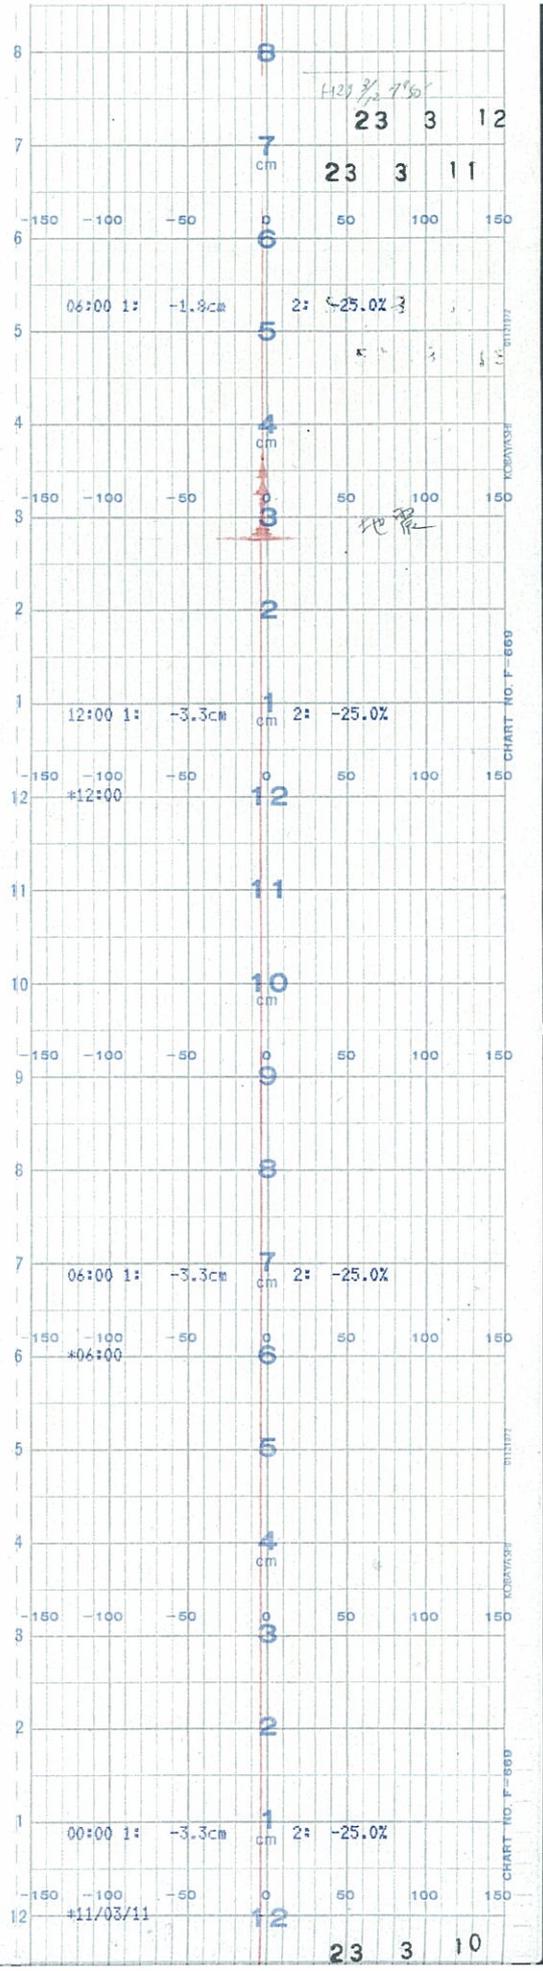


5号機 压力抑制室水位(1 / 12)
UNIT5 SUPPRES CHAMB LEVEL (1/12)

↑
時間
TIME

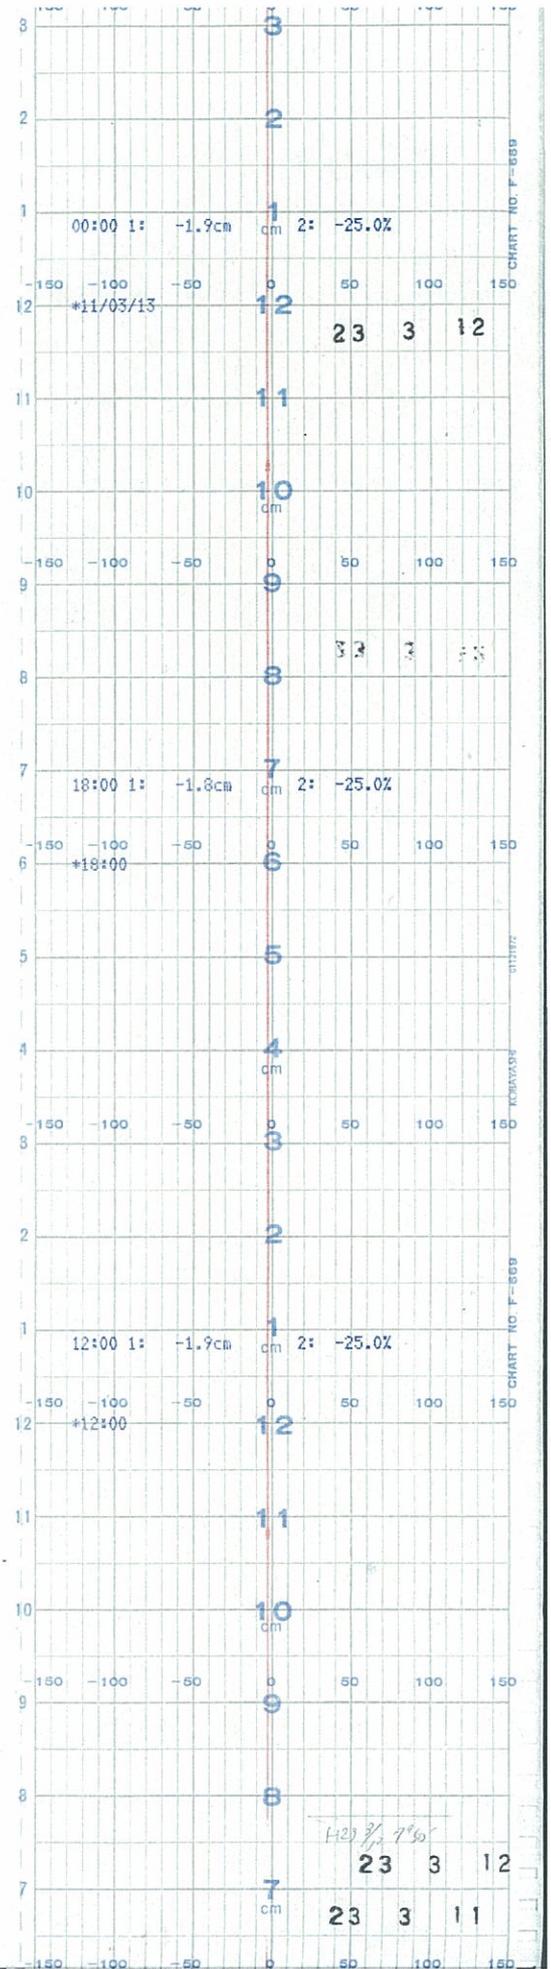


5号機 压力抑制室水位(2 / 12)
UNIT5 SUPPRES CHAMB LEVEL (2/12)

↑
時
TIME
間

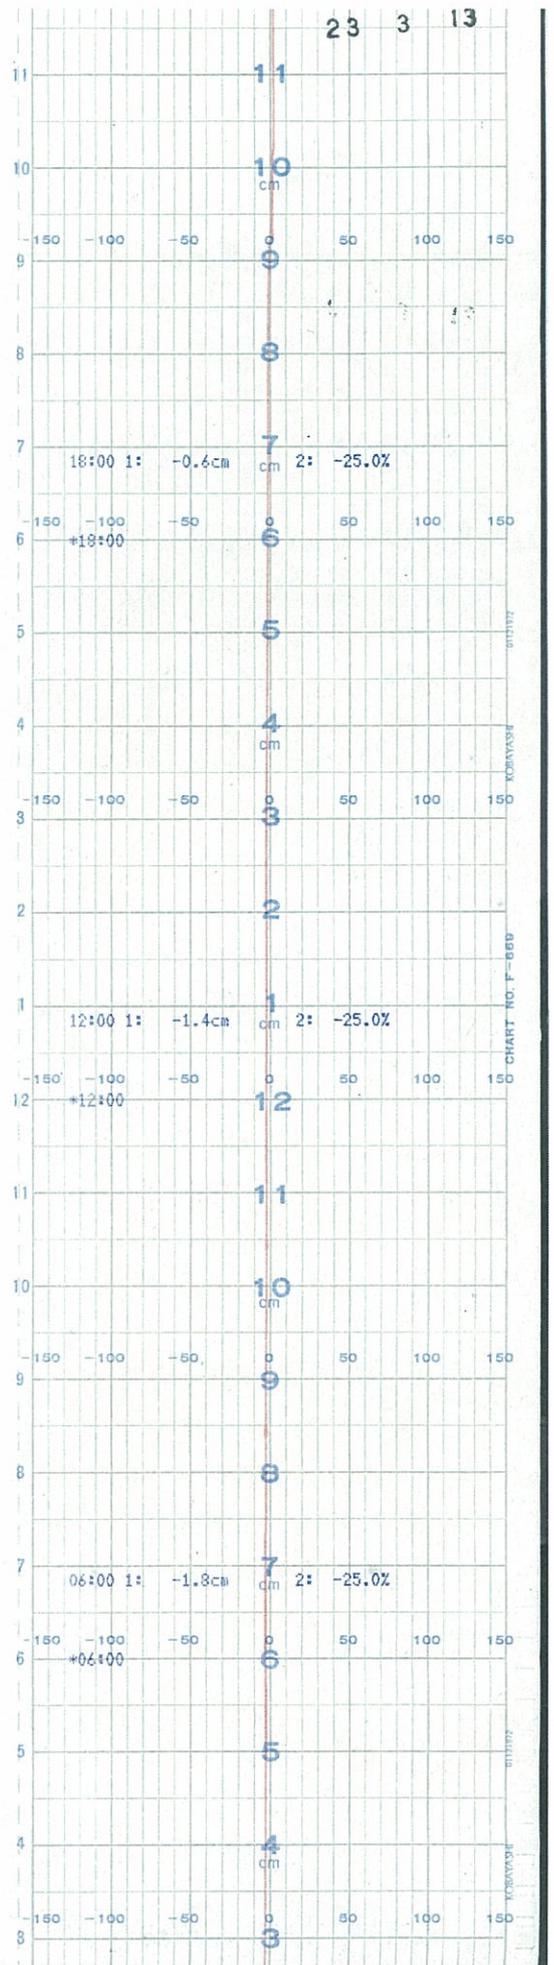


5号機 压力抑制室水位(3 / 12)
UNIT5 SUPPRES CHAMB LEVEL (3/12)

↑
時間
TIME

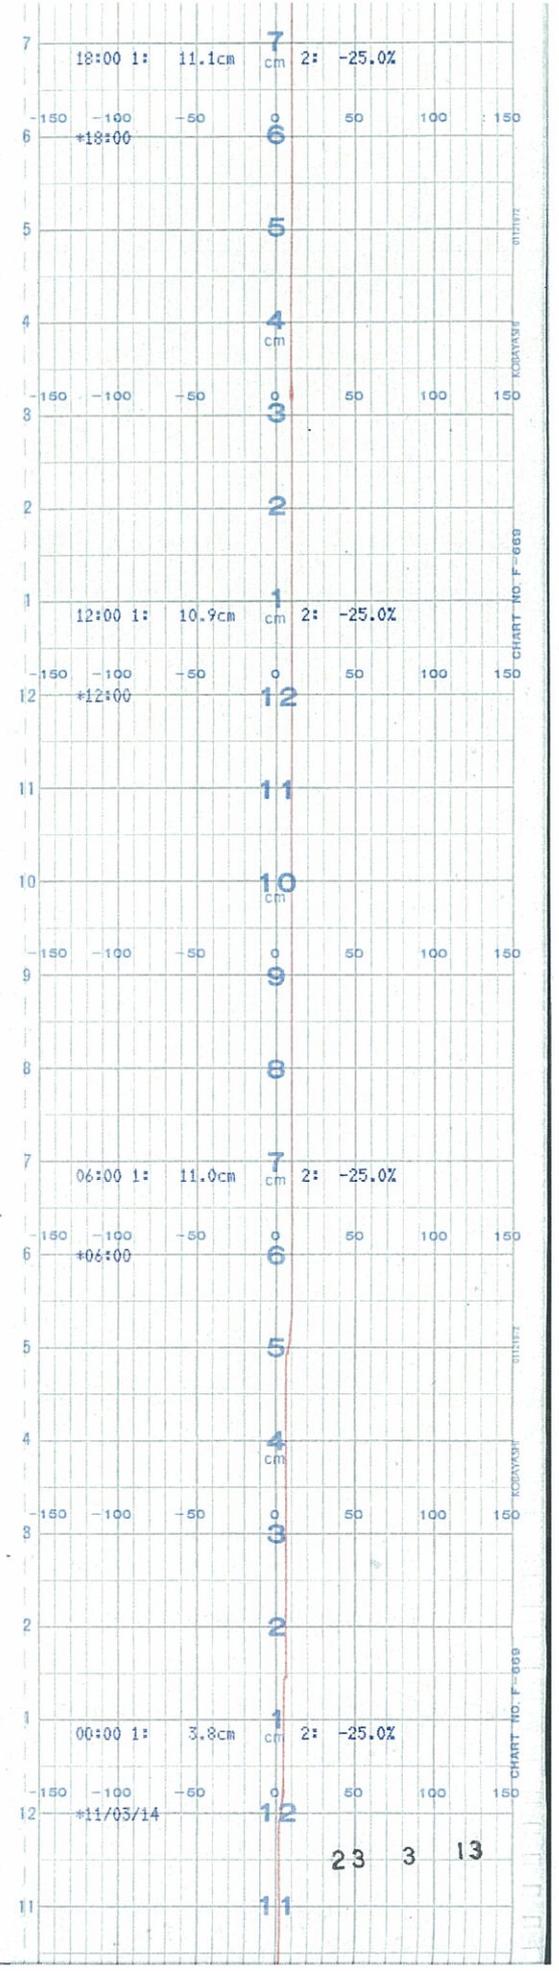


5号機 压力抑制室水位(4 / 12)
UNIT5 SUPPRES CHAMB LEVEL (4/12)

↑
時間
TIME

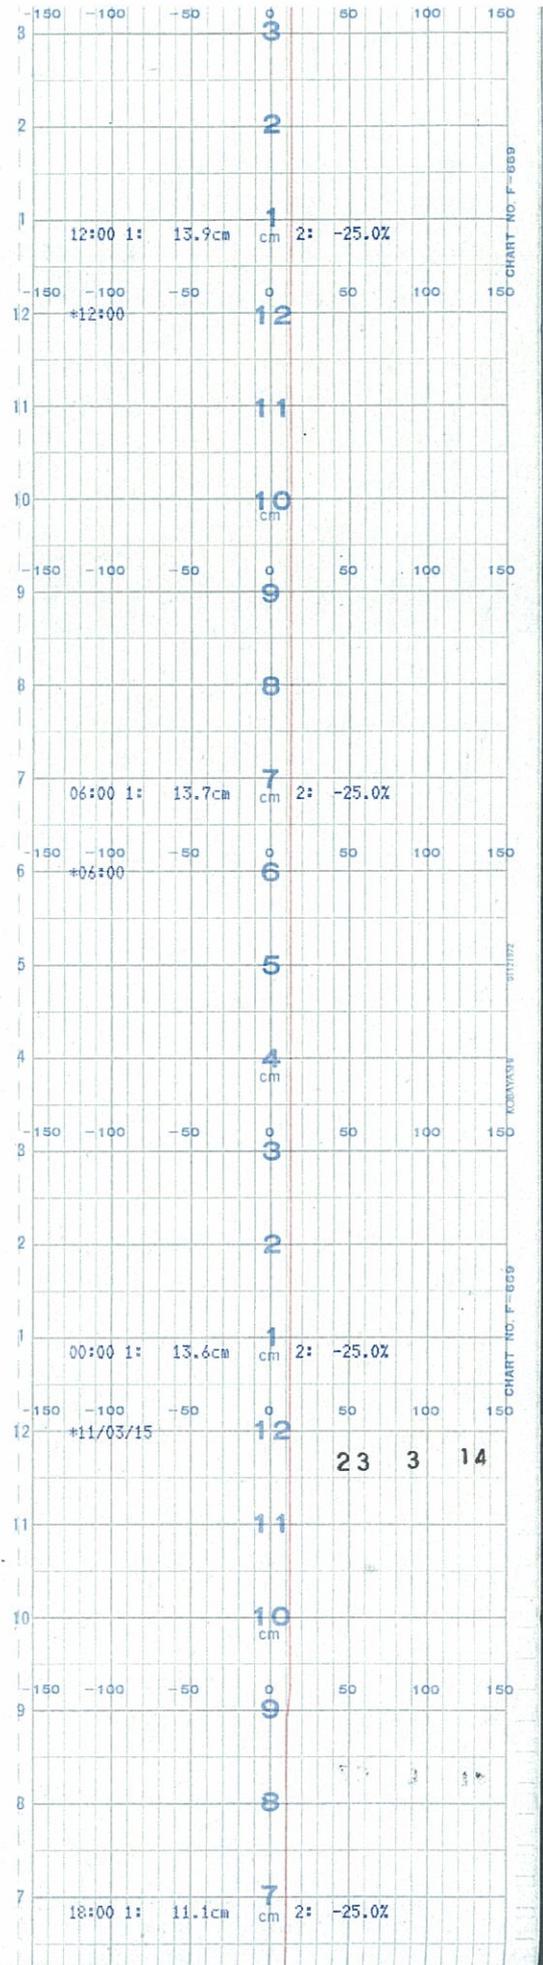


5号機 压力抑制室水位(5 / 12)
UNIT5 SUPPRES CHAMB LEVEL (5/12)

↑
時間
TIME

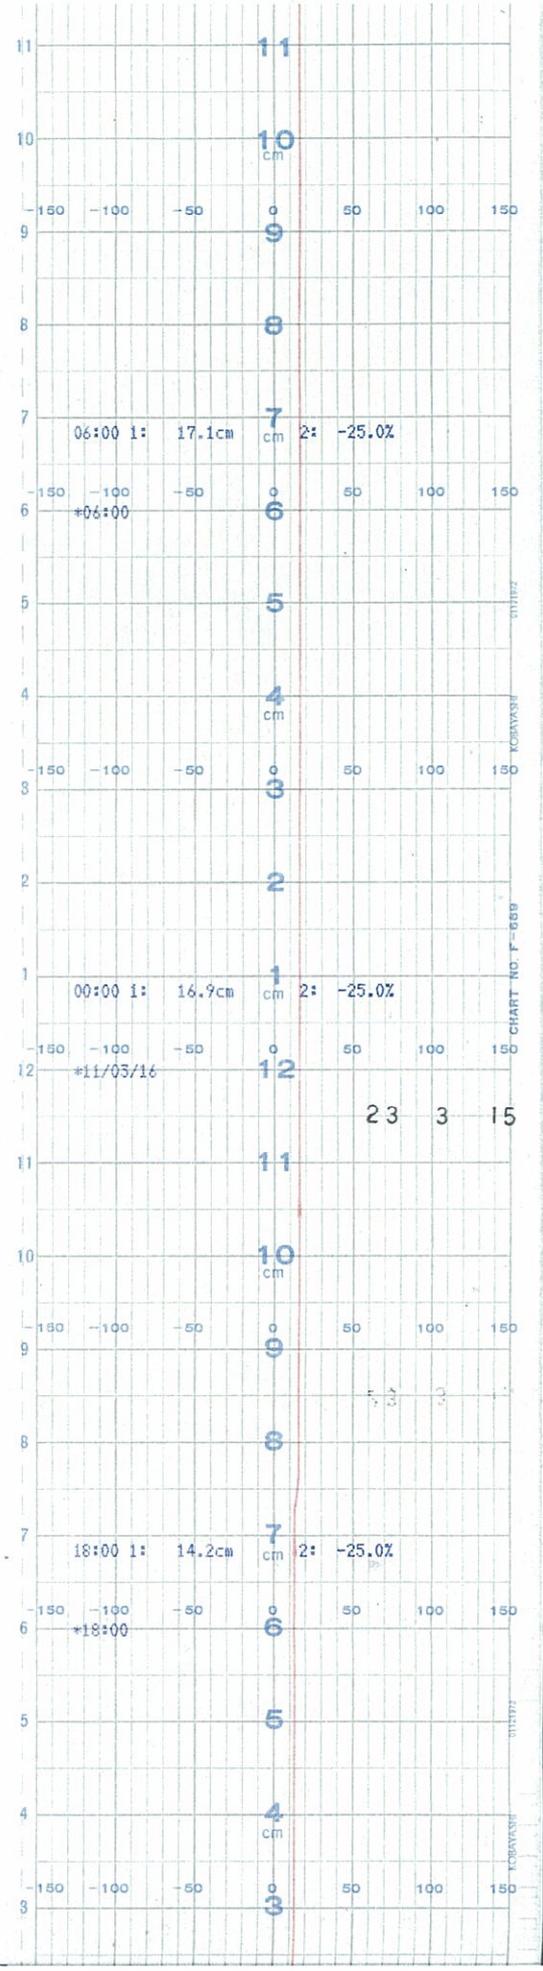


5号機 压力抑制室水位(6 / 12)
UNIT5 SUPPRES CHAMB LEVEL (6/12)

↑
時間
TIME

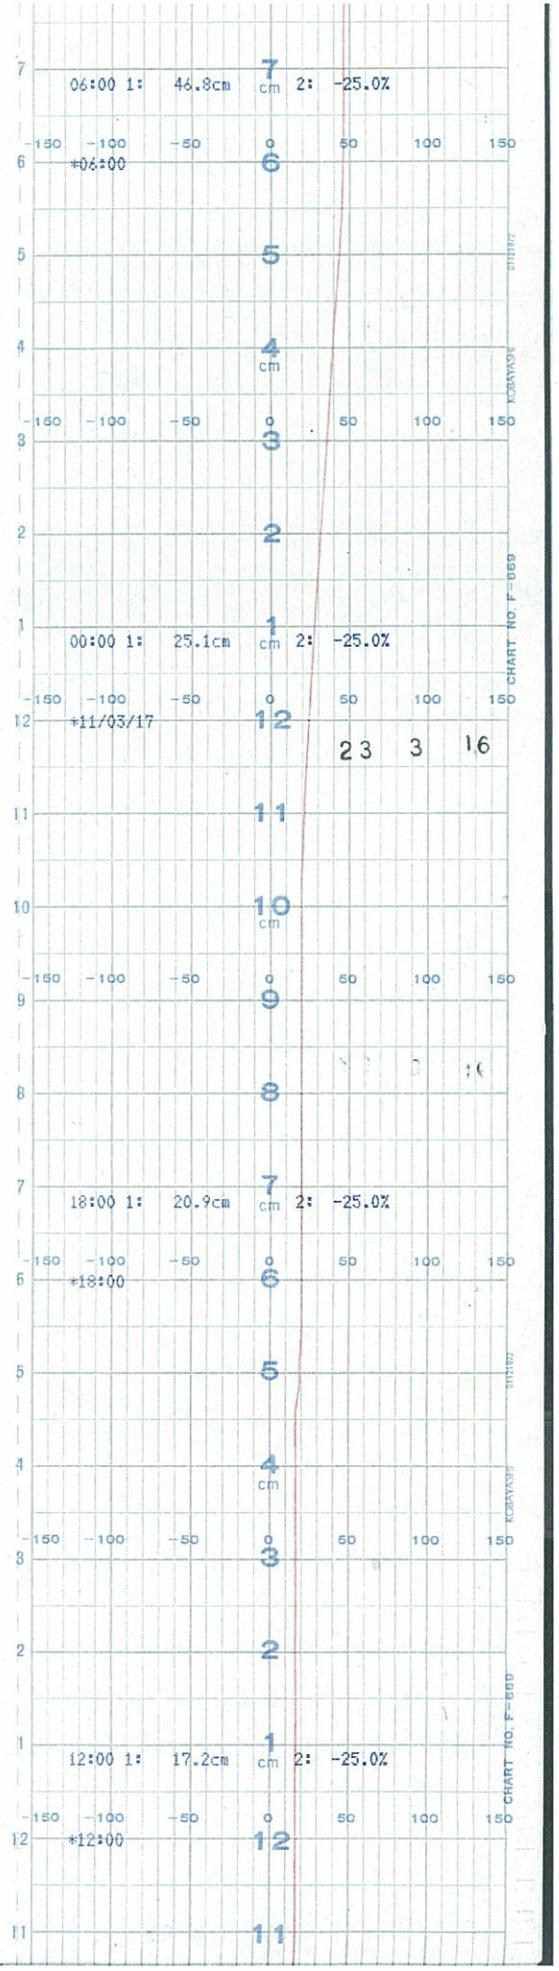


5号機 压力抑制室水位(7 / 12)
UNIT5 SUPPRES CHAMB LEVEL (7/12)

↑
時間
TIME

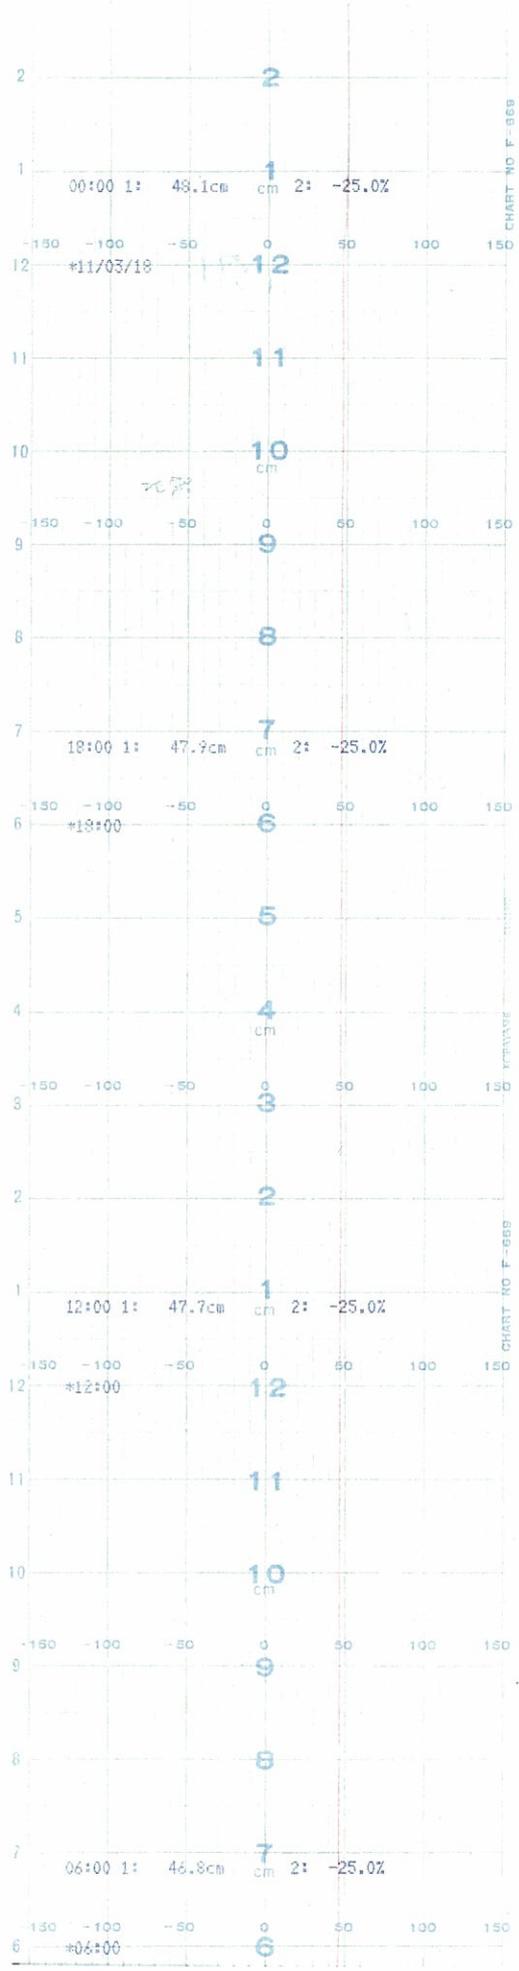


5号機 压力抑制室水位(8 / 12)
UNIT5 SUPPRES CHAMB LEVEL (8/12)

↑
時間
TIME

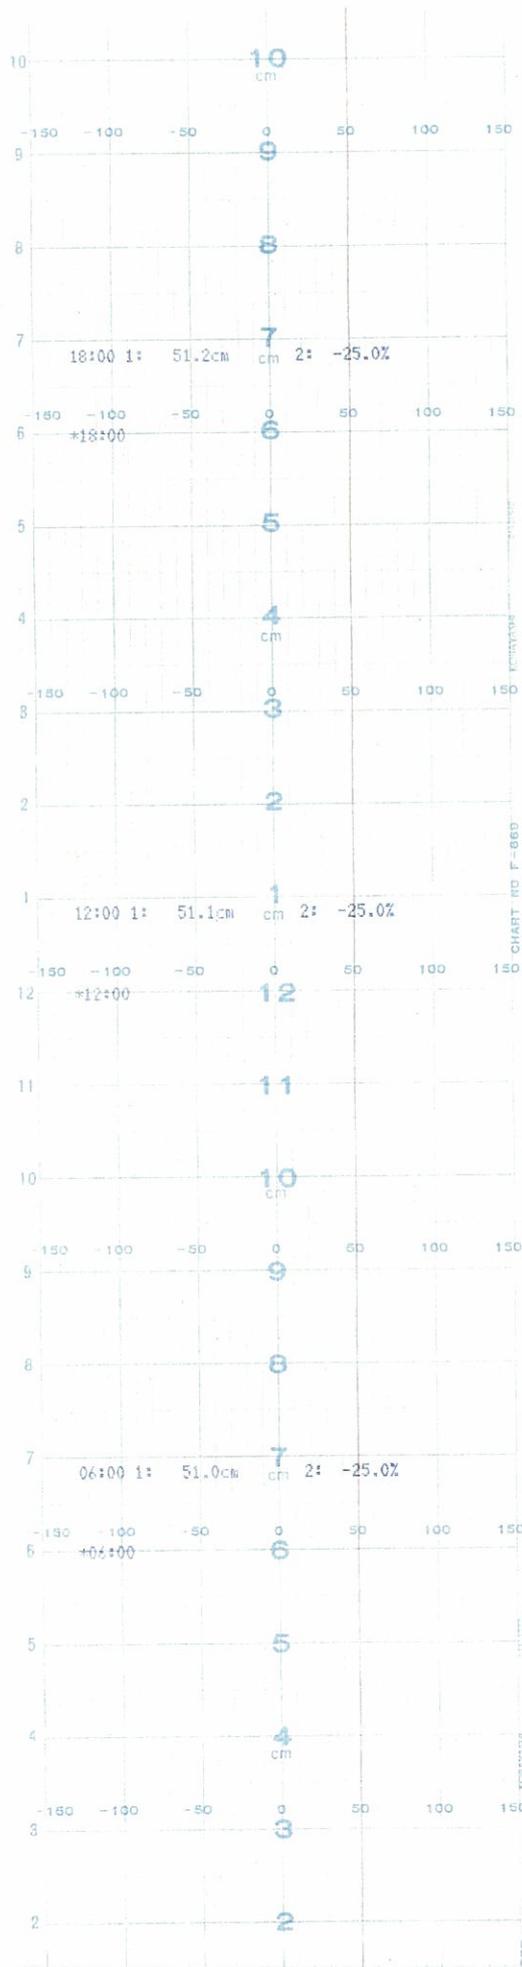


5号機 压力抑制室水位(9 / 12)
UNIT5 SUPPRES CHAMB LEVEL (9/12)

↑
時間
TIME

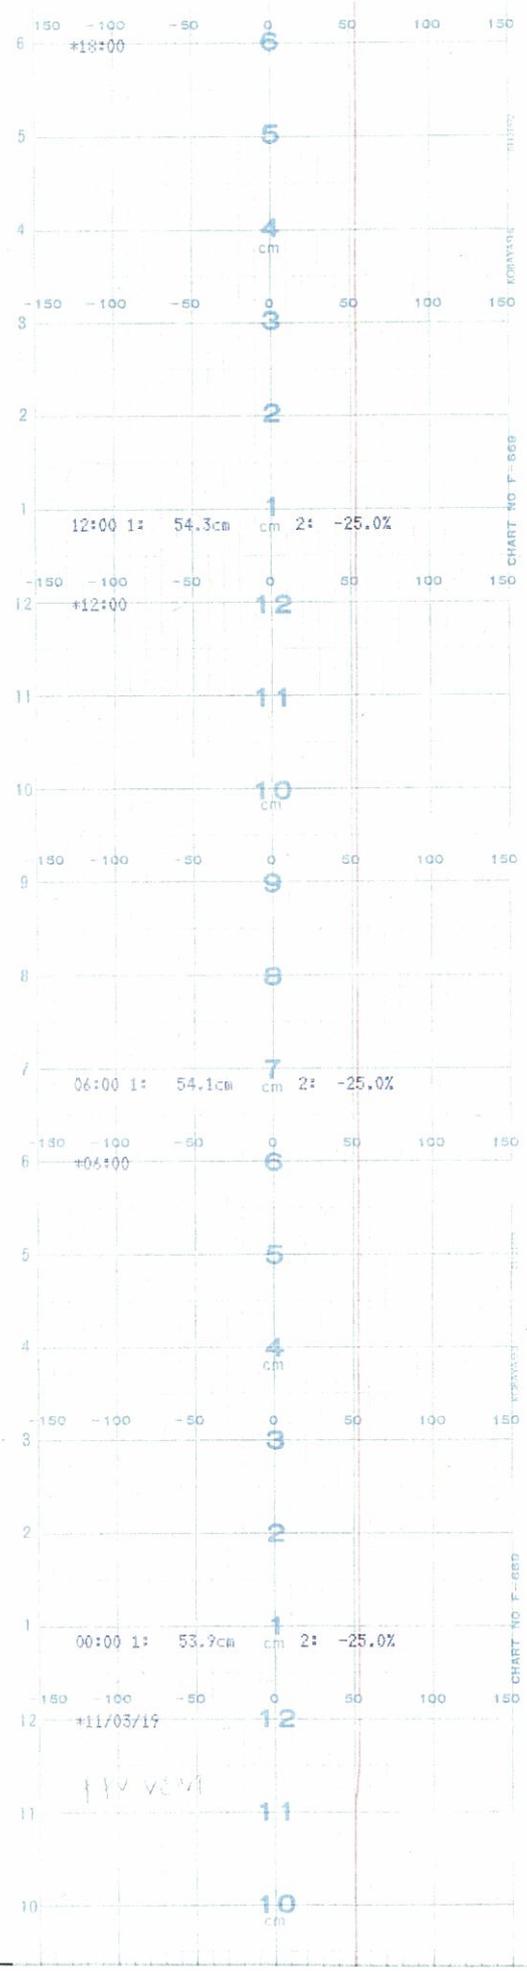


5号機 压力抑制室水位(10 / 12)
UNIT5 SUPPRES CHAMB LEVEL (10/12)

↑
時間
TIME

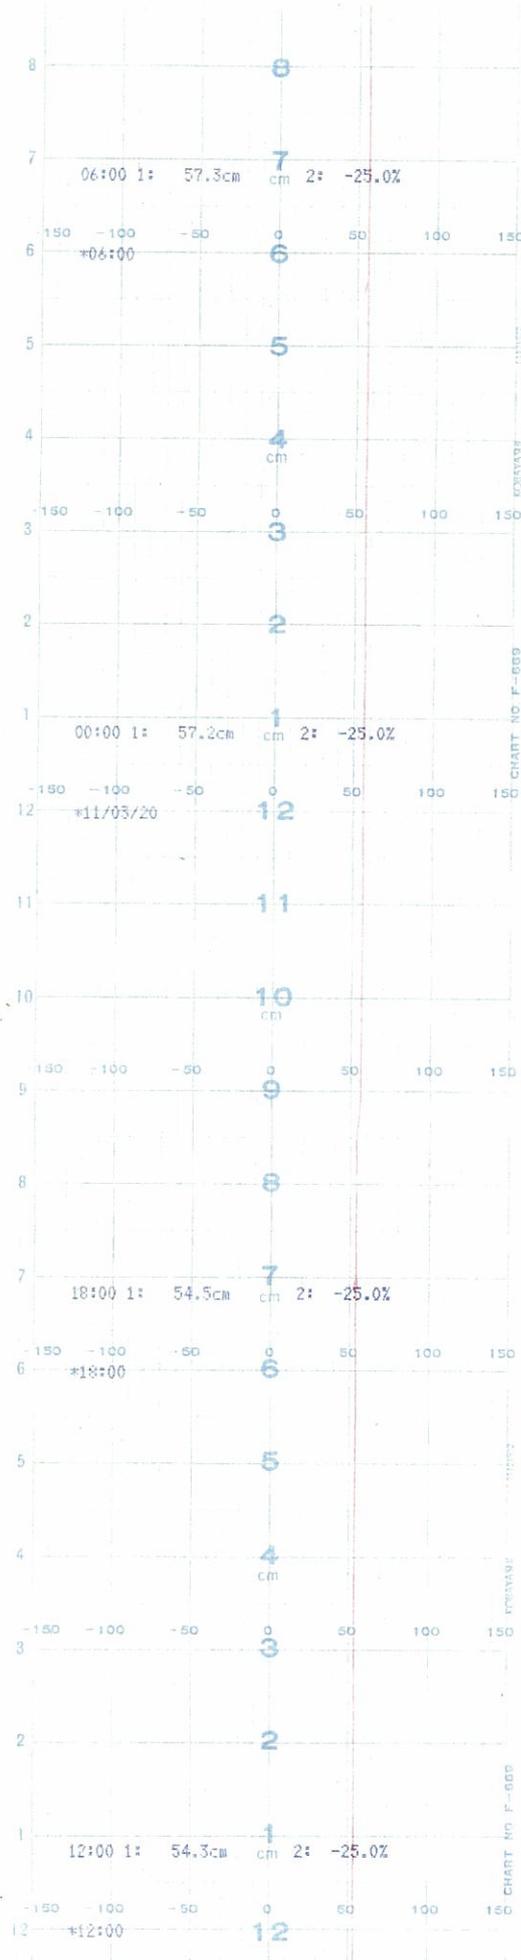

5号機 压力抑制室水位(11 / 12)
UNIT5 SUPPRES CHAMB LEVEL (11/12)

↑
時間
TIME

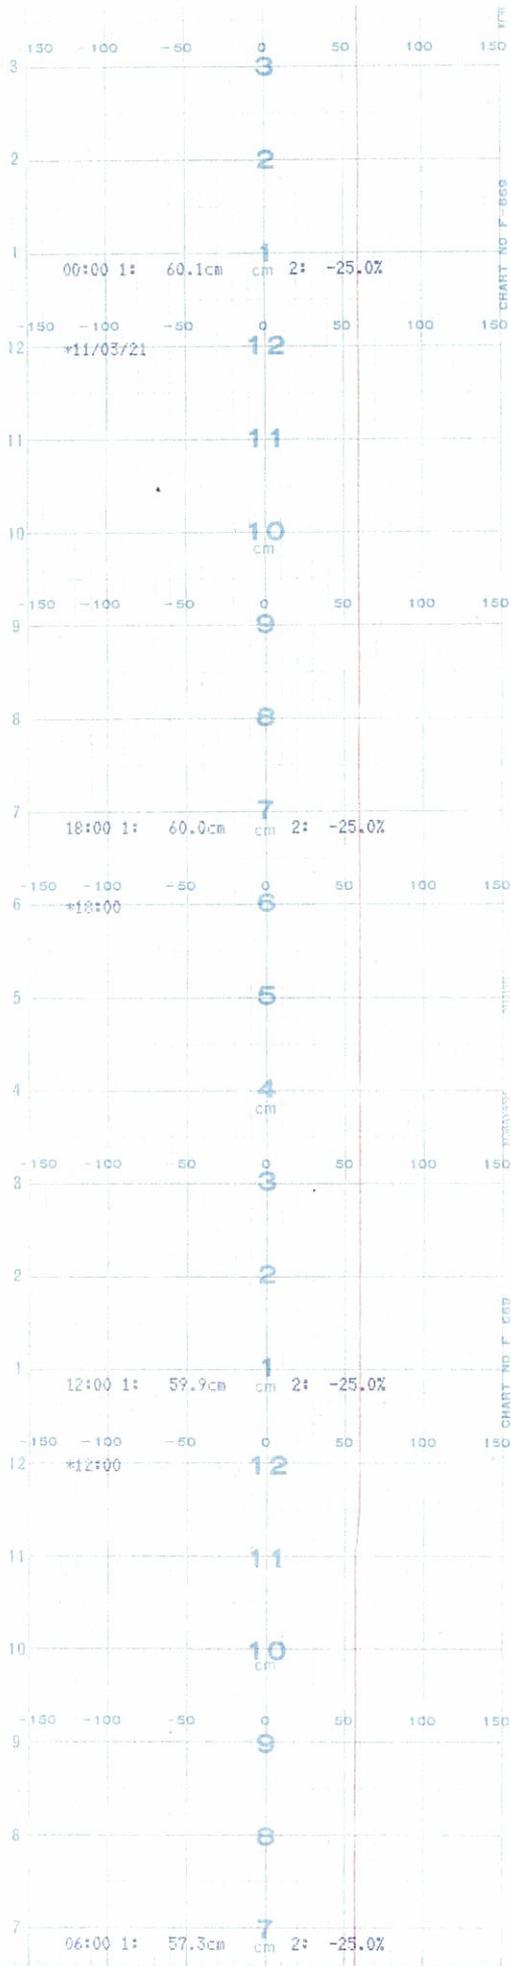


5号機 压力抑制室水位(12 / 12)
UNIT5 SUPPRES CHAMB LEVEL (12/12)

TRS-16-706A

No	色打	測定名称	No	色打	測定名称
1	●	压力抑制室水温度 (3.4度)	7	○	压力抑制室水温度 (30.4度)
2	●	压力抑制室水温度 (7.9度)	8	○	压力抑制室水温度 (3.49度)
3	●	压力抑制室水温度 (12.4度)	9	○	
4	●	压力抑制室水温度 (16.9度)	10	○	
5	●	压力抑制室水温度 (21.4度)	11	○	
6	●	压力抑制室水温度 (25.9度)	12	○	压力抑制室水温度 (平均)


SUPPRESSION POOL WATER TEMP (3.4)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (7.9)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (12.4)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (16.9)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (21.4)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (25.9)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (30.4)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (3.49)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

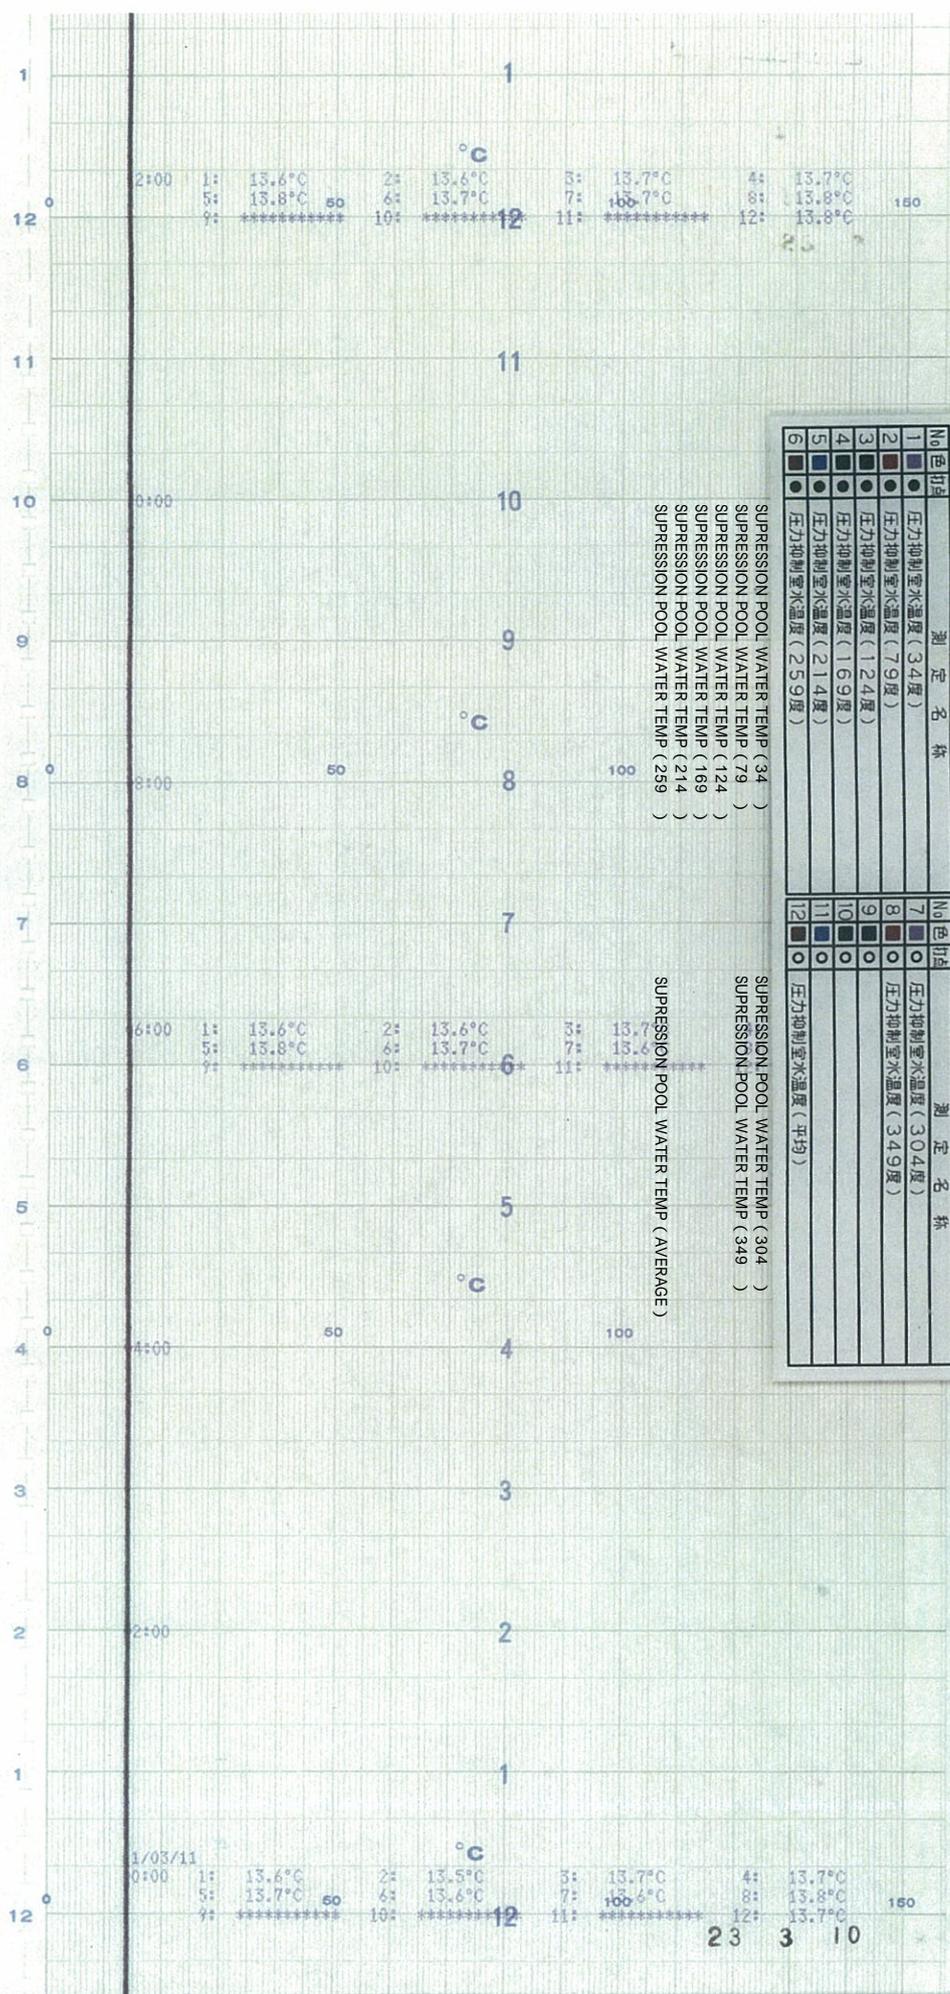

↑
 時間
 TIME

No.色印点	測定名称	No.色印点	測定名称
1 ●	压力抑制室水温度(34度)	7 ○	压力抑制室水温度(30.4度)
2 ●	压力抑制室水温度(7.9度)	8 ○	压力抑制室水温度(3.4度)
3 ●	压力抑制室水温度(1.2.4度)	9 ○	
4 ●	压力抑制室水温度(1.6.9度)	10 ○	
5 ●	压力抑制室水温度(2.1.4度)	11 ○	
6 ●	压力抑制室水温度(2.5.9度)	12 ○	

SUPPRESSION POOL WATER TEMP (34)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (7.9)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (1.24)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (1.69)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (2.14)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (2.59)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (30.4)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (3.49)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

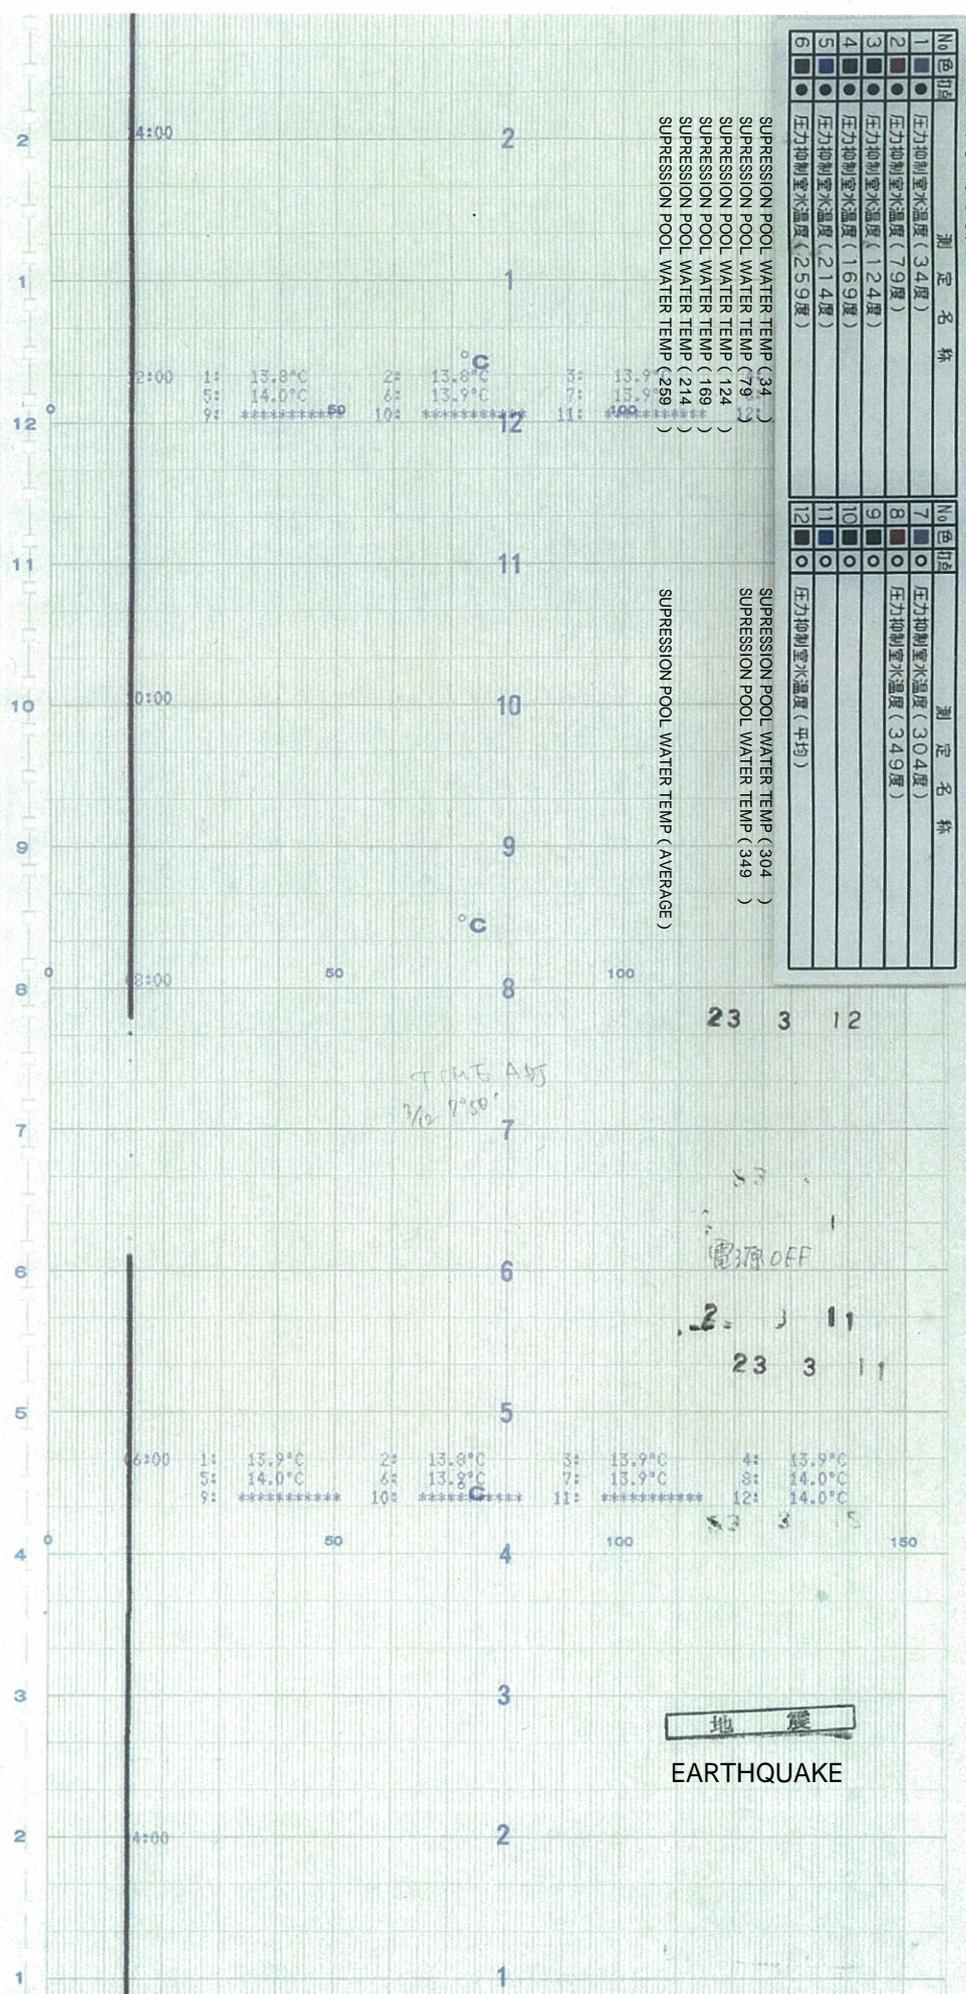

時
 ↑
 時間
 TIME

TRS-16-706A


No	色打点	測定名称	No	色打点	測定名称
1	●	压力抑制室水温度 (3.4度)	7	○	压力抑制室水温度 (3.0度)
2	●	压力抑制室水温度 (7.9度)	8	○	压力抑制室水温度 (3.4度)
3	●	压力抑制室水温度 (1.2度)	9	○	压力抑制室水温度 (平均)
4	●	压力抑制室水温度 (1.6度)	10	○	
5	●	压力抑制室水温度 (2.1度)	11	○	
6	●	压力抑制室水温度 (2.5度)	12	○	

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (34)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (79)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (124)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (169)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (214)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (259)

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (304)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (349)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)




時間 ↑

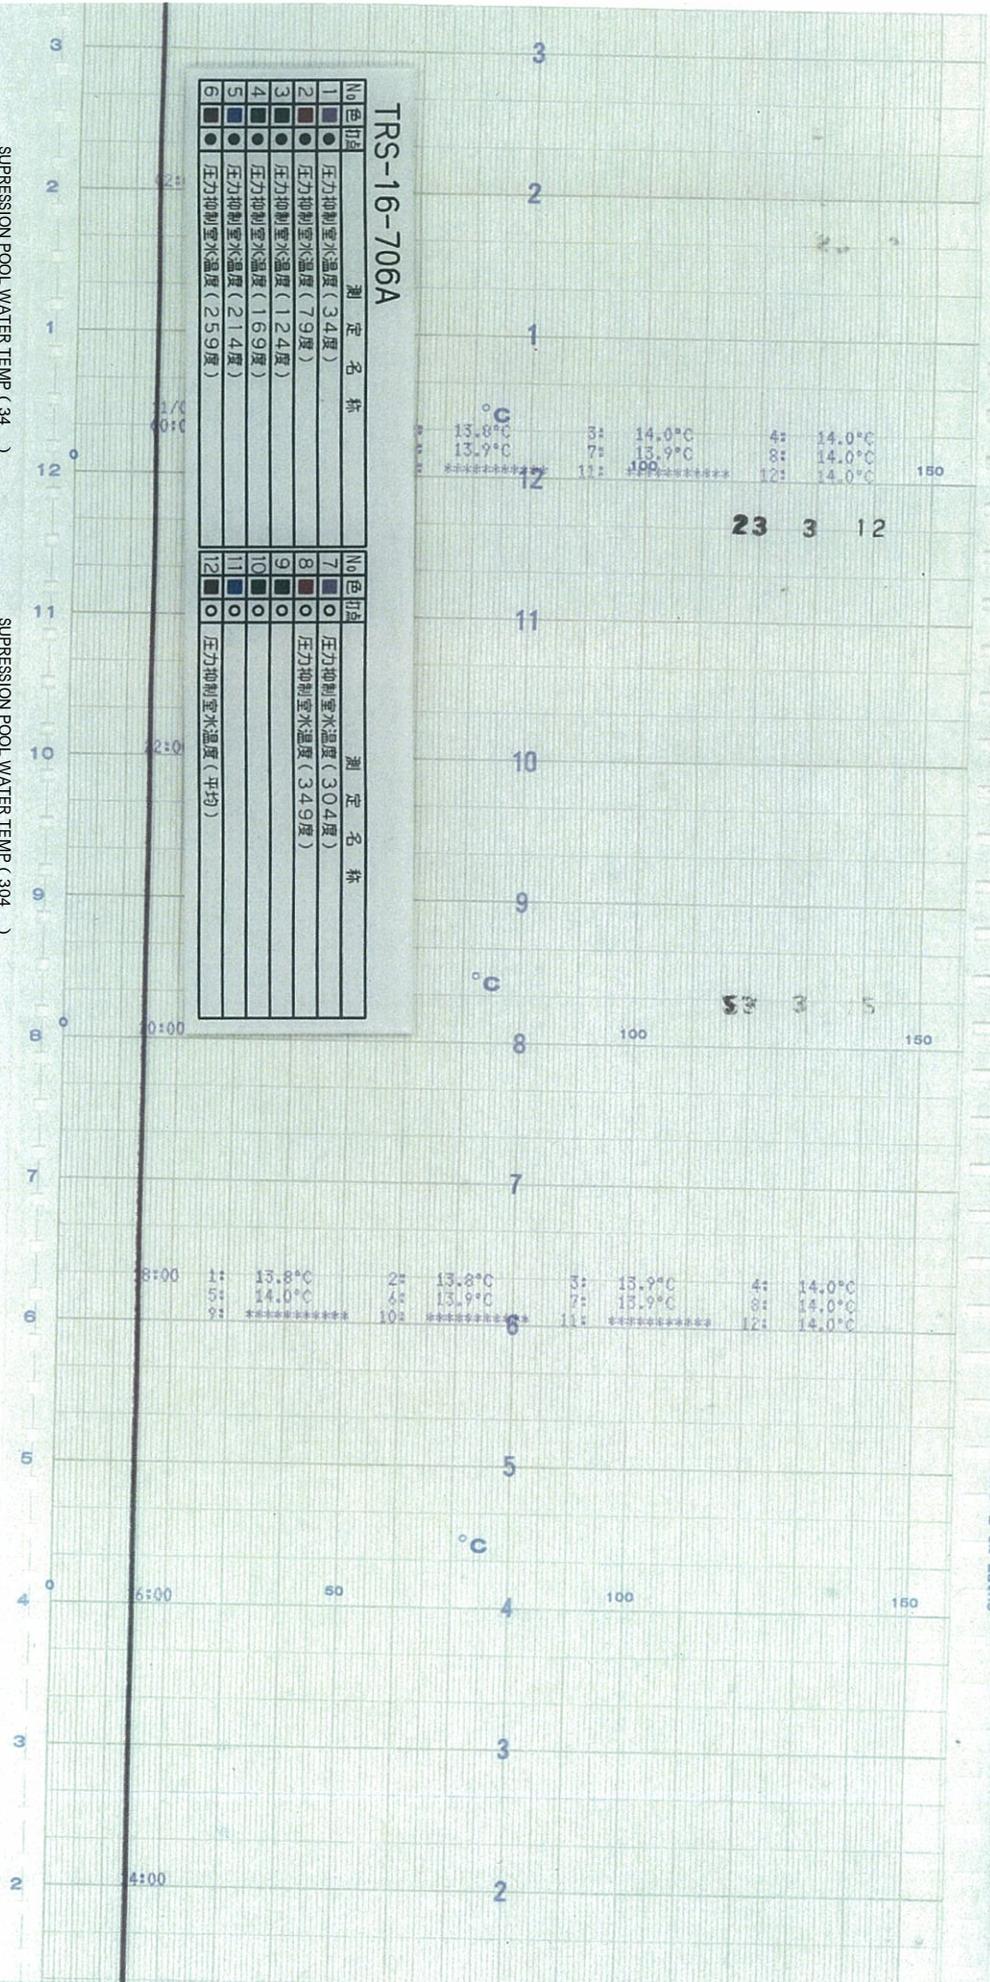

時間 ↑


- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (34)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (79)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (124)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (169)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (214)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (259)

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (304)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (349)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

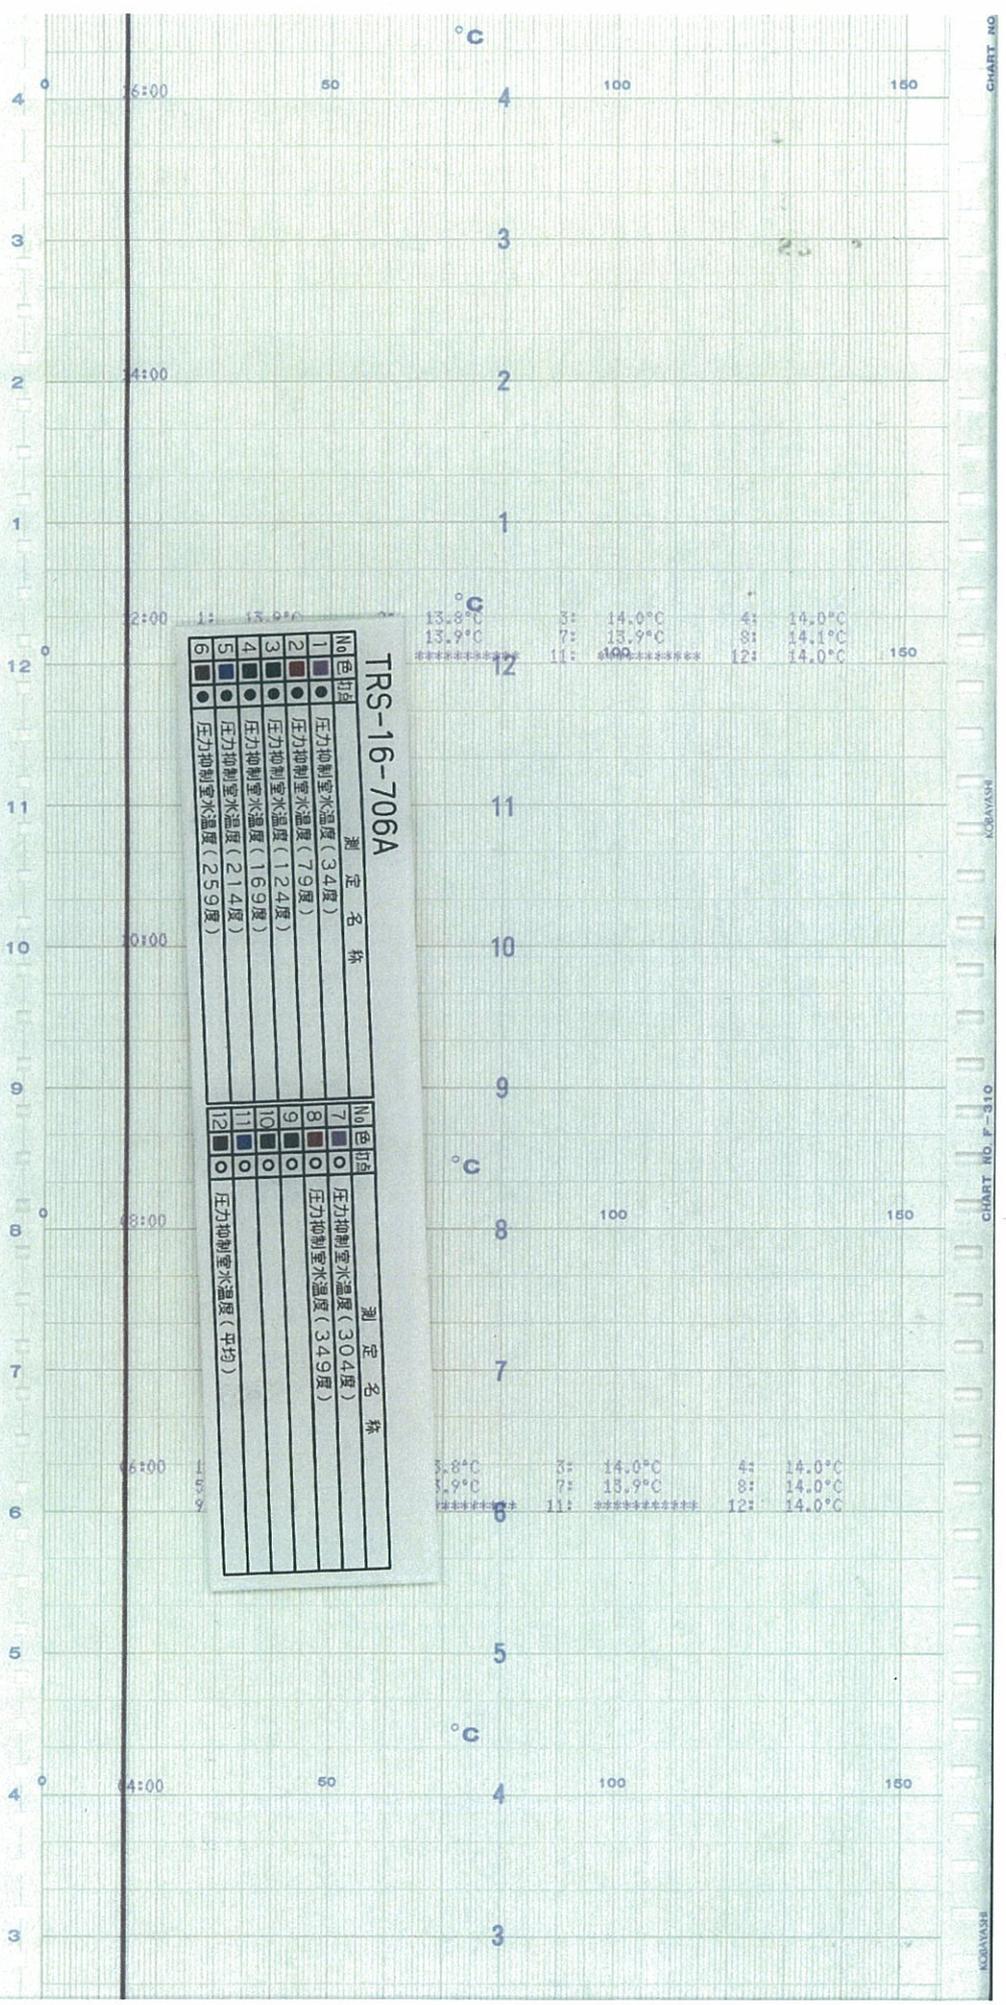

5号機 压力抑制室水温度(4 / 18)
 UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (4/18)

時間 ↑

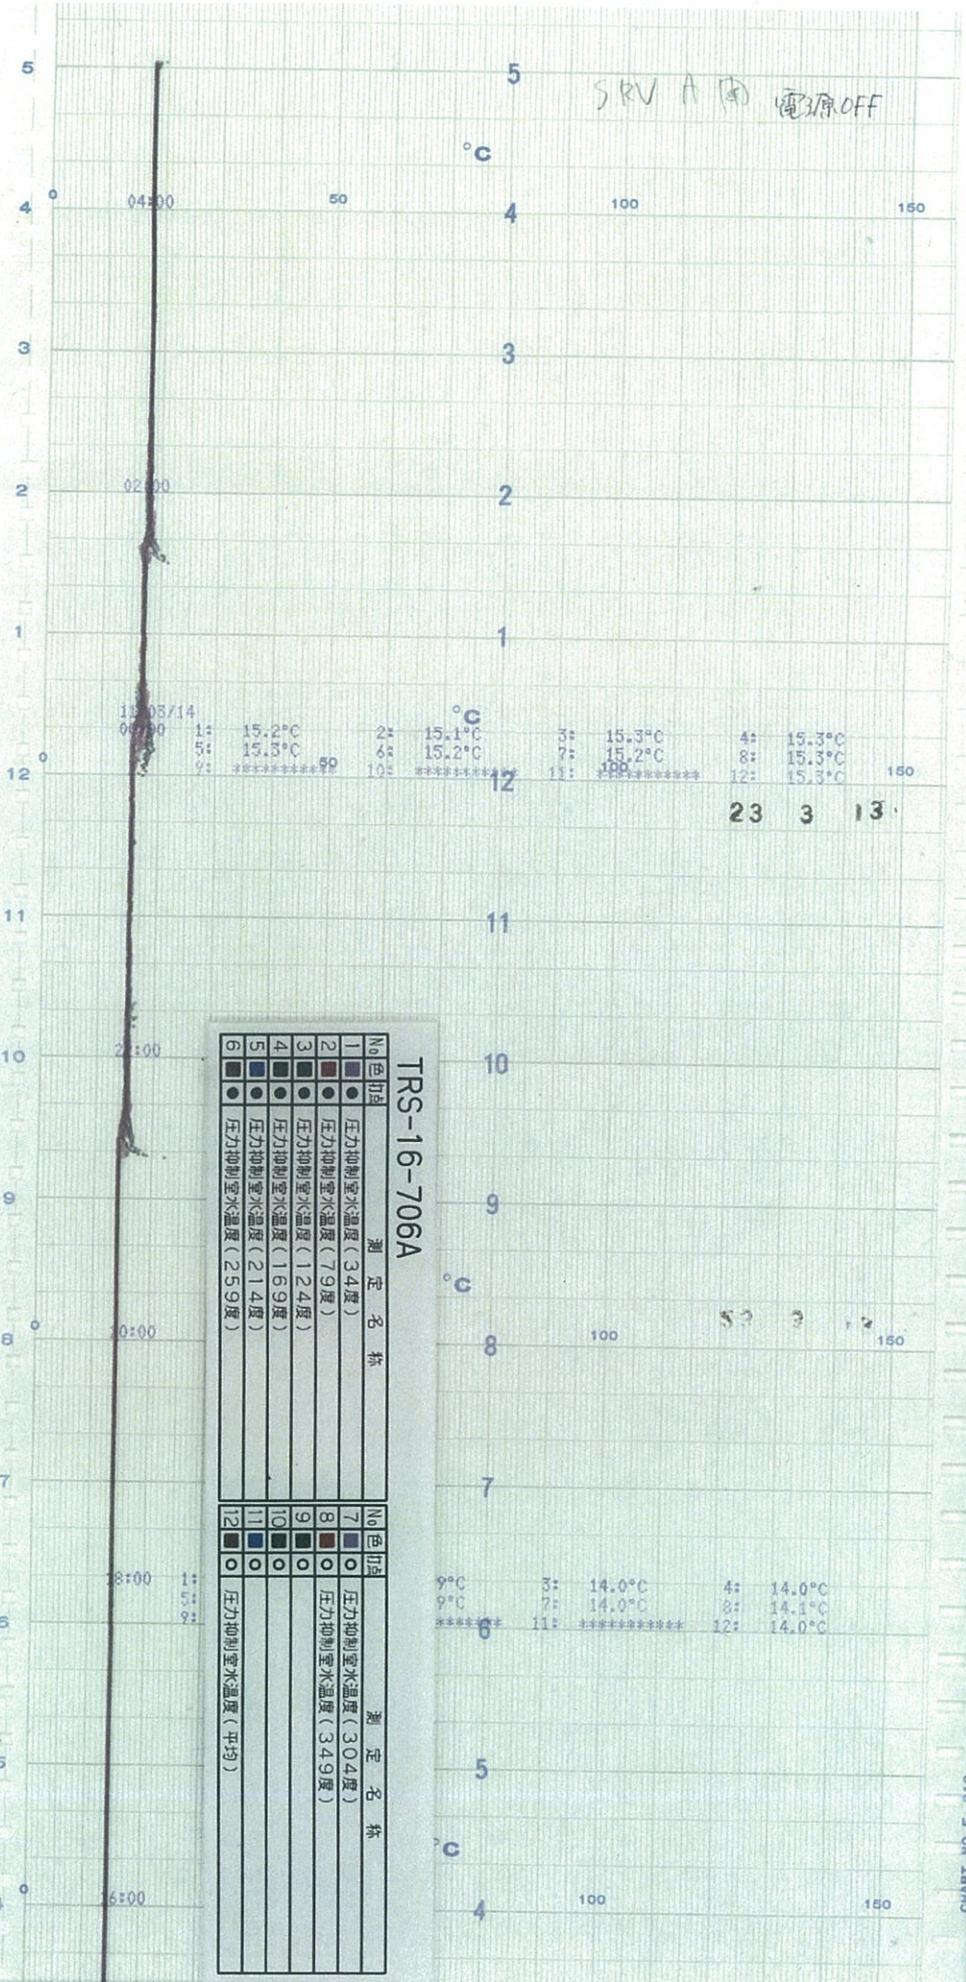


- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (34)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (79)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (124)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (169)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (214)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (259)

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (304)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (349)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

No. 色打座	測定名称	No. 色打座	測定名称
1	压力抑制室水温度 (3.4度)	7	压力抑制室水温度 (30.4度)
2	压力抑制室水温度 (7.9度)	8	压力抑制室水温度 (34.9度)
3	压力抑制室水温度 (12.4度)	9	
4	压力抑制室水温度 (16.9度)	10	
5	压力抑制室水温度 (21.4度)	11	
6	压力抑制室水温度 (25.9度)	12	压力抑制室水温度 (平均)

5号機 压力抑制室水温度(5 / 18)
UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (5/18)

No	色印	測定名称	No	色印	測定名称
1	●	压力抑制室水温度 (34度)	7	○	压力抑制室水温度 (304度)
2	●	压力抑制室水温度 (79度)	8	○	压力抑制室水温度 (349度)
3	●	压力抑制室水温度 (124度)	9	○	
4	●	压力抑制室水温度 (169度)	10	○	
5	●	压力抑制室水温度 (214度)	11	○	
6	●	压力抑制室水温度 (259度)	12	○	压力抑制室水温度 (平均)

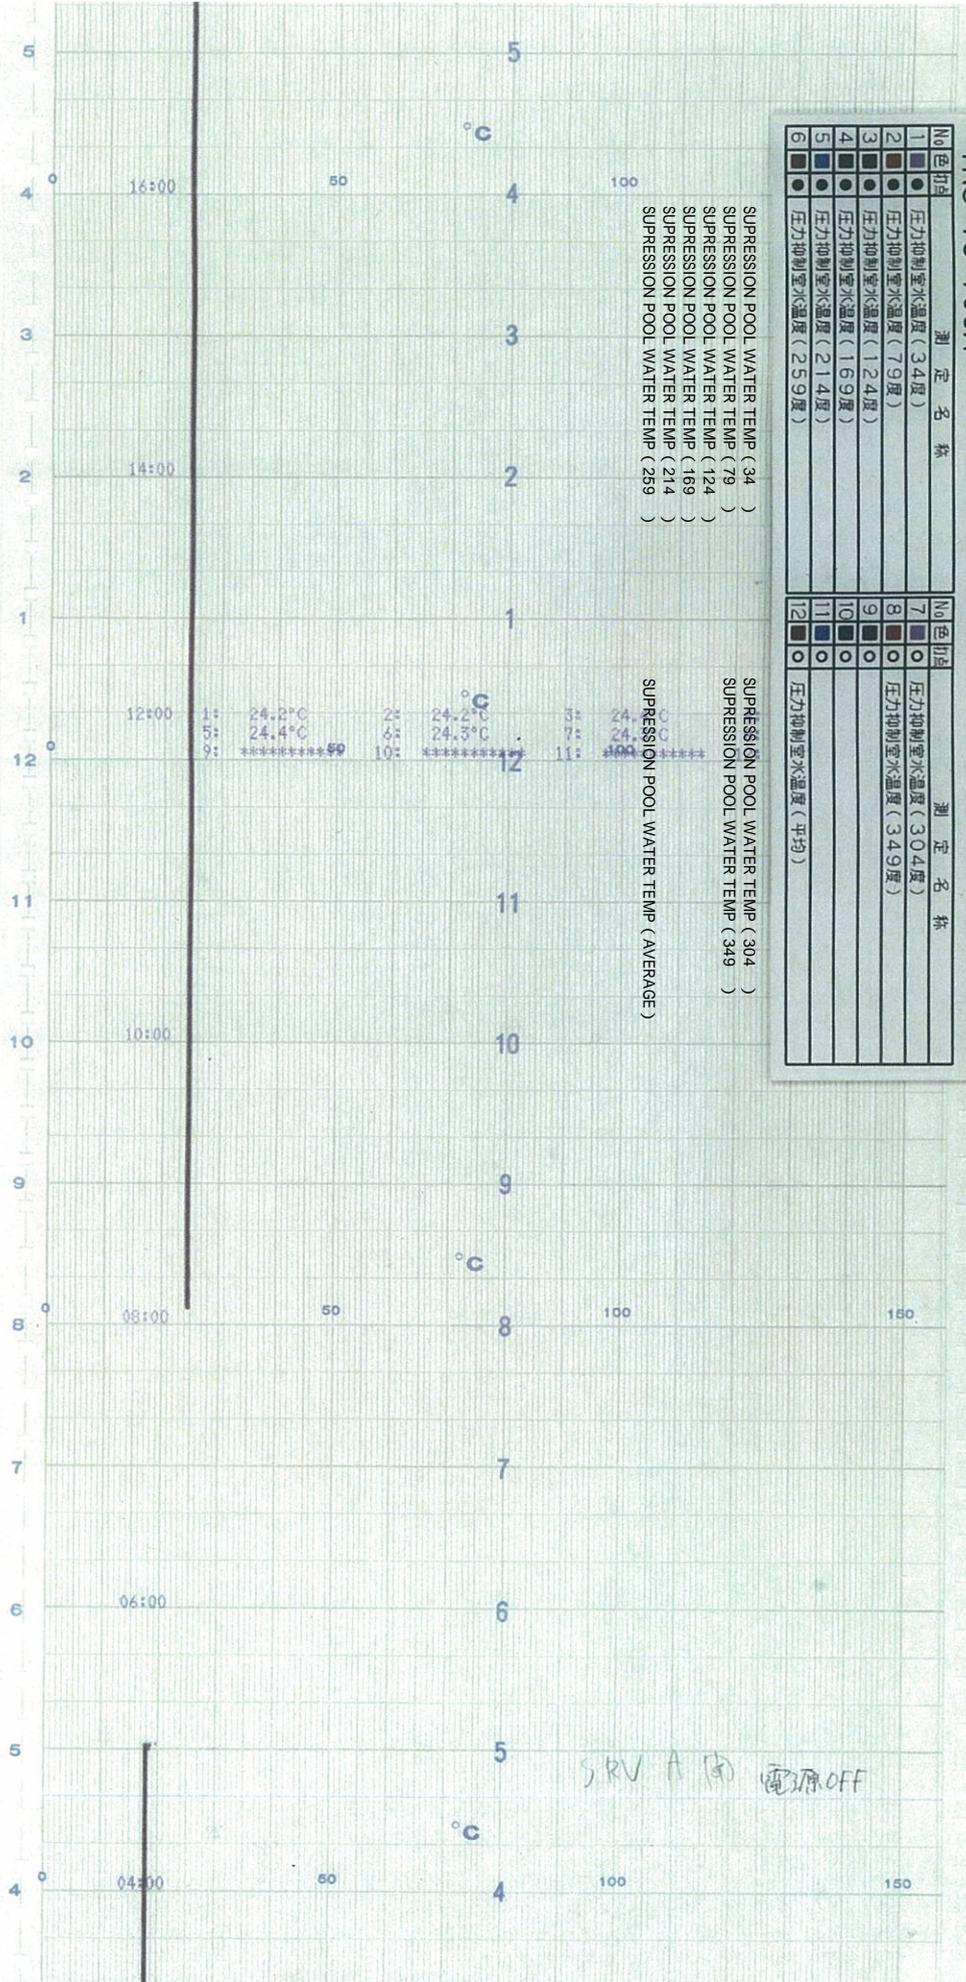

時間 ↑
TIME


5号機 压力抑制室水温度(6 / 18)
UNIT5 SUPRESSION POOL WATER TEMP (6/18)

SRV A () 電源OFF

時間 ↑

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (34)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (79)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (124)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (169)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (214)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (259)

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (304)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (349)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

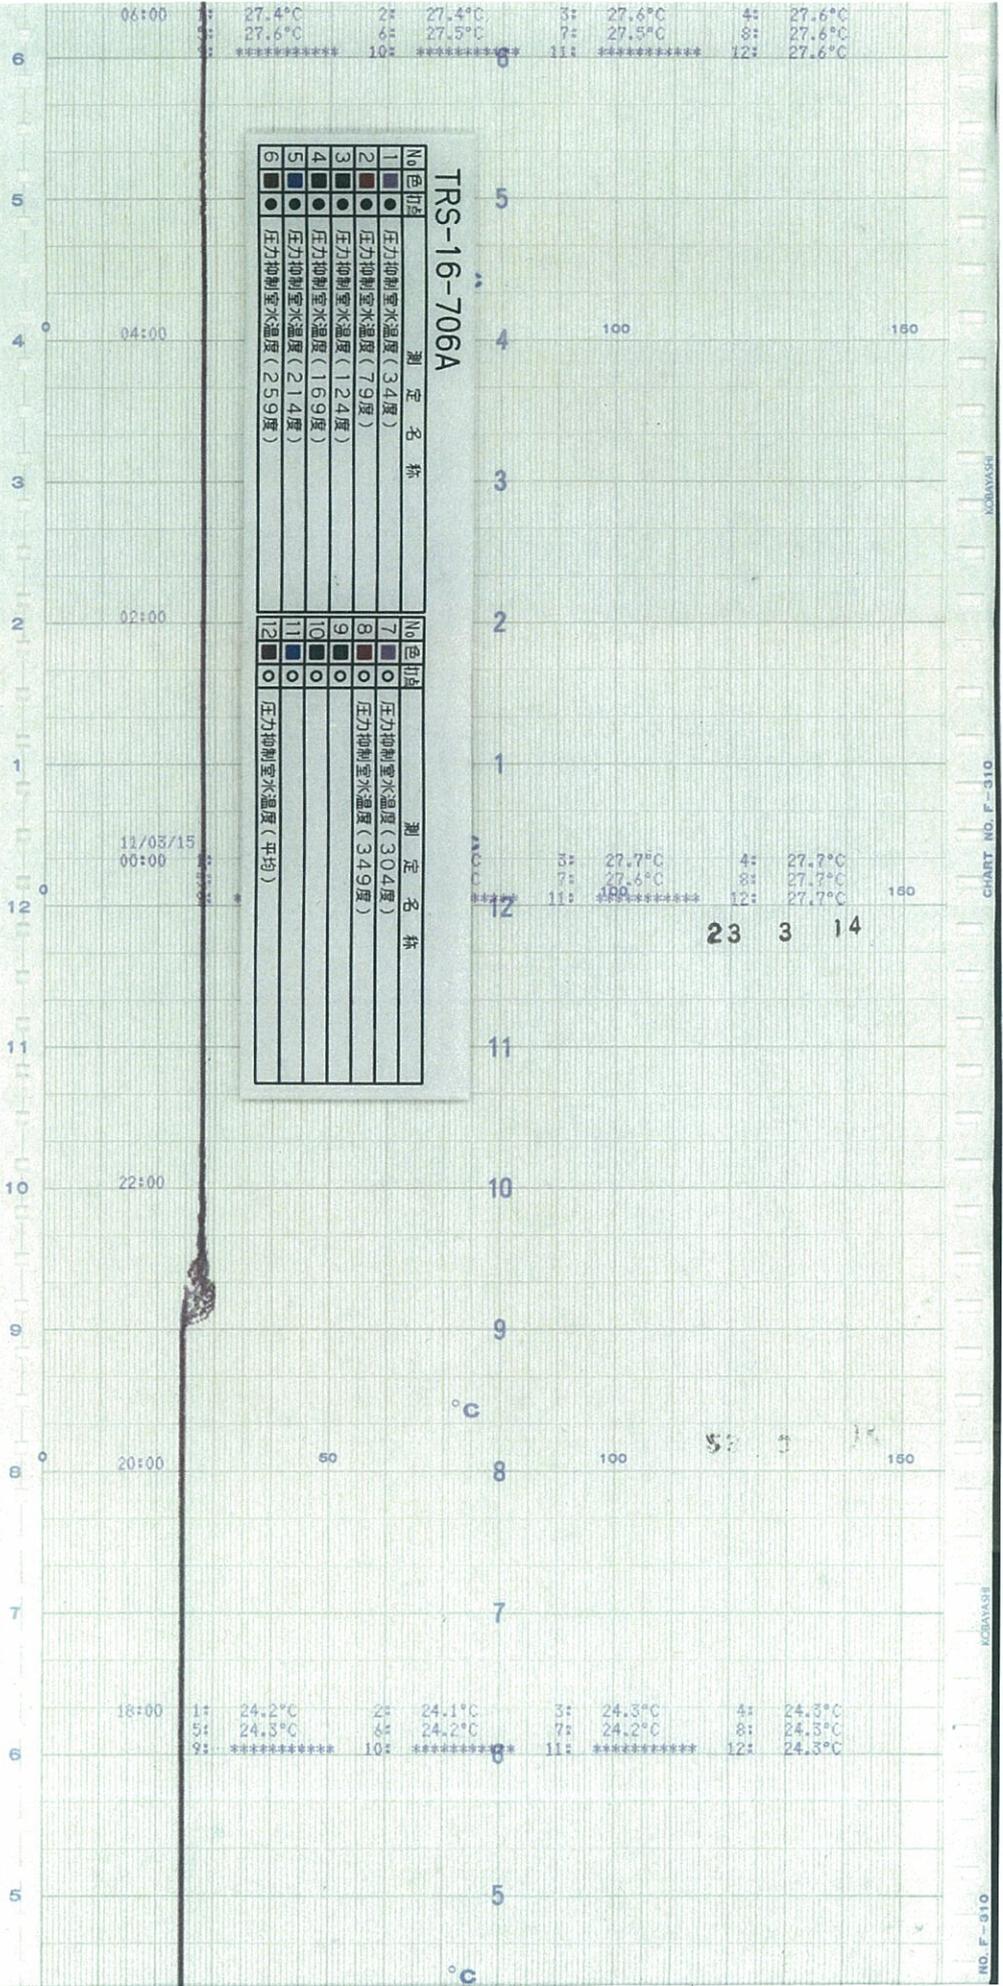


5号機 压力抑制室水温度(7 / 18)
 UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (7/18)

NO. F-310

電源 OFF

2月 17日
2月 19日 32

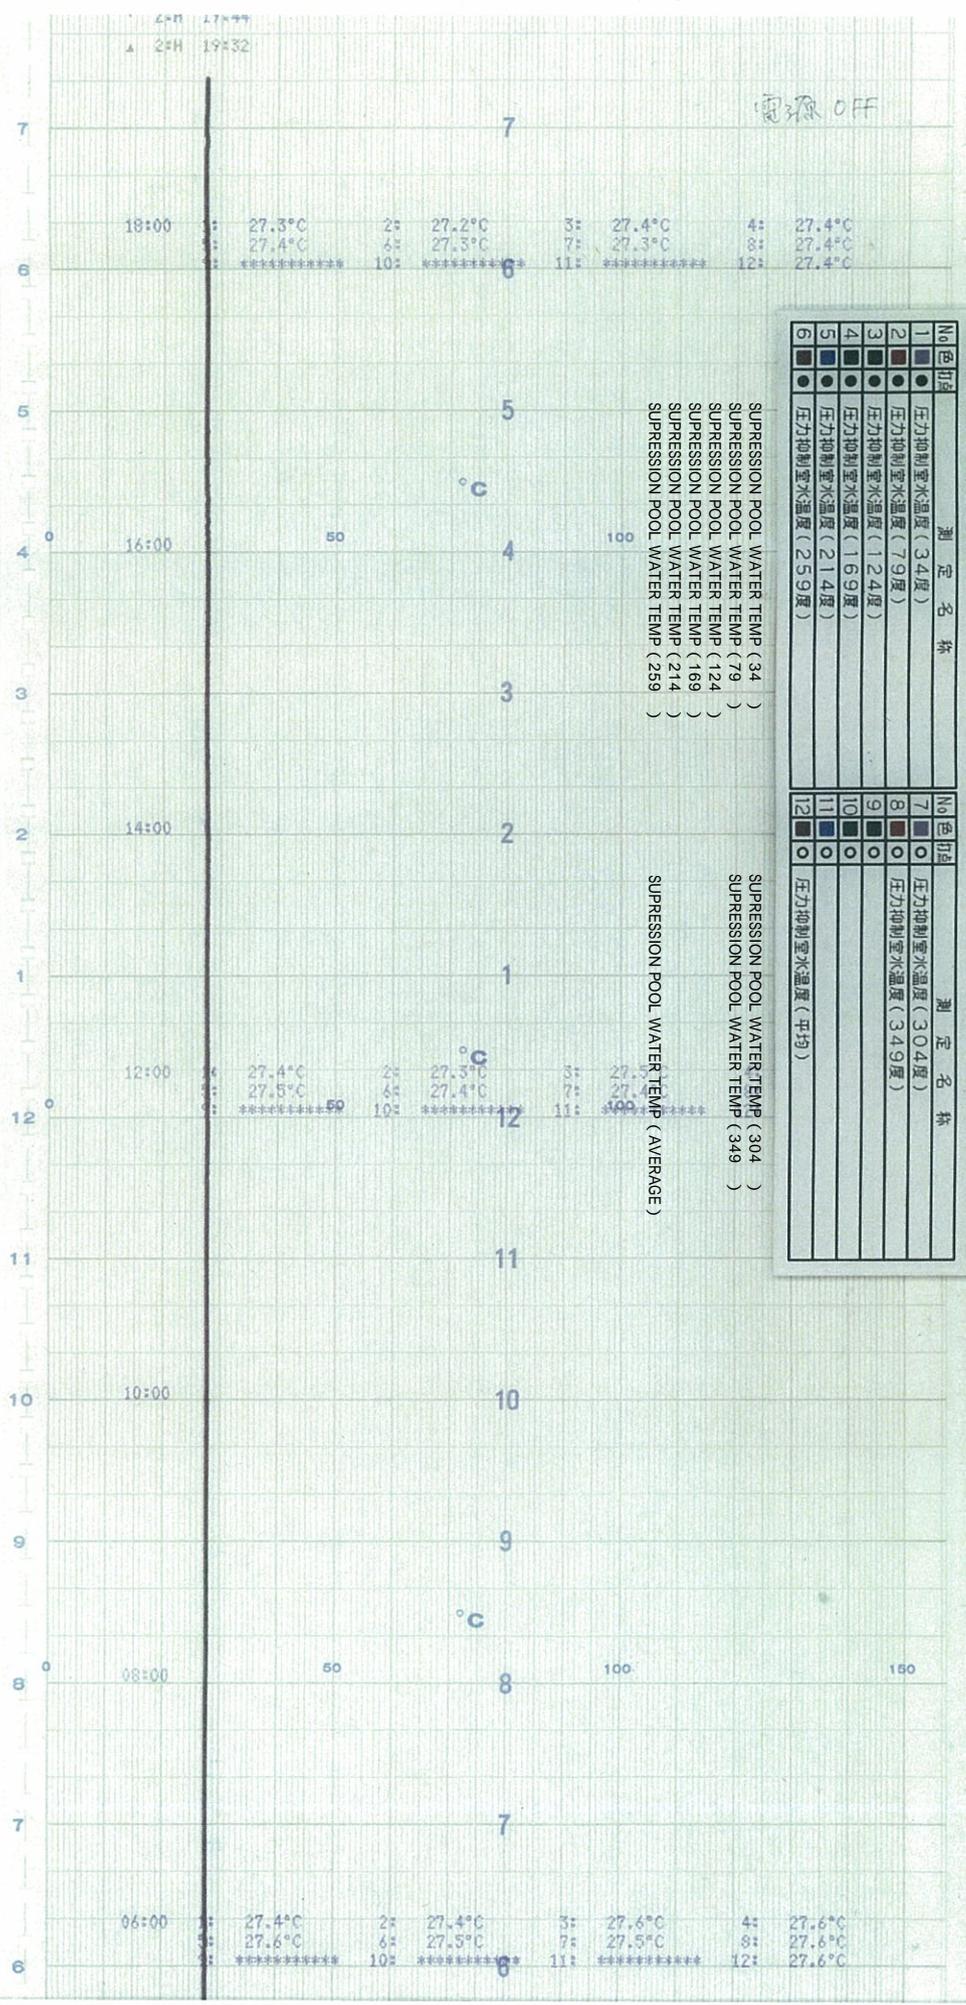

No	色	印	測定名称
1	●	○	压力抑制室水温度 (34度)
2	●	○	压力抑制室水温度 (79度)
3	●	○	压力抑制室水温度 (124度)
4	●	○	压力抑制室水温度 (169度)
5	●	○	压力抑制室水温度 (214度)
6	●	○	压力抑制室水温度 (259度)
7	●	○	压力抑制室水温度 (平均)
8	●	○	压力抑制室水温度 (304度)
9	●	○	压力抑制室水温度 (349度)
10	●	○	
11	●	○	
12	●	○	

SUPPRESSION POOL WATER TEMP (34)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (79)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (124)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (169)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (214)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (259)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (304)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (349)




時間
TIME

5号機 压力抑制室水温度(8 / 18)
 UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (8/18)

No	色印	測定名称
1	●	压力抑制室水温度 (34度)
2	●	压力抑制室水温度 (79度)
3	●	压力抑制室水温度 (124度)
4	●	压力抑制室水温度 (169度)
5	●	压力抑制室水温度 (214度)
6	●	压力抑制室水温度 (259度)
No	色印	測定名称
7	○	压力抑制室水温度 (304度)
8	○	压力抑制室水温度 (349度)
9	○	
10	○	
11	○	
12	○	压力抑制室水温度 (平均)

SUPPRESSION POOL WATER TEMP (34)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (79)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (124)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (169)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (214)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (259)

SUPPRESSION POOL WATER TEMP (304)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (349)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

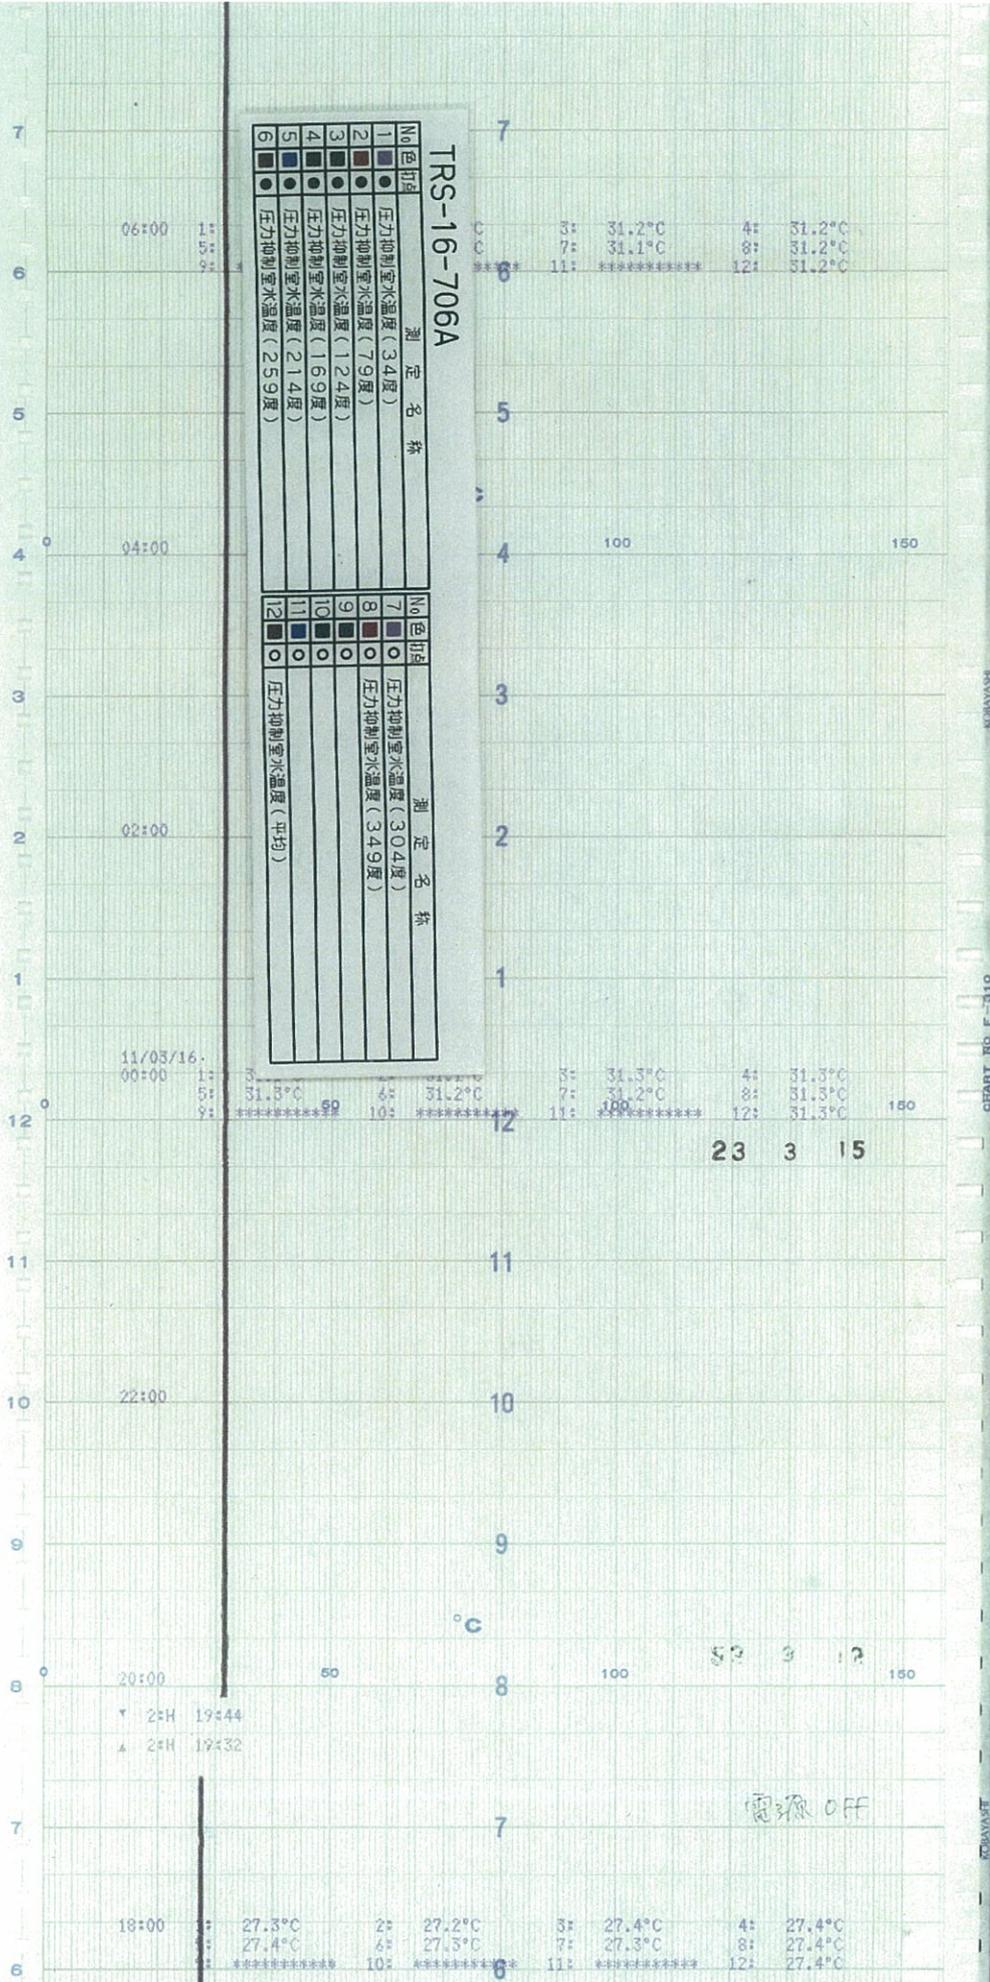

06:00 1: 31.2°C 4: 31.2°C
 2: 31.1°C 8: 31.2°C
 11: ***** 12: 31.2°C

04:00 100 150

02:00

11/03/16.
 00:00 1: 31.3°C 4: 31.3°C
 5: 31.2°C 8: 31.3°C
 9: ***** 10: ***** 11: 150 ***** 12: 31.3°C

23 3 15

22:00

20:00 50 100 150
 2#H 19:44
 2#H 19:32


電源 OFF

18:00 1: 27.3°C 2: 27.2°C 3: 27.4°C 4: 27.4°C
 5: 27.4°C 6: 27.3°C 7: 27.3°C 8: 27.4°C
 11: ***** 12: 27.4°C

5号機 压力抑制室水温度(9 / 18)
 UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (9/18)

No	色印	測定名称
1	●	压力抑制室水温度 (3.4度)
2	●	压力抑制室水温度 (7.9度)
3	●	压力抑制室水温度 (12.4度)
4	●	压力抑制室水温度 (16.9度)
5	●	压力抑制室水温度 (21.4度)
6	●	压力抑制室水温度 (25.9度)
7	○	压力抑制室水温度 (30.4度)
8	○	压力抑制室水温度 (34.9度)
9	○	压力抑制室水温度 (平均)
10	○	
11	○	
12	○	


SUPPRESSION POOL WATER TEMP (34)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (79)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (124)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (169)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (214)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (259)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (304)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (349)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

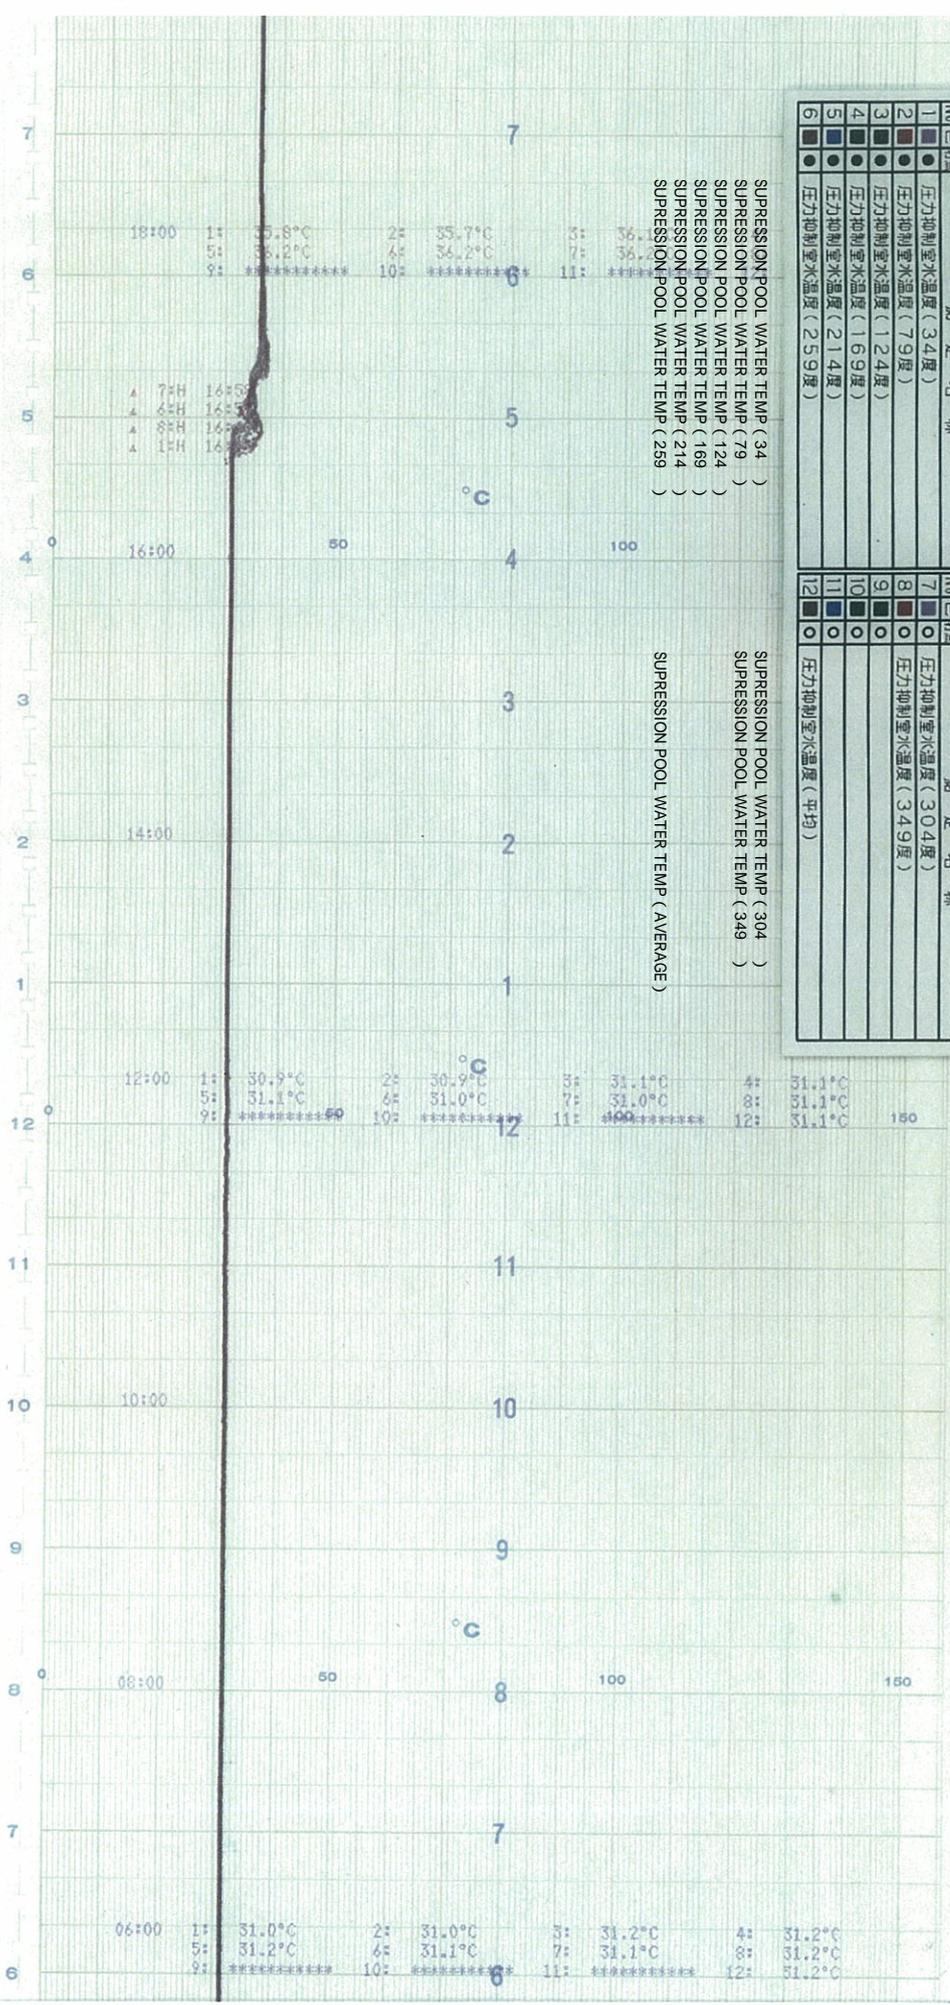

5号機 压力抑制室水温度(10 / 18)
 UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (10/18)

No.色打点	測定名称	No.色打点	測定名称
1	压力抑制室水温度 (34度)	7	压力抑制室水温度 (304度)
2	压力抑制室水温度 (79度)	8	压力抑制室水温度 (349度)
3	压力抑制室水温度 (124度)	9	
4	压力抑制室水温度 (169度)	10	
5	压力抑制室水温度 (214度)	11	
6	压力抑制室水温度 (259度)	12	压力抑制室水温度 (平均)


- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (34)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (79)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (124)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (169)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (214)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (259)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (304)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (349)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

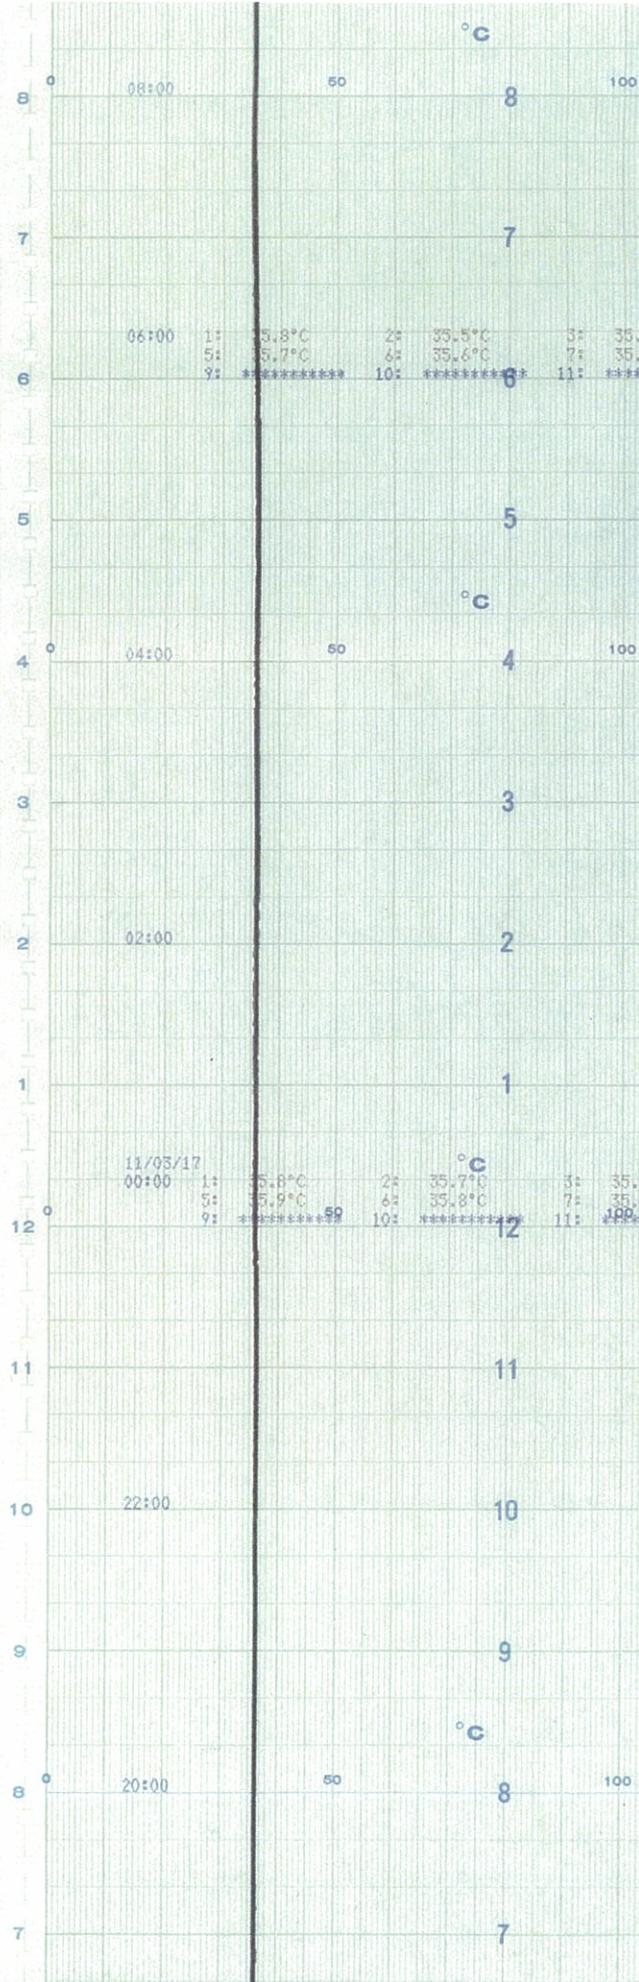

時間 ↑
TIME

5号機 压力抑制室水温度(11 / 18)
UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (11/18)

↑
時間
TIME

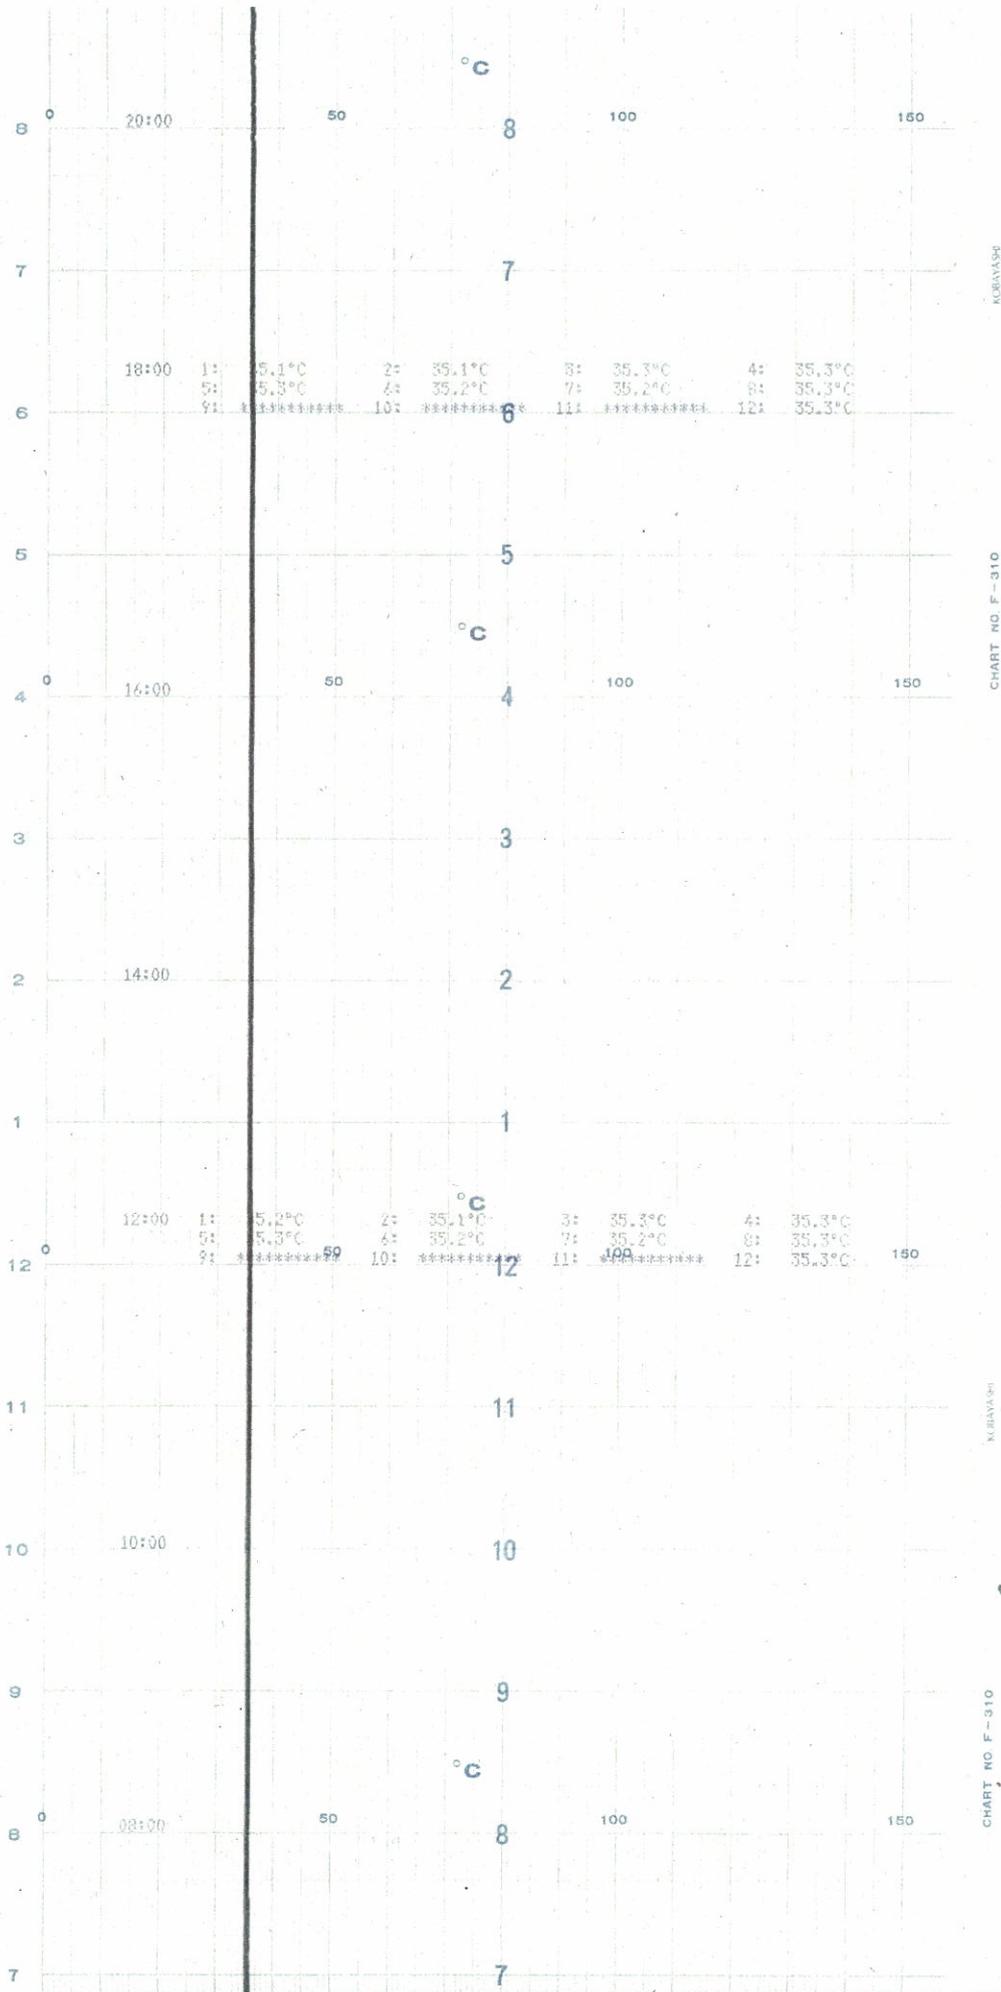

5号機 压力抑制室水温度(12 / 18)
UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (12/18)

↑
時間
TIME

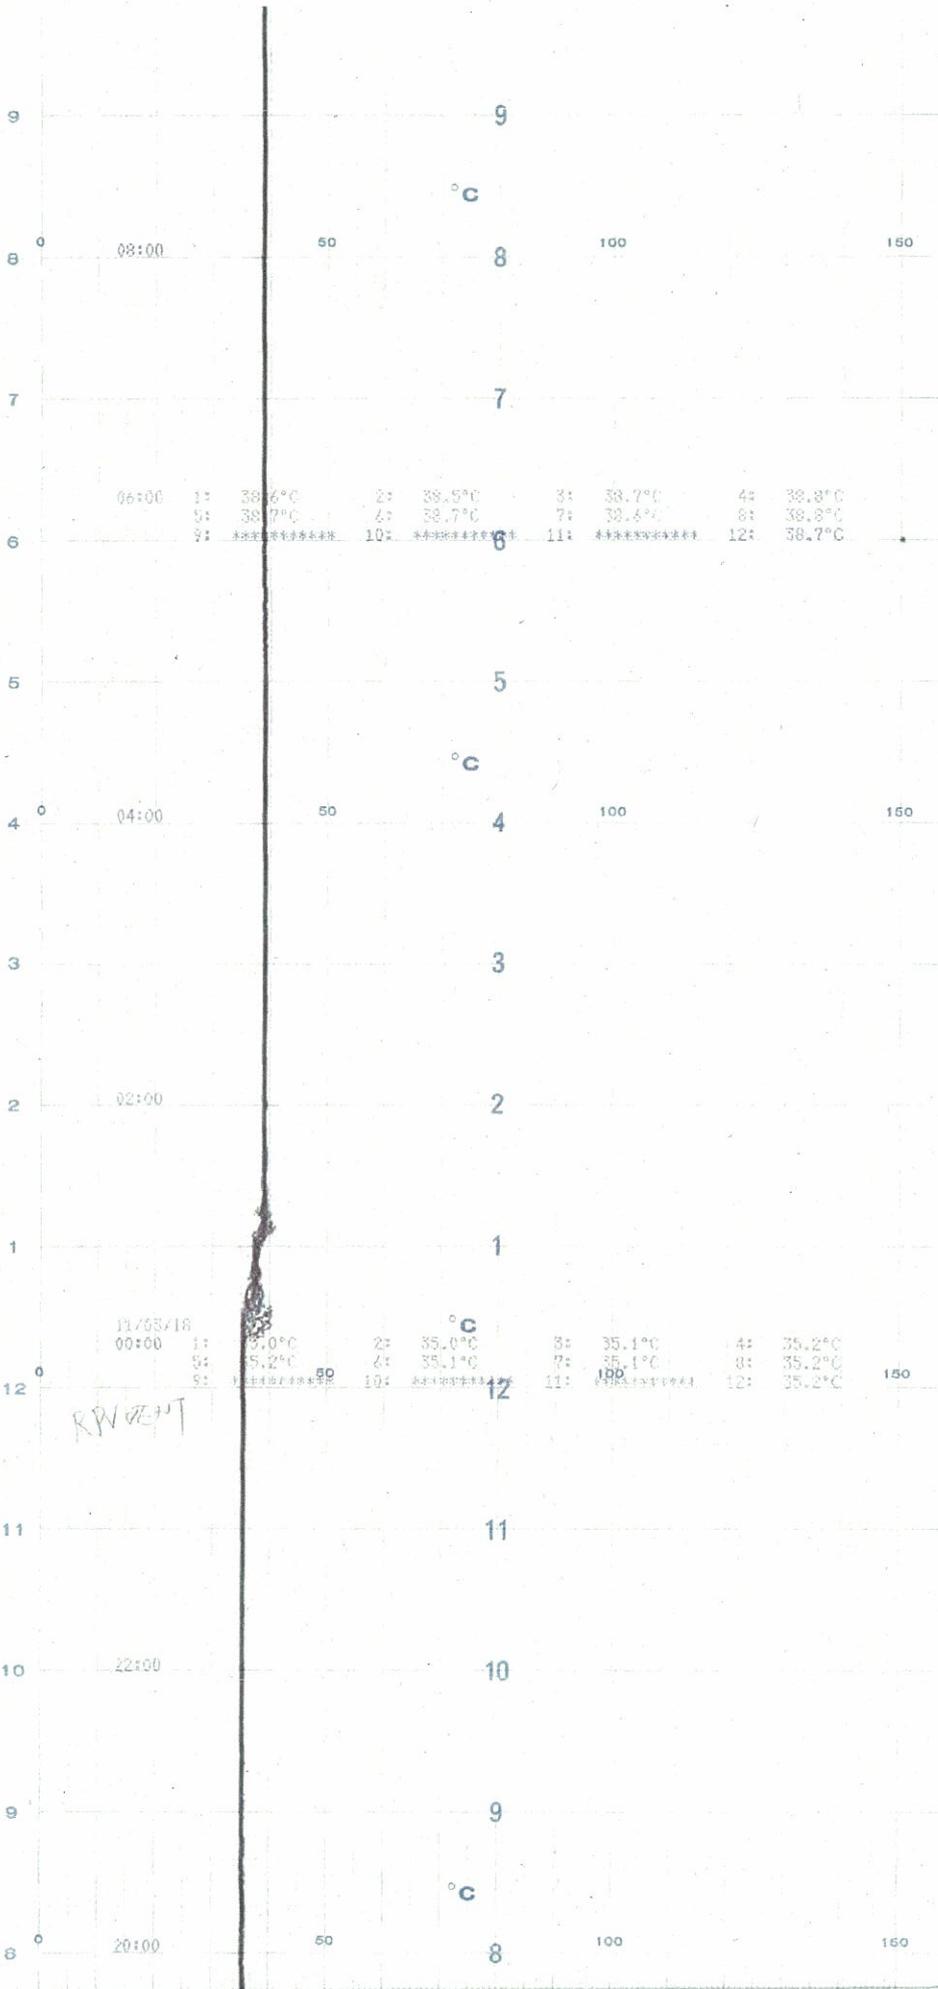



CHART NO. F-310

KCS/MS/1

CHART NO. F-310

5号機 压力抑制室水温度(13 / 18)
UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (13/18)

↑
時間
TIME

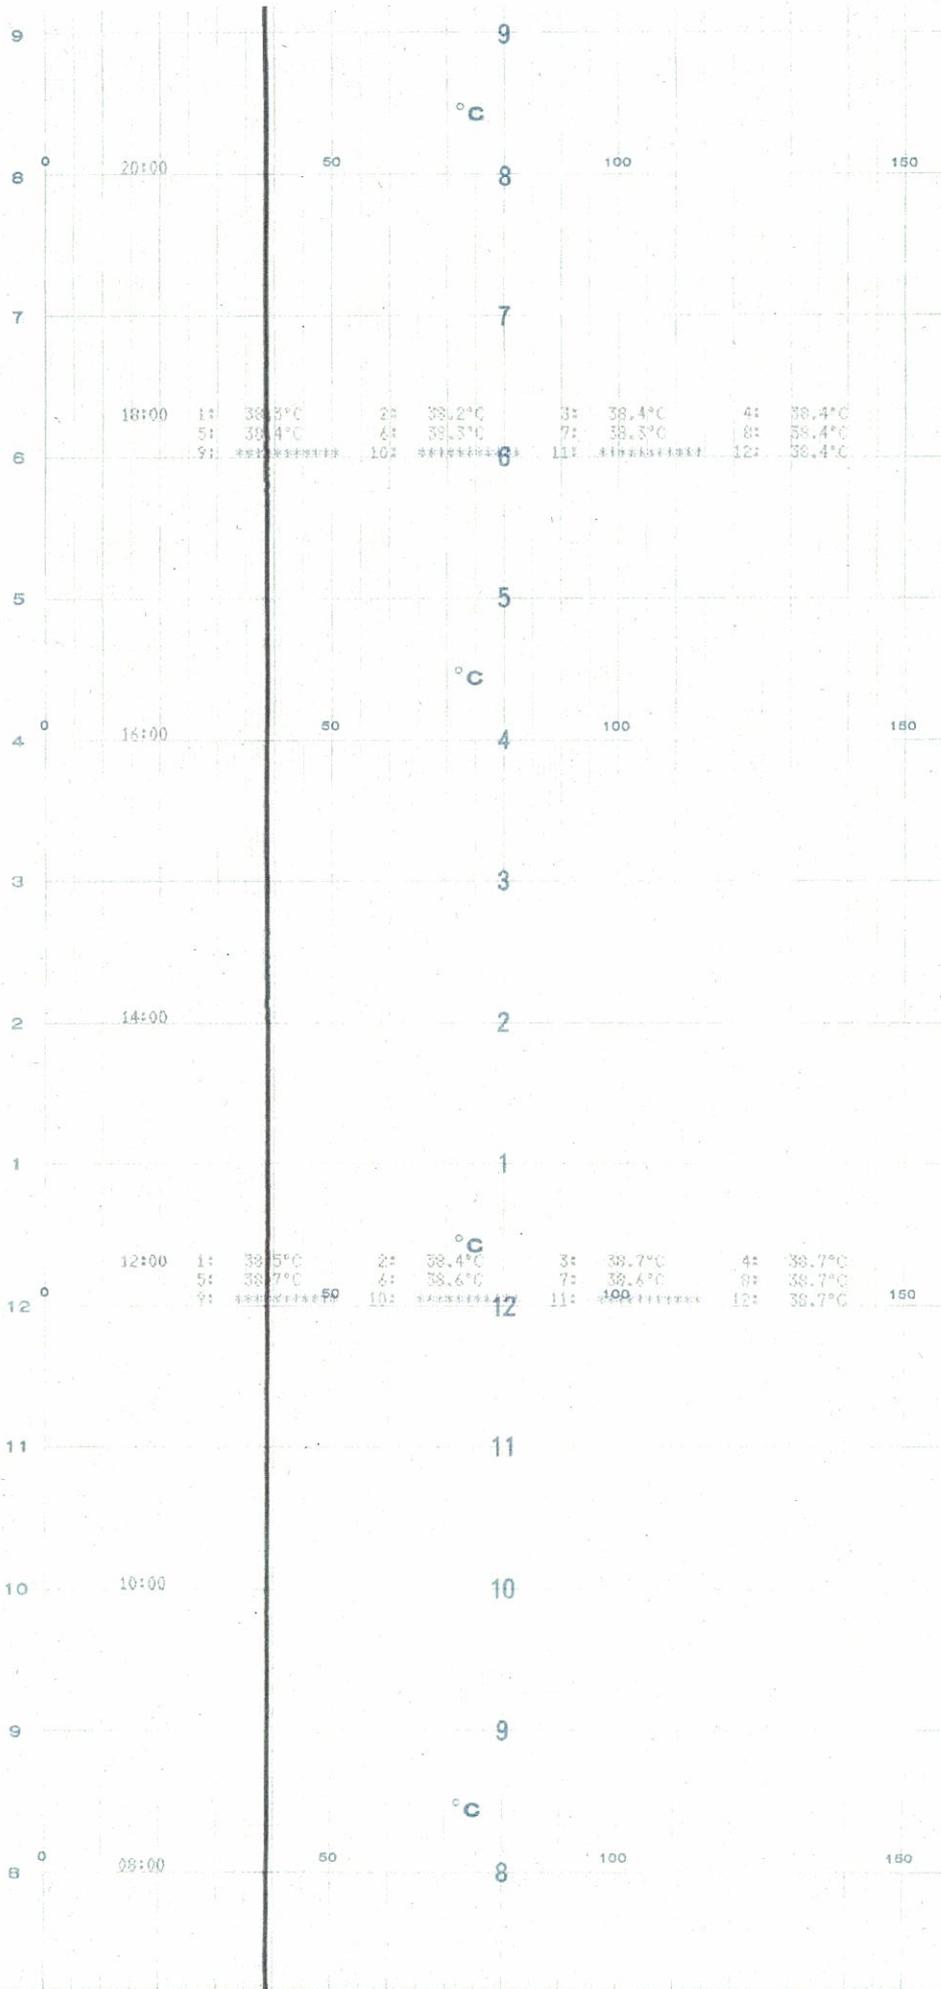

5号機 压力抑制室水温度(14 / 18)
UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (14/18)

KOBAYASHI

CHART NO. F-310

KOBAYASHI

CHART NO. F-310

↑
時間
TIME

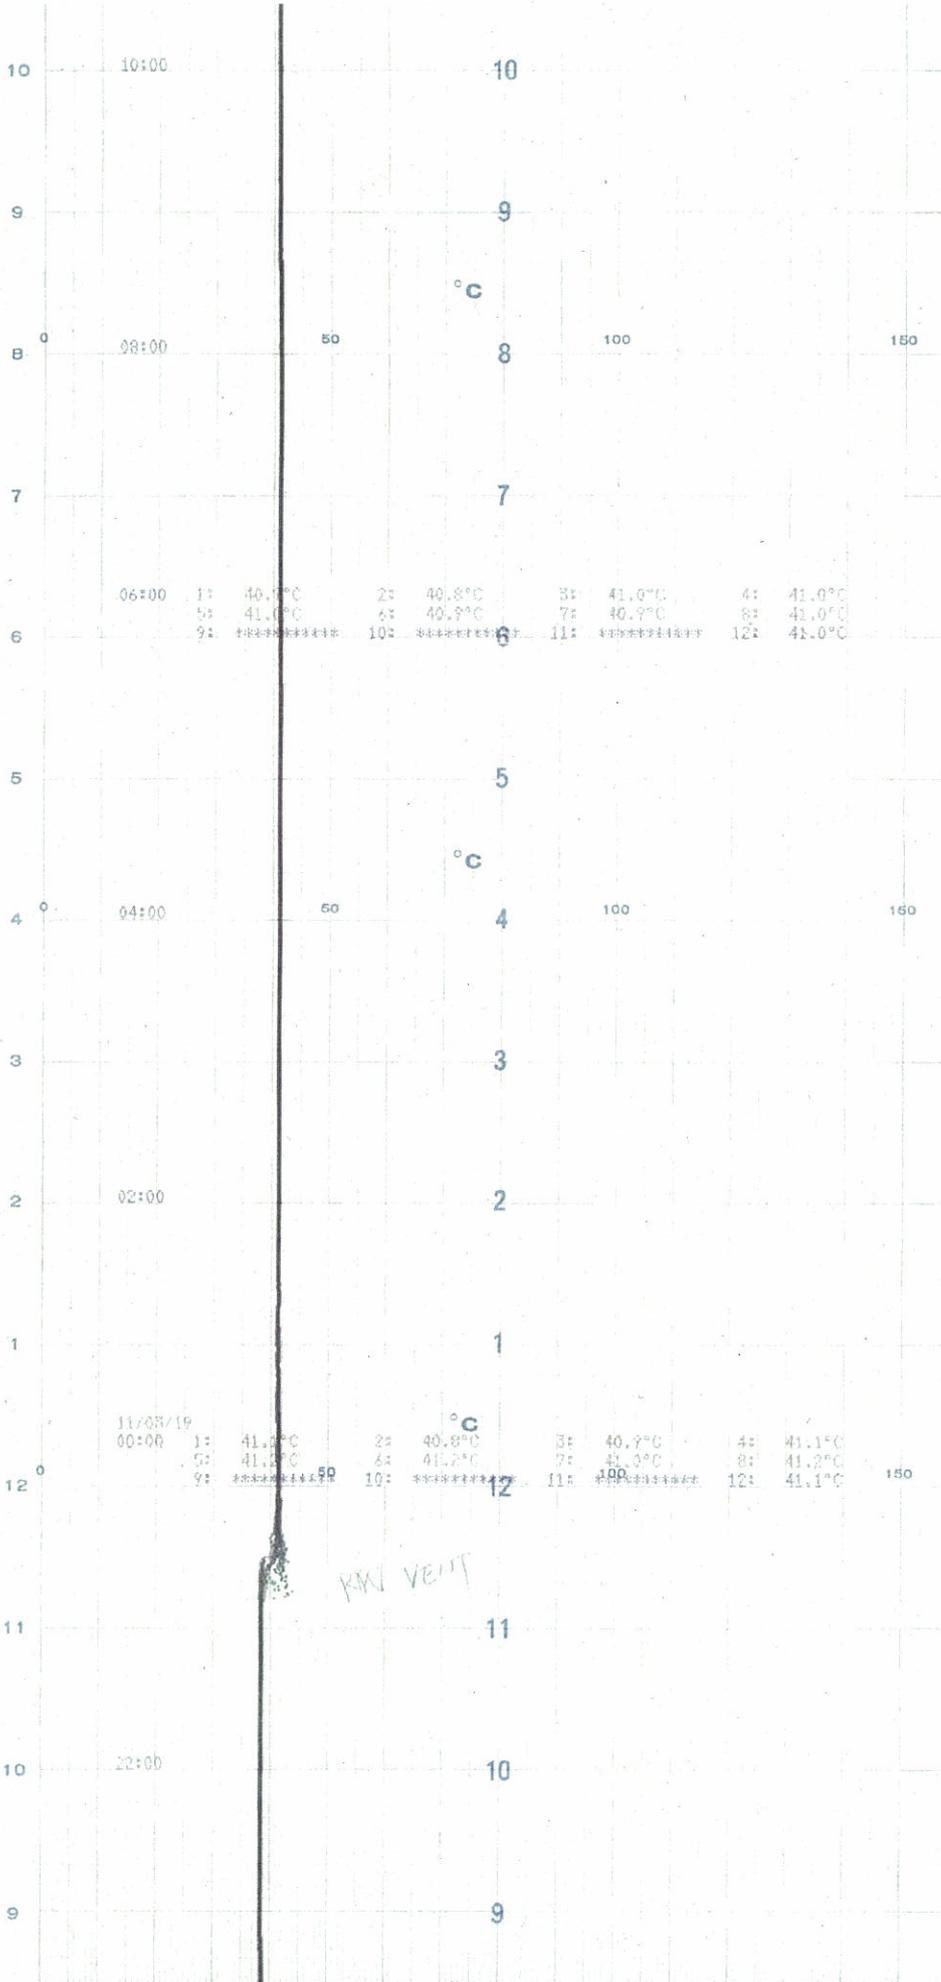



CHART NO. F-310

W304133H

CHART NO. F-310


5号機 压力抑制室水温度(15 / 18)
UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (15/18)

時間 ↑

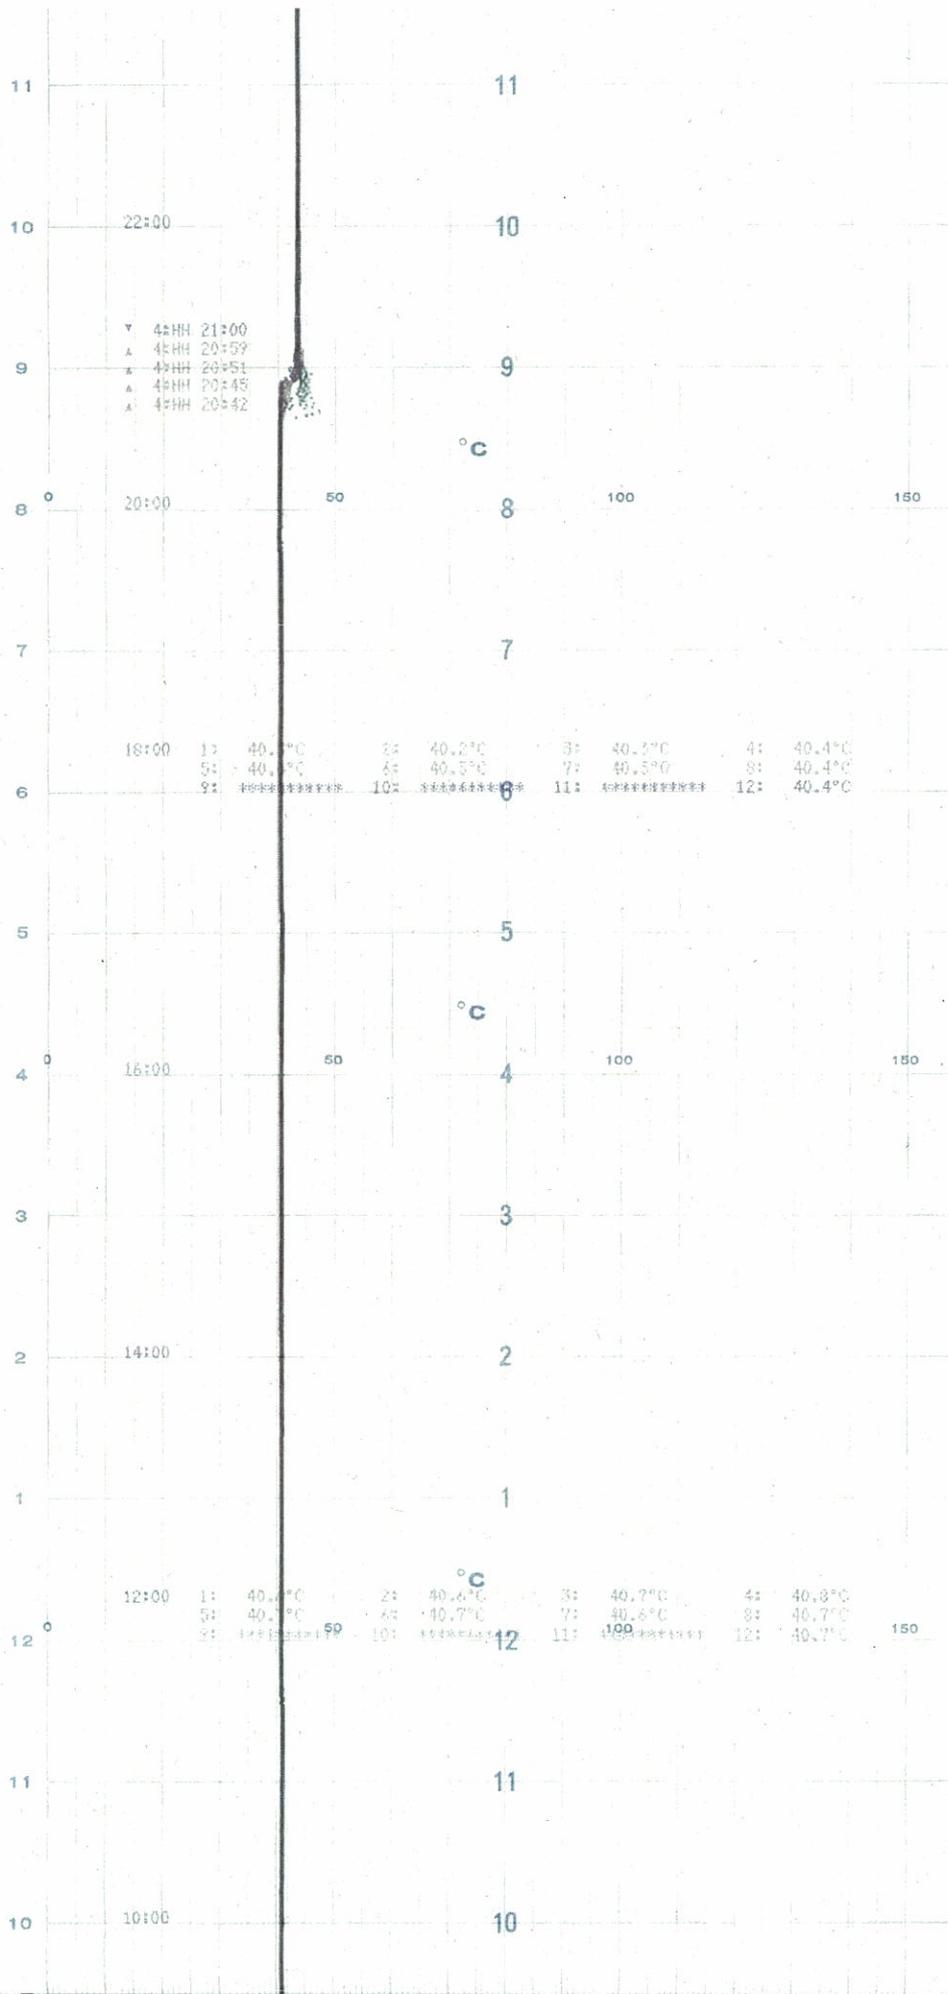

5号機 压力抑制室水温度(16 / 18)
UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (16/18)


時間 ↑
TIME

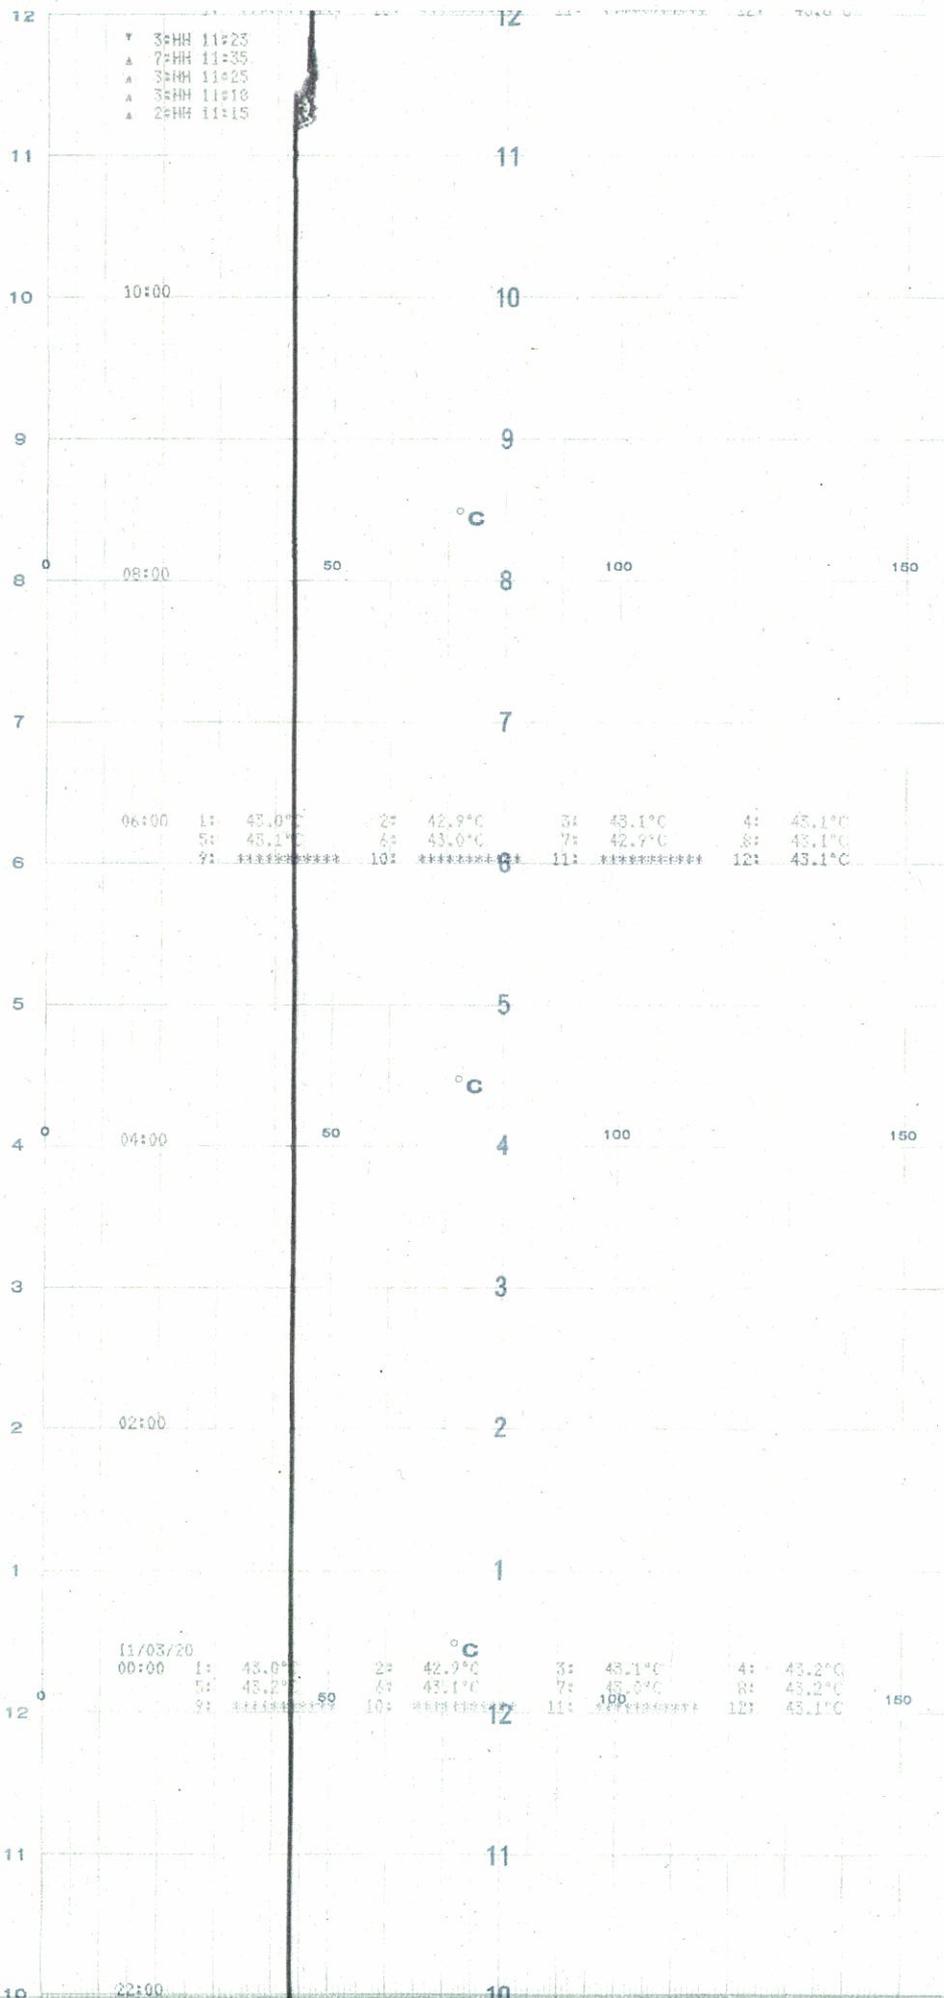

KUBAYASHI CHART NO. F-310 KUBAYASHI CHART NO. F-310

5号機 压力抑制室水温度(17 / 18)
UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (17/18)


時間
↑
TIME

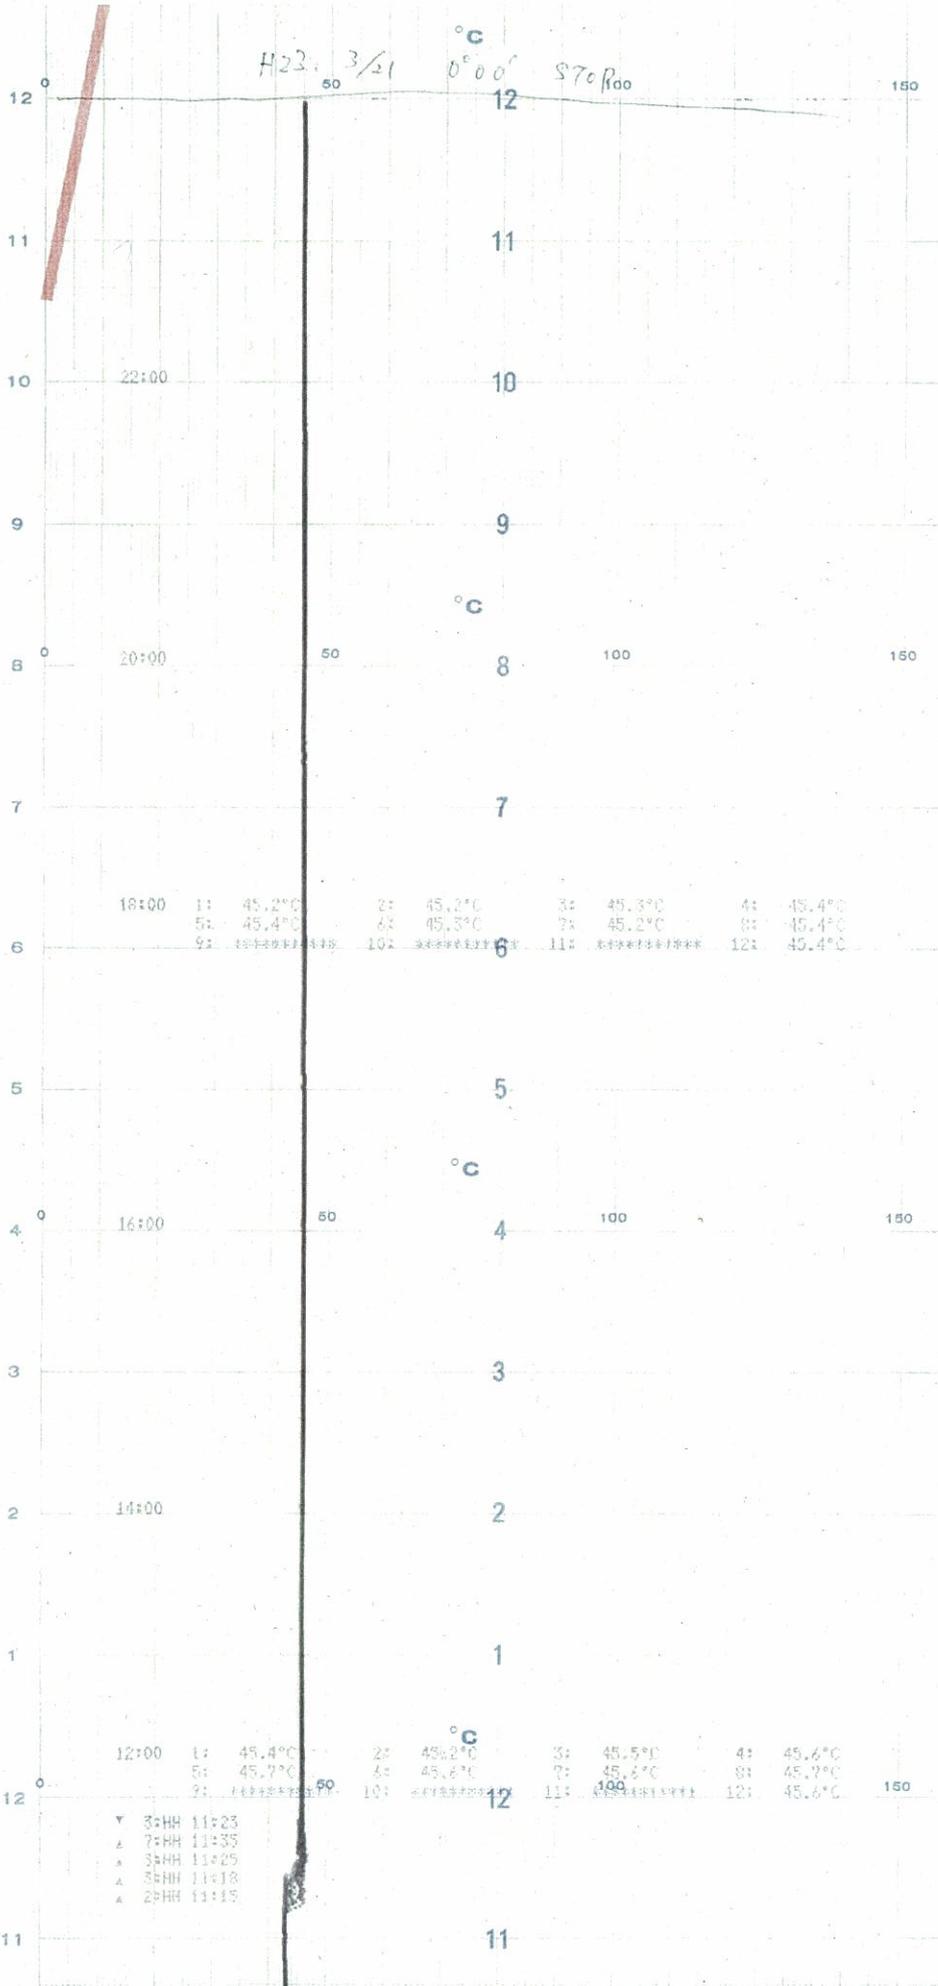

5号機 压力抑制室水温度(18 / 18)
UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (18/18)

TRS-16-706B


No	色印	測定名称	No	色印	測定名称
1	●	压力抑制室水温度 (3.4度)	7	■	压力抑制室水温度 (30.4度)
2	■	压力抑制室水温度 (7.9度)	8	○	压力抑制室水温度 (3.4度)
3	●	压力抑制室水温度 (12.4度)	9	○	
4	■	压力抑制室水温度 (16.9度)	10	○	
5	●	压力抑制室水温度 (21.4度)	11	○	
6	■	压力抑制室水温度 (25.9度)	12	○	压力抑制室水温度 (平均)

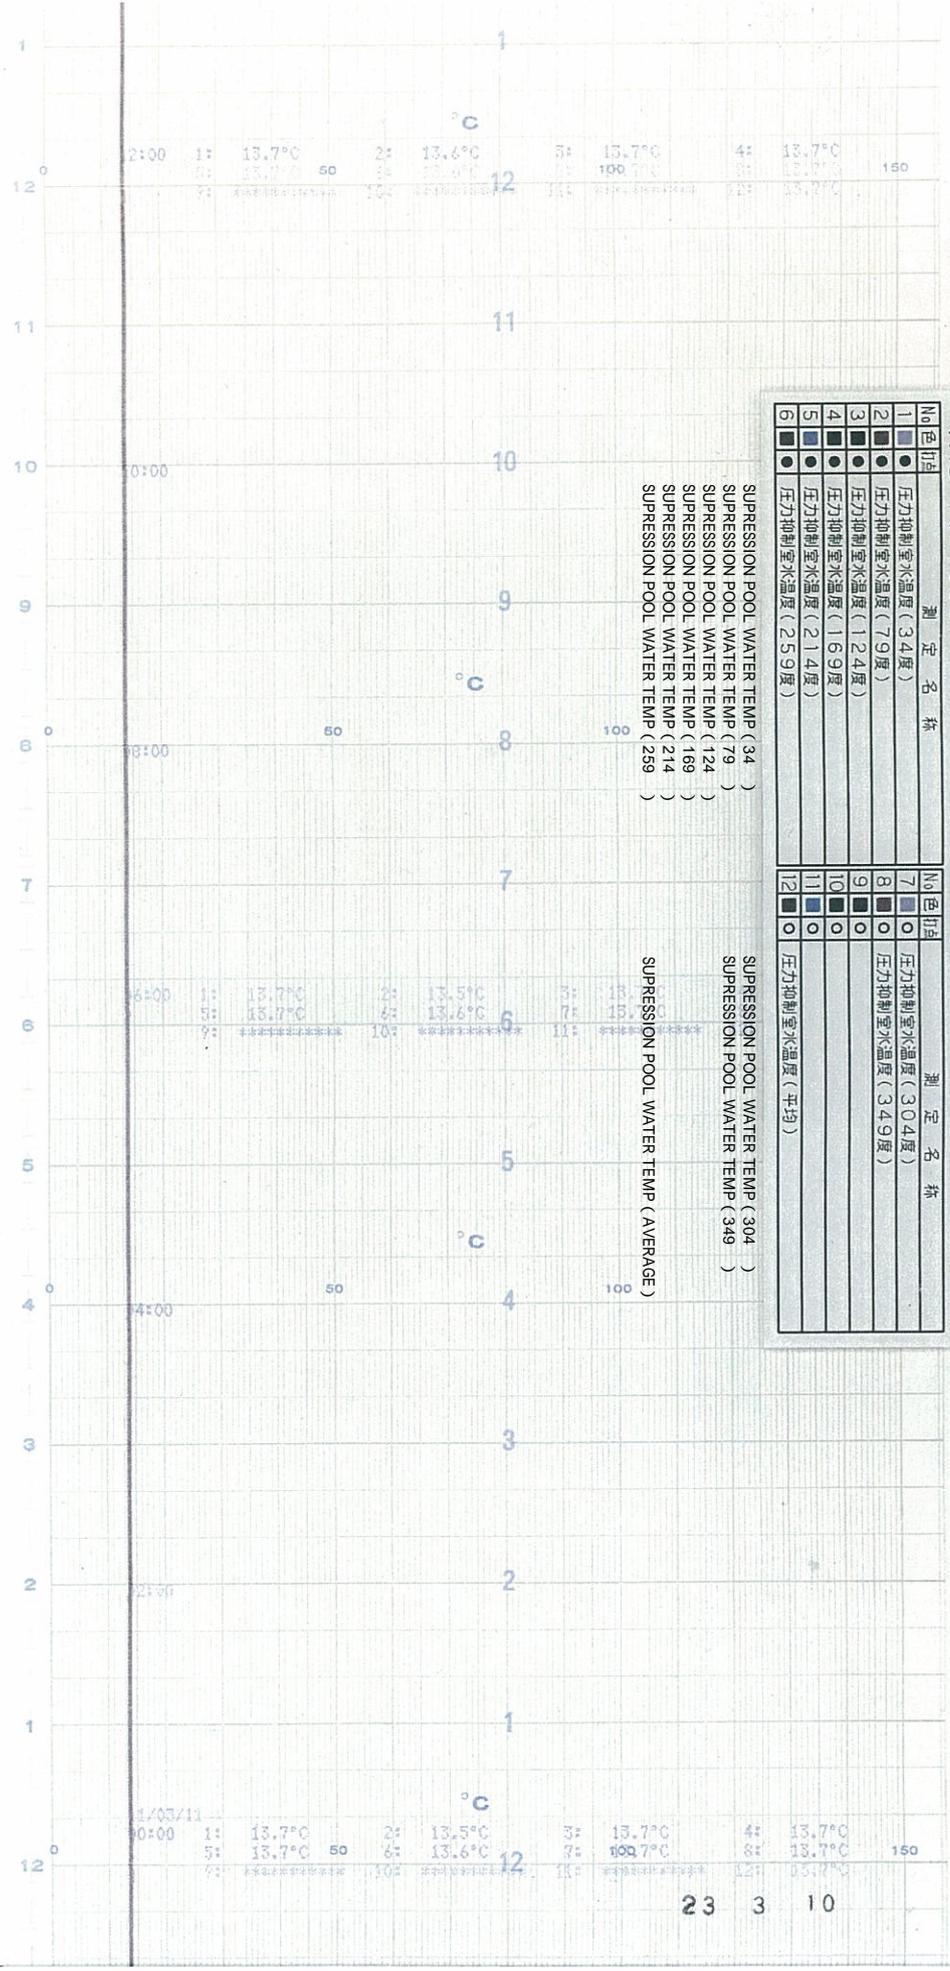

↑
時間

5号機 压力抑制室水温度(1 / 18)

UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (1/18)

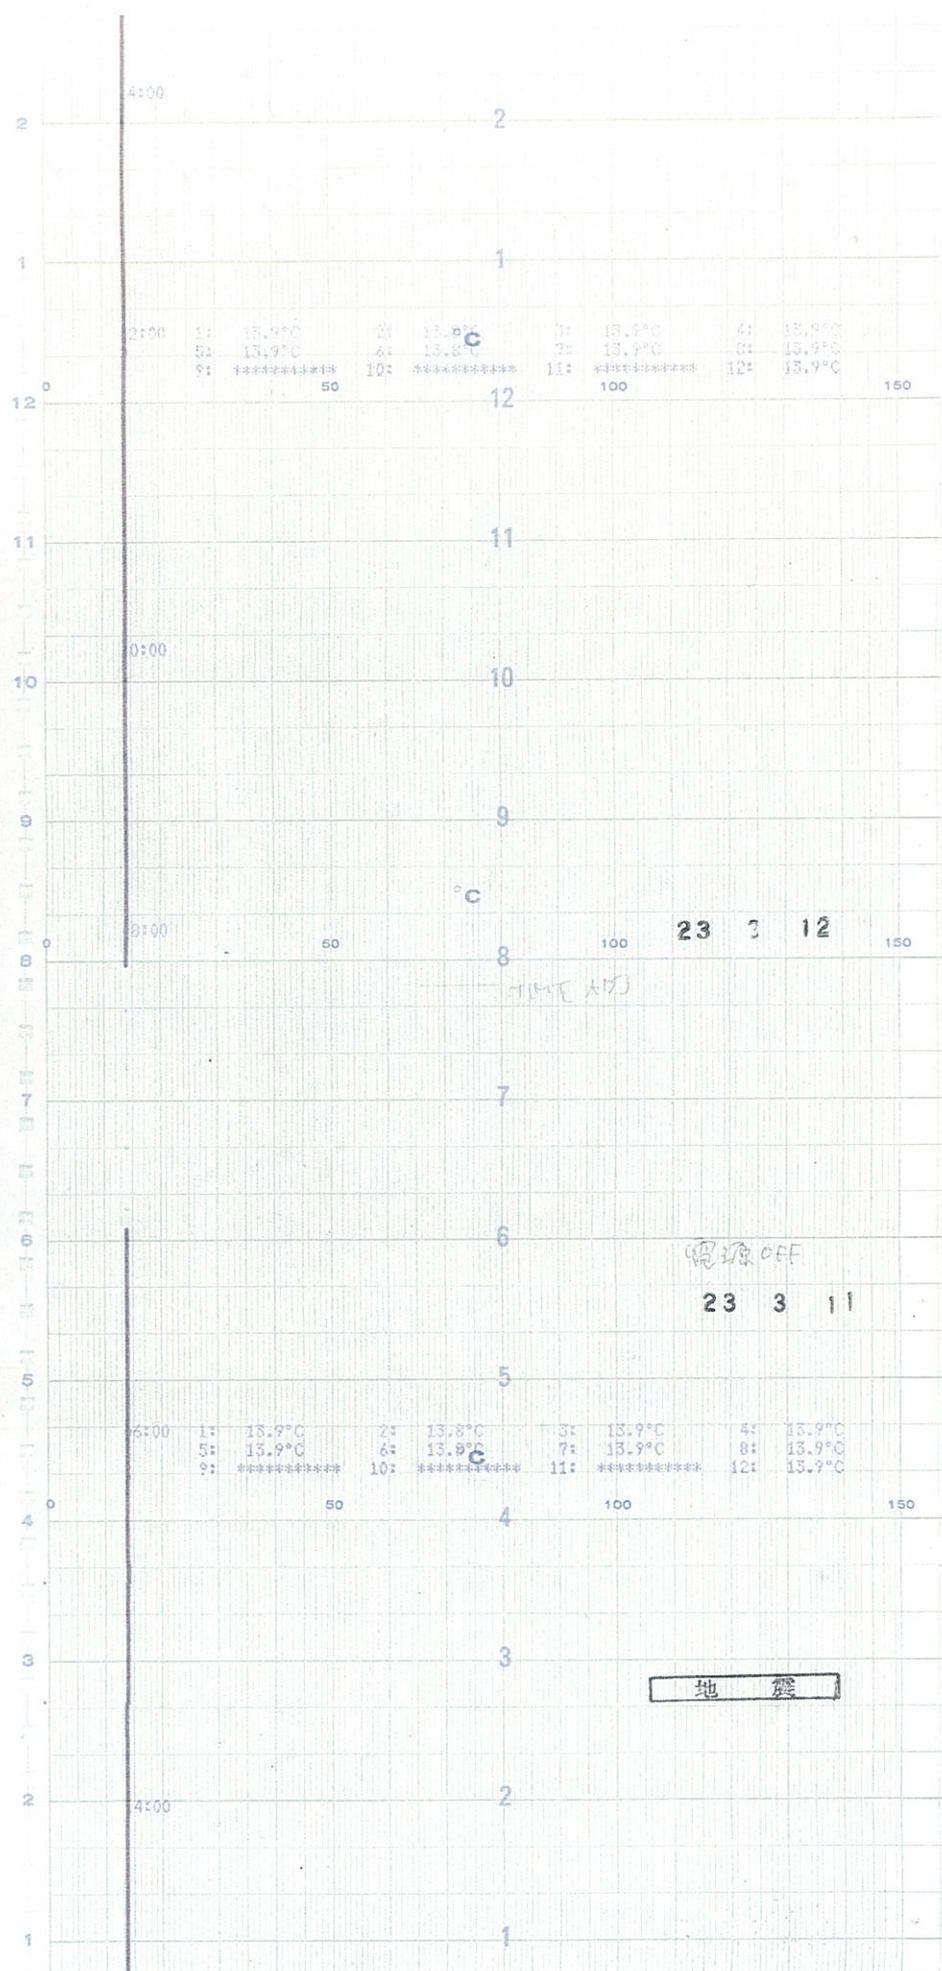


TRS-16-706B

No	色付	測定名称	No	色付	測定名称
1	●	压力抑制室水温度 (3.4度)	7	○	压力抑制室水温度 (3.0度)
2	●	压力抑制室水温度 (7.9度)	8	○	压力抑制室水温度 (3.4度)
3	●	压力抑制室水温度 (12.4度)	9	○	
4	●	压力抑制室水温度 (16.9度)	10	○	
5	●	压力抑制室水温度 (21.4度)	11	○	
6	●	压力抑制室水温度 (25.9度)	12	○	压力抑制室水温度 (平均)

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (34)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (79)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (124)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (169)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (214)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (259)

時間 ↑

SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

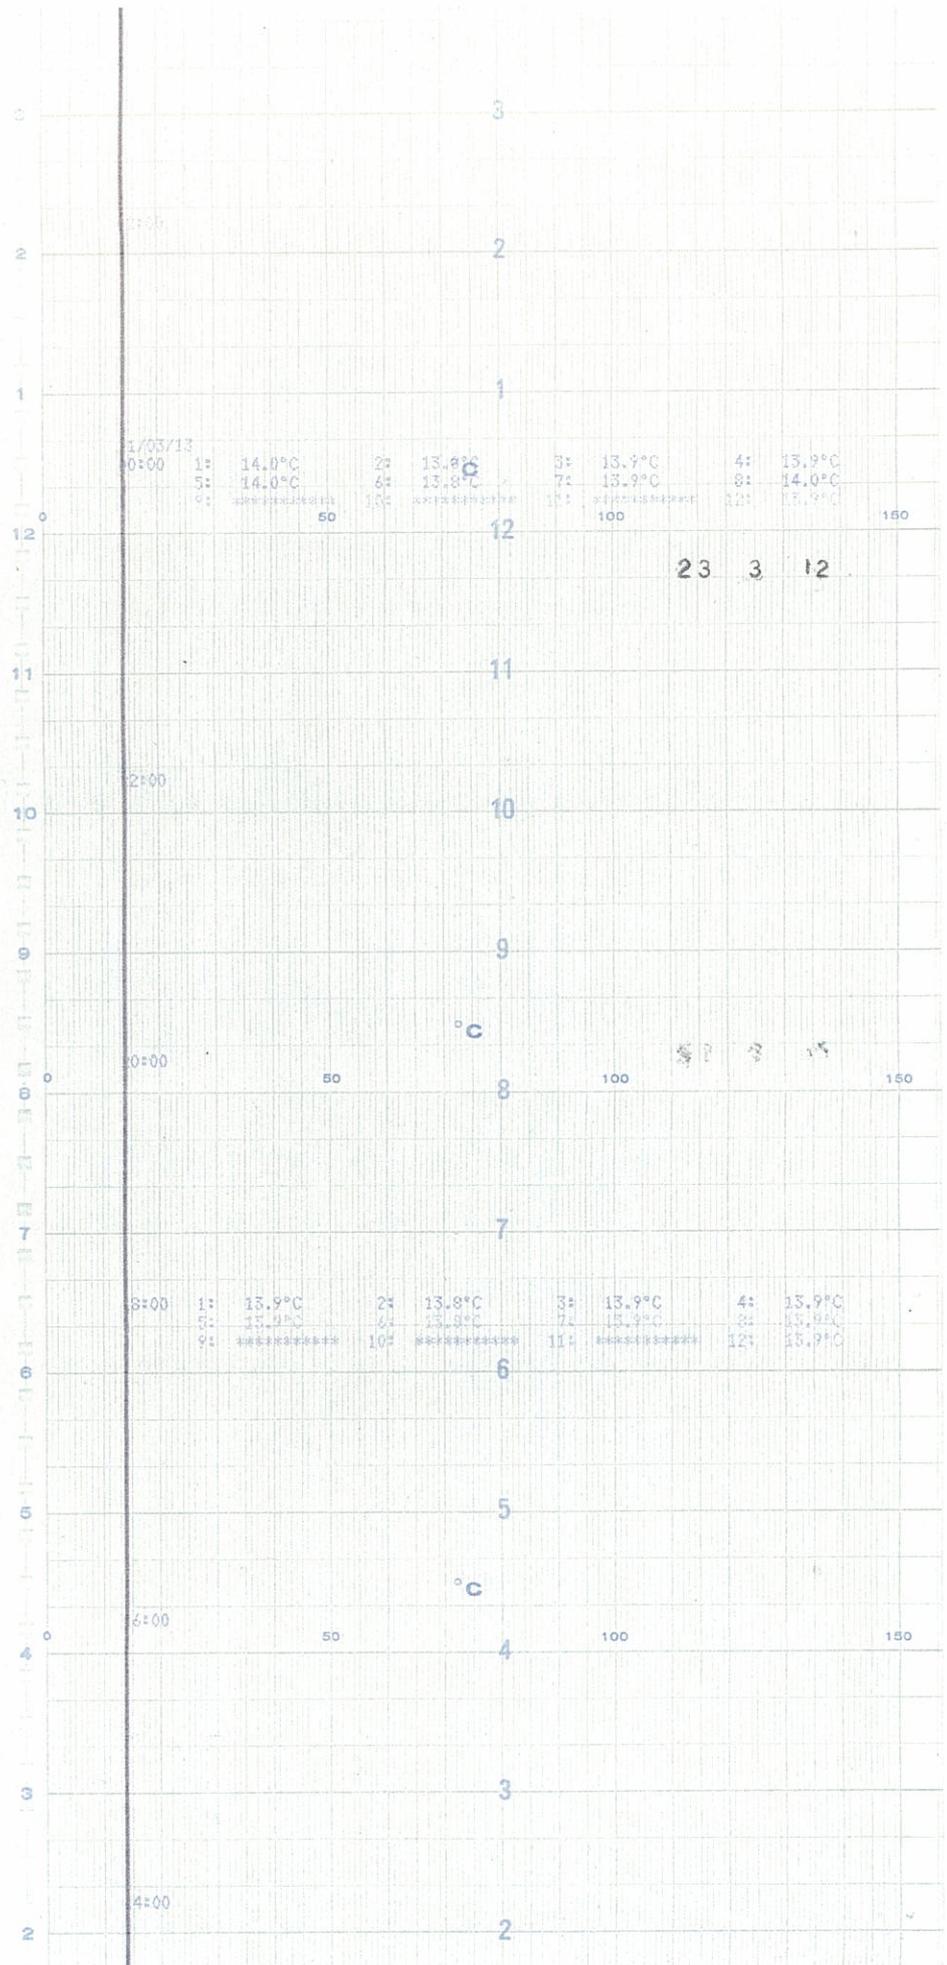


- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (34)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (79)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (124)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (169)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (214)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (259)

TRS-16-706B

No	色	打点	測定名称	No	色	打点	測定名称
1	●	○	压力抑制室水温度 (3.4度)	7	●	○	压力抑制室水温度 (3.0度)
2	●	○	压力抑制室水温度 (7.9度)	8	●	○	压力抑制室水温度 (3.4度)
3	●	○	压力抑制室水温度 (12.4度)	9	●	○	
4	●	○	压力抑制室水温度 (16.9度)	10	●	○	
5	●	○	压力抑制室水温度 (21.4度)	11	●	○	
6	●	○	压力抑制室水温度 (25.9度)	12	●	○	压力抑制室水温度 (平均)

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (304)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (349)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

↑
時間

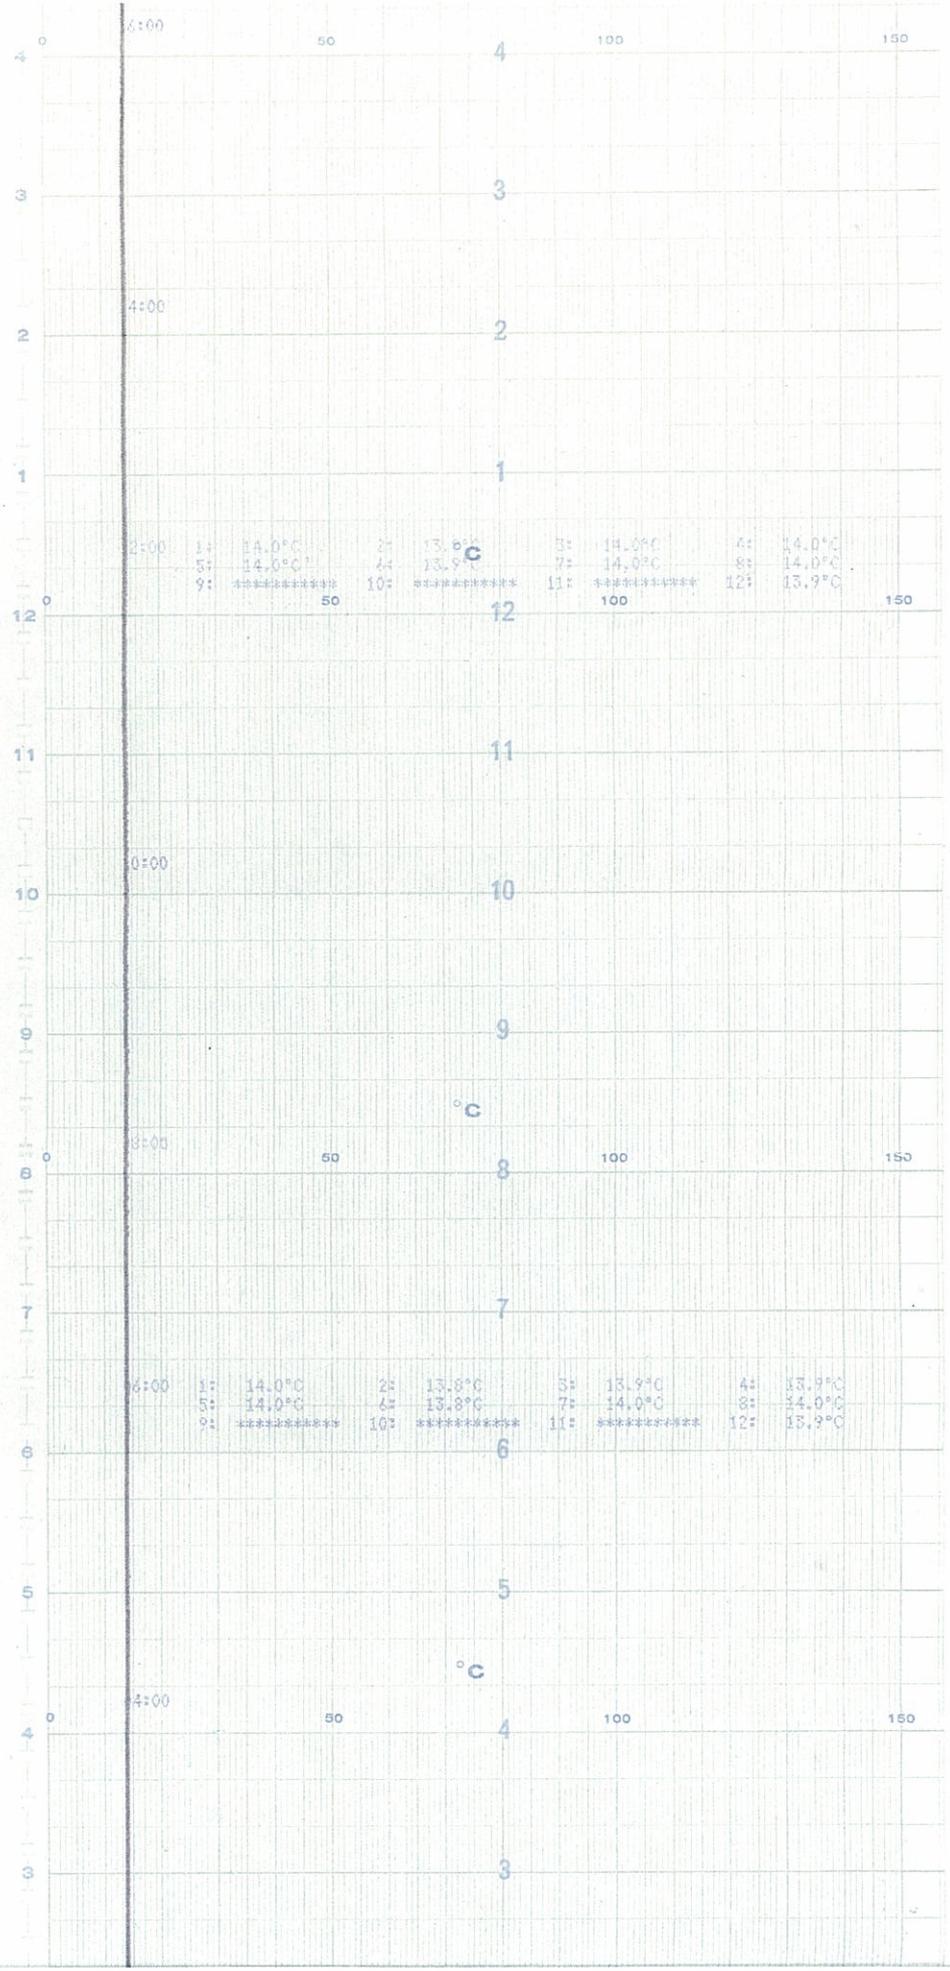


TRS-16-706B

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (34)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (79)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (124)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (169)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (214)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (259)

No	色打	測定名称	No	色打	測定名称
1	●	压力抑制室水温度(3.4度)	7	○	压力抑制室水温度(3.0度)
2	●	压力抑制室水温度(7.9度)	8	○	压力抑制室水温度(3.4度)
3	●	压力抑制室水温度(12.4度)	9	○	
4	●	压力抑制室水温度(16.9度)	10	○	
5	●	压力抑制室水温度(21.4度)	11	○	
6	●	压力抑制室水温度(25.9度)	12	○	压力抑制室水温度(平均)

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (304)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (349)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

時間 ↑
TIME

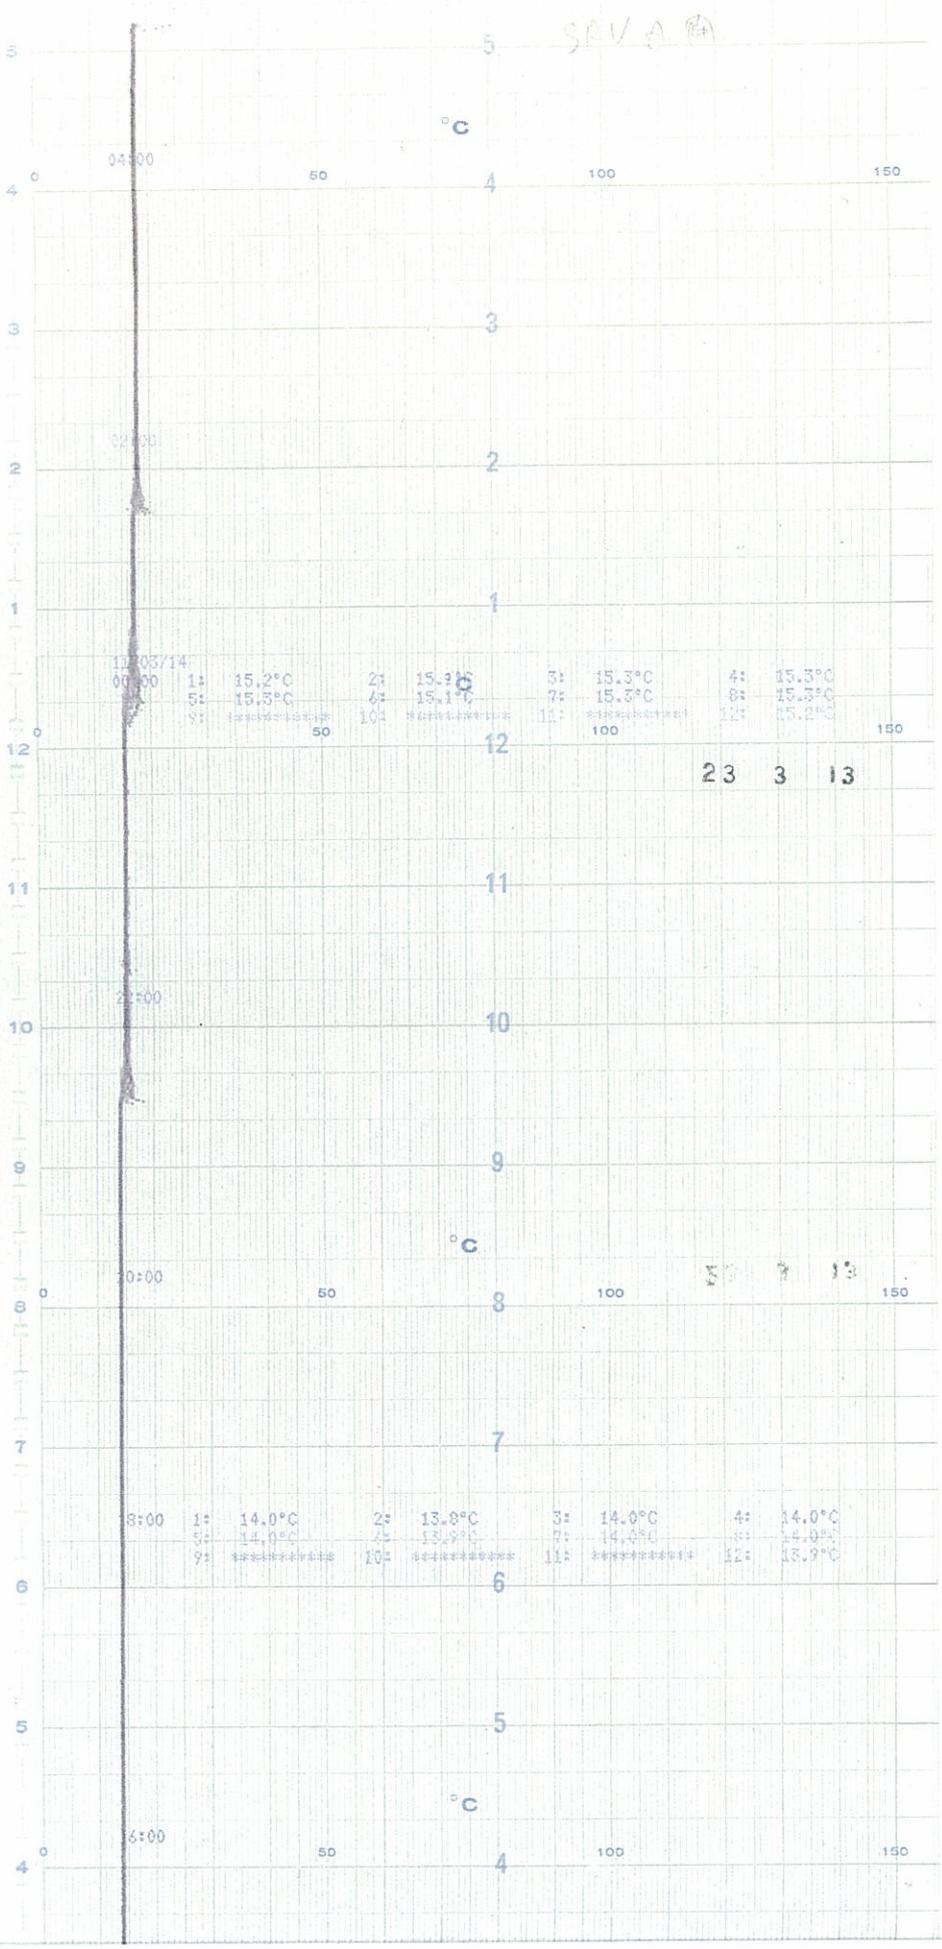

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (34)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (79)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (124)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (169)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (214)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (259)

TRS-16-706B


No.	色	位置	測定名称
1	■	●	压力抑制室水温度 (3.4度)
2	■	●	压力抑制室水温度 (7.9度)
3	■	●	压力抑制室水温度 (12.4度)
4	■	●	压力抑制室水温度 (16.9度)
5	■	●	压力抑制室水温度 (21.4度)
6	■	●	压力抑制室水温度 (25.9度)

No.	色	位置	測定名称
7	■	○	压力抑制室水温度 (3.0度)
8	■	○	压力抑制室水温度 (3.4度)
9	■	○	
10	■	○	
11	■	○	
12	■	○	压力抑制室水温度 (平均)

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (304)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (349)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

↑
時間

5号機 压力抑制室水温度(5 / 18)
UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (5/18)

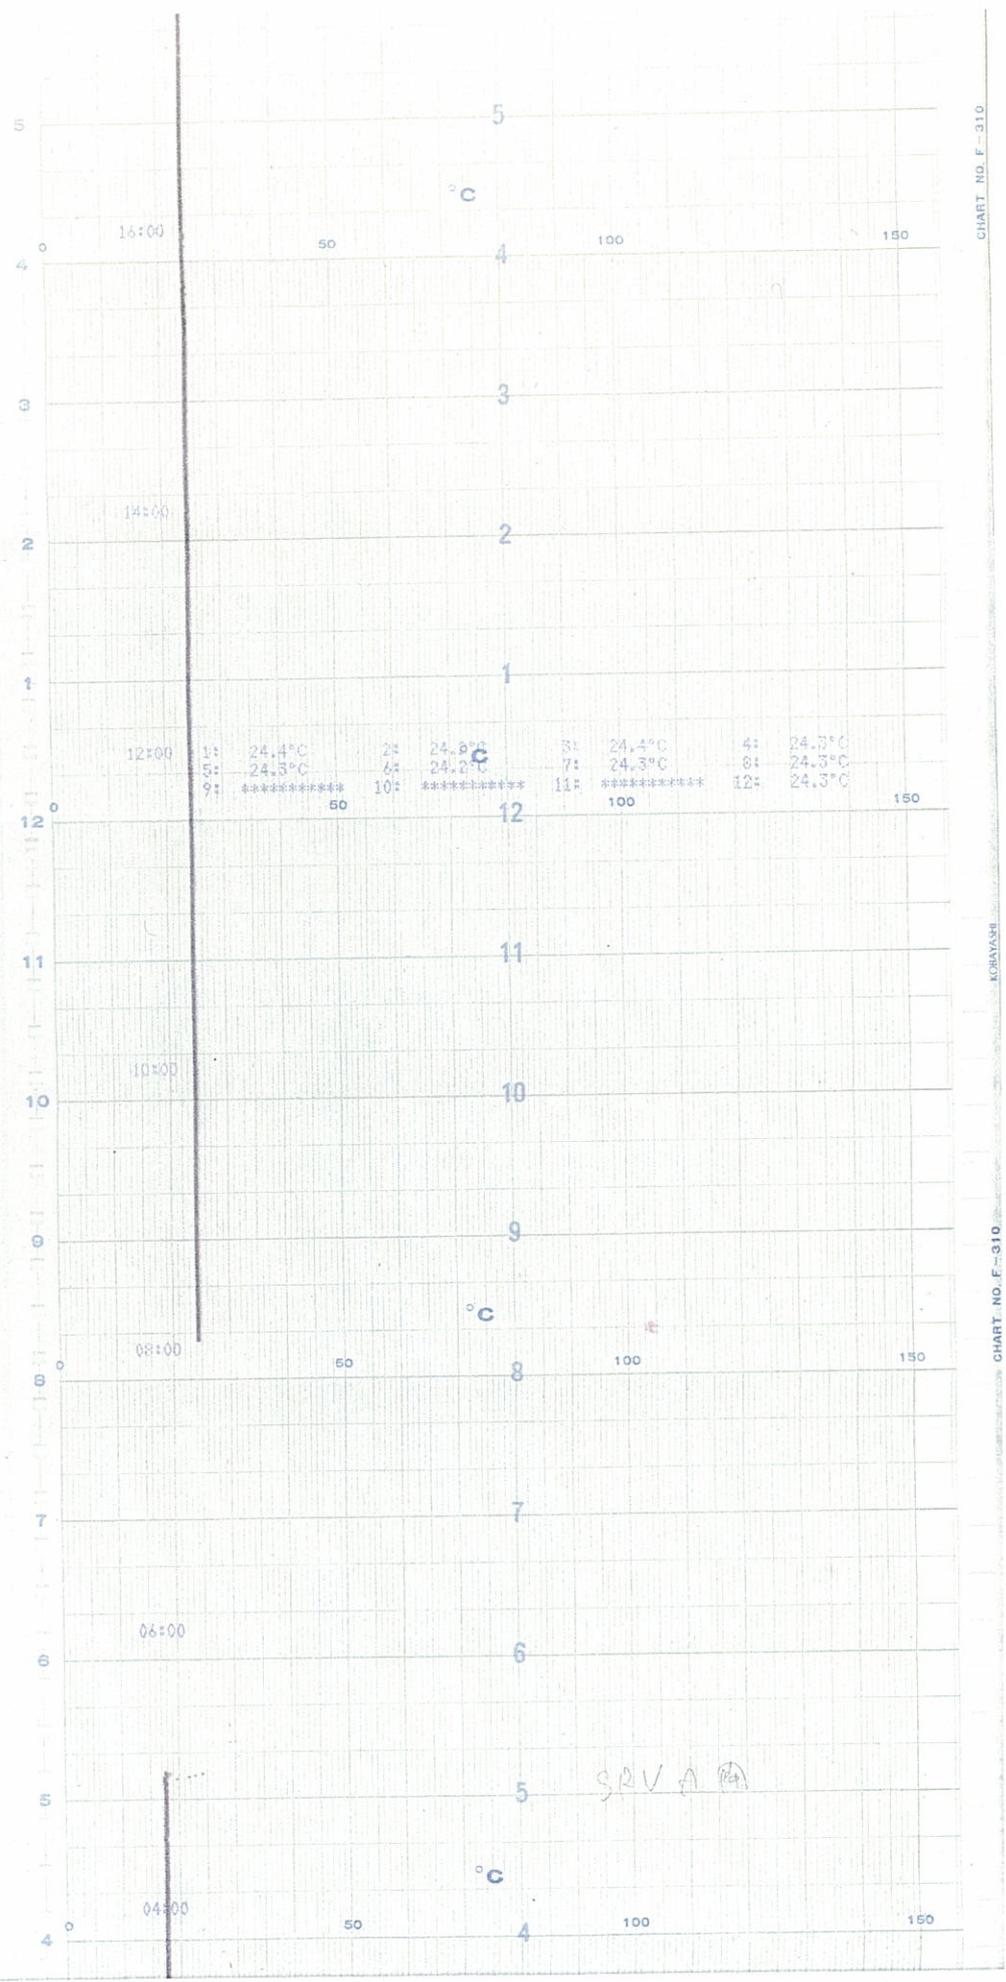


TRS-16-706B

No	色印	測定名称	No	色印	測定名称
1	●	压力抑制室水温度 (3.4度)	7	○	压力抑制室水温度 (3.0度)
2	●	压力抑制室水温度 (7.9度)	8	○	压力抑制室水温度 (3.4度)
3	●	压力抑制室水温度 (1.2度)	9	○	
4	●	压力抑制室水温度 (1.6度)	10	○	
5	●	压力抑制室水温度 (2.1度)	11	○	
6	●	压力抑制室水温度 (2.5度)	12	○	压力抑制室水温度 (平均)

SUPPRESSION POOL WATER TEMP (304)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (349)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

5号機 压力抑制室水温度(6 / 18)
 UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (6/18)

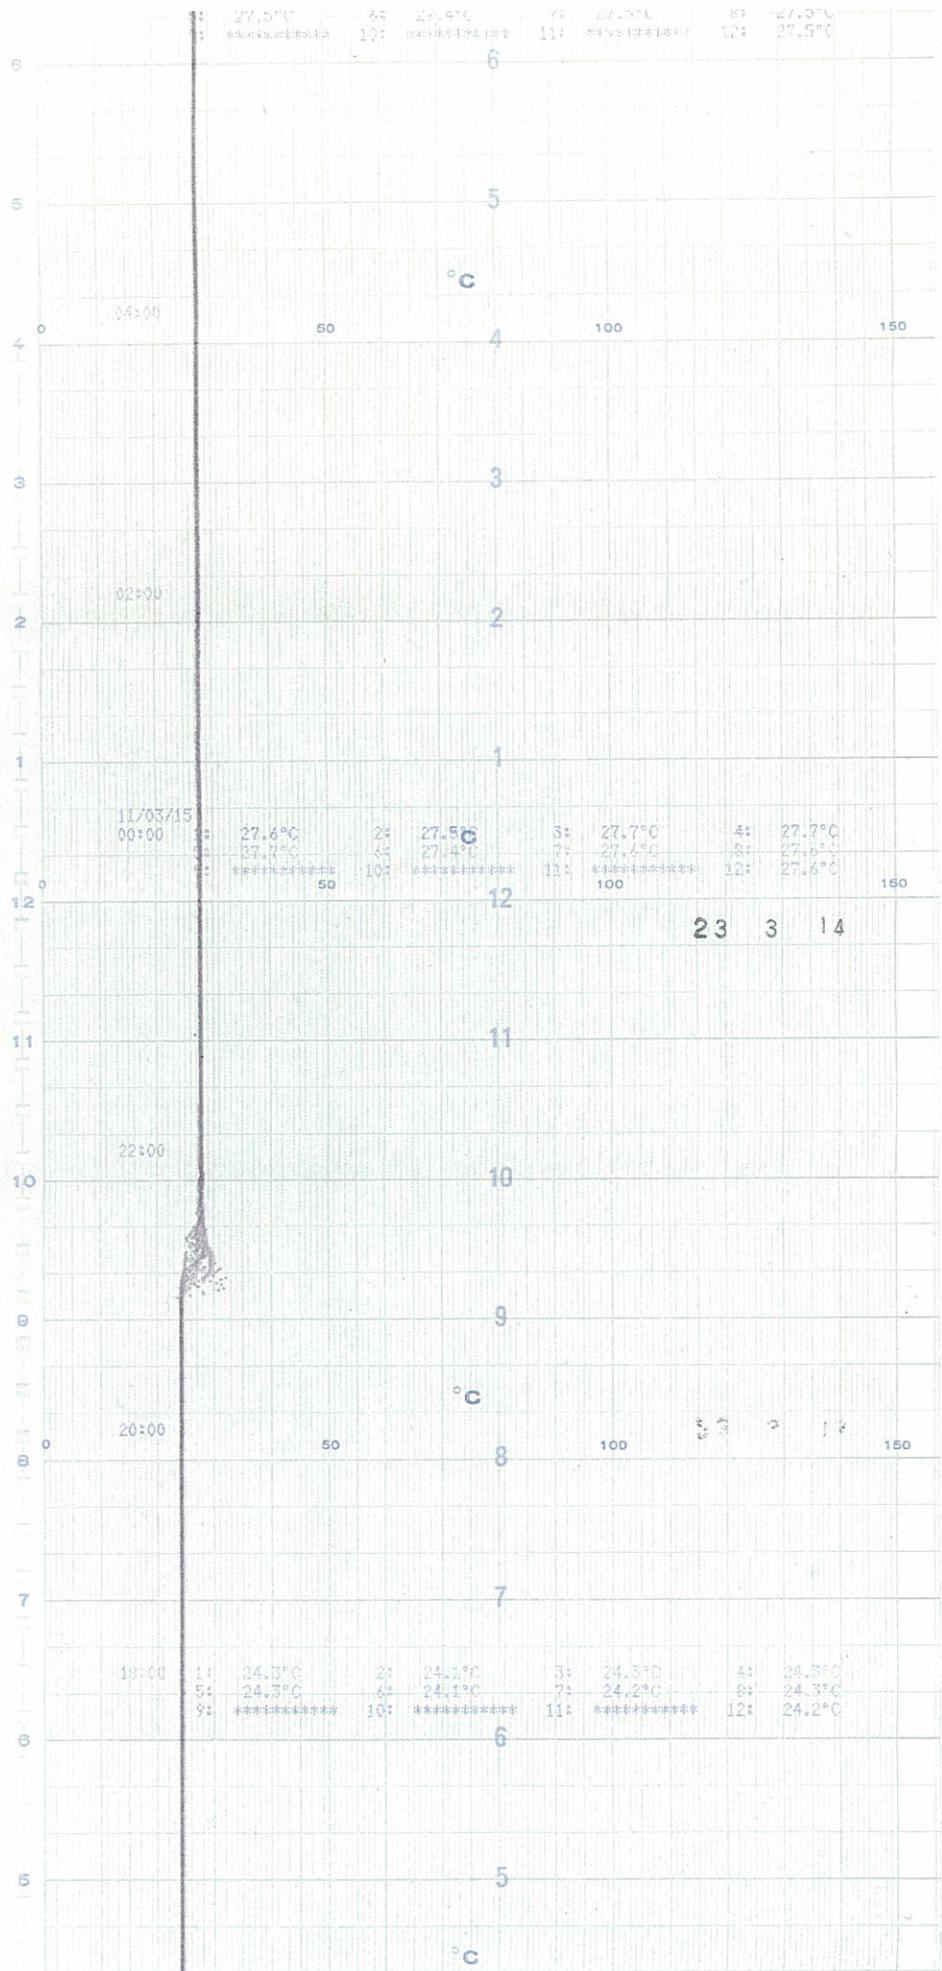

TRS-16-706B


- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (34)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (79)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (124)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (169)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (214)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (259)

No	色印	測定名称	No	色印	測定名称
1	●	压力抑制室水温度(34度)	7	○	压力抑制室水温度(30.4度)
2	●	压力抑制室水温度(79度)	8	○	压力抑制室水温度(34.9度)
3	●	压力抑制室水温度(124度)	9	○	
4	●	压力抑制室水温度(169度)	10	○	
5	●	压力抑制室水温度(214度)	11	○	
6	●	压力抑制室水温度(259度)	12	○	压力抑制室水温度(平均)

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (304)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (349)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

時間 ↑

5号機 压力抑制室水温度(7 / 18)
 UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (7/18)

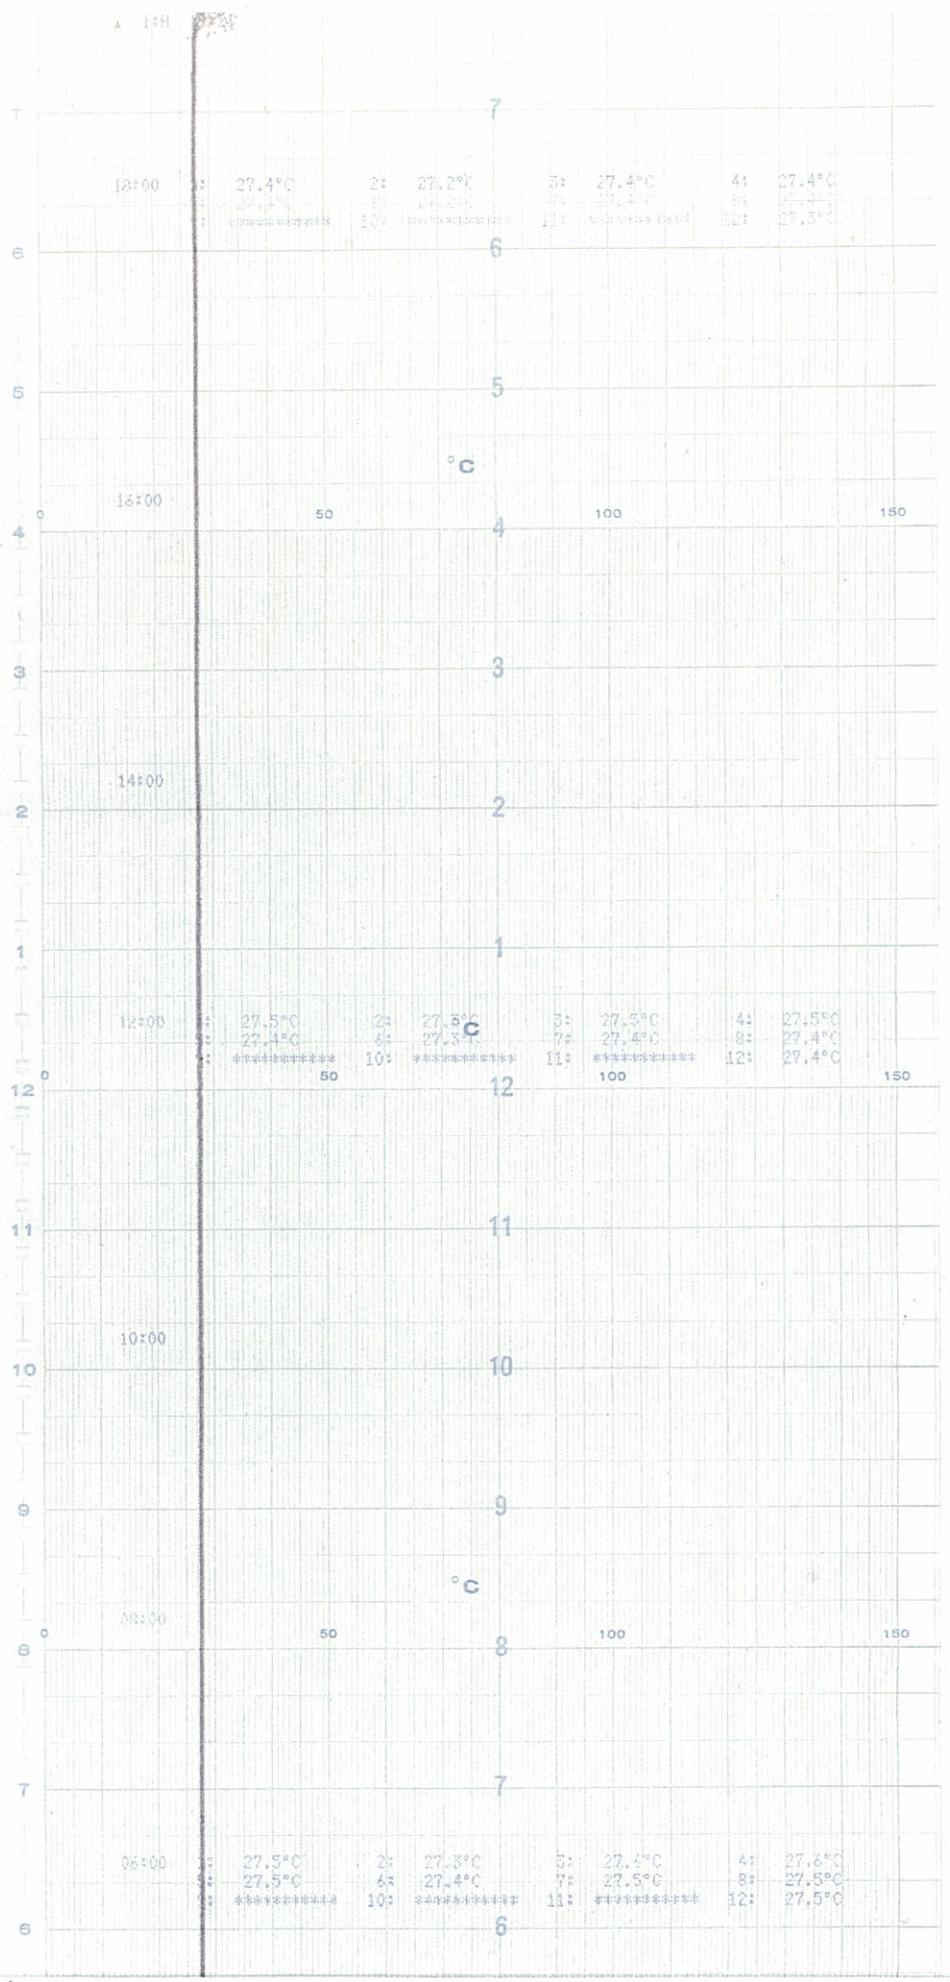


TRS-16-706B

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (34)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (79)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (124)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (169)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (214)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (259)

No	色	打	測定名称
1	●	○	压力抑制室水温度 (3.4度)
2	●	○	压力抑制室水温度 (7.9度)
3	●	○	压力抑制室水温度 (12.4度)
4	●	○	压力抑制室水温度 (16.9度)
5	●	○	压力抑制室水温度 (21.4度)
6	●	○	压力抑制室水温度 (25.9度)
7	○	○	压力抑制室水温度 (30.4度)
8	○	○	压力抑制室水温度 (34.9度)
9	○	○	
10	○	○	
11	○	○	
12	○	○	压力抑制室水温度 (平均)

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (304)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (349)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

時間 ↑

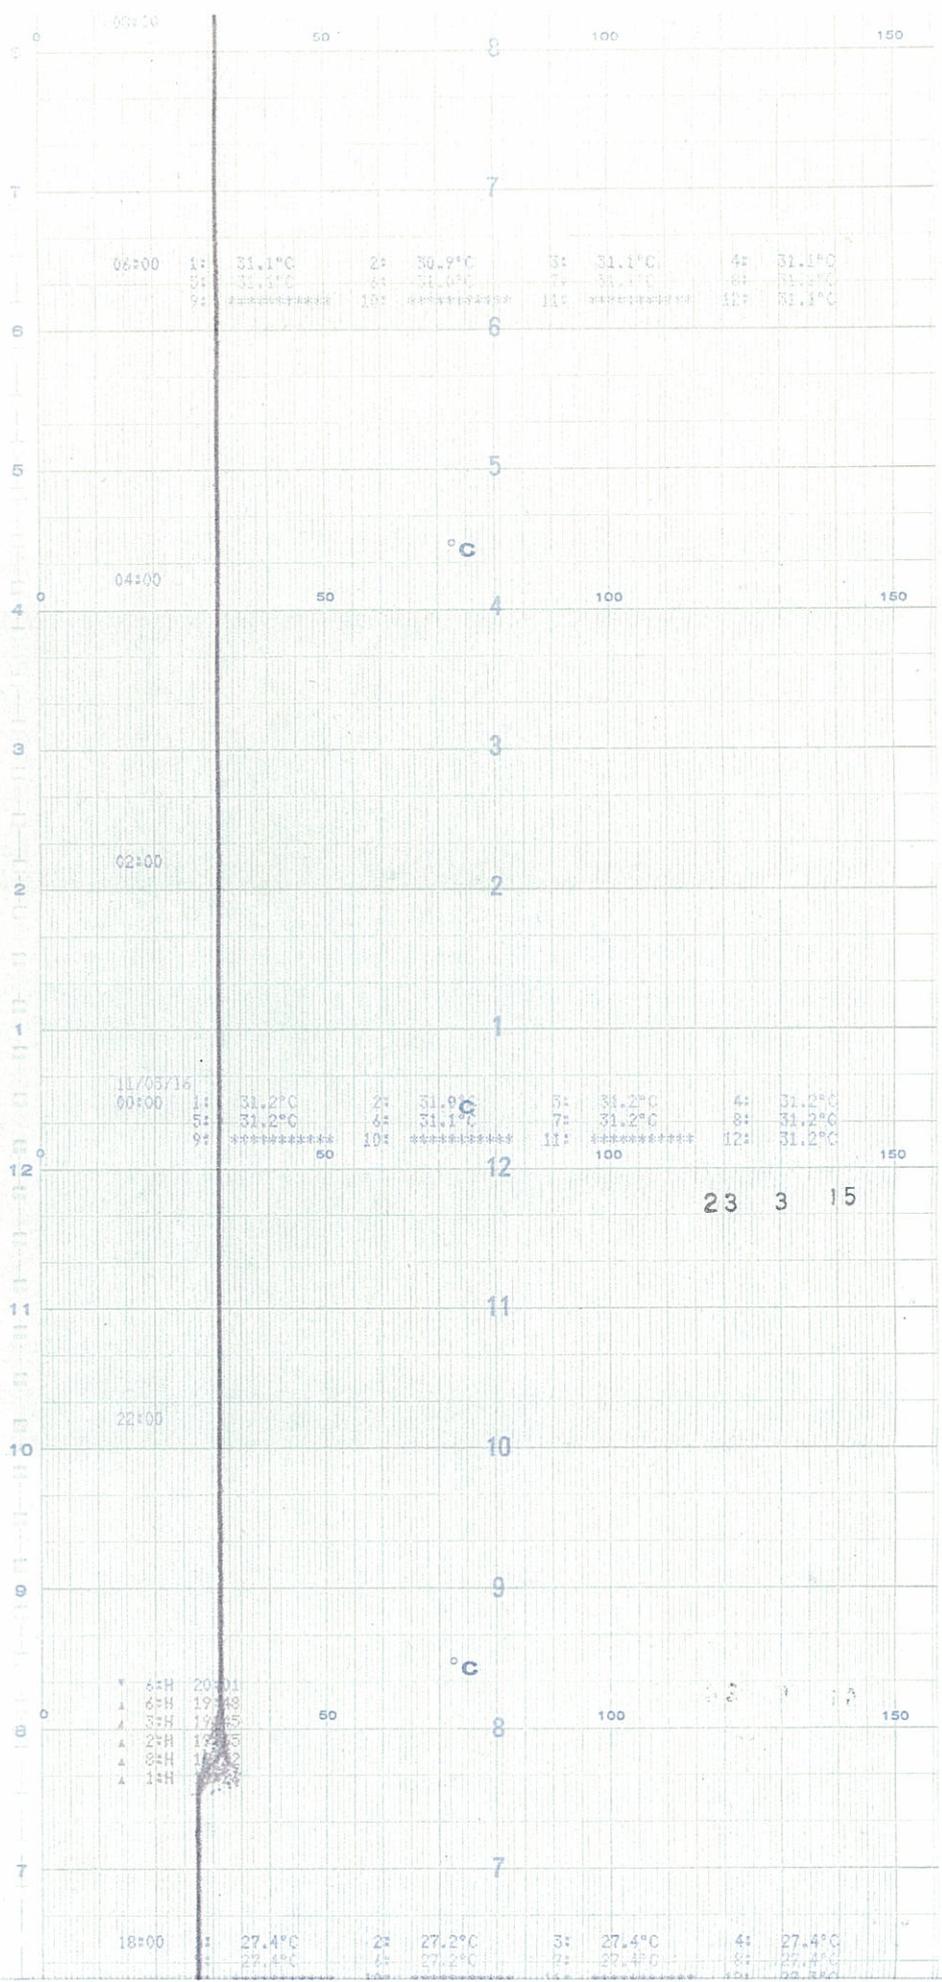


TRS-16-706B

No	色打	測定名称	No	色打	測定名称
1	●	压力抑制室水温度 (3.4度)	7	○	压力抑制室水温度 (3.04度)
2	●	压力抑制室水温度 (7.9度)	8	○	压力抑制室水温度 (3.49度)
3	●	压力抑制室水温度 (1.24度)	9	○	
4	●	压力抑制室水温度 (1.69度)	10	○	
5	●	压力抑制室水温度 (2.14度)	11	○	
6	●	压力抑制室水温度 (2.59度)	12	○	压力抑制室水温度 (平均)

時間 ↑

SUPPRESSION POOL WATER TEMP (304)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (349)
 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

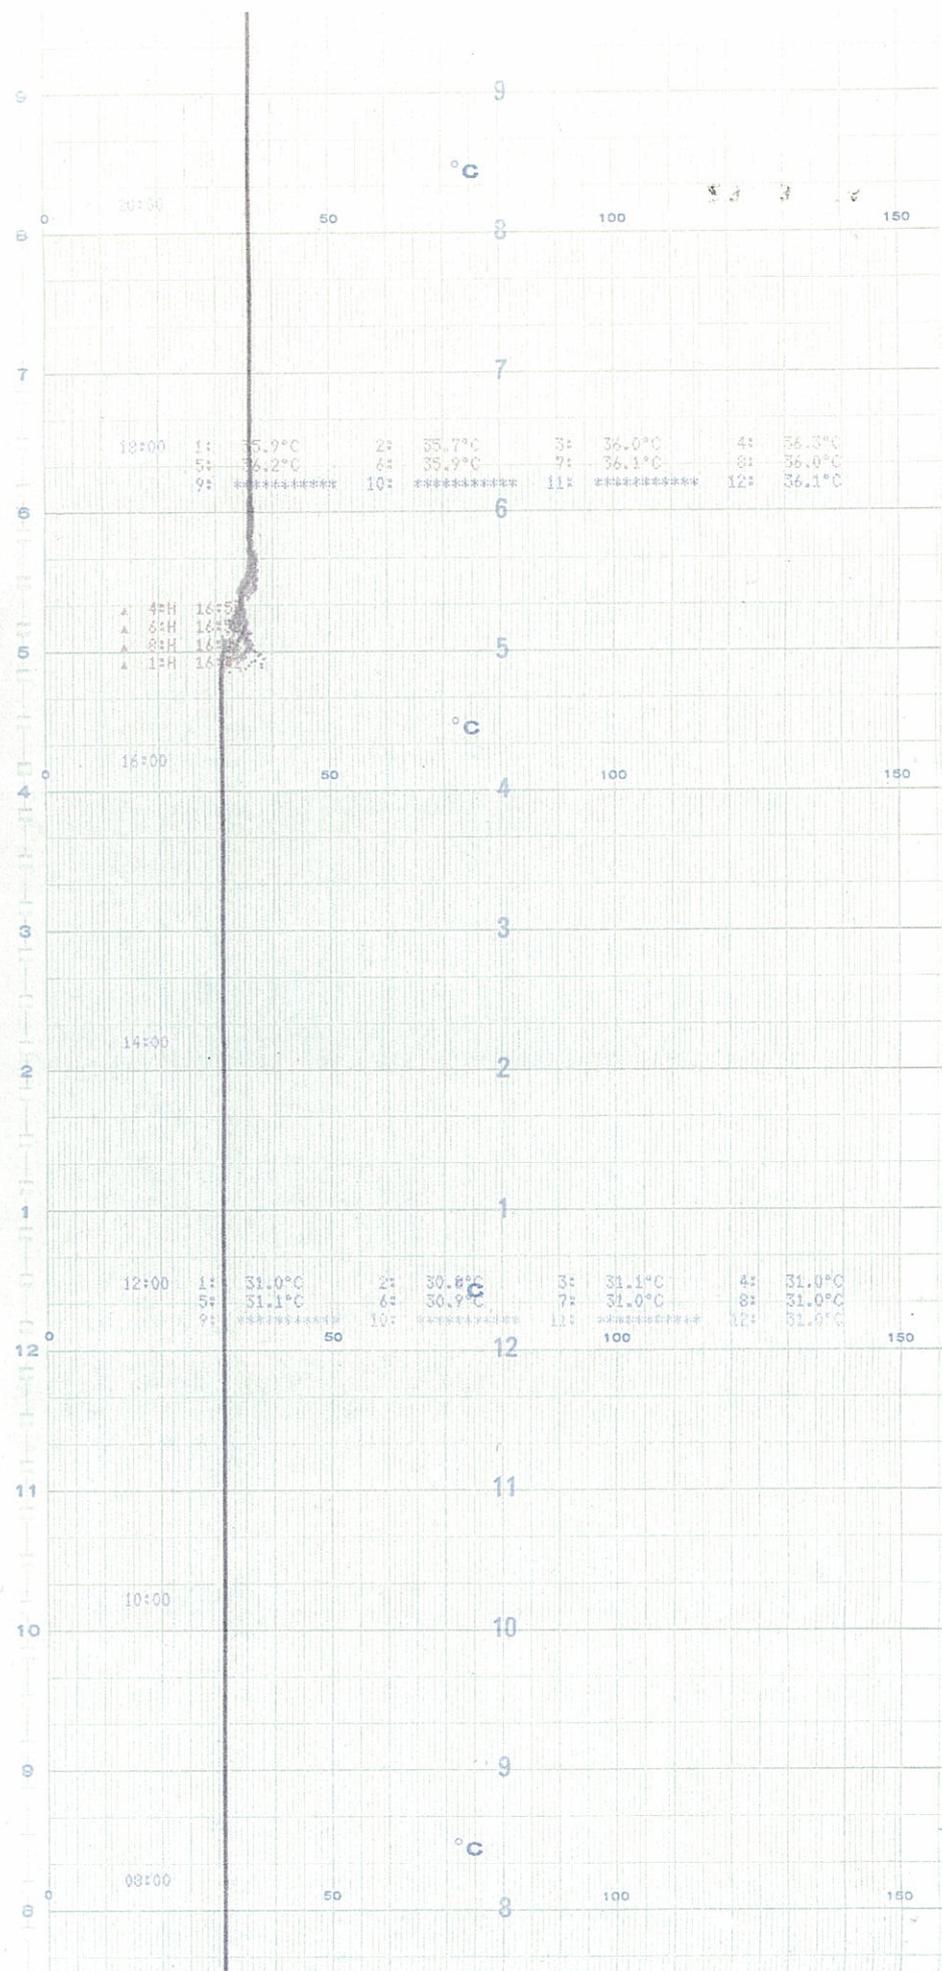

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (34)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (79)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (124)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (169)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (214)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (259)


TRS-16-706B

No.色印	測定名称	No.色印	測定名称
1	● 压力抑制室水温度 (3.4度)	7	○ 压力抑制室水温度 (3.0度)
2	● 压力抑制室水温度 (7.9度)	8	○ 压力抑制室水温度 (3.4度)
3	● 压力抑制室水温度 (12.4度)	9	○ 压力抑制室水温度 (平均)
4	● 压力抑制室水温度 (16.9度)	10	○
5	● 压力抑制室水温度 (21.4度)	11	○
6	● 压力抑制室水温度 (25.9度)	12	○

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (304)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (349)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

↑
時間

5号機 压力抑制室水温度(10 / 18)
UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (10/18)

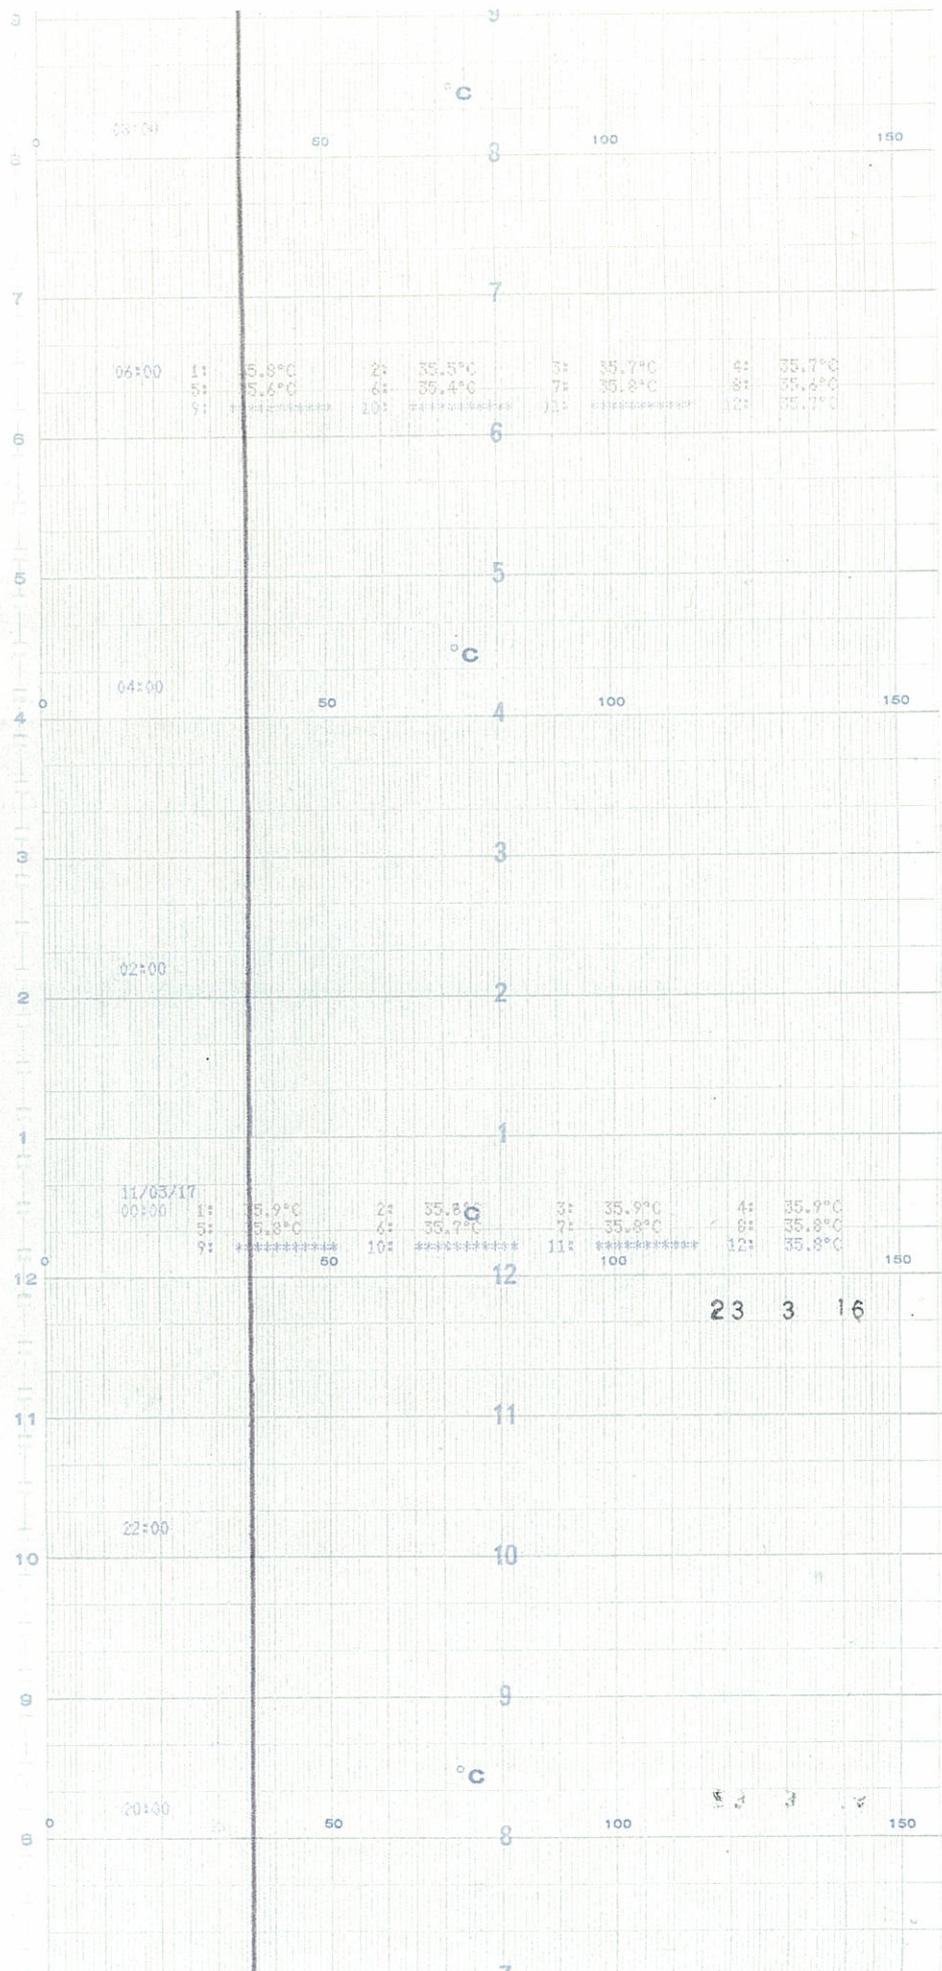

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (34)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (79)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (124)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (169)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (214)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (259)


TRS-16-706B

No	色打号	測定名称	No	色打号	測定名称
1	●	压力抑制室水温度(34度)	7	●	压力抑制室水温度(30.4度)
2	●	压力抑制室水温度(79度)	8	●	压力抑制室水温度(34.9度)
3	●	压力抑制室水温度(124度)	9	●	
4	●	压力抑制室水温度(169度)	10	●	
5	●	压力抑制室水温度(214度)	11	●	
6	●	压力抑制室水温度(259度)	12	●	压力抑制室水温度(平均)

- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (304)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (349)
- SUPPRESSION POOL WATER TEMP (AVERAGE)

5号機 压力抑制室水温度(11 / 18)
 UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (11/18)

TIME
↑
時間

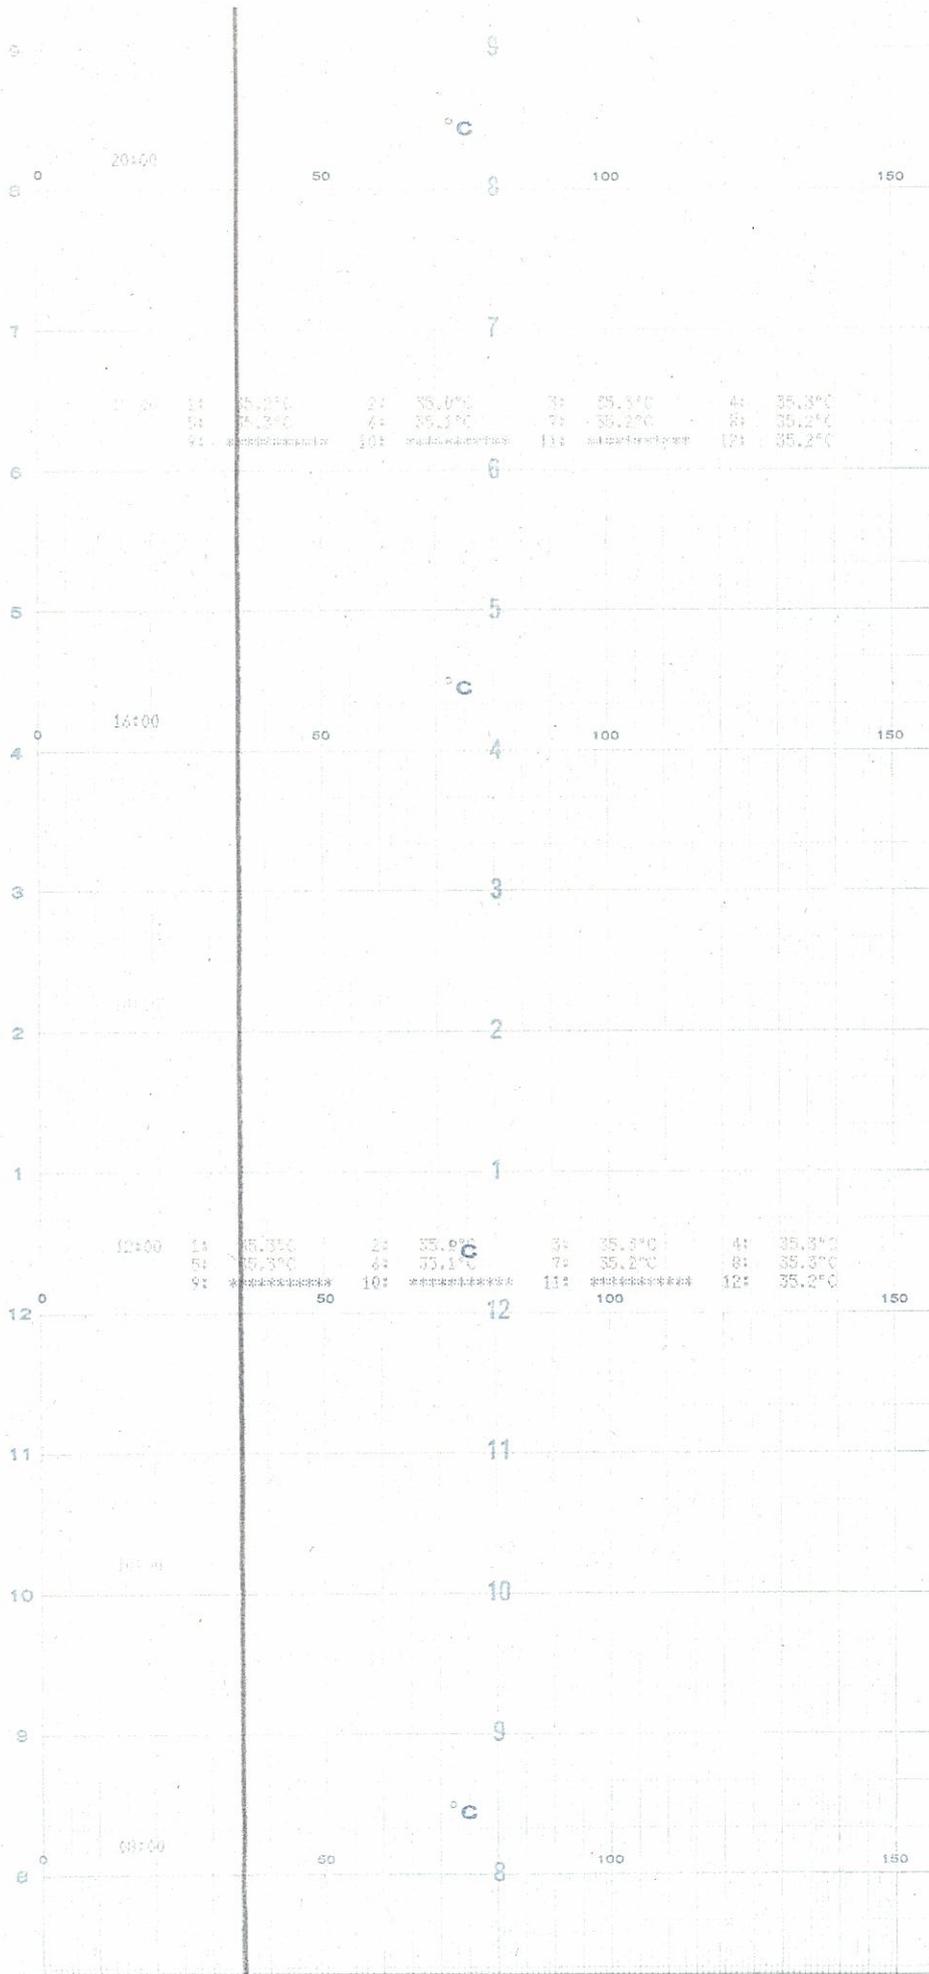

KIRIYASHI

CHART NO. F-310

KIRIYASHI

CHART NO. F-310

5号機 压力抑制室水温度(12 / 18)
UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (12/18)

↑
時
TIME
間

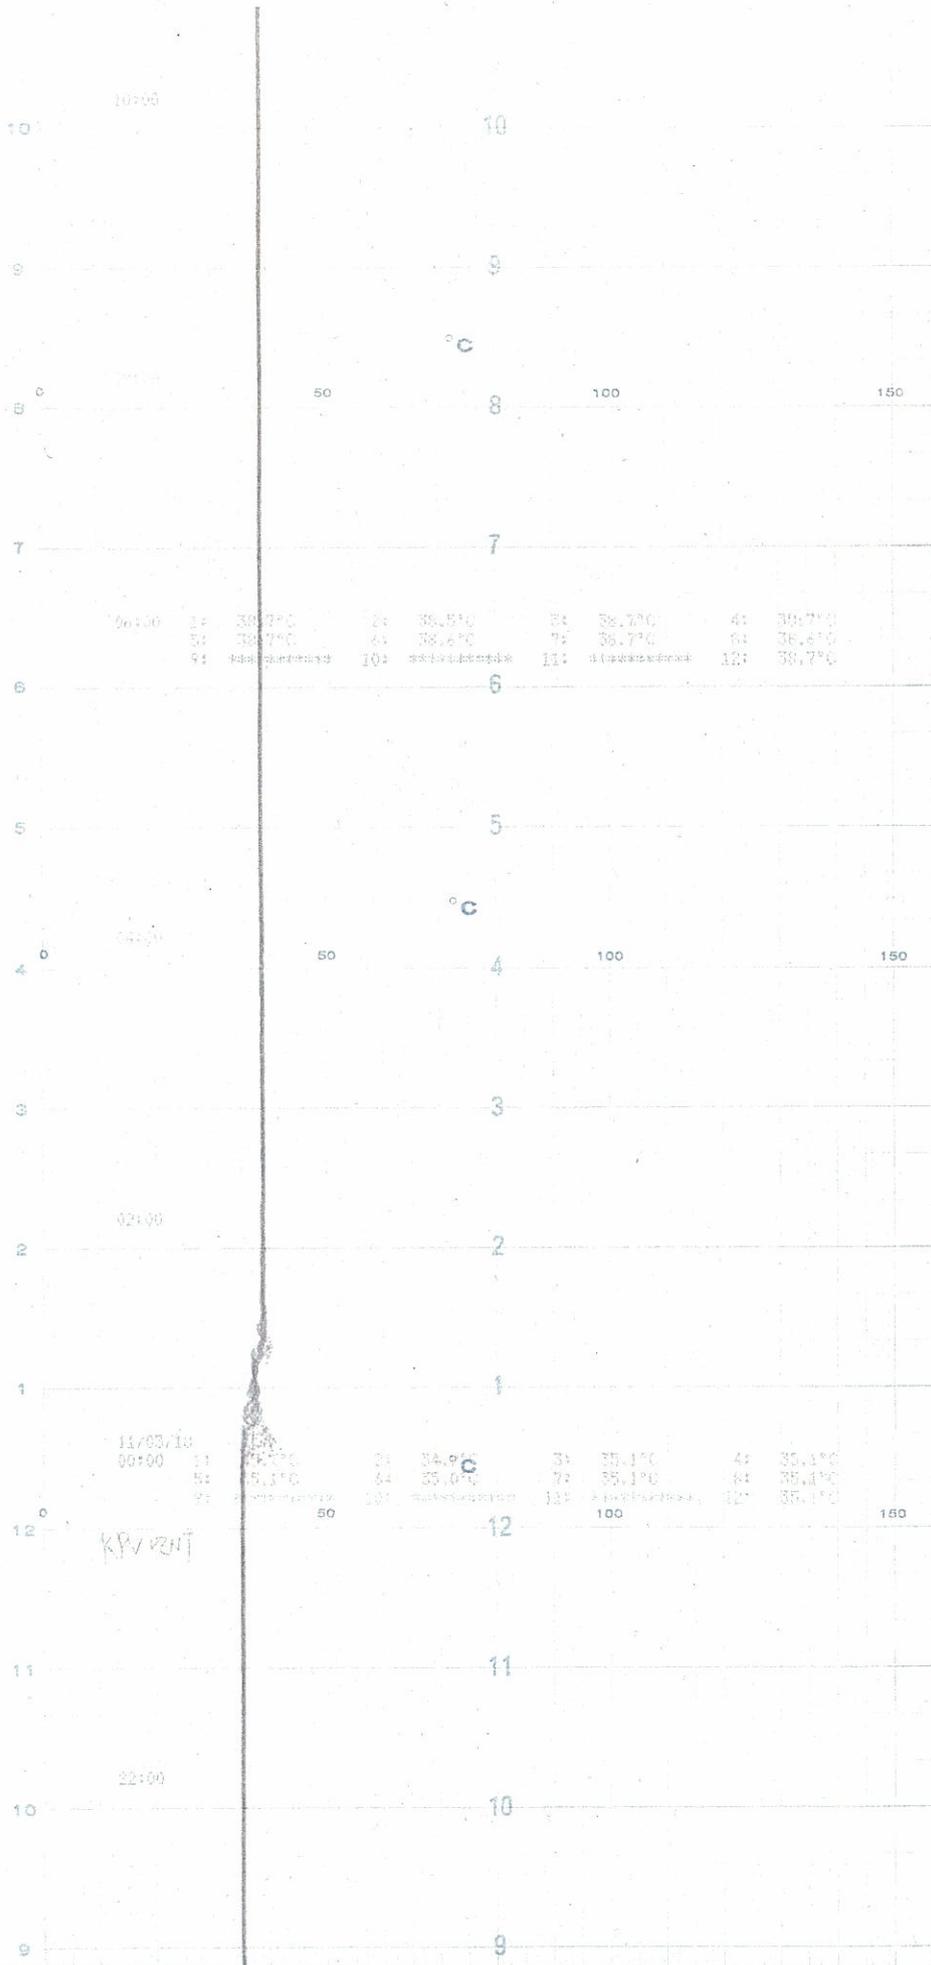



CHART NO. F-310

MSY-181

CHART NO. F-310

5号機 压力抑制室水温度(13 / 18)
 UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (13/18)

時間
↑
TIME

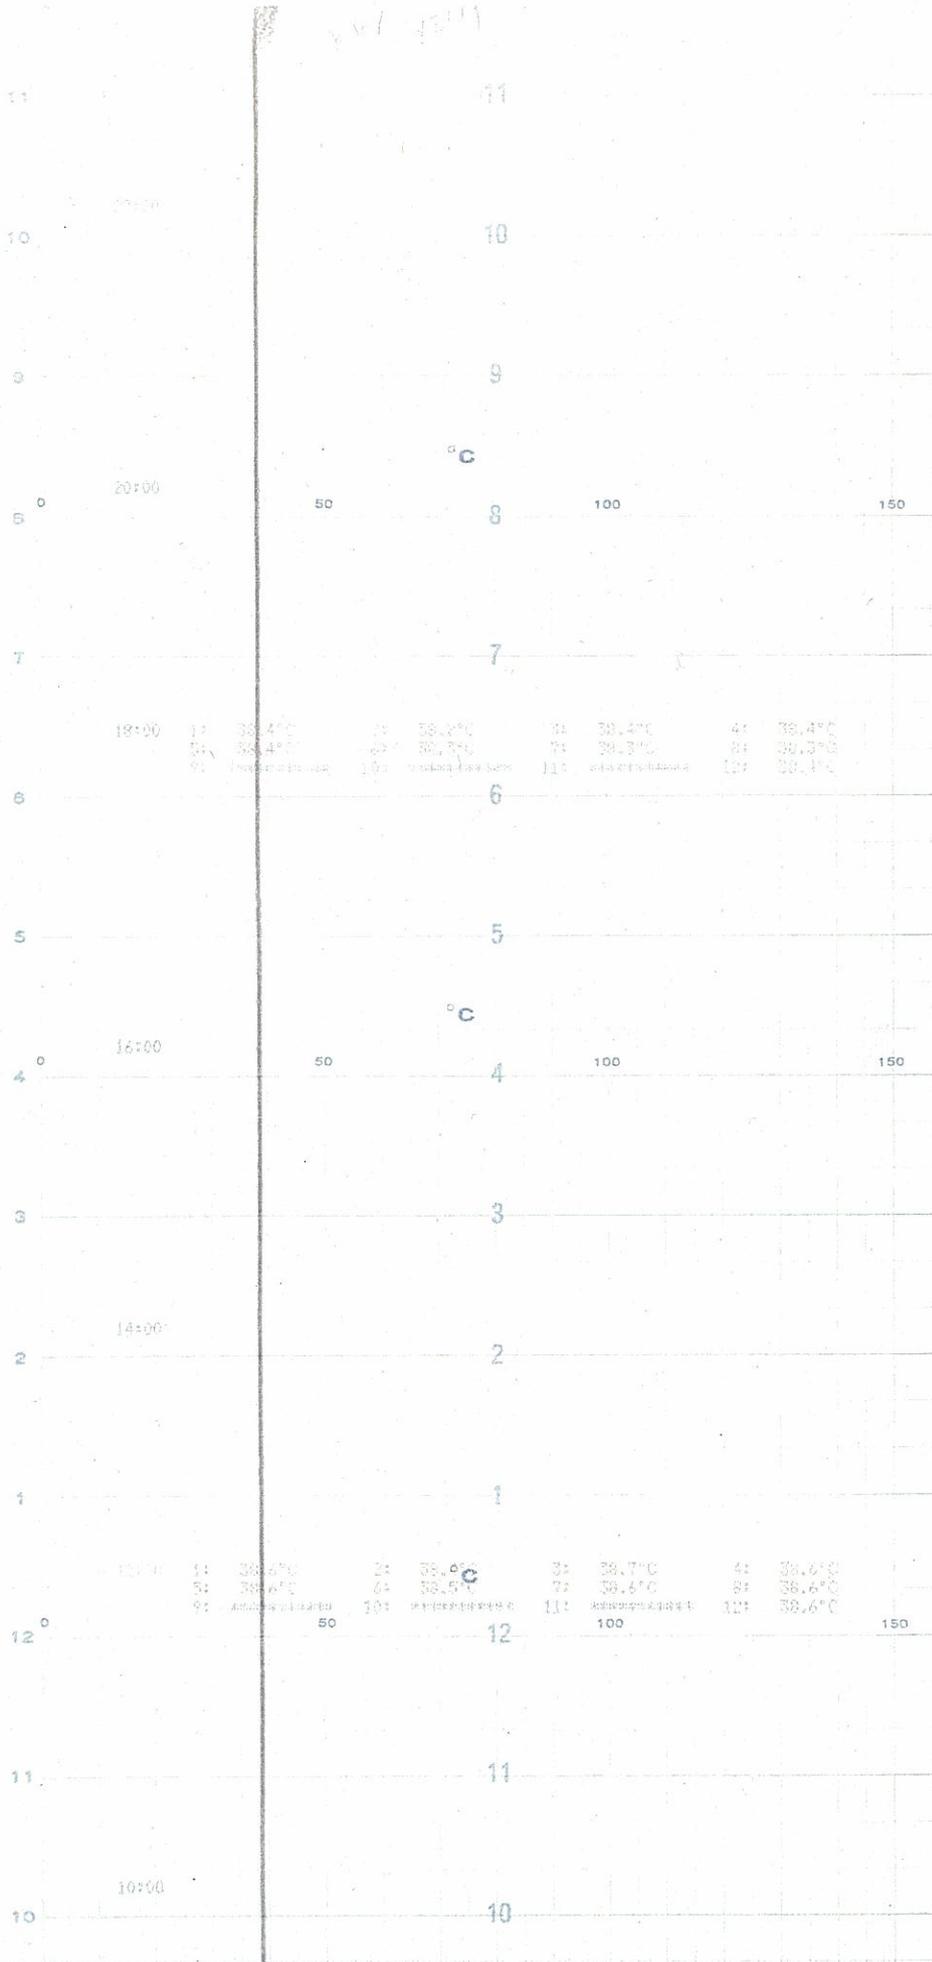

5号機 压力抑制室水温度(14 / 18)
UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (14/18)


↑
時間
TIME



KOBAYASHI
CHART NO. F-310
KOBAYASHI
CHART NO. F-310


5号機 压力抑制室水温度(15 / 18)
UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (15/18)

↑
時間
TIME

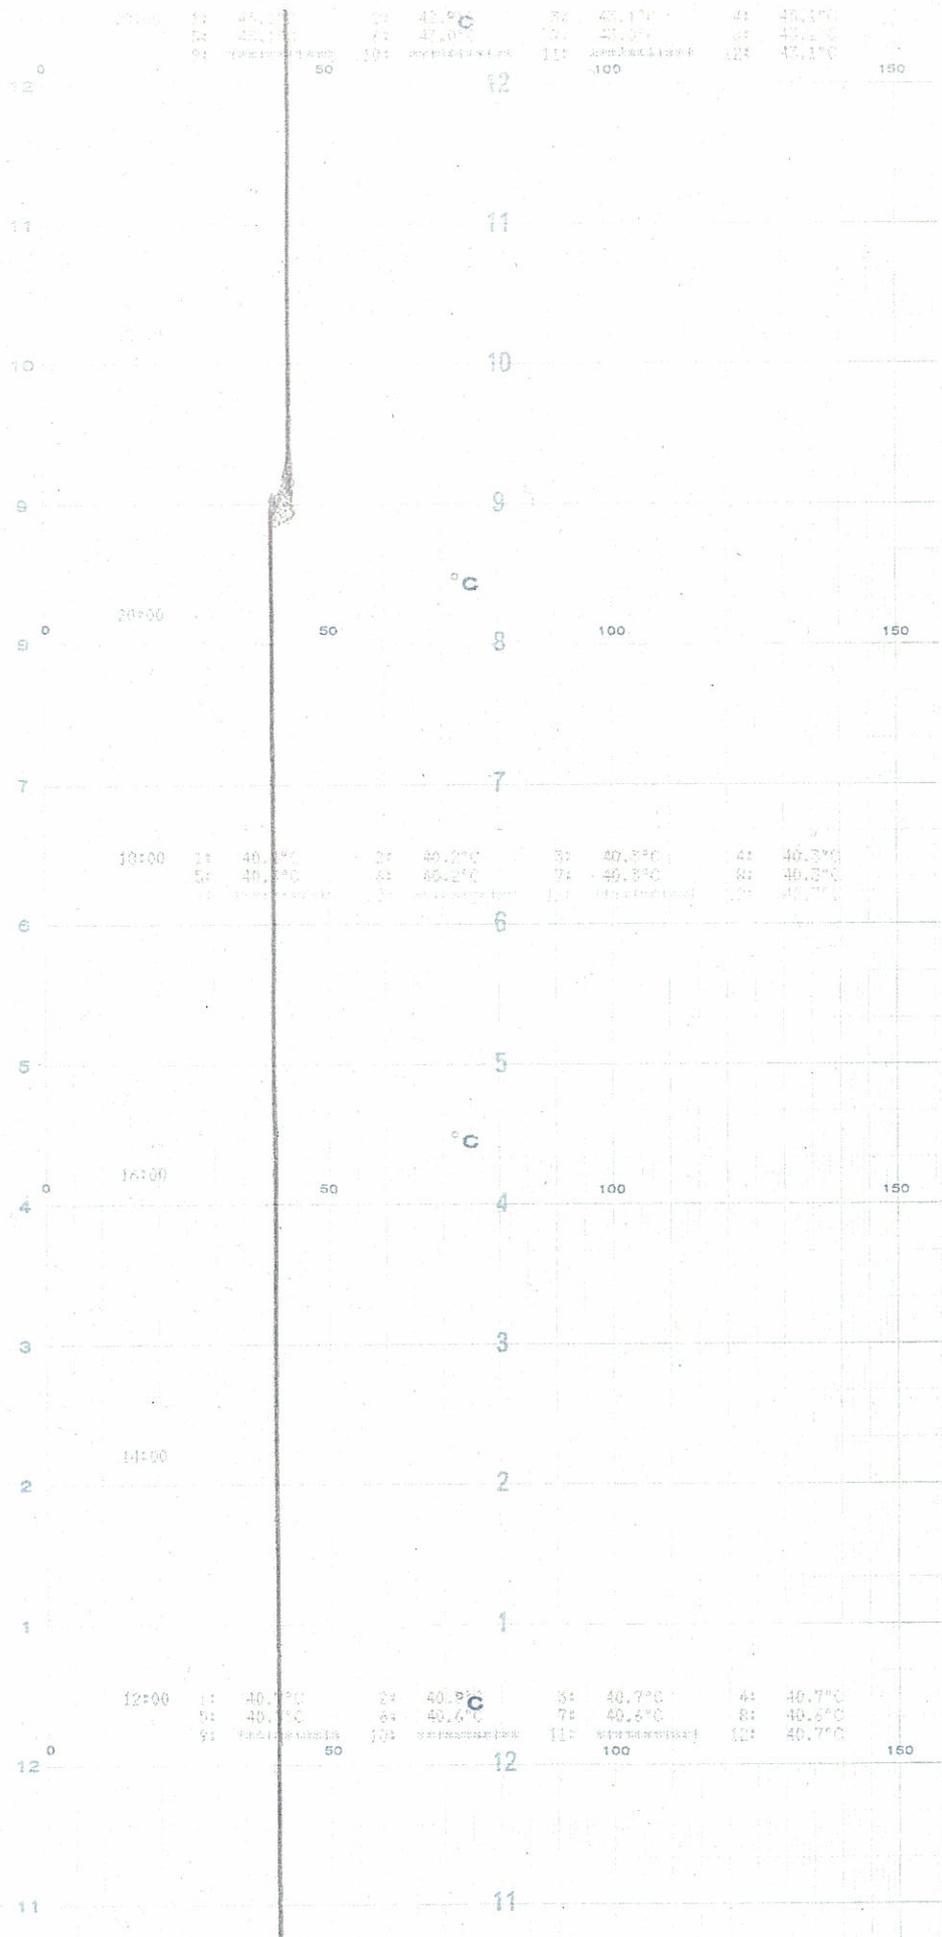

5号機 压力抑制室水温度(16 / 18)
UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (16/18)

↑
時間

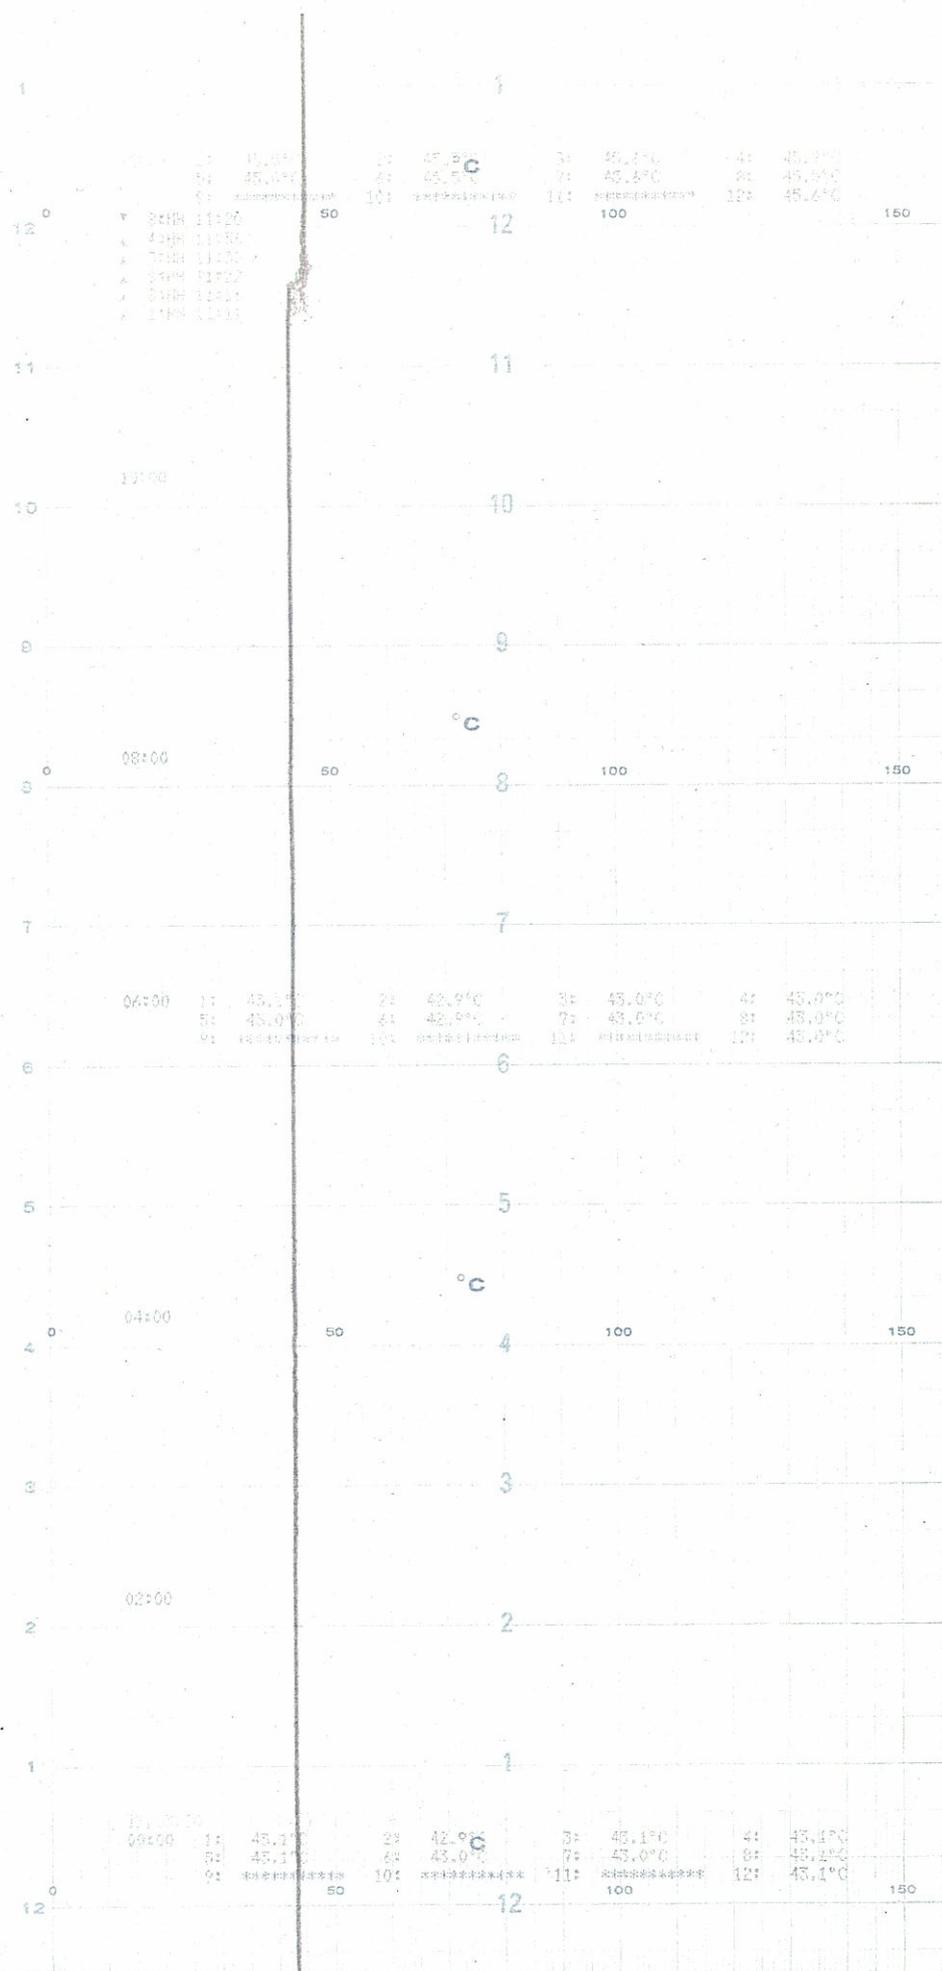

5号機 压力抑制室水温度(17 / 18)
UNIT5 SUPRESSION POOL WATER TEMP (17/18)

↑
時
TIME
間

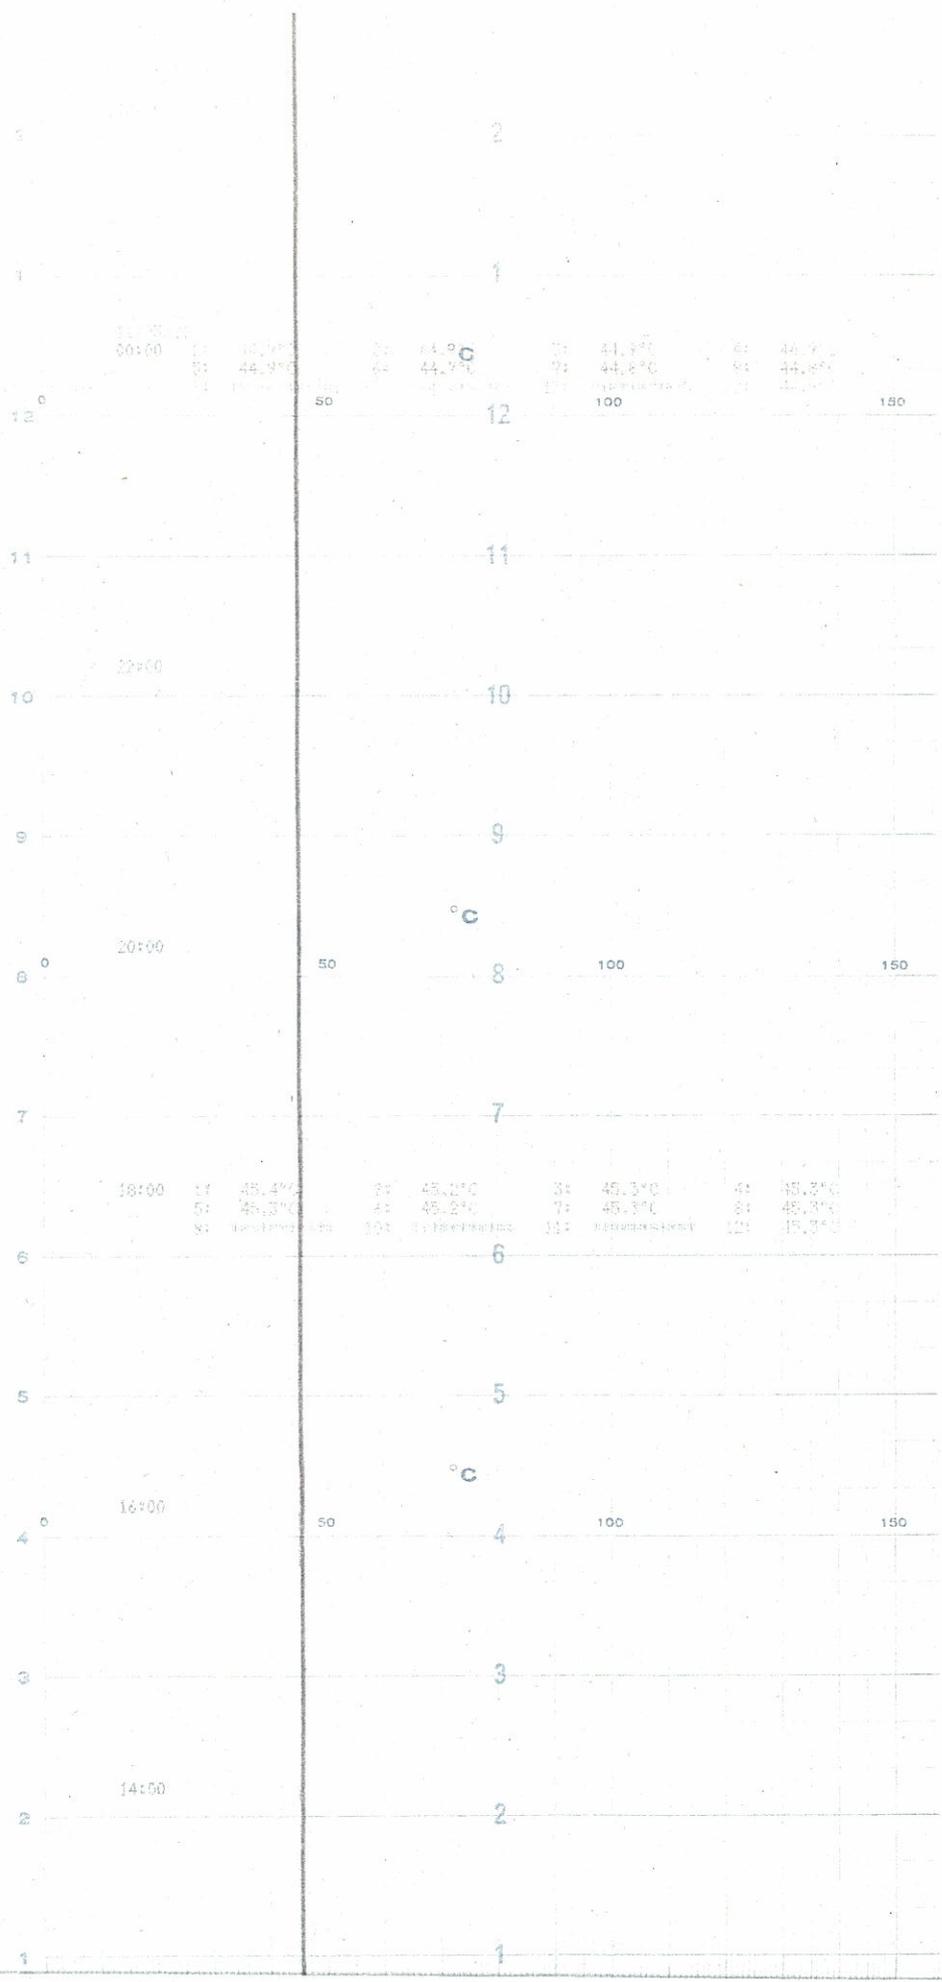


CHART NO. F-310
KCP04A355
CHART NO. F-310

5号機 压力抑制室水温度(18 / 18)
UNIT5 SUPPRESSION POOL WATER TEMP (18/18)