


～柏崎刈羽原子力発電所 不適合審議・処理状況～
(平成14年10月～平成23年11月 40,707件)

表Ⅱ-① 【審議/完了件数(H14.10～H23.11までの累計)】

グレード	審議	完了	未処理
総計	40,707	37,765	2,249
As	74	71	3
A	169	157	12
B	808	792	16
C	4,357	4,062	295
D	29,709	29,101	608
対象外	579	-	-

グラフⅡ-① 審議件数(累計)

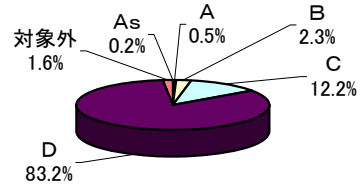


* 84.8%を、Dグレード・対象外が占める。

表Ⅱ-② 【審議/完了件数(H22.4からの累計)】

グレード	審議	完了	未処理
G I	10	1	9
G II	392	264	128
G III	4,495	3,317	1,178
対象外	114	-	-


グラフⅡ-② 審議件数(累計)

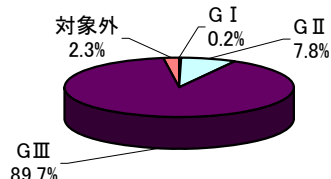


* 92.0%を、G IIIグレード・対象外が占める。

(平成23年11月30日現在)

グラフⅡ-③ 月別審議件数

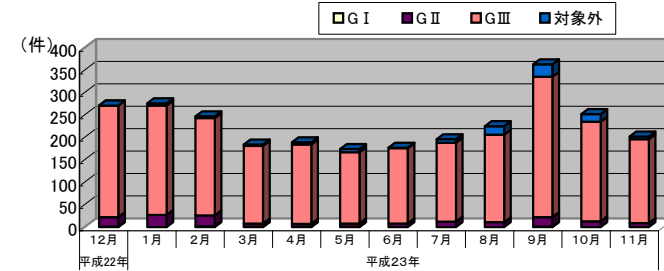


グラフⅡ-④ 不適合完了率の傾向(平成21年3月～平成23年11月)

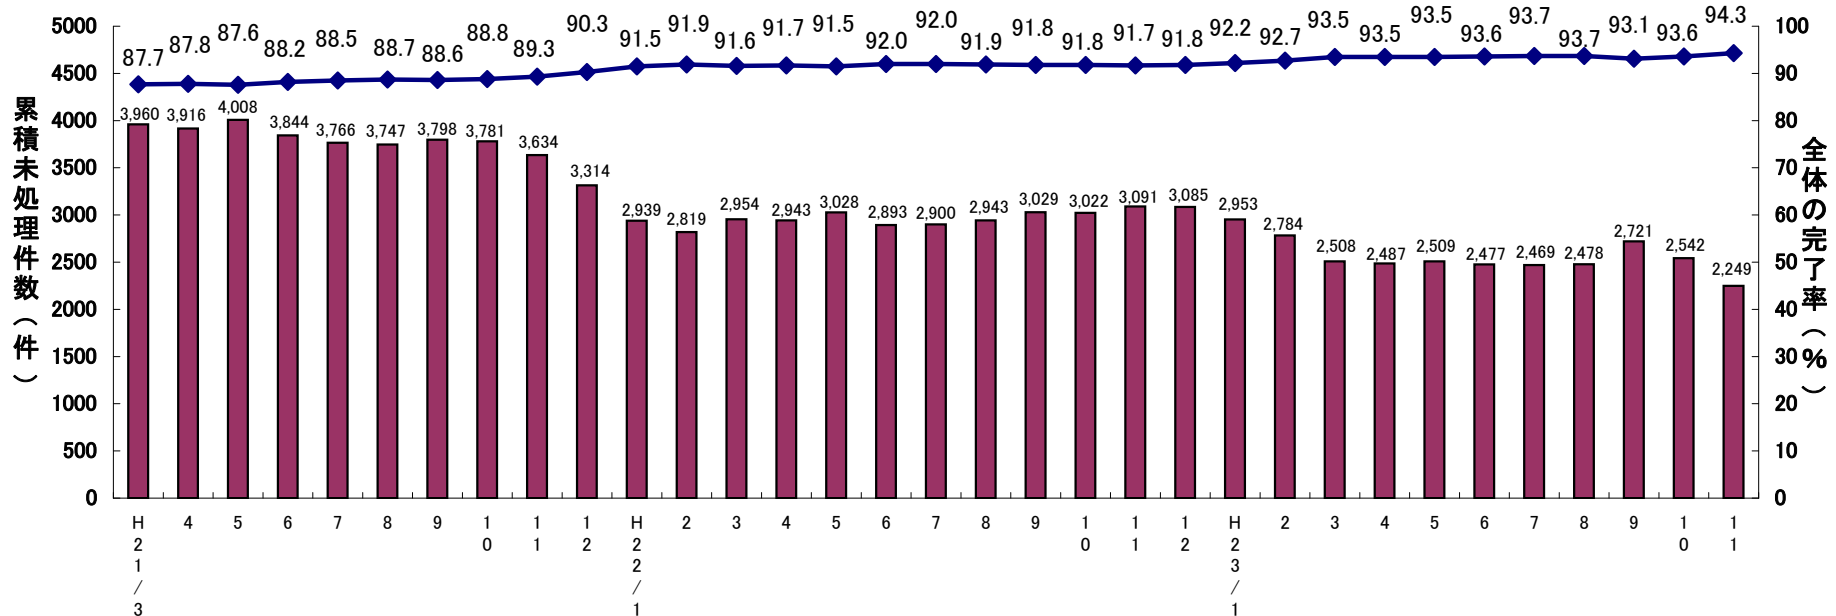

～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(11月30日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	運転中	運転中	定期 検査中		
総計	689	442	445	473	472	275	246	733	3,775
～H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	71	95	40	97	20	29	31	84	467
D	603	319	388	326	446	239	206	624	3,151
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9
H22.4.1～H23.11.30審議の不適合									
G I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G III	0	18	6	43	0	0	0	1	68
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

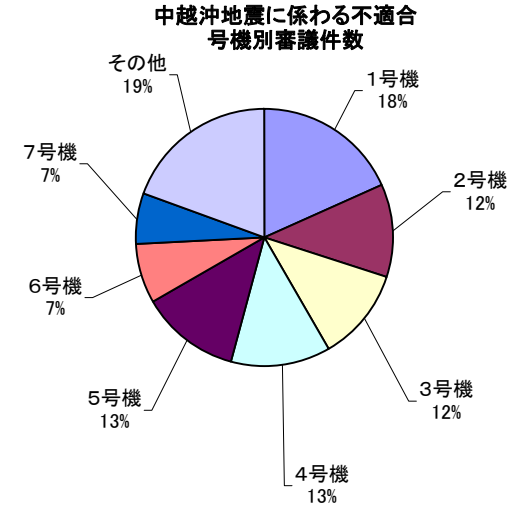

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況※】(11月30日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	100.0%	60.6%	99.3%	68.9%	100.0%	100.0%	100.0%	97.5%	90.9%
総計	689	268	442	326	472	275	246	715	3,433
～H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	1	1	1	3	1	0	9
A	7	2	3	2	2	2	3	8	29
B	6	4	6	1	3	2	5	7	34
C	71	26	40	38	20	29	31	78	333
D	603	232	386	256	446	239	206	613	2,981
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9
H22.4.1～H23.11.30審議の不適合									
G I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G III	0	3	6	28	0	0	0	1	38
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※不適合処理を完了したものはプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したものの。

中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

