

～柏崎刈羽原子力発電所 不適合審議状況(平成25年10月審議分)～
(1/2ページ)

表 I - ① 【審議/完了件数】


グレード	審議	完了
総計	188	108
As	-	0
A	-	0
B	-	0
C	-	4
D	-	4
G I	0	0
G II	5	0
G III	161	100
対象外	22	-

表 I - ② 【号機別審議件数】

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中								
総計	33	18	15	10	48	29	12	23	188
G I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G II	0	0	2	0	1	0	1	1	5
G III	30	16	10	7	42	28	9	19	161
対象外	3	2	3	3	5	1	2	3	22

(運転状況はH25.10.31現在)

グラフ I - ① 審議件数

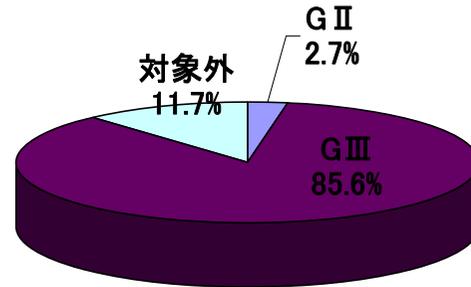

* 97.3%を、G IIIグレード・対象外が占める。

グラフ I - ② 号機別審議件数

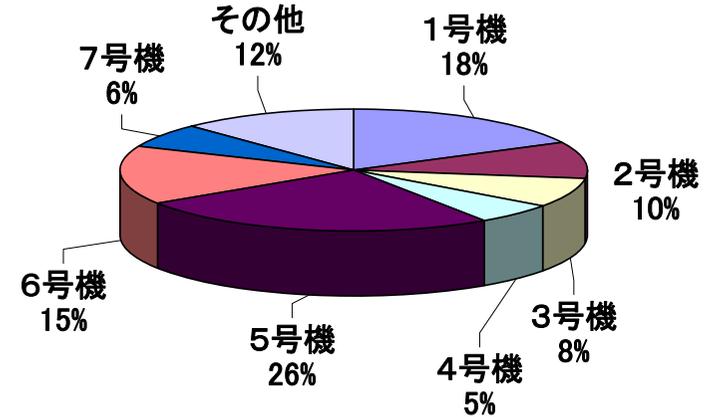


表 I - ③ 【月別審議件数(H24.11～H25.10)】


グレード	平成24年		平成25年									
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
総計	229	175	170	162	142	169	168	196	184	157	129	188
G I	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
G II	8	9	7	3	8	12	5	7	8	7	3	5
G III	205	160	154	146	128	139	159	181	160	139	124	161
対象外	16	6	9	13	6	17	4	8	14	11	2	22

～柏崎刈羽原子力発電所 不適合審議状況～ (平成14年10月～平成25年10月 45,077件)


表Ⅱ-①【審議/完了件数(H14.10からの累計)】

グレード	審議	完了	未処理
総計	45,077	42,062	2,062
As	74	71	3
A	169	166	3
B	808	800	8
C	4,287	4,130	157
D	29,769	29,518	251
対象外	585	-	-

グラフⅡ-① 審議件数(累計)

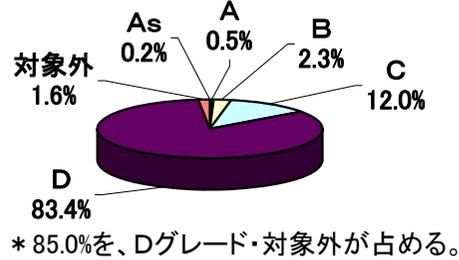

グラフⅡ-③ 月別審議件数

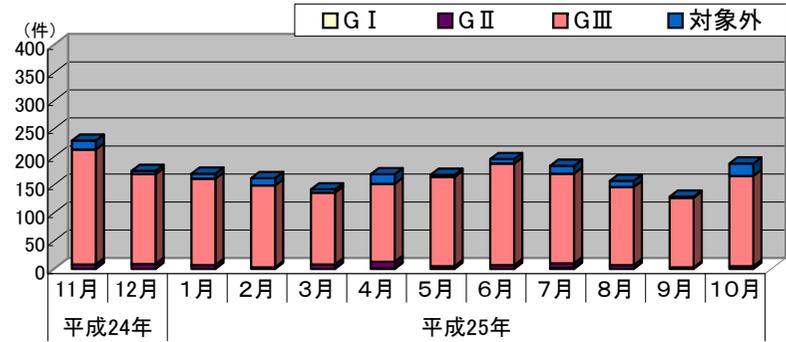


表Ⅱ-②【審議/完了件数(H22.4からの累計)】


グレード	審議	完了	未処理
G I	17	7	10
G II	625	507	118
G III	8,375	6,863	1,512
対象外	368	-	-

(平成25年10月31日現在)

グラフⅡ-② 審議件数(累計)

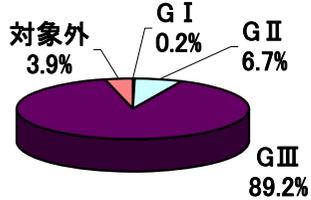


グラフⅡ-④ 不適合完了率の傾向(平成23年2月～平成25年10月)

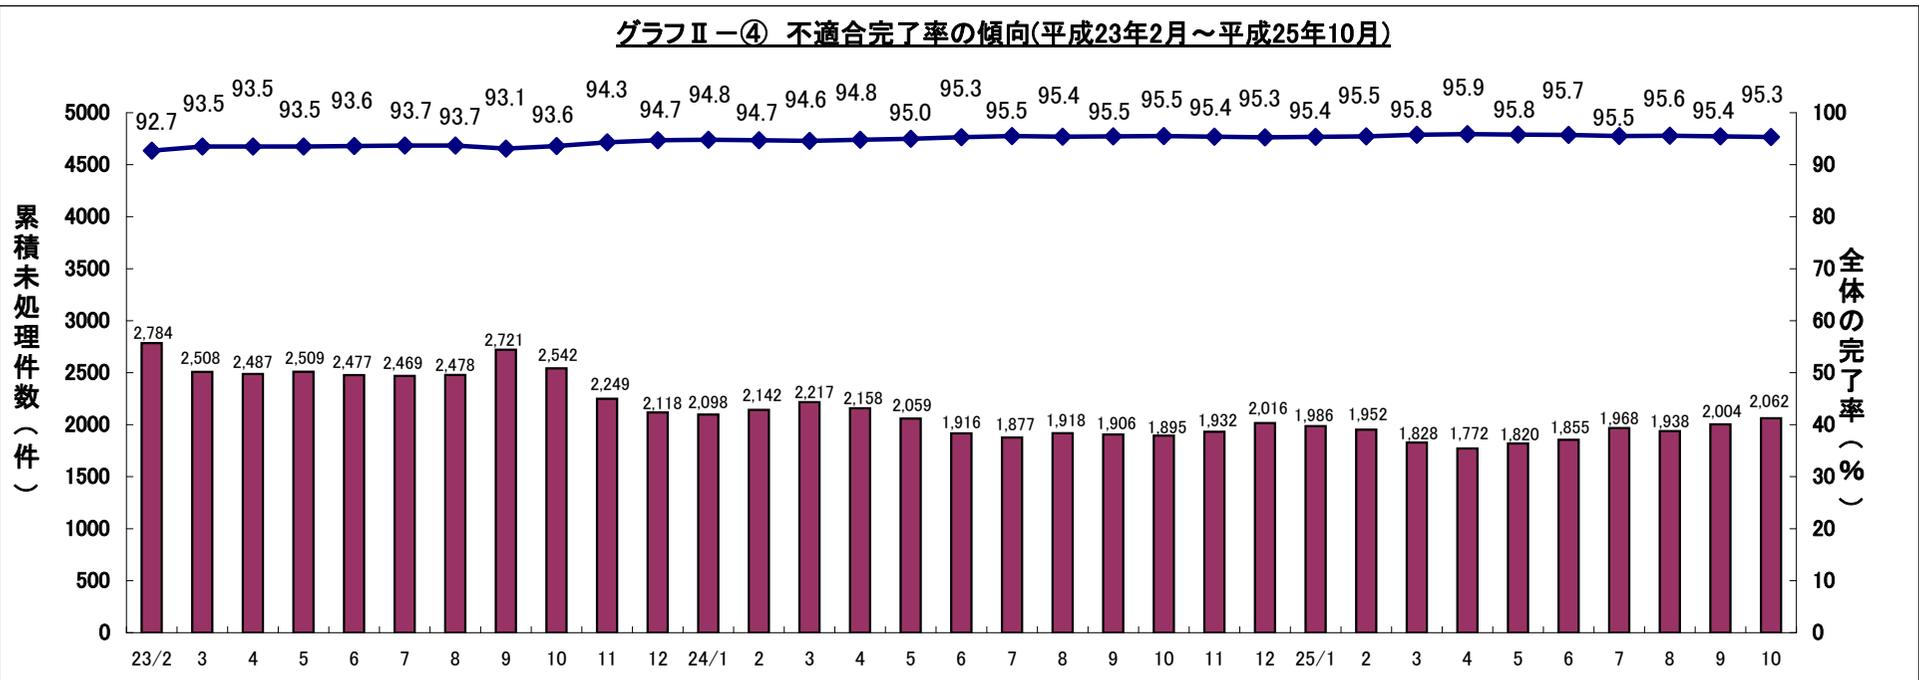

～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(10月31日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中								
総計	689	434	447	466	472	275	246	733	3,762
～H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	70	68	36	76	18	29	31	79	407
D	604	333	392	339	448	239	206	627	3,188
対象外	1	1	0	2	0	0	0	8	12
H22.4.1～H25.10.31審議の不適合									
G I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G II	0	1	0	0	0	0	0	0	1
G III	0	21	8	42	0	0	0	3	74
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

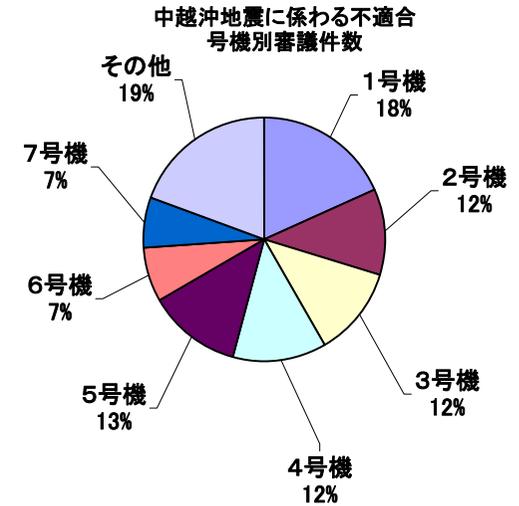

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況※】(10月31日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	100.0%	76.7%	99.6%	80.3%	100.0%	100.0%	100.0%	99.9%	94.8%
総計	689	333	445	374	472	275	246	732	3,566
～H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	2	2	2	3	9	33
B	6	4	6	2	3	2	5	7	35
C	70	31	36	39	18	29	31	79	333
D	604	284	390	297	448	239	206	626	3,094
対象外	1	1	0	2	0	0	0	8	12
H22.4.1～H25.10.31審議の不適合									
G I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G III	0	7	8	31	0	0	0	3	49
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※不適合処理を完了したものは又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したものの。

中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

