

柏崎刈羽原子力発電所 6号機の起動工程実績及び 営業運転予定について

- ▼①原子炉を起動し高温・高圧の状況下での原子炉設備の健全性確認や
原子炉内の蒸気を使用しての注水・冷却系設備の使用事前事業者検査を実施
- ▼②タービンへ原子炉内の蒸気を供給し、タービンを起動しての健全性確認を実施
- ▼③発電機を送電系統へ接続しての発電機の健全性確認を実施
- ▼④起動の過程における温度・圧力の変化や設備の
運転による異常の有無等の健全性確認を実施


凡例

：復水器真空度

：原子炉圧力

：タービン回転速度

：発電機出力

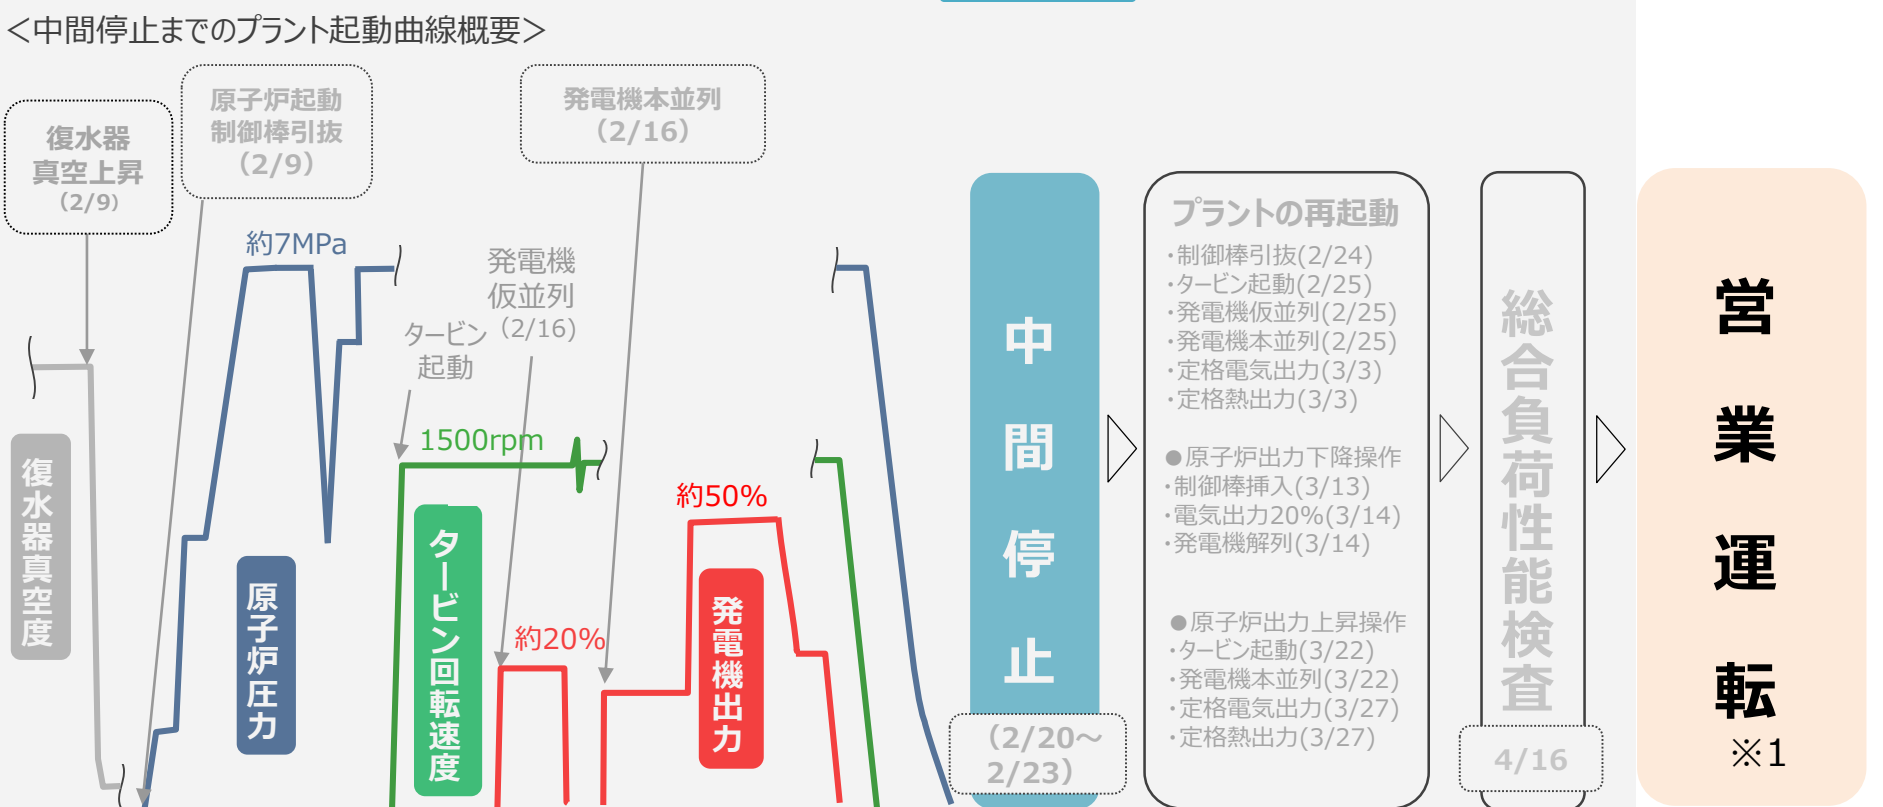

※ 1 2026年4月16日～2027年4月16日予定