


福島第一原子力発電所 1号機 保守運転状況

平成20年 5月

発電電力量 342.225MWH

設備利用率 100.0%

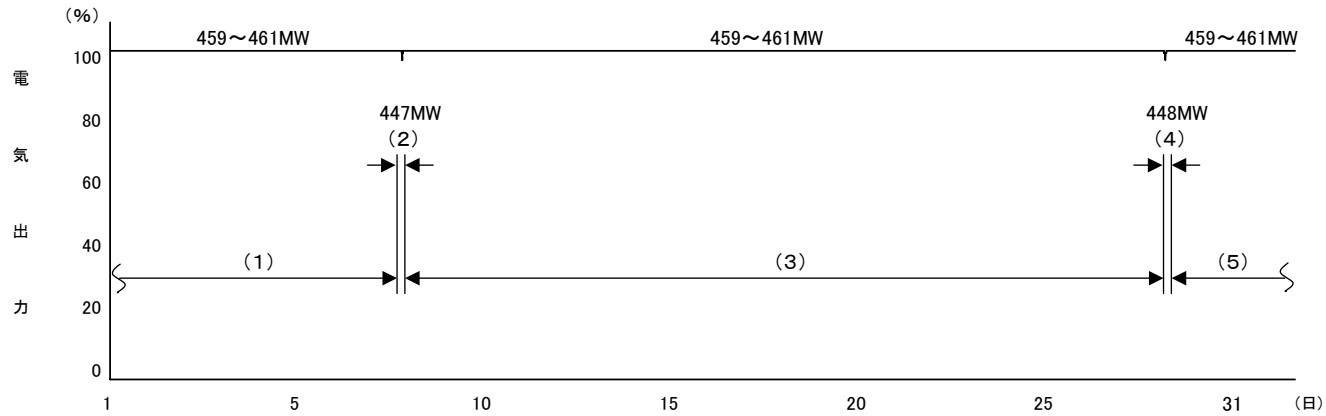

記 事	(1)炉心流量出力調整 (20. 4. 24 14:55 ~ 20. 5. 8 15:04) (2)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (20. 5. 8 15:04 ~ 20. 5. 8 15:54) (3)炉心流量出力調整 (20. 5. 8 15:54 ~ 20. 5. 28 13:45) (4)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (20. 5. 28 13:45 ~ 20. 5. 28 15:15) (5)炉心流量出力調整 (20. 5. 28 15:15 ~)
--	---

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。