


福島第一原子力発電所 1号機 保守運転状況

平成22年10月

発電電力量 339,580MWH

設備利用率 99.2%

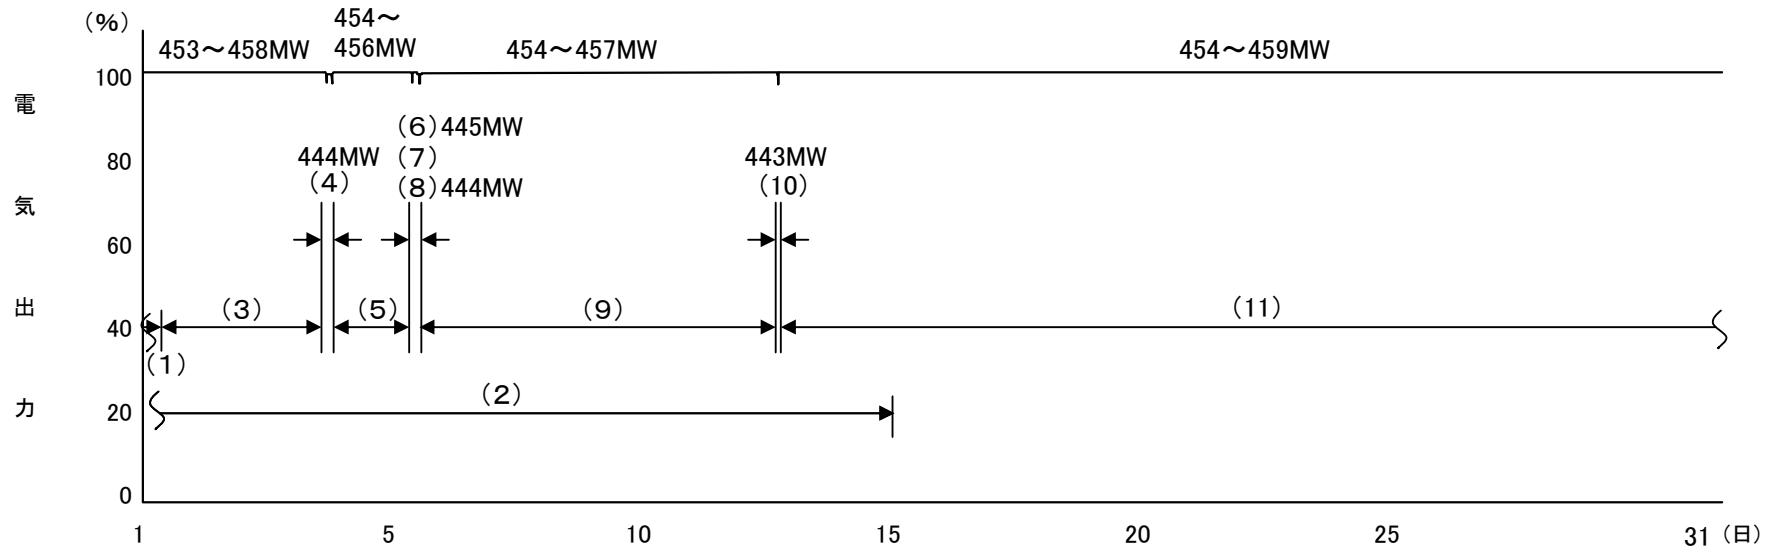

記 事	(1) 発電機並列後の出力上昇 (22. 9. 27 10:01 ~ 22. 10. 1 10:00)	(8) 高圧注水系の機能検査に伴う出力降下 (22. 10. 6 9:12 ~ 22. 10. 6 11:19)
	(2) 調整運転 (22. 9. 27 10:01 ~ 22. 10. 15 16:30)	(9) 海水温度上昇による出力低下 (22. 10. 6 11:19 ~ 22. 10. 13 10:50)
	(3) 海水温度上昇による出力低下 (22. 10. 1 10:00 ~ 22. 10. 4 13:59)	(10) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (22. 10. 13 10:50 ~ 22. 10. 13 11:33)
	(4) 高圧注水系の機能検査(社内)に伴う出力降下 (22. 10. 4 13:59 ~ 22. 10. 4 17:45)	(11) 海水温度上昇による出力低下 (22. 10. 13 11:33 ~)
	(5) 海水温度上昇による出力低下 (22. 10. 4 17:45 ~ 22. 10. 6 6:26)	
	(6) 高圧注水系の確認運転に伴う出力降下 (22. 10. 6 6:26 ~ 22. 10. 6 7:08)	
	(7) 海水温度上昇による出力低下 (22. 10. 6 7:08 ~ 22. 10. 6 9:12)	

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。