


福島第一原子力発電所 2号機 保守運転状況

平成19年12月

発電電力量 583,285MWH
設備利用率 100.0%

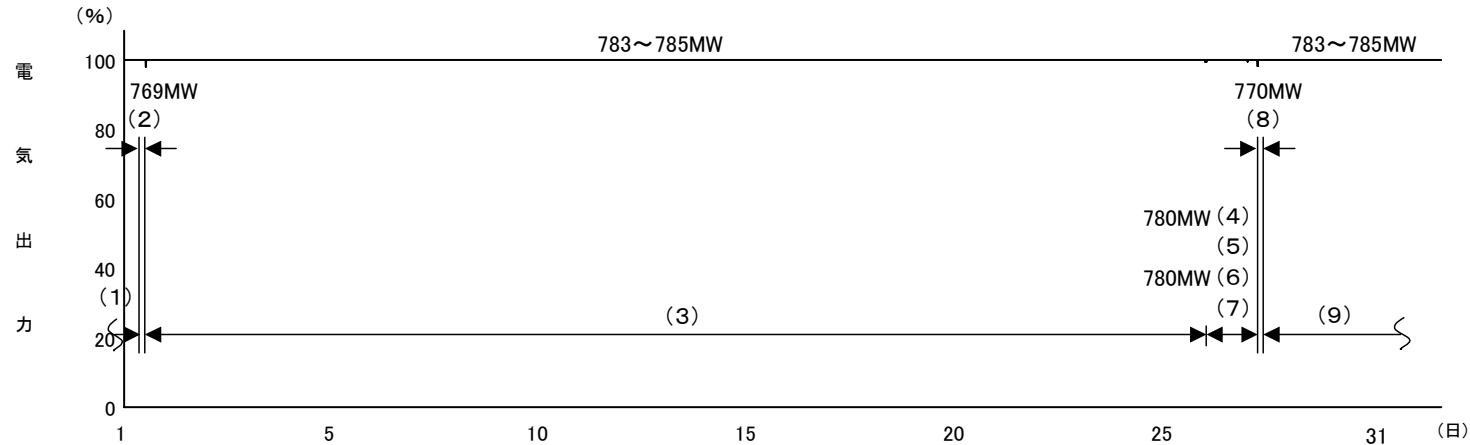

記 事	(1) 炉心流量出力調整 (19. 11. 17 12:56 ~ 19. 12. 1 12:09)	(8) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (19. 12. 27 16:05 ~ 19. 12. 27 16:21)
	(2) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (19. 12. 1 12:09 ~ 19. 12. 1 12:26)	(9) 炉心流量出力調整 (19. 12. 27 16:21 ~)
	(3) 炉心流量出力調整 (19. 12. 1 12:26 ~ 19. 12. 26 10:27)	
	(4) 制御棒パターン調整 (19. 12. 26 10:27 ~ 19. 12. 26 11:21)	
	(5) 炉心流量出力調整 (19. 12. 26 11:21 ~ 19. 12. 27 10:28)	
	(6) 制御棒パターン調整 (19. 12. 27 10:28 ~ 19. 12. 27 10:41)	
	(7) 炉心流量調整 (19. 12. 27 10:41 ~ 19. 12. 27 16:05)	

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。