


福島第一原子力発電所 2号機 保守運転状況

平成20年 5月

発電電力量 183.620MWH
設備利用率 31.5%

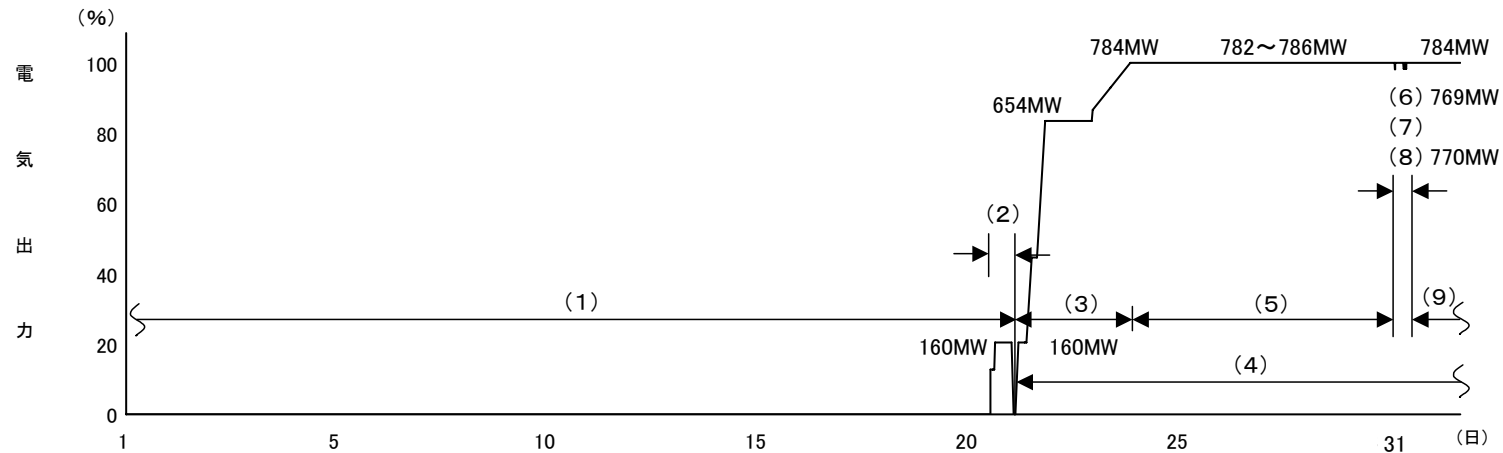

記 事	(1) 第23回定検停止 (20. 3. 12 0:00 ~ 20. 5. 21 15:50)	(8) 高圧注水系の機能検査(社内)に伴う出力降下 (20. 5. 30 16:07 ~ 20. 5. 30 17:53)
	(2) タービン調整 (20. 5. 21 2:01 ~ 20. 5. 21 14:49)	(9) 炉心流量出力調整 (20. 5. 30 17:53 ~)
	(3) 発電機並列後の出力上昇 (20. 5. 21 15:50 ~ 20. 5. 24 8:00)	
	(4) 調整運転 (20. 5. 21 15:50 ~ 20. 6. 20)	
	(5) 炉心流量出力調整 (20. 5. 24 8:00 ~ 20. 5. 30 11:20)	
	(6) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (20. 5. 30 11:20 ~ 20. 5. 30 11:37)	
	(7) 炉心流量出力調整 (20. 5. 30 11:37 ~ 20. 5. 30 16:07)	

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。