福島第一原子力発電所　　2号機　保守運転状況

平成20年10月

発電電力量　583,293MWH
設備利用率　　100.0%

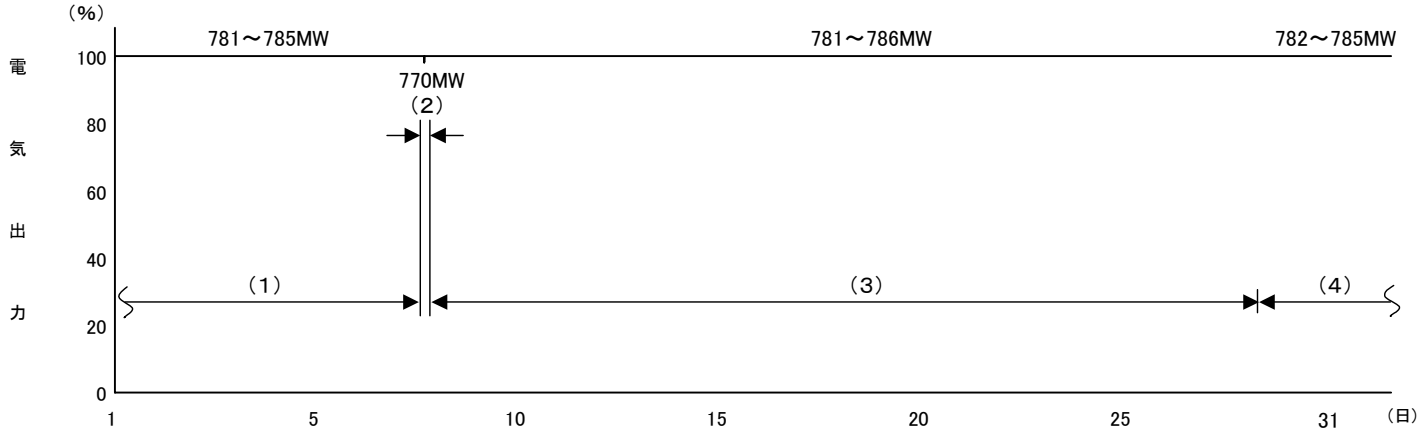

記事	(1)海水温度上昇による出力低下 （20. 9. 10 12:06 ～ 20. 10. 8 12:17 ） (2)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 （20. 10. 8 12:17 ～ 20. 10. 8 12:31 ） (3)海水温度上昇による出力低下 （20. 10. 8 12:31 ～ 20. 10. 28 24:00 ） (4)炉心流量出力調整 （20. 10. 29 0:00 ～ ）

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。