


福島第一原子力発電所 2号機 保守運転状況

平成20年12月

発電電力量 583,290MWH  
設備利用率 100.0%

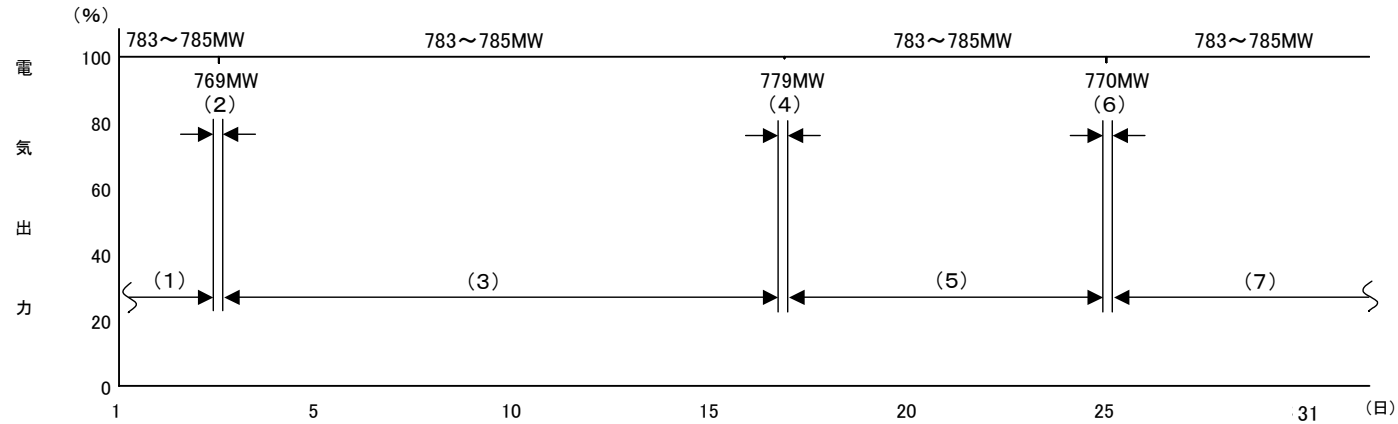

記       事	(1) 炉心流量出力調整 ( 20. 11. 25 14:00 ~ 20. 12. 3 11:14 ) (2) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 ( 20. 12. 3 11:14 ~ 20. 12. 3 11:29 ) (3) 炉心流量出力調整 ( 20. 12. 3 11:29 ~ 20. 12. 17 11:45 ) (4) 原子炉隔離時冷却系の定例試験に伴う出力降下 ( 20. 12. 17 11:45 ~ 20. 12. 17 12:00 ) (5) 炉心流量出力調整 ( 20. 12. 17 12:00 ~ 20. 12. 25 11:16 ) (6) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 ( 20. 12. 25 11:16 ~ 20. 12. 25 11:33 ) (7) 炉心流量出力調整 ( 20. 12. 25 11:33 ~ )
--------------------------------	---

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。