


福島第一原子力発電所 2号機 保守運転状況

平成21年 1月

発電電力量 583,284MWH
設備利用率 100.0%

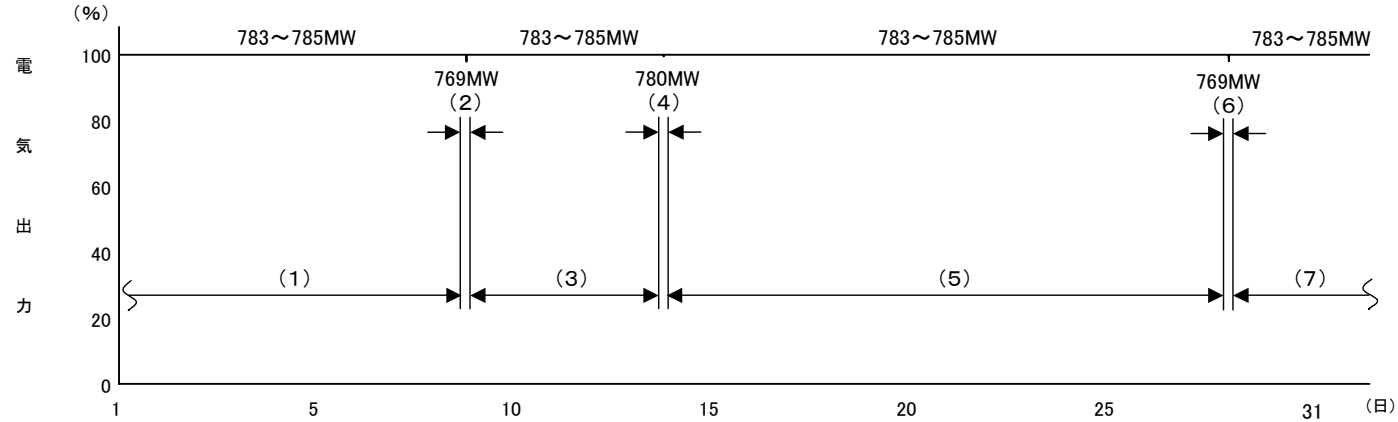

記 事	(1) 炉心流量出力調整 (20. 12. 25 11:33 ~ 21. 1. 9 14:30) (2) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (21. 1. 9 14:30 ~ 21. 1. 9 14:46) (3) 炉心流量出力調整 (21. 1. 9 14:46 ~ 21. 1. 14 11:50) (4) 原子炉隔離時冷却系の定例試験に伴う出力降下 (21. 1. 14 11:50 ~ 21. 1. 14 12:03) (5) 炉心流量出力調整 (21. 1. 14 12:03 ~ 21. 1. 28 12:07) (6) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (21. 1. 28 12:07 ~ 21. 1. 28 12:28) (7) 炉心流量出力調整 (21. 1. 28 12:28 ~)
--------------------------------	---

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。