


福島第一原子力発電所 2号機 保守運転状況

平成21年 7月

発電電力量 179,993MWH

設備利用率 30.9%

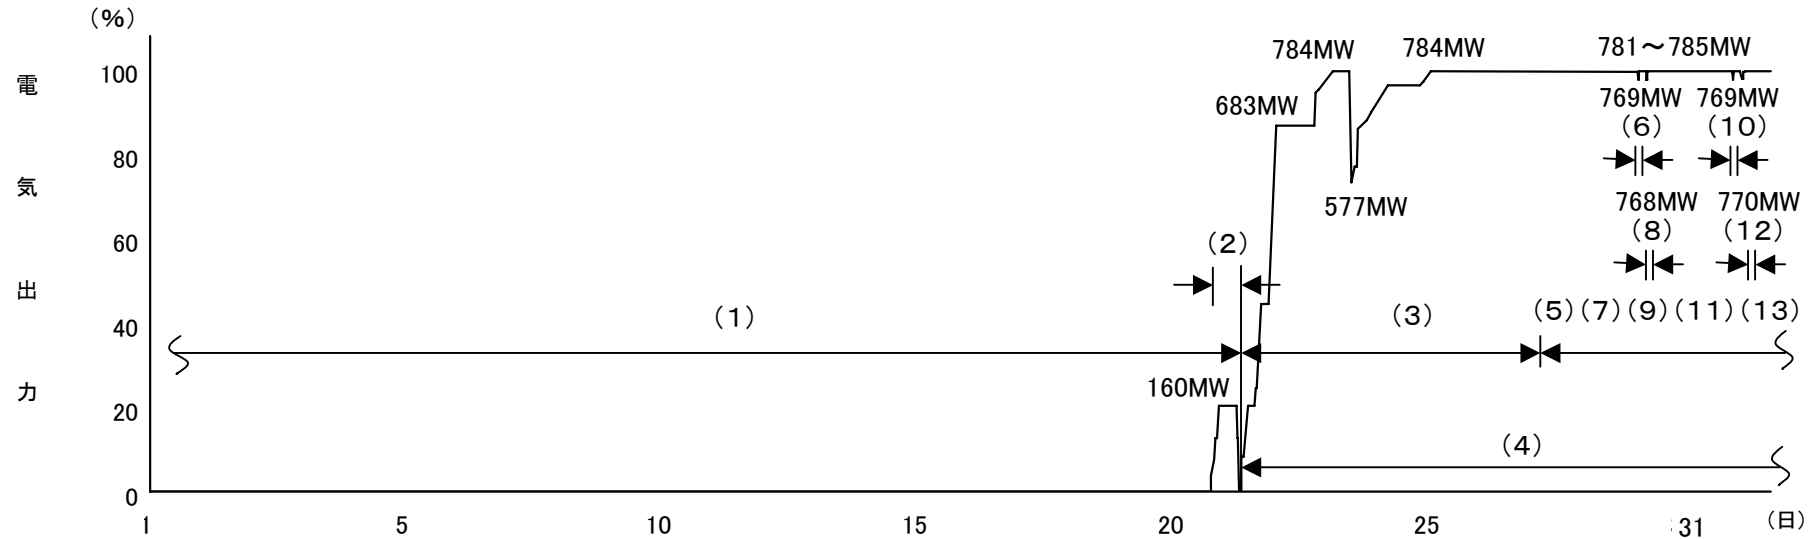

記 事	(1) 第24回定検停止 (21. 4. 22 0:00 ~ 21. 7. 21 20:57)	(9) 炉心流量出力調整 (21. 7. 29 15:36 ~ 21. 7. 31 6:05)
	(2) タービン調整 (21. 7. 21 7:02 ~ 21. 7. 21 19:57)	(10) 高圧注水系の機能検査に伴う出力降下 (21. 7. 31 6:05 ~ 21. 7. 31 7:02)
	(3) 発電機並列後の出力上昇 (21. 7. 21 20:57 ~ 21. 7. 27 17:00)	(11) 炉心流量出力調整 (21. 7. 31 7:02 ~ 21. 7. 31 9:48)
	(4) 調整運転 (21. 7. 21 20:57 ~ 21. 8. 19 (予定))	(12) 高圧注水系の機能検査に伴う出力降下 (21. 7. 31 9:48 ~ 21. 7. 31 12:18)
	(5) 炉心流量出力調整 (21. 7. 27 17:00 ~ 21. 7. 29 10:07)	(13) 炉心流量出力調整 (21. 7. 31 12:18 ~)
	(6) 高圧注水系の機能検査(社内)に伴う出力降下 (21. 7. 29 10:07 ~ 21. 7. 29 11:26)	
	(7) 炉心流量出力調整 (21. 7. 29 11:26 ~ 21. 7. 29 14:50)	
	(8) 高圧注水系の機能検査(社内)に伴う出力降下 (21. 7. 29 14:50 ~ 21. 7. 29 15:36)	

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。