福島第一原子力発電所　　2号機　保守運転状況

平成21年　9月

発電電力量　564,206MWH
設備利用率　　100.0%

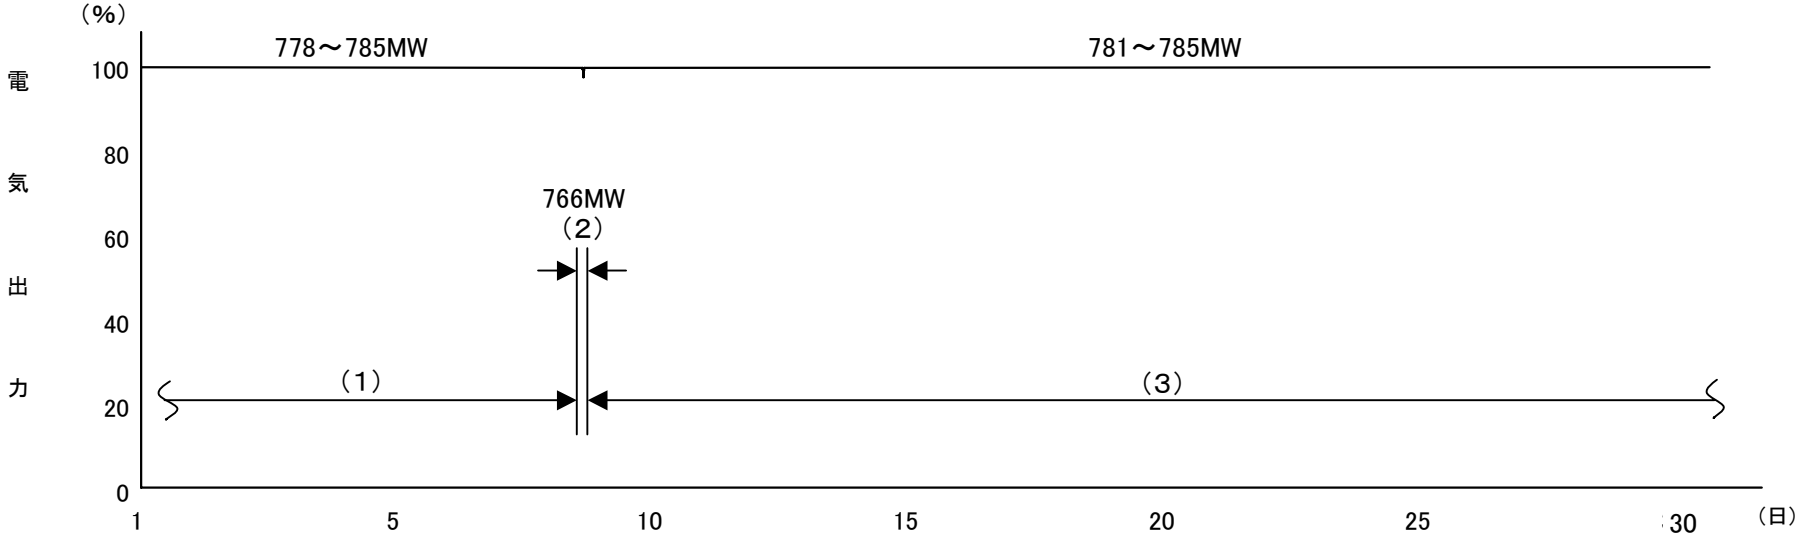

記事	（1）海水温度上昇による出力低下 （ 21. 8. 26 11:58 ～ 21. 9. 9 10:35 ） （2）高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 （ 21. 9. 9 10:35 ～ 21. 9. 9 11:26 ） （3）海水温度上昇による出力低下 （ 21. 9. 9 11:26 ～ ）

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。