


福島第一原子力発電所 2号機 保守運転状況

平成21年10月

発電電力量 583,295MWH

設備利用率 100.0%

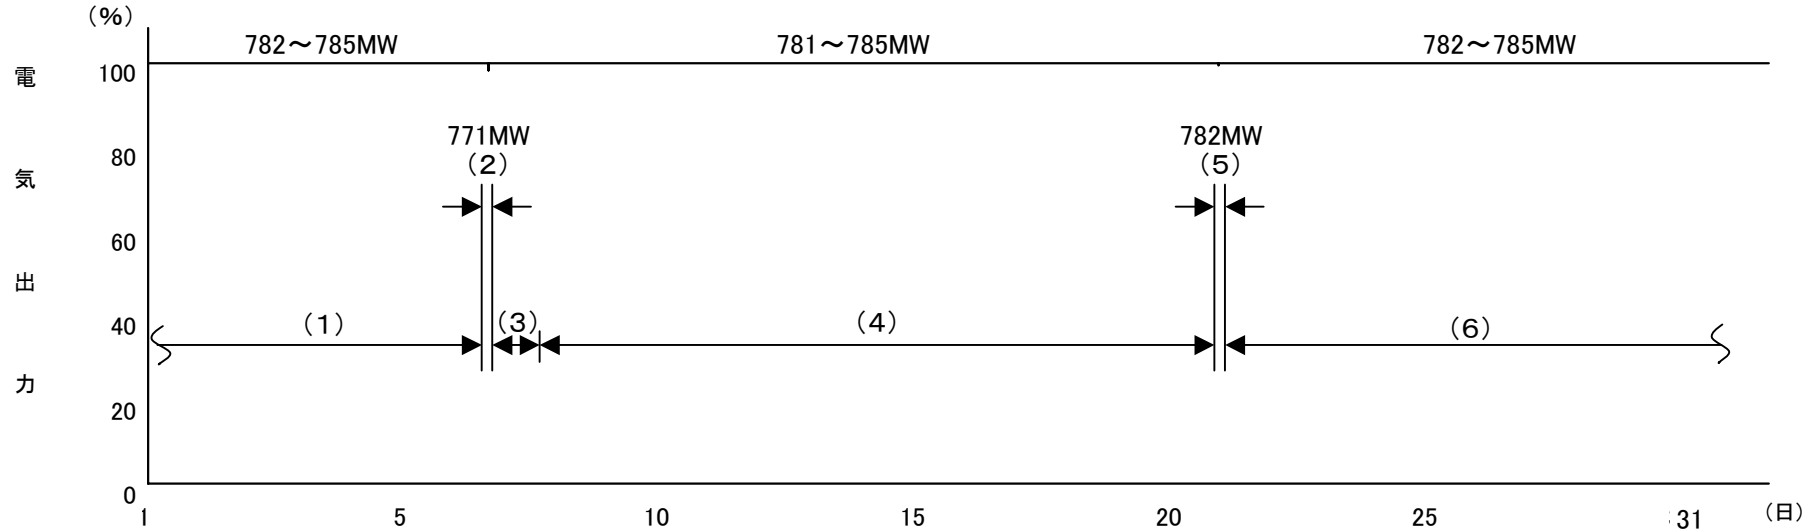

記	(1)海水温度上昇による出力低下 ( 21. 9. 9 11:26 ~ 21. 10. 7 12:06 ) (2)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 ( 21. 10. 7 12:06 ~ 21. 10. 7 12:23 ) (3)海水温度上昇による出力低下 ( 21. 10. 7 12:23 ~ 21. 10. 7 24:00 ) (4)炉心流量出力調整 ( 21. 10. 8 0:00 ~ 21. 10. 21 11:15 ) (5)原子炉隔離時冷却系の定例試験に伴う出力降下 ( 21. 10. 21 11:15 ~ 21. 10. 21 11:30 ) (6)炉心流量出力調整 ( 21. 10. 21 11:30 ~ )
事	

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。