


福島第一原子力発電所 3号機 保守運転状況

平成21年 8月

発電電力量 475,967MWH

設備利用率 81.6%

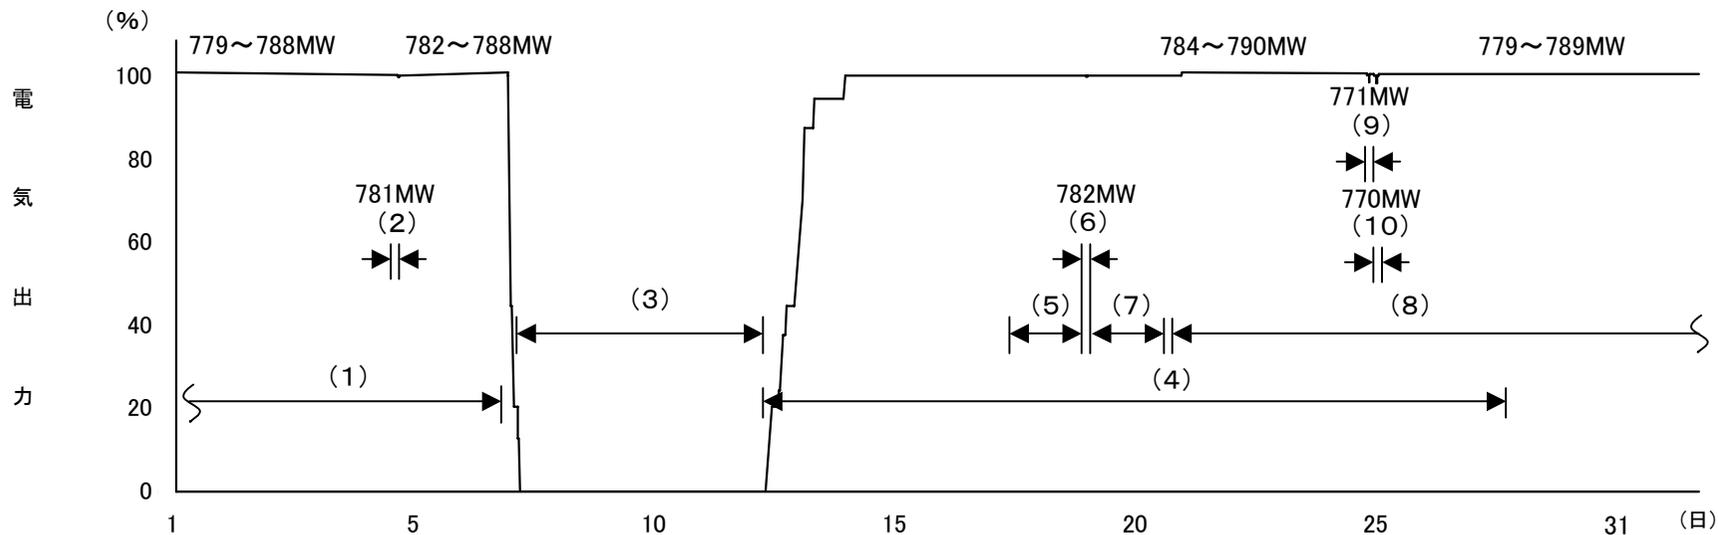

記 事	(1)調整運転 (21. 7. 10 7:55 ~ 21. 8. 7 18:00)	(9)高圧注水系の確認運転に伴う出力降下 (21. 8. 25 5:40 ~ 21. 8. 25 7:10)
	(2)原子炉隔離時冷却系の定例試験に伴う出力降下 (21. 8. 5 12:04 ~ 21. 8. 5 13:09)	(10)高圧注水系の機能検査に伴う出力降下 (21. 8. 25 9:08 ~ 21. 8. 25 11:34)
	(3)中間停止 (21. 8. 8 0:00 ~ 21. 8. 12 24:00)	
	(4)調整運転 (21. 8. 13 0:00 ~ 21. 8. 28 16:05)	
	(5)炉心流量出力調整 (21. 8. 17 17:00 ~ 21. 8. 19 12:23)	
	(6)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (21. 8. 19 12:23 ~ 21. 8. 19 13:14)	
	(7)炉心流量出力調整 (21. 8. 19 13:14 ~ 21. 8. 21 11:00)	
	(8)定格熱出力一定運転開始 (21. 8. 21 11:30 ~)	定格熱出力一定運転中

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。