# 福島第一原子力発電所　　4号機　保守運転状況

平成20年　9月

発電電力量　564,016MWH
設備利用率　99.9%

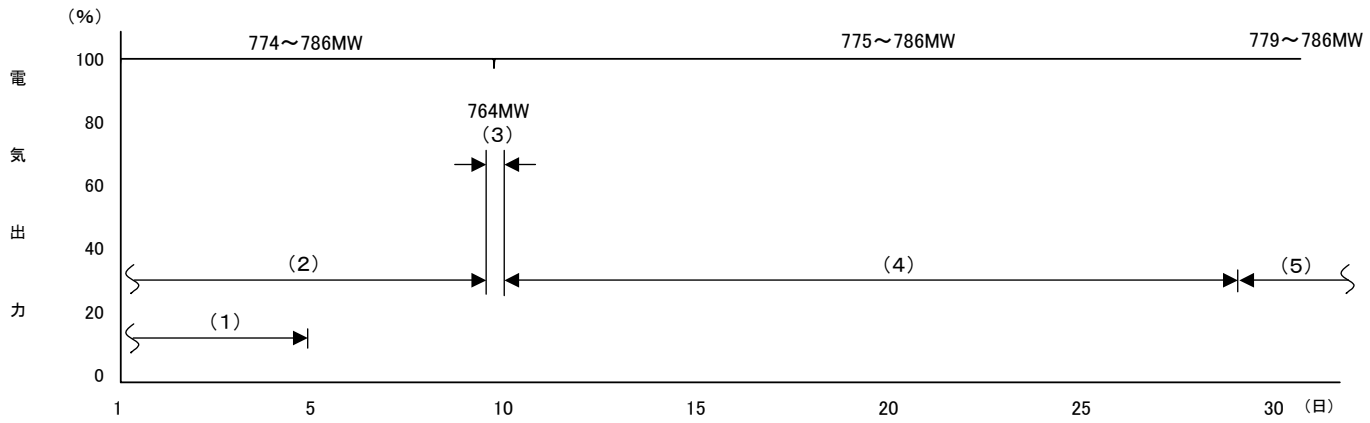


| | |
|---|---|
| 記事 | （1）調整運転<br>（20.　7. 17　23:27　～　20.　9.　5　15:50　）<br>（2）海水温度上昇による出力降下<br>（20.　8. 27　12:35　～　20.　9. 10　11:03　）<br>（3）高圧注水系の定例試験に伴う出力降下<br>（20.　9. 10　11:03　～　20.　9. 10　12:04　）<br>（4）海水温度上昇による出力降下<br>（20.　9. 10　12:04　～　20.　9. 29　10:00　）<br>（5）制御棒パターン調整<br>（20.　9. 29　10:00　～　20. 10.　1　16:00　）<br><br>運転中シュラウド健全性<br>パラメータに異常なし |

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。